DISICO S.A. INGENIERIA

CARRERA 25 No. 24A – 49 PBX 368 6100 – 368 7334 FAX: 269 2679
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CONTRATO 205 DE 2023
CONSEJO SUPERIOR DE A JUDICATURA

FRIOCOSTA
Asesoría integral en confort

COMPROBANTE DE SERVICIO

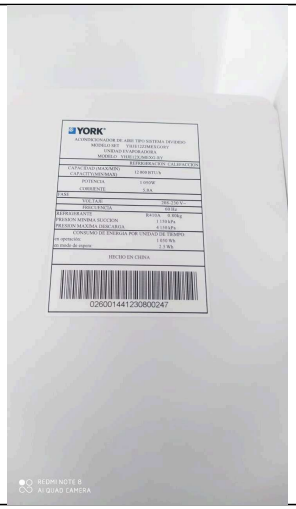
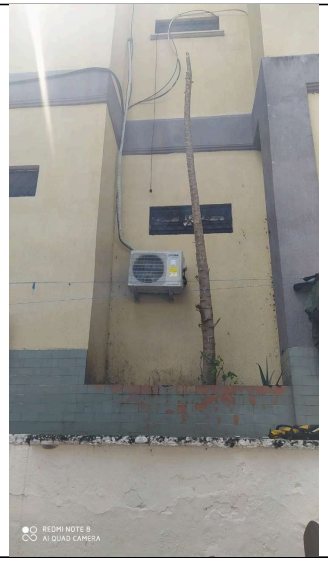
FECHA		**CIUDAD**	**El Bordo Patia**
SECCIONAL	**Popayan**		
SERVICIO	**INSTALACIÓN** ■	**DESINTALACIÓN** ☐	**MANTENIMIENTO** ☐

ACTIVIDADES REALIZADAS	**EQUIPO**		
se instala la plancha de consola en la pared. -se instala la caneleta para los cables y tuberias. -se instala la conexiones de las tuberias. --se realizan la instalacion de las bases de la condensadora. -se instala la condensadora -se realiza acople de tuercas de tuberias, se piden presion. -se realizan tiempo de vacio de 60 minutos y se deja el aire Operativo.	DISTANCIA ENTRE LA CONDENSADORA Y EL AA	15	Metros
	MARCA	Minisplit marca York Inverter.	
	BTU	12000 ■	18000 ☐ 24000 ☐
	SERIE CONDENSADOR	026001441230800247	
	SERIE MANEJADORA	026002441230800096	

INSTALACION E INSPECCION									
TIEMPO VACIO			Minutos	INDICADOR MANOMETRO					PSI
SOLDADURA	**Bien**	Regular	Mal	N/A	DESAGUE	**Bien**			N/A
AISLAMIENTO	**Bien**	Regular	Mal	N/A	SIN FUGAS	**Bien**			N/A
FUNCIONAMIENTO	**Bien**	Regular	Mal	N/A	FUNCIONAMIENTO	**Bien**			N/A

TECNICO	Ever Flor
FIRMA	

ENCARGADO	
FIRMA CONFORMIDAD	

		
IMAGEN 1. EL BORDO PATIA	IMAGEN 2. EL BORDO PATIA	IMAGEN 3. EL BORDO PATIA
		
IMAGEN 4. EL BORDO PATIA		

DISICO S.A. INGENIERIA

CARRERA 21 No. 36A – 40 PBX 368 6130 – 368 7744 FAX 368 2679
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CONTRATO 205 DE 2023
CONSEJO SUPERIOR DE A
JUDICATURA

FRIOCOSTA

COMPROBANTE DE SERVICIO

FECHA		**CIUDAD**	**El Bordo Patia**
SECCIONAL	**Popayan**		
SERVICIO	**INSTALACIÓN** ■	**DESINTALACIÓN** ☐	**MANTENIMIENTO** ☐

ACTIVIDADES REALIZADAS	**EQUIPO**			
se instala la plancha de consola en la pared. -se instala la caneleta para los cables y tuberias. -se instala la conexiones de las tuberias. --se realizan la instalacion de las bases de la condensadora. -se instala la condensadora -se realiza acople de tuercas de tuberias, se piden presion. -se realizan tiempo de vacio de 60 minutos y se deja el aire Operativo.	DISTANCIA ENTRE LA CONDENSADORA Y EL AA	15	Metros	
	MARCA	Minisplit marca York Inverter.		
	BTU	12000 ■	18000 ☐	24000 ☐
	SERIE CONDENSADOR	026001441230800247		
	SERIE MANEJADORA	026002441230800096		

INSTALACION E INSPECCION									
TIEMPO VACIO			Minutos	INDICADOR MANOMETRO					PSI
SOLDADURA	Bien				DESAGUE	Bien			
AISLAMIENTO	Bien				SIN FUGAS	Bien			
FUNCIONAMIENTO	Bien				FUNCIONAMIENTO	Bien			

TECNICO	Ever Flor
FIRMA	Ever Flor.

ENCARGADO	José Alejandro Paz H.
FIRMA CONFORMIDAD	

Powered by CamScanner