DISICO S.A. INGENIERIA

CARRERA 25 No. 24A – 49 PBX 368 6100 – 368 7334 FAX: 269 2679
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CONTRATO 205 DE 2023
CONSEJO SUPERIOR DE A
JUDICATURA


FRIOCOSTA
Asesoría integral en confort

COMPROBANTE DE SERVICIO

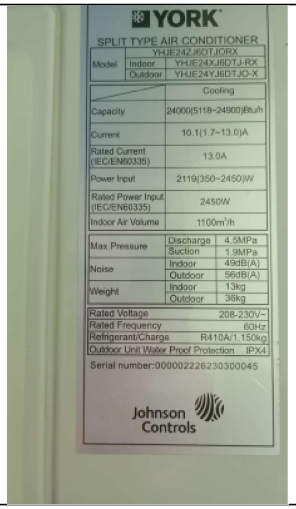
FECHA	5/4/2024	**CIUDAD**	**Melgar**
SECCIONAL	**IBAGUE**		
SERVICIO	**INSTALACIÓN** ■	**DESINTALACIÓN** ☐	**MANTENIMIENTO** ☐

ACTIVIDADES REALIZADAS	**EQUIPO**		
se instala la plancha de consola en la pared. -se instala la caneleta para los cables y tuberias. -se instala la conexiones de las tuberias. --se realizan la instalacion de las bases de la condensadora. -se instala la condensadora -se realiza acople de tuercas de tuberias, se piden presion. -se realizan tiempo de vacio de 60 minutos y se deja el aire Operativo.	DISTANCIA ENTRE LA CONDENSADORA Y EL AA	1	Metros
	MARCA	Minisplit marca York Inverter.	
	BTU	12000 ☐	18000 ☐ 24000 ■
	SERIE CONDENSADOR	1032230700017	
	SERIE MANEJADORA	2226230300045	

INSTALACION E INSPECCION									
TIEMPO VACIO			Minutos	INDICADOR MANOMETRO					PSI
SOLDADURA	**Bien**	Regular	Mal	N/A	DESAGUE	**Bien**			N/A
AISLAMIENTO	**Bien**	Regular	Mal	N/A	SIN FUGAS	**Bien**			N/A
FUNCIONAMIENTO	**Bien**	Regular	Mal	N/A	FUNCIONAMIENTO	**Bien**			N/A

TECNICO	Diego Avila
FIRMA	

ENCARGADO	
FIRMA CONFORMIDAD	

		
IMAGEN 1. MELGAR	IMAGEN 2. MELGAR	IMAGEN 3. MELGAR
		
IMAGEN 4. MELGAR		

DISICO S.A. INGENIERIA

CARRERA 25 No. 24A – 49 PBX 368 6100 – 368 7334 FAX: 269 2679
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CONTRATO 205 DE 2023
CONSEJO SUPERIOR DE A JUDICATURA


FRIOCOSTA
Asesoría integral en confort

COMPROBANTE DE SERVICIO

FECHA	5/4/2024	**CIUDAD**	**Melgar**
SECCIONAL	**IBAGUE**		
SERVICIO	**INSTALACIÓN** ■	**DESINTALACIÓN** ☐	**MANTENIMIENTO** ☐

ACTIVIDADES REALIZADAS	**EQUIPO**		
se instala la plancha de consola en la pared. -se instala la caneleta para los cables y tuberias. -se instala la conexiones de las tuberias. --se realizan la instalacion de las bases de la condensadora. -se instala la condensadora -se realiza acople de tuercas de tuberias, se piden presion. -se realizan tiempo de vacio de 60 minutos y se deja el aire Operativo.	DISTANCIA ENTRE LA CONDENSADORA Y EL AA	1	Metros
	MARCA	Minisplit marca York Inverter.	
	BTU	12000 ☐	18000 ☐ 24000 ■
	SERIE CONDENSADOR	1032230700017	
	SERIE MANEJADORA	2226230300045	

INSTALACION E INSPECCION									
TIEMPO VACIO			Minutos	INDICADOR MANOMETRO					PSI
SOLDADURA	**Bien**	Regular	Mal	N/A	DESAGUE	**Bien**			N/A
AISLAMIENTO	**Bien**	Regular	Mal	N/A	SIN FUGAS	**Bien**			N/A
FUNCIONAMIENTO	**Bien**	Regular	Mal	N/A	FUNCIONAMIENTO	**Bien**			N/A

TECNICO	Diego Avila
FIRMA	

ENCARGADO	Adriana Montenegro
FIRMA CONFORMIDAD	