



Miguel Robles SAS
PROYECTOS DE INGENIERIA

CONTRATO DE CONSULTORIA No.
86003992024

OBJETO
Estudios y Diseños del Centro de Desarrollo
Infantil San Francisco Del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
Regional Putumayo

CONSULTOR:

SERGEY ALEXANDER RUEDA MUJICA
ING. ELECTROMECANICO
TP: 0250-48182

RESPONSABLE:

MIGUEL ROBLES S.A.S
RL MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
CONSULTOR

INTERVENTOR:

ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
ING. CIVIL
MP: 63202047262ND

APROBO:

INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL PUTUMAYO

No.	FECHA	MODIFICACIONES	ELABORO
0	15/12/24	EMISION FINAL	D.M.C
1			
2			
3			
4			
5			

VERSION:

ESCALA:
1:75

FECHA:


5/04/2025

PLANO ELEC No.: 6 DE 6


CONTIENE:
-PLANO DE VOZ DATOS
Y TV
-NOTAS
-CONVENCIONES

PLANCHA No. : 01/01


ESQUEMA DE CONEXIÓN CÁMARAS DE VIDEO

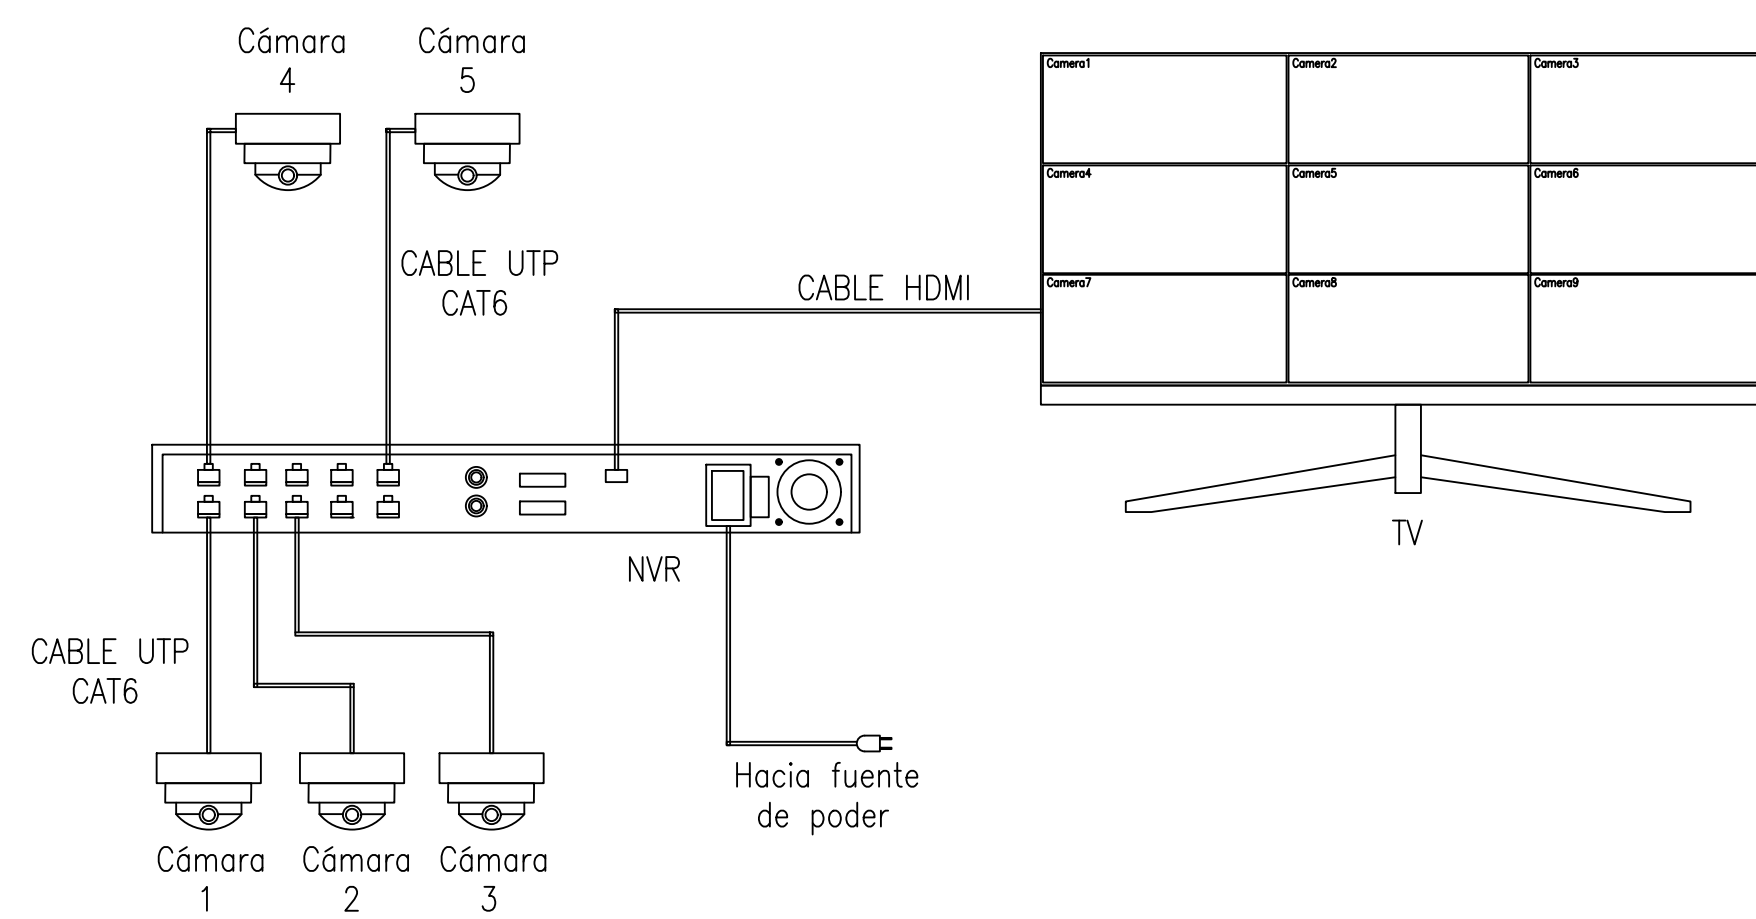

ESQUEMA DISTRIBUCIÓN DE TV

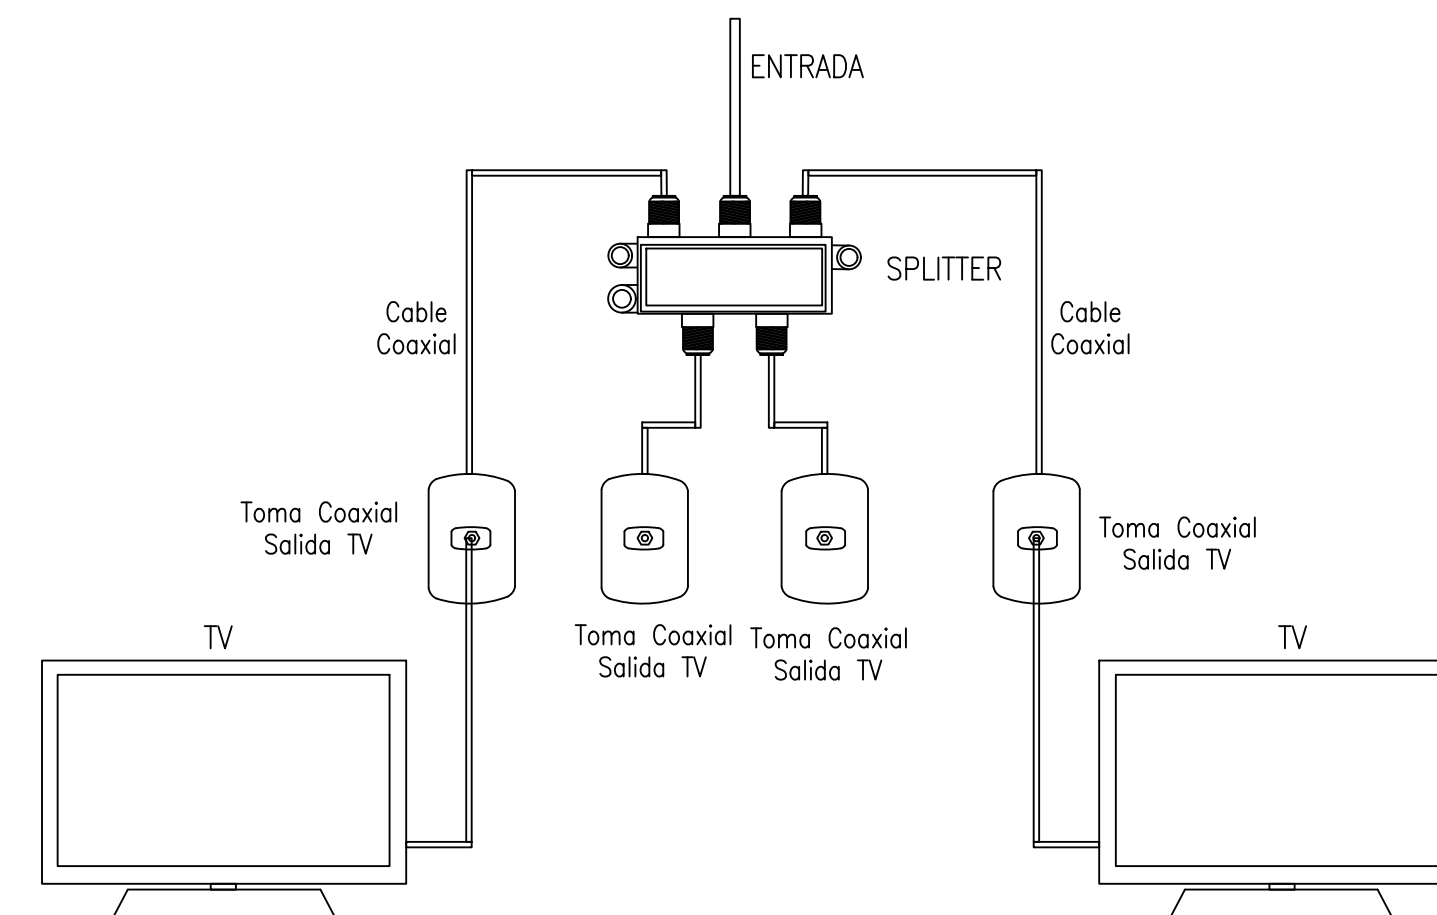

CONVENCIONES

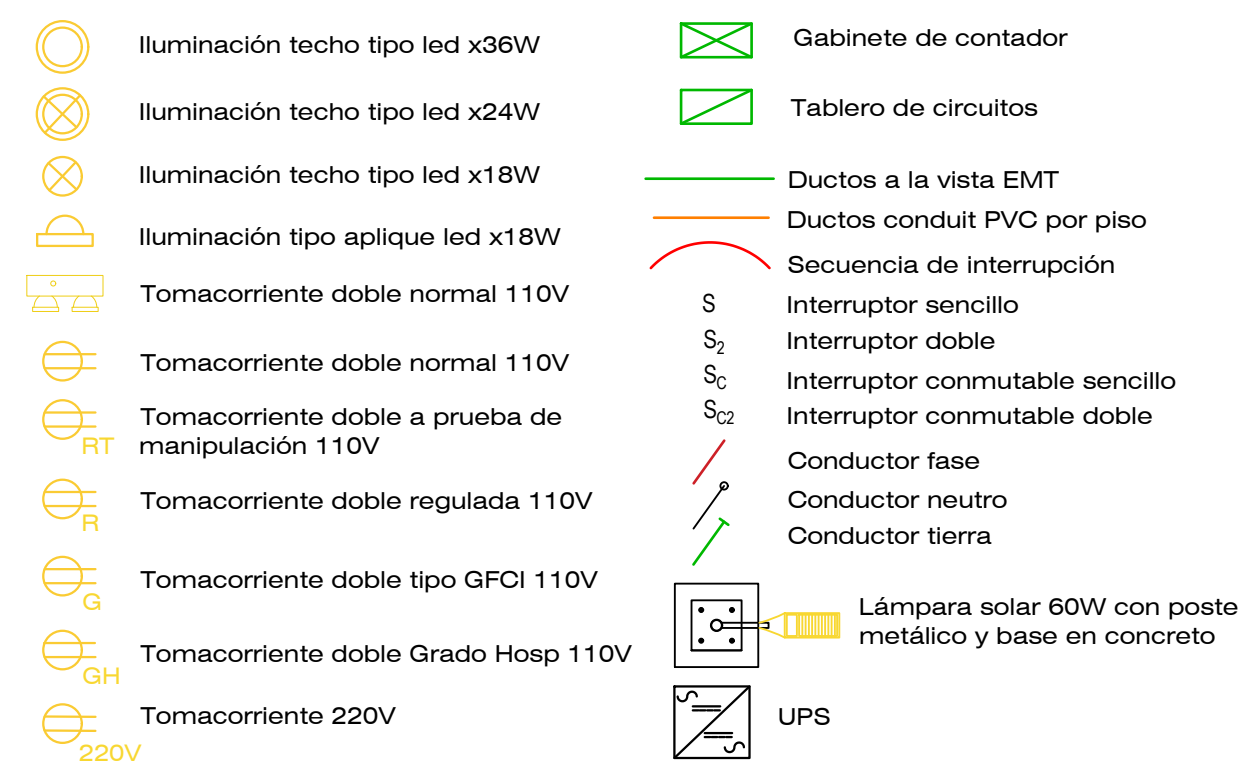

NOTAS GENERALES

- El diseño y construcción del sistema eléctrico se acogerá al Reglamento Técnico de Instalaciones eléctricas -REITE, última actualización, a la norma NTC 2050 así como a las normas, requisitos técnicos y procedimientos de la Electrificación de la Región.
- Todos los materiales a emplear en la obra serán nuevos y contarán con certificación de calidad vigente, teniendo en cuenta que los productos que requieren certificación en RETIE, cumplan con ese requisito.
- La responsabilidad sobre el diseño y construcción de las instalaciones eléctricas internas es de los ingenieros diseñador y constructor de las mismas. Operador de red no verifica la instalación interna.
- Los trabajos de instalación eléctrica los debe realizar personal electricista o electromecánico idóneo como lo estipula el RETIE.
- Los medidores nuevos de energía se presentará a la División Comercial del operador de red para que sea parametrizado antes de su instalación.
- Iluminación: fase, neutro y puesta a tierra, calibre del cable N°12 con bajo contenido de halógeno
- Tomacorriente: fase, neutro y puesta a tierra, calibre del cable N°12 con bajo contenido de halógeno
- Toda la tubería que quede a la vista y contenga conductores eléctricos deberán ser tipo EMT con su respectiva señalización de color naranja

