JDGL GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".**	C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico


FORMATO CALIDAD DE AGUA

CONTRATO No. 243 DE 2025	**CONTRATISTA:**	**JDGL CONSULTORIA & CONSTRUCCION**

ITEM: PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA CON EQUIPO MULTIPARAMETRICO DIARIO

No. 122

FECHA:	**26/07/2025**	**EQUIPO**	**HANNA**
LUGAR DE MUESTREO	**CAPTACION**	**HORA**	**8:00:00 a. m.**

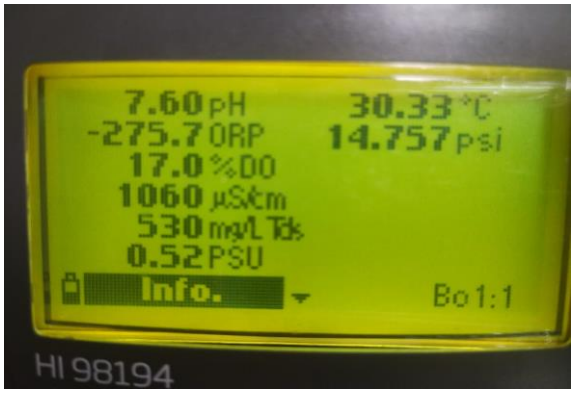

PARAMETROS INSITU

PARAMETRO	UNIDAD	VALOR
TEMPERATURA		**30,33°C**
PH		**7,60**
OXIGENO DISUELTO		**17,0%**
SALINIDAD		**0,52**
CONDUCTIVIDAD		**1060**
PRESION ATMOSFERICA		**14,75**
SST		**530**

OBSERVACIONES:

TECNOLOGO AMBIENTAL	**RESIDENTE INTERVENTORIA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**

JDGL GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".**	C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico


FORMATO CALIDAD DE AGUA

CONTRATO No. 243 DE 2025	**CONTRATISTA:**	**JDGL CONSULTORIA & CONSTRUCCION**

ITEM: PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA CON EQUIPO MULTIPARAMETRICO DIARIO

No. 123

FECHA:	**27/07/2025**	**EQUIPO**	**HANNA**
LUGAR DE MUESTREO	**PREDIQUE**	**HORA**	**8:00:00 a. m.**

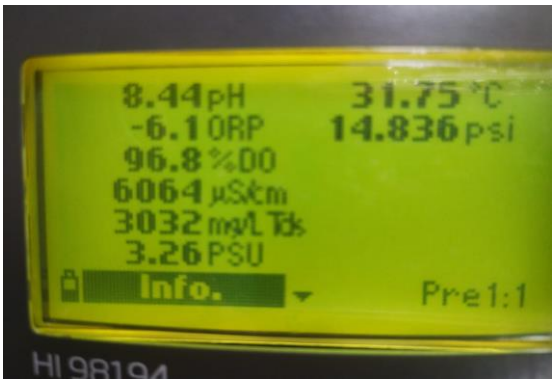

PARAMETROS INSITU

PARAMETRO	UNIDAD	VALOR
TEMPERATURA		**31,75°C**
PH		**8,44**
OXIGENO DISUELTO		**96,8%**
SALINIDAD		**3,26**
CONDUCTIVIDAD		**6064**
PRESION ATMOSFERICA		**14,83**
SST		**3032**

OBSERVACIONES:

TECNOLOGO AMBIENTAL	**RESIDENTE INTERVENTORIA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**

JDGL GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".**	C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico

FORMATO CALIDAD DE AGUA

CONTRATO No. 243 DE 2025	**CONTRATISTA:**	**JDGL CONSULTORIA & CONSTRUCCION**

ITEM: PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA CON EQUIPO MULTIPARAMETRICO DIARIO

No. 124

FECHA:	**28/07/2025**	**EQUIPO**	**HANNA**
LUGAR DE MUESTREO	**DIQUE**	**HORA**	**8:00:00 a. m.**



PARAMETROS INSITU

PARAMETRO	UNIDAD	VALOR
TEMPERATURA		**33,11°C**
PH		**8,82**
OXIGENO DISUELTO		**134,7%**
SALINIDAD		**4,75**
CONDUCTIVIDAD		**8642**
PRESION ATMOSFERICA		**14,86**
SST		**4321**

OBSERVACIONES:

TECNOLOGO AMBIENTAL	**RESIDENTE INTERVENTORIA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**

JDGL GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".**	C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico


FORMATO CALIDAD DE AGUA

CONTRATO No. 243 DE 2025		**CONTRATISTA:**	**JDGL CONSULTORIA & CONSTRUCCION**

ITEM: PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA CON EQUIPO MULTIPARAMETRICO DIARIO

No. 125

FECHA:	**29/07/2025**	**EQUIPO**	**HANNA**
LUGAR DE MUESTREO	**CAPTACION**	**HORA**	**8:00:00 a. m.**

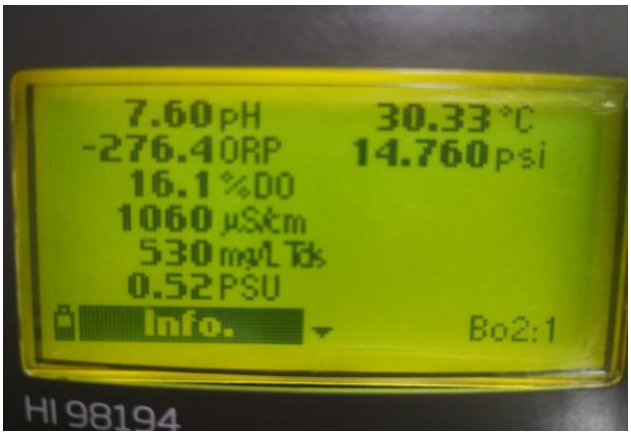

PARAMETROS INSITU

PARAMETRO	UNIDAD	VALOR
TEMPERATURA		**30,33°C**
PH		**7,60**
OXIGENO DISUELTO		**16,1%**
SALINIDAD		**0,52**
CONDUCTIVIDAD		**1060**
PRESION ATMOSFERICA		**14,76**
SST		**530**

OBSERVACIONES:

TECNOLOGO AMBIENTAL	**RESIDENTE INTERVENTORIA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**

JDGL GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".**	C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico


FORMATO CALIDAD DE AGUA

CONTRATO No. 243 DE 2025	**CONTRATISTA:**	**JDGL CONSULTORIA & CONSTRUCCION**

ITEM: PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA CON EQUIPO MULTIPARAMETRICO DIARIO

No. 126

FECHA:	**30/07/2025**	**EQUIPO**	**HANNA**
LUGAR DE MUESTREO	**PREDIQUE**	**HORA**	**8:00:00 a. m.**

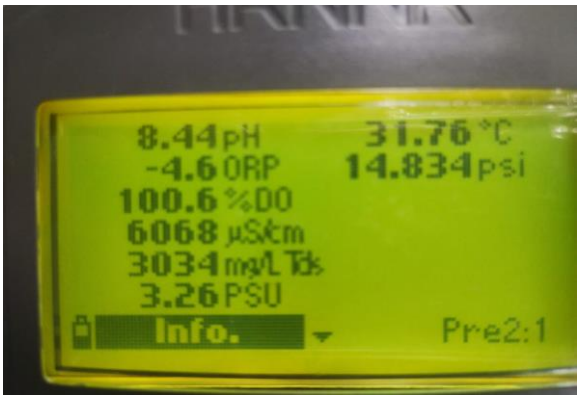

PARAMETROS INSITU

PARAMETRO	UNIDAD	VALOR
TEMPERATURA		**31,76°C**
PH		**8,44**
OXIGENO DISUELTO		**100,6%**
SALINIDAD		**30,26**
CONDUCTIVIDAD		**6068**
PRESION ATMOSFERICA		**14,83**
SST		**3034**

OBSERVACIONES:

TECNOLOGO AMBIENTAL	**RESIDENTE INTERVENTORIA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**

JDGL GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".**	C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico


FORMATO CALIDAD DE AGUA

CONTRATO No. 243 DE 2025	**CONTRATISTA:**	**JDGL CONSULTORIA & CONSTRUCCION**

ITEM: PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA CON EQUIPO MULTIPARAMETRICO DIARIO

No. 127

FECHA:	**31/07/2025**	**EQUIPO**	**HANNA**
LUGAR DE MUESTREO	**DIQUE**	**HORA**	**8:00:00 a. m.**

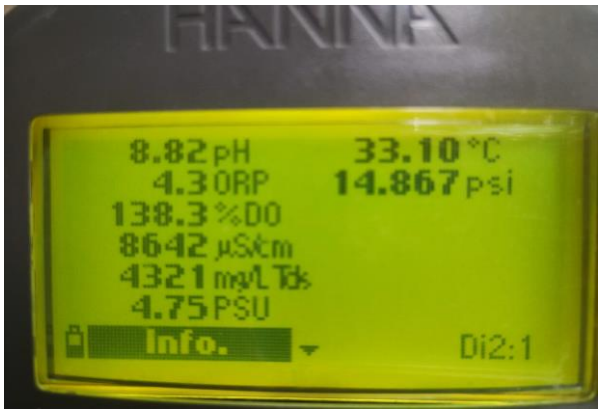

PARAMETROS INSITU

PARAMETRO	UNIDAD	VALOR
TEMPERATURA		**33,10°C**
PH		**8,82**
OXIGENO DISUELTO		**138,3%**
SALINIDAD		**4,75**
CONDUCTIVIDAD		**8642**
PRESION ATMOSFERICA		**14,86**
SST		**4321**

OBSERVACIONES:

TECNOLOGO AMBIENTAL	**RESIDENTE INTERVENTORIA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**

JDGL GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".**	C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico

FORMATO CALIDAD DE AGUA

CONTRATO No. 243 DE 2025	**CONTRATISTA:**	**JDGL CONSULTORIA & CONSTRUCCION**

ITEM: PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA CON EQUIPO MULTIPARAMETRICO DIARIO

No. 128

FECHA:	**1/08/2025**	**EQUIPO**	**HANNA**
LUGAR DE MUESTREO	**CAPTACION**	**HORA**	**8:00:00 a. m.**



PARAMETROS INSITU

PARAMETRO	UNIDAD	VALOR
TEMPERATURA		**30,34°C**
PH		**7,61**
OXIGENO DISUELTO		**15,5%**
SALINIDAD		**4,75**
CONDUCTIVIDAD		**1059**
PRESION ATMOSFERICA		**14,76**
SST		**530**

OBSERVACIONES:

TECNOLOGO AMBIENTAL	**RESIDENTE INTERVENTORIA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**

JDGL GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".**	C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico


FORMATO CALIDAD DE AGUA

CONTRATO No. 243 DE 2025	**CONTRATISTA:**	**JDGL CONSULTORIA & CONSTRUCCION**

ITEM: PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA CON EQUIPO MULTIPARAMETRICO DIARIO

No. 129

FECHA:	**2/08/2025**	**EQUIPO**	**HANNA**
LUGAR DE MUESTREO	**PREDIQUE**	**HORA**	**8:00:00 a. m.**

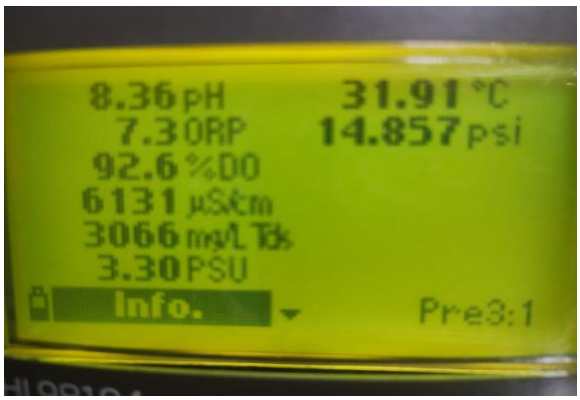

PARAMETROS INSITU

PARAMETRO	UNIDAD	VALOR
TEMPERATURA		**31,91°C**
PH		**8,36**
OXIGENO DISUELTO		**92,6%**
SALINIDAD		**3,30**
CONDUCTIVIDAD		**6131**
PRESION ATMOSFERICA		**14,85**
SST		**3066**

OBSERVACIONES:

TECNOLOGO AMBIENTAL	**RESIDENTE INTERVENTORIA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**

JDGL GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".**	C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico


FORMATO CALIDAD DE AGUA

CONTRATO No. 243 DE 2025	**CONTRATISTA:**	**JDGL CONSULTORIA & CONSTRUCCION**

ITEM: PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA CON EQUIPO MULTIPARAMETRICO DIARIO

No. 130

FECHA:	**3/08/2025**	**EQUIPO**	**HANNA**
LUGAR DE MUESTREO	**DIQUE**	**HORA**	**8:00:00 a. m.**

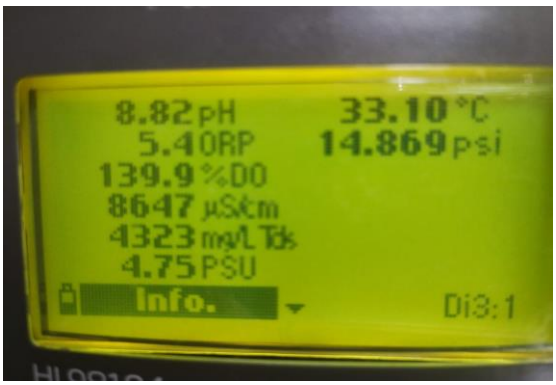

PARAMETROS INSITU

PARAMETRO	UNIDAD	VALOR
TEMPERATURA		**33,10°C**
PH		**8,82**
OXIGENO DISUELTO		**139,9%**
SALINIDAD		**4,75**
CONDUCTIVIDAD		**8647**
PRESION ATMOSFERICA		**14,86**
SST		**4323**

OBSERVACIONES:

TECNOLOGO AMBIENTAL	**RESIDENTE INTERVENTORIA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**

JDGL GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".**	C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico


FORMATO CALIDAD DE AGUA

CONTRATO No. 243 DE 2025	**CONTRATISTA:**	**JDGL CONSULTORIA & CONSTRUCCION**

ITEM: PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA CON EQUIPO MULTIPARAMETRICO DIARIO

No. 131

FECHA:	**4/08/2025**	**EQUIPO**	**HANNA**
LUGAR DE MUESTREO	**CAPTACION**	**HORA**	**8:00:00 a. m.**

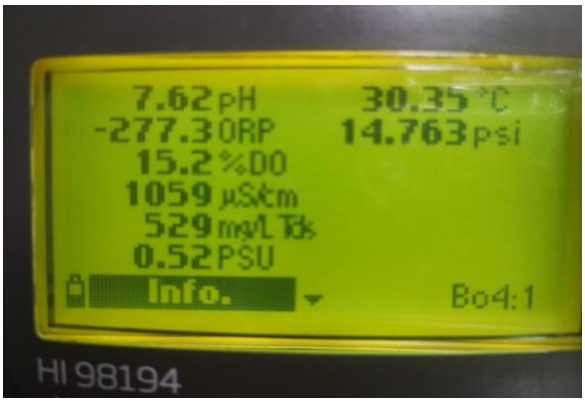

PARAMETROS INSITU

PARAMETRO	UNIDAD	VALOR
TEMPERATURA		**33,35°C**
PH		**7,62**
OXIGENO DISUELTO		**15,2%**
SALINIDAD		**0,52**
CONDUCTIVIDAD		**1059**
PRESION ATMOSFERICA		**14,76**
SST		**529**

OBSERVACIONES:

TECNOLOGO AMBIENTAL	**RESIDENTE INTERVENTORIA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**

JDGL GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".**	C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico


FORMATO CALIDAD DE AGUA

CONTRATO No. 243 DE 2025	**CONTRATISTA:**	**JDGL CONSULTORIA & CONSTRUCCION**

ITEM: PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA CON EQUIPO MULTIPARAMETRICO DIARIO

No. 132

FECHA:	**5/08/2025**	**EQUIPO**	**HANNA**
LUGAR DE MUESTREO	**PREDIQUE**	**HORA**	**8:00:00 a. m.**

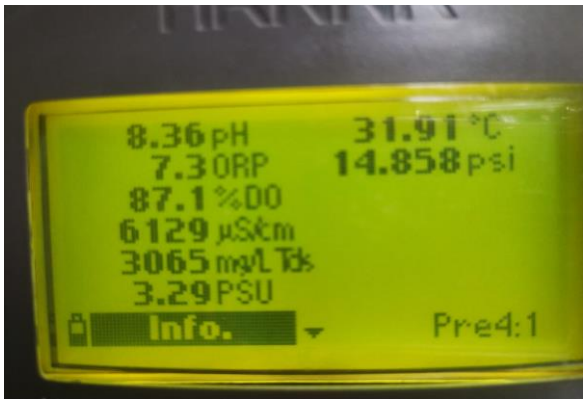

PARAMETROS INSITU

PARAMETRO	UNIDAD	VALOR
TEMPERATURA		**31,91°C**
PH		**8,36**
OXIGENO DISUELTO		**87,1%**
SALINIDAD		**3,29**
CONDUCTIVIDAD		**6129**
PRESION ATMOSFERICA		**14,85**
SST		**3065**

OBSERVACIONES:

TECNOLOGO AMBIENTAL	**RESIDENTE INTERVENTORIA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**

JDGL GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".**	C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico

FORMATO CALIDAD DE AGUA

CONTRATO No. 243 DE 2025	**CONTRATISTA:**	**JDGL CONSULTORIA & CONSTRUCCION**

ITEM: PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA CON EQUIPO MULTIPARAMETRICO DIARIO

No. 133

FECHA:	**6/08/2025**	**EQUIPO**	**HANNA**
LUGAR DE MUESTREO	**DIQUE**	**HORA**	**8:00:00 a. m.**



PARAMETROS INSITU

PARAMETRO	UNIDAD	VALOR
TEMPERATURA		**33,10°C**
PH		**8,82**
OXIGENO DISUELTO		**140,6%**
SALINIDAD		**4,76**
CONDUCTIVIDAD		**8656**
PRESION ATMOSFERICA		**14,86**
SST		**4328**

OBSERVACIONES:

TECNOLOGO AMBIENTAL	**RESIDENTE INTERVENTORIA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**

JDGL GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".**	C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico


FORMATO CALIDAD DE AGUA

CONTRATO No. 243 DE 2025	**CONTRATISTA:**	**JDGL CONSULTORIA & CONSTRUCCION**

ITEM: PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA CON EQUIPO MULTIPARAMETRICO DIARIO

No. 134

FECHA:	**7/08/2025**	**EQUIPO**	**HANNA**
LUGAR DE MUESTREO	**CAPTACION**	**HORA**	**8:00:00 a. m.**

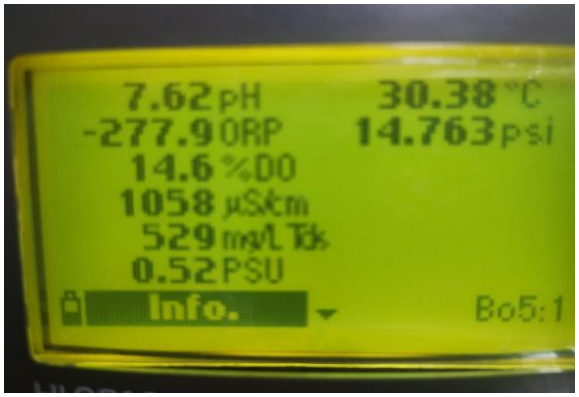

PARAMETROS INSITU

PARAMETRO	UNIDAD	VALOR
TEMPERATURA		**30,38°C**
PH		**7,62**
OXIGENO DISUELTO		**14,6%**
SALINIDAD		**0,52**
CONDUCTIVIDAD		**1058**
PRESION ATMOSFERICA		**14,76**
SST		**529**

OBSERVACIONES:

TECNOLOGO AMBIENTAL	**RESIDENTE INTERVENTORIA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**

JDGL GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".**	C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico


FORMATO CALIDAD DE AGUA

CONTRATO No. 243 DE 2025	**CONTRATISTA:**	**JDGL CONSULTORIA & CONSTRUCCION**

ITEM: PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA CON EQUIPO MULTIPARAMETRICO DIARIO

No. 135

FECHA:	**8/08/2025**	**EQUIPO**	**HANNA**
LUGAR DE MUESTREO	**PREDIQUE**	**HORA**	**8:00:00 a. m.**

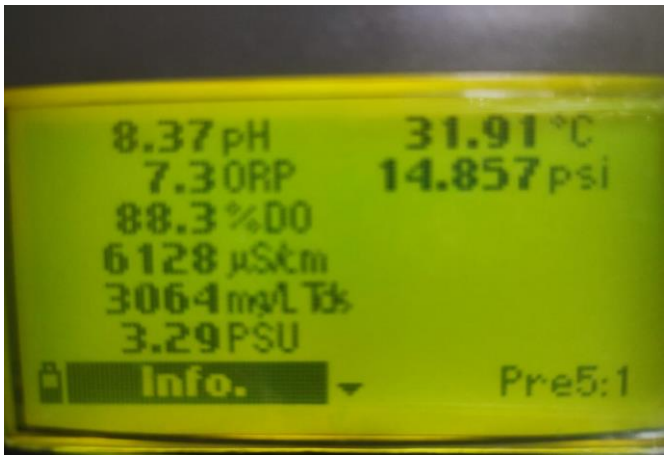

PARAMETROS INSITU

PARAMETRO	UNIDAD	VALOR
TEMPERATURA		**31,91°C**
PH		**8,37**
OXIGENO DISUELTO		**88,3%**
SALINIDAD		**3,29**
CONDUCTIVIDAD		**6128**
PRESION ATMOSFERICA		**14,85**
SST		**3064**

OBSERVACIONES:

TECNOLOGO AMBIENTAL	**RESIDENTE INTERVENTORIA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**

JDGL GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".**	C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico


FORMATO CALIDAD DE AGUA

CONTRATO No. 243 DE 2025	**CONTRATISTA:**	**JDGL CONSULTORIA & CONSTRUCCION**

ITEM: PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA CON EQUIPO MULTIPARAMETRICO DIARIO

No. 136

FECHA:	**9/08/2025**	**EQUIPO**	**HANNA**
LUGAR DE MUESTREO	**DIQUE**	**HORA**	**8:00:00 a. m.**

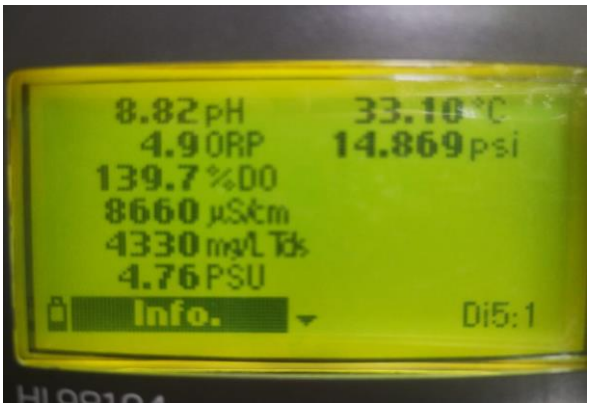

PARAMETROS INSITU

PARAMETRO	UNIDAD	VALOR
TEMPERATURA		**30,10°C**
PH		**8,82**
OXIGENO DISUELTO		**139,7%**
SALINIDAD		**4,76**
CONDUCTIVIDAD		**8660**
PRESION ATMOSFERICA		**14,86**
SST		**4330**

OBSERVACIONES:

TECNOLOGO AMBIENTAL	**RESIDENTE INTERVENTORIA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**

JDGL GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".**	C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico


FORMATO CALIDAD DE AGUA

CONTRATO No. 243 DE 2025	**CONTRATISTA:**	**JDGL CONSULTORIA & CONSTRUCCION**

ITEM: PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA CON EQUIPO MULTIPARAMETRICO DIARIO

No. 137

FECHA:	**10/08/2025**	**EQUIPO**	**HANNA**
LUGAR DE MUESTREO	**CAPTACION**	**HORA**	**8:00:00 a. m.**

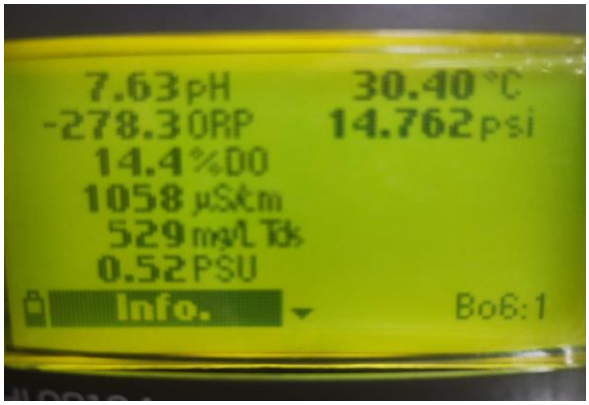

PARAMETROS INSITU

PARAMETRO	UNIDAD	VALOR
TEMPERATURA		**30,40°C**
PH		**7,63**
OXIGENO DISUELTO		**14,4%**
SALINIDAD		**0,52**
CONDUCTIVIDAD		**1058**
PRESION ATMOSFERICA		**14,76**
SST		**529**

OBSERVACIONES:

TECNOLOGO AMBIENTAL	**RESIDENTE INTERVENTORIA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**

JDGL GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".**	C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico


FORMATO CALIDAD DE AGUA

CONTRATO No. 243 DE 2025	**CONTRATISTA:**	**JDGL CONSULTORIA & CONSTRUCCION**

ITEM: PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA CON EQUIPO MULTIPARAMETRICO DIARIO

No. 138

FECHA:	**11/08/2025**	**EQUIPO**	**HANNA**
LUGAR DE MUESTREO	**PREDIQUE**	**HORA**	**8:00:00 a. m.**

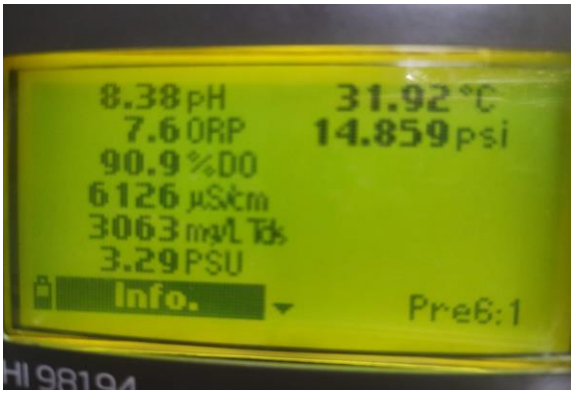

PARAMETROS INSITU

PARAMETRO	UNIDAD	VALOR
TEMPERATURA		**31,92°C**
PH		**8,38**
OXIGENO DISUELTO		**90,9%**
SALINIDAD		**3,29**
CONDUCTIVIDAD		**6126**
PRESION ATMOSFERICA		**14,85**
SST		**3063**

OBSERVACIONES:

TECNOLOGO AMBIENTAL	**RESIDENTE INTERVENTORIA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**

JDGL GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".**	C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico

FORMATO CALIDAD DE AGUA

CONTRATO No. 243 DE 2025	**CONTRATISTA:**	**JDGL CONSULTORIA & CONSTRUCCION**

ITEM: PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA CON EQUIPO MULTIPARAMETRICO DIARIO

No. 139

FECHA:	**12/08/2025**	**EQUIPO**	**HANNA**
LUGAR DE MUESTREO	**DIQUE**	**HORA**	**8:00:00 a. m.**



PARAMETROS INSITU

PARAMETRO	UNIDAD	VALOR
TEMPERATURA		**33,09°C**
PH		**8,82**
OXIGENO DISUELTO		**138,2%**
SALINIDAD		**4,77**
CONDUCTIVIDAD		**8667**
PRESION ATMOSFERICA		**14,86**
SST		**4333**

OBSERVACIONES:

TECNOLOGO AMBIENTAL	**RESIDENTE INTERVENTORIA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**

JDGL GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".**	C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico

FORMATO CALIDAD DE AGUA

CONTRATO No. 243 DE 2025	**CONTRATISTA:**	**JDGL CONSULTORIA & CONSTRUCCION**

ITEM: PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA CON EQUIPO MULTIPARAMETRICO DIARIO

No. 140

FECHA:	**13/08/2025**	**EQUIPO**	**HANNA**
LUGAR DE MUESTREO	**CAPTACION**	**HORA**	**8:00:00 a. m.**



PARAMETROS INSITU

PARAMETRO	UNIDAD	VALOR
TEMPERATURA		**30,96°C**
PH		**7,57**
OXIGENO DISUELTO		**34,4%**
SALINIDAD		**0,45**
CONDUCTIVIDAD		**927**
PRESION ATMOSFERICA		**14,77**
SST		**464**

OBSERVACIONES:

TECNOLOGO AMBIENTAL	**RESIDENTE INTERVENTORIA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**

JDGL GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".**	C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico


FORMATO CALIDAD DE AGUA

CONTRATO No. 243 DE 2025	**CONTRATISTA:**	**JDGL CONSULTORIA & CONSTRUCCION**

ITEM: PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA CON EQUIPO MULTIPARAMETRICO DIARIO

No. 141

FECHA:	**14/08/2025**	**EQUIPO**	**HANNA**
LUGAR DE MUESTREO	**PREDIQUE**	**HORA**	**8:00:00 a. m.**

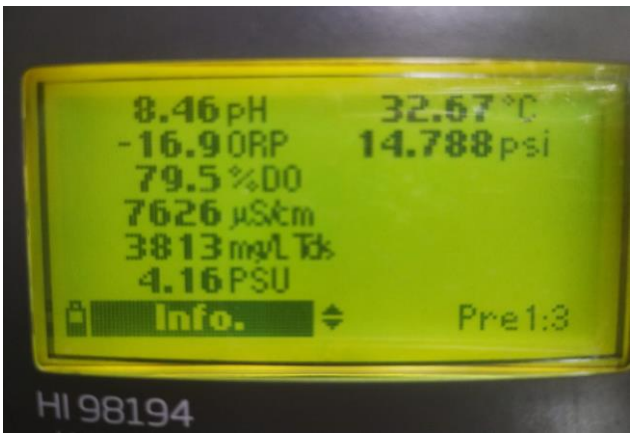

PARAMETROS INSITU

PARAMETRO	UNIDAD	VALOR
TEMPERATURA		**32,67°C**
PH		**8,46**
OXIGENO DISUELTO		**79,5%**
SALINIDAD		**4,16**
CONDUCTIVIDAD		**7626**
PRESION ATMOSFERICA		**14,28**
SST		**3813**

OBSERVACIONES:

TECNOLOGO AMBIENTAL	**RESIDENTE INTERVENTORIA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**

JDGL GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".**	C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico


FORMATO CALIDAD DE AGUA

CONTRATO No. 243 DE 2025	**CONTRATISTA:**	**JDGL CONSULTORIA & CONSTRUCCION**

ITEM: PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA CON EQUIPO MULTIPARAMETRICO DIARIO

No. 142

FECHA:	**15/08/2025**	**EQUIPO**	**HANNA**
LUGAR DE MUESTREO	**DIQUE**	**HORA**	**8:00:00 a. m.**

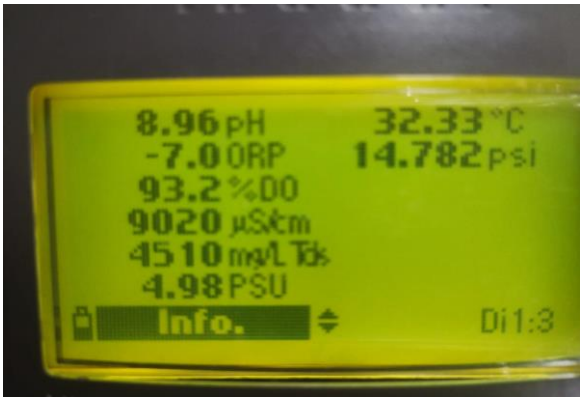

PARAMETROS INSITU

PARAMETRO	UNIDAD	VALOR
TEMPERATURA		**32,33°C**
PH		**8,96**
OXIGENO DISUELTO		**93,2%**
SALINIDAD		**4,98**
CONDUCTIVIDAD		**9020**
PRESION ATMOSFERICA		**14,78**
SST		**4510**

OBSERVACIONES:

TECNOLOGO AMBIENTAL	**RESIDENTE INTERVENTORIA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**

JDGL GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".**	C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico

FORMATO CALIDAD DE AGUA

CONTRATO No. 243 DE 2025	**CONTRATISTA:**	**JDGL CONSULTORIA & CONSTRUCCION**

ITEM: PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA CON EQUIPO MULTIPARAMETRICO DIARIO

No. 143

FECHA:	**16/08/2025**	**EQUIPO**	**HANNA**
LUGAR DE MUESTREO	**CAPTACION**	**HORA**	**8:00:00 a. m.**



PARAMETROS INSITU

PARAMETRO	UNIDAD	VALOR
TEMPERATURA		**30,98°C**
PH		**7,53**
OXIGENO DISUELTO		**20,9%**
SALINIDAD		**0,63**
CONDUCTIVIDAD		**1273**
PRESION ATMOSFERICA		**14,77**
SST		**636**

OBSERVACIONES:

TECNOLOGO AMBIENTAL	**RESIDENTE INTERVENTORIA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**

JDGL GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".**	C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico


FORMATO CALIDAD DE AGUA

CONTRATO No. 243 DE 2025	**CONTRATISTA:**	**JDGL CONSULTORIA & CONSTRUCCION**

ITEM: PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA CON EQUIPO MULTIPARAMETRICO DIARIO

No. 144

FECHA:	**17/08/2025**	**EQUIPO**	**HANNA**
LUGAR DE MUESTREO	**PREDIQUE**	**HORA**	**8:00:00 a. m.**

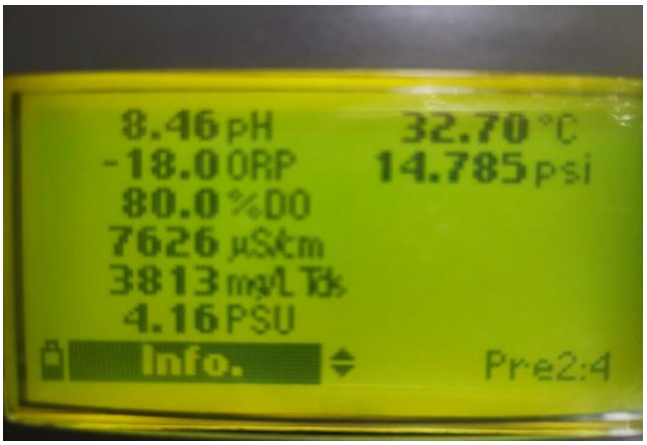

PARAMETROS INSITU

PARAMETRO	UNIDAD	VALOR
TEMPERATURA		**32,70°C**
PH		**8,46**
OXIGENO DISUELTO		**80,0%**
SALINIDAD		**4,16**
CONDUCTIVIDAD		**7626**
PRESION ATMOSFERICA		**14,78**
SST		**3813**

OBSERVACIONES:

TECNOLOGO AMBIENTAL	**RESIDENTE INTERVENTORIA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**

JDGL GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".**	C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico

FORMATO CALIDAD DE AGUA

CONTRATO No. 243 DE 2025	**CONTRATISTA:**	**JDGL CONSULTORIA & CONSTRUCCION**

ITEM: PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA CON EQUIPO MULTIPARAMETRICO DIARIO

No. 145

FECHA:	**18/08/2025**	**EQUIPO**	**HANNA**
LUGAR DE MUESTREO	**DIQUE**	**HORA**	**8:00:00 a. m.**



PARAMETROS INSITU

PARAMETRO	UNIDAD	VALOR
TEMPERATURA		**32,34°C**
PH		**8,96**
OXIGENO DISUELTO		**93,8%**
SALINIDAD		**4,99**
CONDUCTIVIDAD		**9032**
PRESION ATMOSFERICA		**14,78**
SST		**4516**

OBSERVACIONES:

TECNOLOGO AMBIENTAL	**RESIDENTE INTERVENTORIA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**

JDGL GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".**	C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico

FORMATO CALIDAD DE AGUA

CONTRATO No. 243 DE 2025	**CONTRATISTA:**	**JDGL CONSULTORIA & CONSTRUCCION**

ITEM: PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA CON EQUIPO MULTIPARAMETRICO DIARIO

No. 146

FECHA:	**19/08/2025**	**EQUIPO**	**HANNA**
LUGAR DE MUESTREO	**CAPTACION**	**HORA**	**8:00:00 a. m.**



PARAMETROS INSITU

PARAMETRO	UNIDAD	VALOR
TEMPERATURA		**30,98°C**
PH		**7,53**
OXIGENO DISUELTO		**20,7%**
SALINIDAD		**0,64**
CONDUCTIVIDAD		**1302**
PRESION ATMOSFERICA		**14,78**
SST		**651**

OBSERVACIONES:

TECNOLOGO AMBIENTAL	**RESIDENTE INTERVENTORIA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**

JDGL GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".**	C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico


FORMATO CALIDAD DE AGUA

CONTRATO No. 243 DE 2025	**CONTRATISTA:**	**JDGL CONSULTORIA & CONSTRUCCION**

ITEM: PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA CON EQUIPO MULTIPARAMETRICO DIARIO

No. 147

FECHA:	**20/08/2025**	**EQUIPO**	**HANNA**
LUGAR DE MUESTREO	**PREDIQUE**	**HORA**	**8:00:00 a. m.**

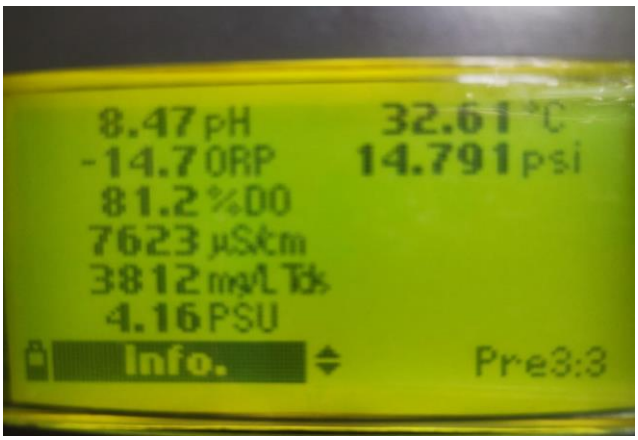

PARAMETROS INSITU

PARAMETRO	UNIDAD	VALOR
TEMPERATURA		**32,61°C**
PH		**8,47**
OXIGENO DISUELTO		**81,2%**
SALINIDAD		**4,16**
CONDUCTIVIDAD		**7623**
PRESION ATMOSFERICA		**14,79**
SST		**3812**

OBSERVACIONES:

TECNOLOGO AMBIENTAL	**RESIDENTE INTERVENTORIA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**

JDGL GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".**	C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico


FORMATO CALIDAD DE AGUA

CONTRATO No. 243 DE 2025	**CONTRATISTA:**	**JDGL CONSULTORIA & CONSTRUCCION**

ITEM: PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA CON EQUIPO MULTIPARAMETRICO DIARIO

No. 148

FECHA:	**21/08/2025**	**EQUIPO**	**HANNA**
LUGAR DE MUESTREO	**DIQUE**	**HORA**	**8:00:00 a. m.**

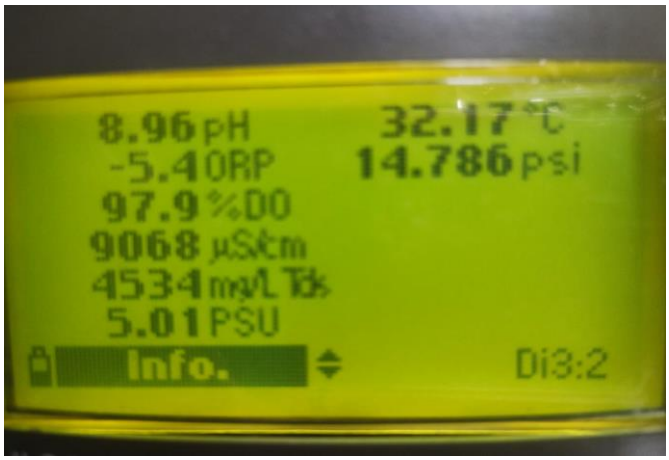

PARAMETROS INSITU

PARAMETRO	UNIDAD	VALOR
TEMPERATURA		**32,17°C**
PH		**8,96**
OXIGENO DISUELTO		**97,9%**
SALINIDAD		**5,01**
CONDUCTIVIDAD		**9068**
PRESION ATMOSFERICA		**14,78**
SST		**4534**

OBSERVACIONES:

TECNOLOGO AMBIENTAL	**RESIDENTE INTERVENTORIA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**

JDGL GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".**	C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico


FORMATO CALIDAD DE AGUA

CONTRATO No. 243 DE 2025	**CONTRATISTA:**	**JDGL CONSULTORIA & CONSTRUCCION**

ITEM: PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA CON EQUIPO MULTIPARAMETRICO DIARIO

No. 149

FECHA:	**22/08/2025**	**EQUIPO**	**HANNA**
LUGAR DE MUESTREO	**CAPTACION**	**HORA**	**8:00:00 a. m.**

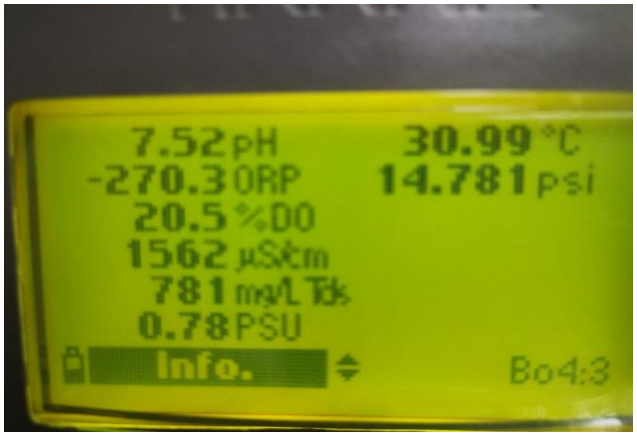

PARAMETROS INSITU

PARAMETRO	UNIDAD	VALOR
TEMPERATURA		**30,99°C**
PH		**7,52**
OXIGENO DISUELTO		**20,5%**
SALINIDAD		**0,78**
CONDUCTIVIDAD		**1562**
PRESION ATMOSFERICA		**14,78**
SST		**781**

OBSERVACIONES:

TECNOLOGO AMBIENTAL	**RESIDENTE INTERVENTORIA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**

JDGL GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".**	C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico


FORMATO CALIDAD DE AGUA

CONTRATO No. 243 DE 2025	**CONTRATISTA:**	**JDGL CONSULTORIA & CONSTRUCCION**

ITEM: PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA CON EQUIPO MULTIPARAMETRICO DIARIO

No. 150

FECHA:	**23/08/2025**	**EQUIPO**	**HANNA**
LUGAR DE MUESTREO	**PREDIQUE**	**HORA**	**8:00:00 a. m.**

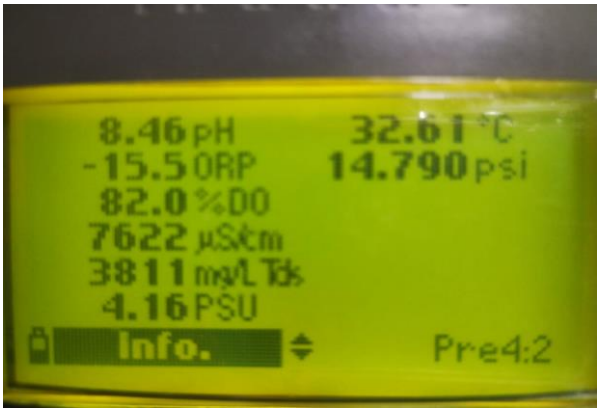

PARAMETROS INSITU

PARAMETRO	UNIDAD	VALOR
TEMPERATURA		**32,61°C**
PH		**8,46**
OXIGENO DISUELTO		**82,0%**
SALINIDAD		**4,16**
CONDUCTIVIDAD		**7622**
PRESION ATMOSFERICA		**14,79**
SST		**3811**

OBSERVACIONES:

TECNOLOGO AMBIENTAL	**RESIDENTE INTERVENTORIA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**

JDGL GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".**	C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico


FORMATO CALIDAD DE AGUA

CONTRATO No. 243 DE 2025	**CONTRATISTA:**	**JDGL CONSULTORIA & CONSTRUCCION**

ITEM: PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA CON EQUIPO MULTIPARAMETRICO DIARIO

No. 151

FECHA:	**24/08/2025**	**EQUIPO**	**HANNA**
LUGAR DE MUESTREO	**DIQUE**	**HORA**	**8:00:00 a. m.**

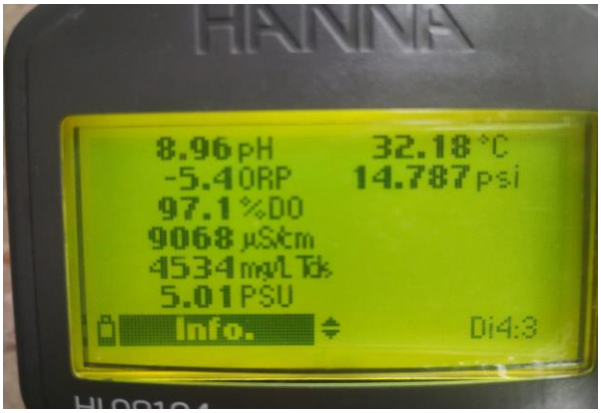

PARAMETROS INSITU

PARAMETRO	UNIDAD	VALOR
TEMPERATURA		**32,48°C**
PH		**8,96**
OXIGENO DISUELTO		**97,1%**
SALINIDAD		**5,02**
CONDUCTIVIDAD		**9068**
PRESION ATMOSFERICA		**14,78**
SST		**4534**

OBSERVACIONES:

TECNOLOGO AMBIENTAL	**RESIDENTE INTERVENTORIA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**

JDGL GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".**	C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico

FORMATO CALIDAD DE AGUA

CONTRATO No. 243 DE 2025	**CONTRATISTA:**	**JDGL CONSULTORIA & CONSTRUCCION**

ITEM: PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA CON EQUIPO MULTIPARAMETRICO DIARIO

No. 152

FECHA:	**25/08/2025**	**EQUIPO**	**HANNA**
LUGAR DE MUESTREO	**CAPTACION**	**HORA**	**8:00:00 a. m.**



PARAMETROS INSITU

PARAMETRO	UNIDAD	VALOR
TEMPERATURA		**30,99°C**
PH		**7,52**
OXIGENO DISUELTO		**20,5%**
SALINIDAD		**0,82**
CONDUCTIVIDAD		**1641**
PRESION ATMOSFERICA		**14,78**
SST		**821**

OBSERVACIONES:

TECNOLOGO AMBIENTAL	**RESIDENTE INTERVENTORIA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**

JDGL GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".**	C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico


FORMATO CALIDAD DE AGUA

CONTRATO No. 243 DE 2025	**CONTRATISTA:**	**JDGL CONSULTORIA & CONSTRUCCION**

ITEM: PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA CON EQUIPO MULTIPARAMETRICO DIARIO

No. 153

FECHA:	**26/08/2025**	**EQUIPO**	**HANNA**
LUGAR DE MUESTREO	**PREDIQUE**	**HORA**	**8:00:00 a. m.**

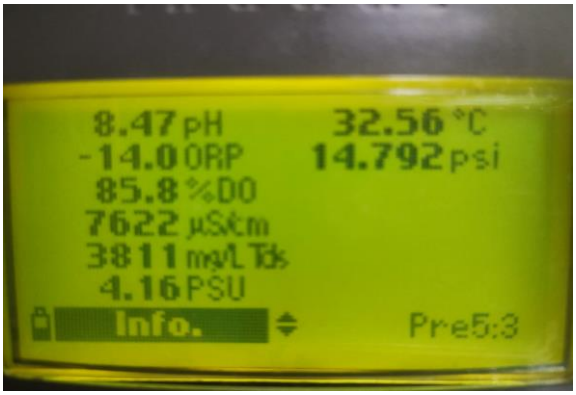

PARAMETROS INSITU

PARAMETRO	UNIDAD	VALOR
TEMPERATURA		**32,56°C**
PH		**8,47**
OXIGENO DISUELTO		**85,8%**
SALINIDAD		**4,16**
CONDUCTIVIDAD		**7622**
PRESION ATMOSFERICA		**14,79**
SST		**3811**

OBSERVACIONES:

TECNOLOGO AMBIENTAL	**RESIDENTE INTERVENTORIA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**

JDGL GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".**	C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico


FORMATO CALIDAD DE AGUA

CONTRATO No. 243 DE 2025	**CONTRATISTA:**	**JDGL CONSULTORIA & CONSTRUCCION**

ITEM: PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA CON EQUIPO MULTIPARAMETRICO DIARIO

No. 154

FECHA:	**26/08/2025**	**EQUIPO**	**HANNA**
LUGAR DE MUESTREO	**DIQUE**	**HORA**	**8:00:00 a. m.**

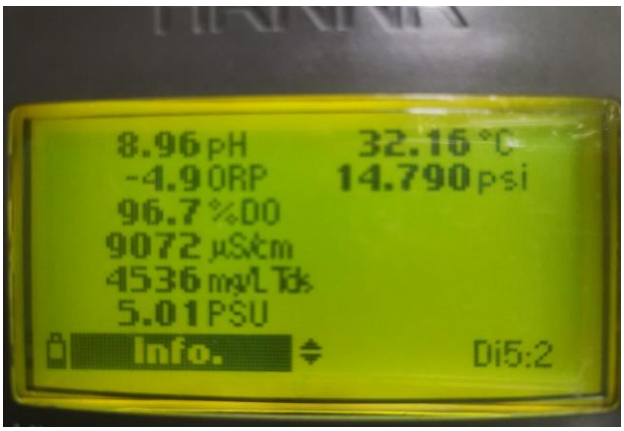

PARAMETROS INSITU

PARAMETRO	UNIDAD	VALOR
TEMPERATURA		**32,16°C**
PH		**8,96**
OXIGENO DISUELTO		**96,7%**
SALINIDAD		**5,01**
CONDUCTIVIDAD		**9072**
PRESION ATMOSFERICA		**14,79**
SST		**4536**

OBSERVACIONES:

TECNOLOGO AMBIENTAL	**RESIDENTE INTERVENTORIA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**