ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Nombre del Establecimiento: COMEDOR CMUNITARIO NACIONES UNIDAS
Razón Social: FUNDACION SEMILLITAS DE AMOR
NIT. o Cédula: 900031234 **Riesgo del Establecimiento:** MODERADO
Dirección: Carrera 18 R 77A 27 Sur - Casa **Teléfonos:** 3214210551
Barrio: NACIONES UNIDAS **Localidad:** CIUDAD BOLIVAR

INFORMACIÓN DE LA VISITA

Nombre del funcionario Revisor: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
Fecha de la Visita (dd/mm/aaaa) 2-nov-2023 **Fecha de Vencimiento** (dd/mm/aaaa) 1-nov-2024

CONCEPTO TÉCNICO DE SEGURIDAD HUMANA Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO CT No. 2023-0073922 2GNG2HSAOU62637

El subdirector de Gestión del Riesgo de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá Hace Constar que luego de realizada la respectiva revisión técnica, el establecimiento arriba mencionado:

CUMPLE

CON LOS REQUISITOS BÁSICOS DE SEGURIDAD HUMANA Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

SE RECOMIENDA TOMAR EN CUENTA LAS OBSERVACIONES DADAS EN ESTE DOCUMENTO Y POSTERIOR A ESTO, SOLICITAR NUEVAMENTE EL CONCEPTO TÉCNICO.

CONDICIONES GENERALES:

a) El presente concepto técnico es un documento público emitido únicamente por la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y se genera en corresponsabilidad con el establecimiento; es decir el establecimiento garantiza las condiciones mínimas exigidas normativamente en seguridad humana y sistemas de protección contra incendio.

b) El presente Concepto Técnico NO hace las veces del CONCEPTO TÉCNICO DE AGLOMERACIONES DE PÚBLICO , el cual corresponde a la evaluación del plan de emergencias y contingencias dentro de las competencias establecidas en el artículo 6 del Decreto 599 de 2013, entendiendo el plan de emergencias y contingencias, conforme a lo definido en el Artículo 41 de Decreto 599 de 2013; por lo anterior si su establecimiento se utiliza para efectuar algún tipo de evento que cuente con AGLOMERACIÓN DE PÚBLICO, se sugiere cumplir con el DECRETO 599 DE 2013 y normas complementarias.

c) La vigencia del presente concepto técnico es por un año, tiempo en el cual la UAE. Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá podrá efectuar Visita de Verificación y caso tal ratificar o revocar el concepto técnico.

d) El Concepto perderá su validez en el momento que se incumplan con las condiciones mínimas en Seguridad Humana y Sistemas de Protección contra incendio.

e) El establecimiento debe tener en cuenta los siguientes aspectos mínimos para garantizar condiciones de seguridad y protección apropiadas:

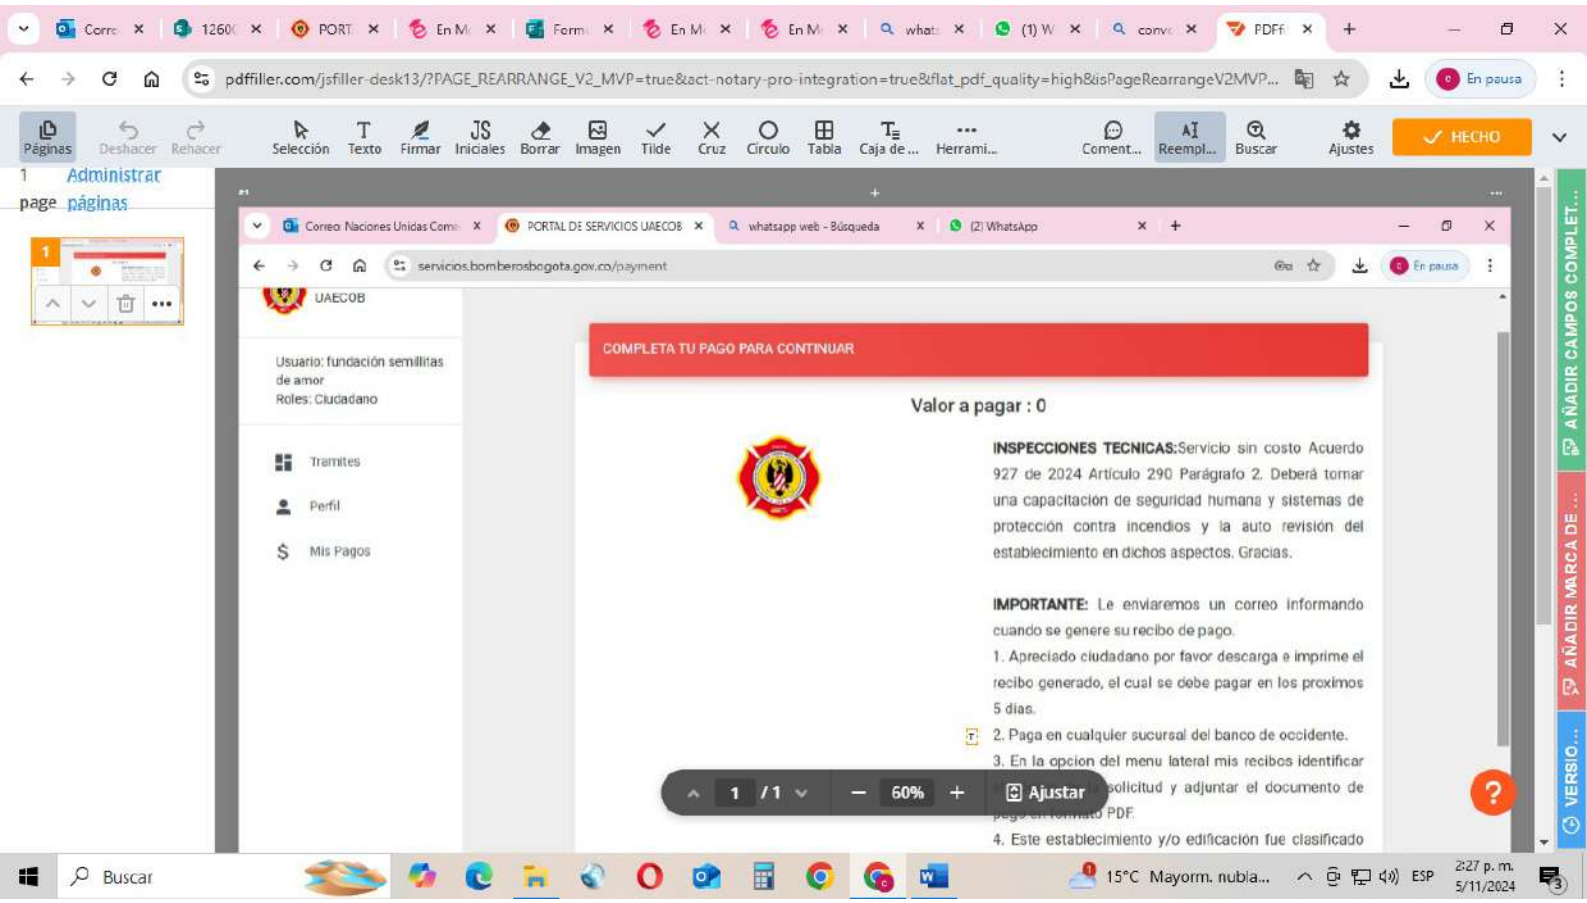
- Verifique que las fuentes de ignición y combustibles se encuentren separadas, almacenados de manera adecuada y en áreas definidas.
- Asegúrese de no sobrecargar las tomas eléctricas ni realizar conexiones improvisadas.
- Revise las conexiones eléctricas periódicamente y realice el mantenimiento necesario con personal calificado. Verifique que las instalaciones de Gas natural y/o GLP cumpla normatividad vigente.
- Mantenga un registro de los riesgos de incendio y de lo que se ha hecho para eliminarlos o reducirlos y evalúelo periódicamente.
- Verifique constantemente que las salidas y vías de evacuación permanezcan libres de cualquier obstáculo y en condiciones de operatividad adecuadas.
- Evalúe la señalización de los medios y vías de evacuación y realice los ajustes que sean necesarios, de tal manera que los ocupantes del lugar puedan encontrar sin problema la salida de evacuación y puedan dirigirse a un lugar seguro.
- Asegúrese de que los medios de evacuación no tengan superficies resbalosas y en caso de considerarlo necesario utilice elementos antideslizantes.
- Evalúe si cuenta con el equipamiento y los elementos necesarios que garanticen la permanencia segura y cómoda de niños, ancianos y personas en condición de discapacidad.
- Verifique periódicamente los equipos de iluminación de emergencia, asegurándose de que todos los corredores, escaleras, descansos y salidas estén iluminados.
- Evalúe los equipos de detección, alarma y protección contra incendios con que cuenta la edificación y realice los cambios y el mantenimiento necesarios.
- Actualice el plan de emergencia y contingencia de manera periódica y difúndalo con el personal del lugar.
- Capacite periódicamente al personal de brigadas en el manejo de equipos de protección contra incendios y prácticas de evacuación

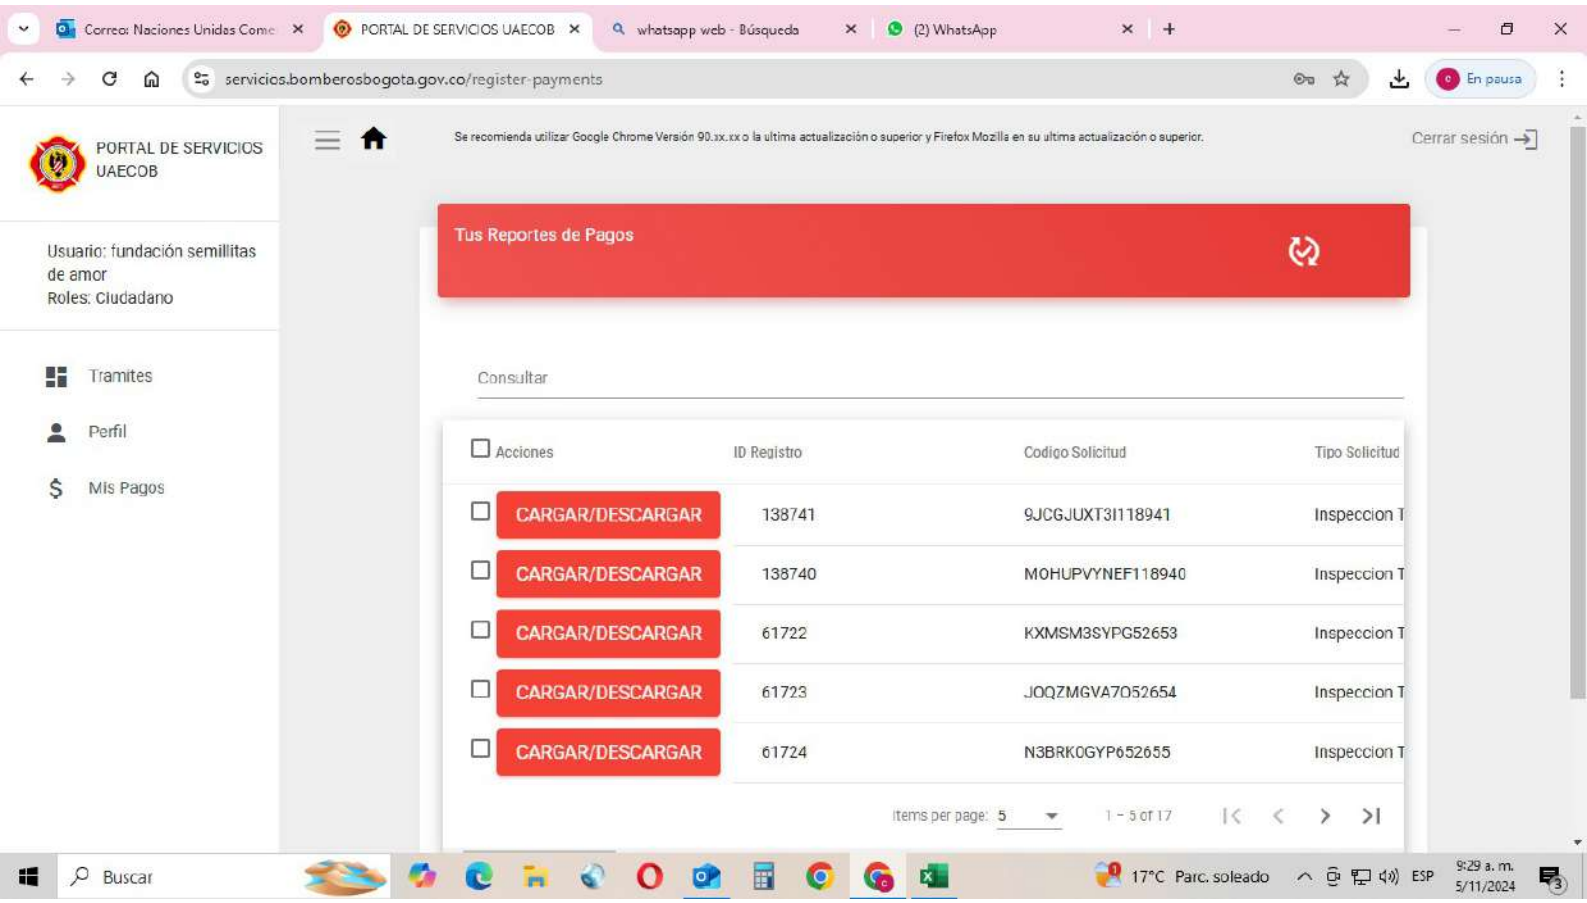
CARLOS ZARATA SANTOR
PROFESIONAL ESPECIALIZADO SGR
UAE - Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

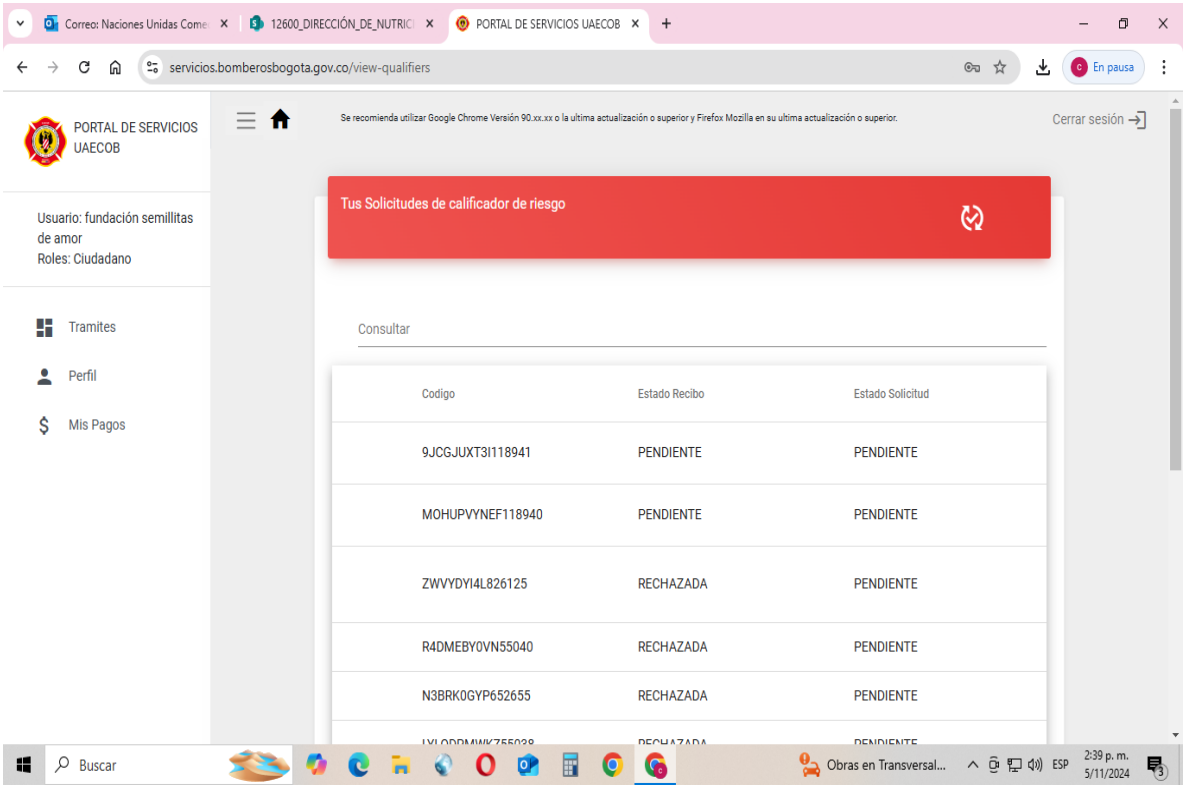
Proyectó SGRiesgo
Inspector Crubiano
Evaluador Jcendales

...EMISION
...ón de Gestión del Riesgo
Subdirección de Gestión del Riesgo

Powered by CamScanner


Páginas
Deshacer
Rehacer
Selección
Texto
Firmar
Iniciales
Borrar
Imagen
Tilde
Cruz
Círculo
Tabla
Caja de ...
Herrami...
Coment...
Reempl...
Buscar
Ajustes
HECHO
1 Administrar
page páginas
servicios.bomberosbogota.gov.co/payment
UAECOB
Usuario: fundación semillitas de amor
Roles: Ciudadano
Tramites
Perfil
Mis Pagos
COMPLETA TU PAGO PARA CONTINUAR
Valor a pagar : 0
INSPECCIONES TECNICAS:Servicio sin costo Acuerdo 927 de 2024 Artículo 290 Parágrafo 2. Deberá tomar una capacitación de seguridad humana y sistemas de protección contra incendios y la auto revisión del establecimiento en dichos aspectos. Gracias.
IMPORTANTE: Le enviaremos un correo informando cuando se genere su recibo de pago.
1. Apreciado ciudadano por favor descarga e imprime el recibo generado, el cual se debe pagar en los proximos 5 dias.
2. Paga en cualquier sucursal del banco de occidente.
3. En la opcion del menu lateral mis recibos identificar
solicitud y adjuntar el documento de
PDF.
4. Este establecimiento y/o edificación fue clasificado
1 / 1
60%
Ajustar
AÑADIR CAMPOS COMPLET...
AÑADIR MARCA DE ...
VERSIO...
Buscar
15°C Mayorm. nubla...
ESP
2:27 p. m.
5/11/2024


Correo: Naciones Unidas Come
PORTAL DE SERVICIOS UAECOB
whatsapp web - Búsqueda
(2) WhatsApp
servicios.bomberosbogota.gov.co/register-payments
En pausa
PORTAL DE SERVICIOS UAECOB
Se recomienda utilizar Google Chrome Versión 90.xx.xx o la ultima actualización o superior y Firefox Mozilla en su ultima actualización o superior.
Cerrar sesión
Usuario: fundación semillitas de amor
Roles: Ciudadano
Tramites
Perfil
Mis Pagos
Tus Reportes de Pagos
Consultar
Acciones
ID Registro
Codigo Solicitud
Tipo Solicitud
CARGAR/DESCARGAR
138741
9JCGJUXT3I118941
Inspeccion T
CARGAR/DESCARGAR
138740
MOHUPVYNEF118940
Inspeccion T
CARGAR/DESCARGAR
61722
KXMSM3SYPG52653
Inspeccion T
CARGAR/DESCARGAR
61723
JOQZMGVA7O52654
Inspeccion T
CARGAR/DESCARGAR
61724
N3BRK0GYP652655
Inspeccion T
Items per page: 5
1 – 5 of 17
Buscar
17°C Parc. soleado
ESP
9:29 a. m.
5/11/2024


Correo: Naciones Unidas Come
12600_DIRECCIÓN_DE_NUTRICI
PORTAL DE SERVICIOS UAECOB
servicios.bomberosbogota.gov.co/view-qualifiers
En pausa
PORTAL DE SERVICIOS UAECOB
Se recomienda utilizar Google Chrome Versión 90.xx.xx o la ultima actualización o superior y Firefox Mozilla en su ultima actualización o superior.
Cerrar sesión
Usuario: fundación semillitas de amor
Roles: Ciudadano
Tramites
Perfil
Mis Pagos
Tus Solicitudes de calificador de riesgo
Consultar
Codigo
Estado Recibo
Estado Solicitud
9JCGJUXT3I118941
PENDIENTE
PENDIENTE
MOHUPVYNEF118940
PENDIENTE
PENDIENTE
ZWVYDYI4L826125
RECHAZADA
PENDIENTE
R4DMEBY0VN55040
RECHAZADA
PENDIENTE
N3BRK0GYP652655
RECHAZADA
PENDIENTE
Buscar
Obras en Transversal...
ESP
2:39 p. m.
5/11/2024