FUMINDUSTRIAL

FORMATO DIAGNOSTICO CONTROL DE PLAGAS

4896

Fecha de Inicio: 29-01-2025 Fecha de Salida: _____ Hora de Inicio: _____ Hora de Salida: _____

Cliente: Comedor santa inés

Dirección: Carrera 5 Este #29 #70 Barrio: _____

Teléfono: _____

E-mail: _____

Quien Atiende la Visita _____

PRESENCIA DE: VECTORES ENCONTRADOS

CUCARACHAS		PALOMAS		HONGOS	
MOSQUITOS	✓	ROEDORES		BACTERIAS	
ZANCUDOS		MURCIELAGOS		BABOSAS	
MOSCA		GORGOJOS		CARACOLES	
HORMIGAS		POLILLAS		LARVAS	
OTROS		TERMITAS		VIRUS	

SITIOS DE INGRESO DE PLACAS

ÁREAS INSPECCIONADAS		ÁREAS EXTERIORES		ÁREAS INTERNAS		CONDICIONES DE PROLIFERACIÓN	
COCINAS	✓	CESPED/MALEZAS		SANITARIOS	✓	AMBIENTALES	✓
CUARTOS	✓	MADRIGUERAS		SIFONES	✓	CULTURALES	
BAÑOS	✓	INFRAESTRUCTURA	✓	PUERTAS	✓	HIGIENE Y ASEO	
ÁREAS COMUNES	✓	GRIETAS		ALMACENAMIENTO	✓	ESCOMBROS	
SHUT BASURAS	✓	ALCANTARILLAS TUBERIAS		BALDOSAS EN MAL ESTADO		HUMEDAD	
ZONAS VERDES		CAJAS DE INSPECCIÓN		MERCADO	✓	INFRAESTRUCTURA	
TERRAZAS		REJAS		UTENSILIOS	✓	TECHO	
SIFONES		PUERTAS		DUCTOS DE VENTILACIÓN		PAREDES	
PARQUEADEROS	✓	TEJADOS	✓	CAMPANAS	✓	CANALES	
OTROS		CANALETAS		TECHO	✓	RANURAS	
		OTROS		PAREDES		OTROS	

TÉCNICA A APLICAR EN EL CONTROL DE PLAGAS

CONTROLES	CULTURALES	CAPACITACIÓN		HIGIENE Y ASEO							
	FISICOS	BARRERAS DE CONTENCIÓN		MALLAS		REMODELACIÓN		CORRECTIVOS			
	MECÁNICOS	TRAMPAS		CAPTURA		PEGAMENTO		MUESTREO			
	QUMICOS	ASPERCIÓN	✓	GEL		ESPOLVOREO		CEBOS			
		PRODUCTOS	Siperkill Rastrejo		DOSIFICACIÓN	5 Litros / 5 Lt					

INTERVENCIÓN

DESINFECCIÓN		
DESRATIZACIÓN		✓
DESINSECTACIÓN	VOLADORES	✓
	RASTREROS	✓

OBSERVACIONES: Se realiza control de plaga abriendo el area en su totalidad

RECOMENDACIONES FINALES: tengan en cuenta tener buen aseo despues de la aplicacion

HOJA DE DIAGNOSTICO LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES

Resolución 2190/1991 art 2, la limpieza, lavado y desinfección de tanques debe realizarse mínimo dos (2) veces al año.

TIPO DE TANQUE		UBICACIÓN		MATERIAL/FORMA		ESTADO TAPA		ESTADO TANQUE		CAPACIDAD/CANT.		OBSERVACIONES
AEREO		TEJADO		ASBESTO		BUENO	✓	BUENO	✓	250 Lt		tanque en buen estado
		TERRAZA	✓	PLASTICO	✓	FISURAS		FISURAS		500 Lt	2	
SUBTERRANEO AGUA POTABLE		PLATAFORMA		FIBRA DE VIDRIO		DILATACIONES		DILATACIONES		1.000 Lt		
		PISO		CEMENTO		RANURAS		RANURAS/GRIETA		2.000 Lt		
SUBTERRANEO MIXTO AP/ALL		ELEVADO		ENCHAPE		FILTRACIONES		FILTRACIONES		5.000 Lt		
		SUBTERRANEO		ACERO		SIN TAPA		RESIDUOS		10.000 Lt		
SUBTERRANEO AGUAS LLUVIAS		E. CONFINADO		REDONDO	✓	ROTA		CONTAMINACIÓN		20.000 Lt		
		ESPACIO		CONICO		OXIDADO		ESCOMBRO		OTRO		
SUBTERRANEO DESARENADERO		REDUCIDO		CUADRADO		VALVULA		BARRO/RAICES		MEDIDAS		
		SEMIENTERRADO		TIPO. BOTELLA		FLOTADOR		PRESENCIA ANIMALES				

FACTORES DE RIESGO		MEDIDAS DE SEGURIDAD (REQUIERE:)				ANÁLISIS DE LABORATORIO			
	CAIDAS		LINEA DE VIDA		AISLAMIENTO DEL LUGAR	MICRO -> BIOLOGICO		FÍSICO QUÍMICO BÁSICO	
	ILUMINACION		ARNES						
	DESLIZAMIENTO		OXIGENO		SEÑALIZACIÓN DEL LUGAR	COLIFORME TOTALES		P.H.	
	FALTA DE PUNTOS ANCLAJE		ILUMINACIÓN ELECTRICA					CLORO RESIDUAL	
	AIREACIÓN		ESCALERA	✓	ANDAMIO	SCHERICHA COLI		OTRO	
	LLUVIA		APLAZAMIENTO		OTRO				

RECOMENDACIONES INICIALES		RECOMENDACIONES FINALES	
COLOCAR AVISOS PROGRAMACIÓN (Fecha, horario, tiempo de intervención)		CERRAR O COLOCAR TAPAS	
SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL FLUIDO DE AGUA		ABRIR VALVULAS PARA LLENADO	
DESOCUPAR TANQUES CON ANTERIORIDAD (Usuario)		TOMAR MUESTRAS	
CIERRE VALVULAR POR USUARIO		ABRIR GRIFOS PARA LIMPIAR DRENAJES	
MANEJO DE EQUIPOS DE BOMBEO POR LA ADMINISTRACIÓN (Usuario)		ENCENDIDO DE MAQUINAS POR ADMINISTRACIÓN	

OBSERVACIONES: Lavado de tanque cada 6 meses por personas de confianza

TÉCNICO INDUSTRIAL

Margid Pava Ariza

CLIENTE / RESPONSABLE

Carrera 96 A No. 157 - 31 • Cels.: 310 240 3675 / 314 287 7399 / 318 633 0073 / 318 633 0289
E-mail: fumindustrialabc@hotmail.com - abcfumindustrial@gmail.com

Scanned with CamScanner

CERTIFICACIÓN LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA POTABLE FUMINDUSTRIAL ABC SAS

No. C-004-7964

FUMINDUSTRIAL ABC S A S
NIT 900.352.449-8
CARRERA 96 A # 157 31
Tel: 3142877399
Bogotá - Colombia

Para	CORPORACION PARA EL MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA
Nit	900.072.040-8
Contacto	LUZ DARY OLMOS VERA
Dirección	CR 32 C 10 30 SUR P 1
Ciudad/Tel.	Bogotá / (601) 2848660 - Ext. 000 - (00) 3102657647
Fecha	2025-01-29

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE

ESTABLECIMIENTO : COMEDOR SANTA INES

UBICADO : CARRERA 5 ESTE N° 29 A 70 SUR SANTA INES

PRODUCTO	HIPOCLORITO DE SODIO 13%
N° REGISTRO	01-2119488154
LOTE / F. CADUCIDAD	4560 25/04/2025
DOSIFICACIÓN	200 PPM (1.53 ml por litro agua)
FORMAS DE APLICACIÓN	ASPERSIÓN MANUAL
CAPACIDAD DEL TANQUE	500 LITROS
CANTIDAD DE TANQUES	2
ACCION ANTIMICROBIANA	BACTERIAS, VIRUS, HONGOS

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	LAVADO DE TANQUES AEREOS DE 500 L	2.00	0.00

FUMINDUSTRIAL

Pedro Becerra Deaza
Representante Legal

Adriana Chavarro
Gerente Administrativo

El mantenimiento de las condiciones de higiene de un tanque de almacenamiento de agua previene el desarrollo de enfermedades, principalmente de origen entérico. Por Norma Decreto 1575 de 2007 y la Resolución 2190 de 1991, se debe realizar el lavado y desinfección por lo menos dos veces al año.

Estamos autorizados por la Secretaria de Salud de Bogotá según acta Número SQ07C 004595 del día 12 de Abril de 2024.

Pedro Becerra Deaza

Gerente

Deazapedro@hotmail.com

Angela Johana Sotelo
Auxiliar Administrativo
abcfumindustrial@gmail.com

Scanned with CamScanner

CERTIFICACIÓN CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS FUMINDUSTRIAL ABC SAS

No. C-003-8277

FUMINDUSTRIAL ABC S A S
NIT 900.352.449-8
CARRERA 96 A # 157 31
Tel: 3142877399
Bogotá - Colombia

Para	CORPORACION PARA EL MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA
Nit	900.072.040-8
Contacto	LUZ DARY OLMOS VERA
Dirección	CR 32 C 10 30 SUR P 1
Ciudad/Tel.	Bogotá / (601) 2848660 - Ext. 000 - (00) 3102657647
Fecha	2025-01-29

CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

ESTABLECIMIENTO : COMEDOR SANTA INES

UBICADO : CARRERA 5 ESTE N° 29 A 70 SUR SANTA INES

Marca	SIPERTRIN	RATAQUILL
Principio Activo	BETA-CIPERMETRINA	BROMADIOLONA
Concentración acorde a infestación	DE 6 ML/LITRO DE AGUA - 10 ML/LITRO DE AGUA	5%
Acción	INSECTICIDA	ANTICOAGULANTE
Laboratorio	ANASAC	ANASAC
Método de Aplicación	ASPERSIÓN	CEBADEROS
Medidas de seguridad	N/A	CAJA CEBADERA

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS. Hace referencia a los procesos de fumigacion. (Desinsectación-control de roedores)	1.00	0.00

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUMINDUSTRIAL

Pedro Becerra Deaza
Representante Legal

Adriana Chavarro
Gerente Administrativo

Por Norma Decreto 1843 de 1991. Decreto 775 de 1990. Decreto 3075 de 1997. Decreto 1500 de 2007 entre otros; el plan de saneamiento debe incluir como mínimo un programa de Control de Plagas entendidas como artrópodos y roedores y deben ser objeto de un programa de control especifico con especial énfasis en las radicales y de orden preventivo.

Estamos autorizados por la Secretaria de Salud de Bogotá según acta Número SQ07C 004595 del día 12 de Abril de 2024.


Pedro Becerra Deaza

Gerente

Deazapedro@hotmail.com

Angela Johana Sotelo
Auxiliar Administrativo
abcfumindustrial@gmail.com

Scanned with CamScanner

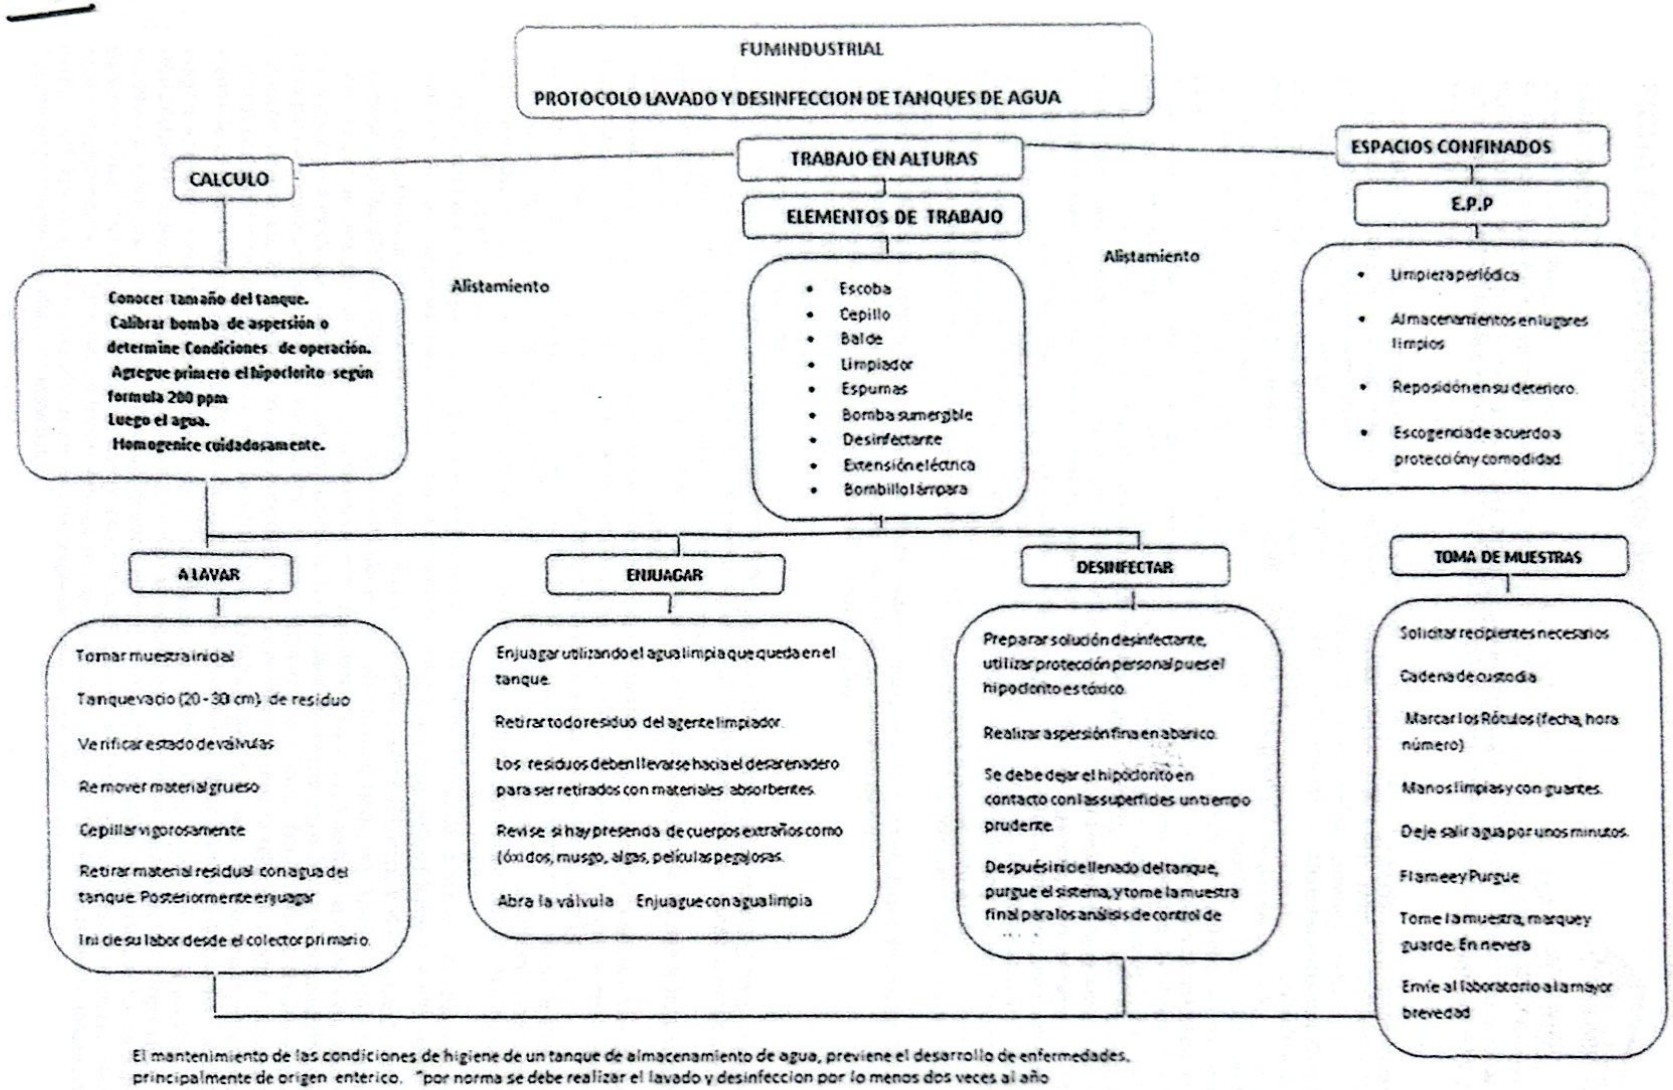

El mantenimiento de las condiciones de higiene de un tanque de almacenamiento de agua, previene el desarrollo de enfermedades, principalmente de origen entérico. "por norma se debe realizar el lavado y desinfeccion por lo menos dos veces al año

La periodicidad del lavado dependerá del tipo de material del tanque, seis (6) meses para tanques de PVC (plásticos) o acero inoxidable y tres (3) meses para tanques de fibrocemento

Son referencia jurídica del procedimiento: Decreto 1575 de 2007: "Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano". **Resolución 2190 de 1991:** "Por la cual se reglamentan las condiciones para transporte de agua en carro tanque, lavado y desinfección de tanques de almacenamiento domiciliario y Empresas que realizan la actividad de lavado y desinfección de tanques domiciliarios". **Resolución 376 de 2009:** "Por la cual se establece el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas".

Scanned with CamScanner

FICHA TÉCNICA Hipoclorito de Sodio

COMPOSICIÓN:

Nombre del Producto: Hipoclorito de Sodio, solución a 150 g/L de NaOCl. (130- 135 g/L) **Formula Química:** NaOCl, solución en agua. NaOCl * 2,5 H2O A 0 °C se disuelven 29,3 g de la sal en 100 Estado de agregación Sólido Apariencia Blanco g de agua y a 23 °C ya son 94,2 g/100. Densidad 1110 kg/m3; 1,11 g/cm3Masa molar 74.44 g/mol. Punto de fusión 291 K (17,85 °C) Punto de ebullición 374 K (100,85 °C) Se descompone lentamente por encima de 40°C /104°F) Peso Molecular 74.4 g/mol (100%)

COMPOSICIÓN QUÍMICA: Formula Química: NaOCl, solución en agua. El hipoclorito se dismuta a temperaturas elevadas para dar clorato y cloruro: $3\ NaClO \rightarrow 2\ NaCl + NaClO_3$ **Número Naciones Unidas:** U.N. 1791 **Número** CAS 7681 – 52 – 9 **Corrosividad para metales:** Las soluciones son corrosivas a muchos metales como el cobre, níquel, cobalto y hierro.
Uso del producto: Blanqueador, desinfectante, tratamiento de aguas, sanitización en diferentes industrias. **Otro R:**31-34; S:28–45-50 debe realizarse preparación diaria en recipientes que no sean metálicos, debe determinarse la concentración y dilución adecuada.
PRESENTACIÓN COMERCIAL : General: El Hipoclorito de Sodio en estado natural es una sal inestable, por esta razón se comercializa como solución en agua. Apariencia Solución acuosa, clara, ligeramente amarilla o verdosa. Olor penetrante e irritante cloro. Presentación comercial envases de 500ml, 1 litro y cuatro litros; tambores de 20, 60 y 220 litros en concentración 3 al 15%.
CLASE TOXICOLÓGICA clase 8 relativa al transporte, grupo de embalaje III. **Estabilidad química:** Estable a temperatura ambiente y en ausencia de luz. Nocivo riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada. **Productos de descomposición peligrosos:** Por descomposición térmica: Cloro, Oxido de Sodio, Oxígeno, Óxidos de Cloro, Clorato de Sodio e Hidrógeno. Es un producto oxidante y alcalino. Manténgalo alejado de las altas temperaturas y la luz solar o ultravioleta. **Incompatibilidad con otras sustancias:** Puede reaccionar violentamente con ácidos fuertes y con productos de limpieza de base ácida como ácido clorhídrico o muriático, liberando gas de cloro tóxico. Otros incompatibles incluyen materiales orgánicos, como solventes o productos de limpieza que usen solventes, combustibles y aceites combustibles, celulosa, materiales oxidables, amoniaco, urea, sales de amonio, etilenemina, cianuros, compuestos de nitrógeno, alcoholes, metales y óxidos de metal, liberando cloro o produciendo mezclas explosivas. El metal y los catalizadores de óxido de metal descomponen los hipocloritos, lo cual desarrolla oxígeno y frecuentemente causa explosiones Puede reaccionar explosivamente con compuestos que contengan nitrógeno, o formar cloro aminas, las cuales son explosivas también productos químicos y de limpieza que contengan amonio como sales de amonio cuaternario, hidróxido de amonio, ya que genera gases tóxicos y/o mezclas.
DESCRIPCIÓN: Datos Toxicológicos: Hipoclorito de Sodio producto inorgánico no produce consumo biológico de oxígeno, se disocia completamente en agua y presenta ionización instantánea con aumento de pH

- TDLO – Concentración más baja letal publicada oral en mujer 1 g /kg
- TDLO – Intravenoso en Hombre 45 mg/kg
- LD50 – Oral en rata 8910 mg/kg
- LD50 – Oral en ratón 5800 mg/kg
- LD50 – Dermal en rata 2000 mg/kg para hipoclorito 12% en peso • LC50 – Rata >10500 mg/m3 (1 hora) la ingestión del producto puede provocar irritación, dolor e inflamación del aparato digestivo, también puede producir vómito, quemaduras, espasmos, confusión delirio, colapso respiratorio y circulatorio en casos severos la muerte.

RECOMENDACIONES DE USO: Si no se siente bien busque atención médica (si es posible muestre la Hoja de Seguridad). Sustancia corrosiva a los tejidos por contacto, inhalación o ingestión.
Inhalación: Llevar al aire libre. Proporcione respiración artificial SOLAMENTE si la respiración ha cesado. No utilice el método de boca a boca si la victima ingirió o inhaló la sustancia: induzca la respiración artificial con ayuda de un instrumento respiratorio (mascarilla RCP) médico adecuado. Solamente si no hay pulso ni respiración. Busque atención médica INMEDIATAMENTE.
Contacto con la piel: : Inmediatamente enjuague la piel con una corriente de agua durante un mínimo de 15 a 20 minutos. Quite la ropa contaminada, joyas y zapatos bajo el agua. Si persiste la irritación, repita el enjuague. Para quemaduras consiga atención médica. Deseche la ropa y los zapatos altamente contaminados de forma que limite una mayor exposición. De lo contrario, lave la ropa por separado antes de volver a utilizarla.
Contacto con los ojos: Enjuague los ojos inmediatamente con agua por un mínimo de 15 minutos. Mantenga los párpados abiertos durante el enjuague. Si persiste la irritación, repita el enjuague. Busque atención médica INMEDIATAMENTE. No transporte a la víctima hasta que el periodo de enjuague recomendado haya terminado, a menos que pueda continuar el enjuague durante el transporte.
Ingestión: NO INDUZCA AL VÓMITO. Si la victima está alerta y no está convulsionando, enjuáguele la boca y proporciónele tanta agua como sea posible para diluir el producto. Si ocurre un vómito espontáneo, haga que la víctima se incline hacia adelante con la cabeza hacia abajo para evitar que aspire el vómito, enjuáguele la boca y adminístrele más agua. lleve a la víctima INMEDIATAMENTE médico.
Nota para los médicos: Sintomático. Tratamiento y terapia de apoyo como se indica. NO PROPORCIONE antídotos ácidos como jugos, refrescos, vinagre, etc. Este producto contiene materiales que pueden causar neumonía severa si se aspira. Algunos tratamientos exitosos encontrados en las referencias fueron los siguientes, sin embargo siga siempre su criterio .Si la ingestión ocurrió hace menos de 2 horas, realice un lavado gástrico cuidadoso (riesgo de perforación); utilice un tubo endotraqueal si está disponible para evitar la aspiración. Vigile que el paciente no tenga dificultad respiratoria debida a una neumonitis por aspiración.
PRECAUCIONES: Recomendado para uso profesional en el control microorganismos, virus y bacterias vegetativas; es poco efectivo contra espora, hongos y protozoarios No aplicar directa e indirectamente sobre alimentos o utensilios de cocina ni en presencia de personas, niños o animales domésticos. No comer, beber ni fumar durante la manipulación; al finalizar el procedimiento lavarse manos y piel con agua y jabón. Establezca e implemente las medidas necesarias para realizar el procedimiento, solicite con antelación el cierre de entrada de agua y el consumo al máximo del contenido para facilitar el proceso.
Control de exposición/protección individual

Scanned with CamScanner

La ubicación del tanque cuando se va a lavar y desinfectar es muy importante cuando se va a realizar el proceso se deben tener en cuenta las acciones y medidas de seguridad en alturas y espacios confinados, señalización del lugar y garantizar el suministro de agua restrinja el acceso al área hasta que se termine el procedimiento. Elimine todas las fuentes de ignición (fumar, quemadores, chispas)
Protección de las manos: Guantes protectores para manipular productos químicos.
Protección de los ojos: gafas protectoras en caso de contacto lavar con agua limpia al menos durante 15 minutos.
Protección respiratoria: mascarilla - Barbijo. Usar respirador autónomo, protegerse de los gases
Higiene en el trabajo: use los elementos de protección personal (sogas, arnés, tayver, botas de caucho, casco dieléctrico)
Evitar el contacto con el producto. Quitarse la ropa fuertemente contaminada o impregnada con el producto. Lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo.

Tabla de dilución (dosificación) de hipoclorito según concentración:

AREA / uso	P.P.M. (partes por millón)	CANTIDAD DE AGUA		HIPOCLORITO		VALOR
				5.25%	13%	
ADMINISTRATIVA	200 ppm	996 c.c	998 c.c.	3.8 c.c	1.53 c.c	1 litro
ASISTENCIAL	500 ppm	990 ml	996 c.c.	9.52c.c	3.84 c.c	1 litro
Materiales contaminados	5.000 ppm	904.5	961.5 c.c	95.5 c.c	38.5 c.c	1Litro
Derrame de fluidos	5.000 – 10.000 ppm	809.5	923.1c.c	190.5 c.c	76.9 c.c	1 Litro
Desinfección de tanques aéreos subterráneos según dimensión y área	200 ppm ejemplo:	996 c.c 7240	998 c.c. 7987 c.c	3.8 c.c 30.47 ml	1.53 c.c 12.30 c.c	1 litro 8 litros
Preparación total en c.c requerido = litros de Agua * partes por millón dividido en 10 valor constante por, % la concentración de hipoclorito disponible. Para los tanques subterráneos se debe calcular el área para preparar la solución. **(Se aplica por aspersión).**				**1 Litro * 200/ 10*13% = 1.53 c.c** cantidad de hipoclorito al 13% a usar en un litro de agua para obtener una concentración de 200 ppm es de 1.53 c.c		

Scanned with CamScanner

PROTOCOLO DE CONTROL DE PLAGAS (VECTORES)
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

Salud Pública define un vector o plaga: como un agente etiologico o microorganismo patogeno capaz de transmitir enfermedades, infecciones, responsable de la difusion entre las poblaciones humanas, además daño o perjuicio locativo en la infraestructura y/o equipos en determinado lugar.

Marco Legal: Ley 09/1979 Codigo Sanitario Nacional
Decreto 1843 de 1991 Uso y manejo de plaguicidas
Resolución 2400 de 1979 Seguridad Industrial en establecimientos
Resolución 4143 de 1993 Normativa a empresas de plaguicidas.

SECRETARIA

- **Realiza Contacto Telefónico**

- **Entrevista:** recolecta informacion sobre Condición actual de la Institucion y la presencia de plagas.

- **Establece Mecanismos y Actividades**
Brinda informacion de los servicios de Fumigación (desinsectación), Desratización, Desinfección.
Proporciona precauciones a tener en cuenta en el proceso antes, durante y despues. tambien sobre los productos (químicos) a utilizar.
Programa visita y o servicio por cronograma y monitoreo en la fecha y hora acordada.

- **Prepara los documentos** acorde a legislacion (ficha tecnica, hoja de seguridad, certificados, concepto favorable, factura.

COMUNICACIÓN: Se deberá remitir con un mínimo de ocho (8) días de anticipación, la información relacionada con las recomendaciones para el antes, durante y después del proceso, teniendo en cuenta los productos a utilizar en el mismo.
Se dará aviso oportunamente a los funcionarios y contratistas de la Entidad sobre la jornada de fumigación a través de la Intranet o bien por correo electrónico.

PERIODICIDAD: Dado el tipo de actividad que se lleve a cabo, o segun observación de proliferacion de vectores, se realizará cada seis (6) meses, o dependiendo las necesidades puntuales se haran jornadas extratemporales.

FUMINDUSTRIAL BCIABC SAS
SANEAMIENTO DE AREAS, FUMIGACION INDUSTRIAL Y DOMESTICA; LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES, VENTA MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES.

TECNICO - APLICADOR

Diagnóstico de las instalaciones:
1- Realiza inspección visual e identifica sectores de riesgo (ingreso, lugares de anidamiento, posibles fuentes de alimento y bebida de las plagas).
2- Monitoreo y registro de presencia de plagas, evolucion de zonas criticas o infestaciones.
3- Observación del estado de la infraestructura del lugar (grietas, humedades, agujeros, desagues, etc...
4- Revisa las practicas de saneamiento e higiene del lugar (tratamiento de los residuos, eliminar focos de infección.

PROCESO CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

Previo uso de elementos de protección personal y equipos especificos (aspersoras, nebulizadoras, etc...

a- Medidas de Prevención e implementación para combatir los vectores y/o plagas (prácticas de saneamiento ambiental, orden y aseo.
b- Metodos físicos: acciones conducentes al uso de medios mecánicos (trampas, mallas, rejas, mosquiteros,ultrasonido, adhesivos). - proteccion de ventanas y puertas, se incluye cualquier tipo de modificación o reparación de la infraestructura del lugar) y gestión proactiva para minimizar la presencia de plagas.
c- Uso de método biológico: (hormonas, cebos, feromonas, garantizar la eliminación de sitios de anidamiento y alimento)
d- Métodos Quimicos Por personal idoneo y capacitado (aplicación de productos químicos insecticidas, pesticidas, y rodenticidas. con el objeto de controlar las plagas).

>Verifica y prepara la cantidad de producto a utilizar
>Toma medidas preventivas e informativas
>Inicia proceso de aplicación hasta terminar el área indicada
>Terminado el procedimiento realiza lavado de equipo,lavado de manos y piel.
>Realiza recomendaciones post procedimiento.
>Entrega de Documentos especificos

RECOMENDACIONES GENERALES

Sr (a). por favor lea detenidamente estas sugerencias que debe tomar durante el proceso del control de plagas. Nuestra empresa tiene como objetivo principal la salubridad, su bienestar, el de la comunidad y el medio ambiente.

ANTES DE INICIAR EL PROCESO
>Ubicar y cubrir todos los alimentos y consumibles en un lugar aislado.
>Limpiar todo residuo donde se manipulen alimentos.
>Desocupar gavetas, cajones, mesones y dejarlos abiertos.
>Desconectar todo electrodoméstico y cerrar los ductos de gas.
>Retirar los inmuebles y electrodomésticos de la pared.
>Trasladar a otro lugar personas, enfermos niños y mascotas.

DURANTE EL PROCESO:
-No permitir el transito de personas o animales durante el proceso
-Desocupar el sitio a fumigar y esperar afuera. en caso de requerir supervision por parte del cliente, que sea una persona que no sufra ninguna enfermedad respiratoria y que porte elementos de proteccion.
-No ubicarse detras de puertas, ventanas o rejas.
-En caso de querer ingresar avisar en voz alta y con EPP.

DESPUES DEL PROCESO:
>Solo puede ingresar pasadas minimo dos a tres (2 -3) horas después de terminada la actividad.
>Esperar el mayor tiempo posible para limpiar superficialmente los lugares donde se realizó la intervención (pisos, paredes, baños, estanques, etc.
>Lavar todo tipo de utensilios (platos, ollas, vasos, etc.
>En caso de tener contacto con el plaguicida, lavar con abundante agua y jabón.
<Evitar suministrar alimentos a animales y mascotas en los límites del lugar fumigado.

CIERRE DE LA INTERVENCION

Scanned with CamScanner

FICHA TÉCNICA
SIPERTRIN® SC 5%

Versión No. 005 – 10/08/2016

Características: SIPERTRIN® es un insecticida piretroide de tercera generación y baja toxicidad en mamíferos; no mancha post aplicación, no contiene olor, y los ambientes tratados pueden reutilizarse **una (1) hora** después de la aplicación. Es estable a la luz, a altas temperaturas y superficies alcalinas.
SIPERTRIN® actúa por contacto, ingestión y repelencia, con alto poder de desalojo (flushing out) sobre una amplia variedad de insectos.
Su formulación floable, caracterizada por poseer cristales finamente molidos de Asimetrina en suspensión acuosa, le suma a las excelentes propiedades insecticidas; alta residualidad aún sobre superficies porosas.

Espectro de Acción: SIPERTRIN® actúa eficazmente contra todo tipo de insectos rastreros y voladores nocivos para la salud y la higiene ambiental.

Mecanismo de Acción: El SIPERTRIN® actúa por contacto y por ingestión a nivel de los canales de sodio de las membranas axonales de las células nerviosas, disminuyendo y retardando la conducción de sodio al interior de la célula y suprimiendo el flujo de potasio. También puede inhibir la enzima Adenosin trifosfatasa (ATPasa), lo que se traduce en la inhibición en la conducción de cationes en la membrana axonal. Como resultado de su acción, se produce en el insecto, una disminución del potencial de acción con la consecuente generación de impulsos repetitivos que le producen la muerte.

Ejerce Control Sobre Insectos:
Rastreros: Cucarachas, chinches, pulgas, piojos, arañas, hormigas, escorpiones.
Voladores: Moscas, mosquitos, polillas, avispas, tábanos, jejenes.

Salud Pública:
Vinchuca: Triatoma Infestans (y otros triatomineos transmisores de la enfermedad de chagas). Mosquitos: Aedes aegypti (Transmisor de Dengue y Flebre amarilla).
Anopheles sp (Transmisor de Malaria).
Moscas Hematófagas: Lutzomya sp - Flebotomus sp (Transmisores de Leishmaniasis).

Dosis de Uso:

Cantidad de Formulado por cada 5 litros de agua		Cantidad de activo (mg/m^2)	
Infestación		Infestación	
	Baja	Alta	Dosis de I.A. / M^2
Insectos voladores	6 ml/litro de agua para 20 m^2	**8** ml/litro de agua para 20 m^2	15-20 mg
Insectos Rastreros	8 ml/ litro de agua para 20 m^2	**10** ml/litro de agua para 20 m^2	20-25 mg
Plagas de los productos almacenados	8 ml/litro de agua para 20 m^2	**10** ml/litro de agua para 20 m^2	20-25 mg

Modo de Usar el Producto:
SIPERTRIN® se presenta como formulación floable. Para emplearlo es necesario mezclarlo con agua a la dosis recomendada y agitarlo hasta su total homogeneización.
Por su residualidad prolongada, la aplicación de SIPERTRIN® con máquinas pulverizadoras convencionales, convierte los lugares tratados en ambientes protegidos contra insectos rastreros y voladores, incluidos los transmisores de enfermedades. También se pueden usar equipos como nebulizadores eléctricos, motomochilas de espalda tipo ULV para control de insectos rastreros y voladores. Posee una gran versatilidad de usos:
Campañas Municipales y Organismos Públicos. Hospitales, escuelas, hoteles, consorcios, oficinas etc. Industrias alimenticias, instituciones deportivas, granjas, tambos, depósitos.

Composición:

Beta Cipermetrina.....5 gramos.
Agentes de formulación y agua c.s.p.....100 ml.

Mezcla con relación:
2:3 de (1R)-cis-3-(2,2 diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropano carboxilato de (S)-alfa-ciano-3-fenoxibencilo y (1S)-cis-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropano carboxilato de (R)-alfa-ciano-3-fenoxibencilo con (1R)-trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropano carboxilato de (S)-alfa-ciano-3-fenoxibeilo y (1S)-trans-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de (R)-alfa-ciano-3-fenoxibencilo.

SIPERTRIN®
Es utilizado por el Servicio Nacional de Control de Vectores en los Programas de Chagas y Paludismo en la Argentina.

SIPERTRIN®
Cuenta con activa participación en los Programas de Control de Vectores de Dengue y Malaria, en países como Cuba, Perú y Ecuador.

Producto autorizado por el Ministerio de Salud de Colombia.
RGSP: 0081-98

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Fitogranos Comercializadora Agroindustrial Ltda.
Carrera 20 No. 169-25
PBX: (57 1) 6745001
Bogotá D.C. – Colombia.

Scanned with CamScanner

TARJETA DE EMERGENCIA DE ACUERDO A NTC 4532
SIPETRIN® SC 5%

Fecha de Revisión: 20/02/2020

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y LA COMPAÑÍA

Nombre del Producto	Sipertrin®
Ingrediente Activo	Beta-Cipermetrina
Uso Recomendado	Fumigación Residual
Número UN	3082
Clase UN	9
Formulación Química	Insecticida Piretroide
Productor	Chemotecnica S.A. González y Aragón 207 B1812EIE Carlos Spegazzini Pcia Buenos Aires – Argentina.
Compañía	Fitogranos Ltda Carrera 20 No. 169-25 Bogotá – Colombia Tel. (57) (1) 6745001
Teléfonos de Emergencia	CISPROQUIM 01 8000 916012 Fuera de Bogotá. Bogotá (57) (1) 2886012 las 24 Horas. Buenos Aires – Argentina Tel. 02274-429000.

Nombre de Componentes Peligrosos	No. CAS	Concentración [%]
Beta-Cipermetrina	65731-84-2	5

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Estado Físico	Liquido suspensión
Aspecto	Suspensión blanca, viscosa
Efectos Inmediatos	No irrita la piel No irrita los ojos
Efecto Ambiental Potencial	Muy toxico para los organismos acuáticos. Se debe tener cuidado para evitar la contaminación del medio ambiente acuático. La Beta Cipermetrina es ligeramente tóxica para las aves.
Símbolos de Peligro	Xn: nocivo; N: Peligro para el medio ambiente.







Frases (R)	R50/53: muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Scanned with CamScanner

Frases (S)	S35: Elimínese los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. S57: Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

3. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Protección Para Los ojos	Utilice gafas de protección o protector facial.
Protección De Las Manos	Usar guantes de protección en neopreno. Lavar bien los guantes con agua y jabón andes de retirarlos de las manos. Revise periódicamente posibles pequeñas fisuras en los guantes. Igualmente lavarse las manos siempre antes de comer, beber, fumar o ir al aseo.
Protección Corporal	Usar overol o uniforme de mangas largas y cabeza cubierta. Para exposiciones largas como en el caso de derramamiento usar trajes que cubran todo el cuerpo y botas de caucho. Lavar toda la ropa de trabajo antes de volverla a utilizar (separadamente de la del hogar).
Protección Respiratoria	Utilizar mascara y filtros purificadores de aire, cuando se expongan a nubes de polvo tóxicas.

4. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad	Estable.
Reacciones Peligrosas	No se producen.
Materiales a Evitar	Fuego y calor excesivo.

5. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación	Suministrar aire limpio, ubicar en reposo en posición semi incorporado y proporcionar asistencia médica.
Contacto cutáneo	Quitar las prendas contaminadas, enjuagar la piel con agua abundante o ducharse y proporcionar asistencia médica.
Ojos	Enjuagar con abundante agua durante varios minutos y proporcionar asistencia médica.
Ingestión	Enjuagar la boca, o dar a beber una pipilla de carbón activado en agua, guardar reposo y proporcionar asistencia médica. No provocar el vómito en personas inconscientes.
Información Médica	No administrar leche, crema u otras sustancias que contengan grasas vegetales o animales ya que ellas aumentan la absorción de la Beta Cipermetrina. La estimulación del sistema nervioso central puede ser controlada por sedación, por ejemplo: con barbituratos. Puede causar sensaciones

Scanned with CamScanner

reversibles de piel (parestesia), las cremas comunes han sido encontradas útiles en la reducción de la incomodidad. El tratamiento es aislar al sujeto de la exposición, seguido por cuidados sintomáticos y de apoyo.

6. MEDIDAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Medios de extinción adecuados

El producto no se quema por sí solo; extinga los incendios en áreas próximas utilizando arena seca, polvo, espuma o anhídrido carbónico. Evitar la utilización de jets de agua. El agua puede utilizarse para refrigerar las zonas u objetos expuestos al calor. Evitar pulverizar directamente en el interior de los contenedores. Los incendios producidos en espacios confinados deben ser combatidos por personal calificado provisto de elementos de protección homologados. Pueden producirse humos tóxicos debido a la combustión o exposición al calor. Evitar respirar estos humos.

Medios de extinción inadecuados

Chorro de agua de gran volumen.

7. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones Personales

Aislar y cercar el área de derrame. Usar ropas y equipos protección personal. Mantener a los animales y personas no protegidas fuera del área. Evitar que el material alcance corrientes de agua y cloacas. Represar para restringir el derrame y absorber con un absorbente como arcilla, arena o tierra vegetal. Cargar los deshechos en un tambor y rotular el contenido.

Métodos de Limpieza

Recoger el producto mecánicamente, por medio de palas y colocarlo en un recipiente limpio, seco y bien cerrado. Represar para restringir el derrame con un producto absorbente como arcilla, arena o serrín. Cargar los deshechos en un tambor y rotular el contenido. Limpiar los utensilios y el suelo con abundante agua.

Scanned with CamScanner

Rodenticida Cebo en Pasta

MINAGRO
Minagro Industria Química Ltda


Rodenticida Cebo en Pasta

Identidad del producto

Producto: Rodenticida Cebo en Pasta

Tipo de formulación: Cebo en pasta oleosa, para el control de ratas y ratones
Ingrediente activo: Brodifacouma
Grupo Químico: Derivado de las cumarinas
No. CAS: 56073-10-0

Formula estructural:



Uso Veterinario, Doméstico y Salud Pública
Licencia de venta ICA 10547-MV/2020
Titular del Registro: Minagro Industria Química Ltda.

Composición garantizada

1. Brodifacouma	0.005 %
2. Benzoato de Denatonio	0.001 %
3. Inertes y materiales atrayentes	99.994 %

Descripción del producto

Rodenticida a base de un anticoagulante de segunda generación (brodifacouma), su ingestión causa hemorragias en los roedores plaga y finalmente su muerte en 3 a 7 días. Es efectivo especialmente para:

Rata de techo *(Rattus rattus)*
Rata de alcantarilla *(Rattus novergicus)*
Ratón común *(Mus musculus)*

Instrucciones de uso y manejo:

Este rodenticida es formulado en pasta oleosa blanda, altamente atrayente para ratas y ratones, en todo tipo de ambiente que frecuentan los roedores, como: Instalaciones pecuarias, granjas avícolas, porcícolas y lecheras, bodegas de almacenamiento de concentrados, instalaciones de la industria de alimentos, fabricas, interiores de casas de habitación, plazas de mercado, hospitales, techos, solares y basureros entre otros lugares.

Plaga	Dosis y aplicación
Ratas y ratones	10 - 30 gramos (1 a 5 envolturas 10g y 5g) por sitio, sobre recipientes limpios o cajas cebaderos.

Aplicar la dosis cada 2, 5 ó 10 metros, en sitios ocultos o cajas sebadero cerca de señales de infestación como: heces, pelos, desperdicios de comida o madrigueras, en las áreas donde transitan y/o habitan los roedores.

Ventajas de uso

- ✓ Seguro, baja toxicidad baja para el hombre y animales domésticos.
- ✓ Contiene sustancia amarga "Bitter Guard" para evitar ingestión accidental, antídoto: vitamina K1.
- ✓ Económico, por dosis efectiva "dosis única".
- ✓ Cebo aceitosos que permanece húmedo y sabroso por más tiempo, no presentan rechazo, recelo o no consumo.
- ✓ Los roedores usualmente se enferman y abandonan la bodega o casa para morir afuera.
- ✓ Práctico, listo para usar (sobre 5 o 10g), aplicación es fácil y limpia.

"Antes de utilizar el producto leer atentamente la etiqueta, hoja informativa adjunto y ficha técnica"

Propiedades físicas y químicas

Estado Físico: Pasta oleosa, de consistencia blanda.
Densidad: 1.25 g/ml a 20°C. .
Inflamabilidad: No inflamable.
pH: Neutro
Solubilidad: Insoluble en agua
Estabilidad: > 2 años en condiciones normales de almacenamiento dentro del empaque, evitar alta humedad y temperatura (> 40° C).

Información Toxicológica

Toxicidad aguda Oral DI_{50}: >2000 mg/kg - 5600 mg/kg de cebo, 1.35g de cebo, es suficiente para matar una rata de 250g de peso 0.14g de cebo, es suficiente para matar un ratón de 25g de peso
Toxicidad Dermal CL_{50}: >2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria CL_{50}: >20 mg/L.
Irritación en los ojos: Irritante leve
Irritación y sensibilización Cutánea: Negativo

Toxicidad crónica: contiene brodifacouma 0.005% ≤ 1% de acuerdo SGA, se clasifica como no peligroso para la salud (Reproductiva, No mutagénico, No cancerígeno, No teratogenico).

No hay información sobre casos de intoxicación aguda o crónica por la exposición al producto Rataquill bloque Parafinado.

Clase de peligro: Toxicidad Aguda-Categoría 4
Nocivo si se ingiere, en contacto con la piel o si se inhala

Primeros Auxilios

En caso de sospecha de una intoxicación, detener el trabajo y buscar de inmediato asistencia médica.

Signos y síntomas de intoxicación: La brodifacouma puede causar hemorragias internas y externas, aparición de moretones, sangrado de nariz y encías, sangre en la orina, hemorragias masivas, shock y coma.
Nota para el médico: Controlar el tiempo de protrombina a las 24, 48 y 72 horas. En casos de hemorragia severa, use como antídoto vitamina K1 a dosis de 10 - 20 mg/día. Vigilar los tiempos de protrombina hasta alcanzar niveles normales.
Antídoto: Vitamina K1(Konakion).

Impacto ambiental

El ingrediente activo brodifacouma es tóxico para aves, mamíferos, peces y organismos acuáticos, no afecta abejas y lombriz de tierra. Sin embargo, no hay riesgo practico ambiental para estos organismos, según el patrón de uso del producto Rodenticida Cebo en Pasta, de baja concentración de activo (brodifacouma 0,005%).

Precauciones y advertencias

Mantener alejado de los niños, animales domésticos y de la granja

- ✓ No arrojar los residuos de Rodenticida Cebo en Pasta, cerca de las fuentes de agua.
- ✓ Recoger y disponer adecuadamente los roedores muertos (quemarlos y/o enterraros alejados de fuentes de agua).
- ✓ Eliminar los empaques según normatividad local o retornar al distribuidor, fabricante para tal fin.
- ✓ No coger el cebo con las manos. Utilizar guantes y ropa adecuada durante su aplicación.
- ✓ No fume, coma, ni beba durante la aplicación del producto.
- ✓ Lavar la ropa contaminada, inmediatamente después de manipular y aplicar el producto.
- ✓ Utilizar las cajas – cebo, para aplicar el producto en viviendas con presencia de personas o animales domésticos.
- ✓ No aplicar el cebo sobre alimentos, utensilios de cocina, recipientes donde comen los animales de la granja, etc,.
- ✓ Almacenar el cebo en sus envases originales y sellados, en lugares ventilados, frescos, secos y a temperatura ambiente (<40°C).

Scanned with CamScanner

TARJETA DE EMERGENCIA

RATA QUILL®

MINAGRO
Minagro Industria Química Ltda
www.minagroindustry.com

Cebo en Pasta

CLASIFICACIÓN SGA



"ATENCIÓN"

CLASIFICACIÓN NACIONES UNIDAS

Pictograma Transporte:
No requiere según SGA

PLAGUICIDAS DERIVADO DE LA CUMARINA, SOLIDO, TOXICO.
Clase 3 (6.1), Grupo de embalaje: III
Número ONU UN 3027

SECCIÓN 1 Identificación Mercancia y UN

Nombre del producto: Rataquill Cebo en Pasta
Color: Rojizo
Estado Físico: solido

Tipo de formulación:
Cebo rodenticida en pasta oleosa (0.005% Brodifacouma) para el control de ratas y ratones.

Material:
Brodifacouma

Uso:
Rodenticida Veterinario, Doméstico y Salud Pública.

Número Naciones Unidas:
UN 3027

Número CAS:
56073-10-0

SECCIÓN 1.1 Identificación de la compañía

Minagro Industria Química Ltda.

Dirección:
Carrera 16 No 10 - 42

Teléfono:
+57601 3361021 / +57601 4830607

Móvil:
+57 311 2379322

Correo electrónico:
minagro@minagroindustry.com

SECCIÓN 1.2 Teléfonos de Emergencia

EN CASO DE EMERGENCIA COMUNICARSE LAS 24 HORAS EN BOGOTÁ CON EL (+57601 4055911) Y EN EL RESTO DEL PAÍS 01 8000 511 414.

SECCIÓN 2 Identificación de peligros para salud, físicos y ambientales

Es improbable que cause efectos nocivos cuando se maneja y utiliza de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.
Aunque dado que contiene brodifacouma 0.005% ≤ 1%, que según Sistema Globalmente Armonizado, **Rataquill Pasta**, como sustancia o mezcla, se considera:
Peligros físicos: no clasificado;
Peligros para la salud: H302 Nocivo si se ingiere, H312 Nocivo en contacto con la piel, H332 Nocivo si se inhala.
Peligros para el medio ambiente: H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

SECCIÓN 2.1 Consejos de prudencia:

Prevención: P280 Usar guantes/ropa de protección.
P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
P264 Lavarse... cuidadosamente después de la manipulación.
Intervención: P301 + P312 EN CASO DE INGESTIÓN: llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
Eliminación: P501 Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación local o a través de los puntos de disposición de la Corporación Campo Limpio

SECCIÓN 3 Equipo de protección personal

Protección para el cuerpo:
Ropa de trabajo de alta duración (overol) y zapatos.
Protección de los ojos: (opcional) Use gafas o mascara protectora.
Protección de las manos: Guantes resistentes, de mínimo 0,4 mm de espesor, sin perder flexibilidad para tareas manuales y sencillas. **No coger el cebo con las manos.**
Medidas de precaución para después del trabajo: Lavarse completamente las partes expuestas del cuerpo. Cambiar la ropa de trabajo diariamente y lavarla antes de volver a utilizar.

SECCIÓN 4 Estabilidad y reactividad

Estable bajo condiciones estándar. Por lo menos dos años, cuando está almacenado en contenedores herméticamente cerrados, bajo condiciones normales de almacenamiento y protegido de condiciones extremas de temperatura. No es compatible con otros pesticidas. Condiciones que se deben evitar: altas temperaturas (>30°C) y exposición directa al sol, durante períodos prolongados, con el fin de prevenir la descomposición del material formulado.

SECCIÓN 5 Primeros Auxilios

Generales: Detener el trabajo y buscar de inmediato asistencia médica.
Inhalación: Traslade el paciente a un lugar fresco y bien ventilado.
Contacto con la piel: Retire las prendas contaminadas y lave con abundante agua y jabón.
Contacto con los ojos: Lave los ojos con abundante agua durante 15 minutos.
Ingestión: No induzca el vómito. No suministre cosa alguna por la boca a personas inconscientes, mantenga acostado al paciente. No suministrar leche, alcohol, sedantes o analgésicos.
Nota para el médico: Controlar el tiempo de protrombina a las 24, 48 y 72 horas. En casos de hemorragia severa, use como antídoto vitamina K1 a dosis de 10 - 20 mg/día.
Antídoto específico: Vitamina K1.

SECCIÓN 6 Medidas de lucha contra incendios

Los productos de reacción y gases de combustión son tóxicos, por lo que, se recomienda la protección con caretas antigases o equipo de respiración autónoma homologado y equipo de protección completo. Use el siguiente medio de extinción cuando esté combatiendo fuegos de este material: Extintor Universal de polvo químico seco, dióxido de carbono, niebla de agua, agentes halogenados y espuma. Permanecer en contracorriente del viento. Evite respirar el humo. Use agua nebulizada para enfriar los envases expuestos al fuego. Contenga las escorrentías.

SECCIÓN 7 Medidas en caso de vertido accidental

Procedimientos para derrames: juntar cuidadosamente el material sólido para evitar que se disperse, recoger con pala, escoba o similar en recipientes bien cerrados y marcados especialmente. Sobrantes o manchas húmedas del derrame del cebo, en pisos impermeables, se pueden lavar con agua con detergente, cal o hipoclorito, para desactivar su acción tóxica. El sobrante liquido se debe rodear y recoger con material absorbente (arena, aserrín, aglutinante), evitando que estas aguas penetren en los sumideros o aguas superficiales.

Equipamiento mínimo transportista: Arena, aserrín, tarros de contención de líquidos, pala, bolsas plásticas y equipo de protección personal (casco, guantes, botas, overol, mascara antigases).

SECCIÓN 8 Información de responsabilidad

Se invita a las personas que reciban esta información para que hagan sus propias determinaciones, en cuanto a que la información sea completa e idónea para su transporte particular. Minagro Industria Química Ltda. No asume responsabilidad por el uso, manipulación y almacenamiento indebidos que se hagan del producto, pues, están fuera de nuestro control.

SECCIÓN 9 Código QR

Fecha de Actualización:
Agosto, 2023

Código:
TE-14-0823

Producto:
Rataquill cebo en pasta

FIN

WWW.MINAGROINDUSTRY.COM

Scanned with CamScanner

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número
SQ07C 004595

E.S.E.: Subred Sur Occidente Fecha: 18 04 2024

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento: 805425	Número de Inscripción: SQ000019666	Número de carpeta: 5160
Razón social: Fumiindustrial ABC S.A.S		
Nombre del establecimiento: Fumiindustrial ABC SAS		
NIT: 900352449 DV 8	Sede: Única.	
Dirección: KR 96A 157 31 LC 01		
Ubicación: No Aplica		
Localidad: Suba	UPZ: 27 Suba	
Barrio: El Pensil	Teléfonos 3142877299-3102403675	
Correo electrónico para notificación* abcfumindustrial@gmail.com		
Nombre propietario: Fumiindustrial ABC S.A.S		
Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☒ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐	Número documento: 900352449-8.	
Nombre representante legal: Pedro Julio Becerra Deaza		
Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐	Número documento: 79156627	
Dirección de notificación: KR 96A 157 31		
Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI ☒ NO ☐ 01983626.		
Línea de intervención: Seguridad Química		
Intervención: Vigilancia Intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o plagas. El lavado de tanques y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable		
Tipo de establecimiento: Control Vectores / Lavado y desinfección de tanques de agua potable / Desinfección Ambiental / Fabrica de estufas		
Número de trabajadores: 3	Horario: Diurno ☒ Nocturno ☐ 24 horas ☐ Otro:	
Días de funcionamiento: Lunes a viernes ☐ Domingo a domingo ☐ Fin de semana ☐ Otro: Lunes a Sábado		

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDIDA SANITARIA SI	MEDIDA SANITARIA NO
Visita 1	18	03	2024	Favorable con requerimientos		X
Visita 2						
Visita 3						
Visita 4						

MOTIVO DE LA VISITA

Programación	☒	Solicitud del interesado Número de radicado:	☐	Asociada a peticiones, quejas y reclamos Número de radicado:	☐
Solicitud oficial Número de radicado:	☐	Evento de interés en salud pública	☐	Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin	☐

Otro: ☐ Especifique:

2.INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	1	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	1	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	1	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	0	
2.5 Número de trabajadores menores de edad.	0	
2.6 Número de turnos de personal operativo por día	1	
2.7 Horas por turno por trabajador.	8	

*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica

Impresión. Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090

SECRETARÍA DE SALUD BOGOTÁ

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar	Cumplimiento		Hallazgos
3.1 El establecimiento está localizado en zona libre de riesgo o desastre natural, y su construcción es firme, resistente y segura.	X	2	
3.2 Concepto uso del suelo.	X	NO	SE GESTIONO EN FECHA 11/03/2024
3.3 Pisos sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección, resistentes y uniformes	X	2	
3.4 Paredes sólidas, de fácil limpieza, desinfección y resistentes	X	2	
3.5 Techos sólidos, limpios y resistentes	X	2	
3.6 Escaleras, rampas y vías de acceso en buen estado, con elementos de seguridad y despejadas	X	2	
3.7 Ventilación natural y/o artificial permanente y suficiente	X	2	
3.8 Iluminación natural y/o artificial suficiente y adecuada	X	2	
3.9 Se adoptan las medidas necesarias para controlar y mantener la temperatura del lugar de trabajo de manera que no represente riesgo para la salud	X	2	
3.10 Ubicación, distribución y separación adecuada de áreas de trabajo	X	2	
3.11 Aislamiento de áreas administrativas y de almacenamiento	X	2	
3.12 Área de almacenamiento seguro de productos químicos, herramientas e insumos	X	2	

4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.1 Adecuada ubicación y almacenamiento de equipos, herramientas, repuestos de aplicación y protección	X	2	3	
4.2 Mantenimiento periódico de equipos y calibración.	X	2	3	

4.3 Clase de equipos utilizados

EQUIPO	NÚMERO DE EQUIPOS	MARCA	ESTADO	FECHA DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO
ASPERSORA A MOTOR	1	STHIL SR 420	MANTENIMIENTO	04/02/2024
ASPERSORA A MOTOR	1	STHIL SR 200	BUENO	06/02/2024
BOMBA SUMERGIBLE	1	TOOL CRAFT	BUENO	06/02/2024
ASPERSORA MANUAL	1	AGRO LITHURA	BUENO	10/02/2024
VOLUMIZADOR ELÉCTRICO	1	SPRAYER	BUENO	06/02/2024
HIDROLAVADORA	1	BAUKER	BUENO	02/02/2024
MOTOBOMBA A GASOLINA	1	HUMBOLT	BUENO	06/02/2024

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

CONTINUACIÓN 4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.4 Protocolos de procedimientos avalados según el perfil especifico.	X	2		
4.5. Implementación de formato de reporte de entrega a usuarios o formato de diagnóstico	X	2		
4.6 Sistema contra incendios en funcionamiento, concepto de bomberos	X	2		SE PRESENTA RAD # 010060-2024 0668E DE FECHA 19/02/2024
4.7 Uso de elementos de protección personal de acuerdo al riesgo y registro de entrega	X	2		
4.8 Sistema eléctrico en un estado tal que previene el riesgo de incendio y evita el contacto con elementos sometidos a tensión	X	2		
4.9 Señalización y demarcación de áreas, vías de circulación y de seguridad completa y clara	X	2		
4.10 Ubicación y dotación adecuada de botiquín de primeros auxilios	X	2		
4.11 Manipulación segura de productos químicos	X	2	3	
4.12 Prácticas seguras de almacenamiento de productos químicos	X	2	3	
4.13 Alimentos empleados para preparación de cebos empleados para control de plagas identificados y separados de otros productos químicos.	X	2	3	
Aspectos a verificar para la actividad de control de plagas y vectores				
4.14 Poliza de Responsabilidad Civil.	X	NO		SEGUROS DEL ESTADO S.A # 21-64-101008771
4.15 Educación sanitaria a la comunidad.	X	2	3	
4.16 Asistente técnico con contrato laboral.	X	2	3	
4.17 El asistente técnico se encuentra inscrito ante la entidad de salud competente.	X	2	3	RAFAEL ANTONIO MORCIA GUERRA INGENIERO AGRONOMO
4.18 Existe evidencia de la prestación del servicio del asistente técnico	X	2	3	
4.19 El asistente técnico presenta informe trimestral actualizado a la entidad de salud competente	X	2	3	
4.20 Fecha de último reporte:	24-01-2024			
4.21 La empresa cuenta con archivo de facturas de la compra de productos plaguicidas	X	2	3	

5. CONDICIONES SANITARIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
5.1 Establecimiento cuenta con sistema de abastecimiento y almacenamiento de agua potable	X	2		LIMPIEZA REALIZADA 08/03/2024
5.2 Establecimiento cuenta con conexión a alcantarillado u otro sistema alternativo	X	2		
5.3 Drenajes, cajas, canales y sifones en buen estado y funcionamiento	X	2		
5.4 Servicios sanitarios con bateria sanitaria completa en funcionamiento y cantidad suficientes	X	2		
5.5 Vestieres con lockers de doble compartimentos en cantidad suficientes	X	2	3	
5.6 Procedimientos de limpieza y desinfección implementados	X	2		
5.7 Prácticas de gestión interna de residuos implementados	X	2		
5.8 Disposicion de residuos sólidos y líquidos peligrosos con empresa gestora autorizada.	X	NO	N.A	DISPOSICIÓN REALIZADA CON COLECTA S.A.
5.9 Ausencia de polvos orgánicos e inorgánicos.	X	2		
5.10 Ausencia de olores, gases, humos, otros.	X	2		
5.11 Programa de manejo integrado de plagas y vectores implementado	X	2		
5.12 Se cuenta con procedimientos tendientes a minimizar residuos líquidos peligrosos derivados de las actividades de manejo y uso de plaguicidas.	X	2	3	

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica | N.A. No Aplica

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
6.1 Afiliación a riesgos laborales	~~SI~~	NO		Positiva.
6.2 Afiliación a Regimen Contributivo en Salud.	~~SI~~	NO		Varias
6.3 Afiliacion a Regimen Subsidiado en Salud.	SI	~~NO~~		
6.4 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.	~~SI~~	NO		
6.5 Examenes ocupacionales de acuerdo a trabajo, para la actividad de control de plagas y vectores	X	2	3	
6.6 Capacitación especifica para la actividad de todo el personal involucrado.	X	2		
6.7 Los técnicos cuentan con carne refrendado por la autoridad sanitaria, para la actividad de control de plagas y vectores.	X	2	3	

6.8 Técnicos aplicadores de plaguicidas para la actividad de control de plagas y vectores: 1

No	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	ÚLTIMO CURSO PLAGUICIDAS	No CARNET	VIGENCIA	EXÁMENES OCUPACIONALES REALIZADOS (TIPO DE EXÁMEN)	FECHA DE EXÁMENES
1	Pedro Julio Becerra Peaca	79166629	01-06-2023	0097 6609	31-05-2024	CS-PT-PO-ETA	06-02-2024

Tipo de Exámen **CS**: Colinesterasa serica **PT**: Tiempo de Protrombina **PO**: Piretrinas en orina **ETA**: Examen Trabajo Alturas

1. Cumple	2. No Cumple	3. No Aplica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

7. PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
7.1 Cuenta con un plan de gestión del riesgo de desastres	~~SI~~	NO		
7.2 Procedimientos de prevención y atención de emergencias implementados.	X	2		
7.3 Señalizacion completa y adecuada deemergencias y evacuación.	X	2		
7.4 Cuenta con sistemas para la contencion de derrames	X	2	3	
7.5 Conocimiento en procedimientos para atención de emergencias.	X	2		
7.6 Conocimiento en prácticas de manejo seguro de sustancias químicas.	X	2	3	
7.7 Todas los productos químicos se encuentran debidamente rotulados y etiquetados	X	2	3	
7.8 Cuenta con hojas de datos de seguridad de los productos químicos empleados y almacenados	X	2	3	

8. RELACIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS, PRODUCTOS Y RESIDUOS

8.1 SUSTANCIAS QUÍMICAS UTILIZADAS Y ALMACENADAS

Nombre Comercial	Nombre Genérico	Estado Físico S	L	G	Tiene Ficha de Datos de Seguridad	Cantidad Mensual Utilizada	Cantidad Mensual Almacenada
Infocum	Mezcla de Amonios Cuaternarios		X		si	2L	5L
Demon 40 pm	Cipermetrina	X			si	200g	200g
Klatroil	Brodifacoum	X			si	1Kg	2Kg
Nitrogeno Compañimico	Nitrogeno			X	si	6m³	0.5m³
Cloro Químico ABC	Dicloro Fosfato de Amonio	X			si	50Kg	50Kg

8.2 RESIDUOS GENERADOS

Residuo Generado	Clase de Residuos	Estado Físico S	L	G	Cantidad Mensual Generada
Residuos resultantes de la aplicación, la preparación y la utilización de biocidas y productos fitofarmaceuticos	Residuos resultantes de la aplicación, la preparación y la utilización de biocidas y productos fitofarmaceuticos.	X			2Kg

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

S: Sólido | L: Líquido | G: Gaseoso

Impresión: Secretaría General, Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

9.2 Concepto sanitario de la visita: Favorable [X] Favorable con requerimientos* [ ] Desfavorable [ ]

*El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes.

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de _____ días, contados a partir de día ___ del mes de _____ de _____, que vence el día _____ del mes de _____ de _____. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita SE SOLICITA ACLARA Orden de Suspensión

" CONCEPTO SANITARIO

FAVORABLE"

SE ASOCIA COMO ANEXO EL ACTA DE IMPOSICIÓN Vigilancia Ley 1335 DE 2009 + ANOTACIONES DE FECHA 16/04/2024

blaguadas.tanques@gmail.com.

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Clausura temporal total	[ ]	Suspensión total de trabajos o servicios	[ ]
Clausura temporal parcial	[ ]	Decomiso	[ ]
Suspensión parcial de trabajos o servicios	[ ]	Congelación	[ ]
Destrucción o desnaturalización	[ ]		

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 16 ABRIL en Bogotá D.C.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA	POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA
Nombre: [illegible]	Nombre: LIA MARGARITA BARRERA
Tipo de documento: CC	Tipo de documento: CC
Número de documento: 7179357	Número de documento: 52865 [illegible]
Profesión u oficio: INGENIERO AMBIENTAL	Profesión u oficio: [illegible]
Firma:	Firma:
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO	**TESTIGO**
Nombre: [illegible]	Nombre:
Tipo de documento: C.C. [X] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ]	Tipo de documento: C.C. [ ] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ]
Número de documento: 79156627	Número de documento:
Cargo: Representante legal [X] Propietario [ ] Encargado [ ]	Firma:
Firma:	

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

NOTA 1: "En concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de un concepto sanitario desfavorable y/o de una medida sanitaria de seguridad de la Ley 9 de 1979, se iniciará una investigación administrativa en salud, conforme los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011"

NOTA 2: "La Adulteración, el uso fraudulento, el suministro y consignación de información falsa, registrada en el presente documento o sus anexos, acarreara las responsabilidades de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario"

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

FUMINDUSTRIAL

FORMATO DIAGNOSTICO CONTROL DE PLAGAS

4896

Fecha de Inicio: 29-01-2025 Fecha de Salida: _____ Hora de Inicio: _____ Hora de Salida: _____

Cliente: Comedor santa inés

Dirección: Carrera 5 Este #29 #70 Barrio: _____

Teléfono: _____

E-mail: _____

Quien Atiende la Visita _____

PRESENCIA DE: VECTORES ENCONTRADOS

CUCARACHAS		PALOMAS		HONGOS	
MOSQUITOS	✓	ROEDORES		BACTERIAS	
ZANCUDOS		MURCIELAGOS		BABOSAS	
MOSCA		GORGOJOS		CARACOLES	
HORMIGAS		POLILLAS		LARVAS	
OTROS		TERMITAS		VIRUS	

SITIOS DE INGRESO DE PLACAS

ÁREAS INSPECCIONADAS		ÁREAS EXTERIORES		ÁREAS INTERNAS		CONDICIONES DE PROLIFERACIÓN	
COCINAS	✓	CESPED/MALEZAS		SANITARIOS	✓	AMBIENTALES	✓
CUARTOS	✓	MADRIGUERAS		SIFONES	✓	CULTURALES	
BAÑOS	✓	INFRAESTRUCTURA	✓	PUERTAS	✓	HIGIENE Y ASEO	
ÁREAS COMUNES	✓	GRIETAS		ALMACENAMIENTO	✓	ESCOMBROS	
SHUT BASURAS	✓	ALCANTARILLAS TUBERIAS		BALDOSAS EN MAL ESTADO		HUMEDAD	
ZONAS VERDES		CAJAS DE INSPECCIÓN		MERCADO	✓	INFRAESTRUCTURA	
TERRAZAS		REJAS		UTENSILIOS	✓	TECHO	
SIFONES		PUERTAS		DUCTOS DE VENTILACIÓN		PAREDES	
PARQUEADEROS	✓	TEJADOS	✓	CAMPANAS	✓	CANALES	
OTROS		CANALETAS		TECHO	✓	RANURAS	
		OTROS		PAREDES		OTROS	

TÉCNICA A APLICAR EN EL CONTROL DE PLAGAS

CONTROLES	CULTURALES	CAPACITACIÓN		HIGIENE Y ASEO							
	FISICOS	BARRERAS DE CONTENCIÓN		MALLAS		REMODELACIÓN		CORRECTIVOS			
	MECÁNICOS	TRAMPAS		CAPTURA		PEGAMENTO		MUESTREO			
	QUMICOS	ASPERCIÓN	✓	GEL		ESPOLVOREO		CEBOS			
		PRODUCTOS	Siperkill Rastrejo		DOSIFICACIÓN	5 Litros / 5 Lt					

INTERVENCIÓN

DESINFECCIÓN		
DESRATIZACIÓN		✓
DESINSECTACIÓN	VOLADORES	✓
	RASTREROS	✓

OBSERVACIONES: Se realiza control de plaga abriendo el area en su totalidad

RECOMENDACIONES FINALES: tengan en cuenta tener buen aseo despues de la aplicacion

HOJA DE DIAGNOSTICO LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES

Resolución 2190/1991 art 2, la limpieza, lavado y desinfección de tanques debe realizarse mínimo dos (2) veces al año.

TIPO DE TANQUE		UBICACIÓN		MATERIAL/FORMA		ESTADO TAPA		ESTADO TANQUE		CAPACIDAD/CANT.		OBSERVACIONES
AEREO		TEJADO		ASBESTO		BUENO	✓	BUENO	✓	250 Lt		tanque en buen estado
		TERRAZA	✓	PLASTICO	✓	FISURAS		FISURAS		500 Lt	2	
SUBTERRANEO AGUA POTABLE		PLATAFORMA		FIBRA DE VIDRIO		DILATACIONES		DILATACIONES		1.000 Lt		
		PISO		CEMENTO		RANURAS		RANURAS/GRIETA		2.000 Lt		
SUBTERRANEO MIXTO AP/ALL		ELEVADO		ENCHAPE		FILTRACIONES		FILTRACIONES		5.000 Lt		
		SUBTERRANEO		ACERO		SIN TAPA		RESIDUOS		10.000 Lt		
SUBTERRANEO AGUAS LLUVIAS		E. CONFINADO		REDONDO	✓	ROTA		CONTAMINACIÓN		20.000 Lt		
		ESPACIO		CONICO		OXIDADO		ESCOMBRO		OTRO		
SUBTERRANEO DESARENADERO		REDUCIDO		CUADRADO		VALVULA		BARRO/RAICES		MEDIDAS		
		SEMIENTERRADO		TIPO. BOTELLA		FLOTADOR		PRESENCIA ANIMALES				

FACTORES DE RIESGO		MEDIDAS DE SEGURIDAD (REQUIERE:)				ANÁLISIS DE LABORATORIO			
	CAIDAS		LINEA DE VIDA		AISLAMIENTO DEL LUGAR	MICRO -> BIOLOGICO		FÍSICO QUÍMICO BÁSICO	
	ILUMINACION		ARNES						
	DESLIZAMIENTO		OXIGENO		SEÑALIZACIÓN DEL LUGAR	COLIFORME TOTALES		P.H.	
	FALTA DE PUNTOS ANCLAJE		ILUMINACIÓN ELECTRICA					CLORO RESIDUAL	
	AIREACIÓN		ESCALERA	✓	ANDAMIO	SCHERICHA COLI		OTRO	
	LLUVIA		APLAZAMIENTO		OTRO				

RECOMENDACIONES INICIALES		RECOMENDACIONES FINALES	
COLOCAR AVISOS PROGRAMACIÓN (Fecha, horario, tiempo de intervención)		CERRAR O COLOCAR TAPAS	
SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL FLUIDO DE AGUA		ABRIR VALVULAS PARA LLENADO	
DESOCUPAR TANQUES CON ANTERIORIDAD (Usuario)		TOMAR MUESTRAS	
CIERRE VALVULAR POR USUARIO		ABRIR GRIFOS PARA LIMPIAR DRENAJES	
MANEJO DE EQUIPOS DE BOMBEO POR LA ADMINISTRACIÓN (Usuario)		ENCENDIDO DE MAQUINAS POR ADMINISTRACIÓN	

OBSERVACIONES: Lavado de tanque cada 6 meses por personas de confianza

TÉCNICO INDUSTRIAL

Margid Pava Ariza

CLIENTE / RESPONSABLE

Carrera 96 A No. 157 - 31 • Cels.: 310 240 3675 / 314 287 7399 / 318 633 0073 / 318 633 0289
E-mail: fumindustrialabc@hotmail.com - abcfumindustrial@gmail.com

Scanned with CamScanner

CERTIFICACIÓN LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA POTABLE FUMINDUSTRIAL ABC SAS

No. C-004-7964

FUMINDUSTRIAL ABC S A S
NIT 900.352.449-8
CARRERA 96 A # 157 31
Tel: 3142877399
Bogotá - Colombia

Para	CORPORACION PARA EL MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA
Nit	900.072.040-8
Contacto	LUZ DARY OLMOS VERA
Dirección	CR 32 C 10 30 SUR P 1
Ciudad/Tel.	Bogotá / (601) 2848660 - Ext. 000 - (00) 3102657647
Fecha	2025-01-29

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE

ESTABLECIMIENTO : COMEDOR SANTA INES

UBICADO : CARRERA 5 ESTE N° 29 A 70 SUR SANTA INES

PRODUCTO	HIPOCLORITO DE SODIO 13%
N° REGISTRO	01-2119488154
LOTE / F. CADUCIDAD	4560 25/04/2025
DOSIFICACIÓN	200 PPM (1.53 ml por litro agua)
FORMAS DE APLICACIÓN	ASPERSIÓN MANUAL
CAPACIDAD DEL TANQUE	500 LITROS
CANTIDAD DE TANQUES	2
ACCION ANTIMICROBIANA	BACTERIAS, VIRUS, HONGOS

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	LAVADO DE TANQUES AEREOS DE 500 L	2.00	0.00

FUMINDUSTRIAL

Pedro Becerra Deaza
Representante Legal

Adriana Chavarro
Gerente Administrativo

El mantenimiento de las condiciones de higiene de un tanque de almacenamiento de agua previene el desarrollo de enfermedades, principalmente de origen entérico. Por Norma Decreto 1575 de 2007 y la Resolución 2190 de 1991, se debe realizar el lavado y desinfección por lo menos dos veces al año.

Estamos autorizados por la Secretaria de Salud de Bogotá según acta Número SQ07C 004595 del día 12 de Abril de 2024.

Pedro Becerra Deaza

Gerente

Deazapedro@hotmail.com

Angela Johana Sotelo
Auxiliar Administrativo
abcfumindustrial@gmail.com

Scanned with CamScanner

CERTIFICACIÓN CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS FUMINDUSTRIAL ABC SAS

No. C-003-8277

FUMINDUSTRIAL ABC S A S
NIT 900.352.449-8
CARRERA 96 A # 157 31
Tel: 3142877399
Bogotá - Colombia

Para	CORPORACION PARA EL MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA
Nit	900.072.040-8
Contacto	LUZ DARY OLMOS VERA
Dirección	CR 32 C 10 30 SUR P 1
Ciudad/Tel.	Bogotá / (601) 2848660 - Ext. 000 - (00) 3102657647
Fecha	2025-01-29

CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

ESTABLECIMIENTO : COMEDOR SANTA INES

UBICADO : CARRERA 5 ESTE N° 29 A 70 SUR SANTA INES

Marca	SIPERTRIN	RATAQUILL
Principio Activo	BETA-CIPERMETRINA	BROMADIOLONA
Concentración acorde a infestación	DE 6 ML/LITRO DE AGUA - 10 ML/LITRO DE AGUA	5%
Acción	INSECTICIDA	ANTICOAGULANTE
Laboratorio	ANASAC	ANASAC
Método de Aplicación	ASPERSIÓN	CEBADEROS
Medidas de seguridad	N/A	CAJA CEBADERA

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS. Hace referencia a los procesos de fumigacion. (Desinsectación-control de roedores)	1.00	0.00

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUMINDUSTRIAL

Pedro Becerra Deaza
Representante Legal

Adriana Chavarro
Gerente Administrativo

Por Norma Decreto 1843 de 1991. Decreto 775 de 1990. Decreto 3075 de 1997. Decreto 1500 de 2007 entre otros; el plan de saneamiento debe incluir como mínimo un programa de Control de Plagas entendidas como artrópodos y roedores y deben ser objeto de un programa de control especifico con especial énfasis en las radicales y de orden preventivo.

Estamos autorizados por la Secretaria de Salud de Bogotá según acta Número SQ07C 004595 del día 12 de Abril de 2024.


Pedro Becerra Deaza

Gerente

Deazapedro@hotmail.com

Angela Johana Sotelo
Auxiliar Administrativo
abcfumindustrial@gmail.com

Scanned with CamScanner

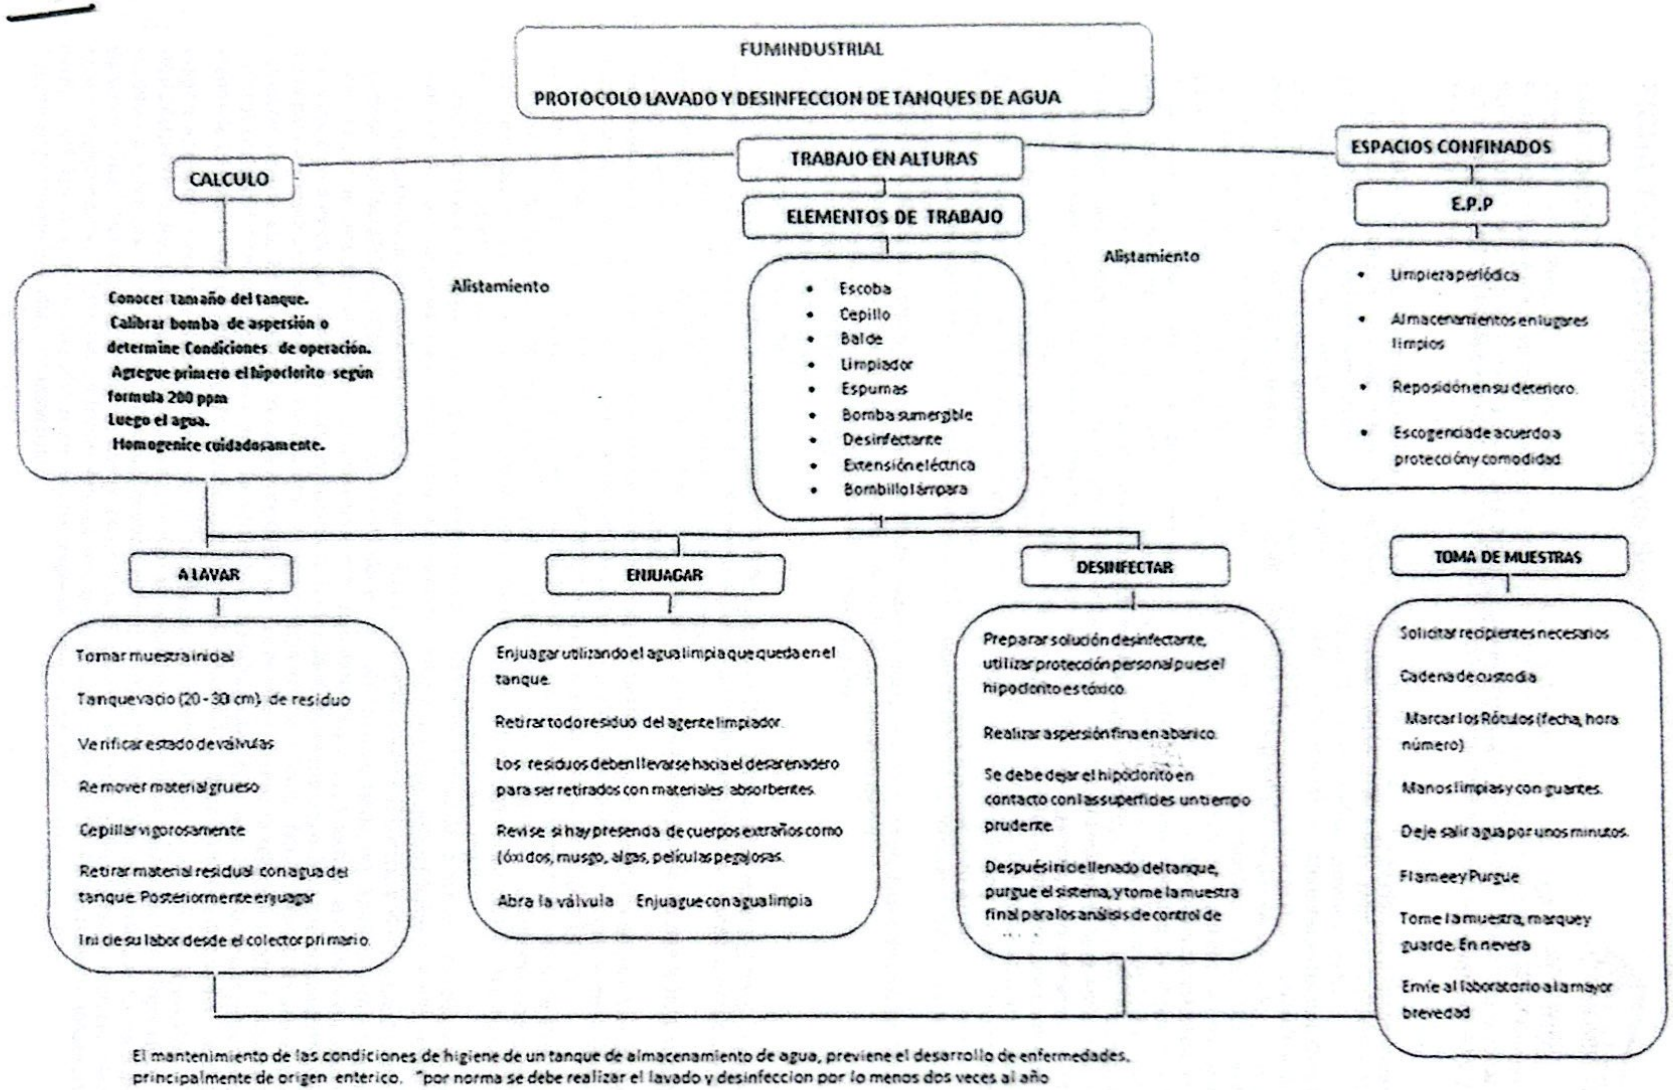

El mantenimiento de las condiciones de higiene de un tanque de almacenamiento de agua, previene el desarrollo de enfermedades, principalmente de origen entérico. "por norma se debe realizar el lavado y desinfeccion por lo menos dos veces al año

La periodicidad del lavado dependerá del tipo de material del tanque, seis (6) meses para tanques de PVC (plásticos) o acero inoxidable y tres (3) meses para tanques de fibrocemento

Son referencia jurídica del procedimiento: Decreto 1575 de 2007: "Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano". **Resolución 2190 de 1991:** "Por la cual se reglamentan las condiciones para transporte de agua en carro tanque, lavado y desinfección de tanques de almacenamiento domiciliario y Empresas que realizan la actividad de lavado y desinfección de tanques domiciliarios". **Resolución 376 de 2009:** "Por la cual se establece el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas".

Scanned with CamScanner

FICHA TÉCNICA Hipoclorito de Sodio

COMPOSICIÓN:

Nombre del Producto: Hipoclorito de Sodio, solución a 150 g/L de NaOCl. (130- 135 g/L) **Formula Química:** NaOCl, solución en agua. NaOCl * 2,5 H2O A 0 °C se disuelven 29,3 g de la sal en 100 Estado de agregación Sólido Apariencia Blanco g de agua y a 23 °C ya son 94,2 g/100. Densidad 1110 kg/m3; 1,11 g/cm3Masa molar 74.44 g/mol. Punto de fusión 291 K (17,85 °C) Punto de ebullición 374 K (100,85 °C) Se descompone lentamente por encima de 40°C /104°F) Peso Molecular 74.4 g/mol (100%)

COMPOSICIÓN QUÍMICA: Formula Química: NaOCl, solución en agua. El hipoclorito se dismuta a temperaturas elevadas para dar clorato y cloruro: $3\ NaClO \rightarrow 2\ NaCl + NaClO_3$ **Número Naciones Unidas:** U.N. 1791 **Número** CAS 7681 – 52 – 9 **Corrosividad para metales:** Las soluciones son corrosivas a muchos metales como el cobre, níquel, cobalto y hierro.
Uso del producto: Blanqueador, desinfectante, tratamiento de aguas, sanitización en diferentes industrias. **Otro R:**31-34; S:28–45-50 debe realizarse preparación diaria en recipientes que no sean metálicos, debe determinarse la concentración y dilución adecuada.
PRESENTACIÓN COMERCIAL : General: El Hipoclorito de Sodio en estado natural es una sal inestable, por esta razón se comercializa como solución en agua. Apariencia Solución acuosa, clara, ligeramente amarilla o verdosa. Olor penetrante e irritante cloro. Presentación comercial envases de 500ml, 1 litro y cuatro litros; tambores de 20, 60 y 220 litros en concentración 3 al 15%.
CLASE TOXICOLÓGICA clase 8 relativa al transporte, grupo de embalaje III. **Estabilidad química:** Estable a temperatura ambiente y en ausencia de luz. Nocivo riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada. **Productos de descomposición peligrosos:** Por descomposición térmica: Cloro, Oxido de Sodio, Oxígeno, Óxidos de Cloro, Clorato de Sodio e Hidrógeno. Es un producto oxidante y alcalino. Manténgalo alejado de las altas temperaturas y la luz solar o ultravioleta. **Incompatibilidad con otras sustancias:** Puede reaccionar violentamente con ácidos fuertes y con productos de limpieza de base ácida como ácido clorhídrico o muriático, liberando gas de cloro tóxico. Otros incompatibles incluyen materiales orgánicos, como solventes o productos de limpieza que usen solventes, combustibles y aceites combustibles, celulosa, materiales oxidables, amoniaco, urea, sales de amonio, etilenemina, cianuros, compuestos de nitrógeno, alcoholes, metales y óxidos de metal, liberando cloro o produciendo mezclas explosivas. El metal y los catalizadores de óxido de metal descomponen los hipocloritos, lo cual desarrolla oxígeno y frecuentemente causa explosiones Puede reaccionar explosivamente con compuestos que contengan nitrógeno, o formar cloro aminas, las cuales son explosivas también productos químicos y de limpieza que contengan amonio como sales de amonio cuaternario, hidróxido de amonio, ya que genera gases tóxicos y/o mezclas.
DESCRIPCIÓN: Datos Toxicológicos: Hipoclorito de Sodio producto inorgánico no produce consumo biológico de oxígeno, se disocia completamente en agua y presenta ionización instantánea con aumento de pH

- TDLO – Concentración más baja letal publicada oral en mujer 1 g /kg
- TDLO – Intravenoso en Hombre 45 mg/kg
- LD50 – Oral en rata 8910 mg/kg
- LD50 – Oral en ratón 5800 mg/kg
- LD50 – Dermal en rata 2000 mg/kg para hipoclorito 12% en peso • LC50 – Rata >10500 mg/m3 (1 hora) la ingestión del producto puede provocar irritación, dolor e inflamación del aparato digestivo, también puede producir vómito, quemaduras, espasmos, confusión delirio, colapso respiratorio y circulatorio en casos severos la muerte.

RECOMENDACIONES DE USO: Si no se siente bien busque atención médica (si es posible muestre la Hoja de Seguridad). Sustancia corrosiva a los tejidos por contacto, inhalación o ingestión.
Inhalación: Llevar al aire libre. Proporcione respiración artificial SOLAMENTE si la respiración ha cesado. No utilice el método de boca a boca si la victima ingirió o inhaló la sustancia: induzca la respiración artificial con ayuda de un instrumento respiratorio (mascarilla RCP) médico adecuado. Solamente si no hay pulso ni respiración. Busque atención médica INMEDIATAMENTE.
Contacto con la piel: : Inmediatamente enjuague la piel con una corriente de agua durante un mínimo de 15 a 20 minutos. Quite la ropa contaminada, joyas y zapatos bajo el agua. Si persiste la irritación, repita el enjuague. Para quemaduras consiga atención médica. Deseche la ropa y los zapatos altamente contaminados de forma que limite una mayor exposición. De lo contrario, lave la ropa por separado antes de volver a utilizarla.
Contacto con los ojos: Enjuague los ojos inmediatamente con agua por un mínimo de 15 minutos. Mantenga los párpados abiertos durante el enjuague. Si persiste la irritación, repita el enjuague. Busque atención médica INMEDIATAMENTE. No transporte a la víctima hasta que el periodo de enjuague recomendado haya terminado, a menos que pueda continuar el enjuague durante el transporte.
Ingestión: NO INDUZCA AL VÓMITO. Si la victima está alerta y no está convulsionando, enjuáguele la boca y proporciónele tanta agua como sea posible para diluir el producto. Si ocurre un vómito espontáneo, haga que la víctima se incline hacia adelante con la cabeza hacia abajo para evitar que aspire el vómito, enjuáguele la boca y adminístrele más agua. lleve a la víctima INMEDIATAMENTE médico.
Nota para los médicos: Sintomático. Tratamiento y terapia de apoyo como se indica. NO PROPORCIONE antídotos ácidos como jugos, refrescos, vinagre, etc. Este producto contiene materiales que pueden causar neumonía severa si se aspira. Algunos tratamientos exitosos encontrados en las referencias fueron los siguientes, sin embargo siga siempre su criterio .Si la ingestión ocurrió hace menos de 2 horas, realice un lavado gástrico cuidadoso (riesgo de perforación); utilice un tubo endotraqueal si está disponible para evitar la aspiración. Vigile que el paciente no tenga dificultad respiratoria debida a una neumonitis por aspiración.
PRECAUCIONES: Recomendado para uso profesional en el control microorganismos, virus y bacterias vegetativas; es poco efectivo contra espora, hongos y protozoarios No aplicar directa e indirectamente sobre alimentos o utensilios de cocina ni en presencia de personas, niños o animales domésticos. No comer, beber ni fumar durante la manipulación; al finalizar el procedimiento lavarse manos y piel con agua y jabón. Establezca e implemente las medidas necesarias para realizar el procedimiento, solicite con antelación el cierre de entrada de agua y el consumo al máximo del contenido para facilitar el proceso.
Control de exposición/protección individual

Scanned with CamScanner

La ubicación del tanque cuando se va a lavar y desinfectar es muy importante cuando se va a realizar el proceso se deben tener en cuenta las acciones y medidas de seguridad en alturas y espacios confinados, señalización del lugar y garantizar el suministro de agua restrinja el acceso al área hasta que se termine el procedimiento. Elimine todas las fuentes de ignición (fumar, quemadores, chispas)
Protección de las manos: Guantes protectores para manipular productos químicos.
Protección de los ojos: gafas protectoras en caso de contacto lavar con agua limpia al menos durante 15 minutos.
Protección respiratoria: mascarilla - Barbijo. Usar respirador autónomo, protegerse de los gases
Higiene en el trabajo: use los elementos de protección personal (sogas, arnés, tayver, botas de caucho, casco dieléctrico)
Evitar el contacto con el producto. Quitarse la ropa fuertemente contaminada o impregnada con el producto. Lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo.

Tabla de dilución (dosificación) de hipoclorito según concentración:

AREA / uso	P.P.M. (partes por millón)	CANTIDAD DE AGUA		HIPOCLORITO		VALOR
				5.25%	13%	
ADMINISTRATIVA	200 ppm	996 c.c	998 c.c.	3.8 c.c	1.53 c.c	1 litro
ASISTENCIAL	500 ppm	990 ml	996 c.c.	9.52c.c	3.84 c.c	1 litro
Materiales contaminados	5.000 ppm	904.5	961.5 c.c	95.5 c.c	38.5 c.c	1Litro
Derrame de fluidos	5.000 – 10.000 ppm	809.5	923.1c.c	190.5 c.c	76.9 c.c	1 Litro
Desinfección de tanques aéreos subterráneos según dimensión y área	200 ppm ejemplo:	996 c.c 7240	998 c.c. 7987 c.c	3.8 c.c 30.47 ml	1.53 c.c 12.30 c.c	1 litro 8 litros
Preparación total en c.c requerido = litros de Agua * partes por millón dividido en 10 valor constante por, % la concentración de hipoclorito disponible. Para los tanques subterráneos se debe calcular el área para preparar la solución. **(Se aplica por aspersión).**				**1 Litro * 200/ 10*13% = 1.53 c.c** cantidad de hipoclorito al 13% a usar en un litro de agua para obtener una concentración de 200 ppm es de 1.53 c.c		

Scanned with CamScanner

PROTOCOLO DE CONTROL DE PLAGAS (VECTORES)
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

Salud Pública define un vector o plaga: como un agente etiologico o microorganismo patogeno capaz de transmitir enfermedades, infecciones, responsable de la difusion entre las poblaciones humanas, además daño o perjuicio locativo en la infraestructura y/o equipos en determinado lugar.

Marco Legal: Ley 09/1979 Codigo Sanitario Nacional
Decreto 1843 de 1991 Uso y manejo de plaguicidas
Resolución 2400 de 1979 Seguridad Industrial en establecimientos
Resolución 4143 de 1993 Normativa a empresas de plaguicidas.

SECRETARIA

- **Realiza Contacto Telefónico**

- **Entrevista:** recolecta informacion sobre Condición actual de la Institucion y la presencia de plagas.

- **Establece Mecanismos y Actividades**
Brinda informacion de los servicios de Fumigación (desinsectación), Desratización, Desinfección.
Proporciona precauciones a tener en cuenta en el proceso antes, durante y despues. tambien sobre los productos (químicos) a utilizar.
Programa visita y o servicio por cronograma y monitoreo en la fecha y hora acordada.

- **Prepara los documentos** acorde a legislacion (ficha tecnica, hoja de seguridad, certificados, concepto favorable, factura.

COMUNICACIÓN: Se deberá remitir con un mínimo de ocho (8) días de anticipación, la información relacionada con las recomendaciones para el antes, durante y después del proceso, teniendo en cuenta los productos a utilizar en el mismo.
Se dará aviso oportunamente a los funcionarios y contratistas de la Entidad sobre la jornada de fumigación a través de la Intranet o bien por correo electrónico.

PERIODICIDAD: Dado el tipo de actividad que se lleve a cabo, o segun observación de proliferacion de vectores, se realizará cada seis (6) meses, o dependiendo las necesidades puntuales se haran jornadas extratemporales.

FUMINDUSTRIAL BCIABC SAS
SANEAMIENTO DE AREAS, FUMIGACION INDUSTRIAL Y DOMESTICA; LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES, VENTA MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES.

TECNICO - APLICADOR

Diagnóstico de las instalaciones:
1- Realiza inspección visual e identifica sectores de riesgo (ingreso, lugares de anidamiento, posibles fuentes de alimento y bebida de las plagas).
2- Monitoreo y registro de presencia de plagas, evolucion de zonas criticas o infestaciones.
3- Observación del estado de la infraestructura del lugar (grietas, humedades, agujeros, desagues, etc...
4- Revisa las practicas de saneamiento e higiene del lugar (tratamiento de los residuos, eliminar focos de infección.

PROCESO CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

Previo uso de elementos de protección personal y equipos especificos (aspersoras, nebulizadoras, etc...

a- Medidas de Prevención e implementación para combatir los vectores y/o plagas (prácticas de saneamiento ambiental, orden y aseo.
b- Metodos físicos: acciones conducentes al uso de medios mecánicos (trampas, mallas, rejas, mosquiteros,ultrasonido, adhesivos). - proteccion de ventanas y puertas, se incluye cualquier tipo de modificación o reparación de la infraestructura del lugar) y gestión proactiva para minimizar la presencia de plagas.
c- Uso de método biológico: (hormonas, cebos, feromonas, garantizar la eliminación de sitios de anidamiento y alimento)
d- Métodos Quimicos Por personal idoneo y capacitado (aplicación de productos químicos insecticidas, pesticidas, y rodenticidas. con el objeto de controlar las plagas).

>Verifica y prepara la cantidad de producto a utilizar
>Toma medidas preventivas e informativas
>Inicia proceso de aplicación hasta terminar el área indicada
>Terminado el procedimiento realiza lavado de equipo,lavado de manos y piel.
>Realiza recomendaciones post procedimiento.
>Entrega de Documentos especificos

RECOMENDACIONES GENERALES

Sr (a). por favor lea detenidamente estas sugerencias que debe tomar durante el proceso del control de plagas. Nuestra empresa tiene como objetivo principal la salubridad, su bienestar, el de la comunidad y el medio ambiente.

ANTES DE INICIAR EL PROCESO
>Ubicar y cubrir todos los alimentos y consumibles en un lugar aislado.
>Limpiar todo residuo donde se manipulen alimentos.
>Desocupar gavetas, cajones, mesones y dejarlos abiertos.
>Desconectar todo electrodoméstico y cerrar los ductos de gas.
>Retirar los inmuebles y electrodomésticos de la pared.
>Trasladar a otro lugar personas, enfermos niños y mascotas.

DURANTE EL PROCESO:
-No permitir el transito de personas o animales durante el proceso
-Desocupar el sitio a fumigar y esperar afuera. en caso de requerir supervision por parte del cliente, que sea una persona que no sufra ninguna enfermedad respiratoria y que porte elementos de proteccion.
-No ubicarse detras de puertas, ventanas o rejas.
-En caso de querer ingresar avisar en voz alta y con EPP.

DESPUES DEL PROCESO:
>Solo puede ingresar pasadas minimo dos a tres (2 -3) horas después de terminada la actividad.
>Esperar el mayor tiempo posible para limpiar superficialmente los lugares donde se realizó la intervención (pisos, paredes, baños, estanques, etc.
>Lavar todo tipo de utensilios (platos, ollas, vasos, etc.
>En caso de tener contacto con el plaguicida, lavar con abundante agua y jabón.
<Evitar suministrar alimentos a animales y mascotas en los límites del lugar fumigado.

CIERRE DE LA INTERVENCION

Scanned with CamScanner

FICHA TÉCNICA
SIPERTRIN® SC 5%

Versión No. 005 – 10/08/2016

Características: SIPERTRIN® es un insecticida piretroide de tercera generación y baja toxicidad en mamíferos; no mancha post aplicación, no contiene olor, y los ambientes tratados pueden reutilizarse **una (1) hora** después de la aplicación. Es estable a la luz, a altas temperaturas y superficies alcalinas.
SIPERTRIN® actúa por contacto, ingestión y repelencia, con alto poder de desalojo (flushing out) sobre una amplia variedad de insectos.
Su formulación floable, caracterizada por poseer cristales finamente molidos de Asimetrina en suspensión acuosa, le suma a las excelentes propiedades insecticidas; alta residualidad aún sobre superficies porosas.

Espectro de Acción: SIPERTRIN® actúa eficazmente contra todo tipo de insectos rastreros y voladores nocivos para la salud y la higiene ambiental.

Mecanismo de Acción: El SIPERTRIN® actúa por contacto y por ingestión a nivel de los canales de sodio de las membranas axonales de las células nerviosas, disminuyendo y retardando la conducción de sodio al interior de la célula y suprimiendo el flujo de potasio. También puede inhibir la enzima Adenosin trifosfatasa (ATPasa), lo que se traduce en la inhibición en la conducción de cationes en la membrana axonal. Como resultado de su acción, se produce en el insecto, una disminución del potencial de acción con la consecuente generación de impulsos repetitivos que le producen la muerte.

Ejerce Control Sobre Insectos:
Rastreros: Cucarachas, chinches, pulgas, piojos, arañas, hormigas, escorpiones.
Voladores: Moscas, mosquitos, polillas, avispas, tábanos, jejenes.

Salud Pública:
Vinchuca: Triatoma Infestans (y otros triatomineos transmisores de la enfermedad de chagas). Mosquitos: Aedes aegypti (Transmisor de Dengue y Flebre amarilla).
Anopheles sp (Transmisor de Malaria).
Moscas Hematófagas: Lutzomya sp - Flebotomus sp (Transmisores de Leishmaniasis).

Dosis de Uso:

Cantidad de Formulado por cada 5 litros de agua		Cantidad de activo (mg/m^2)	
Infestación		Infestación	
	Baja	Alta	Dosis de I.A. / M^2
Insectos voladores	6 ml/litro de agua para 20 m^2	**8** ml/litro de agua para 20 m^2	15-20 mg
Insectos Rastreros	8 ml/ litro de agua para 20 m^2	**10** ml/litro de agua para 20 m^2	20-25 mg
Plagas de los productos almacenados	8 ml/litro de agua para 20 m^2	**10** ml/litro de agua para 20 m^2	20-25 mg

Modo de Usar el Producto:
SIPERTRIN® se presenta como formulación floable. Para emplearlo es necesario mezclarlo con agua a la dosis recomendada y agitarlo hasta su total homogeneización.
Por su residualidad prolongada, la aplicación de SIPERTRIN® con máquinas pulverizadoras convencionales, convierte los lugares tratados en ambientes protegidos contra insectos rastreros y voladores, incluidos los transmisores de enfermedades. También se pueden usar equipos como nebulizadores eléctricos, motomochilas de espalda tipo ULV para control de insectos rastreros y voladores. Posee una gran versatilidad de usos:
Campañas Municipales y Organismos Públicos. Hospitales, escuelas, hoteles, consorcios, oficinas etc. Industrias alimenticias, instituciones deportivas, granjas, tambos, depósitos.

Composición:

Beta Cipermetrina.....5 gramos.
Agentes de formulación y agua c.s.p.....100 ml.

Mezcla con relación:
2:3 de (1R)-cis-3-(2,2 diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropano carboxilato de (S)-alfa-ciano-3-fenoxibencilo y (1S)-cis-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropano carboxilato de (R)-alfa-ciano-3-fenoxibencilo con (1R)-trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropano carboxilato de (S)-alfa-ciano-3-fenoxibeilo y (1S)-trans-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de (R)-alfa-ciano-3-fenoxibencilo.

SIPERTRIN®
Es utilizado por el Servicio Nacional de Control de Vectores en los Programas de Chagas y Paludismo en la Argentina.

SIPERTRIN®
Cuenta con activa participación en los Programas de Control de Vectores de Dengue y Malaria, en países como Cuba, Perú y Ecuador.

Producto autorizado por el Ministerio de Salud de Colombia.
RGSP: 0081-98

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Fitogranos Comercializadora Agroindustrial Ltda.
Carrera 20 No. 169-25
PBX: (57 1) 6745001
Bogotá D.C. – Colombia.

Scanned with CamScanner

TARJETA DE EMERGENCIA DE ACUERDO A NTC 4532
SIPETRIN® SC 5%

Fecha de Revisión: 20/02/2020

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y LA COMPAÑÍA

Nombre del Producto	Sipertrin®
Ingrediente Activo	Beta-Cipermetrina
Uso Recomendado	Fumigación Residual
Número UN	3082
Clase UN	9
Formulación Química	Insecticida Piretroide
Productor	Chemotecnica S.A. González y Aragón 207 B1812EIE Carlos Spegazzini Pcia Buenos Aires – Argentina.
Compañía	Fitogranos Ltda Carrera 20 No. 169-25 Bogotá – Colombia Tel. (57) (1) 6745001
Teléfonos de Emergencia	CISPROQUIM 01 8000 916012 Fuera de Bogotá. Bogotá (57) (1) 2886012 las 24 Horas. Buenos Aires – Argentina Tel. 02274-429000.

Nombre de Componentes Peligrosos	No. CAS	Concentración [%]
Beta-Cipermetrina	65731-84-2	5

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Estado Físico	Liquido suspensión
Aspecto	Suspensión blanca, viscosa
Efectos Inmediatos	No irrita la piel No irrita los ojos
Efecto Ambiental Potencial	Muy toxico para los organismos acuáticos. Se debe tener cuidado para evitar la contaminación del medio ambiente acuático. La Beta Cipermetrina es ligeramente tóxica para las aves.
Símbolos de Peligro	Xn: nocivo; N: Peligro para el medio ambiente.







Frases (R)	R50/53: muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Scanned with CamScanner

Frases (S)	S35: Elimínese los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. S57: Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

3. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Protección Para Los ojos	Utilice gafas de protección o protector facial.
Protección De Las Manos	Usar guantes de protección en neopreno. Lavar bien los guantes con agua y jabón andes de retirarlos de las manos. Revise periódicamente posibles pequeñas fisuras en los guantes. Igualmente lavarse las manos siempre antes de comer, beber, fumar o ir al aseo.
Protección Corporal	Usar overol o uniforme de mangas largas y cabeza cubierta. Para exposiciones largas como en el caso de derramamiento usar trajes que cubran todo el cuerpo y botas de caucho. Lavar toda la ropa de trabajo antes de volverla a utilizar (separadamente de la del hogar).
Protección Respiratoria	Utilizar mascara y filtros purificadores de aire, cuando se expongan a nubes de polvo tóxicas.

4. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad	Estable.
Reacciones Peligrosas	No se producen.
Materiales a Evitar	Fuego y calor excesivo.

5. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación	Suministrar aire limpio, ubicar en reposo en posición semi incorporado y proporcionar asistencia médica.
Contacto cutáneo	Quitar las prendas contaminadas, enjuagar la piel con agua abundante o ducharse y proporcionar asistencia médica.
Ojos	Enjuagar con abundante agua durante varios minutos y proporcionar asistencia médica.
Ingestión	Enjuagar la boca, o dar a beber una pipilla de carbón activado en agua, guardar reposo y proporcionar asistencia médica. No provocar el vómito en personas inconscientes.
Información Médica	No administrar leche, crema u otras sustancias que contengan grasas vegetales o animales ya que ellas aumentan la absorción de la Beta Cipermetrina. La estimulación del sistema nervioso central puede ser controlada por sedación, por ejemplo: con barbituratos. Puede causar sensaciones

Scanned with CamScanner

reversibles de piel (parestesia), las cremas comunes han sido encontradas útiles en la reducción de la incomodidad. El tratamiento es aislar al sujeto de la exposición, seguido por cuidados sintomáticos y de apoyo.

6. MEDIDAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Medios de extinción adecuados

El producto no se quema por sí solo; extinga los incendios en áreas próximas utilizando arena seca, polvo, espuma o anhídrido carbónico. Evitar la utilización de jets de agua. El agua puede utilizarse para refrigerar las zonas u objetos expuestos al calor. Evitar pulverizar directamente en el interior de los contenedores. Los incendios producidos en espacios confinados deben ser combatidos por personal calificado provisto de elementos de protección homologados. Pueden producirse humos tóxicos debido a la combustión o exposición al calor. Evitar respirar estos humos.

Medios de extinción inadecuados

Chorro de agua de gran volumen.

7. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones Personales

Aislar y cercar el área de derrame. Usar ropas y equipos protección personal. Mantener a los animales y personas no protegidas fuera del área. Evitar que el material alcance corrientes de agua y cloacas. Represar para restringir el derrame y absorber con un absorbente como arcilla, arena o tierra vegetal. Cargar los deshechos en un tambor y rotular el contenido.

Métodos de Limpieza

Recoger el producto mecánicamente, por medio de palas y colocarlo en un recipiente limpio, seco y bien cerrado. Represar para restringir el derrame con un producto absorbente como arcilla, arena o serrín. Cargar los deshechos en un tambor y rotular el contenido. Limpiar los utensilios y el suelo con abundante agua.

Scanned with CamScanner

Rodenticida Cebo en Pasta

MINAGRO
Minagro Industria Química Ltda


Rodenticida Cebo en Pasta

Identidad del producto

Producto: Rodenticida Cebo en Pasta

Tipo de formulación: Cebo en pasta oleosa, para el control de ratas y ratones
Ingrediente activo: Brodifacouma
Grupo Químico: Derivado de las cumarinas
No. CAS: 56073-10-0

Formula estructural:



Uso Veterinario, Doméstico y Salud Pública
Licencia de venta ICA 10547-MV/2020
Titular del Registro: Minagro Industria Química Ltda.

Composición garantizada

1. Brodifacouma	0.005 %
2. Benzoato de Denatonio	0.001 %
3. Inertes y materiales atrayentes	99.994 %

Descripción del producto

Rodenticida a base de un anticoagulante de segunda generación (brodifacouma), su ingestión causa hemorragias en los roedores plaga y finalmente su muerte en 3 a 7 días. Es efectivo especialmente para:

Rata de techo *(Rattus rattus)*
Rata de alcantarilla *(Rattus novergicus)*
Ratón común *(Mus musculus)*

Instrucciones de uso y manejo:

Este rodenticida es formulado en pasta oleosa blanda, altamente atrayente para ratas y ratones, en todo tipo de ambiente que frecuentan los roedores, como: Instalaciones pecuarias, granjas avícolas, porcícolas y lecheras, bodegas de almacenamiento de concentrados, instalaciones de la industria de alimentos, fabricas, interiores de casas de habitación, plazas de mercado, hospitales, techos, solares y basureros entre otros lugares.

Plaga	Dosis y aplicación
Ratas y ratones	10 - 30 gramos (1 a 5 envolturas 10g y 5g) por sitio, sobre recipientes limpios o cajas cebaderos.

Aplicar la dosis cada 2, 5 ó 10 metros, en sitios ocultos o cajas sebadero cerca de señales de infestación como: heces, pelos, desperdicios de comida o madrigueras, en las áreas donde transitan y/o habitan los roedores.

Ventajas de uso

- ✓ Seguro, baja toxicidad baja para el hombre y animales domésticos.
- ✓ Contiene sustancia amarga "Bitter Guard" para evitar ingestión accidental, antídoto: vitamina K1.
- ✓ Económico, por dosis efectiva "dosis única".
- ✓ Cebo aceitosos que permanece húmedo y sabroso por más tiempo, no presentan rechazo, recelo o no consumo.
- ✓ Los roedores usualmente se enferman y abandonan la bodega o casa para morir afuera.
- ✓ Práctico, listo para usar (sobre 5 o 10g), aplicación es fácil y limpia.

"Antes de utilizar el producto leer atentamente la etiqueta, hoja informativa adjunto y ficha técnica"

Propiedades físicas y químicas

Estado Físico: Pasta oleosa, de consistencia blanda.
Densidad: 1.25 g/ml a 20°C. .
Inflamabilidad: No inflamable.
pH: Neutro
Solubilidad: Insoluble en agua
Estabilidad: > 2 años en condiciones normales de almacenamiento dentro del empaque, evitar alta humedad y temperatura (> 40° C).

Información Toxicológica

Toxicidad aguda Oral DI_{50}: >2000 mg/kg - 5600 mg/kg de cebo, 1.35g de cebo, es suficiente para matar una rata de 250g de peso 0.14g de cebo, es suficiente para matar un ratón de 25g de peso
Toxicidad Dermal CL_{50}: >2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria CL_{50}: >20 mg/L.
Irritación en los ojos: Irritante leve
Irritación y sensibilización Cutánea: Negativo

Toxicidad crónica: contiene brodifacouma 0.005% ≤ 1% de acuerdo SGA, se clasifica como no peligroso para la salud (Reproductiva, No mutagénico, No cancerígeno, No teratogenico).

No hay información sobre casos de intoxicación aguda o crónica por la exposición al producto Rataquill bloque Parafinado.

Clase de peligro: Toxicidad Aguda-Categoría 4
Nocivo si se ingiere, en contacto con la piel o si se inhala

Primeros Auxilios

En caso de sospecha de una intoxicación, detener el trabajo y buscar de inmediato asistencia médica.

Signos y síntomas de intoxicación: La brodifacouma puede causar hemorragias internas y externas, aparición de moretones, sangrado de nariz y encías, sangre en la orina, hemorragias masivas, shock y coma.
Nota para el médico: Controlar el tiempo de protrombina a las 24, 48 y 72 horas. En casos de hemorragia severa, use como antídoto vitamina K1 a dosis de 10 - 20 mg/día. Vigilar los tiempos de protrombina hasta alcanzar niveles normales.
Antídoto: Vitamina K1(Konakion).

Impacto ambiental

El ingrediente activo brodifacouma es tóxico para aves, mamíferos, peces y organismos acuáticos, no afecta abejas y lombriz de tierra. Sin embargo, no hay riesgo practico ambiental para estos organismos, según el patrón de uso del producto Rodenticida Cebo en Pasta, de baja concentración de activo (brodifacouma 0,005%).

Precauciones y advertencias

Mantener alejado de los niños, animales domésticos y de la granja

- ✓ No arrojar los residuos de Rodenticida Cebo en Pasta, cerca de las fuentes de agua.
- ✓ Recoger y disponer adecuadamente los roedores muertos (quemarlos y/o enterraros alejados de fuentes de agua).
- ✓ Eliminar los empaques según normatividad local o retornar al distribuidor, fabricante para tal fin.
- ✓ No coger el cebo con las manos. Utilizar guantes y ropa adecuada durante su aplicación.
- ✓ No fume, coma, ni beba durante la aplicación del producto.
- ✓ Lavar la ropa contaminada, inmediatamente después de manipular y aplicar el producto.
- ✓ Utilizar las cajas – cebo, para aplicar el producto en viviendas con presencia de personas o animales domésticos.
- ✓ No aplicar el cebo sobre alimentos, utensilios de cocina, recipientes donde comen los animales de la granja, etc,.
- ✓ Almacenar el cebo en sus envases originales y sellados, en lugares ventilados, frescos, secos y a temperatura ambiente (<40°C).

Scanned with CamScanner

TARJETA DE EMERGENCIA

RATA QUILL®

MINAGRO
Minagro Industria Química Ltda
www.minagroindustry.com

Cebo en Pasta

CLASIFICACIÓN SGA



"ATENCIÓN"

CLASIFICACIÓN NACIONES UNIDAS

Pictograma Transporte:
No requiere según SGA

PLAGUICIDAS DERIVADO DE LA CUMARINA, SOLIDO, TOXICO.
Clase 3 (6.1), Grupo de embalaje: III
Número ONU UN 3027

SECCIÓN 1 Identificación Mercancia y UN

Nombre del producto: Rataquill Cebo en Pasta
Color: Rojizo
Estado Físico: solido

Tipo de formulación:
Cebo rodenticida en pasta oleosa (0.005% Brodifacouma) para el control de ratas y ratones.

Material:
Brodifacouma

Uso:
Rodenticida Veterinario, Doméstico y Salud Pública.

Número Naciones Unidas:
UN 3027

Número CAS:
56073-10-0

SECCIÓN 1.1 Identificación de la compañía

Minagro Industria Química Ltda.

Dirección:
Carrera 16 No 10 - 42

Teléfono:
+57601 3361021 / +57601 4830607

Móvil:
+57 311 2379322

Correo electrónico:
minagro@minagroindustry.com

SECCIÓN 1.2 Teléfonos de Emergencia

EN CASO DE EMERGENCIA COMUNICARSE LAS 24 HORAS EN BOGOTÁ CON EL (+57601 4055911) Y EN EL RESTO DEL PAÍS 01 8000 511 414.

SECCIÓN 2 Identificación de peligros para salud, físicos y ambientales

Es improbable que cause efectos nocivos cuando se maneja y utiliza de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.
Aunque dado que contiene brodifacouma 0.005% ≤ 1%, que según Sistema Globalmente Armonizado, **Rataquill Pasta**, como sustancia o mezcla, se considera:
Peligros físicos: no clasificado;
Peligros para la salud: H302 Nocivo si se ingiere, H312 Nocivo en contacto con la piel, H332 Nocivo si se inhala.
Peligros para el medio ambiente: H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

SECCIÓN 2.1 Consejos de prudencia:

Prevención: P280 Usar guantes/ropa de protección.
P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
P264 Lavarse... cuidadosamente después de la manipulación.
Intervención: P301 + P312 EN CASO DE INGESTIÓN: llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
Eliminación: P501 Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación local o a través de los puntos de disposición de la Corporación Campo Limpio

SECCIÓN 3 Equipo de protección personal

Protección para el cuerpo:
Ropa de trabajo de alta duración (overol) y zapatos.
Protección de los ojos: (opcional) Use gafas o mascara protectora.
Protección de las manos: Guantes resistentes, de mínimo 0,4 mm de espesor, sin perder flexibilidad para tareas manuales y sencillas. **No coger el cebo con las manos.**
Medidas de precaución para después del trabajo: Lavarse completamente las partes expuestas del cuerpo. Cambiar la ropa de trabajo diariamente y lavarla antes de volver a utilizar.

SECCIÓN 4 Estabilidad y reactividad

Estable bajo condiciones estándar. Por lo menos dos años, cuando está almacenado en contenedores herméticamente cerrados, bajo condiciones normales de almacenamiento y protegido de condiciones extremas de temperatura. No es compatible con otros pesticidas. Condiciones que se deben evitar: altas temperaturas (>30°C) y exposición directa al sol, durante períodos prolongados, con el fin de prevenir la descomposición del material formulado.

SECCIÓN 5 Primeros Auxilios

Generales: Detener el trabajo y buscar de inmediato asistencia médica.
Inhalación: Traslade el paciente a un lugar fresco y bien ventilado.
Contacto con la piel: Retire las prendas contaminadas y lave con abundante agua y jabón.
Contacto con los ojos: Lave los ojos con abundante agua durante 15 minutos.
Ingestión: No induzca el vómito. No suministre cosa alguna por la boca a personas inconscientes, mantenga acostado al paciente. No suministrar leche, alcohol, sedantes o analgésicos.
Nota para el médico: Controlar el tiempo de protrombina a las 24, 48 y 72 horas. En casos de hemorragia severa, use como antídoto vitamina K1 a dosis de 10 - 20 mg/día.
Antídoto específico: Vitamina K1.

SECCIÓN 6 Medidas de lucha contra incendios

Los productos de reacción y gases de combustión son tóxicos, por lo que, se recomienda la protección con caretas antigases o equipo de respiración autónoma homologado y equipo de protección completo. Use el siguiente medio de extinción cuando esté combatiendo fuegos de este material: Extintor Universal de polvo químico seco, dióxido de carbono, niebla de agua, agentes halogenados y espuma. Permanecer en contracorriente del viento. Evite respirar el humo. Use agua nebulizada para enfriar los envases expuestos al fuego. Contenga las escorrentías.

SECCIÓN 7 Medidas en caso de vertido accidental

Procedimientos para derrames: juntar cuidadosamente el material sólido para evitar que se disperse, recoger con pala, escoba o similar en recipientes bien cerrados y marcados especialmente. Sobrantes o manchas húmedas del derrame del cebo, en pisos impermeables, se pueden lavar con agua con detergente, cal o hipoclorito, para desactivar su acción tóxica. El sobrante liquido se debe rodear y recoger con material absorbente (arena, aserrín, aglutinante), evitando que estas aguas penetren en los sumideros o aguas superficiales.

Equipamiento mínimo transportista: Arena, aserrín, tarros de contención de líquidos, pala, bolsas plásticas y equipo de protección personal (casco, guantes, botas, overol, mascara antigases).

SECCIÓN 8 Información de responsabilidad

Se invita a las personas que reciban esta información para que hagan sus propias determinaciones, en cuanto a que la información sea completa e idónea para su transporte particular. Minagro Industria Química Ltda. No asume responsabilidad por el uso, manipulación y almacenamiento indebidos que se hagan del producto, pues, están fuera de nuestro control.

SECCIÓN 9 Código QR

Fecha de Actualización:
Agosto, 2023

Código:
TE-14-0823

Producto:
Rataquill cebo en pasta

FIN

WWW.MINAGROINDUSTRY.COM

Scanned with CamScanner

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (FDS)

SEGÚN SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO - SGA

RATAQUILL®Cebo en Pasta

RODENTICIDA ANTICOAGULANTE EN PASTA OLEOSA

Sección 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA

Nombre del producto: **RATAQUILL® CEBO EN PASTA**

Tipo de formulación: Cebo en pasta oleosa, (0.005% Brodifacouma), para el control de ratas y ratones.

Material: BRODIFACOUMA

Uso: Rodenticida Uso Veterinario, Doméstico y Salud Pública

Fecha revisión: 06 de julio de 2023

Fecha actualización: 03 de agosto de 2023

Versión: 03

FABRICANTE	TELEFONOS DE EMERGENCIA
Minagro Industria Química Ltda. Carrera 16 No. 10 – 42. **Tel:** (+5601) 3361021 / 4830607. **Fax:** 3360924 **E-mail:** minagro@minagroindustry.com Bogotá, D.C. Colombia	EN CASO DE EMERGENCIA. COMUNICARSE LAS 24 HORAS. En Bogotá con el **(+601) 4055911** Resto de país **018000511414**

Sección 2: IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS

2.1 *Clasificación de la* sustancia o de la mezcla

El producto formulado **RATAQUILL® CEBO EN PASTA** según Sistema Globalmente Armonizado, se clasifica en:

Peligros físicos: no clasificado

Scanned with CamScanner

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número **SQ07C 004469**

E.S.E.: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. Fecha: DIA 18 MES 08 AÑO 2024

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento: NUEVO	Número de Inscripción: 1000019666	Número de carpeta: 5160

Razón social: NO TIENE - FORMINDUSTRIAL ABC SAS

Nombre del establecimiento: FORMINDUSTRIAL ABC SAS

NIT: NO TIENE 900352449 - 8 Sede: UNICA

Dirección: KR 96A 157 31. LC 01

Ubicación: NO APLICA.

Localidad: SUBA UPZ: 27 SUBA

Barrio: EL RINCON Teléfonos 3142877399 - 3102403675

Correo electrónico para notificación*: abcforminduustrial@gmail.com

Nombre propietario: PEDRO HUGO BECERRA BARZA

Tipo de documento: C.C. [X] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ] Número documento: 79156627

Nombre representante legal: NO TIENE

Tipo de documento: C.C. [ ] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ] Número documento: NO TIENE

Dirección de notificación: CL 151A 103F 32

Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI [ ] NO [X]

Línea de intervención: SEGURIDAD QUIMICA

Intervención: VISITA DE SEGUIMIENTO QUE SE REALIZA CON EL FIN DE VERIFICAR LA IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS DE CONTROL VECTORIAL Y DE PROTECCION Y CONTROL DE LA CALIDAD Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA POTABLE

Tipo de establecimiento: CONTROL VECTORIAL Y LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA POTABLE DESINFECCION AMBIENTAL / RECOLECCION DE ESCOMBROS

Número de trabajadores: 3 Horario: Diurno [X] Nocturno [ ] 24 horas [ ] Otro:

Días de funcionamiento: Lunes a viernes [ ] Domingo a domingo [ ] Fin de semana [ ] Otro: LUNES A SABADO

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDIDA SANITARIA SI	MEDIDA SANITARIA NO
Visita 1						
Visita 2						
Visita 3						
Visita 4						

MOTIVO DE LA VISITA

Programación [X]	Solicitud del interesado [ ] Número de radicado:	Asociada a peticiones, quejas y reclamos [ ] Número de radicado:
Solicitud oficial [ ] Número de radicado:	Evento de interés en salud pública [ ]	Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin [ ]

Otro: [ ] Especifique:

2.INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	1	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	1	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	1	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	0	
2.5 Número de trabajadores menores de edad.	0	
2.6 Número de turnos de personal operativo por día	1	
2.7 Horas por turno por trabajador.	8	

*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica

Impresion Secretaria General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81

ALCALDÍA MAYOR SECRETARÍA DE SALUD BOGOTÁ

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar	Cumplimiento		Hallazgos
3.1 El establecimiento está localizado en zona libre de riesgo o desastre natural, y su construcción es firme, resistente y segura.	1	2	
3.2 Concepto uso del suelo.	SI	NO	se gestiono en fecha 11/02/2024.
3.3 Pisos sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección, resistentes y uniformes	1	2	
3.4 Paredes sólidas, de fácil limpieza, desinfección y resistentes	1	2	
3.5 Techos sólidos, limpios y resistentes	1	2	
3.6 Escaleras, rampas y vías de acceso en buen estado, con elementos de seguridad y despejadas	1	2	
3.7 Ventilación natural y/o artificial permanente y suficiente	1	2	
3.8 Iluminación natural y/o artificial suficiente y adecuada	1	2	
3.9 Se adoptan las medidas necesarias para controlar y mantener la temperatura del lugar de trabajo de manera que no represente riesgo para la salud	1	2	
3.10 Ubicación, distribución y separación adecuada de áreas de trabajo	1	2	3.10 No se observo separación de equipos y área de trabajo por la empresa.
3.11 Aislamiento de áreas administrativas y de almacenamiento	1	2	
3.12 Área de almacenamiento seguro de productos químicos, herramientas e insumos	1	2	

4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.1 Adecuada ubicación y almacenamiento de equipos, herramientas, repuestos de aplicación y protección	1	2	3	4.1 NO se garantiza para la empresa
4.2 Mantenimiento periódico de equipos y calibración.	1	2	3	

4.3 Clase de equipos utilizados

EQUIPO	NÚMERO DE EQUIPOS	MARCA	ESTADO	FECHA DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO
Aspersora c Motor	1	Stihl SP 420	MANTENIMIENTO	04/02/2024
Aspersora c Motor	1	Stihl SP 200	BUENO	06/02/2024
Bomba Nebulizadora	1	Fapl Craft	BUENO	06/02/2024
Aspersor Manual	1	Agro Chara	BUENO	10/02/2024
Nebulizador Electrico	1	Solaser	BUENO	06/02/2024
Hidrolavadora	1	Baker	BUENO	02/02/2024
Motobomba c Gasolina	1	Humboldt	BUENO	06/02/2024

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090

CONTINUACIÓN 4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.4 Protocolos de procedimientos avalados según el perfil especifico.	1	2		4.4 falta actualizar protocolo. de desinfección y control de vectores (roedores)
4.5. Implementación de formato de reporte de entrega a usuarios o formato de diagnóstico	1	2		
4.6 Sistema contra incendios en funcionamiento, concepto de bomberos	1	2		se presenta rad: 01000-2024006821 de fecha 19/02/2024
4.7 Uso de elementos de protección personal de acuerdo al riesgo y registro de entrega	1	2		
4.8 Sistema eléctrico en un estado tal que previene el riesgo de incendio y evita el contacto con elementos sometidos a tensión	1	2		4.8 se observa cableado suelto. OK
4.9 Señalización y demarcación de áreas, vías de circulación y de seguridad completa y clara	1	2		
4.10 Ubicación y dotación adecuada de botiquín de primeros auxilios	1	2		
4.11 Manipulación segura de productos químicos	1	2	3	
4.12 Prácticas seguras de almacenamiento de productos químicos	1	2	3	
4.13 Alimentos empleados para preparación de cebos empleados para control de plagas identificados y separados de otros productos químicos.	1	2	3	

Aspectos a verificar para la actividad de control de plagas y vectores				
4.14 Poliza de Responsabilidad Civil.	SI	NO		Aseguradora Solidaria # 2154-1010037711
4.15 Educación sanitaria a la comunidad.	1	2	3	
4.16 Asistente técnico con contrato laboral.	1	2	3	
4.17 El asistente técnico se encuentra inscrito ante la entidad de salud competente.	1	2	3	RAFAEL ANTONIO TREJOS GUZMAN INSCRITO ALCANDELARIA
4.18 Existe evidencia de la prestación del servicio del asistente técnico	1	2	3	
4.19 El asistente técnico presenta informe trimestral actualizado a la entidad de salud competente	1	2	3	
4.20 Fecha de último reporte:	24/01/2024			
4.21 La empresa cuenta con archivo de facturas de la compra de productos plaguicidas	1	2	3	

5. CONDICIONES SANITARIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
5.1 Establecimiento cuenta con sistema de abastecimiento y almacenamiento de agua potable	1	2		se presenta registro 04/03/2024
5.2 Establecimiento cuenta con conexión a alcantarillado u otro sistema alternativo	1	2		
5.3 Drenajes, cajas, canales y sifones en buen estado y funcionamiento	1	2		
5.4 Servicios sanitarios con bateria sanitaria completa en funcionamiento y cantidad suficientes	1	2		54 falta dotar de jabon en dispensador. OK
5.5 Vestieres con lockers de doble compartimentos en cantidad suficientes	1	2	3	
5.6 Procedimientos de limpieza y desinfección implementados	1	2		
5.7 Prácticas de gestión interna de residuos implementados	1	2		
5.8 Disposicion de residuos sólidos y líquidos peligrosos con empresa gestora autorizada.	SI	NO	N.A.	se realiza disposición con Cliceria SA.
5.9 Ausencia de polvos orgánicos e inorgánicos.	1	2		
5.10 Ausencia de olores, gases, humos, otros.	1	2		
5.11 Programa de manejo integrado de plagas y vectores implementado	1	2		
5.12 Se cuenta con procedimientos tendientes a minimizar *residuos líquidos peligrosos derivados de las actividades de manejo y uso de plaguicidas.*	1	2	3	5.12 falta complementar protocolo y anexos

Información Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

1. Cumple | 2. No Cumple | 3 No Aplica | N.A. No Aplica

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Aspecto a verificar	Cumplimiento		Hallazgos
6.1 Afiliación a riesgos laborales	SI	NO	
6.2 Afiliación a Regimen Contributivo en Salud.	SI	NO	
6.3 Afiliacion a Regimen Subsidiado en Salud.	SI	NO	
6.4 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.	SI	NO	
6.5 Examenes ocupacionales de acuerdo a trabajo, para la actividad de control de plagas y vectores	1 2	3	
6.6 Capacitación específica para la actividad de todo el personal involucrado.	1	2	
6.7 Los técnicos cuentan con carne refrendado por la autoridad sanitaria, para la actividad de control de plagas y vectores.	1 2	3	
6.8 Técnicos aplicadores de plaguicidas para la actividad de control de plagas y vectores:			

No	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	ÚLTIMO CURSO PLAGUICIDAS	No CARNET	VIGENCIA	EXÁMENES OCUPACIONALES REALIZADOS (TIPO DE EXÁMEN)	FECHA DE EXÁMENES
1							
						1. CS/PT/PO	05/09/2023 21/03/2024

Tipo de Exámen **CS**: Colinesterasa serica **PT**: Tiempo de Protrombina **PO**: Piretrinas en orina **ETA**: Examen Trabajo Alturas

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel : 364 9090
www.saludcapital.gov.co

7. PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
7.1 Cuenta con un plan de gestión del riesgo de desastres	SI	NO		7.1 No se observe implementación de Plan de riesgo
7.2 Procedimientos de prevención y atención de emergencias implementados.	X1	2		
7.3 Señalizacion completa y adecuada deemergencias y evacuación.	X1	2		
7.4 Cuenta con sistemas para la contencion de derrames	X1	2	3	
7.5 Conocimiento en procedimientos para atención de emergencias.	1	X2		7.5 No se observe documentado
7.6 Conocimiento en prácticas de manejo seguro de sustancias químicas.	X1	2	3	
7.7 Todas los productos químicos se encuentran debidamente rotulados y etiquetados	X1	2	3	
7.8 Cuenta con hojas de datos de seguridad de los productos químicos empleados y almacenados	X1	2	3	

8. RELACIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS, PRODUCTOS Y RESIDUOS

8.1 SUSTANCIAS QUÍMICAS UTILIZADAS Y ALMACENADAS

Nombre Comercial	Nombre Genérico	Estado Físico S	L	G	Tiene Ficha de Datos de Seguridad	Cantidad Mensual Utilizada	Cantidad Mensual Almacenada
[illegible]	MEZCLA DE ANIONICOS		X		SI	2l	5l
	CATIONICOS						
DRION 40 PTI	CIPERMETRINA	X			SI	300g	200g
RATAGEL	BROMADIOLONA	X			SI	1KG	2KG
NITROGENO CONTRATADO	NITROGENO			X	SI	$6m^3$	$0,2m^3$
ACIDO CITRICO ANH	FOSFATO DIACIDO DE AMONIO				SI	50KG	5KG

8.2 RESIDUOS GENERADOS

Residuo Generado	Clase de Residuos	Estado Físico S	L	G	Cantidad Mensual Generada
RESIDUOS PELIGROSOS DE LA PREPARACION, LA APLICACION Y LA LIMPIEZA DE EQUIPOS Y RESIDUOS FITOFARMACEUTICOS.	RESIDUOS PELIGROSOS DE LA PREPARACION, LA APLICACION Y LA LIMPIEZA DE EQUIPOS Y RESIDUOS FITOFARMACEUTICOS	X			2KG

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

S: Sólido | L: Líquido | G: Gaseoso

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

9. EXIGENCIAS: SI NO

9.1 Descripción de las exigencias:

En visita se realiza visita de inspección higiénico sanitaria y de acuerdo a lo planteado en Ley 09/79, Decreto 1843/91 y Decreto 1575/2007, se advierte cumplimiento parcial quedando pendiente:

3.10.4.1) Existe inspección en zona de almacenamiento (P) referido a equipos e insumos y por actividad económica. 4.4) Llevar y implementar - aplicar protocolo de desinfección y de control de vectores avalado por autoridad sanitaria. técnica. - Aviar aviso de retiro de material químico. 5.0) Aviar y abrir cubículo aseo en área de (P) bioseguridad y oficina. 5.4) Libro de inspección física en dicha (P) lo cual debe ser en material sanitario. 5.12) Llevar y implementar protocolo de (en) veterinarios avalado por autoridad sanitaria técnico. (6.4) - 6.5) Existe extintor del laboratorio del personal técnico. Existe OK 6.6) Actualizar cupo en libro toxicidad con el PGA. 6.7) Retirar envase técnico aplicador de plaguicidas. 7.1) Llevar y implementar programa de riesgo donde del tipo de captura del riesgo. 7.5) Existe procedimiento en caso de emergencia.

R.

R

R

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número
SQ07C 004469

9.2 Concepto sanitario de la visita: Favorable [ ] Favorable con requerimientos* [X] Desfavorable [ ]

**El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes.*

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de 10 días, contados a partir de día 14 del mes de 03 de 2024, que vence el día 01 del mes de 04 de 2024. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita Se observa fracturas alerta por bote de sacapuntas. se requiere el establecimiento del cumplimiento a lo citado en acta item 64) presentar certificación del sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo. Notificado acta en item exigencia se contempla item 7.1 lo cual el acc suspencia por el establecimiento se hagan cobro de valor mensual de acuerdo a la tarifa en donde se encuentre en funcionamiento el establecimiento.

"CONCEPTO FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS"

hbautapicida@saludcapital.gov.co

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Clausura temporal total	[X]	Suspensión total de trabajos o servicios	[ ]
Clausura temporal parcial	[ ]	Decomiso	[ ]
Suspensión parcial de trabajos o servicios	[ ]	Congelación	[ ]
Destrucción o desnaturalización	[ ]		

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 13/03/24 en Bogotá D.C.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA	POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA
Nombre: LUZ ESPERANZA [illegible]	Nombre: [illegible]
Tipo de documento: CC	Tipo de documento: CC
Número de documento: [illegible]	Número de documento: 79[illegible]298[illegible]
Profesión u oficio: [illegible]	Profesión u oficio: [illegible]
Firma: [signature]	Firma: [signature]
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO	**TESTIGO**
Nombre: [illegible]	Nombre:
Tipo de documento: C.C. [X] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ]	Tipo de documento: C.C. [ ] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ]
Número de documento: [illegible]	Número de documento:
Cargo: Representante legal [ ] Propietario [X] Encargado [ ]	Firma:
Firma: [signature]	

NOTA 1: "En concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de un concepto sanitario desfavorable y/o de una medida sanitaria de seguridad de la Ley 9 de 1979, se iniciará una investigación administrativa en salud, conforme los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011"

NOTA 2: "La Adulteración, el uso fraudulento, el suministro y consignación de información falsa, registrada en el presente documento o sus anexos, acarreara las responsabilidades de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario"

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

CERTIFICACIÓN CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS FUMINDUSTRIAL ABC SAS

No. C-003-7722

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUMINDUSTRIAL ABC S A S
NIT 900.352.449-8
CARRERA 96 A # 157 31
Tel: 3142877399
Bogotá - Colombia

Para	CORPORACION PARA EL MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA
Nit	900.072.040-8
Contacto	LUZ DARY OLMOS VERA
Dirección	CR 32 C 10 30 SUR P 1
Ciudad/Tel.	Bogotá / (601) 2848660 - Ext. 000 - (00) 3102657647
Fecha	2024-07-31

CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

ESTABLECIMIENTO: COMEDRO SANTA INES

DIRECCION: CARRERA 5 ESTE # 29A 70 SUR SANTA INES SAN CRISTOBAL

Marca	HAWKER PLUS	RASTOP
Principio Activo	CIPERMETRINA	BROMADIOLONA
Concentración	15 ML/ LITRO DE AGUA	0.005%
Acción	INSECTICIDA	ANTICOAGULANTE
Laboratorio	ANASAC	ANASAC
Método de Aplicación	ASPERSIÓN	CEBADEROS
Medidas de seguridad	N/A	CAJA CEBADERA

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS. Hace referencia a los procesos de fumigacion. (Desinsectación-control de roedores)	1.00	0.00

FUMINDUSTRIAL

Pedro Becerra Deaza
Representante Legal

Adriana Chavarro
Gerente Administrativo

Por Norma Decreto 1843 de 1991. Decreto 775 de 1990. Decreto 3075 de 1997. Decreto 1500 de 2007 entre otros; el plan de saneamiento debe incluir como mínimo un programa de Control de Plagas entendidas como artrópodos y roedores y deben ser objeto de un programa de control especifico con especial énfasis en las radicales y de orden preventivo.

Estamos autorizados por la Secretaria de Salud de Bogotá según acta Número SQ07C 004595 del día 12 de Abril de 2024.

Pedro Becerra Deaza

Gerente

Deazapedro@hotmail.com

Powered by CamScanner

CERTIFICACIÓN LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA POTABLE FUMINDUSTRIAL ABC SAS

No. C-004-7606

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUMINDUSTRIAL ABC S A S
NIT 900.352.449-8
CARRERA 96 A # 157 31
Tel: 3142877399
Bogotá - Colombia

Para	CORPORACION PARA EL MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA
Nit	900.072.040-8
Contacto	LUZ DARY OLMOS VERA
Dirección	CR 32 C 10 30 SUR P 1
Ciudad/Tel.	Bogotá / (601) 2848660 - Ext. 000 - (00) 3102657647
Fecha	2024-07-31

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE

ESTABLECIMIENTO: COMEDRO SANTA INES

DIRECCION: CARRERA 5 ESTE # 29A 70 SUR SANTA INES SAN CRISTOBAL

PRODUCTO	HIPOCLORITO DE SODIO 13%
N° REGISTRO	01-2119488154
LOTE / F. CADUCIDAD	4560 25/04/2025
DOSIFICACIÓN	200 PPM (1.53 ml por litro agua)
FORMAS DE APLICACIÓN	ASPERSIÓN MANUAL
CAPACIDAD DEL TANQUE	500 LITROS
CANTIDAD DE TANQUES	2
ACCION ANTIMICROBIANA	BACTERIAS, VIRUS, HONGOS

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE CAPACIDAD 500 LITROS	2.00	0.00

FUMINDUSTRIAL

Pedro Becerra Deaza
Representante Legal

Adriana Chavarro
Gerente Administrativo

El mantenimiento de las condiciones de higiene de un tanque de almacenamiento de agua previene el desarrollo de enfermedades, principalmente de origen entérico. Por Norma Decreto 1575 de 2007 y la Resolución 2190 de 1991, se debe realizar el lavado y desinfección por lo menos dos veces al año.

Estamos autorizados por la Secretaria de Salud de Bogotá según acta Número SQ07C 004595 del día 12 de Abril de 2024.

Pedro Becerra Deaza

Gerente

Deazapedro@hotmail.com

Powered by CamScanner

anasac

FICHA TÉCNICA

HAWKER 25EC®

Insecticida Piretroide
Concentrado Emulsionable (EC)
Registro para uso en Salud Pública: RGSP 0231-2004
Concepto Toxicológico: MP-13384-03
Regstro INVIMA: 2012V-0005053
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Tipo: Insecticida
Ingrediente activo: Cipermetrina
Grupo Químico: Piretroide
Concentración: 25%
Modo de acción: Por contacto e ingestión.
Categoría toxicológica: Cat. III

Fórmula:
Cada Lt de producto contiene:
Cipermetrina..... 250 g/L
Excipientes c.s.p. ..... 1.000 ml

PRINCIPALES CARACTERISTICAS:

HAWKER 25 EC® es un insecticida piretroide de alta eficacia y largo efecto residual en el control de todo tipo de insectos de importancia en salud pública e industrial y, a la vez, de muy baja toxicidad para el ser humano, animales de sangre caliente y medio ambiente.
Debido a su formulación, es especialmente recomendado para el control de insectos rastreros y voladores, presentando alta eficacia en el control, con prolongada permanencia en todo tipo de superficies.
Por sus características de amplio uso, para ambientes en general, puede ser utilizado en explotaciones pecuarias, plantas agroindustriales, instalaciones de industrias alimenticias, bodegas, zonas turísticas, salud pública y domésticas en general.

BENEFICIOS:

Efectivo insecticida de efecto residual que:

- Posee un notable efecto expulsivo y de volteo.
- A través de su formulación se le ha especializado en el control de insectos voladores.
- Posee prolongada persistencia insecticida en todo tipo de superficies.

Powered by CamScanner

- Presenta muy baja toxicidad para el hombre y animales domésticos de sangre caliente
- Presenta alta eficacia en el control de todo tipo de insectos.
- No se acumula en el medio ambiente.
- No deja olores y no mancha.

RECOMENDACIONES DE USO:

HAWKER 25 EC® es un insecticida piretroide de alta eficacia y largo efecto residual en el control de todo tipo de insectos de importancia en salud pública e industrial; a la vez, de baja toxicidad para el ser humano, animales de sangre caliente y medio ambiente.

DOSIS DE APLICACIÓN:

Tipo de aplicación	Plaga	Área de aplicación	Dosis
Aspersión manual o a motor	Insectos Voladores	Interior	20 – 30 cc en 5 L de agua para 100 m2
		Exterior	30 cc en 5 L de agua para 100 m2
	Insectos Rastreros	Interior	30 – 40 cc en 5 L de agua para 100 m2
		Exterior	40 cc en 5 L de agua para 100 m2
Termonebulización	Todo tipo de insectos rastreros y voladores	Interior	15 cc en 1 L de agua, kerosene o diesel para 1.000 m3.
		Exterior	20 cc en 2,5 L de agua, kerosene o diésel para 10.000 m2
Nebulización Ultra bajo Volumen	Todo tipo de insectos rastreros y voladores	Interior	15 cc en 1 L de agua, kerosene o diesel para 1.000 m3
		Exterior	20 cc en 2,5 L de agua, kerosene o diesel para 10.000 m2

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO Y LA APLICACIÓN:

- Usar guantes, botas de goma, ropa protectora, protección facial completa o de naríz y boca, gafas y gorro adecuado.
- No fumar, comer ni beber durante su aplicación.
- Mantenga el producto fuera del alcance de niños, animales y personas sin un criterio claro en manejo de estos productos.
- Cuide de no aplicar sobre fuentes de agua, ni insectos benéficos.
- Almacene en un lugar seco, fresco y bien ventilado, de preferencia bajo llave y lejos de alimentos y forrajes para animales.
- Mantenga el producto en su envase original, con la etiqueta siempre visible.
- Una vez ocupado todo el producto, realice triple lavado del envase, perfórelo y elimínelo de acuerdo a las disposiciones vigentes.

Powered by CamScanner

ALMACENAMIENTO:
Conservar el producto en su envase original, bien tapado y con su etiqueta visible, en una bodega seca, bien ventilada, segura y bajo llave. No transportarlo ni almacenarlo cerca de alimentos o medicamentos. Manéjese con cuidado para evitar derrames, si ello ocurre cúbralo con algún material absorbente y luego elimínelo según la legislación vigente.

MANEJO DE INTOXICACIONES:
Síntomas de intoxicación:
De ocurrir algún malestar o algún signo de intoxicación durante la aplicación, el operario debe suspender inmediatamente su trabajo y recibir atención médica.
De presentarse un mal uso del producto o a descuidos en la aplicación, se pueden presentar síntomas de intoxicación no específicos tales como: náuseas, vómitos, calambres abdominales, diarrea, irritación cutánea, irritación ocular y dificultad respiratoria. Frente a estos signos, acudir a atención médica inmediata y mostra la etiqueta del producto.

Primeros Auxilios:

- En caso de ingestión: No provoque el vómito, ya que este producto posee solventes que pueden irritar las vías digestivas. Dé carbón activado y diríjase a un centro asistencial, procurando llevar la etiqueta de este producto.
- En caso de contacto con la piel: Retire la ropa contaminada y lave la zona afectada con agua y jabón, procurando un buen lavado. Este producto puede generar reacciones alérgicas.
- En caso de contacto con los ojos: lave con abundante agua fría por al menos 15 minutos. En caso de persistir las molestias, acuda a un médico.
- En caso de inhalación: saque a la persona afectada al aire libre.

ANTÍDOTO: No se conoce antídoto específico. Tratamiento sintomático bajo supervisión médica

- Tiempo de reingreso: 2 horas después de la aplicación.
- Hawker 25 EC® disponible en presentaciones de frasco x 50 cc y frasco x 1 L
- Efectúe triple lavado a los envases y dispóngalos según la legislación local vigente.
- Para proceso de posconsumo de envases, contactar a **Colecta**, Tel.: +57(1) 7043399 - 6467446 - Calle 100 8A-55 – Torre C – Of.1005 Bogotá D.C. www.colecta.org
- Emergencias: **CISPROQUIM**: Línea Nacional: 018000 916012 - Tel. Bogotá: 2886012

Distribuido por:
PROCPLAG SAS
Tel. (1) 6837122
Cel. 305 7058403
gerencia@procplag.com

Formulado por:
AGRÍCOLA NACIONAL S.A.C. e I. (ANASAC)
Almirante Pastene 300. Providencia. Casilla 336 V. Correo 21. Santiago. Chile.
Tel: +562-24706800 – Fax: +562-24869100
www.anasac.cl

Powered by CamScanner

HAWKER PLUS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

1.- Identificación del producto químico y de la empresa.

- Identificación del producto químico:	Tiametoxam 10% + Tricosene 0,5% WP
- Usos recomendados:	Insecticida
- Restricciones de uso:	Utilizar de acuerdo a las recomendaciones señaladas en la etiqueta del producto.
- N° ISP:	P-1004/17
- Nombre de Proveedor:	ANASAC AMBIENTAL S.A.
- Dirección del Proveedor:	Camino Noviciado Norte, Lote 73-B, Lampa.
- Número de teléfono del proveedor:	(56-2) 2 470 6900
- Número de teléfono de emergencia en Chile:	(56-2) 2 470 6900
- Número de teléfono de información toxicológica en Chile:	(56-2) 2 777 1994 Corporación RITA
- Información del fabricante:	ANASAC AMBIENTAL S.A.
- Dirección electrónica del proveedor:	www.anasac.cl

2.- Identificación de los peligros.

- Clasificación según NCh 382: NU 2588 - Plaguicida tóxico, sólido, n.e.p. (contiene Tiametoxam + Tricosene)

- Distintivo según NCh 2190: 6.1 TÓXICO



- Clasificación según GHS rev 6: CATEGORIA TOXICOLOGICA 4

- Etiqueta GHS:



- Indicaciones de peligro:

H302 : Nocivo en caso de ingestión.
H312: Puede ser nocivo en contacto con la piel.
H333 : Puede ser nocivo si se inhala.

- Consejos de prudencia:

P101: Si se necesita consejo médico, tener el envase o la etiqueta a la mano.
P102: Mantener alejado del alcance de los niños.
P103: Leer la etiqueta antes de utilizar.

Powered by CamScanner

anasac

FICHA TECNICA

RASTOP®

Bloque y Minibloque Parafinado

Rodenticida anticoagulante de segunda generación
Registro sanitario uso en Salud Pública: RGSP 323-2012

Concepto Toxicológico: EP 14419-2011
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA Ltda.

COMPOSICION GARANTIZADA:
Tipo: Rodenticida
Ingrediente Activo: Bromadiolona
Grupo Químico : Hidroxicumarinas
Concentración: 0,005%
Categoría Toxicológica: Cat. I
FORMULA:
Cada kilo de producto contiene:
Bromadiolona: ..... 0,05 gr/kg
Excipientes c.s.p. .....1.000 mg

PRINCIPALES CARACTERISTICAS:
Rastop® es un efectivo rodenticida monodósico, anticoagulante de segunda generación, formulado con bromadiolona como ingrediente activo, el cual presenta un excelente grado de control y un alto grado de seguridad para animales domésticos.
Rastop® es efectivo en una sola dosis, mata todo tipo de ratas y ratones, urbanos y silvestres al consumir su dosis letal en una sola ingesta, incluso aquellos roedores resistentes a otros anticoagulantes convencionales.
Rastop® mata a los roedores en pocos días, sin producir rechazos en la colonia ya que posee una fórmula muy apetecida, debido a su atractivo olor, sabor y textura siendo por ello el raticida de mejor y más rápida aceptación entre los roedores.

Rastop se encuentra formulado en boques y mini bloques; es un efectivo y potente inhibidor de la síntesis de protrombina, generando el control de los roedores que lo consumen en un período de 2 a 3 días posterior al consumo; posee, además, la sustancia benzoato de denatonium, amargante que evita la ingesta humana accidental y de animales no objeto de control.

BENEFICIOS:

- Rastop® bloques mata ratas y ratones (rata de alcantarilla, rata de techo, ratón doméstico) al consumir su dosis letal en una sola ingesta.
- Mata aquellos roedores resistentes a otros anticoagulantes convencionales.

Octubre de 2021

Powered by CamScanner

- No provoca rechazos en la colonia.
- Rastop® bloques, posee excelente palatabilidad, debido a su atractivo olor, sabor y textura.
- No presenta grandes peligros ni riesgos de toxicidad aguda para humanos y animales.
- Ideal para usar en cebaderos, en programas de Manejo integrado de plagas.
- Rastop® bloques, viene listo para usar.

RECOMENDACIONES DE USO:

Rastop® bloques, actúa por ingestión, ideal para emplear en la implementación de programas de control de roedores en agroindustrias, zonas turísticas, industrias de alimentos, explotaciones pecuarias, áreas urbanas y salud pública.
En control de ratón doméstico, el cebo debe ubicarse cuidadosamente en zonas protegidas, ya que esta especie no se alimenta en espacios abiertos.
En ratas de alcantarilla y de tejado consumen mayor cantidad de alimento, para un efectivo control coloque Rastop® bloques cada 5 a 10 metros, obteniendo con esto una excelente cobertura.

Se debe reponer los cebos consumidos en forma continua, hasta que cese el consumo.
Luego retire los restos de cebo y recoja los roedores muertos, enterrándolos para evitar olores y problemas sanitarios.
Siempre se debe manipular el raticida con guantes, para evitar su contaminación con olores extraños.
En caso de actividad frecuente de roedores, se recomienda un cebamiento permanente, disponiendo raticida a medida que se necesite.

DOSIS DE APLICACIÓN:

FORMULACION	USO	LUGAR	DOSIS
Rastop® bloques	En áreas perimetrales de hoteles, hospitales, restaurantes, fábricas de alimentos, mataderos, frigoríficos, molinos, planteles avícolas, porcícolas, lecherías, establos y zonas abiertas de casas, edificios, lugares públicos, caños y cultivos, entre otros.	De uso en cebaderos en interiores y exteriores; a campo abierto, en madrigueras, anillos de control, en zonas como desagües, alcantarillas, canaletas y subterráneos. También a orillas de canales y acequias.	**Para ratas:** 1 - 2 bloques de 20 gr o 2 - 4 minibloques cada 5 a 10 m; 1 a 2 bloques por madriguera. **Para ratones:** 1 minibloque o bloque 20 gr cada 2 a 4 m (*)

(*) A campo abierto y cultivos se calcula dosis de 1 a 2 kg por hectárea.

Powered by CamScanner

anasac

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO Y LA APLICACIÓN:

- Usar guantes, botas de goma, ropa protectora y gorro adecuado.
- No fumar, comer ni beber durante su aplicación.
- Mantenga el producto fuera del alcance de niños, animales y personas sin un criterio claro en manejo de estos productos.
- Cuide de no aplicar sobre fuentes de agua.
- Almacene en un lugar seco, fresco y bien ventilado, de preferencia bajo llave y lejos de alimentos y forrajes para animales.
- Conserve el producto en su envase original, con la etiqueta siempre visible.
- Una vez empleado todo el producto, realice triple lavado del envase, perfórelo y elimínelo de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

ALMACENAMIENTO:

Conservar el producto en su envase original, bien tapado y con su etiqueta completa y visible, en una bodega seca, bien ventilada, segura y bajo llave. No transportarlo ni almacenarlo con o cerca de alimentos o medicamentos.

MANEJO DE INTOXICACIONES:

Producto con riesgo leve de irritante ocular; de ser ingerido, genera problemas de coagulación, inhibición de la formación de la vitamina K, originando alteración en los tiempos de protombina
De presentarse un mal uso del producto o a descuidos en la aplicación, por ingestión, se pueden presentar síntomas de intoxicación; puede presentarse hemorragia nasal o en las encías, hemorragia gastrointestinal, hipoprotrombinemia, dolores abdominales, por varios días después de ocurrida la ingestión; frente a estos signos, acudir a atención médica inmediata y mostrar la etiqueta del producto.
Realizar monitoreo de tiempo de protrombina, hasta 72 horas.

Primeros Auxilios:

- Si el afectado está inconsciente, no administrar medicamentos ni nada por boca y mantenga al afectado abrigado y en reposo.
- En caso de ingestión, NO provocar el vómito y trasladar inmediatamente a la persona con el envase o etiqueta a un centro médico.
- En caso de contacto con los ojos: lave con abundante agua fría por al menos 15 minutos. En caso de persistir las molestias, acuda a un médico.

Powered by CamScanner

ANTÍDOTO:

Administrar vitamina K1 oral o inyectable, según indicación médica.

- Tiempo de reingreso: NO aplica.
- Presentaciones: caja x 500 gr, caja x 3 kg, balde x 10 kg
- Efectúe triple lavado a los envases y dispóngalos según la legislación local vigente.
- Para proceso de posconsumo de envases, contactar a **Colecta**, Tel.: +57(1) 7043399 - 6467446 - Calle 100 8A-55 – Torre C – Of.1005 Bogotá D.C. www.colecta.org
- Emergencias: **CISPROQUIM**: Línea Nacional: 018000 916012 - Tel. Bogotá: 2886012

Distribuido por:
Procplag sas
Carrera 96 A No. 157-70 piso 2
Telefonos: (1) 6837122 - 3913688 Cel. 305 7058403
Email: gerencia@procplag.com

Formulado por:
AGRÍCOLA NACIONAL S.A.C. e I. (ANASAC)
Almirante Pastene 300. Providencia.
Casilla 336 V. Correo 21. Santiago. Chile.
Tel: +562-24706800 – Fax: +562-24869100
www.anasac.cl

- El presente documento, anula versiones anteriores.

Octubre de 2021

Powered by CamScanner

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

1.- Identificación de la sustancia química y del proveedor

- Nombre sustancia química:	Bromadiolone 0,005% p/p
- Uso recomendado:	Rodenticida.
- N° ISP:	P-89/14
- Proveedor/ Fabricante/Comercializador:	ANASAC AMBIENTAL S.A.
- Dirección:	Camino Noviciado Norte, Lote 73-B, Lampa
- Teléfono:	(56-2) 2 470 6900
- Dirección electronica:	www.anasac.cl
- Teléfono de Emergencia:	(56-2) 2 777 1994 Corporación RITA

2.- Identificación de los riesgos

- Clasificación según NCh 382: NU 3027 - Plaguicida a base de derivados de la cumarina, sólido, tóxico.
- Distintivo según NCh 2190: 6.1 TÓXICO



- Clasificación según GHS rev 6: CATEGORIA 4



- Etiqueta GHS:
- Indicaciones de peligro:

H302 : Nocivo en caso de ingestión.
H312 : Nocivo en contacto con la piel.
H333 : Puede ser nocivo si se inhala.

- Consejos de prudencia:

P264 : Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.

P270 : No comer, beber o fumar mientras se manipula éste producto.

P280 : Usar guantes de protección.

P301+P312 : EN CASO DE INGESTIÓN : Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGIA o a un médico si la persona se encuentra mal.

Powered by CamScanner

PROTOCOLO DE CONTROL DE PLAGAS (VECTORES) MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

Salud Pública define un vector o plaga: como un agente etiologico o microorganismo patogeno capaz de transmitir enfermedades, infecciones, responsable de la difusion entre las poblaciones humanas, además daño o perjuicio locativo en la infraestructura y/o equipos en determinado lugar.

Marco Legal: Ley 09/1979 Codigo Sanitario Nacional
Decreto 1843 de 1991 Uso y manejo de plaguicidas
Resolución 2400 de 1979 Seguridad Industrial en establecimientos
Resolución 4143 de 1993 Normativa a empresas de plaguicidas.

SECRETARIA

- **Realiza Contacto Telefónico**

- **Entrevista:** recolecta informacion sobre Condición actual de la Institucion y la presencia de plagas.

- **Establece Mecanismos y Actividades**
Brinda informacion de los servicios de Fumigación (desinsectación), Desratización, Desinfección.
Proporciona precauciones a tener en cuenta en el proceso antes, durante y despues. tambien sobre los productos (químicos) a utilizar.
Programa visita y o servicio por cronograma y monitoreo en la fecha y hora acordada.

- **Prepara los documentos** acorde a legislacion (ficha tecnica, hoja de seguridad, certificados, concepto favorable, factura.

COMUNICACIÓN: Se deberá remitir con un minimo de ocho (8) días de anticipación, la información relacionada con las recomendaciones para el antes, durante y después del proceso, teniendo en cuenta los productos a utilizar en el mismo.
Se dará aviso oportunamente a los funcionarios y contratistas de la Entidad sobre la jornada de fumigación a través de la Intranet o bien por correo electrónico.

PERIODICIDAD: Dado el tipo de actividad que se lleve a cabo, o segun observación de proliferacion de vectores, se realizará cada seis (6) meses, o dependiendo las necesidades puntuales se haran jornadas extratemporales.

FUMINDUSTRIAL BCIABC SAS
SANEAMIENTO DE AREAS, FUMIGACION INDUSTRIAL Y DOMESTICA; LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES, VENTA MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES.

TECNICO - APLICADOR

Diagnóstico de las instalaciónes:
1- Realiza inspección visual e identifica sectores de riesgo (ingreso, lugares de anidamiento, posibles fuentes de alimento y bebida de las plagas).
2- Monitoreo y registro de presencia de plagas, evolucion de zonas criticas o infestaciones.
3- Observación del estado de la infraestructura del lugar (grietas, humedades, agujeros, desagues, etc...
4- Revisa las prácticas de saneamiento e higiene del lugar (tratamiento de los residuos, eliminar focos de infección.

PROCESO CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

Previo uso de elementos de protección personal y equipos especificos (aspersoras, nebulizadoras, etc...

a- Medidas de Prevención e implementación para combatir los vectores y/o plagas (prácticas de saneamiento ambiental, orden y aseo.
b- Metodos fisicos: acciones conducentes al uso de medios mecánicos (trampas, mallas, rejas, mosquiteros,ultrasonido, adhesivos). - proteccion de ventanas y puertas, se incluye cualquier tipo de modificación o reparación de la infraestructura del lugar) y gestión proactiva para minimizar la presencia de plagas.
c- Uso de método biológicoco: (hormonas, cebos, feromonas, garantizar la eliminación de sitios de anidamiento y alimento)
d- Métodos Quimicos Por personal idoneo y capacitado (aplicación de productos químicos insecticidas, pesticidas, y rodenticidas. con el objeto de controlar las plagas).
>Verifica y prepara la cantidad de producto a utilizar
>Toma medidas preventivas e informativas
>Inicia proceso de aplicación hasta terminar el área indicada
>Terminado el procedimiento realiza lavado de equipo,lavado de manos y piel.
>Realiza recomendaciones post procedimiento.
>Entrega de Documentos especificos

RECOMENDACIONES GENERALES

Sr (a). por favor lea detenidamente estas sugerencias que debe tomar durante el proceso del control de plagas. Nuestra empresa tiene como objetivo principal la salubridad, su bienestar, el de la comunidad y el medio ambiente.

ANTES DE INICIAR EL PROCESO
>Ubicar y cubrir todos los alimentos y consumibles en un lugar aislado.
>Limpiar todo residuo donde se manipulen alimentos.
>Desocupar gavetas, cajones, mesones y dejarlos abiertos.
>Desconectar todo electrodoméstico y cerrar los ductos de gas.
>Retirar los inmuebles y electrodomésticos de la pared.
>Trasladar a otro lugar personas, enfermos niños y mascotas.


DURANTE EL PROCESO:
-No permitir el transito de personas o animales durante el proceso
-Desocupar el sitio a fumigar y esperar afuera. en caso de requerir supervision por parte del cliente, que sea una persona que no sufra ninguna enfermedad respiratoria y que porte elementos de proteccion.
-No ubicarse detras de puertas, ventanas o rejas.
-En caso de querer ingresar avisar en voz alta y con EPP.

DESPUES DEL PROCESO:
>Solo puede ingresar pasadas minimo dos a tres (2 -3) horas después de terminada la actividad.
>Esperar el mayor tiempo posible para limpiar superficialamente los lugares donde se realizó la intervención (pisos, paredes, baños, estanques, etc.
>Lavar todo tipo de utensilios (platos, ollas, vasos, etc.
>En caso de tener contacto con el plaguicida, lavar con abundante agua y jabón.
<Evitar suministrar alimentos a animales y mascotas en los limites del lugar fumigado.

CIERRE DE LA INTERVENCION

RAFAEL ANTONIO MURCIA GUZMAN
ASISTENTE TECNICO
T.P No. 25261-304333 CND
INGENIERO AGROINDUSTRIAL

Powered by CamScanner

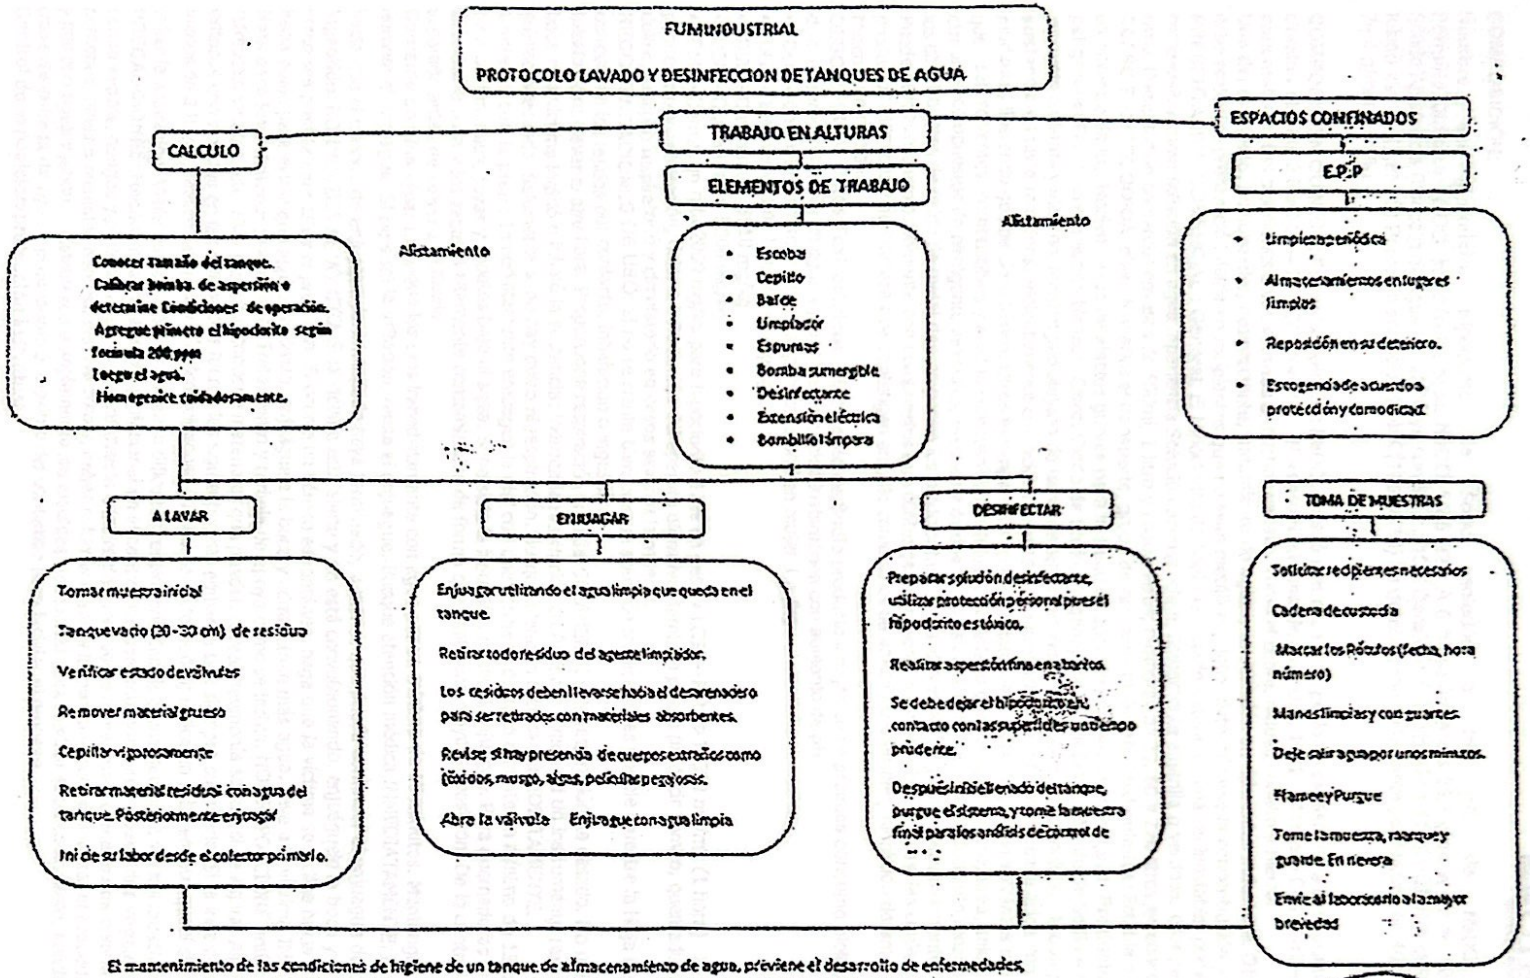

El mantenimiento de las condiciones de higiene de un tanque de almacenamiento de agua, previene el desarrollo de enfermedades, principalmente de origen entérico. "por norma se debe realizar el lavado y desinfección por lo menos dos veces al año

La periodicidad del lavado dependerá del tipo de material del tanque, seis (6) meses para tanques de PVC (plásticos) o acero inoxidable y tres (3) meses para tanques de fibrocemento

Son referencia jurídica del procedimiento: Decreto 1575 de 2007: "Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano". **Resolución 2190 de 1991:** "Por la cual se reglamentan las condiciones para transporte de agua en carro tanque, lavado y desinfección de tanques de almacenamiento domiciliario y Empresas que realizan la actividad de lavado y desinfección de tanques domiciliarios". **Resolución 376 de 2009:** "Por la cual se establece el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas".

RAFAEL ANTONIO MURCIA GUZMAN
ASISTENTE TECNICO
T.P No. 25261-304333 CND
INGENIERO AGROINDUSTRIAL

Powered by CamScanner

FICHA TÉCNICA Hipoclorito de Sodio

COMPOSICIÓN:

Nombre del Producto: Hipoclorito de Sodio, solución a 150 g/L de NaOCl. (130- 135 g/L) **Formula Química:** NaOCl, solución en agua. NaOCl.* 2,5 H2O A 0 °C se disuelven 29,3 g de la sal en 100 Estado de agregación Sólido Apariencia Blanco g de agua y a 23 °C ya son 94,2 g/100. Densidad 1110 kg/m3; 1,11 g/cm3Masa molar 74,44 g/mol; Punto de fusión 291 K (17,85 °C) Punto de ebullición 374 K (100,85 °C) Se descompone lentamente por encima de 40°C /104°F) Peso Molecular 74.4 g/mol (100%)

COMPOSICIÓN QUÍMICA: Formula Química: NaOCl, solución en agua. El hipoclorito se dismuta a temperaturas elevadas para dar clorato y cloruro: $3\ NaClO \rightarrow 2\ NaCl + NaClO_3$ **Número Naciones Unidas:** U.N. 1791 **Número CAS** 7681 – 52 – 9 **Corrosividad para metales:** Las soluciones son corrosivas a muchos metales como el cobre, níquel, cobalto y hierro.
Uso del producto: Blanqueador, desinfectante, tratamiento de aguas, sanitización en diferentes industrias. **Otro** R:31-34; S:28–45-50 debe realizarse preparación diaria en recipientes que no sean metálicos, debe determinarse la concentración y dilución adecuada.
PRESENTACIÓN COMERCIAL : General: El Hipoclorito de Sodio en estado natural es una sal inestable, por esta razón se comercializa como solución en agua. Apariencia Solución acuosa, clara, ligeramente amarilla o verdosa. Olor penetrante e irritante cloro. Presentación comercial envases de 500ml, 1 litro y cuatro litros; tambores de 20, 60 y 220 litros en concentración 3 al 15%.
CLASE TOXICOLÓGICA clase 8 relativa al transporte, grupo de embalaje III. **Estabilidad química:** Estable a temperatura ambiente y en ausencia de luz. Nocivo riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada. **Productos de descomposición peligrosos:** Por descomposición térmica: Cloro, Oxido de Sodio, Oxígeno, Óxidos de Cloro, Clorato de Sodio e Hidrógeno. Es un producto oxidante y alcalino. Manténgalo alejado de las altas temperaturas y la luz solar o ultravioleta. **Incompatibilidad con otras sustancias:** Puede reaccionar violentamente con ácidos fuertes y con productos de limpieza de base ácida como ácido clorhídrico o muriático, liberando gas de cloro tóxico. Otros incompatibles incluyen materiales orgánicos, como solventes o productos de limpieza que usen solventes, combustibles y aceites combustibles, celulosa, materiales oxidables, amoniaco, urea, sales de amonio, etilenemina, cianuros, compuestos de nitrógeno, alcoholes, metales y óxidos de metal, liberando cloro o produciendo mezclas explosivas. El metal y los catalizadores de óxido de metal descomponen los hipocloritos, lo cual desarrolla oxígeno y frecuentemente causa explosiones Puede reaccionar explosivamente con compuestos que contengan nitrógeno, o formar cloro aminas, las cuales son explosivas también productos químicos y de limpieza que contengan amonio como sales de amonio cuaternario, hidróxido de amonio, ya que genera gases tóxicos y/o mezclas.
DESCRIPCIÓN: Datos Toxicológicos: Hipoclorito de Sodio producto inorgánico no produce consumo biológico de oxígeno, se disocia completamente en agua y presenta ionización instantánea con aumento de pH

- TDLO – Concentración más baja letal publicada oral en mujer 1 g /kg
- TDLO – Intravenoso en Hombre 45 mg/kg
- LD50 – Oral en rata 8910 mg/kg
- LD50 – Oral en ratón 5800 mg/kg
- LD50 – Dermal en rata 2000 mg/kg para hipoclorito 12% en peso • LC50 – Rata >10500 mg/m3 (1 hora)

la ingestión del producto puede provocar irritación, dolor e inflamación del aparato digestivo, también puede producir vómito, quemaduras, espasmos, confusión delirio, colapso respiratorio y circulatorio en casos severos la muerte.
RECOMENDACIONES DE USO: Si no se siente bien busque atención médica (si es posible muestre la Hoja de Seguridad). Sustancia corrosiva a los tejidos por contacto, inhalación o ingestión.
Inhalación: Llevar al aire libre. Proporcione respiración artificial SOLAMENTE si la respiración ha cesado. No utilice el método de boca a boca si la victima ingirió o inhaló la sustancia: induzca la respiración artificial con ayuda de un instrumento respiratorio (mascarilla RCP) médico adecuado. Solamente si no hay pulso ni respiración. Busque atención médica INMEDIATAMENTE.
Contacto con la piel: : Inmediatamente enjuague la piel con una corriente de agua durante un mínimo de 15 a 20 minutos. Quite la ropa contaminada, joyas y zapatos bajo el agua. Si persiste la irritación, repita el enjuague. Para quemaduras consiga atención médica. Deseche la ropa y los zapatos altamente contaminados de forma que limite una mayor exposición. De lo contrario, lave la ropa por separado antes de volver a utilizarla.
Contacto con los ojos: Enjuague los ojos inmediatamente con agua por un mínimo de 15 minutos. Mantenga los párpados abiertos durante el enjuague. Si persiste la irritación, repita el enjuague. Busque atención médica INMEDIATAMENTE. No transporte a la víctima hasta que el periodo de enjuague recomendado haya terminado, a menos que pueda continuar el enjuague durante el transporte.
Ingestión: NO INDUZCA AL VÓMITO. Si la victima está alerta y no está convulsionando, enjuáguele la boca y proporciónele tanta agua como sea posible para diluir el producto. Si ocurre un vómito espontáneo, haga que la víctima se incline hacia adelante con la cabeza hacia abajo para evitar que aspire el vómito, enjuáguele la boca y adminístrele más agua. lleve a la víctima INMEDIATAMENTE médico.
Nota para los médicos: Sintomático. Tratamiento y terapia de apoyo como se indica. NO PROPORCIONE antídotos ácidos como jugos, refrescos, vinagre, etc. Este producto contiene materiales que pueden causar neumonía severa si se aspira. Algunos tratamientos exitosos encontrados en las referencias fueron los siguientes, sin embargo siga siempre su criterio .Si la ingestión ocurrió hace menos de 2 horas, realice un lavado gástrico cuidadoso (riesgo de perforación); utilice un tubo endotraqueal si está disponible para evitar la aspiración. Vigile que el paciente no tenga dificultad respiratoria debida a una neumonitis por aspiración.
PRECAUCIONES: Recomendado para uso profesional en el control microorganismos, virus y bacterias vegetativas; es poco efectivo contra espora, hongos y protozoarios No aplicar directa e indirectamente sobre alimentos o utensillos de cocina ni en presencia de personas, niños o animales domésticos. No comer, beber ni fumar durante la manipulación; al finalizar el procedimiento lavarse manos y piel con agua y jabón. Establezca e implemente las medidas necesarias para realizar el procedimiento, solicite con antelación el cierre de entrada de agua y el consumo al máximo del contenido para facilitar el proceso.
Control de exposición/protección individual

Powered by CamScanner

La ubicación del tanque cuando se va a lavar y desinfectar es muy importante cuando se va a realizar el proceso se deben tener en cuenta las acciones y medidas de seguridad en alturas y espacios confinados, señalización del lugar y garantizar el suministro de agua restrinja el acceso al área hasta que se termine el procedimiento. Elimine todas las fuentes de ignición (fumar, quemadores, chispas)
Protección de las manos: Guantes protectores para manipular productos químicos.
Protección de los ojos: gafas protectoras en caso de contacto lavar con agua limpia al menos durante 15 minutos.
Protección respiratoria: mascarilla - Barbijo. Usar respirador autónomo, protegerse de los gases
Higiene en el trabajo: use los elementos de protección personal (sogas, arnés, tayver, botas de caucho, casco dieléctrico)
Evitar el contacto con el producto. Quitarse la ropa fuertemente contaminada o impregnada con el producto. Lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo.
Tabla de dilución (dosificación) de hipoclorito según concentración:

AREA / uso	P.P.M. (partes por millón)	CANTIDAD DE AGUA		HIPOCLORITO		VALOR
				5.25%	13%	
ADMINISTRATIVA	200 ppm	996 c.c	998 c.c.	3.8 c.c	1.53 c.c	1 litro
ASISTENCIAL	500 ppm	990 ml	996 c.c.	9.52c.c	3.84 c.c	1 litro
Materiales contaminados	5.000 ppm	904.5	961.5 c.c	95.5 c.c	38.5 c.c	1Litro
Derrame de fluidos	5.000 – 10.000 ppm	809.5	923.1c.c	190.5 c.c	76.9 c.c	1 Litro
Desinfección de tanques aéreos subterráneos según dimensión y área	200 ppm ejemplo:	996 c.c 7240	998 c.c. 7987 c.c	3.8 c.c 30.47 ml	1.53 c.c 12.30 c.c	1 litro 8 litros
Preparación total en c.c requerido = litros de Agua * partes por millón dividido en 10 valor constante por, % la concentración de hipoclorito disponible. Para los tanques subterráneos se debe calcular el área para preparar la solución. **(Se aplica por aspersión).**				**1 Litro * 200/ 10*13% = 1.53 c.c** **cantidad de hipoclorito al 13% a usar en un litro de agua para obtener una concentración de 200 ppm es de 1.53 c.c**		

Powered by CamScanner

FUMINDUSTRIAL

4234

FORMATO DIAGNOSTICO CONTROL DE PLAGAS

Fecha de Inicio: 31 de julio 2024 Fecha de Salida: _____ Hora de Inicio: _____ Hora de Salida: _____

Cliente: Santa ines comedor - corporación para el mejoramiento de la calidad de vida

Dirección: cl 32 c 10 30 sur p1. Barrio: _____

Teléfono: _____

E-mail: _____

Quien Atiende la Visita _____

PRESENCIA DE: VECTORES ENCONTRADOS

CUCARACHAS		PALOMAS		HONGOS	
MOSQUITOS	✓	ROEDORES		BACTERIAS	
ZANCUDOS		MURCIELAGOS		BABOSAS	
MOSCA		GORGOJOS		CARACOLES	
HORMIGAS		POLILLAS		LARVAS	
OTROS		TERMITAS		VIRUS	

SITIOS DE INGRESO DE PLACAS

ÁREAS INSPECCIONADAS		ÁREAS EXTERIORES		ÁREAS INTERNAS		CONDICIONES DE PROLIFERACIÓN	
COCINAS	✓	CESPED/MALEZAS		SANITARIOS	✓	AMBIENTALES	✓
CUARTOS	✓	MADRIGUERAS		SIFONES	✓	CULTURALES	✓
BAÑOS	✓	INFRAESTRUCTURA	✓	PUERTAS	✓	HIGIENE Y ASEO	
ÁREAS COMUNES	✓	GRIETAS		ALMACENAMIENTO	✓	ESCOMBROS	
SHUT BASURAS	✓	ALCANTARILLAS TUBERIAS		BALDOSAS EN MAL ESTADO		HUMEDAD	
ZONAS VERDES		CAJAS DE INSPECCIÓN		MERCADO	✓	INFRAESTRUCTURA	
TERRAZAS		REJAS		UTENSILIOS		TECHO	
SIFONES		PUERTAS		DUCTOS DE VENTILACIÓN		PAREDES	
PARQUEADEROS		TEJADOS		CAMPANAS		CANALES	
OTROS	✓	CANALETAS		TECHO	✓	RANURAS	
		OTROS		PAREDES	✓	OTROS	

TÉCNICA A APLICAR EN EL CONTROL DE PLAGAS

CONTROLES										
	CULTURALES	CAPACITACIÓN		HIGIENE Y ASEO						
	FISICOS	BARRERAS DE CONTENCIÓN		MALLAS		REMODELACIÓN		CORRECTIVOS		
	MECÁNICOS	TRAMPAS		CAPTURA		PEGAMENTO		MUESTREO		
	QUIMICOS	ASPERCIÓN		GEL		ESPOLVOREO		CEBOS		
		PRODUCTO	Hawkoi CC	DOSIFICACIÓN	150/0 · 20					

INTERVENCIÓN		
DESINFECCIÓN		
DESRATIZACIÓN		
DESINSECTACIÓN	VOLADORES	✓
	RASTREROS	✓

OBSERVACIONES: Se realiza control de plagas abarcando el area en su totalidad

RECOMENDACIONES FINALES: reingreso de 08 horas luego de la aplicacion

HOJA DE DIAGNOSTICO LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES

Resolución 2190/1991 art 2, la limpieza, lavado y desinfección de tanques debe realizarse mínimo dos (2) veces al año.

TIPO DE TANQUE		UBICACIÓN		MATERIAL/FORMA		ESTADO TAPA		ESTADO TANQUE		CAPACIDAD/CANT.		OBSERVACIONES
AEREO	✓	TEJADO		ASBESTO		BUENO	✓	BUENO	✓	250 Lt		tanques en buen estado S/N
		TERRAZA		PLASTICO	✓	FISURAS		FISURAS		500 Lt	2	
SUBTERRANEO AGUA POTABLE		PLATAFORMA		FIBRA DE VIDRIO		DILATACIONES		DILATACIONES		1.000 Lt		
		PISO		CEMENTO		RANURAS		RANURAS/GRIETA		2.000 Lt		
SUBTERRANEO MIXTO AP/ALL		ELEVADO	✓	ENCHAPE		FILTRACIONES		FILTRACIONES		5.000 Lt		
		SUBTERRANEO		ACERO		SIN TAPA		RESIDUOS		10.000 Lt		
SUBTERRANEO AGUAS LLUVIAS		E. CONFINADO		REDONDO	✓	ROTA		CONTAMINACIÓN		20.000 Lt		
		ESPACIO		CONICO		OXIDADO		ESCOMBRO		OTRO		
SUBTERRANEO DESARENADERO		REDUCIDO		CUADRADO		VALVULA		BARRO/RAICES		MEDIDAS		
		SEMIENTERRADO		TIPO. BOTELLA		FLOTADOR		PRESENCIA ANIMALES				

FACTORES DE RIESGO		MEDIDAS DE SEGURIDAD (REQUIERE:)				ANÁLISIS DE LABORATORIO			
	CAIDAS	✓		LINEA DE VIDA		AISLAMIENTO DEL LUGAR		MICRO -> BIOLOGICO	FÍSICO QUÍMICO BÁSICO
	ILUMINACION			ARNES					P.H.
	DESLIZAMIENTO			OXIGENO		SEÑALIZACIÓN DEL LUGAR		COLIFORME TOTALES	CLORO RESIDUAL
	FALTA DE PUNTOS ANCLAJE			ILUMINACIÓN ELECTRICA					
	AIREACIÓN			ESCALERA		ANDAMIO		SCHERICHA COLI	OTRO
	LLUVIA			APLAZAMIENTO		OTRO			

RECOMENDACIONES INICIALES		RECOMENDACIONES FINALES	
COLOCAR AVISOS PROGRAMACIÓN (Fecha, horario, tiempo de intervención)		CERRAR O COLOCAR TAPAS	
SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL FLUIDO DE AGUA		ABRIR VALVULAS PARA LLENADO	
DESOCUPAR TANQUES CON ANTERIORIDAD (Usuario)		TOMAR MUESTRAS	
CIERRE VALVULAR POR USUARIO		ABRIR GRIFOS PARA LIMPIAR DRENAJES	
MANEJO DE EQUIPOS DE BOMBEO POR LA ADMINISTRACIÓN (Usuario)		ENCENDIDO DE MAQUINAS POR ADMINISTRACIÓN	

OBSERVACIONES: Se sugiere lavado de tanques cada 6 meses por sedimentacion

TÉCNICO INDUSTRIAL

Sebastian Hernandez.
CLIENTE / RESPONSABLE

Carrera 96 A No. 157 - 31 • Cels.: 310 240 3675 / 314 287 7399 / 318 633 0073 / 318 633 0289
E-mail: fumindustrialabc@hotmail.com - abcfumindustrial@gmail.com

Powered by CamScanner

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número
SQ07C 004595

E.S.E.: SUBRED SUR OCCIDENTE

Fecha: 12 04 2024

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento: 805425	Número de Inscripción: SQ000019666	Número de carpeta: 5160
Razón social: FUMINDUSTRIAL ABC S.A.S		
Nombre del establecimiento: FUMINDUSTRIAL ABC SAS		
NIT: 900352449 DV 8	Sede: UNICA.	
Dirección: KR 96A 157 31 LC 01		
Ubicación: NO APLICA		
Localidad: SUBA	UPZ: 27 SUBA	
Barrio: EL PENSIL	Teléfonos 3142877299-3102403675	
Correo electrónico para notificación* abcfumindustrial@gmail.com		
Nombre propietario: FUMINDUSTRIAL ABC S.A.S		
Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☒ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐	Número documento: 900352449-8.	
Nombre representante legal: PEDRO JULIO BECERRA DEAZA		
Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☒ PS ☐ PTP ☐	Número documento: 79156627	
Dirección de notificación: KR 96A 157 31		
Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI ☒ NO ☐ 01982625		
Línea de intervención: SEGURIDAD SANITARIA		
Intervención: VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN A EMPRESAS QUE REALIZAN CONTROL VECTORIAL Y/O PLAGAS, EL SOCIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE/DESINFECCIÓN AMBIENTAL/CONTROL DE ROEDORES		
Tipo de establecimiento: CONTROL VECTORES/LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE/DESINFECCIÓN AMBIENTAL/CONTROL DE ROEDORES		
Número de trabajadores: 3	Horario: Diurno ☒ Nocturno ☐ 24 horas ☐ Otro:	
Días de funcionamiento: Lunes a viernes ☐ Domingo a domingo ☐ Fin de semana ☐ Otro: LUNES A SÁBADO		

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDIDA SANITARIA SI	MEDIDA SANITARIA NO
Visita 1	13	03	2024	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS		X
Visita 2						
Visita 3						
Visita 4						

MOTIVO DE LA VISITA

Programación	☒	Solicitud del interesado Número de radicado:	☐	Asociada a peticiones, quejas y reclamos Número de radicado:	☐
Solicitud oficial Número de radicado:	☐	Evento de interés en salud pública	☐	Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin	☐

Otro: ☐ Especifique:

COMEDOR SANA INES
VALIDO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2024
HASTA EL 01 DE FEBRERO DEL 2025

2.INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	1	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	1	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	1	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	0	
2.5 Número de trabajadores menores de edad.	0	
2.6 Número de turnos de personal operativo por día	1	
2.7 Horas por turno por trabajador.	8	

*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar	Cumplimiento		Hallazgos
3.1 El establecimiento está localizado en zona libre de riesgo o desastre natural, y su construcción es firme, resistente y segura.	X	2	SE GESTIONO EN FECHA 11/03/2024
3.2 Concepto uso del suelo.	X	NO	
3.3 Pisos sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección, resistentes y uniformes	X	2	
3.4 Paredes sólidas, de fácil limpieza, desinfección y resistentes	X	2	
3.5 Techos sólidos, limpios y resistentes	X	2	
3.6 Escaleras, rampas y vías de acceso en buen estado, con elementos de seguridad y despejadas	X	2	
3.7 Ventilación natural y/o artificial permanente y suficiente	X	2	
3.8 Iluminación natural y/o artificial suficiente y adecuada	X	2	
3.9 Se adoptan las medidas necesarias para controlar y mantener la temperatura del lugar de trabajo de manera que no represente riesgo para la salud	X	2	
3.10 Ubicación, distribución y separación adecuada de áreas de trabajo	X	2	
3.11 Aislamiento de áreas administrativas y de almacenamiento	X	2	
3.12 Área de almacenamiento seguro de productos químicos, herramientas e insumos	X	2	

4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.1 Adecuada ubicación y almacenamiento de equipos, herramientas, repuestos de aplicación y protección	X	2	3	
4.2 Mantenimiento periódico de equipos y calibración.	X	2	3	

4.3 Clase de equipos utilizados

EQUIPO	NÚMERO DE EQUIPOS	MARCA	ESTADO	FECHA DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO
ASPERSORA A MOTOR	1	STHIL SR 420	MANTENIMIENTO	04/02/2024
ASPERSORA A MOTOR	1	STHIL SR 200	BUENO	06/02/2024
BOMBA SUMERGIBLE	1	TOOL CRAFT	BUENO	06/02/2024
ASPERSORA MANUAL	1	AGRO LITAURA	BUENO	10/02/2024
VOLUMIZADOR ELÉCTRICO	1	SPRAYER	BUENO	06/02/2024
HIDROLAVADORA	1	BLAUKER	BUENO	06/02/2024
MOTOBOMBA A GASOLINA	1	HUMBOLT	BUENO	06/02/2024

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

COMEDOR SANTA INES
VALIDO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2024
HASTA EL 01 DE FEBRERO DEL 2025

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

CONTINUACIÓN 4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.4 Protocolos de procedimientos avalados según el perfil especifico.	X	2		
4.5. Implementación de formato de reporte de entrega a usuarios o formato de diagnóstico	X	2		
4.6 Sistema contra incendios en funcionamiento, concepto de bomberos	X	2		SE PRESENTA RAD # 010600-2024 0668E DE FECHA 19/02/2024
4.7 Uso de elementos de protección personal de acuerdo al riesgo y registro de entrega	X	2		
4.8 Sistema eléctrico en un estado tal que previene el riesgo de incendio y evita el contacto con elementos sometidos a tensión	X	2		
4.9 Señalización y demarcación de áreas, vías de circulación y de seguridad completa y clara	X	2		
4.10 Ubicación y dotación adecuada de botiquín de primeros auxilios	X	2		
4.11 Manipulación segura de productos químicos	X	2	3	
4.12 Prácticas seguras de almacenamiento de productos químicos	X	2	3	
4.13 Alimentos empleados para preparación de cebos empleados para control de plagas identificados y separados de otros productos químicos.	X	2	3	
Aspectos a verificar para la actividad de control de plagas y vectores				
4.14 Poliza de Responsabilidad Civil.	X	NO		SEGUROS DEL ESTADO S.A # 21-64-101008771
4.15 Educación sanitaria a la comunidad.	X	2	3	
4.16 Asistente técnico con contrato laboral.	X	2	3	
4.17 El asistente técnico se encuentra inscrito ante la entidad de salud competente.	X	2	3	Rafael Antonio Molina Guerra Ingeniero Agronomo
4.18 Existe evidencia de la prestación del servicio del asistente técnico	X	2	3	
4.19 El asistente técnico presenta informe trimestral actualizado a la entidad de salud competente	X	2	3	
4.20 Fecha de último reporte:	24-01-2024			
4.21 La empresa cuenta con archivo de facturas de la compra de productos plaguicidas	X	2	3	

5. CONDICIONES SANITARIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
5.1 Establecimiento cuenta con sistema de abastecimiento y almacenamiento de agua potable	X	2		Limpieza realizada 08/03/2024
5.2 Establecimiento cuenta con conexión a alcantarillado u otro sistema alternativo	X	2		
5.3 Drenajes, cajas, canales y sifones en buen estado y funcionamiento	X	2		
5.4 Servicios sanitarios con bateria sanitaria completa en funcionamiento y cantidad suficientes	X	2		
5.5 Vestieres con lockers de doble compartimentos en cantidad suficientes	X	2	3	
5.6 Procedimientos de limpieza y desinfección implementados	X	2		
5.7 Prácticas de gestión interna de residuos implementados	X	2		
5.8 Disposicion de residuos sólidos y líquidos peligrosos con empresa gestora autorizada.	X	NO	N.A.	Disposición realizada con COLECTA S.A.
5.9 Ausencia de polvos orgánicos e inorgánicos.	X	2		
5.10 Ausencia de olores, gases, humos, otros.	X	2		
5.11 Programa de manejo integrado de plagas y vectores implementado	X	2		
5.12 Se cuenta con procedimientos tendientes a minimizar residuos líquidos peligrosos derivados de las actividades de manejo y uso de plaguicidas.	X	2	3	

VALIDO SANTA INES
COMEDOR DEL 01 DE AGOSTO DEL 2024
HASTA EL 01 DE FEBRERO DEL 2025

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

1. Cumple	2. No Cumple	3. No Aplica	N.A. No Aplica

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
6.1 Afiliación a riesgos laborales	~~SI~~	NO		Positiva.
6.2 Afiliación a Regimen Contributivo en Salud.	~~SI~~	NO		Varias
6.3 Afiliacion a Regimen Subsidiado en Salud.	SI	~~NO~~		
6.4 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.	~~SI~~	NO		
6.5 Examenes ocupacionales de acuerdo a trabajo, para la actividad de control de plagas y vectores	X	2	3	
6.6 Capacitación especifica para la actividad de todo el personal involucrado.	X	2		
6.7 Los técnicos cuentan con carne refrendado por la autoridad sanitaria, para la actividad de control de plagas y vectores.	X	2	3	

6.8 Técnicos aplicadores de plaguicidas para la actividad de control de plagas y vectores: 1

No	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	ÚLTIMO CURSO PLAGUICIDAS	No CARNET	VIGENCIA	EXÁMENES OCUPACIONALES REALIZADOS (TIPO DE EXÁMEN)	FECHA DE EXÁMENES
1	Pedro Julio Becerra Peaca	79166629	01-06-2025	0097 6609	31-05-2024	CS-PT-PO-ETA	06-02-2024

COMEDOR SANTA INES
VALIDO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2024
HASTA EL 01 DE FEBRERO DEL 2025

Tipo de Exámen **CS**: Colinesterasa serica **PT**: Tiempo de Protrombina **PO**: Piretrinas en orina **ETA**: Examen Trabajo Alturas

1. Cumple	2. No Cumple	3. No Aplica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

7. PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
7.1 Cuenta con un plan de gestión del riesgo de desastres	~~SI~~	NO		
7.2 Procedimientos de prevención y atención de emergencias implementados.	X	2		
7.3 Señalizacion completa y adecuada deemergencias y evacuación.	X	2		
7.4 Cuenta con sistemas para la contencion de derrames	X	2	3	
7.5 Conocimiento en procedimientos para atención de emergencias.	X	2		
7.6 Conocimiento en prácticas de manejo seguro de sustancias químicas.	X	2	3	
7.7 Todas los productos químicos se encuentran debidamente rotulados y etiquetados	X	2	3	
7.8 Cuenta con hojas de datos de seguridad de los productos químicos empleados y almacenados	X	2	3	

8. RELACIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS, PRODUCTOS Y RESIDUOS

8.1 SUSTANCIAS QUÍMICAS UTILIZADAS Y ALMACENADAS

Nombre Comercial	Nombre Genérico	Estado Físico S	L	G	Tiene Ficha de Datos de Seguridad	Cantidad Mensual Utilizada	Cantidad Mensual Almacenada
Infocum	Mezcla de Amonios Cuaternarios		X		Si	2L	5L
Demon 40 pm	Cipermetrina	X			Si	200g	200g
Klatroxil	Brodifacoum	X			Si	1 kg	2kg
Nitrogeno Comprimido	Nitrogeno			X	Si	6m³	0.6m³
Cloro Químico ABC	Dicloro Fosfato Amonio	X			Si	60kg	50kg

8.2 RESIDUOS GENERADOS

Residuo Generado	Clase de Residuos	Estado Físico S	L	G	Cantidad Mensual Generada
Residuos resultantes de la fabricación, la preparación y la utilización de biocidas y productos fitofarmaceuticos	Residuos resultantes de la fabricación, la preparación y la utilización de biocidas y productos fitofarmaceuticos.	X			2 kg

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

S: Sólido | L: Líquido | G: Gaseoso

COMEDOR SANTA INES
VALIDO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2024
HASTA EL 01 DE FEBRERO DEL 2025

Impresión: Secretaría General, Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

9.2 Concepto sanitario de la visita: Favorable [X] | Favorable con requerimientos* [ ] | Desfavorable [ ]

*El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes.

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de _____ días, contados a partir de día___ del mes de_____ de _____, que vence el día_____ del mes de _____ de_____. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita: SE SOCIALIZA ACERTA del Acta de Imposición

"

CONCEPTO SANITARIO

FAVORABLE"

SE ASOCIA COMO ANEXO EL ACTA DE IMPOSICIÓN Y VIGILANCIA Ley 1335 DE 2009 + ANOTACIONES DE FECHA 12/04/2024.

plaguicidas.tanques@gmail.com.

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Clausura temporal total	[ ]	Suspensión total de trabajos o servicios	[ ]
Clausura temporal parcial	[ ]	Decomiso	[ ]
Suspensión parcial de trabajos o servicios	[ ]	Congelación	[ ]
Destrucción o desnaturalización	[ ]		

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 12/04/24 en Bogotá D.C.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA	POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA
Nombre: [illegible]	Nombre: LINA MARGARITA BARRERA
Tipo de documento: CC	Tipo de documento: CC
Número de documento: 7199378	Número de documento: 52[illegible]
Profesión u oficio: INGENIERO AMBIENTAL	Profesión u oficio: [illegible]
Firma:	Firma:
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO	**TESTIGO**
Nombre: [illegible]	Nombre:
Tipo de documento: C.C.[X] C.E.[ ] NIT[ ] PEP[ ] PS[ ] PTP[ ]	Tipo de documento: C.C.[ ] C.E.[ ] NIT[ ] PEP[ ] PS[ ] PTP[ ]
Número de documento: 79156627	Número de documento:
Cargo: Representante legal[X] Propietario[ ] Encargado[ ]	Firma:
Firma:	

NOTA 1: "En concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de un concepto sanitario desfavorable y/o de una medida sanitaria de seguridad de la Ley 9 de 1979, se iniciará una investigación administrativa en salud, conforme los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011"
NOTA 2: "La Adulteración, el uso fraudulento, el suministro y consignación de información falsa, registrada en el presente documento o sus anexos, acarreara las responsabilidades de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario"

COMEDOR SANTA INES
VALIDO EL 01 DE AGOSTO DEL 2024
HASTA EL 01 DE FEBRERO DEL 2025

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co