


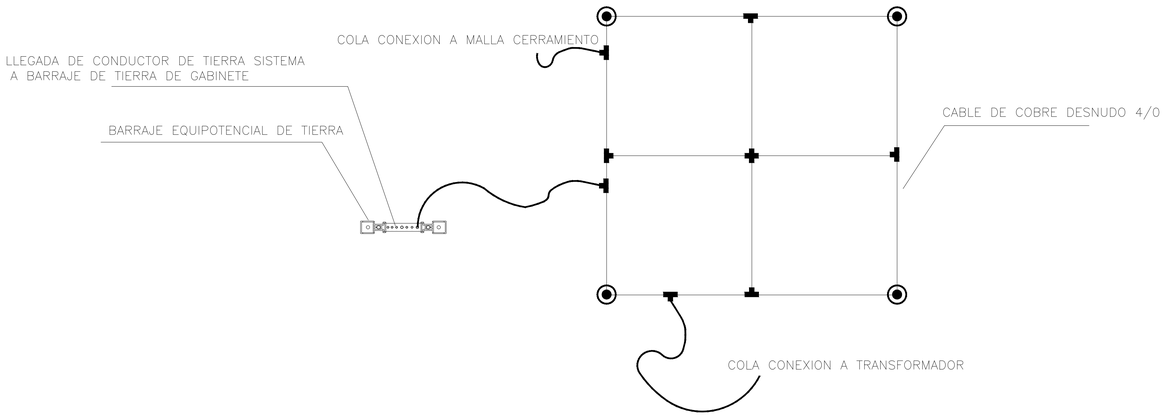




DETALLE 9
CONEXION EN CRUZ



DETALLE 1
CONEXION ENTRE
VARILLA Y CABLE



DETALLE 5

MASTIL ACERO GALVANIZADO A-36 DE 24MTS DE ALTURA CON CANASTILLA

- CONEXION A EQUIPO CON TERMINAL TIPO COMPRESION
- COLA DE CABLE
- VARILLA DE COBRE
- UNION TERMOSOLDADA EN "X"
- UNION TERMOSOLDADA EN "T"
- CABLE DE COBRE DESNUDO DIRECTAMENTE ENTERRADO
- CABLE DE COBRE DESNUDO PARA ANILLO APANTALLAMIENTO

MA
RE REGISTRO ELECTRICO
STE SECCION TUBERIA ENTERRADA

1. LAS UNIONES ENTRE CABLES Y ENTRE CABLES Y VARILLAS SERAN TERMOSOLDADAS
2. PARA LA CONEXION DE COLAS A EQUIPOS SE USARA TERMINALES TIPO COMPRESION

DETALLE DE REGISTRO PUESTA A TIERRA


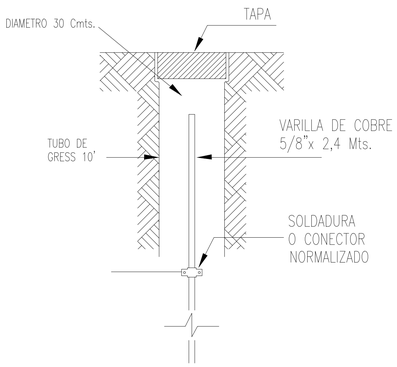


DIAGRAMA UNIFILAR

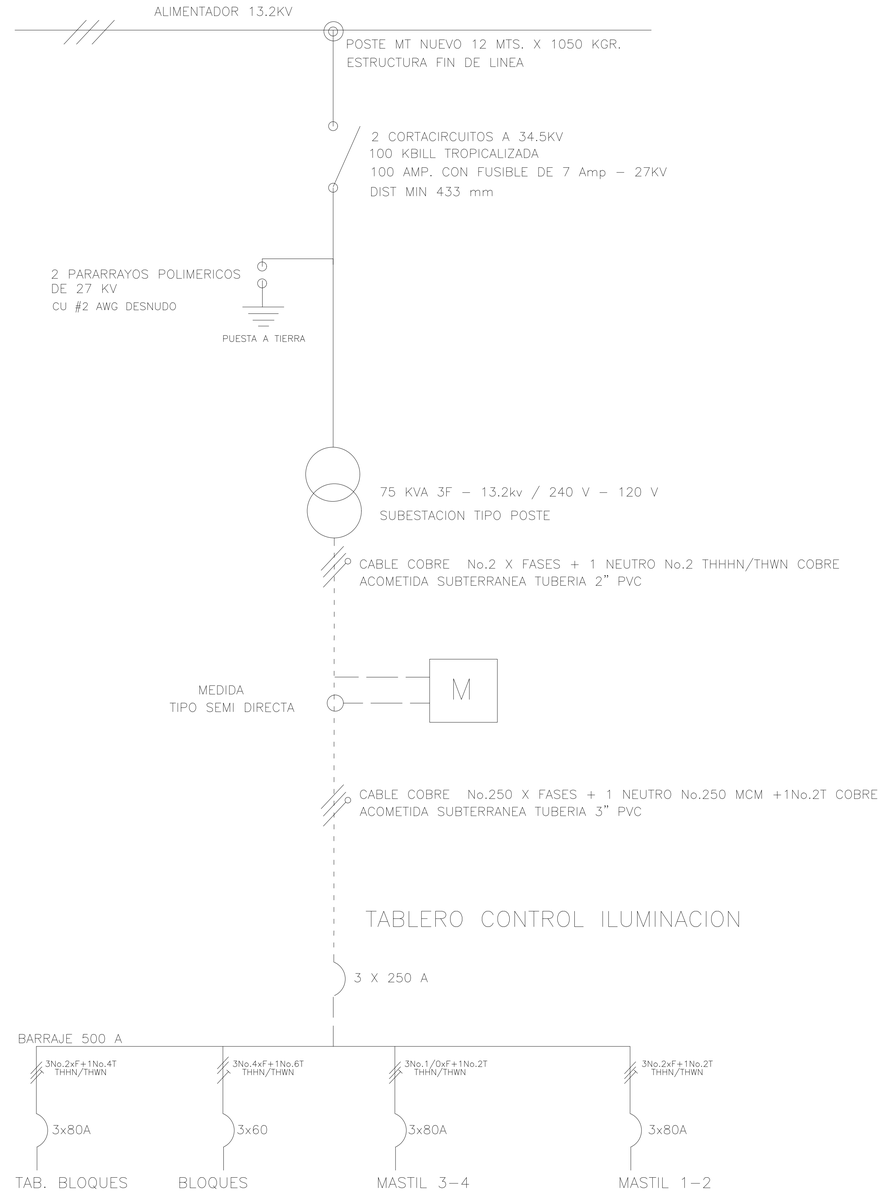

Codigo: A04 Plancha: 05/06

GOBERNACIÓN de BOLÍVAR

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

ALCALDÍA MUNICIPIO DE TURBANA

Proyecto:

CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL EN EL BARRIO AIRES LIBRES MUNICIPIO DE TURBANA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Localización:
TURBANA
BOLIVAR
COLOMBIA

Responsable:

EFRAIM DE JESÚS GUERRA MALO
INGENIERO ELECTRICISTA
C.C. 8.850.827 de Cartagena
Matricula Profesional N° BL205-45418

Contenido:

DETALLE N2
DE DISEÑO ELECTRICO

OBSERVACIONES :

Escala: INDICADA

FECHA: FEBRERO 2025

V01	
V02	
V03	
V04	
V05	

Archivo: A-POL-CLE-24.DWG

Codigo: A04 Plancha: 05/06