


TIPICO BANCO DE DUCTOS

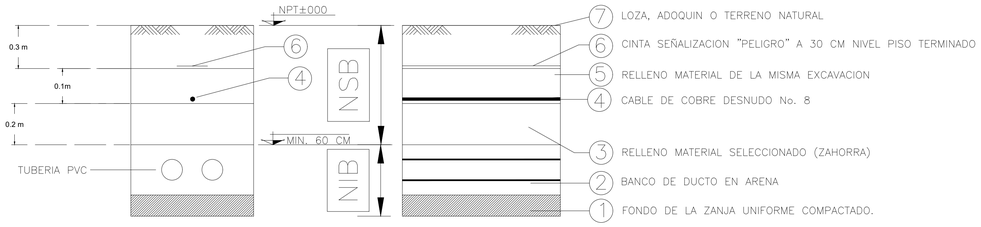

DETALLE CONSTRUCTIVO SECCIONES TUBERIA ENTERRADA

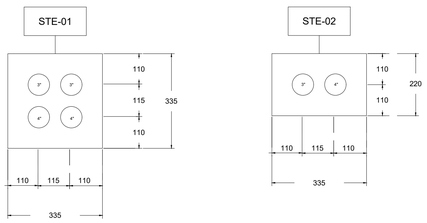



NOMENCLATURA:

NSB: NIVEL SUPERIOR BANCO DE DUCTOS

NIB: NIVEL INFERIOR BANCO DE DUCTOS

11.LOS DUCTOS DE RESERVA DEBEN TAPONARSE A FIN DE MANTENERLOS LIBRES DE BASURA, TIERRA, ETC.

10. EN TERRENOS PLANOS LOS DUCTOS SE DEBEN INSTALAR CON UNA PENDIENTE DEL 3% EN REGISTROS.

9. AL LLEGAR A LOS REGISTROS LOS DUCTOS DEBERAN ESTAR PROVISTOS DE CAMPANAS O DE BOQUILLAS TERMINALES. EN PVC. NO SE PERMITIRAN BOQUILLAS HECHIZAS.

8. SE PROCEDE A SEÑALIZAR CON CINTA PLASTICA DE SEGURIDAD CON LEYENDA DE PELIGRO ALTA TENSION SE DEBE COLOCAR A LO LARGO DE LA ZANJA A UNA PROFUNDIDAD DE 30CM DE LA SUPERFICIE. SOBRE LA CINTA SE RELLENA Y SE COMPACTA HASTA ALCANZAR EL NIVEL DE PISO TERMINADO.

7. SE RELLENA 10CM Y SE COMPACTA NUEVAMENTE CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACION.

6. SE TENDERA UN CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 AWG TENIENDO EN CUENTA QUE DEBE QUEDAR CENTRADO EN LA EXCAVACION.

5. UNA VEZ RELLENADO CON ARENA EL BANCO DE DCUTO SE SE PROCEDERA CON EL RELLENO DE 20CM DE MATERIAL SELECCIONADO (ZAHORRA). SE DEBE COMPACTAR.

4. SE DEBEN GARANTIZAR LAS DIMENSIONES DEL BANCO DE DUCTO SEÑALADO EN LOS PLANOS DE DISEÑO.


3. PARA LA CONFORMACION DE LOS BANCOS DE DUCTOS SE DEBERAN COLOCAR SEPARADORES O GUIAS DE MADERA O VARILLA A LADO Y LADO DE CADA TRAMO DE DUCTO.

2. PARA LA CONFORMACION DE LOS BANCOS DE DUCTOS SE USARA TUBERIA CONDUIT PVC O DUCTO TELEF. Y/O ELECTRICO PVC TIPO DB.

1. LOS BANCOS DE DUCTOS SERAN ENCAPSULADOS EN ARENA.

NOTAS:

DETALLE REGISTROS ELECTRICOS DE PASO

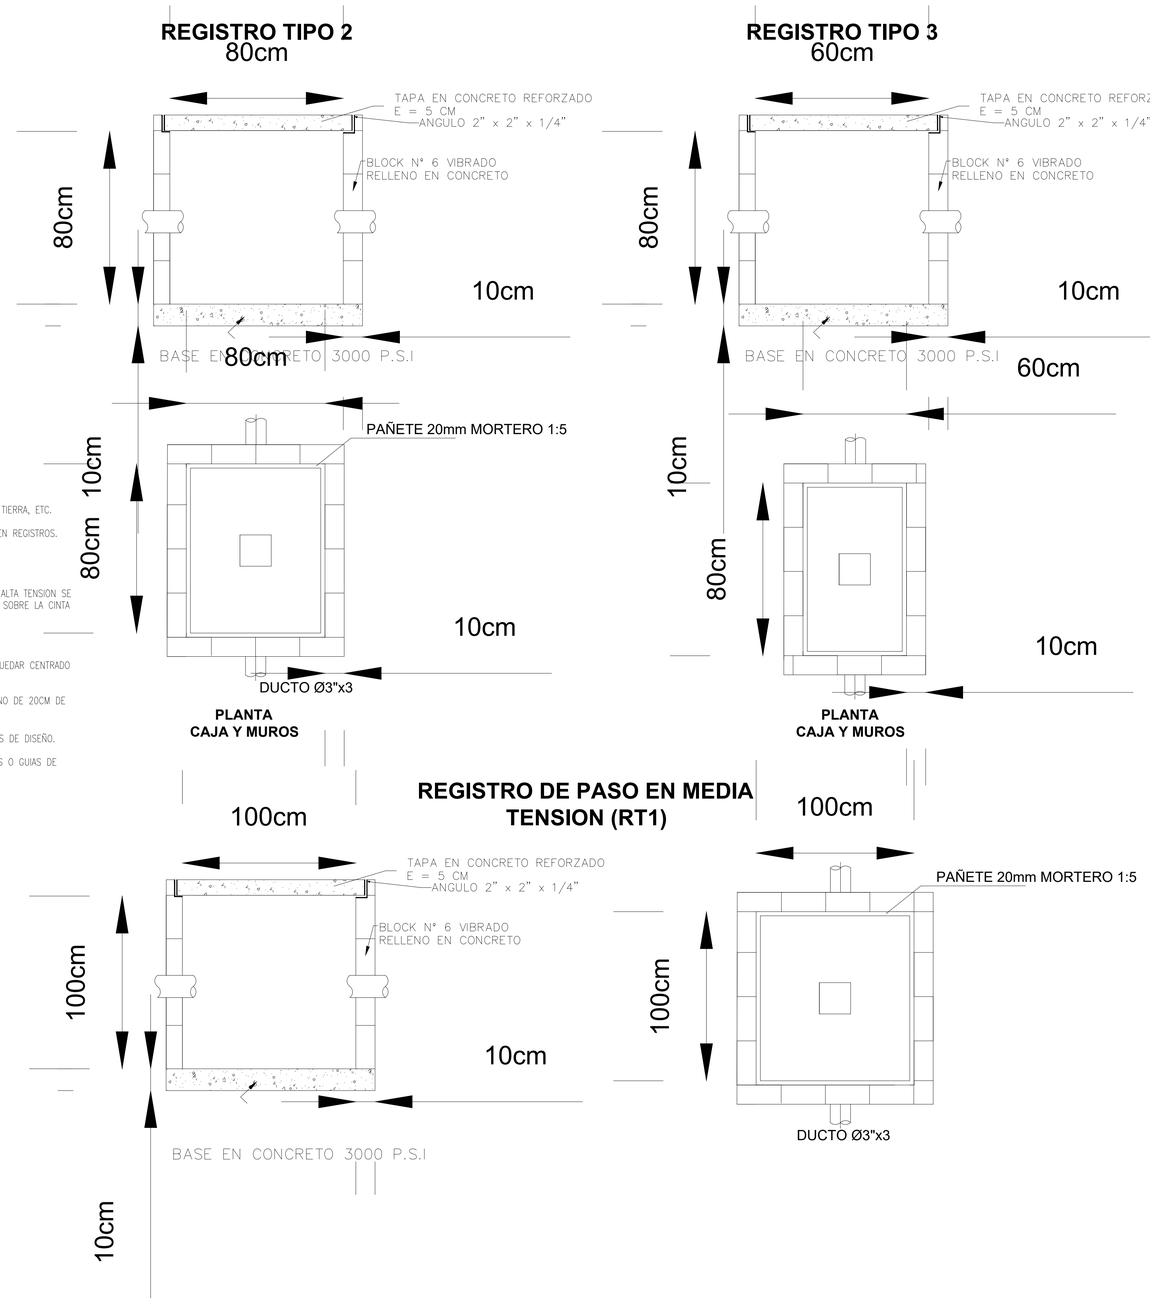

Codigo: A04 Plancha: 09\09

GOBERNACIÓN de BOLÍVAR

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

ALCALDÍA MUNICIPIO DE TURBANA

Proyecto:

CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL EN EL BARRIO AIRES LIBRES MUNICIPIO DE TURBANA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Localización:
TURBANA
BOLIVAR
COLOMBIA

Responsable:

EFRAIM DE JESÚS GUERRA MALO
INGENIERO ELECTRICISTA
C.C. 8.850.827 de Cartagena
Matricula Profesional N° BL205-45418

Contenido:

DETALLE N3
DE DISEÑO ELECTRICO

OBSERVACIONES :

Escala: INDICADA

FECHA: FEBRERO 2025

V01	
V02	
V03	
V04	
V05	

Archivo: A-POL-CLE-24.DWG

Codigo: A04 Plancha: 06/06