



DETALLE CANAL EN IMPERTEX
DESARROLLO 2.55 m
Esc 1:20

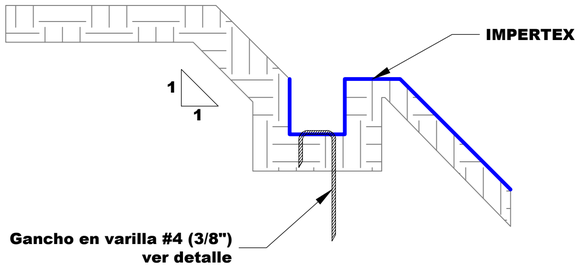


EXCAVACIÓN TRINCHERA DE ANCLAJE
Esc 1:10


NOTA:
Anclaje separado cada 0.5 m en cada trinchera de anclaje

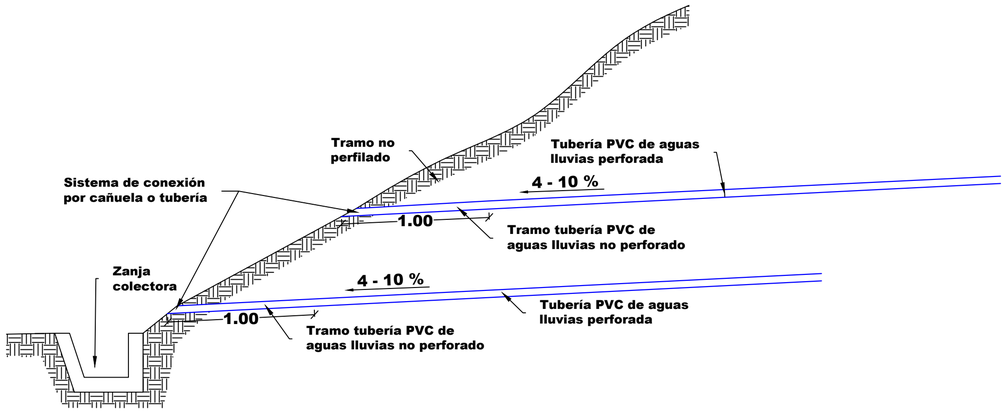


NOTAS:
- **El diámetro de las perforaciones es de 4 pulgadas dentro de las cuales se colocan las tuberías perforadas.**
- **Los tubos utilizados pueden ser metálicos, de polietileno o PVC, en diámetro 3".**
- **La tubería se puede perforar con agujeros circulares con una separación radial a 45 grados, en diámetro de ¼" con una separación en el sentido longitudinal del tubo de 10 cm.**

DREN EN ZANJA

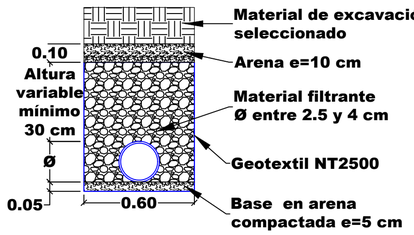





TUBERIA PERFORADA

NOTAS:
- **La tubería perforada será de PVC y/o tubería acanalada con filtro o sin filtro,según lo indiquen los planos o el interventor.**
- **En ningún caso se permitirá la perforación de los tubos por medio de golpes.**
- **Las perforaciones estarán dispuestas en dos hileras a cada lado, paralelas al eje del tubo, con una separación de 0.1 m (ver detalle tubería perforada).**
- **Como material filtrante se usará gravilla y arena limpia conformada por partículas duras, recias, durables y exentas de piedra desintegrada, sales, álcalis, materias orgánicas o revestimientos adheridos.**
- **El material debe mantener limpio y no puede estar mezclado con tierra o barro.**

NOTA
Todas las secciones y longitudes de todas la obras serán ajustadas en obra

Corpocaldas
Corporación Autónoma Regional de Caldas

PROYECTO:
CONVENIO XXX-2025 ENTRE CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR

CONTIENE:
PERFIL PANTALLA CON ANCLAJES PASIVA
DETALLE MICROPILOTE Y VIGA DE CIMENTACIÓN
DETALLE ANCLAJES PASIVOS
DETALLE TRINCHOS

LEVANTÓ:
TOPÓGRAFO

DIBUJÓ:
DIBUJANTE

LOCALIZACIÓN
SITIO: BELALCAZAR
REFERENCIA: Miraflores Bajo

GEOREFERENCIACIÓN
LONGITUD:
LATITUD:

APROBADO:
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL
ING. GEOTÉCNICO
ING. SUPERVISOR
ING. HIDRÁULICO

OBSERVACIONES:

ESCALA: Las indicadas

PLANO: 1 de 1

FECHA: 26/06/2025

ARCHIVO : BELALCAZAR -2025.dwg