

G08 - ENCHAPE PORCELANATO GRIS
Acabado porcelanado para piso y pared esteó cemento Unifranka 93 30x60 Gris. REF. KCG209 Gris. Instalado mediante el sistema de pegado masca casera o con + incluye boquilla corte similar material comercial.

G09 - ENCHAPE CERAMICO BLANCO
Acabado enchape de mazo en cerámica formato 20 x 20,5 cm. ref. color: gris Blanco. Elementos de muro. REF. 202004001. Altura 2,00 m. Acabado superior G04 pintura vitrea de alta resistencia (vitrea antirayada).

G13 - CONCRETO PULIDO
Piso en concreto fundido y pulido in situ, color gris claro de granito liso. Diferenciar entre acabados según recomendaciones de fabricante. Espesor acabado 2 cm.

G14 - BALDOSA TIRAZZO GRIS
Acabado piso en baldosa tirazzo aliviana de formato 20 x 30 + 5 mm. de casa gruesa Italgrati de ALFA. Formato 30 x 60 cm instalado sobre mortero de nivelación 2,5 cm. Color Gris de micrograno. Diferenciar entre piezas, cada 5 mm. Acabado Acabado.

G16 - GRS MARMOL
Piso exterior en mármol ROYAL VETA. Acabado natural + ácido nítrico (antideslizante). Instalado sobre mortero de nivelación + impermeabilizante. Incluye elementos de muro. Ref. 202004001. Altura 2,00 m. Acabado superior G04 pintura vitrea de alta resistencia (vitrea antirayada). Formato 30 x 60 cm instalado sobre mortero de nivelación 2,5 cm. Color Gris de micrograno. Diferenciar entre piezas, cada 5 mm. Acabado Acabado.

G17 - LADRILLO GRAN FORMATO
Acabado piso en ladrillo gran formato color TIERRA Ladrillo Santa Fe. Modality 11,5 x 39 x 4,2 cm. Trazado en pedregal. Debe cortarse con pulidora a media para instalar sobre mortero de nivelación. Espesor 2,5 cm.

G18 - RETAZOS LADRILLO GRAN FORMATO
Acabado de piso retazos de ladrillo gran formato color TIERRA Ladrillo Santa Fe. Formato 2,5 cm. Instalado sobre mortero de nivelación. Debe cortarse con pulidora a media para instalar sobre mortero de nivelación. Espesor 2,5 cm.


G22 - ARQUODETE T
Acabado de piso foudo exterior en tabla perfil aligado ranurado Arkodete T. REF. de ARKOS o similar. Recubridor 50% nido 50% plástico PVC. Formato 19,5 x 19,5 cm. Ref. 202004001. Altura 2,00 m. Acabado superior G04 pintura vitrea de alta resistencia (vitrea antirayada). Formato 30 x 60 cm instalado sobre mortero de nivelación 2,5 cm. Color Silver Maple acabado similar. Instalado sobre subestructura maderada, especificaciones según contrato.

G23 - PINTURA EPOXICA
Acabado decoracion parqueterizado en piso y columna en pintura epoxica color amarillo 103081 102 de Prufas, alta resistencia y lavable Antialérgico. Incluye fondo con intervalo 30-40. Zona de desgaste se debe demorar.


P01 - SOBREPISO BLOQUE
Sobrepiso en bloque H. M. Medidas 33 x 11,5 x 23 cm. con mortero de nivelación hasta alcanzar el nivel deseado. Altura total Sobrepiso H = 7,5 cm. Sobre piso sobre plano acabado de pisos.

P03- PLACA ANTIVIBRATORIA
Piso anti vibración en concreto reforzado espesor 15cm de equipos térmicos + Espuma de polietileno reticulado tipo Isopackbond (30=10mm) con acabado enlucado del acabado.

P10 - TAPINA AUDITORIO
Sobre piso tarima auditorio, acabado entre losas de madera TIERRA mineralizada y asociado a hormón de 10% de nido. Tratamiento antiseñalante. Almacenado a subestructura en paredes según recomendaciones de fabricante. Modulación según detalles arquitectónicos.

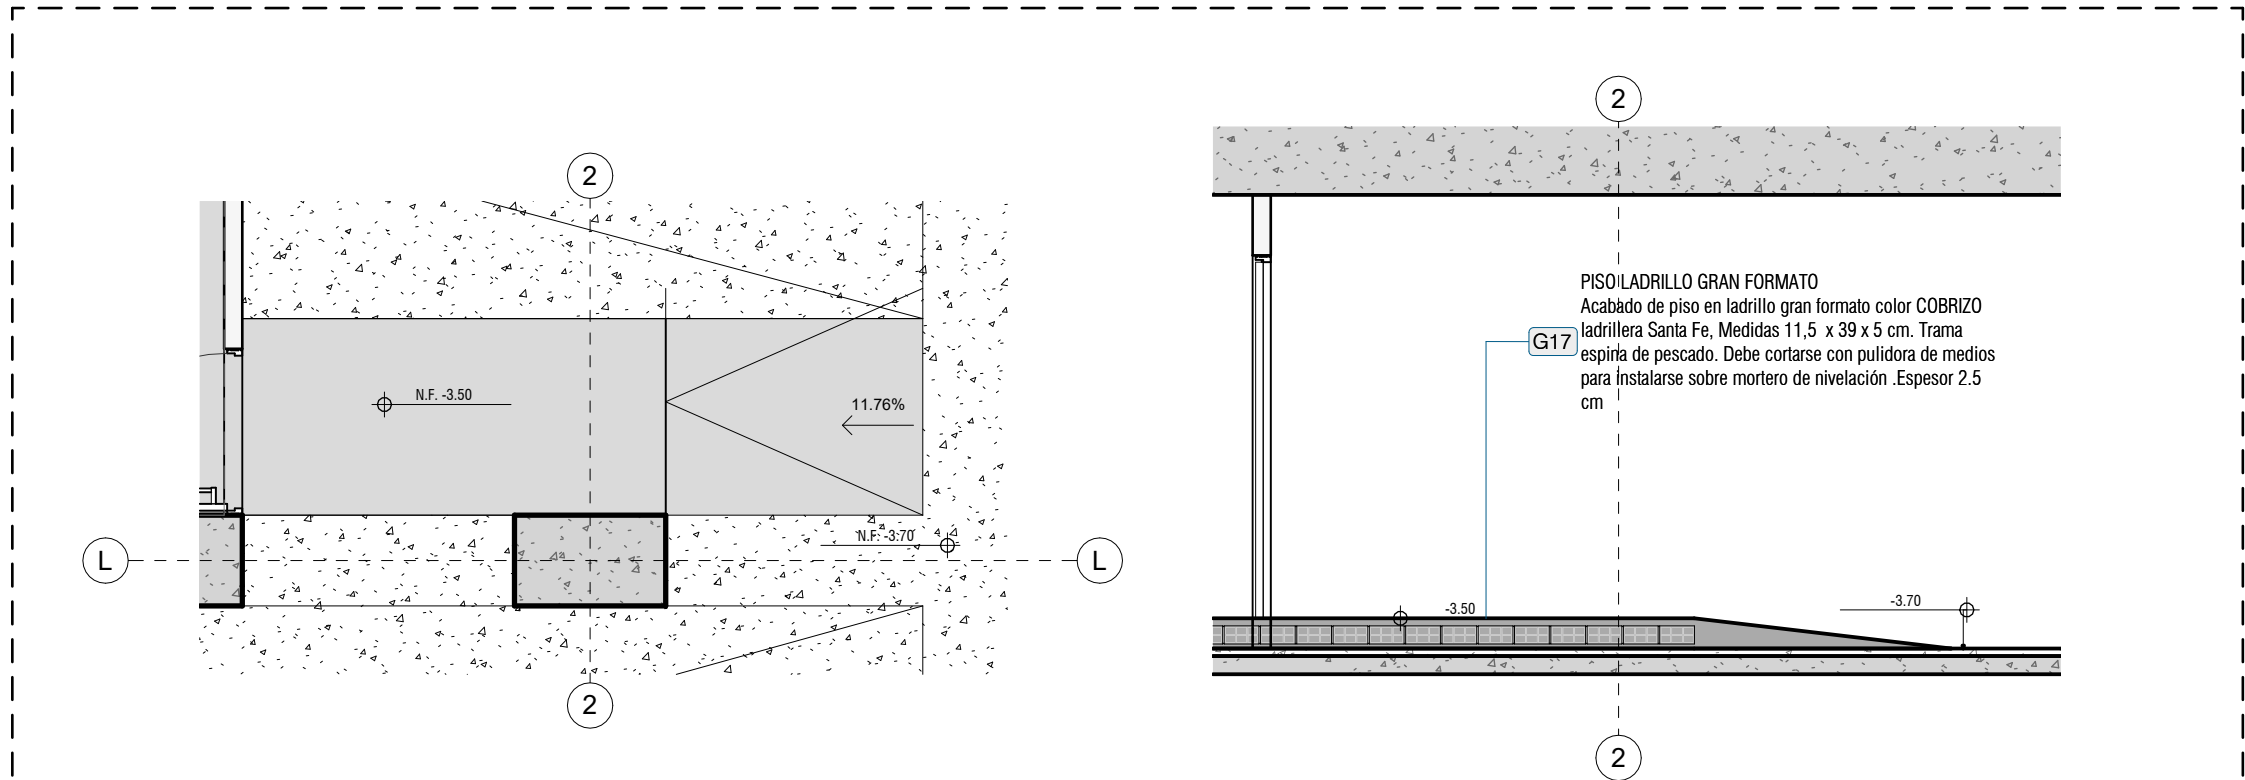**DETALLE RAMPA ESCALERA EVACUACION 1 : 50**



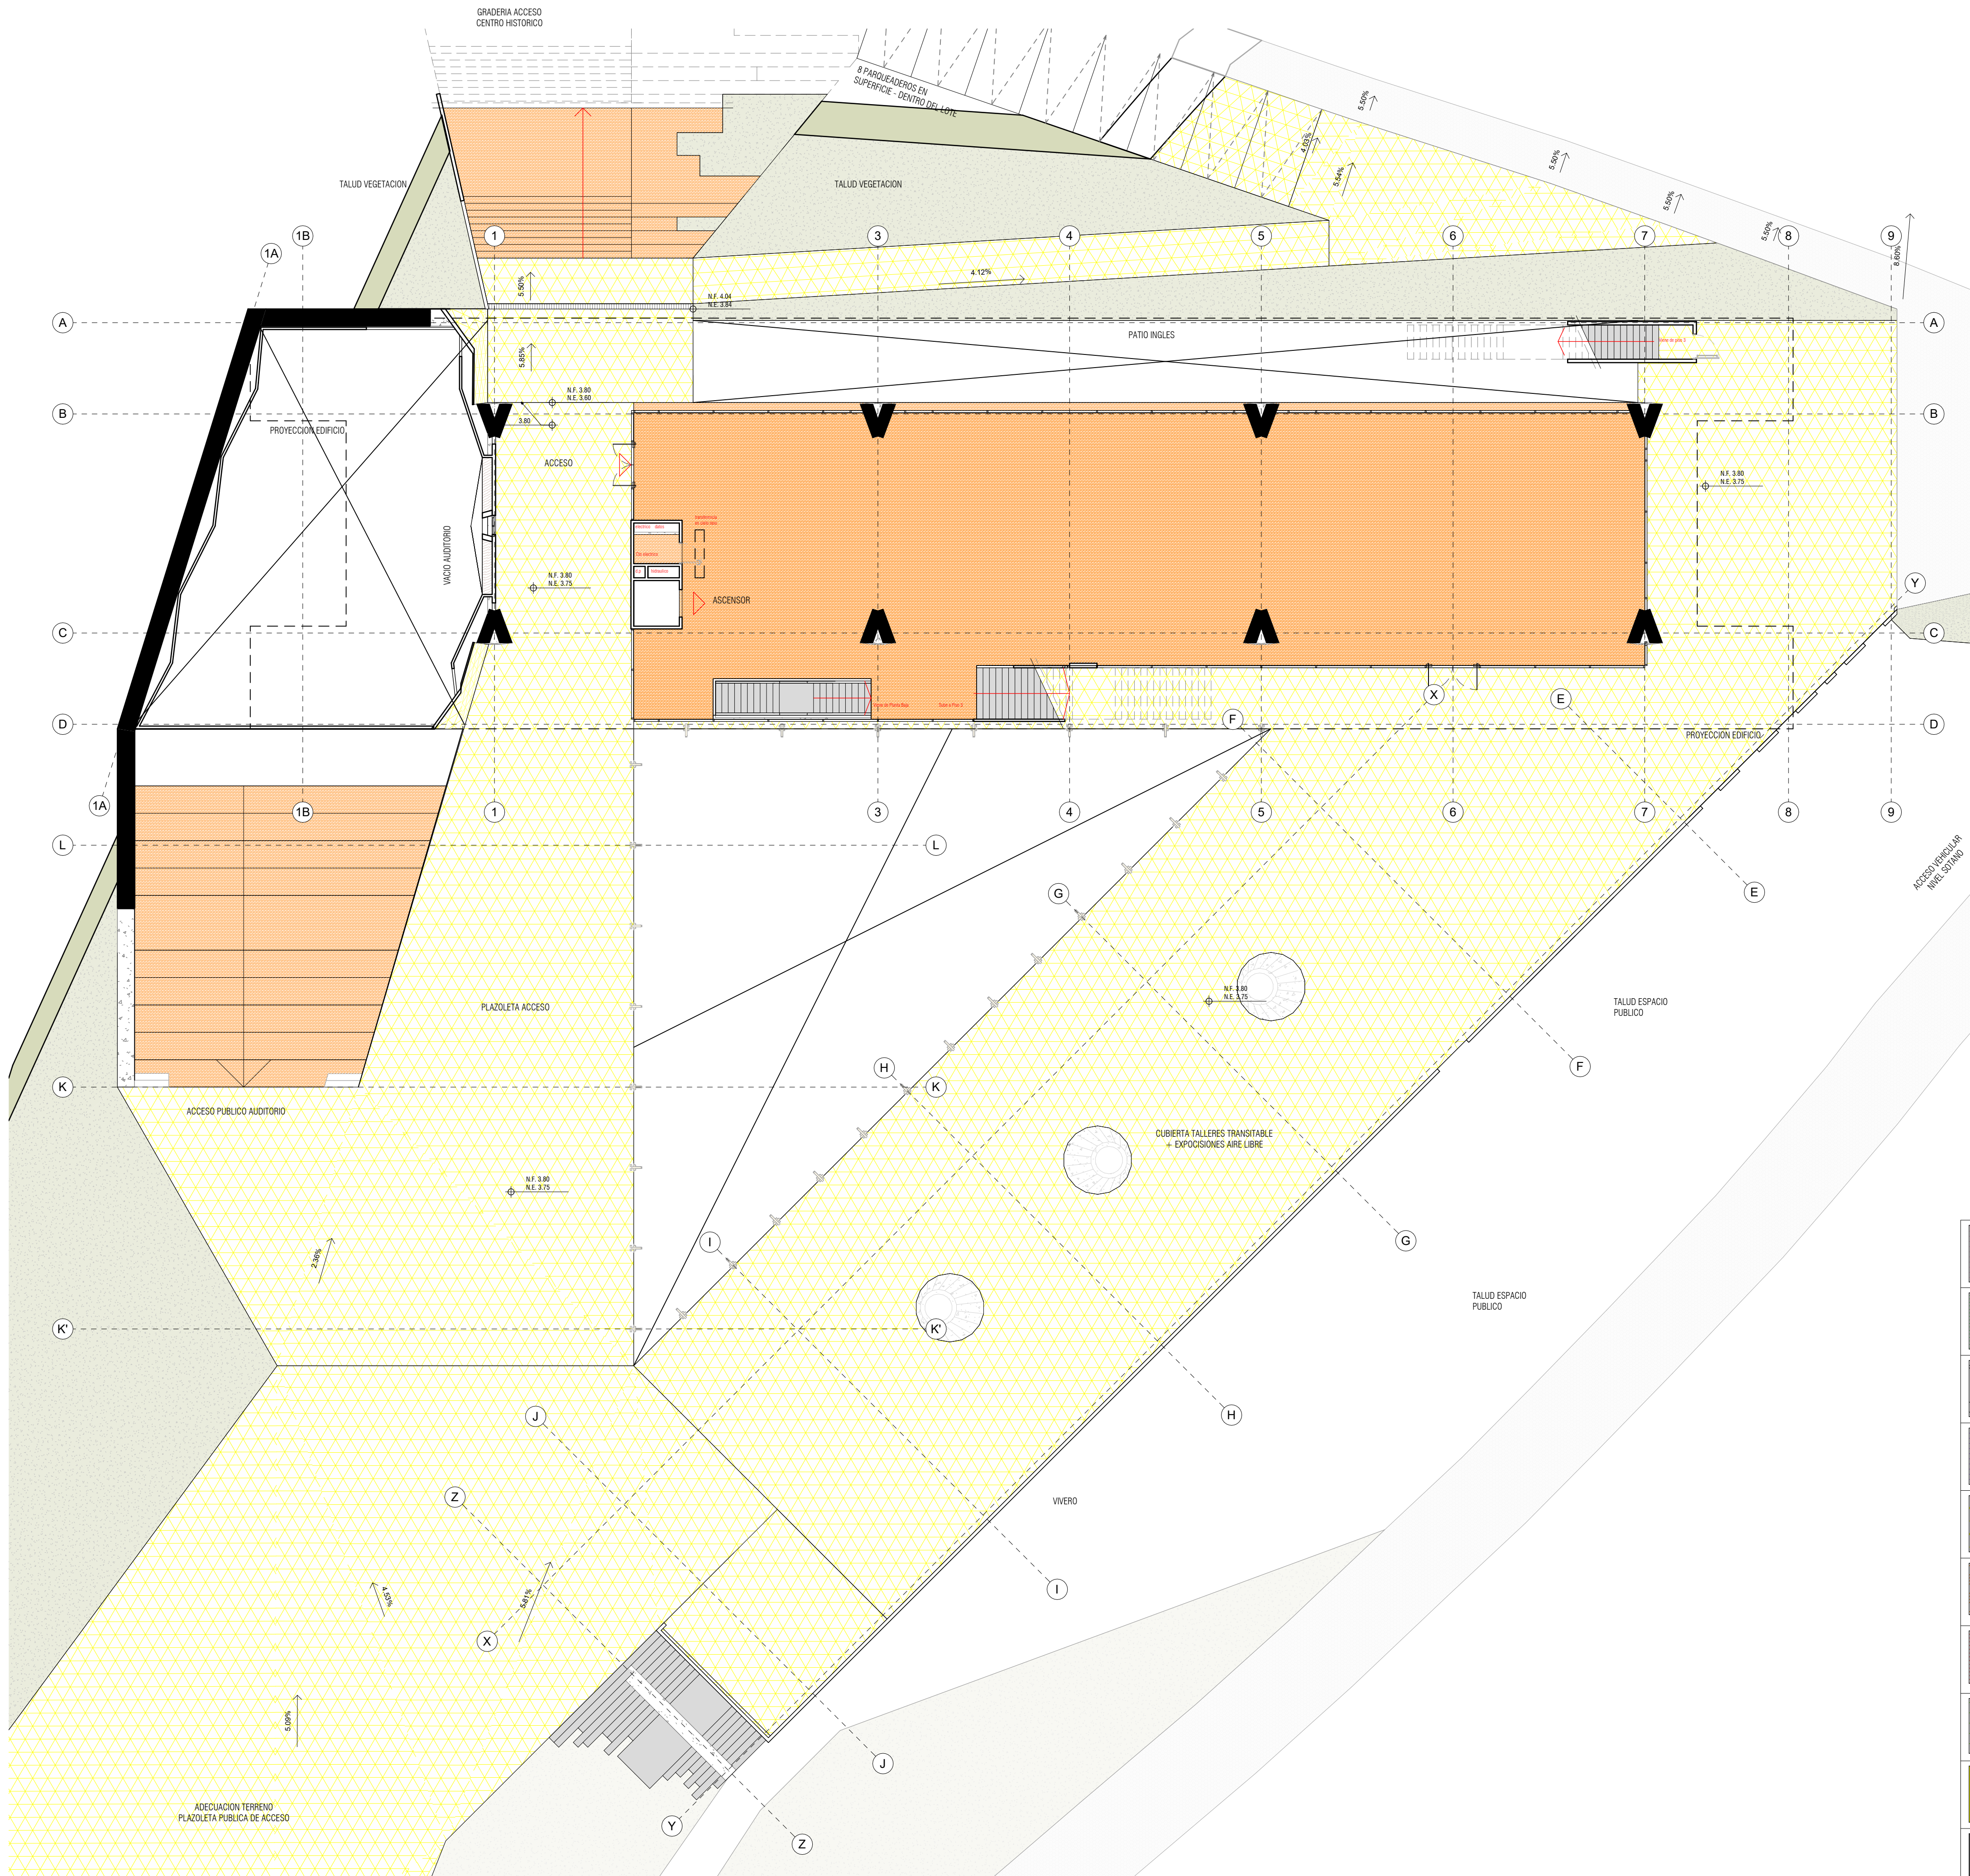

	G08 - ENCHAPE PORCELANATO GRIS Acabado porcelanato para piso y pared estilo cemento TUNJA - BOYACÁ Pegador marca corona o similar - incluye boquilla color similar material porcelanato.
	G09 - ENCHAPE CERAMICO BLANCO Acabado enchape de muro en cerámica formato 20.5 x20.5 cm, ref. jaya, color Blanco de corona para muros. REF 200204001. Altura 2.00 mt. Acabado superior G04 pintura vitrílica de alta resistencia lavable antibacterial.
	G13 - CONCRETO PULIDO Piso en concreto fundido y pulido tr alto, color gris claro de grano fino. Distribuciones en aluminio según recomendaciones de contratista. Espesor acabado 2 cm
	G14 - BALDOSA TERRAZO GRIS Acabado Piso en baldosa terrazo alivianada de espesor 20 mm + 5 mm de capa gruesa Alibaca de ALFA. Formato 30 x 60 cm instalado sobre mortero de nivelación 2.5 cm. Color GRIS de microgran. Distancias entre juntas cada 5 mm. Acabado Anticado
	G16 - PISO MARMOL Piso exterior en mármol ROYAL VETA. Acabado natural + ácido (antiacidificante). Instalado sobre mortero de nivelación + impermeabilizante. Incluye malla electrosoldada. Pegaje autovivificante de gran peso. Boquilla de latex antróngras y anti algas. Formato junta perdida 0.20 x largo variable. Trabado a rectos. Espesor 2 cm. La junta constructiva no debe superar los 20 m2.
	G17 - LADRILLO GRAN FORMATO Acabado de piso en ladrillo gran formato color TIERRA ladrillera Santa Fe. Medidas 11.5 x 39 x 5 cm. Triana espina de pescad. Debe cortarse con pulidora a medios para instalarse sobre mortero de nivelación. Espesor 2.5 cm
	G18 - RETAZOS LADRILLO GRAN FORMATO Acabado de piso retazos de ladrillo gran formato color TIERRA ladrillera Santa Fe. Espesor 2.5 cm. Instalado sobre mortero de nivelación. Debe demarcarse parapeñas avanzan de Corona. Despiece de piso según detalle arquitectónico.
	G22 - AKKODECO TET Acabado de piso forado exterior en tabla perfil aligerado ranurado Akkotec TET de AKRCS o similar. Reciclable 50% madera 50% plástico PVC. Dimensiones 4.87x1.14 Espesor 2.4 cm. Color Silver Maple acabado catedral. Instalado sobre subestructura madera, especificaciones según contratista.
	G23 - PINTURA EPOXICA Acabado demarcación parapeaderos en piso y columna en pintura epoxica color amarillo 105981 32 de Pritaco, alta resistencia y lavable Antibacterial. Incluye fondo con intervinil pro 400. Zona de descargas se debe demarcar.
	P01- SOBREPISO BLOQUE Sobrepiso en bloque N.5. Medidas 33 x 11.5 x 23 cms. con mortero de nivelación hasta alcanzar el nivel deseado. Altura total Sobrepiso=117.5 cms. Acabado de piso según plano acabado de pisos.
	P03- PLACA ANTIVIBRATORIA Placa anti vibratoria en concreto reforzado espesor 15cm de espesor mínimo + Espuma de polietileno reticulado tipo Impactodon (d=10mm) con acabado esmaltado del acabado.
	P10 - TAPISA AUDITORIO Sobre piso tarima auditorio, acabado en listones de madera TEKA inmunizada y secada a horno entre 12% a 15%. Tratamiento antiesfuerzo. Abordados a subestructura en madera según recomendaciones del contratista. Modulación según detalles arquitectónicos.

- NOTAS GENERALES
1. TODOS LOS ELEMENTOS QUE REQUIEREN DE SOLUCIÓN ESTRUCTURAL, DEBERÁN SER DISEÑADOS POR EL INGENIERO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO.
 2. EN RESPUESTA AL CONCEPTO DE DISEÑO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE SE INSTALAN EN LA ESTRUCTURA ESTRUCTURAL, EL DISEÑO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBE SER DISEÑADO DE ACORDO A LA FORMA DE CONSTRUCCIÓN QUE SE DETERMINE PARA CADA UNO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES.
 3. LOS Muros y Elementos no Estructurales del Edificio Deben Ser Diseñados De Acuerdo A La Función y Al Uso Del Edificio. Las Especificaciones Técnicas De Los Materiales y Los Detallados De Los Elementos Estructurales Deben Ser Diseñados De Acuerdo A La Función y Al Uso Del Edificio. Las Especificaciones Técnicas De Los Materiales y Los Detallados De Los Elementos Estructurales Deben Ser Diseñados De Acuerdo A La Función y Al Uso Del Edificio.
 4. EL DISEÑO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL PROYECTO DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA INGENIERÍA ESTRUCTURAL, DE ACORDO A LA FORMA DE CONSTRUCCIÓN QUE SE DETERMINE PARA CADA UNO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO. EL DISEÑO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBE SER DISEÑADO DE ACORDO A LA FORMA DE CONSTRUCCIÓN QUE SE DETERMINE PARA CADA UNO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO.
 5. TODOS LOS MATERIALES Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DEL PROYECTO DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA INGENIERÍA ESTRUCTURAL, DE ACORDO A LA FORMA DE CONSTRUCCIÓN QUE SE DETERMINE PARA CADA UNO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO. EL DISEÑO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBE SER DISEÑADO DE ACORDO A LA FORMA DE CONSTRUCCIÓN QUE SE DETERMINE PARA CADA UNO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO.
 6. LA INFORMACIÓN ARQUITECTÓNICA QUE NO HA SIDO ELABORADA EN ESTE PLANO, DEBE SER ELABORADA POR EL INGENIERO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO. LA INFORMACIÓN QUE NO HA SIDO ELABORADA EN ESTE PLANO, DEBE SER ELABORADA POR EL INGENIERO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO.
 7. LA INFORMACIÓN ARQUITECTÓNICA QUE NO HA SIDO ELABORADA EN ESTE PLANO, DEBE SER ELABORADA POR EL INGENIERO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO. LA INFORMACIÓN QUE NO HA SIDO ELABORADA EN ESTE PLANO, DEBE SER ELABORADA POR EL INGENIERO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO.
 8. LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE SE DISEÑAN EN ESTE PLANO, DEBE SER DISEÑADO DE ACORDO A LA FORMA DE CONSTRUCCIÓN QUE SE DETERMINE PARA CADA UNO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO.
 9. LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE SE DISEÑAN EN ESTE PLANO, DEBE SER DISEÑADO DE ACORDO A LA FORMA DE CONSTRUCCIÓN QUE SE DETERMINE PARA CADA UNO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO.
 10. LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE SE DISEÑAN EN ESTE PLANO, DEBE SER DISEÑADO DE ACORDO A LA FORMA DE CONSTRUCCIÓN QUE SE DETERMINE PARA CADA UNO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO.
 11. LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE SE DISEÑAN EN ESTE PLANO, DEBE SER DISEÑADO DE ACORDO A LA FORMA DE CONSTRUCCIÓN QUE SE DETERMINE PARA CADA UNO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO.
 12. LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE SE DISEÑAN EN ESTE PLANO, DEBE SER DISEÑADO DE ACORDO A LA FORMA DE CONSTRUCCIÓN QUE SE DETERMINE PARA CADA UNO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO.
 13. LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE SE DISEÑAN EN ESTE PLANO, DEBE SER DISEÑADO DE ACORDO A LA FORMA DE CONSTRUCCIÓN QUE SE DETERMINE PARA CADA UNO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO.
 14. LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE SE DISEÑAN EN ESTE PLANO, DEBE SER DISEÑADO DE ACORDO A LA FORMA DE CONSTRUCCIÓN QUE SE DETERMINE PARA CADA UNO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO.



G08 - ENCHAPE PORCELANATO GRIS
Acabado porcelanado para piso y pared este cemento
Unitarika 9 3060 Gris. REF. KFC023GRIS. Instalado mediante
Pegamento masca casera o similar. + incluye boquilla corte
similar material para el mismo.

G09 - ENCHAPE CERAMICO BLANCO
Acabado enchape de muro en cerámica formato 20,5 x 20,5
cm. ref. piso, color Blanco. REF. KFC023BLANCO. Instalado con
2023024001. Altura 2,20 metros. Acabado superior G04 pintura
vitales a lares resistencia lavados antibacterias

G13 - CONCRETO PULIDO
Piso en concreto fundido y pulido in situ, color gris claro
de granito fino. Diferenciación de ambientes según
recomendaciones de contristas. Espesor acabado 2 cm

G14 - BALDOSA TERRAZO GRIS
Acabado piso en baldosa terrazo aliviana de formato 30
cm x 6 mm. de gran gruesa Alitalia de A.F.A. Espesor 30
cm 60 cm instalado sobre mortero de nivelación 2,5 cm.
Color Gris de microgranito. Diferenciación de áreas
6 mm. Acabado Acabado

G16 - FISO MARMOL
Piso exterior en (nomenclatura) INSTALADO sobre mortero + ácido
nitrado (antimanchado). Instalado sobre mortero de nivelación +
Impregnación protectora. Incluye impermeabilización. Repare
autoretinante de gran peso. Boquilla de talas anérgicas y anti
ácidos. Formato junta perimetral 30 x largo variable. Instalado a
Espesor 2 cm. La junta constructiva no debe superar los 20 m2

G17 - LADRILLO GRAN FORMATO
Acabado de piso en ladrillo gran formato color TIERRA
ladrillos Santa Fe. Medidas 115 x 39 x 5 cm. Trazo, espina
de pescadillo. Debe cortarse con pulidora a medios para
instalar sobre mortero de nivelación. Espesor 2,5 cm

G18 - RETAZOS LADRILLO GRAN FORMATO
Acabado de piso retazos de ladrillo gran formato color
TIERRA ladrillos Santa Fe. Espesor 2,5 cm. Instalado sobre
mortero de nivelación. Debe impermeabilizarse con
adhesivos de Contristas. Desprende de piso según detalle
arquitectónico.

G22- ANDRADO TET
Acabado de piso fofado exterior en lana perlí aligado
randado ANDRADO TET de APCOS o similar. Reciclable 50%
madera 50% plástico PVC. Dimensiones 4,8 x 0,14. Espesor
2,4 cm. Color Silver Negro acabado lateral. Instalado
sobre subestruturas de aluminio. Especificaciones según
contristas.

G23- PINTURA EPÓXICA
Acabado demarcación parquetero en piso y columna en
pintura epoxica color amarillo. 10008112 de Prusac
resistencia y lavable Antibacterial. Incluye fondo con
interpolvo por 400. Zona de desgrase se debe demarcar.

P01- SORBELETO PISO
Sorbeleto en bloque 11 x Medidas 33 x 11 x 23 cm.
con mortero de nivelación hasta alcanzar el nivel deseado.
Bata Yatai Sorbeleto 11 x 11,5. Según especificaciones
según plano acabado de pisos.

P03- PLACA ANTIBACTERIAS
Placa anti vibración en concreto reforzado espesor 15cm
de equpos flexibles + Espuma de poliuretano refortado
tipo Imprimador (de=10mm) con acabado terminado
del acabado.

P10 - TAPIMA AUDITORIO
Sobre piso tarima auditorio, acabado en fiores de madera
TEBA inmunizada y acasada a horno entre 12% a 15%
Tratamiento antibacteriano. Alineamiento a subestructuras
en reglas según recomendación de contristas.
Modulación según detalles arquitectónicos.