

	PROGRAMA	RED DE TOXICOLOGIA - MEDICAMENTOS DE PRIMERA RESPUESTA
	Formato	Control de Temperatura Ambiente y Humedad Relativa de Medicamentos
VERSION: 0	VIGENCIA	10 -2021

DEPARTAMENTO	Risaralda	NOMBRE DEL EQUIPO	Torre gavetero para medicamentos
MUNICIPIO	Pereira		
INSTITUCION	Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - CRUE	MES Y AÑO	MAYO - 2025

CONTROL DE TEMPERATURA AMBIENTE

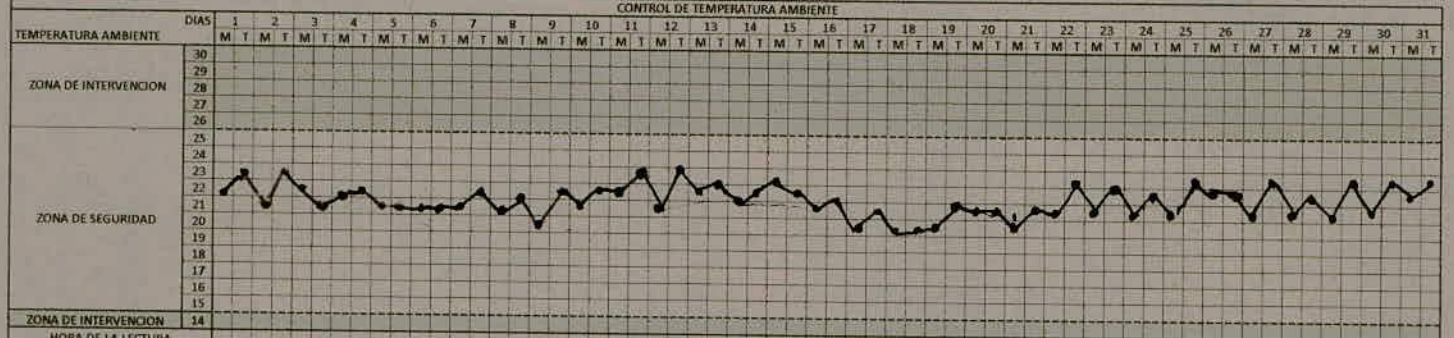

CONTROL DE HUMEDAD RELATIVA

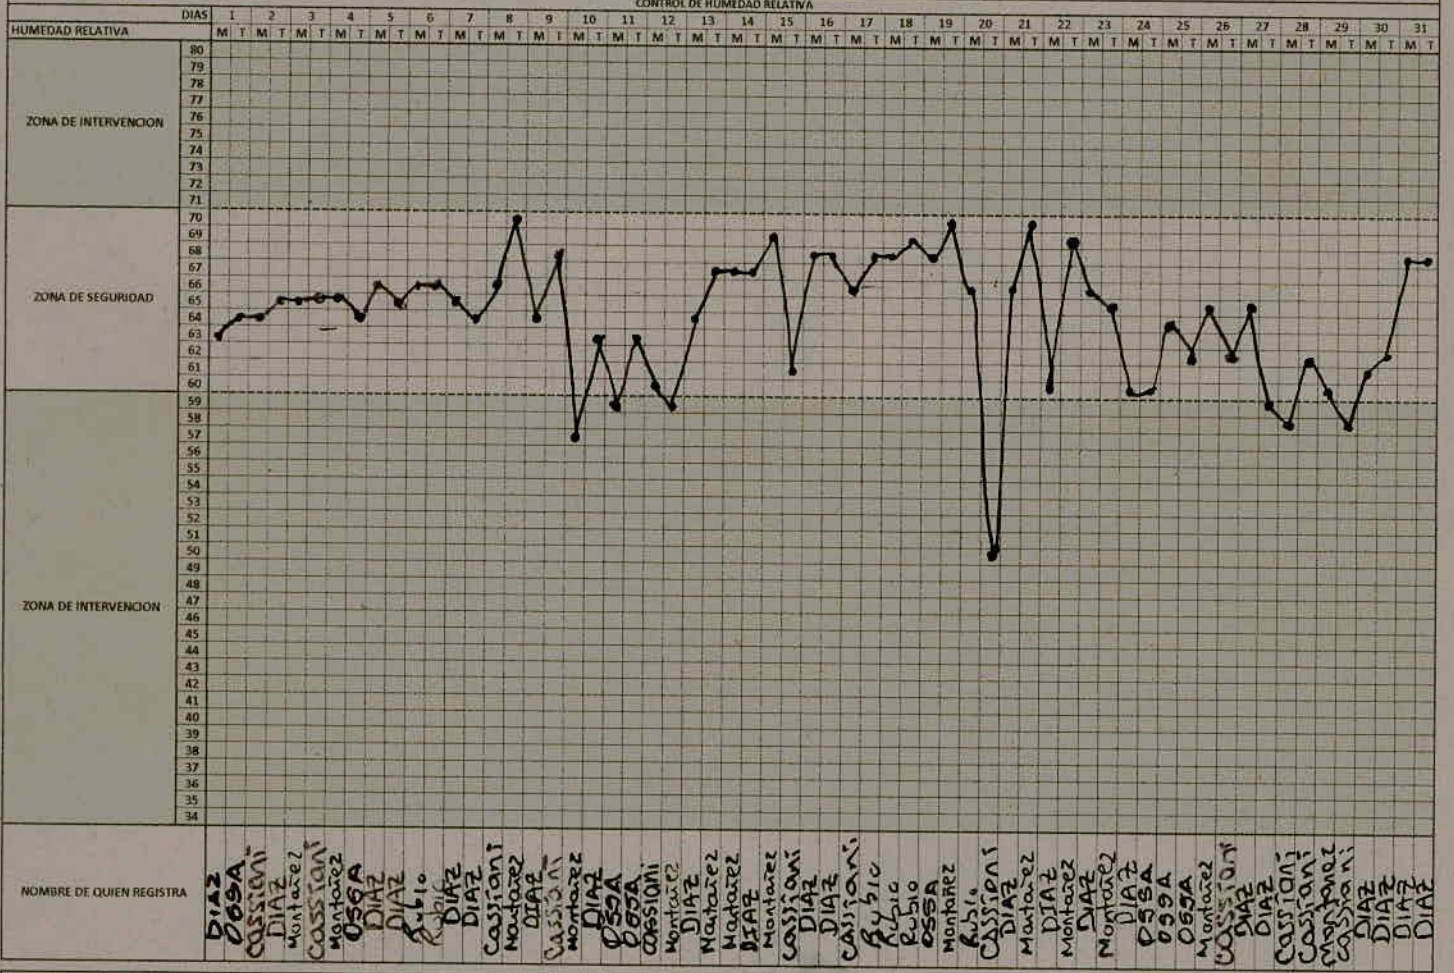


OBSERVACIONES

FIRMA QUIEN SUPERVISA	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
	cassiani	cassiani	cassiani	cassiani	CASS

	PROGRAMA	RED DE TOXICOLOGIA - MEDICAMENTOS DE PRIMERA RESPUESTA
	Formato	Registro de Temperatura Refrigerado
VERSION:	0	VIGENCIA: 10-2021

DEPARTAMENTO	Risaralda	NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera Antidotos y Antivenenos -72146
MUNICIPIO	Pereira	TIPO DE TERMÓMETRO	Interno
INSTITUCION	Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - CRUE	MES Y AÑO	MAYO - 2025

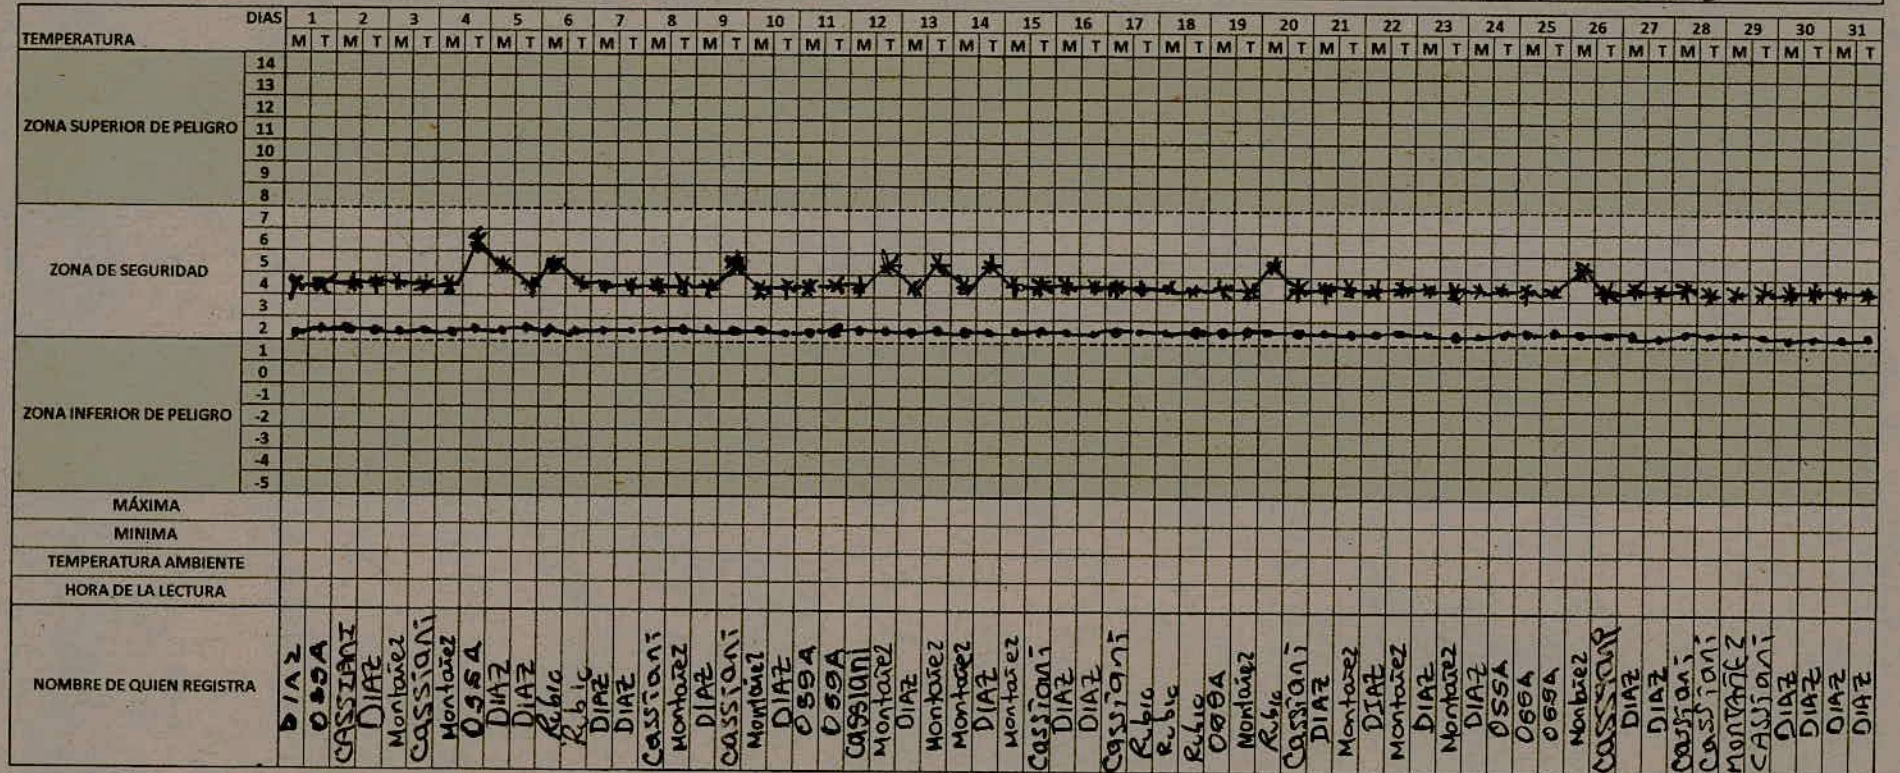

OBSERVACIONES

FIRMA QUIEN SUPERVISA	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
	Cassiani	Cassiani	Cassiani	Cassiani	OSSA

NOTA
La temperatura del termometro interno se indicará con punto (.) y se uniran con linea continua.
La temperatura del termometro externo se indicará con X y se unirá con linea punteada.
Las observaciones se colocaran indicando la fecha , hora y quien la hace.