
NOTA: El instalador de la red de desagües montará la bajante para AA y su conexión a los desagües colgados de placa
Será responsabilidad del instalador de AA la conexión de los diferentes equipos a estas bajantes

NOTA: El instalador de la red de desagües montará la bajante para AA y su conexión a los desagües colgados de placa
Será responsabilidad del instalador de AA la conexión de los diferentes equipos a estas bajantes


SISTEMA DE DESAGÜES — esc. 1:100


NOTA: El ins
y su co
Será re
diferent

LAS COTAS INDICADAS CORRESPONDEN A LA COTA CLAVE DE LA TUBERIA



rejilla 0.30 mt (l=variable)
esc. 1:25

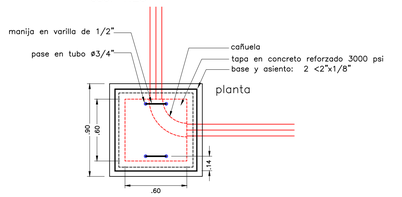

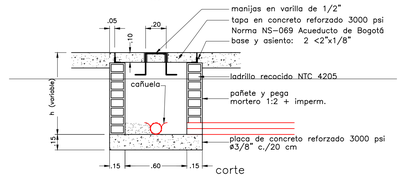

CAJA DE INSPECCION
0.60 x 0.60
esc. 1:25

HS-1238-08 A

1238-MP

CONSTRUCCION HOSPITAL NIVEL 1 PADILLA

DISEÑO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, DESAGÜES Y DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON AGUA

contenido :

SISTEMA DE DESAGÜES

proyecto arquitectónico:
AVMP arquitectos

DISEÑADOR RESPONSABLE:

PROYECTOS & DISEÑOS
HIDRAULICOS
S A S
Calle 125 #20-59, of.: 102, Bogotá
tels.: 310-5727745, 2-137716
phasa10@gmail.com
visítanos: www.phasa.com
Bernardo Rodríguez C, IC-Matr 11,017CND 2019-2020

Colaboradores:

Andrés Mauricio Quintero M

Convenciones :

SISTEMA DE DESAGÜES
- Aguas Residuales
- Aguas Hospitalarias
- A. Lluvias
- Ventilacion
- Caja Inspección Res.
- Caja Inspección LL
- Cámara de Inspección
- Aguas Residuales existente
- Red acueducto existente

NOTAS:
EL INSTALADOR para todos los efectos se entiende que es persona idónea y en tal condición asume toda la responsabilidad por las obras a su cargo. El contenido de este plano no lo exonera de su responsabilidad como ejecutor de estas.
EL INSTALADOR antes de iniciar trabajos deberá:
- Verificar medidas y niveles en planos arquitectónicos
- Verificar en terreno
  a) rasante de vías y cotas "clave" de colectores
  b) "Cruces" con otras redes
- Elaborar los "planos de taller" y someterlos a la aprobación del propietario

Las tuberías de desagüe de ø2"y ø3"se instalarán al 2%
Las tuberías de diámetro superior se instalarán al 0.5% excepto donde se indiquen valores diferentes
En las redes de desagues de PVC se debe emplear:
Tubería sanitaria (s) en aguas servidas y lluvias
Tubería ventilación (v) en ventilación y reventilación

Se utilizaran elementos o SISTEMA ahorradores de agua según lo dispuesto en el Decreto 3102/97

Modificaciones:

M01 ajuste por observaciones de MINISTERIO	20-04-15

CONSTRUCCION HOSPITAL NIVEL 1 PADILLA

DISEÑO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, DESAGÜES Y DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON AGUA

contenido :

SISTEMA DE DESAGÜES

fecha: Septiembre/19	escala: 1:100

1238-MP

HS-1238-08 A

AUTOCAD LT-Serial No.160-10485063