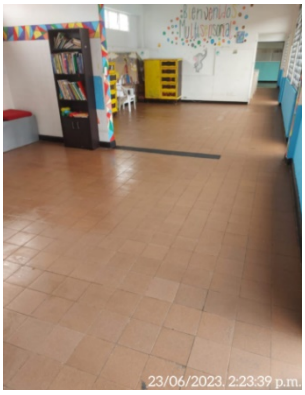
**Tabla 6**. Condiciones de Seguridad y Salubridad

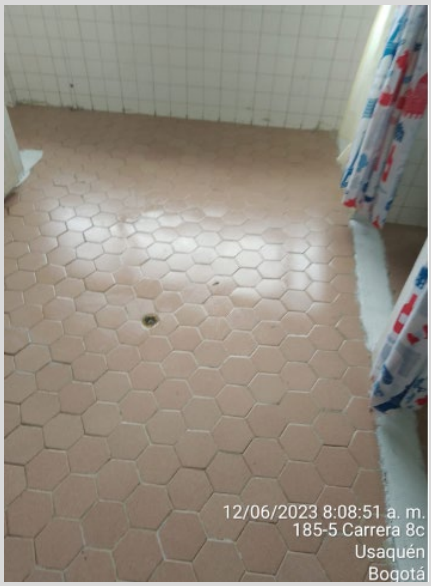
| ELEMENTO | ITEM | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | REQUISITO MÍNIMO | REQUISITO NECESARIO | REQUISITO NO MINIMO |
|---|---|---|---|---|---|
| Oficina de Coordinación | 56 | El espacio destinado para la oficina de coordinación cuentacon acabados de pisos en buen estado y es antideslizante |   | | |
| | 57 | El espacio destinado para la oficina de coordinación cuentaCon acabados de muros en buen estado estucado y pintado, se permiten los acabados de ladrillo a la vista, en todo caso que la superficie esté libre de humedad | | | |
| | 58 | El espacio destinado para la oficina de coordinación cuentacon acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad. | | | |
| | 59 | El espacio destinado para la oficina de coordinación cuenta con adecuada ventilación natural o artificial. | | | |
| | 60 | Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado yno están expuestas generando riesgos eléctricos a los funcionarios. | | | |
| | 61 | Los sistemas de iluminación son ahorradores | | | |
| | 62 | La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio. | | | |
| Oficina para profesionales en la que garantice la privacidad en la atención a la población | 63 | El espacio destinado para la oficina de profesionales cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante. |   | | |
| | 64 | El espacio destinado para la oficina de profesionales cuentaCon acabados de muros en buen estado estucado y pintado, se permiten los acabados de ladrillo a la vista, en todo caso que la superficie esté libre de humedad. | | | |
| | 65 | El espacio destinado para la oficina de coordinación cuentacon acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad. | | | |
| | 66 | El espacio destinado para la oficina de profesionales cuenta con adecuada ventilación natural o artificial. | | | |
| | 67 | Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y no están expuestas generando riesgos eléctricos a losfuncionarios. | | | |
| | 68 | Los sistemas de iluminación son ahorradores. | | | |
| | 69 | La iluminación es suficiente para desarrollar las actividadespropias del espacio. | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Archivo | 70 | El espacio destinado para archivo cuenta con acabados depisos en buen estado y es antideslizante. |  |
| | 71 | El espacio destinado para archivo cuenta con acabados demuros en buen estado estucado y pintado, se permiten los Acabados de ladrillo a la vista, en todo caso que la superficie esté libre de humedad | |
| | 72 | El espacio destinado para el archivo cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad. | |
| | 73 | El espacio destinado para archivo cuenta con adecuadaventilación natural o artificial. | |
| | 74 | Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y no están expuestas generando riesgos a los funcionarios. | |
| | 75 | Los sistemas de iluminación son ahorradores | |
| | 76 | La iluminación es suficiente para desarrollar las actividadespropias del espacio. | |
| Habitaciones | 77 | El espacio destinado para habitaciones cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante. As mismo no tendrán cambios de nivel que pongan en riesgo la seguridad de las personas mayores. | <br> |
| | 78 | El espacio destinado para habitaciones cuenta con acabados de muros en buen estado estucado y pintado, s permiten los acabados de ladrillo a la vista, en todo caso lasuperficie esté libre de humedad | |
| | 79 | El espacio destinado para habitaciones cuenta conacabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad. | |
| | 80 | El espacio destinado para habitaciones cuenta con adecuada iluminación y ventilación natural. (Decreto 190 de2004, art. 389) | |

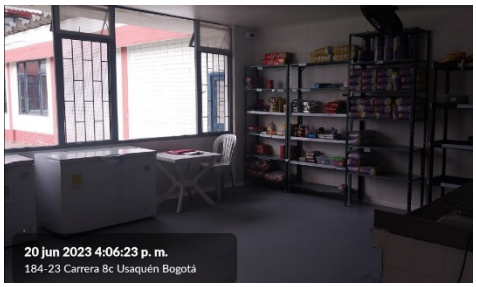
| | | | |
|---|---|---|---|
| | 81 | Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado no están expuestas generando riesgos eléctricos a lo funcionarios. |   |
| | 82 | Las habitaciones ofrecen adecuado control de plagas y vectores de acuerdo a las condiciones climáticas delinmueble | |
| | 83 | los sistemas de iluminación son ahorradores | |
| | 84 | La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio | |
| Habitaciones de aislamiento (1 habitación por cada 20 usuarios) | 85 | El espacio destinado para habitaciones de aislamiento cuenta con acabados de pisos en buen estado, es antideslizante, de fácil limpieza y desinfección. Así mismono tendrán cambios de nivel que pongan en riesgo la seguridad de las personas mayores. |   |
| | 86 | El espacio destinado para habitaciones de aislamiento cuenta con acabados de muros en buen estado estucado pintado, se permiten los acabados de ladrillo a la vistalacados, en todo caso que la superficie esté libre de humedad y de fácil limpieza y desinfección | |
| | 87 | El espacio destinado para habitaciones de aislamiento cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estadolibres de humedad, de fácil limpieza y desinfección | |
| | 88 | El espacio destinado para habitaciones de aislamiento cuenta con adecuada iluminación y ventilación natural. (Decreto 190 de 2004, art. 389) | |
| | 89 | Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y no están expuestas generando riesgos eléctricos a losfuncionarios. | |
| | 90 | Los sistemas de iluminación son ahorradores | |
| | 91 | El espacio destinado para habitaciones de aislamiento cuenta con baño (ducha, inodoro y lavamanos) | |
| Espacios para realizar actividades al aire libre (terrazas, patios, etc.) | 92 | El espacio destinado para actividades al aire libre es a nivel o cuenta elementos de transición (rampas) para accederinternamente |   |
| | 93 | Las terrazas, balcones, miradores o elementos arquitectónicos similares cuentan con elementos de protección que garanticen la seguridad de las personas que las usan | |
| | 94 | El espacio destinado para actividades al aire libre cuentacon acabados de pisos en buen estado y es antideslizante en caso de lluvia. | |

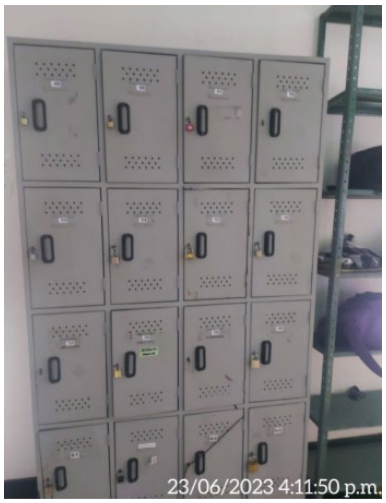
| | | | |
|---|---|---|---|
| | 95 | Las circulaciones internas del espacio tienen pasamanos a90 cm de altura (Las alturas se miden verticalmente desde la arista exterior (virtual), con tolerancias de 5cm |  |
| | 96 | La iluminación es suficiente para desarrollar las actividadespropias del espacio. | |
| Espacios para actividades ocupacionales y artísticas (las condiciones para talleres aplican para todos los espacios descritos) | 97 | El espacio destinado para Área de talleres cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante. |  |
| | 98 | El espacio cuenta con acabados de muros en buen estadoestucado y pintado, se permiten los acabados de ladrillo a la vista, en todo caso que la superficie esté libre de humedad | |
| | 99 | El espacio destinado para Área de talleres cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres dehumedad |  |
| | 100 | El espacio destinado para Área de talleres cuenta con adecuada ventilación natural o artificial. | |
| | 101 | Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado están adaptadas para los usos que se le va a dar al espacio y no están expuestas generando riesgos eléctricos a los funcionarios | |
| | 102 | Los sistemas de iluminación son ahorradores. | |
| | 103 | La iluminación es suficiente para desarrollar las actividadespropias del espacio. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Espacios para actividades culturales, educativas y recreativas | 104 | El espacio destinado para Área recreativa interna cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante. |     |
| | 105 | El espacio destinado para Área recreativa interna cuenta con acabados de muros en buen estado estucado y pintadgeneral (pintura de esmalte hasta una altura de 1.20 m) libres de humedad, en caso de que el acabado de muro seen ladrillo a la vista, este deberá tener tratamiento especial a una altura de 1.20 m) | |
| | 106 | El espacio destinado para Área recreativa interna cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad. | |
| | 107 | El espacio destinado para Área recreativa interna cuenta con adecuada ventilación natural o artificial. | |
| | 108 | Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y no están expuestas generando riesgos eléctricos a losfuncionarios. | |
| | 109 | Los sistemas de iluminación son ahorradores | |
| | 110 | La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio. | |
| Baños en general | 111 | Aparatos sanitarios en buen estado (Ley 9 de 1979 - Artículos 175 a 192) |  |
| | 112 | El espacio donde se ubican los baños se encuentra con adecuada ventilación (natural o artificial), garantizando flujo de aire desde el interior hacia el exterior, este puede sera través de elementos (Ley 9 de 1979- Articulo 196 y 197) | |
| | 113 | El espacio donde se ubican los baños se encuentra con adecuada iluminación (natural o artificial) (Ley 9 de 1979-Articulo 196 y 197) | |
| | 114 | Los acabados de piso en baño son en baldosa o epóxido industriales, antideslizantes y se encuentran en buenestado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados. Así mismo no tendrán cambios buscos de nivel que pongan en riesgo la seguridad de las personasmayores. (Ley 9 de 1979 Articulo 193) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 115 | Existe sifón con rejilla en piso de baños y sistema de tubería de drenaje para la recolección y conducción de agua residuales, con capacidad suficiente para permitirla evacuación efectiva de aguas del lavado. (Ley 9 de 1979 Articulo 194) |  |
| | 116 | Los acabados de muros de los baños son en baldosa o pintura epoxica permitiendo la fácil limpieza y desinfección(Ley 9 de 1979 Articulo 195) | |
| | 117 | El acabado de cielo raso en baños permita la fácil limpiezay desinfección (Ley 9 de 1979 Articulo 195) | |
| | 118 | Cuenta con baños accesibles a usuarios de sillas de ruedas | |
| | 119 | Las puertas de los baños son de al menos **0.80** mts. | |
| | 120 | Las duchas disponen de agua fría y caliente durante las 24horas del día. | |
| | 121 | En los baños para participantes y para personas con discapacidad, cuenta con barandas o apoyos en baños (lavamanos, sanitarios y ducha) | |
| | 122 | El espacio destinado para ducha cuenta con acabado de fácil limpieza y desinfección tanto en muros, pisos y cielo raso (Ley 9 de 1979 Articulo 195) | |
| Cocina | 123 | La cocina cuenta con sifón y rejilla para la evacuación de residuos líquidos en el piso (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013Artículo 7) |  |
| | 124 | Los acabados de piso en cocina son en baldosa o epóxicos industriales, antideslizantes y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 Artículo 7) | |
| | 125 | Los acabados de muros de cocina son en baldosa o pintura epoxica permitiendo la fácil limpieza y desinfección. (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 Artículo 7) | |
| | 126 | El acabado de cielo raso de cocina permite la fácil limpieza y desinfección. (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 Artículo 7) | |
| | 127 | La cocina cuenta con media caña en las uniones piso-muro, muro-muro y muro-techo (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013Artículo 7) | |
| | 128 | Debe contar con un lavamanos de accionamiento no manual de conformidad con lo estipulado en la resolución 2674 de 2013, artículo 6, numeral 6, ítem6, 3. | |

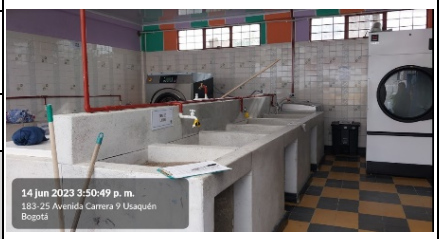
| | | | |
|---|---|---|---|
| | 129 | Los muros de mesones para manipulación de comida y estructuras de almacenamiento de comida están con superficies de fácil limpieza y desinfección (tanto en la parte superior como inferior) (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 Artículo 9) | |
| | 130 | Las ventanas y otras aberturas deben garantizar hermeticidad para evitar contaminación de los alimentos eingreso de vectores y plagas. (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 Artículo 7) | |
| | 131 | Las puertas de cocina deben ser de fácil limpieza<br>desinfección, superficies no porosas, garantizando hermeticidad para evitar contaminación de los alimentos e ingreso de vectores y plagas | |
| | 132 | La cocina cuenta con adecuada iluminación (RESOLUCIÓN<br>2674 DE 2013 Artículo 6) | |
| | 133 | Los aparatos de iluminación están protegidos para evitarcontaminación en caso de rotura (RESOLUCIÓN 2674 DE<br>2013 Artículo 7) | |
| | 134 | El espacio donde se ubica la cocina se encuentra conadecuada ventilación (natural o artificial), garantizando e flujo de aire desde el interior hacia el exterior, este puede<br>ser a través de elementos mecánicos, ductos, extractores y/o campanas | |
| | 135 | Los tomacorrientes tienen protección de interruptor paracircuitos con pérdida a tierra - GFCI. | |
| Comedor | 136 | Los acabados de piso en Comedor deben ser impermeables, no porosos, en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados. |  |
| | 137 | Los acabados de muros de Comedor deben ser superficies lisas, no porosas y de fácil limpieza y desinfección. | |
| | 138 | El acabado de cielo raso o cubierta de Comedor permite la fácil limpieza y desinfección. | |
| | 139 | El comedor cuenta con adecuada iluminación | |
| | 140 | Los aparatos de iluminación están protegidos para evitar contaminación en caso de rotura | |
| | 141 | El espacio donde se ubica el comedor se encuentra con adecuada ventilación natural, garantizando el flujo de aire desde el interior hacia el exterior. (Decreto 190 de 2004, ar 389) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Despensa | 142 | La Despensa cuenta con sifón y rejilla para la evacuación de residuos líquidos en el piso |  |
| | 143 | Los acabados de piso en Despensa son de fácil limpieza ydesinfección, antideslizantes y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados | |
| | 144 | Los acabados de muros de Despensa son de fácil limpiezay desinfección | |
| | 145 | El acabado de cielo raso de Despensa permite la fácillimpieza y desinfección | |
| | 146 | La Despensa cuenta con media caña en las uniones piso- muro, muro-muro. | |
| | 147 | Los muros de mesones para manipulación de comida y estructuras de almacenamiento de comida están con superficies de fácil limpieza y desinfección (tanto en la parte superior como inferior) | |
| | 148 | Las ventanas y otras aberturas deben garantizar hermeticidad para evitar contaminación de los alimentos eingreso de vectores y plagas. | |
| | 149 | Las puertas de Despensa son de fácil limpieza y desinfección, no porosos, garantizando hermeticidad para evitar contaminación de los alimentos e ingreso de vectores y plagas | |
| | 150 | La Despensa cuenta con adecuada iluminación | |
| | 151 | Los aparatos de iluminación están protegidos para evitar contaminación en caso de rotura | |
| | 152 | El espacio donde se ubica la despensa se encuentra con adecuada ventilación (natural o artificial), garantizando el flujo de aire desde el interior hacia el exterior, este puede ser a través de elementos mecánicos, ductos, extractores y/o campanas | |
| | 153 | Los tomacorrientes tienen protección de interruptor paracircuitos con pérdida a tierra - GFCI. | |
| Espacio para los Servicios Primarios | 154 | Los acabados de piso en el Área de Servicios Primarios son en baldosa o epoxicos industriales, antideslizantes y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados. | |
| | 155 | Los acabados de muros en el Espacio para los Servicios Primarios son en baldosa o pintura epoxica permitiendo la fácil limpieza y desinfección | |
| | 156 | El acabado de cielo raso en el Espacio para los ServiciosPrimarios cuenta permite la fácil limpieza y desinfección. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 157 | El Espacio para los Servicios Primarios cuenta con media caña en las uniones piso-muro, muro-muro y muro - techo. |  |
| | 158 | El Espacio para los Servicios Primarios cuenta conlavamanos. | |
| Espacio de alistamiento de personal | 159 | El espacio destinado para el alistamiento de persona cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante |  |
| | 160 | El espacio destinado para alistamiento de persona cuenta con acabados de muros en buen estado estucado y pintado general (pintura de esmalte hasta una altura de 1,20 m) libre de humedad. | |
| | 161 | El espacio destinado para el alistamiento de personal cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estadolibres de humedad | |
| | 162 | El espacio destinado para el alistamiento de personal cuenta con adecuada ventilación natural o artificial | |
| | 163 | Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y no están expuestas generando riesgos eléctricos a losfuncionarios. | |
| | 164 | Los sistemas de iluminación son ahorradores | |
| | 165 | La iluminación es suficiente para desarrollar las actividadespropias del espacio | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Espacios para Almacenamiento de Elementos de Aseo y Lavado | 166 | Los acabados de piso en el Almacenamiento de Elementosde Aseo y Lavado son en baldosa o epoxicos industriales yse encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados |  |
| | 167 | Los acabados de muros en el en el Almacenamiento de Elementos de Aseo y Lavado son en baldosa o pintura epoxica permitiendo la fácil limpieza y desinfección | |
| | 168 | El acabado de cielo raso en el Área Almacenamiento de Elementos de Aseo y Lavado permite la fácil limpieza y desinfección. | |
| | 169 | El Almacenamiento de Elementos de Aseo y Lavado cuenta con poceta debidamente enchapada, con punto hidráulico sifón y rejilla en piso o cárcamo de recolección de agua servidas, con las dimensiones necesarias para su adecuada evacuación | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cuarto de basuras | 170 | Cuenta con cuarto de basuras o unidad móvil de almacenamiento central de residuos | <br> |
| | 171 | El cuarto de basuras o la unidad móvil de almacenamiento es hermético (totalmente, incluir espacio bajo puerta y cualquier espacio en el que pueda ingresar vectores o animales) evitando el acceso y proliferación de vectores, insectos, roedores, animales domésticos y suciedad. | |
| | 172 | El área o espacio debe tener paredes y pisos con superficies de fácil limpieza y desinfección | |
| | 173 | En caso de tener cuarto de basuras cuanta con punto hidráulico y desagüe cercano | |
| | 174 | El cuarto de basuras o unidad móvil de almacenamiento cuenta con adecuada ventilación | |
| | 175 | La ubicación del cuarto de basuras o unidad móvil de almacenamiento central de residuos está aislada del sitio de preparación y almacenamiento de alimentos evitando riesgos de contaminación. | |
| | 176 | El Área del cuarto de basuras o unidad móvil de almacenamiento central de residuos es suficiente para contener las canecas de almacenamiento de residuos sólidos | |
| | 177 | En caso de que la Unidad Operativa genere residuos tipo hospitalario esta deberá contar con espacio físico independiente por tipo de residuo. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Área de Lavandería | 178 | Los acabados de piso en el Área de Lavandería son de fácillimpieza y desinfección, antideslizantes y se encuentran enbuen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados |  |
| | 179 | Los acabados de muros en el en el Área de Lavandería so en baldosa o pintura epoxica permitiendo la fácil limpieza y desinfección | |
| | 180 | El acabado de cielo raso en el Área de Lavandería permite la fácil limpieza y desinfección. | |
| | 181 | El Área de Lavandería cuenta con sifón y rejilla en piso o cárcamo de recolección de aguas servidas, con las dimensiones necesarias para su adecuada evacuación | |
| | 182 | La lavandería está dotada de instalaciones sanitariaeléctricas e hidráulicas adecuadas para el lavado planchado de ropa | |
| Tanque de agua | 183 | La edificación cuenta con tanque de almacenamiento deagua en material diferente a asbesto cemento |  |
| | 184 | El o los tanques de almacenamiento de agua están debidamente protegidos con tapa que permita el ingreso para su lavado. | |
| | 185 | El o los tanques de almacenamiento de agua están ubicados en áreas de la edificación que permitan acceso para su inspección, lavado y desinfección | |
| | 186 | El o los tanques de almacenamiento de agua están conectados como mínimo con las redes de suministro de agua en cocina y baños. | |
| | 187 | El o los tanques de almacenamiento de agua están Debidamente impermeabilizados protegido de infiltraciones de agua. | |
| | 188 | Cuenta con certificado de lavado de tanque con una vigencia de 6 meses según lo exigido en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007, | |
| Otros | 189 | Si la edificación cuenta con servicio de gas propano, el lugarde la ubicación de las pipetas es aislado, ventilado y protegido de personas o agentes extraños que puedan causar indebida manipulación | La unidad operativa no maneja gas propano |

Constancia de lo anterior firma:

| Nombres y Apellidos | Cargo o Tipo de vinculación | Dependencia | Firma |
|---|---|---|---|
| Raquel Pinto | Coordinadora | CCC Tierra de Sol |  |

Anexos: Ninguno

Elaboró: Natalia Cujer Roa