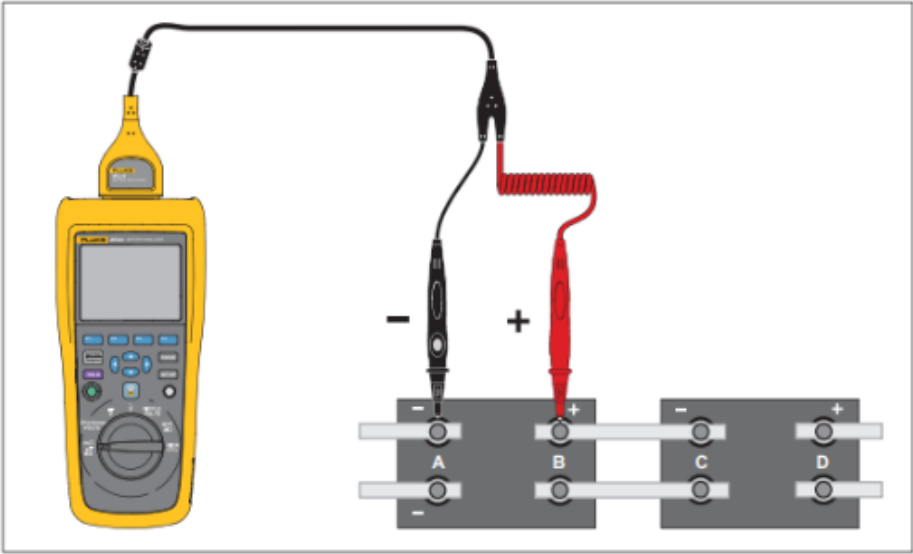


INFORME MEDICIONES RESISTENCIA INTERNA DE BATERIAS LOTE 6

Medición	
Contrato	24001216 H3
Ciudad	Bogotá
Lugar	Complejo CGAC Torre el Dorado Aerocivil
Fecha de medición	Marzo 2025

Datos del Equipo de Medición	
Marca	FLUKE
Modelo	BT521
Condiciones y parámetros de la prueba.	
<ol style="list-style-type: none">1. Método de medida puntual2. Tiempo de prueba 5 Segundos3. Verificación de valores de impedancia interna mΩ4. Verificación de tensión de batería en V DC	
Diagrama de conexiones para la prueba.	
	

Datos de la batería	
Marca	CSB
Modelo	HF

EL resultado de las medidas de resistencia interna de las baterías muestran uniformidad (valores entre 14 mΩ y 15 mΩ), estos valores se encuentran por debajo del valor de referencia lo que demuestra el buen estado de la batería, estos valores están dentro de los permitidos para una instalación nueva. Valores de resistencia interna por encima del 5% al valor de referencia no se deben aceptar.

ID Bateria	Resistencia interna Nominal mΩ	Valor Medido mΩ	porcentaje de Variacion con relacion al valor de referencia (%)	Tension (VDC)	Estado
1	19	14,8	-22,11	12,95	ACEPTABLE
2	19	15,0	-21,05	12,95	ACEPTABLE
3	19	14,8	-22,11	12,96	ACEPTABLE
4	19	14,9	-21,58	12,95	ACEPTABLE
5	19	14,8	-22,11	12,93	ACEPTABLE
6	19	15,0	-21,05	12,96	ACEPTABLE
7	19	15,5	-18,42	12,96	ACEPTABLE
8	19	15,6	-17,89	12,97	ACEPTABLE
9	19	15,3	-19,47	12,97	ACEPTABLE
10	19	15,5	-18,42	12,95	ACEPTABLE
11	19	15,0	-21,05	12,95	ACEPTABLE
12	19	15,4	-18,95	12,97	ACEPTABLE
13	19	14,9	-21,58	12,96	ACEPTABLE
14	19	13,8	-27,37	12,96	ACEPTABLE
15	19	15,4	-18,95	12,96	ACEPTABLE
16	19	14,6	-23,16	12,95	ACEPTABLE
17	19	14,0	-26,32	12,95	ACEPTABLE
18	19	14,8	-22,11	12,98	ACEPTABLE
19	19	15,0	-21,05	12,94	ACEPTABLE
20	19	15,3	-19,47	12,96	ACEPTABLE
21	19	14,3	-24,74	12,93	ACEPTABLE
22	19	14,0	-26,32	12,85	ACEPTABLE
23	19	14,3	-24,74	12,87	ACEPTABLE
24	19	14,0	-26,32	12,86	ACEPTABLE
25	19	15,3	-19,47	12,96	ACEPTABLE
26	19	14,3	-24,74	12,87	ACEPTABLE
27	19	13,8	-27,37	12,87	ACEPTABLE
28	19	14,3	-24,74	12,85	ACEPTABLE
29	19	14,3	-24,74	12,88	ACEPTABLE
30	19	14,4	-24,21	12,84	ACEPTABLE
31	19	16,1	-15,26	12,89	ACEPTABLE
32	19	16,0	-15,79	12,91	ACEPTABLE
33	19	16,7	-12,11	12,94	ACEPTABLE
34	19	15,5	-18,42	12,88	ACEPTABLE
35	19	16,0	-15,79	12,87	ACEPTABLE
36	19	16,3	-14,21	12,88	ACEPTABLE
37	19	15,6	-17,89	12,9	ACEPTABLE
38	19	16,0	-15,79	12,83	ACEPTABLE
39	19	15,5	-18,42	12,86	ACEPTABLE
40	19	15,5	-18,42	12,87	ACEPTABLE
41	19	15,0	-21,05	12,85	ACEPTABLE
42	19	15,6	-17,89	12,89	ACEPTABLE
43	19	14,5	-23,68	12,88	ACEPTABLE
44	19	15,1	-20,53	12,91	ACEPTABLE
45	19	15,6	-17,89	12,9	ACEPTABLE
46	19	15,8	-16,84	12,88	ACEPTABLE
47	19	15,6	-17,89	12,87	ACEPTABLE
48	19	15,5	-18,42	12,9	ACEPTABLE
49	19	15,6	-17,89	12,87	ACEPTABLE
50	19	15,4	-18,95	12,89	ACEPTABLE

51	19	14,9	-21,58	12,9	ACEPTABLE
52	19	15,5	-18,42	12,75	ACEPTABLE
53	19	15,4	-18,95	12,86	ACEPTABLE
54	19	15,8	-16,84	12,82	ACEPTABLE
55	19	15,9	-16,32	12,88	ACEPTABLE
56	19	15,8	-16,84	12,84	ACEPTABLE
57	19	16,4	-13,68	12,86	ACEPTABLE
58	19	15,9	-16,32	12,87	ACEPTABLE
59	19	15,8	-16,84	12,82	ACEPTABLE
60	19	15,4	-18,95	12,72	ACEPTABLE
61	19	15,6	-17,89	12,84	ACEPTABLE
62	19	15,6	-17,89	12,85	ACEPTABLE
63	19	14,6	-23,16	12,71	ACEPTABLE
64	19	15,9	-16,32	12,85	ACEPTABLE
65	19	15,3	-19,47	12,84	ACEPTABLE
66	19	15,4	-18,95	12,84	ACEPTABLE
67	19	15,2	-20,00	12,89	ACEPTABLE
68	19	15,1	-20,53	12,86	ACEPTABLE
69	19	15,5	-18,42	12,86	ACEPTABLE
70	19	15,1	-20,53	12,83	ACEPTABLE
71	19	15,2	-20,00	12,88	ACEPTABLE
72	19	15,1	-20,53	12,9	ACEPTABLE
73	19	15,8	-16,84	12,84	ACEPTABLE
74	19	15,4	-18,95	12,86	ACEPTABLE
75	19	15,9	-16,32	12,86	ACEPTABLE
76	19	15,2	-20,00	12,84	ACEPTABLE
77	19	15,6	-17,89	12,88	ACEPTABLE
78	19	15,4	-18,95	12,86	ACEPTABLE
79	19	15,0	-21,05	12,9	ACEPTABLE
80	19	15,5	-18,42	12,84	ACEPTABLE
81	19	15,9	-16,32	12,88	ACEPTABLE
82	19	15,6	-17,89	12,87	ACEPTABLE
83	19	15,7	-17,37	12,89	ACEPTABLE
84	19	16,2	-14,74	12,89	ACEPTABLE
85	19	16,1	-15,26	12,91	ACEPTABLE
86	19	16,2	-14,74	12,93	ACEPTABLE
87	19	15,8	-16,84	12,88	ACEPTABLE
88	19	15,9	-16,32	12,86	ACEPTABLE
89	19	16,0	-15,79	12,87	ACEPTABLE
90	19	15,8	-16,84	12,82	ACEPTABLE
91	19	16,3	-14,21	12,87	ACEPTABLE
92	19	15,8	-16,84	12,89	ACEPTABLE
93	19	15,1	-20,53	12,81	ACEPTABLE
94	19	16,5	-13,16	12,86	ACEPTABLE
95	19	15,2	-20,00	12,91	ACEPTABLE
96	19	15,8	-16,84	12,92	ACEPTABLE
97	19	16,1	-15,26	12,85	ACEPTABLE
98	19	16,4	-13,68	12,85	ACEPTABLE
99	19	15,8	-16,84	12,85	ACEPTABLE
100	19	16,0	-15,79	12,82	ACEPTABLE

101	19	15,7	-17,37	12,87	ACEPTABLE
102	19	16,3	-14,21	12,87	ACEPTABLE
103	19	15,7	-17,37	12,85	ACEPTABLE
104	19	15,6	-17,89	12,91	ACEPTABLE
105	19	15,1	-20,53	12,93	ACEPTABLE
106	19	15,7	-17,37	12,86	ACEPTABLE
107	19	15,8	-16,84	12,89	ACEPTABLE
108	19	16,2	-14,74	12,83	ACEPTABLE
109	19	16,0	-15,79	12,85	ACEPTABLE
110	19	15,4	-18,95	12,9	ACEPTABLE
111	19	16,0	-15,79	12,89	ACEPTABLE
112	19	15,7	-17,37	12,89	ACEPTABLE
113	19	16,6	-12,63	12,87	ACEPTABLE
114	19	16,0	-15,79	12,86	ACEPTABLE
115	19	16,2	-14,74	12,89	ACEPTABLE
116	19	16,2	-14,74	12,91	ACEPTABLE
117	19	15,7	-17,37	12,85	ACEPTABLE
118	19	16,8	-11,58	12,92	ACEPTABLE
119	19	16,1	-15,26	12,82	ACEPTABLE
120	19	15,9	-16,32	12,88	ACEPTABLE
121	19	14,7	-22,63	12,89	ACEPTABLE
122	19	14,0	-26,32	12,86	ACEPTABLE
123	19	14,2	-25,26	12,85	ACEPTABLE
124	19	14,6	-23,16	12,89	ACEPTABLE
125	19	14,7	-22,63	12,88	ACEPTABLE
126	19	14,5	-23,68	12,91	ACEPTABLE
127	19	14,1	-25,79	12,9	ACEPTABLE
128	19	14,5	-23,68	12,87	ACEPTABLE
129	19	14,0	-26,32	12,88	ACEPTABLE
130	19	14,4	-24,21	12,84	ACEPTABLE
131	19	14,4	-24,21	12,89	ACEPTABLE
132	19	14,3	-24,74	12,89	ACEPTABLE
133	19	14,2	-25,26	12,87	ACEPTABLE
134	19	14,6	-23,16	12,87	ACEPTABLE
135	19	15,1	-20,53	12,84	ACEPTABLE
136	19	14,6	-23,16	12,89	ACEPTABLE
137	19	14,2	-25,26	12,86	ACEPTABLE
138	19	15,1	-20,53	12,89	ACEPTABLE
139	19	14,4	-24,21	12,86	ACEPTABLE
140	19	15,1	-20,53	12,85	ACEPTABLE
141	19	14,2	-25,26	12,88	ACEPTABLE
142	19	14,7	-22,63	12,87	ACEPTABLE
143	19	14,3	-24,74	12,86	ACEPTABLE
144	19	14,6	-23,16	12,88	ACEPTABLE
145	19	14,3	-24,74	12,88	ACEPTABLE
146	19	14,4	-24,21	12,88	ACEPTABLE
147	19	15,0	-21,05	12,88	ACEPTABLE
148	19	14,5	-23,68	12,89	ACEPTABLE
149	19	14,1	-25,79	12,85	ACEPTABLE
150	19	15,7	-17,37	12,87	ACEPTABLE

151	19	13,9	-26,84	12,84	ACEPTABLE
152	19	14,3	-24,74	12,86	ACEPTABLE
153	19	14,6	-23,16	12,87	ACEPTABLE
154	19	14,1	-25,79	12,85	ACEPTABLE
155	19	14,2	-25,26	12,88	ACEPTABLE
156	19	13,8	-27,37	12,89	ACEPTABLE
157	19	14,8	-22,11	12,86	ACEPTABLE
158	19	14,2	-25,26	12,86	ACEPTABLE
159	19	14,4	-24,21	12,86	ACEPTABLE
160	19	14,5	-23,68	12,85	ACEPTABLE
161	19	15,0	-20,84	12,79	ACEPTABLE
162	19	14,3	-24,74	12,78	ACEPTABLE
163	19	14,5	-23,79	12,85	ACEPTABLE
164	19	14,8	-22,37	12,81	ACEPTABLE
165	19	14,3	-24,79	12,86	ACEPTABLE
166	19	14,5	-23,84	12,81	ACEPTABLE
167	19	13,8	-27,53	12,89	ACEPTABLE
168	19	13,9	-26,89	12,81	ACEPTABLE
169	19	14,1	-25,58	12,8	ACEPTABLE
170	19	14,4	-24,00	12,8	ACEPTABLE
171	19	14,0	-26,32	12,82	ACEPTABLE
172	19	14,7	-22,63	12,87	ACEPTABLE
173	19	14,1	-25,79	12,87	ACEPTABLE
174	19	14,0	-26,32	12,88	ACEPTABLE
175	19	14,4	-24,21	12,86	ACEPTABLE
176	19	14,0	-26,32	12,87	ACEPTABLE
177	19	14,2	-25,26	12,89	ACEPTABLE
178	19	14,4	-24,21	12,9	ACEPTABLE
179	19	14,8	-22,11	12,89	ACEPTABLE
180	19	14,5	-23,68	12,87	ACEPTABLE
181	19	14,5	-23,68	12,86	ACEPTABLE
182	19	14,8	-22,11	12,87	ACEPTABLE
183	19	14,8	-22,11	12,87	ACEPTABLE
184	19	14,5	-23,68	12,87	ACEPTABLE
185	19	14,6	-23,16	12,85	ACEPTABLE
186	19	14,9	-21,58	12,88	ACEPTABLE
187	19	14,3	-24,74	12,84	ACEPTABLE
188	19	14,0	-26,32	12,86	ACEPTABLE
189	19	14,2	-25,26	12,86	ACEPTABLE
190	19	14,0	-26,32	12,86	ACEPTABLE
191	19	14,3	-24,58	12,78	ACEPTABLE
192	19	14,7	-22,79	12,82	ACEPTABLE
193	19	14,6	-23,37	12,83	ACEPTABLE
194	19	14,3	-24,53	12,79	ACEPTABLE
195	19	14,7	-22,74	12,81	ACEPTABLE
196	19	14,6	-23,11	12,77	ACEPTABLE
197	19	15,2	-20,21	12,81	ACEPTABLE
198	19	14,6	-23,21	12,79	ACEPTABLE
199	19	15,1	-20,74	12,79	ACEPTABLE
200	19	14,3	-24,53	12,77	ACEPTABLE

201	19	14,5	-23,68	12,87	ACEPTABLE
202	19	14,8	-22,11	12,88	ACEPTABLE
203	19	14,7	-22,63	12,88	ACEPTABLE
204	19	14,4	-24,21	12,87	ACEPTABLE
205	19	14,5	-23,68	12,89	ACEPTABLE
206	19	14,0	-26,32	12,88	ACEPTABLE
207	19	14,8	-22,11	12,88	ACEPTABLE
208	19	14,4	-24,21	12,86	ACEPTABLE
209	19	13,8	-27,37	12,89	ACEPTABLE
210	19	14,4	-24,21	12,83	ACEPTABLE
211	19	15,1	-20,53	12,95	ACEPTABLE
212	19	15,0	-21,05	12,96	ACEPTABLE
213	19	15,6	-17,89	12,97	ACEPTABLE
214	19	15,4	-18,95	12,95	ACEPTABLE
215	19	15,6	-17,89	12,97	ACEPTABLE
216	19	15,4	-18,95	12,97	ACEPTABLE
217	19	15,4	-18,95	12,97	ACEPTABLE
218	19	15,1	-20,53	12,97	ACEPTABLE
219	19	14,9	-21,58	12,98	ACEPTABLE
220	19	15,2	-20,00	12,95	ACEPTABLE
221	19	15,7	-17,37	12,95	ACEPTABLE
222	19	15,3	-19,47	12,99	ACEPTABLE
223	19	15,1	-20,53	12,95	ACEPTABLE
224	19	14,6	-23,16	12,94	ACEPTABLE
225	19	15,0	-21,05	12,96	ACEPTABLE
226	19	15,2	-20,00	12,95	ACEPTABLE
227	19	15,6	-17,89	12,93	ACEPTABLE
228	19	15,0	-21,05	12,97	ACEPTABLE
229	19	15,4	-18,95	12,96	ACEPTABLE
230	19	15,3	-19,47	12,98	ACEPTABLE
231	19	14,1	-25,79	12,95	ACEPTABLE
232	19	15,0	-21,05	12,98	ACEPTABLE
233	19	15,6	-17,89	12,97	ACEPTABLE
234	19	15,1	-20,53	12,95	ACEPTABLE
235	19	15,2	-20,00	12,97	ACEPTABLE
236	19	15,4	-18,95	12,96	ACEPTABLE
237	19	15,8	-16,84	12,94	ACEPTABLE
238	19	15,5	-18,42	12,95	ACEPTABLE
239	19	14,7	-22,63	12,98	ACEPTABLE
240	19	15,3	-19,47	12,97	ACEPTABLE
241	19	15,7	-17,37	12,95	ACEPTABLE
242	19	15,4	-18,95	12,95	ACEPTABLE
243	19	15,8	-16,84	12,96	ACEPTABLE
244	19	15,5	-18,42	12,96	ACEPTABLE
245	19	15,8	-16,84	12,97	ACEPTABLE
246	19	15,1	-20,53	12,96	ACEPTABLE
247	19	15,3	-19,47	12,96	ACEPTABLE
248	19	15,5	-18,42	12,97	ACEPTABLE
249	19	15,1	-20,53	12,98	ACEPTABLE
250	19	15,1	-20,53	12,94	ACEPTABLE

251	19	14,5	-23,68	12,95	ACEPTABLE
252	19	14,9	-21,58	12,89	ACEPTABLE
253	19	15,8	-16,84	12,97	ACEPTABLE
254	19	15,2	-20,00	12,98	ACEPTABLE
255	19	15,4	-18,95	12,96	ACEPTABLE
256	19	15,4	-18,95	12,96	ACEPTABLE
257	19	15,7	-17,37	12,97	ACEPTABLE
258	19	15,7	-17,37	12,95	ACEPTABLE
259	19	14,1	-25,79	12,94	ACEPTABLE
260	19	14,9	-21,58	12,98	ACEPTABLE
261	19	14,7	-22,63	12,94	ACEPTABLE
262	19	14,8	-22,11	12,94	ACEPTABLE
263	19	15,1	-20,53	12,94	ACEPTABLE
264	19	15,4	-18,95	12,97	ACEPTABLE
265	19	14,9	-21,58	12,97	ACEPTABLE
266	19	15,0	-21,05	12,96	ACEPTABLE
267	19	15,3	-19,47	12,95	ACEPTABLE
268	19	14,7	-22,63	12,97	ACEPTABLE
269	19	15,2	-20,00	12,96	ACEPTABLE
270	19	15,1	-20,53	12,96	ACEPTABLE
271	19	15,0	-21,05	12,8	ACEPTABLE
272	19	14,3	-24,84	12,79	ACEPTABLE
273	19	14,3	-24,53	12,78	ACEPTABLE
274	19	14,5	-23,84	12,72	ACEPTABLE
275	19	14,5	-23,74	12,8	ACEPTABLE
276	19	14,8	-22,37	12,87	ACEPTABLE
277	19	14,8	-22,37	12,8	ACEPTABLE
278	19	14,6	-23,05	12,78	ACEPTABLE
279	19	14,7	-22,84	12,76	ACEPTABLE
280	19	14,9	-21,84	12,82	ACEPTABLE
281	19	14,5	-23,47	12,8	ACEPTABLE
282	19	14,3	-24,95	12,82	ACEPTABLE
283	19	14,8	-22,11	12,81	ACEPTABLE
284	19	14,7	-22,79	12,78	ACEPTABLE
285	19	14,0	-26,21	12,92	ACEPTABLE
286	19	14,2	-25,21	12,93	ACEPTABLE
287	19	14,0	-26,11	12,92	ACEPTABLE
288	19	14,6	-23,11	12,93	ACEPTABLE
289	19	14,2	-25,42	12,94	ACEPTABLE
290	19	14,6	-23,16	12,91	ACEPTABLE
291	19	14,3	-24,74	12,91	ACEPTABLE
292	19	15,2	-20,00	12,92	ACEPTABLE
293	19	14,8	-22,11	12,99	ACEPTABLE
294	19	14,3	-24,74	12,83	ACEPTABLE
295	19	14,7	-22,63	12,97	ACEPTABLE
296	19	14,5	-23,68	12,95	ACEPTABLE
297	19	14,2	-25,26	12,92	ACEPTABLE
298	19	13,9	-26,84	12,95	ACEPTABLE
299	19	14,7	-22,63	12,92	ACEPTABLE
300	19	14,3	-24,74	12,91	ACEPTABLE

301	19	14,6	-23,16	12,93	ACEPTABLE
302	19	14,1	-25,79	12,91	ACEPTABLE
303	19	14,6	-23,16	12,92	ACEPTABLE
304	19	14,4	-24,21	12,93	ACEPTABLE
305	19	14,1	-25,79	12,93	ACEPTABLE
306	19	14,4	-24,21	12,9	ACEPTABLE
307	19	14,9	-21,58	12,93	ACEPTABLE
308	19	14,4	-24,21	12,9	ACEPTABLE
309	19	14,8	-22,11	12,92	ACEPTABLE
310	19	14,8	-22,11	12,9	ACEPTABLE
311	19	14,7	-22,63	12,9	ACEPTABLE
312	19	14,8	-22,11	12,91	ACEPTABLE
313	19	14,4	-24,21	12,92	ACEPTABLE
314	19	14,9	-21,58	12,9	ACEPTABLE
315	19	14,3	-24,74	12,9	ACEPTABLE
316	19	14,7	-22,63	12,92	ACEPTABLE
317	19	14,6	-23,16	12,94	ACEPTABLE
318	19	14,0	-26,32	12,92	ACEPTABLE
319	19	14,6	-23,16	12,91	ACEPTABLE
320	19	14,8	-22,11	12,92	ACEPTABLE
321	19	14,1	-25,79	12,91	ACEPTABLE
322	19	14,4	-24,21	12,91	ACEPTABLE
323	19	14,7	-22,63	12,94	ACEPTABLE
324	19	14,3	-24,74	12,92	ACEPTABLE
325	19	15,2	-20,00	12,93	ACEPTABLE
326	19	15,1	-20,53	12,91	ACEPTABLE
327	19	14,2	-25,26	12,92	ACEPTABLE
328	19	14,1	-25,79	12,92	ACEPTABLE
329	19	15,7	-17,37	12,94	ACEPTABLE
330	19	14,1	-25,79	12,92	ACEPTABLE
331	19	14,3	-24,74	12,92	ACEPTABLE
332	19	14,6	-23,16	12,93	ACEPTABLE
333	19	14,6	-23,16	12,92	ACEPTABLE
334	19	15,1	-20,53	12,91	ACEPTABLE
335	19	14,4	-24,21	12,93	ACEPTABLE
336	19	15,2	-20,00	12,92	ACEPTABLE
337	19	15,4	-18,95	12,92	ACEPTABLE
338	19	14,2	-25,26	12,91	ACEPTABLE
339	19	15,0	-21,05	12,92	ACEPTABLE
340	19	14,9	-21,58	12,91	ACEPTABLE
341	19	14,5	-23,68	12,93	ACEPTABLE
342	19	14,3	-24,74	12,94	ACEPTABLE
343	19	14,0	-26,32	12,92	ACEPTABLE
344	19	14,2	-25,26	12,94	ACEPTABLE
345	19	14,1	-25,79	12,9	ACEPTABLE
346	19	14,7	-22,63	12,91	ACEPTABLE
347	19	15,1	-20,53	12,93	ACEPTABLE
348	19	14,3	-24,74	12,94	ACEPTABLE
349	19	14,5	-23,68	12,99	ACEPTABLE
350	19	15,0	-21,05	12,93	ACEPTABLE

351	19	14,3	-24,74	12,93	ACEPTABLE
352	19	14,4	-24,21	12,97	ACEPTABLE
353	19	14,7	-22,63	12,94	ACEPTABLE
354	19	14,2	-25,26	12,96	ACEPTABLE
355	19	14,3	-24,74	12,93	ACEPTABLE
356	19	14,3	-24,74	12,95	ACEPTABLE
357	19	14,7	-22,63	12,96	ACEPTABLE
358	19	14,2	-25,26	12,95	ACEPTABLE
359	19	14,1	-25,79	12,92	ACEPTABLE
360	19	14,6	-23,16	12,94	ACEPTABLE
361	19	14,2	-25,26	12,93	ACEPTABLE
362	19	14,9	-21,58	12,96	ACEPTABLE
363	19	14,7	-22,63	12,96	ACEPTABLE
364	19	15,4	-18,95	12,94	ACEPTABLE
365	19	14,9	-21,58	12,95	ACEPTABLE
366	19	13,8	-27,37	12,95	ACEPTABLE
367	19	14,3	-24,74	12,94	ACEPTABLE
368	19	14,5	-23,68	12,93	ACEPTABLE
369	19	15,0	-21,05	12,94	ACEPTABLE
370	19	14,1	-25,79	12,95	ACEPTABLE
371	19	14,4	-24,21	12,95	ACEPTABLE
372	19	14,7	-22,63	12,94	ACEPTABLE
373	19	14,9	-21,58	12,94	ACEPTABLE
374	19	14,0	-26,32	12,95	ACEPTABLE
375	19	14,7	-22,63	12,95	ACEPTABLE
376	19	14,2	-25,26	12,94	ACEPTABLE
377	19	14,3	-24,74	12,93	ACEPTABLE
378	19	14,4	-24,21	12,94	ACEPTABLE
379	19	15,2	-20,00	12,94	ACEPTABLE
380	19	15,6	-17,89	12,8	ACEPTABLE
381	19	14,7	-22,63	12,87	ACEPTABLE
382	19	14,0	-26,32	12,85	ACEPTABLE
383	19	14,7	-22,63	12,87	ACEPTABLE
384	19	14,6	-23,16	12,78	ACEPTABLE
385	19	14,3	-24,74	12,87	ACEPTABLE
386	19	14,5	-23,68	12,89	ACEPTABLE
387	19	14,6	-23,16	12,84	ACEPTABLE
388	19	15,2	-20,00	12,85	ACEPTABLE
389	19	14,9	-21,58	12,87	ACEPTABLE
390	19	14,8	-22,11	12,88	ACEPTABLE
391	19	14,7	-22,63	12,85	ACEPTABLE
392	19	15,1	-20,53	12,87	ACEPTABLE
393	19	14,1	-25,79	12,78	ACEPTABLE
394	19	14,6	-23,16	12,87	ACEPTABLE
395	19	14,5	-23,68	12,81	ACEPTABLE
396	19	14,5	-23,68	12,87	ACEPTABLE
397	19	15,0	-21,05	12,88	ACEPTABLE
398	19	14,3	-24,74	12,86	ACEPTABLE
399	19	14,3	-24,74	12,84	ACEPTABLE
400	19	15,2	-20,00	12,88	ACEPTABLE

401	19	16,0	-15,79	12,81	ACEPTABLE
402	19	14,5	-23,68	12,9	ACEPTABLE
403	19	15,1	-20,53	12,92	ACEPTABLE
404	19	15,0	-21,05	12,94	ACEPTABLE
405	19	15,3	-19,47	12,94	ACEPTABLE
406	19	15,7	-17,37	12,93	ACEPTABLE
407	19	15,8	-16,84	12,93	ACEPTABLE
408	19	16,0	-15,79	12,93	ACEPTABLE
409	19	14,7	-22,63	12,92	ACEPTABLE
410	19	14,6	-23,16	12,84	ACEPTABLE
411	19	14,6	-23,16	12,88	ACEPTABLE
412	19	15,3	-19,47	12,9	ACEPTABLE
413	19	14,9	-21,58	12,91	ACEPTABLE
414	19	14,9	-21,58	12,86	ACEPTABLE
415	19	15,0	-21,05	12,88	ACEPTABLE
416	19	14,5	-23,68	12,86	ACEPTABLE
417	19	14,7	-22,63	12,88	ACEPTABLE
418	19	14,5	-23,68	12,87	ACEPTABLE
419	19	14,2	-25,26	12,87	ACEPTABLE
420	19	14,6	-23,42	12,81	ACEPTABLE
421	19	14,3	-24,74	12,76	ACEPTABLE
422	19	15,0	-21,05	12,88	ACEPTABLE
423	19	14,3	-24,74	12,88	ACEPTABLE
424	19	14,4	-24,21	12,86	ACEPTABLE
425	19	14,9	-21,58	12,9	ACEPTABLE
426	19	15,3	-19,47	12,82	ACEPTABLE
427	19	14,3	-24,74	12,78	ACEPTABLE
428	19	14,5	-23,68	12,75	ACEPTABLE
429	19	14,3	-24,74	12,8	ACEPTABLE
430	19	14,5	-23,68	12,78	ACEPTABLE
431	19	14,4	-24,21	12,75	ACEPTABLE
432	19	14,9	-21,58	12,81	ACEPTABLE
433	19	15,2	-20,00	12,76	ACEPTABLE
434	19	14,3	-24,74	12,77	ACEPTABLE
435	19	15,5	-18,42	12,82	ACEPTABLE
436	19	16,3	-14,21	12,83	ACEPTABLE
437	19	13,9	-26,84	12,86	ACEPTABLE
438	19	14,4	-24,21	12,78	ACEPTABLE
439	19	15,1	-20,53	12,78	ACEPTABLE
440	19	14,3	-24,85	12,81	ACEPTABLE
441	19	14,2	-25,39	12,83	ACEPTABLE
442	19	14,5	-23,54	12,81	ACEPTABLE
443	19	14,8	-22,24	12,79	ACEPTABLE
444	19	14,8	-22,15	12,79	ACEPTABLE
445	19	14,8	-22,18	12,78	ACEPTABLE
446	19	14,9	-21,39	12,8	ACEPTABLE
447	19	14,9	-21,46	12,79	ACEPTABLE
448	19	14,9	-21,73	12,77	ACEPTABLE
449	19	14,3	-24,95	12,78	ACEPTABLE
450	19	15,8	-16,95	12,73	ACEPTABLE

ID Bateria	Resistencia interna Nominal mΩ	Valor Medido mΩ	porcentaje de Variacion con relacion al valor de referencia (%)	Tension (VDC)	Estado
451	19	15,9	-16,32	12,85	ACEPTABLE
452	19	14,9	-21,58	12,92	ACEPTABLE
453	19	15,8	-16,84	12,90	ACEPTABLE
454	19	15,4	-18,95	12,85	ACEPTABLE
455	19	15,1	-20,53	12,85	ACEPTABLE
456	19	15,3	-19,47	12,89	ACEPTABLE
457	19	15,5	-18,42	12,89	ACEPTABLE
458	19	15,3	-19,47	12,89	ACEPTABLE
459	19	15,2	-20,00	12,87	ACEPTABLE
460	19	15,7	-17,37	12,88	ACEPTABLE
461	19	15,1	-20,53	12,86	ACEPTABLE
462	19	14,7	-22,63	12,86	ACEPTABLE
463	19	15,0	-21,05	12,84	ACEPTABLE
464	19	15,4	-18,95	12,85	ACEPTABLE
465	19	15,8	-16,84	12,86	ACEPTABLE
466	19	14,6	-23,16	12,87	ACEPTABLE
467	19	15,7	-17,37	12,86	ACEPTABLE
468	19	15,9	-16,32	12,85	ACEPTABLE
469	19	15,5	-18,42	12,85	ACEPTABLE
470	19	15,0	-21,05	12,83	ACEPTABLE
471	19	15,6	-17,89	12,85	ACEPTABLE
472	19	16,1	-15,26	12,86	ACEPTABLE
473	19	16,0	-15,79	12,88	ACEPTABLE
474	19	16,5	-13,16	12,87	ACEPTABLE
475	19	15,8	-16,84	12,90	ACEPTABLE
476	19	16,3	-14,21	12,85	ACEPTABLE
477	19	16,7	-12,11	12,86	ACEPTABLE
478	19	16,3	-14,21	12,87	ACEPTABLE
479	19	15,9	-16,32	12,91	ACEPTABLE
480	19	15,6	-17,89	12,84	ACEPTABLE
481	19	16,6	-12,63	12,85	ACEPTABLE
482	19	15,8	-16,84	12,84	ACEPTABLE
483	19	16,1	-15,26	12,86	ACEPTABLE
484	19	16,3	-14,21	12,94	ACEPTABLE
485	19	16,6	-12,63	12,83	ACEPTABLE
486	19	16,0	-15,79	12,90	ACEPTABLE
487	19	15,5	-18,42	12,82	ACEPTABLE
488	19	15,2	-20,00	12,90	ACEPTABLE
489	19	15,4	-18,95	12,81	ACEPTABLE
490	19	15,2	-20,00	12,91	ACEPTABLE
491	19	16,1	-15,26	12,89	ACEPTABLE
492	19	15,9	-16,32	12,84	ACEPTABLE
493	19	15,5	-18,42	12,89	ACEPTABLE
494	19	15,1	-20,53	12,78	ACEPTABLE
495	19	15,4	-18,95	12,79	ACEPTABLE
496	19	15,9	-16,32	12,88	ACEPTABLE
497	19	15,8	-16,84	12,90	ACEPTABLE
498	19	15,8	-16,84	12,92	ACEPTABLE
499	19	16,0	-15,79	12,87	ACEPTABLE
500	19	16,2	-14,74	12,88	ACEPTABLE

501	19	15,3	-19,47	12,85	ACCEPTABLE
502	19	15,7	-17,37	12,85	ACCEPTABLE
503	19	15,5	-18,42	12,87	ACCEPTABLE
504	19	15,4	-18,95	12,84	ACCEPTABLE
505	19	15,7	-17,37	12,81	ACCEPTABLE
506	19	15,7	-17,37	12,84	ACCEPTABLE
507	19	15,7	-17,37	12,85	ACCEPTABLE
508	19	15,5	-18,42	12,88	ACCEPTABLE
509	19	15,1	-20,53	12,78	ACCEPTABLE
510	19	14,6	-23,16	12,81	ACCEPTABLE
511	19	16,1	-15,26	12,85	ACCEPTABLE
512	19	14,6	-23,00	12,83	ACCEPTABLE
513	19	15,0	-20,84	12,80	ACCEPTABLE
514	19	14,4	-24,32	12,90	ACCEPTABLE
515	19	14,4	-24,37	12,79	ACCEPTABLE
516	19	14,7	-22,53	12,78	ACCEPTABLE
517	19	14,7	-22,53	12,57	ACCEPTABLE
518	19	15,0	-21,11	12,59	ACCEPTABLE
519	19	14,6	-23,05	12,79	ACCEPTABLE
520	19	14,5	-23,63	12,73	ACCEPTABLE
521	19	14,6	-23,32	12,75	ACCEPTABLE
522	19	14,3	-24,63	12,64	ACCEPTABLE
523	19	14,9	-21,84	12,75	ACCEPTABLE
524	19	14,8	-22,16	12,71	ACCEPTABLE
525	19	14,6	-23,32	12,61	ACCEPTABLE
526	19	14,5	-23,79	12,87	ACCEPTABLE
527	19	14,7	-22,63	12,80	ACCEPTABLE
528	19	14,3	-24,79	12,82	ACCEPTABLE
529	19	14,7	-22,79	12,61	ACCEPTABLE
530	19	14,7	-22,84	12,81	ACCEPTABLE
531	19	14,8	-22,00	12,69	ACCEPTABLE
532	19	14,6	-23,42	12,85	ACCEPTABLE
533	19	14,6	-23,21	12,62	ACCEPTABLE
534	19	14,5	-23,47	12,86	ACCEPTABLE
535	19	15,1	-20,68	12,57	ACCEPTABLE
536	19	14,8	-22,16	12,60	ACCEPTABLE
537	19	15,0	-21,05	12,94	ACCEPTABLE
538	19	15,2	-20,26	12,82	ACCEPTABLE
539	19	14,6	-23,37	12,84	ACCEPTABLE
540	19	14,9	-21,58	12,58	ACCEPTABLE
541	19	15,7	-17,37	12,91	ACCEPTABLE
542	19	16,0	-15,79	12,93	ACCEPTABLE
543	19	16,0	-15,79	12,91	ACCEPTABLE
544	19	15,9	-16,32	12,85	ACCEPTABLE
545	19	15,7	-17,37	12,87	ACCEPTABLE
546	19	16,4	-13,68	12,87	ACCEPTABLE
547	19	15,5	-18,42	12,87	ACCEPTABLE
548	19	15,5	-18,42	12,84	ACCEPTABLE
549	19	15,5	-18,42	12,84	ACCEPTABLE
550	19	15,6	-17,89	12,84	ACCEPTABLE

551	19	15,6	-17,89	12,89	ACCEPTABLE
552	19	15,3	-19,47	12,86	ACCEPTABLE
553	19	15,8	-16,84	12,87	ACCEPTABLE
554	19	16,5	-13,16	12,90	ACCEPTABLE
555	19	15,3	-19,47	12,86	ACCEPTABLE
556	19	16,2	-14,74	12,88	ACCEPTABLE
557	19	15,9	-16,32	12,86	ACCEPTABLE
558	19	16,0	-15,79	12,88	ACCEPTABLE
559	19	15,9	-16,32	12,89	ACCEPTABLE
560	19	16,7	-12,11	12,91	ACCEPTABLE
561	19	16,3	-14,21	12,84	ACCEPTABLE
562	19	15,5	-18,42	12,87	ACCEPTABLE
563	19	15,6	-17,89	12,87	ACCEPTABLE
564	19	15,8	-16,84	12,88	ACCEPTABLE
565	19	15,4	-18,95	12,87	ACCEPTABLE
566	19	16,0	-15,79	12,89	ACCEPTABLE
567	19	16,3	-14,21	12,88	ACCEPTABLE
568	19	16,2	-14,74	12,86	ACCEPTABLE
569	19	15,2	-20,00	12,91	ACCEPTABLE
570	19	15,4	-18,95	12,88	ACCEPTABLE
571	19	16,2	-14,74	12,86	ACCEPTABLE
572	19	16,1	-15,26	12,89	ACCEPTABLE
573	19	16,0	-15,79	12,86	ACCEPTABLE
574	19	15,9	-16,32	12,78	ACCEPTABLE
575	19	15,5	-18,42	12,87	ACCEPTABLE
576	19	15,7	-17,37	12,92	ACCEPTABLE
577	19	15,5	-18,42	12,91	ACCEPTABLE
578	19	15,9	-16,32	12,85	ACCEPTABLE
579	19	16,1	-15,26	12,88	ACCEPTABLE
580	19	16,3	-14,21	12,90	ACCEPTABLE
581	19	15,7	-17,37	12,88	ACCEPTABLE
582	19	16,4	-13,68	12,85	ACCEPTABLE
583	19	16,4	-13,68	12,93	ACCEPTABLE
584	19	16,0	-15,79	12,90	ACCEPTABLE
585	19	16,1	-15,26	12,94	ACCEPTABLE
586	19	16,8	-11,58	12,91	ACCEPTABLE
587	19	15,8	-16,84	12,89	ACCEPTABLE
588	19	15,7	-17,37	12,86	ACCEPTABLE
589	19	15,8	-16,84	12,85	ACCEPTABLE
590	19	15,5	-18,42	12,84	ACCEPTABLE
591	19	15,1	-20,53	12,85	ACCEPTABLE
592	19	15,7	-17,37	12,86	ACCEPTABLE
593	19	15,5	-18,42	12,87	ACCEPTABLE
594	19	15,7	-17,37	12,87	ACCEPTABLE
595	19	16,2	-14,74	12,87	ACCEPTABLE
596	19	15,4	-18,95	12,88	ACCEPTABLE
597	19	15,7	-17,37	12,82	ACCEPTABLE
598	19	15,5	-18,42	12,89	ACCEPTABLE
599	19	15,5	-18,42	12,85	ACCEPTABLE
600	19	16,0	-15,79	12,89	ACCEPTABLE

601	19	14,3	-24,74	12,89	ACEPTABLE
602	19	14,1	-25,79	12,89	ACEPTABLE
603	19	14,7	-22,63	12,92	ACEPTABLE
604	19	14,2	-25,26	12,90	ACEPTABLE
605	19	14,7	-22,63	12,90	ACEPTABLE
606	19	14,4	-24,21	12,93	ACEPTABLE
607	19	14,6	-23,16	12,91	ACEPTABLE
608	19	14,2	-25,26	12,91	ACEPTABLE
609	19	15,0	-21,05	12,91	ACEPTABLE
610	19	14,0	-26,32	12,93	ACEPTABLE
611	19	14,5	-23,95	12,81	ACEPTABLE
612	19	14,7	-22,58	12,89	ACEPTABLE
613	19	14,5	-23,79	12,77	ACEPTABLE
614	19	14,8	-22,21	12,86	ACEPTABLE
615	19	14,5	-23,84	12,86	ACEPTABLE
616	19	14,4	-24,37	12,89	ACEPTABLE
617	19	15,3	-19,74	12,88	ACEPTABLE
618	19	14,0	-26,42	12,90	ACEPTABLE
619	19	14,8	-22,05	12,80	ACEPTABLE
620	19	14,3	-24,58	12,90	ACEPTABLE
621	19	14,6	-23,42	12,76	ACEPTABLE
622	19	14,5	-23,53	12,74	ACEPTABLE
623	19	14,4	-24,00	12,83	ACEPTABLE
624	19	14,0	-26,26	12,81	ACEPTABLE
625	19	14,7	-22,63	12,89	ACEPTABLE
626	19	14,5	-23,95	12,87	ACEPTABLE
627	19	14,6	-23,21	12,89	ACEPTABLE
628	19	14,6	-23,21	12,85	ACEPTABLE
629	19	14,1	-25,95	12,90	ACEPTABLE
630	19	14,3	-24,58	12,88	ACEPTABLE
631	19	14,5	-23,53	12,87	ACEPTABLE
632	19	15,0	-21,16	12,91	ACEPTABLE
633	19	16,5	-13,11	12,85	ACEPTABLE
634	19	14,1	-25,79	12,87	ACEPTABLE
635	19	14,1	-25,95	12,88	ACEPTABLE
636	19	14,8	-22,05	12,88	ACEPTABLE
637	19	14,4	-24,37	12,85	ACEPTABLE
638	19	14,4	-24,37	12,87	ACEPTABLE
639	19	14,8	-21,89	12,90	ACEPTABLE
640	19	15,0	-20,84	12,89	ACEPTABLE
641	19	14,6	-23,16	12,93	ACEPTABLE
642	19	14,7	-22,63	12,92	ACEPTABLE
643	19	15,0	-21,05	12,90	ACEPTABLE
644	19	14,8	-22,11	12,91	ACEPTABLE
645	19	14,5	-23,68	12,92	ACEPTABLE
646	19	14,2	-25,26	12,91	ACEPTABLE
647	19	14,2	-25,26	12,93	ACEPTABLE
648	19	14,2	-25,26	12,92	ACEPTABLE
649	19	14,4	-24,21	12,93	ACEPTABLE
650	19	14,6	-23,16	12,93	ACEPTABLE

651	19	14,3	-24,74	12,91	ACEPTABLE
652	19	14,3	-24,74	12,93	ACEPTABLE
653	19	14,5	-23,68	12,92	ACEPTABLE
654	19	14,2	-25,26	12,91	ACEPTABLE
655	19	14,4	-24,21	12,93	ACEPTABLE
656	19	14,6	-23,16	12,94	ACEPTABLE
657	19	14,0	-26,32	12,90	ACEPTABLE
658	19	14,7	-22,63	12,93	ACEPTABLE
659	19	14,3	-24,74	12,91	ACEPTABLE
660	19	14,3	-24,74	12,91	ACEPTABLE
661	19	15,3	-19,47	12,92	ACEPTABLE
662	19	15,1	-20,53	12,92	ACEPTABLE
663	19	14,5	-23,68	12,91	ACEPTABLE
664	19	14,6	-23,16	12,83	ACEPTABLE
665	19	14,7	-22,63	12,93	ACEPTABLE
666	19	14,6	-23,16	12,93	ACEPTABLE
667	19	15,0	-21,05	12,93	ACEPTABLE
668	19	14,7	-22,63	12,91	ACEPTABLE
669	19	15,0	-21,05	12,91	ACEPTABLE
670	19	14,9	-21,58	12,91	ACEPTABLE
671	19	14,7	-22,63	12,91	ACEPTABLE
672	19	14,7	-22,63	12,90	ACEPTABLE
673	19	14,2	-25,26	12,91	ACEPTABLE
674	19	14,7	-22,63	12,91	ACEPTABLE
675	19	14,4	-24,21	12,88	ACEPTABLE
676	19	15,0	-21,05	12,91	ACEPTABLE
677	19	15,8	-16,84	12,93	ACEPTABLE
678	19	14,9	-21,58	12,90	ACEPTABLE
679	19	14,6	-23,16	12,90	ACEPTABLE
680	19	14,3	-24,74	12,91	ACEPTABLE
681	19	13,9	-26,84	12,90	ACEPTABLE
682	19	15,0	-21,05	12,91	ACEPTABLE
683	19	14,8	-22,11	12,90	ACEPTABLE
684	19	14,9	-21,58	12,91	ACEPTABLE
685	19	15,1	-20,53	12,91	ACEPTABLE
686	19	14,6	-23,16	12,93	ACEPTABLE
687	19	14,8	-22,11	12,93	ACEPTABLE
688	19	14,1	-25,79	12,93	ACEPTABLE
689	19	14,1	-25,79	12,91	ACEPTABLE
690	19	14,5	-23,68	12,90	ACEPTABLE
691	19	14,2	-25,53	12,79	ACEPTABLE
692	19	14,5	-23,95	12,80	ACEPTABLE
693	19	14,5	-23,47	12,81	ACEPTABLE
694	19	14,2	-25,32	12,82	ACEPTABLE
695	19	14,4	-24,32	12,79	ACEPTABLE
696	19	15,1	-20,37	12,78	ACEPTABLE
697	19	14,1	-25,95	12,82	ACEPTABLE
698	19	14,7	-22,84	12,77	ACEPTABLE
699	19	14,5	-23,79	12,79	ACEPTABLE
700	19	14,3	-24,74	12,78	ACEPTABLE

701	19	14,8	-22,16	12,81	ACEPTABLE
702	19	15,3	-19,68	12,82	ACEPTABLE
703	19	14,5	-23,47	12,82	ACEPTABLE
704	19	14,5	-23,89	12,78	ACEPTABLE
705	19	14,6	-23,16	12,83	ACEPTABLE
706	19	14,5	-23,68	12,81	ACEPTABLE
707	19	14,5	-23,63	12,82	ACEPTABLE
708	19	14,5	-23,68	12,82	ACEPTABLE
709	19	14,3	-24,53	12,79	ACEPTABLE
710	19	14,7	-22,89	12,83	ACEPTABLE
711	19	14,5	-23,79	12,81	ACEPTABLE
712	19	14,6	-22,95	12,83	ACEPTABLE
713	19	14,4	-24,37	12,81	ACEPTABLE
714	19	14,5	-23,95	12,80	ACEPTABLE
715	19	14,2	-25,32	12,80	ACEPTABLE
716	19	14,5	-23,84	12,79	ACEPTABLE
717	19	14,4	-24,42	12,81	ACEPTABLE
718	19	14,2	-25,32	12,80	ACEPTABLE
719	19	14,7	-22,63	12,79	ACEPTABLE
720	19	14,4	-24,37	12,80	ACEPTABLE
721	19	15,9	-16,32	12,89	ACEPTABLE
722	19	15,4	-18,95	12,87	ACEPTABLE
723	19	15,5	-18,42	12,92	ACEPTABLE
724	19	15,7	-17,37	12,88	ACEPTABLE
725	19	16,3	-14,21	12,92	ACEPTABLE
726	19	15,9	-16,32	12,89	ACEPTABLE
727	19	15,9	-16,32	12,88	ACEPTABLE
728	19	16,2	-14,74	12,90	ACEPTABLE
729	19	15,8	-16,84	12,85	ACEPTABLE
730	19	15,9	-16,32	12,94	ACEPTABLE
731	19	15,6	-17,89	12,86	ACEPTABLE
732	19	16,1	-15,26	12,93	ACEPTABLE
733	19	15,3	-19,47	12,88	ACEPTABLE
734	19	15,0	-21,05	12,71	ACEPTABLE
735	19	15,6	-17,89	12,88	ACEPTABLE
736	19	15,4	-18,95	12,86	ACEPTABLE
737	19	16,2	-14,74	12,85	ACEPTABLE
738	19	16,0	-15,79	12,92	ACEPTABLE
739	19	16,5	-13,16	12,89	ACEPTABLE
740	19	15,9	-16,32	12,91	ACEPTABLE
741	19	16,3	-14,21	12,88	ACEPTABLE
742	19	15,1	-20,53	12,90	ACEPTABLE
743	19	16,1	-15,26	12,89	ACEPTABLE
744	19	15,8	-16,84	12,89	ACEPTABLE
745	19	15,5	-18,42	12,92	ACEPTABLE
746	19	16,3	-14,21	12,86	ACEPTABLE
747	19	15,9	-16,32	12,91	ACEPTABLE
748	19	16,0	-15,79	12,93	ACEPTABLE
749	19	16,3	-14,21	12,87	ACEPTABLE
750	19	16,4	-13,68	12,94	ACEPTABLE

751	19	15,7	-17,37	12,89	ACEPTABLE
752	19	16,3	-14,21	12,89	ACEPTABLE
753	19	16,4	-13,68	12,90	ACEPTABLE
754	19	16,4	-13,68	12,89	ACEPTABLE
755	19	16,1	-15,26	12,90	ACEPTABLE
756	19	16,1	-15,26	12,87	ACEPTABLE
757	19	14,7	-22,63	12,80	ACEPTABLE
758	19	16,0	-15,79	12,91	ACEPTABLE
759	19	15,1	-20,53	12,82	ACEPTABLE
760	19	15,8	-16,84	12,88	ACEPTABLE
761	19	15,9	-16,32	12,83	ACEPTABLE
762	19	16,7	-12,11	12,91	ACEPTABLE
763	19	16,0	-15,79	12,86	ACEPTABLE
764	19	15,9	-16,32	12,87	ACEPTABLE
765	19	15,5	-18,42	12,85	ACEPTABLE
766	19	16,1	-15,26	12,88	ACEPTABLE
767	19	16,2	-14,74	12,90	ACEPTABLE
768	19	15,8	-16,84	12,87	ACEPTABLE
769	19	16,3	-14,21	12,91	ACEPTABLE
770	19	16,0	-15,79	12,93	ACEPTABLE
771	19	16,4	-13,68	12,88	ACEPTABLE
772	19	16,4	-13,68	12,87	ACEPTABLE
773	19	15,8	-16,84	12,90	ACEPTABLE
774	19	16,1	-15,26	12,89	ACEPTABLE
775	19	15,3	-19,47	12,87	ACEPTABLE
776	19	15,7	-17,37	12,91	ACEPTABLE
777	19	16,3	-14,21	12,93	ACEPTABLE
778	19	16,0	-15,79	12,95	ACEPTABLE
779	19	15,9	-16,32	12,84	ACEPTABLE
780	19	15,5	-18,42	12,92	ACEPTABLE
781	19	15,0	-21,26	12,85	ACEPTABLE
782	19	14,5	-23,90	12,78	ACEPTABLE
783	19	14,5	-23,78	12,76	ACEPTABLE
784	19	14,2	-25,52	12,79	ACEPTABLE
785	19	14,8	-22,29	12,80	ACEPTABLE
786	19	14,1	-26,04	12,76	ACEPTABLE
787	19	15,0	-21,18	12,79	ACEPTABLE
788	19	14,7	-22,50	12,76	ACEPTABLE
789	19	14,9	-21,39	12,79	ACEPTABLE
790	19	14,1	-26,03	12,79	ACEPTABLE
791	19	14,4	-24,30	12,78	ACEPTABLE
792	19	14,5	-23,76	12,79	ACEPTABLE
793	19	14,7	-22,75	12,78	ACEPTABLE
794	19	14,7	-22,87	12,77	ACEPTABLE
795	19	14,1	-25,92	12,77	ACEPTABLE
796	19	14,2	-25,16	12,77	ACEPTABLE
797	19	14,3	-24,52	12,76	ACEPTABLE
798	19	14,1	-25,55	12,78	ACEPTABLE
799	19	14,2	-25,26	12,80	ACEPTABLE
800	19	14,7	-22,60	12,79	ACEPTABLE

801	19	14,6	-23,31	12,80	ACEPTABLE
802	19	14,1	-25,72	12,80	ACEPTABLE
803	19	14,8	-22,27	12,76	ACEPTABLE
804	19	14,3	-24,97	12,78	ACEPTABLE
805	19	14,8	-21,99	12,80	ACEPTABLE
806	19	14,1	-25,56	12,80	ACEPTABLE
807	19	14,4	-24,00	12,80	ACEPTABLE
808	19	14,3	-24,73	12,78	ACEPTABLE
809	19	14,1	-25,98	12,80	ACEPTABLE
810	19	14,1	-25,63	12,77	ACEPTABLE
811	19	14,2	-25,26	12,93	ACEPTABLE
812	19	14,4	-24,21	12,89	ACEPTABLE
813	19	14,4	-24,21	12,91	ACEPTABLE
814	19	14,3	-24,74	12,91	ACEPTABLE
815	19	14,7	-22,63	12,93	ACEPTABLE
816	19	14,3	-24,74	12,94	ACEPTABLE
817	19	14,9	-21,58	12,92	ACEPTABLE
818	19	14,4	-24,21	12,91	ACEPTABLE
819	19	14,7	-22,63	12,93	ACEPTABLE
820	19	15,1	-20,53	12,91	ACEPTABLE
821	19	15,2	-20,00	12,91	ACEPTABLE
822	19	15,2	-20,00	12,92	ACEPTABLE
823	19	14,2	-25,26	12,92	ACEPTABLE
824	19	15,0	-21,05	12,93	ACEPTABLE
825	19	15,7	-17,37	12,91	ACEPTABLE
826	19	14,2	-25,26	12,92	ACEPTABLE
827	19	14,2	-25,26	12,91	ACEPTABLE
828	19	14,4	-24,21	12,91	ACEPTABLE
829	19	14,5	-23,68	12,92	ACEPTABLE
830	19	14,3	-24,74	12,90	ACEPTABLE
831	19	14,6	-23,16	12,91	ACEPTABLE
832	19	14,4	-24,21	12,91	ACEPTABLE
833	19	14,1	-25,79	12,91	ACEPTABLE
834	19	14,3	-24,74	12,93	ACEPTABLE
835	19	15,4	-18,95	12,92	ACEPTABLE
836	19	15,1	-20,53	12,91	ACEPTABLE
837	19	14,4	-24,21	12,92	ACEPTABLE
838	19	14,5	-23,68	12,91	ACEPTABLE
839	19	14,3	-24,74	12,93	ACEPTABLE
840	19	14,9	-21,58	12,92	ACEPTABLE
841	19	14,0	-26,32	12,91	ACEPTABLE
842	19	14,5	-23,68	12,93	ACEPTABLE
843	19	14,4	-24,21	12,92	ACEPTABLE
844	19	14,4	-24,21	12,91	ACEPTABLE
845	19	15,3	-19,47	12,92	ACEPTABLE
846	19	14,3	-24,74	12,92	ACEPTABLE
847	19	14,1	-25,79	12,91	ACEPTABLE
848	19	14,8	-22,11	12,92	ACEPTABLE
849	19	14,4	-24,21	12,90	ACEPTABLE
850	19	15,1	-20,53	12,94	ACEPTABLE

851	19	14,4	-24,21	12,93	ACEPTABLE
852	19	15,6	-17,89	12,92	ACEPTABLE
853	19	15,1	-20,53	12,92	ACEPTABLE
854	19	14,2	-25,26	12,92	ACEPTABLE
855	19	14,6	-23,16	12,89	ACEPTABLE
856	19	14,9	-21,58	12,91	ACEPTABLE
857	19	14,1	-25,79	12,92	ACEPTABLE
858	19	15,5	-18,42	12,92	ACEPTABLE
859	19	14,9	-21,58	12,93	ACEPTABLE
860	19	14,4	-24,21	12,92	ACEPTABLE
861	19	15,0	-21,05	12,93	ACEPTABLE
862	19	14,4	-24,21	12,90	ACEPTABLE
863	19	14,9	-21,58	12,90	ACEPTABLE
864	19	14,2	-25,26	12,92	ACEPTABLE
865	19	14,9	-21,58	12,91	ACEPTABLE
866	19	15,3	-19,47	12,89	ACEPTABLE
867	19	14,2	-25,26	12,92	ACEPTABLE
868	19	14,3	-24,74	12,92	ACEPTABLE
869	19	14,4	-24,21	12,93	ACEPTABLE
870	19	15,2	-20,00	12,92	ACEPTABLE
871	19	14,7	-22,68	12,78	ACEPTABLE
872	19	14,5	-23,89	12,82	ACEPTABLE
873	19	14,5	-23,63	12,83	ACEPTABLE
874	19	14,1	-26,00	12,80	ACEPTABLE
875	19	14,7	-22,89	12,80	ACEPTABLE
876	19	14,8	-22,11	12,84	ACEPTABLE
877	19	14,9	-21,79	12,77	ACEPTABLE
878	19	15,0	-21,26	12,78	ACEPTABLE
879	19	14,8	-22,00	12,79	ACEPTABLE
880	19	14,7	-22,42	12,79	ACEPTABLE
881	19	14,5	-23,63	12,79	ACEPTABLE
882	19	14,4	-24,37	12,78	ACEPTABLE
883	19	14,1	-25,79	12,77	ACEPTABLE
884	19	14,7	-22,89	12,80	ACEPTABLE
885	19	14,4	-24,11	12,79	ACEPTABLE
886	19	15,0	-21,05	12,80	ACEPTABLE
887	19	15,4	-19,00	12,80	ACEPTABLE
888	19	14,4	-24,26	12,77	ACEPTABLE
889	19	14,5	-23,47	12,80	ACEPTABLE
890	19	15,0	-21,21	12,80	ACEPTABLE
891	19	14,8	-22,37	12,76	ACEPTABLE
892	19	15,0	-21,21	12,78	ACEPTABLE
893	19	14,3	-24,63	12,80	ACEPTABLE
894	19	15,3	-19,63	12,75	ACEPTABLE
895	19	14,9	-21,42	12,78	ACEPTABLE
896	19	14,3	-24,79	12,77	ACEPTABLE
897	19	15,1	-20,74	12,77	ACEPTABLE
898	19	14,5	-23,89	12,78	ACEPTABLE
899	19	14,6	-23,42	12,76	ACEPTABLE
900	19	14,7	-22,89	12,78	ACEPTABLE

ID Bateria	Resistencia interna Nominal mΩ	Valor Medido mΩ	porcentaje de Variacion con relacion al valor de referencia (%)	Tension (VDC)	Estado
901	19	15,0	-21,05	12,89	ACEPTABLE
902	19	14,5	-23,68	12,86	ACEPTABLE
903	19	14,4	-24,21	12,88	ACEPTABLE
904	19	14,7	-22,63	12,88	ACEPTABLE
905	19	14,4	-24,21	12,90	ACEPTABLE
906	19	14,0	-26,32	12,88	ACEPTABLE
907	19	14,2	-25,26	12,87	ACEPTABLE
908	19	14,7	-22,63	12,89	ACEPTABLE
909	19	14,5	-23,68	12,86	ACEPTABLE
910	19	14,5	-23,68	12,88	ACEPTABLE
911	19	14,8	-22,11	12,87	ACEPTABLE
912	19	14,2	-25,26	12,87	ACEPTABLE
913	19	14,2	-25,26	12,85	ACEPTABLE
914	19	15,0	-21,05	12,86	ACEPTABLE
915	19	14,8	-22,11	12,90	ACEPTABLE
916	19	14,2	-25,26	12,89	ACEPTABLE
917	19	14,6	-23,16	12,88	ACEPTABLE
918	19	15,1	-20,53	12,86	ACEPTABLE
919	19	14,1	-25,79	12,89	ACEPTABLE
920	19	15,0	-21,05	12,88	ACEPTABLE
921	19	14,3	-24,74	12,88	ACEPTABLE
922	19	14,5	-23,68	12,90	ACEPTABLE
923	19	14,9	-21,58	12,89	ACEPTABLE
924	19	14,5	-23,68	12,89	ACEPTABLE
925	19	14,6	-23,16	12,92	ACEPTABLE
926	19	15,1	-20,53	12,90	ACEPTABLE
927	19	15,4	-18,95	12,89	ACEPTABLE
928	19	14,5	-23,68	12,89	ACEPTABLE
929	19	14,6	-23,16	12,88	ACEPTABLE
930	19	15,0	-21,05	12,86	ACEPTABLE
931	19	14,5	-23,68	12,90	ACEPTABLE
932	19	14,3	-24,74	12,89	ACEPTABLE
933	19	14,7	-22,63	12,88	ACEPTABLE
934	19	14,0	-26,32	12,87	ACEPTABLE
935	19	14,8	-22,11	12,85	ACEPTABLE
936	19	14,5	-23,68	12,87	ACEPTABLE
937	19	14,1	-25,79	12,88	ACEPTABLE
938	19	14,4	-24,21	12,87	ACEPTABLE
939	19	14,7	-22,63	12,87	ACEPTABLE
940	19	14,4	-24,21	12,89	ACEPTABLE
941	19	14,4	-24,21	12,89	ACEPTABLE
942	19	14,4	-24,21	12,87	ACEPTABLE
943	19	15,2	-20,00	12,89	ACEPTABLE
944	19	13,9	-26,84	12,87	ACEPTABLE
945	19	14,3	-24,74	12,92	ACEPTABLE
946	19	15,1	-20,53	12,87	ACEPTABLE
947	19	14,2	-25,26	12,88	ACEPTABLE
948	19	14,3	-24,74	12,89	ACEPTABLE
949	19	14,6	-23,16	12,91	ACEPTABLE
950	19	14,6	-23,16	12,89	ACEPTABLE

951	19	14,2	-25,26	12,86	ACEPTABLE
952	19	14,8	-22,11	12,87	ACEPTABLE
953	19	14,5	-23,68	12,89	ACEPTABLE
954	19	14,0	-26,32	12,86	ACEPTABLE
955	19	14,1	-25,79	12,87	ACEPTABLE
956	19	14,7	-22,63	12,86	ACEPTABLE
957	19	14,8	-22,11	12,88	ACEPTABLE
958	19	14,4	-24,21	12,87	ACEPTABLE
959	19	14,0	-26,32	12,88	ACEPTABLE
960	19	14,4	-24,21	12,88	ACEPTABLE
961	19	14,8	-22,11	12,93	ACEPTABLE
962	19	14,8	-22,11	12,93	ACEPTABLE
963	19	15,2	-20,00	12,94	ACEPTABLE
964	19	14,2	-25,26	12,94	ACEPTABLE
965	19	14,8	-22,11	12,92	ACEPTABLE
966	19	15,4	-18,95	12,91	ACEPTABLE
967	19	14,6	-23,16	12,91	ACEPTABLE
968	19	14,7	-22,63	12,92	ACEPTABLE
969	19	14,4	-24,21	12,92	ACEPTABLE
970	19	15,1	-20,53	12,92	ACEPTABLE
971	19	14,3	-24,58	12,46	ACEPTABLE
972	19	14,4	-24,34	12,73	ACEPTABLE
973	19	14,2	-25,33	12,86	ACEPTABLE
974	19	13,9	-27,06	12,48	ACEPTABLE
975	19	14,6	-22,94	12,67	ACEPTABLE
976	19	14,5	-23,89	12,58	ACEPTABLE
977	19	15,4	-18,89	12,85	ACEPTABLE
978	19	13,3	-30,26	12,60	ACEPTABLE
979	19	13,5	-29,19	12,72	ACEPTABLE
980	19	15,4	-19,07	12,87	ACEPTABLE
981	19	14,0	-26,48	12,68	ACEPTABLE
982	19	14,3	-24,98	12,63	ACEPTABLE
983	19	14,3	-24,94	12,89	ACEPTABLE
984	19	14,4	-24,10	12,49	ACEPTABLE
985	19	14,5	-23,49	12,39	ACEPTABLE
986	19	15,3	-19,43	12,84	ACEPTABLE
987	19	14,4	-23,98	12,91	ACEPTABLE
988	19	14,1	-25,90	12,41	ACEPTABLE
989	19	15,2	-20,24	12,42	ACEPTABLE
990	19	15,8	-16,75	12,40	ACEPTABLE
991	19	15,3	-19,63	12,62	ACEPTABLE
992	19	13,6	-28,63	12,44	ACEPTABLE
993	19	15,7	-17,49	12,37	ACEPTABLE
994	19	15,6	-18,03	12,37	ACEPTABLE
995	19	15,4	-18,69	12,62	ACEPTABLE
996	19	15,5	-18,54	12,43	ACEPTABLE
997	19	15,6	-17,70	12,60	ACEPTABLE
998	19	16,0	-15,79	12,77	ACEPTABLE
999	19	14,0	-26,08	12,82	ACEPTABLE
1000	19	15,2	-20,05	12,60	ACEPTABLE

1001	19	14,2	-25,26	12,94	ACEPTABLE
1002	19	14,6	-23,16	12,92	ACEPTABLE
1003	19	14,4	-24,21	12,93	ACEPTABLE
1004	19	14,8	-22,11	12,93	ACEPTABLE
1005	19	14,6	-23,16	12,92	ACEPTABLE
1006	19	14,1	-25,79	12,92	ACEPTABLE
1007	19	14,2	-25,26	12,92	ACEPTABLE
1008	19	14,3	-24,74	12,92	ACEPTABLE
1009	19	15,6	-17,89	12,91	ACEPTABLE
1010	19	15,1	-20,53	12,93	ACEPTABLE
1011	19	14,0	-26,32	12,93	ACEPTABLE
1012	19	14,5	-23,68	12,92	ACEPTABLE
1013	19	15,2	-20,00	12,91	ACEPTABLE
1014	19	14,3	-24,74	12,90	ACEPTABLE
1015	19	14,9	-21,58	12,91	ACEPTABLE
1016	19	14,4	-24,21	12,92	ACEPTABLE
1017	19	14,6	-23,16	12,93	ACEPTABLE
1018	19	14,8	-22,11	12,91	ACEPTABLE
1019	19	14,4	-24,21	12,90	ACEPTABLE
1020	19	14,7	-22,63	12,90	ACEPTABLE
1021	19	15,1	-20,62	12,60	ACEPTABLE
1022	19	15,8	-16,99	12,91	ACEPTABLE
1023	19	13,8	-27,58	12,70	ACEPTABLE
1024	19	13,2	-30,52	12,69	ACEPTABLE
1025	19	15,3	-19,32	12,66	ACEPTABLE
1026	19	14,5	-23,73	12,79	ACEPTABLE
1027	19	14,4	-24,34	12,48	ACEPTABLE
1028	19	15,9	-16,38	12,76	ACEPTABLE
1029	19	14,5	-23,64	12,48	ACEPTABLE
1030	19	15,9	-16,10	12,86	ACEPTABLE
1031	19	13,3	-29,89	12,73	ACEPTABLE
1032	19	15,3	-19,50	12,95	ACEPTABLE
1033	19	14,6	-23,07	12,45	ACEPTABLE
1034	19	14,1	-25,57	12,85	ACEPTABLE
1035	19	13,9	-26,95	12,99	ACEPTABLE
1036	19	14,4	-23,95	12,59	ACEPTABLE
1037	19	14,2	-25,49	12,47	ACEPTABLE
1038	19	13,4	-29,51	12,52	ACEPTABLE
1039	19	15,2	-20,12	12,61	ACEPTABLE
1040	19	14,8	-21,95	12,51	ACEPTABLE
1041	19	13,8	-27,19	12,86	ACEPTABLE
1042	19	14,5	-23,74	12,51	ACEPTABLE
1043	19	14,4	-24,37	12,80	ACEPTABLE
1044	19	14,8	-22,08	12,51	ACEPTABLE
1045	19	14,5	-23,70	12,50	ACEPTABLE
1046	19	15,4	-18,69	12,85	ACEPTABLE
1047	19	15,4	-18,72	12,51	ACEPTABLE
1048	19	14,5	-23,83	12,67	ACEPTABLE
1049	19	13,1	-30,81	12,60	ACEPTABLE
1050	19	13,6	-28,25	12,49	ACEPTABLE

1051	19	15,4	-19,03	12,38	ACEPTABLE
1052	19	14,6	-23,20	12,36	ACEPTABLE
1053	19	13,6	-28,63	12,31	ACEPTABLE
1054	19	15,4	-18,81	12,77	ACEPTABLE
1055	19	15,5	-18,68	12,44	ACEPTABLE
1056	19	13,6	-28,50	12,70	ACEPTABLE
1057	19	13,2	-30,47	12,72	ACEPTABLE
1058	19	15,6	-17,64	12,72	ACEPTABLE
1059	19	13,6	-28,17	12,52	ACEPTABLE
1060	19	15,6	-18,03	12,60	ACEPTABLE
1061	19	13,1	-31,07	12,74	ACEPTABLE
1062	19	14,7	-22,67	12,47	ACEPTABLE
1063	19	14,2	-25,39	12,31	ACEPTABLE
1064	19	15,8	-16,83	12,89	ACEPTABLE
1065	19	13,6	-28,38	12,38	ACEPTABLE
1066	19	15,2	-20,21	12,94	ACEPTABLE
1067	19	15,2	-19,85	12,61	ACEPTABLE
1068	19	14,7	-22,47	12,98	ACEPTABLE
1069	19	16,0	-15,99	12,48	ACEPTABLE
1070	19	13,2	-30,59	12,99	ACEPTABLE
1071	19	13,6	-28,49	12,38	ACEPTABLE
1072	19	14,5	-23,53	12,82	ACEPTABLE
1073	19	15,5	-18,48	12,60	ACEPTABLE
1074	19	15,8	-16,78	12,78	ACEPTABLE
1075	19	13,9	-26,86	12,34	ACEPTABLE
1076	19	14,1	-25,65	12,78	ACEPTABLE
1077	19	15,7	-17,37	12,43	ACEPTABLE
1078	19	13,2	-30,34	12,44	ACEPTABLE
1079	19	13,7	-27,99	12,45	ACEPTABLE
1080	19	15,2	-20,19	12,39	ACEPTABLE
1081	19	15,9	-16,13	12,92	ACEPTABLE
1082	19	15,8	-16,93	12,45	ACEPTABLE
1083	19	16,0	-15,84	12,67	ACEPTABLE
1084	19	15,5	-18,49	12,62	ACEPTABLE
1085	19	15,7	-17,18	12,67	ACEPTABLE
1086	19	14,7	-22,60	12,31	ACEPTABLE
1087	19	15,3	-19,41	12,66	ACEPTABLE
1088	19	14,6	-23,13	12,43	ACEPTABLE
1089	19	15,4	-18,84	12,34	ACEPTABLE
1090	19	14,0	-26,22	12,63	ACEPTABLE
1091	19	15,8	-16,85	12,45	ACEPTABLE
1092	19	14,5	-23,84	12,69	ACEPTABLE
1093	19	14,0	-26,39	12,70	ACEPTABLE
1094	19	14,9	-21,76	12,91	ACEPTABLE
1095	19	14,3	-24,72	12,84	ACEPTABLE
1096	19	15,1	-20,44	12,99	ACEPTABLE
1097	19	14,2	-25,07	12,74	ACEPTABLE
1098	19	15,1	-20,33	12,96	ACEPTABLE
1099	19	15,6	-17,88	12,92	ACEPTABLE
1100	19	13,1	-30,95	12,62	ACEPTABLE

1101	19	15,9	-16,07	12,82	ACEPTABLE
1102	19	13,7	-28,05	12,62	ACEPTABLE
1103	19	13,7	-27,87	12,78	ACEPTABLE
1104	19	13,5	-28,85	12,72	ACEPTABLE
1105	19	13,1	-30,87	12,37	ACEPTABLE
1106	19	15,8	-16,84	12,97	ACEPTABLE
1107	19	13,5	-29,19	12,88	ACEPTABLE
1108	19	15,7	-17,28	12,72	ACEPTABLE
1109	19	15,1	-20,46	12,60	ACEPTABLE
1110	19	15,4	-18,72	12,42	ACEPTABLE
1111	19	13,7	-27,89	12,72	ACEPTABLE
1112	19	14,6	-23,18	12,32	ACEPTABLE
1113	19	13,4	-29,26	12,81	ACEPTABLE
1114	19	14,4	-24,20	12,52	ACEPTABLE
1115	19	15,5	-18,58	12,71	ACEPTABLE
1116	19	13,5	-29,14	12,67	ACEPTABLE
1117	19	13,9	-26,84	12,87	ACEPTABLE
1118	19	16,0	-15,97	12,77	ACEPTABLE
1119	19	14,0	-26,51	12,85	ACEPTABLE
1120	19	15,4	-19,13	12,50	ACEPTABLE
1121	19	13,6	-28,61	12,89	ACEPTABLE
1122	19	13,9	-27,03	12,39	ACEPTABLE
1123	19	15,3	-19,33	12,67	ACEPTABLE
1124	19	16,0	-15,94	12,51	ACEPTABLE
1125	19	15,9	-16,21	12,49	ACEPTABLE
1126	19	14,8	-22,17	12,68	ACEPTABLE
1127	19	14,3	-24,82	12,75	ACEPTABLE
1128	19	15,5	-18,57	12,49	ACEPTABLE
1129	19	15,6	-17,94	12,75	ACEPTABLE
1130	19	14,6	-23,32	12,81	ACEPTABLE
1131	19	15,2	-19,74	12,38	ACEPTABLE
1132	19	14,0	-26,15	12,50	ACEPTABLE
1133	19	15,7	-17,18	12,60	ACEPTABLE
1134	19	15,6	-17,84	12,55	ACEPTABLE
1135	19	14,4	-24,03	12,95	ACEPTABLE
1136	19	15,9	-16,20	12,75	ACEPTABLE
1137	19	14,0	-26,40	12,91	ACEPTABLE
1138	19	15,4	-18,86	12,45	ACEPTABLE
1139	19	15,6	-17,78	12,35	ACEPTABLE
1140	19	13,2	-30,41	12,45	ACEPTABLE
1141	19	15,0	-20,85	12,63	ACEPTABLE
1142	19	14,0	-26,45	12,88	ACEPTABLE
1143	19	13,2	-30,77	12,32	ACEPTABLE
1144	19	15,2	-20,20	12,45	ACEPTABLE
1145	19	14,7	-22,39	12,62	ACEPTABLE
1146	19	15,2	-20,17	12,93	ACEPTABLE
1147	19	14,5	-23,86	12,66	ACEPTABLE
1148	19	15,7	-17,59	12,49	ACEPTABLE
1149	19	15,3	-19,23	12,84	ACEPTABLE
1150	19	13,8	-27,30	12,86	ACEPTABLE

1151	19	14,0	-26,14	12,96	ACEPTABLE
1152	19	13,8	-27,25	12,69	ACEPTABLE
1153	19	13,8	-27,37	12,83	ACEPTABLE
1154	19	14,0	-26,31	12,73	ACEPTABLE
1155	19	15,0	-21,21	12,48	ACEPTABLE
1156	19	15,3	-19,34	12,57	ACEPTABLE
1157	19	14,1	-25,90	12,54	ACEPTABLE
1158	19	13,1	-31,05	12,89	ACEPTABLE
1159	19	14,4	-24,05	12,61	ACEPTABLE
1160	19	13,4	-29,68	12,84	ACEPTABLE
1161	19	13,9	-26,81	12,95	ACEPTABLE
1162	19	13,8	-27,12	12,46	ACEPTABLE
1163	19	14,5	-23,56	12,49	ACEPTABLE
1164	19	15,7	-17,53	12,82	ACEPTABLE
1165	19	13,7	-27,97	12,98	ACEPTABLE
1166	19	14,1	-26,01	12,41	ACEPTABLE
1167	19	13,3	-29,98	12,50	ACEPTABLE
1168	19	14,4	-24,10	12,31	ACEPTABLE
1169	19	14,1	-25,94	12,45	ACEPTABLE
1170	19	13,1	-30,88	12,33	ACEPTABLE
1171	19	15,2	-19,96	12,96	ACEPTABLE
1172	19	14,5	-23,52	12,50	ACEPTABLE
1173	19	14,3	-24,49	12,54	ACEPTABLE
1174	19	15,2	-19,99	12,75	ACEPTABLE
1175	19	13,3	-30,03	12,41	ACEPTABLE
1176	19	13,7	-27,64	12,50	ACEPTABLE
1177	19	14,2	-25,24	12,44	ACEPTABLE
1178	19	14,9	-21,45	12,64	ACEPTABLE
1179	19	15,3	-19,36	12,48	ACEPTABLE
1180	19	15,4	-18,76	12,96	ACEPTABLE
1181	19	15,7	-17,22	12,34	ACEPTABLE
1182	19	15,1	-20,60	12,58	ACEPTABLE
1183	19	15,5	-18,62	12,73	ACEPTABLE
1184	19	14,7	-22,39	12,86	ACEPTABLE
1185	19	13,5	-29,11	12,88	ACEPTABLE
1186	19	13,9	-26,67	12,48	ACEPTABLE
1187	19	15,8	-16,84	12,71	ACEPTABLE
1188	19	13,0	-31,54	12,61	ACEPTABLE
1189	19	13,7	-28,02	12,78	ACEPTABLE
1190	19	13,6	-28,29	12,64	ACEPTABLE
1191	19	13,4	-29,47	12,55	ACEPTABLE
1192	19	14,5	-23,46	12,45	ACEPTABLE
1193	19	13,3	-29,87	12,48	ACEPTABLE
1194	19	13,5	-28,97	12,44	ACEPTABLE
1195	19	15,5	-18,33	12,85	ACEPTABLE
1196	19	14,9	-21,81	12,91	ACEPTABLE
1197	19	14,7	-22,47	12,96	ACEPTABLE
1198	19	15,6	-18,15	12,44	ACEPTABLE
1199	19	14,5	-23,44	12,90	ACEPTABLE
1200	19	15,1	-20,38	12,79	ACEPTABLE