




SESIONES SINCRONICAS

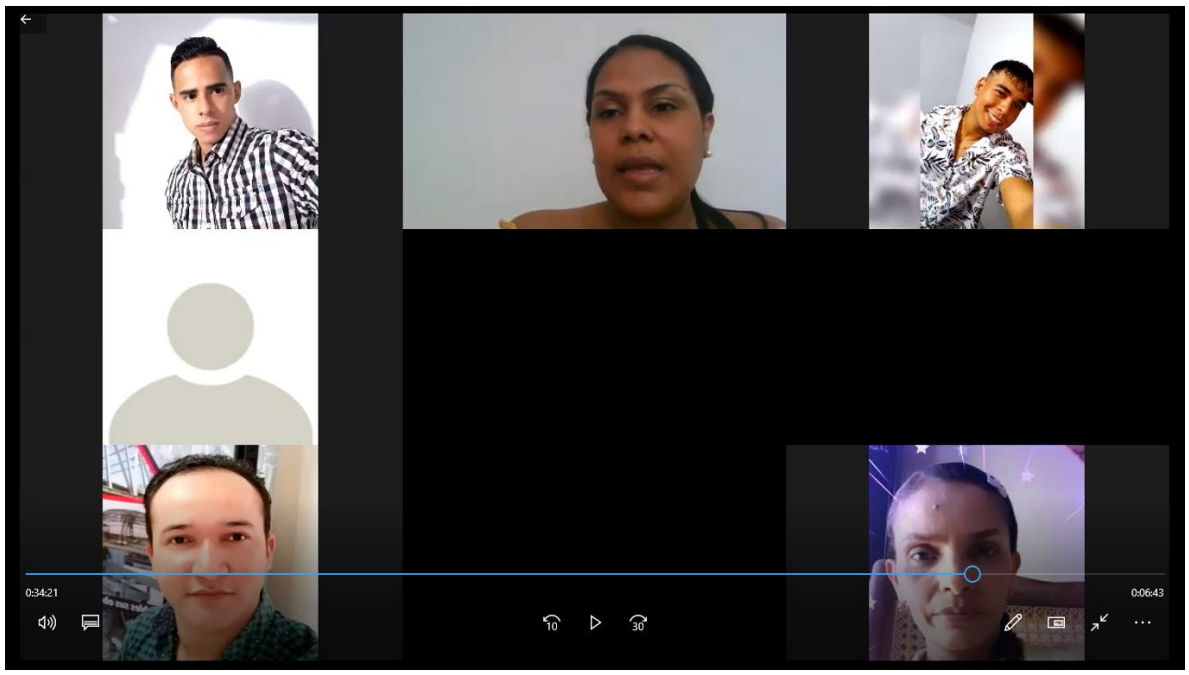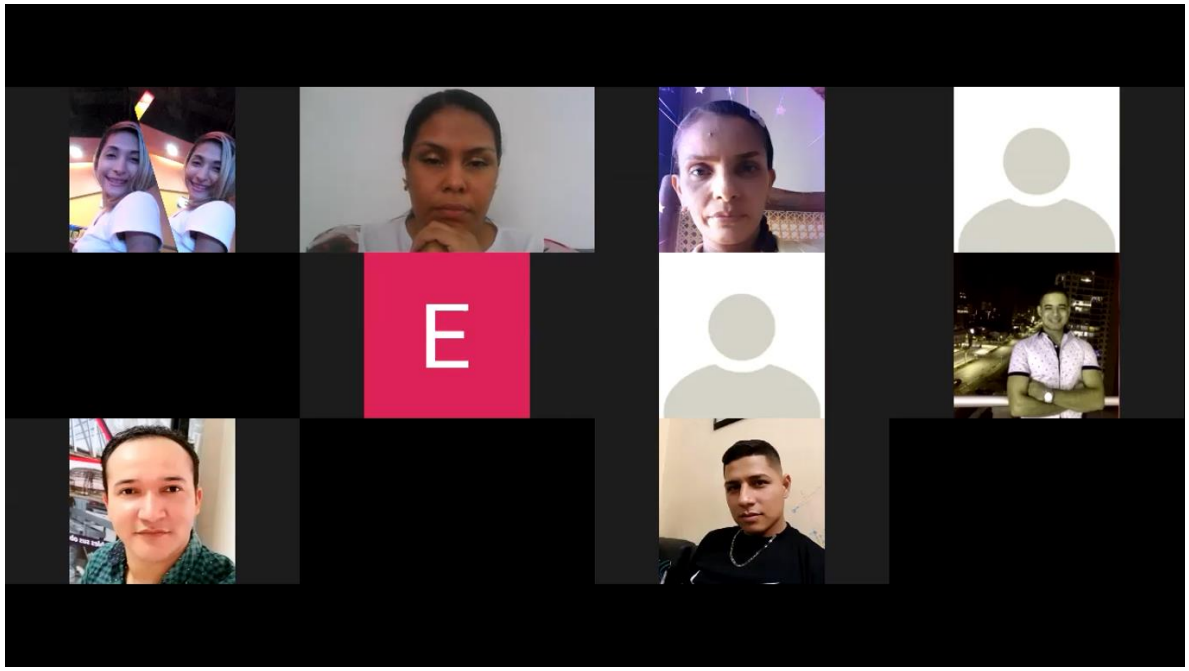


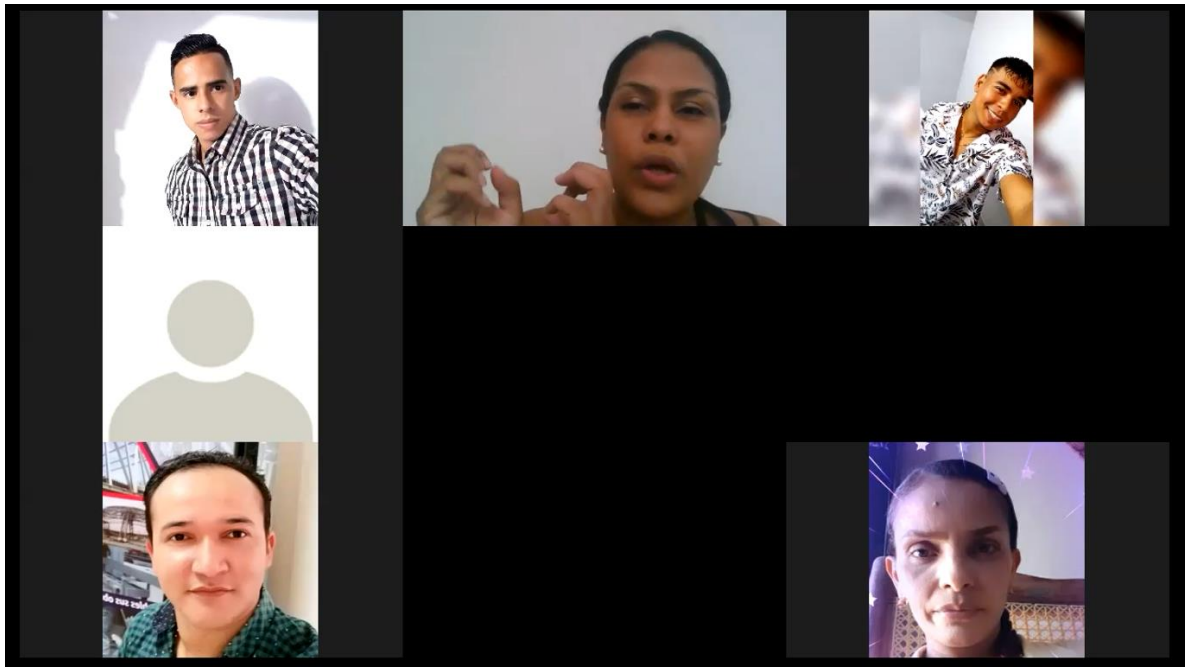


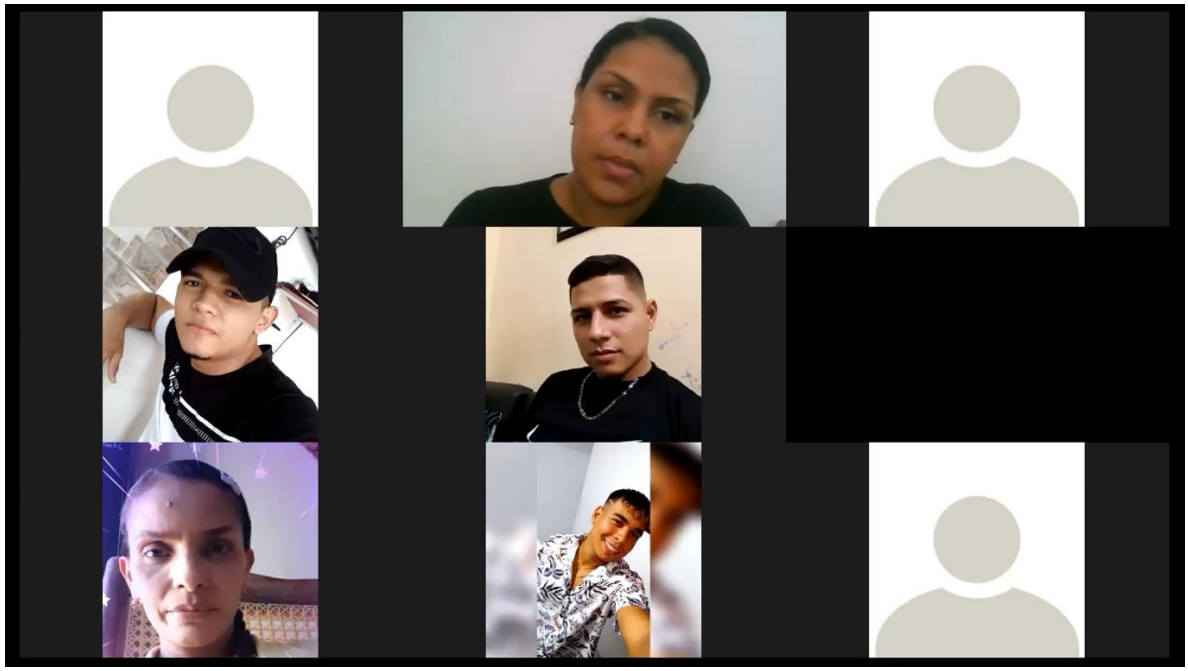


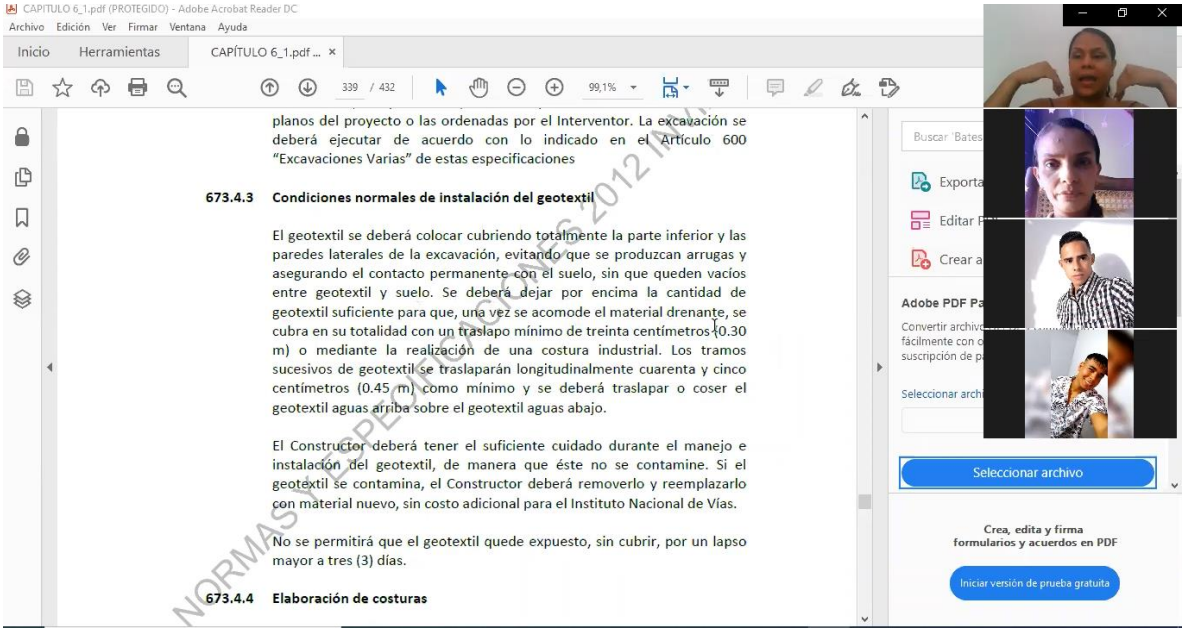




CAPITULO 6_1.pdf (PROTEGIDO) - Adobe Acrobat Reader DC
Archivo Edición Ver Firmar Ventana Ayuda
Inicio Herramientas
CAPÍTULO 6_1.pdf ...
339 / 432
99,1%
planos del proyecto o las ordenadas por el Interventor. La excavación se deberá ejecutar de acuerdo con lo indicado en el Artículo 600 "Excavaciones Varias" de estas especificaciones
673.4.3 Condiciones normales de instalación del geotextil
El geotextil se deberá colocar cubriendo totalmente la parte inferior y las paredes laterales de la excavación, evitando que se produzcan arrugas y asegurando el contacto permanente con el suelo, sin que queden vacíos entre geotextil y suelo. Se deberá dejar por encima la cantidad de geotextil suficiente para que, una vez se acomode el material drenante, se cubra en su totalidad con un traslapo mínimo de treinta centímetros (0.30 m) o mediante la realización de una costura industrial. Los tramos sucesivos de geotextil se traslaparán longitudinalmente cuarenta y cinco centímetros (0.45 m) como mínimo y se deberá traslapar o coser el geotextil aguas arriba sobre el geotextil aguas abajo.
El Constructor deberá tener el suficiente cuidado durante el manejo e instalación del geotextil, de manera que éste no se contamine. Si el geotextil se contamina, el Constructor deberá removerlo y reemplazarlo con material nuevo, sin costo adicional para el Instituto Nacional de Vías.
No se permitirá que el geotextil quede expuesto, sin cubrir, por un lapso mayor a tres (3) días.
673.4.4 Elaboración de costuras
NORMAS Y ESPECIFICACIONES 2012 INVIAS
Seleccionar archivo
Crea, edita y firma formularios y acuerdos en PDF
Iniciar versión de prueba gratuita

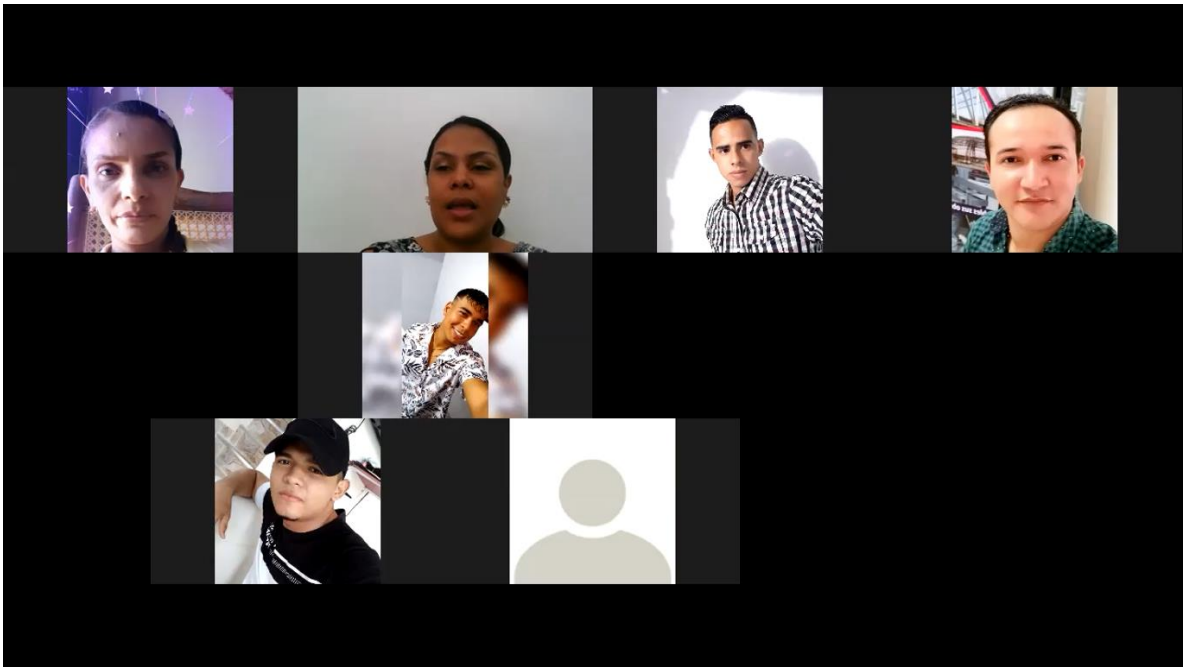


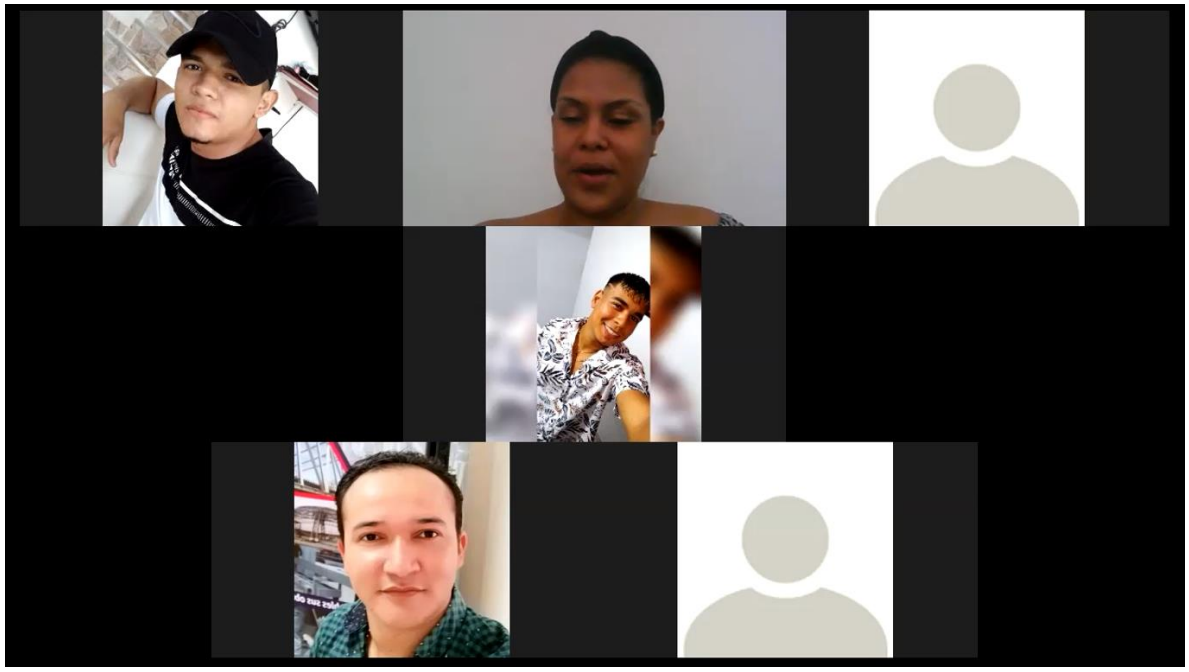


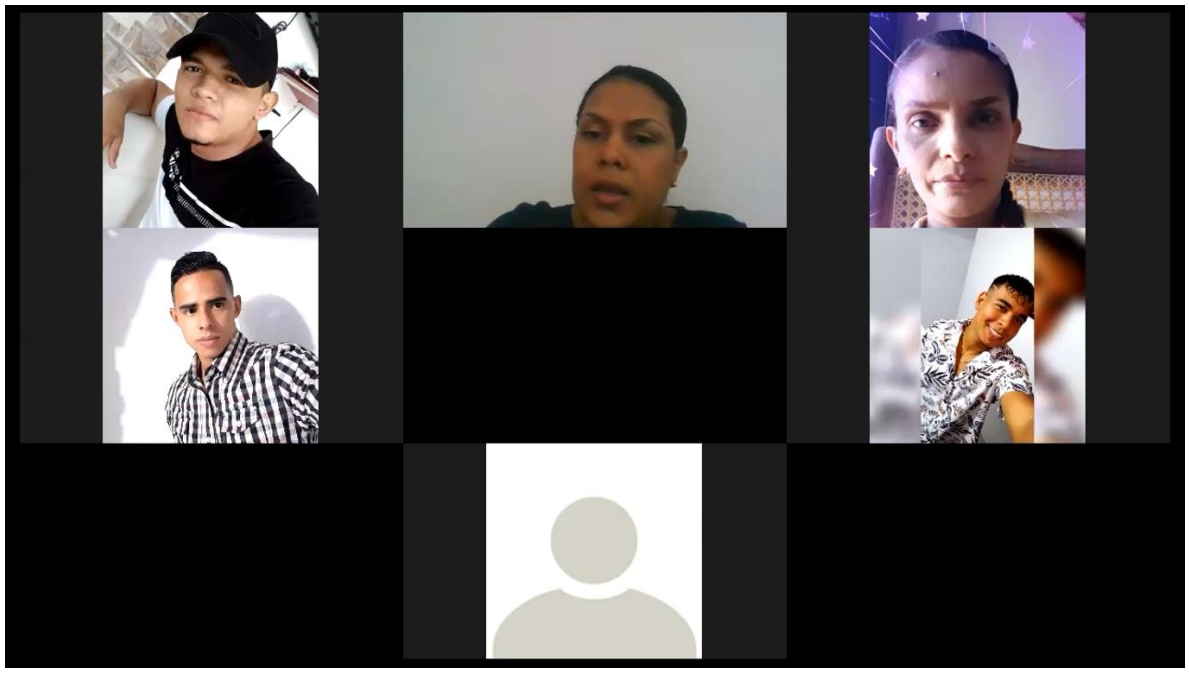


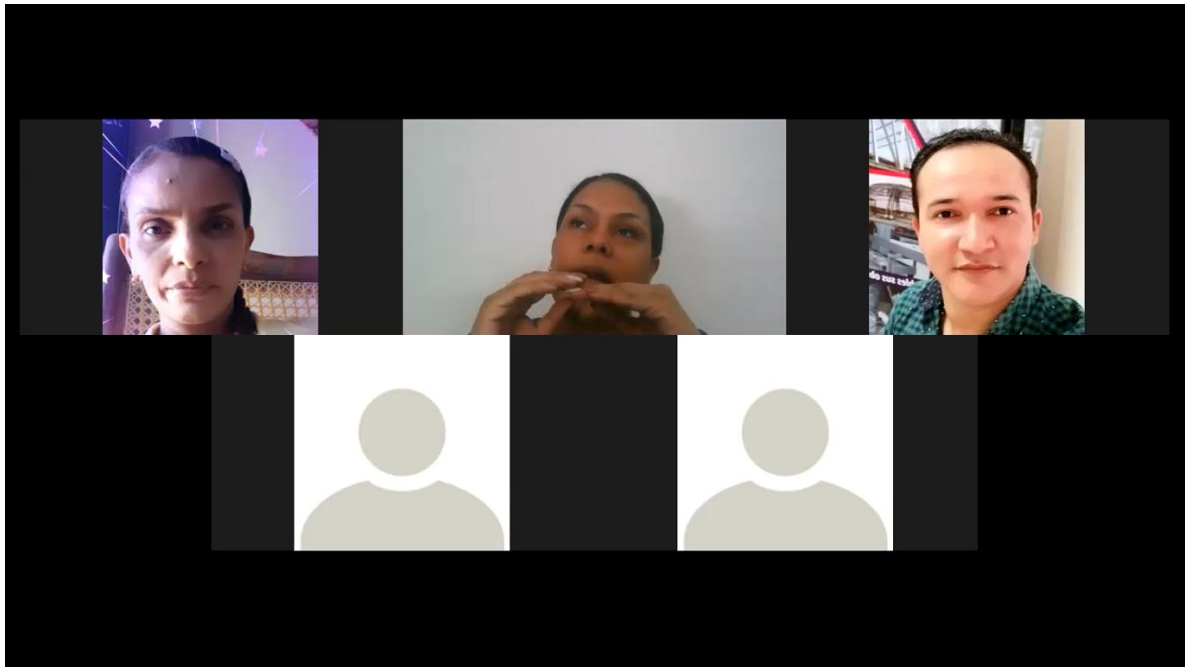

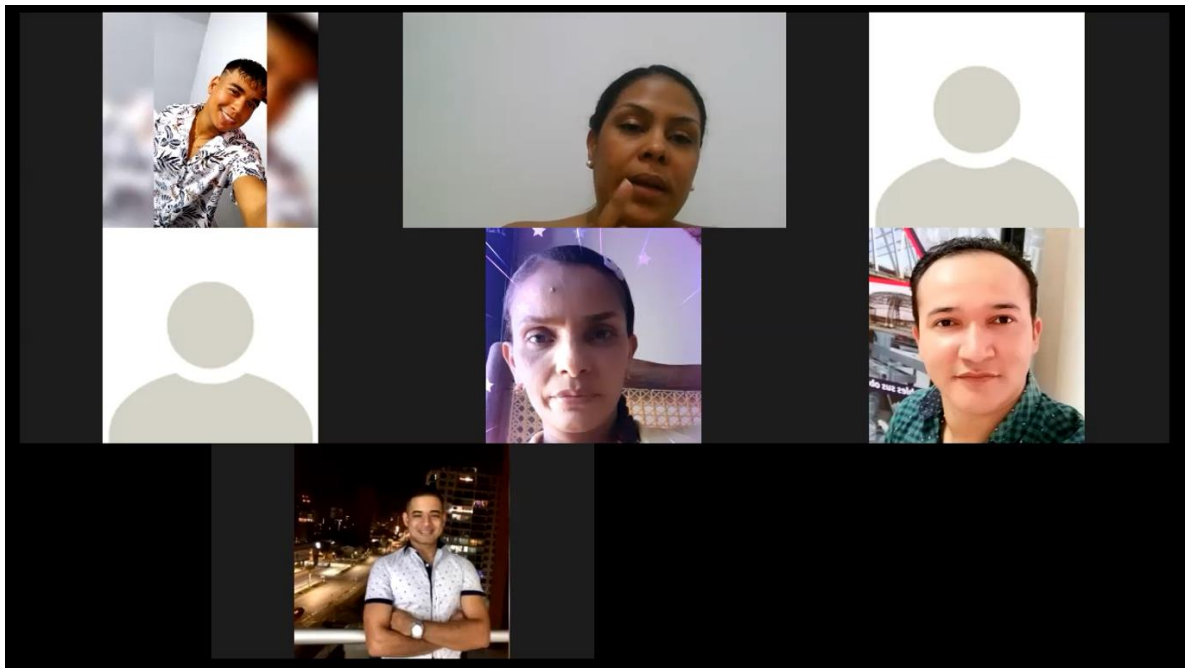

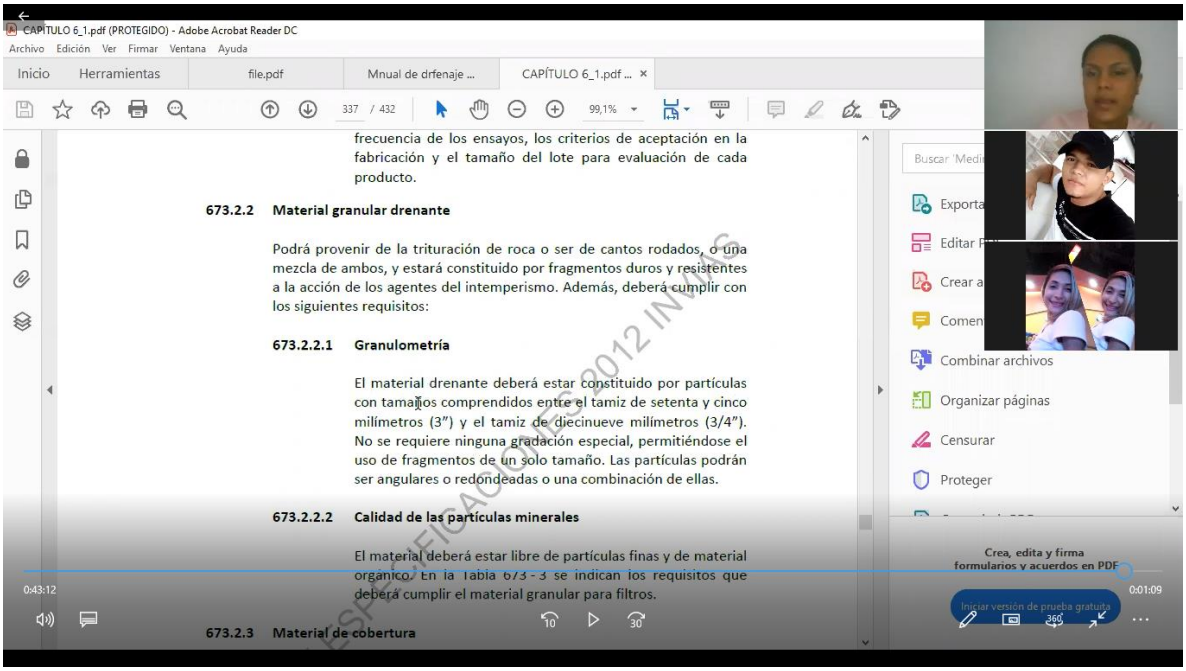
CAPÍTULO 6_1.pdf (PROTEGIDO) - Adobe Acrobat Reader DC
Archivo Edición Ver Firmar Ventana Ayuda
Inicio Herramientas file.pdf Mnual de drenaje ... CAPÍTULO 6_1.pdf ...
337 / 432
99,1%
frecuencia de los ensayos, los criterios de aceptación en la fabricación y el tamaño del lote para evaluación de cada producto.
673.2.2 Material granular drenante
Podrá provenir de la trituración de roca o ser de cantos rodados, o una mezcla de ambos, y estará constituido por fragmentos duros y resistentes a la acción de los agentes del intemperismo. Además, deberá cumplir con los siguientes requisitos:
673.2.2.1 Granulometría
El material drenante deberá estar constituido por partículas con tamaños comprendidos entre el tamiz de setenta y cinco milímetros (3") y el tamiz de diecinueve milímetros (3/4"). No se requiere ninguna gradación especial, permitiéndose el uso de fragmentos de solo tamaño. Las partículas podrán ser angulares o redondeadas o una combinación de ellas.
673.2.2.2 Calidad de las partículas minerales
El material deberá estar libre de partículas finas y de material orgánico. En la Tabla 673 - 3 se indican los requisitos que deberá cumplir el material granular para filtros.
673.2.3 Material de cobertura
ESPECIFICACIONES 2012 INVIAS
Exporta
Editar
Crear a
Comen
Combinar archivos
Organizar páginas
Censurar
Proteger
Crea, edita y firma formularios y acuerdos en PDF
Iniciar versión de prueba gratuita
0:43:12
0:01:09

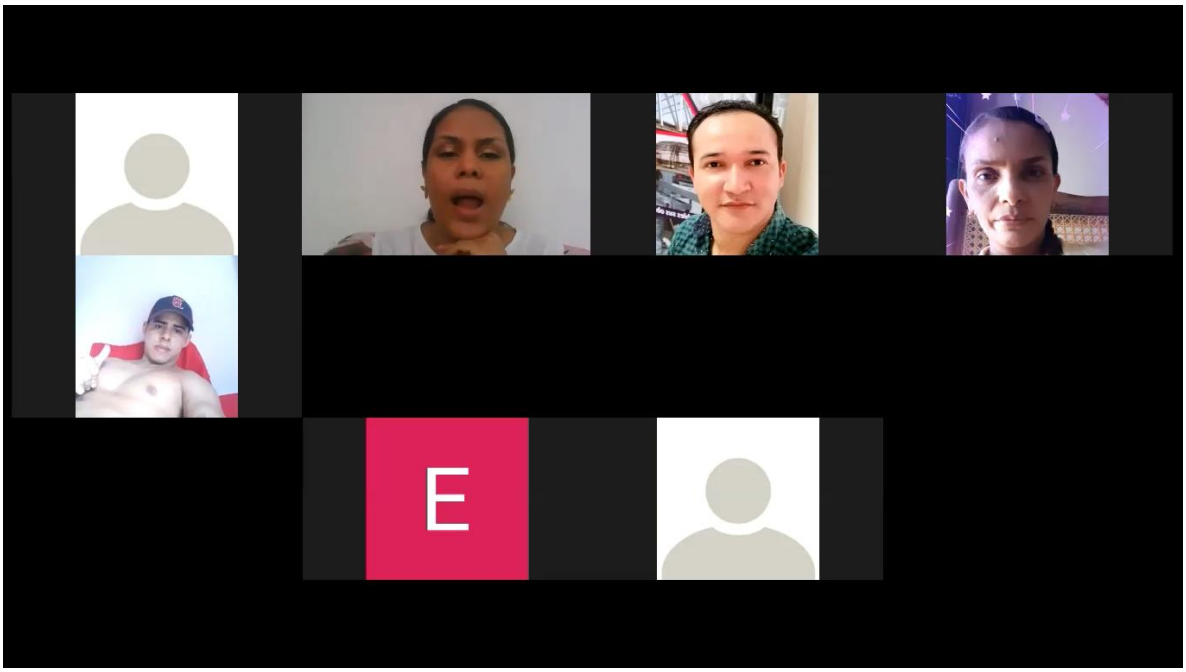
E

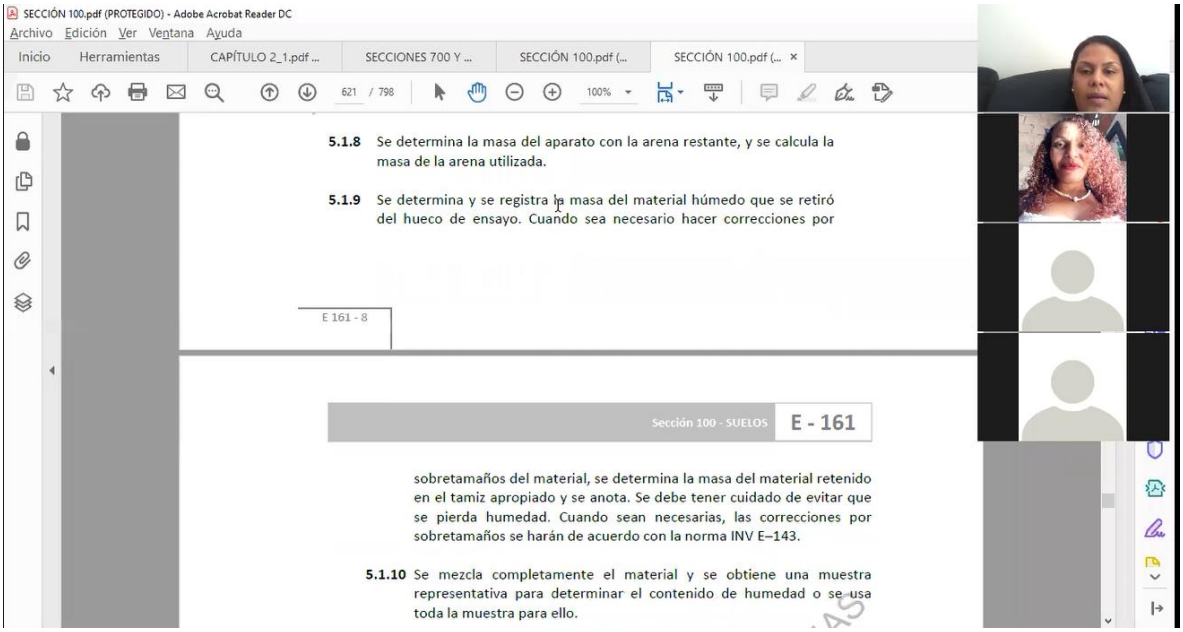
SECCIÓN 100.pdf (PROTEGIDO) - Adobe Acrobat Reader DC
Archivo Edición Ver Ventana Ayuda
Inicio Herramientas
CAPÍTULO 2_1.pdf ...
SECCIONES 700 Y ...
SECCIÓN 100.pdf (...
SECCIÓN 100.pdf (...
621 / 798
100%
5.1.8 Se determina la masa del aparato con la arena restante, y se calcula la masa de la arena utilizada.
5.1.9 Se determina y se registra la masa del material húmedo que se retiró del hueco de ensayo. Cuando sea necesario hacer correcciones por
E 161 - 8
Sección 100 - SUELOS
E - 161
sobretamaños del material, se determina la masa del material retenido en el tamiz apropiado y se anota. Se debe tener cuidado de evitar que se pierda humedad. Cuando sean necesarias, las correcciones por sobretamaños se harán de acuerdo con la norma INV E–143.
5.1.10 Se mezcla completamente el material y se obtiene una muestra representativa para determinar el contenido de humedad o se usa toda la muestra para ello.

