

DETALLE A


DETALLE A1

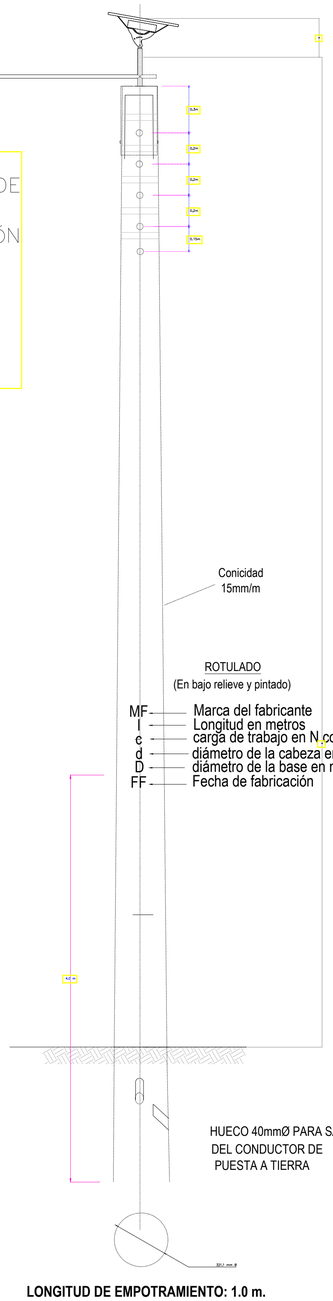

LONGITUD DE EMPOTRAMIENTO: 1.0 m.

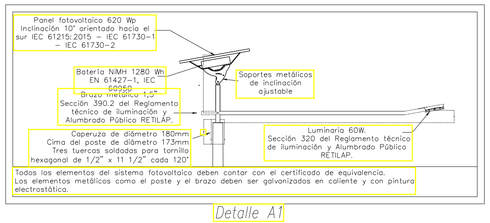


Detalle A1

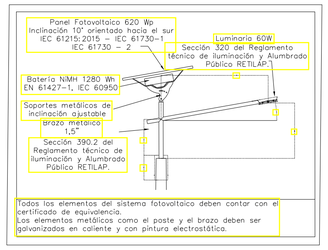

DETALLE A2


CUADRO DE CANTIDADES	
ITEM	CANTIDAD
KIT DE ILUMINARIA SOLAR60W	182
POSTE EN FIBRA DE VIDRIO OPALESCENTE DE 12 mt	182

CONVENCIONES




SISTEMA PUESTA A TIERRA

- La seccion del conductor de salida de pica, sera como minimo 35 mm² Cu.
- La seccion de los conductores de union de baculos o columnas y centro de mando, desde la soldadura de derivacion, estara de acuerdo con MIBT 039.
- Se instalara una pica al final de cada circuito y en el centro de mando.
- La resistencia maxima del sistema sera igual o inferior a 10 OHMIOS.

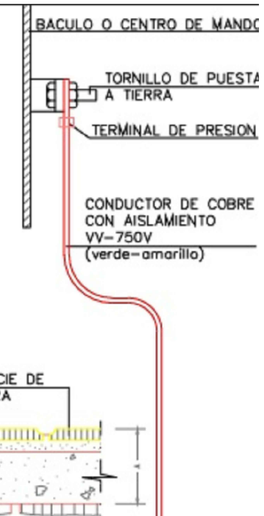

ARQUETA TIPO III SEGUN AE-16

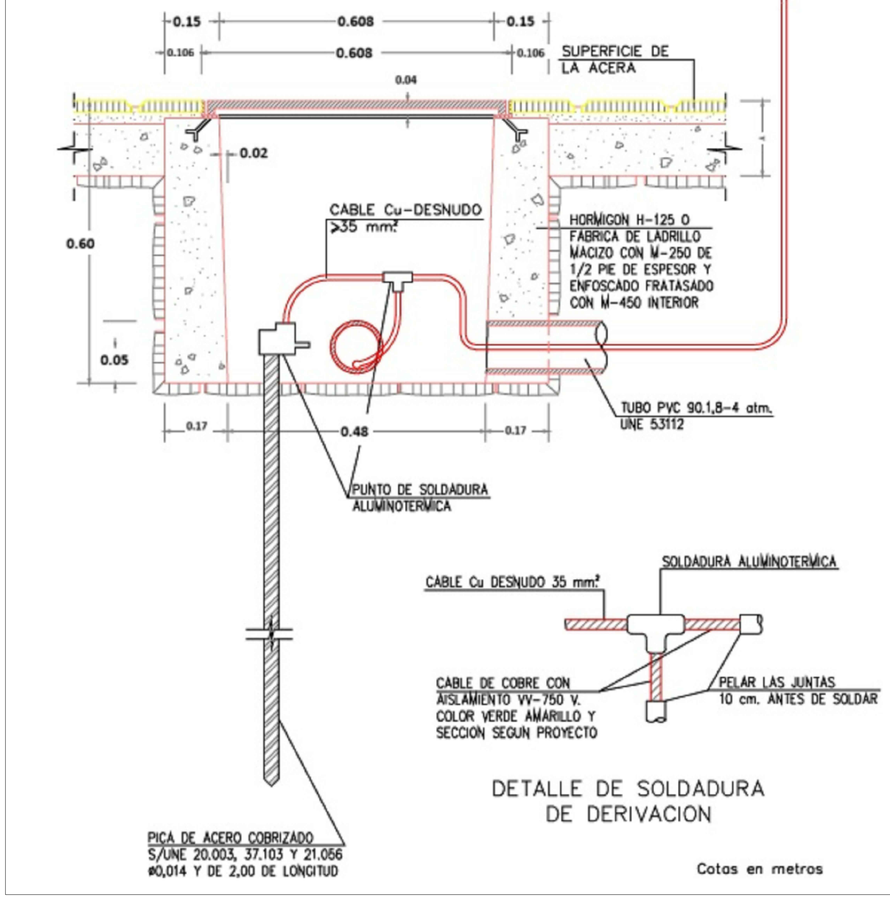

DETALLE DE SOLDADURA DE DERIVACION

Cotas en metros

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

DISEÑO ALUMBRADO PUBLICO OFF GRID DEL CORREDOR DEL NORTE ENTRE CALLE 145 Y CALLE 171

PROYECTÓ: ING. ANGEL EDILSON OCAMPO GARCIA

APROBÓ: JULIO CESAR GALLO ORTIZ, INGENIERO CIVIL, 70202-166170 TML, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

MODIFICACIONES Y REVISIONES		
FECHA	MODIFICACION	NOMBRE ING RESPONSABLE

TRAMO: ENTRE CALLE 145 Y CALLE 171

CONTIENE: DETALLES CONSTRUCTIVOS ALUMBRADO PUBLICO

ESCALA: Vista en planta: H:1:500 Detalles: Sin escala

FECHA: Junio de 2025

PLANO: DETALLES