ANÁLISIS DE CONSUMO DE AGUA

Período de consumo: Septiembre, octubre y noviembre 2025.
Mes de pago: octubre, noviembre y diciembre 2025.

Tema: Análisis de consumo de agua en las sedes donde la Entidad realiza pago del servicio de acueducto.
Fecha de elaboración de informe: 11 de diciembre 2025.

Actividad Plan de Acción: Realizar de manera trimensual el seguimiento y análisis del consumo de agua en las sedes donde la entidad realiza el pago del servicio público de acueducto, las cuales son:

Tabla 1. Sedes a las que se realiza el pago del servicio público de agua.

ID	Sede
1	Manzana Liévano
2	Archivo de Bogotá
3	Imprenta Distrital
4	Parqueadero Calle 55
5	SuperCADE Américas
6	SuperCADE Suba
7	SuperCADE Bosa
8	SuperCADE 20
9	SuperCADE Engativá
10	SuperCADE Manitas
11	CADE La Gaitana
12	Centro de Encuentro Rafael Uribe Uribe
13	Centro de Encuentro Chapinero
14	Centro Memoria, Paz y Reconciliación
15	Centro de Encuentro Bosa
16	Centro de Encuentro Ciudad Bolívar
17	Centro de Encuentro patio Bonito

Fuente: Equipo PIGA 2025.

Este informe analiza el consumo de agua en las sedes de la Entidad durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025, lo que permite realizar un análisis comparativo con el mismo periodo de 2024, conforme al Plan Institucional de la Gestión Ambiental – PIGA; y realizar el seguimiento pertinente a las metas planteadas en la vigencia 2025-2028 asociadas al consumo de agua en las Sedes concertadas de la Entidad.

La Secretaría General, cuenta con Sedes Administrativas, Sedes de atención de la RED CADE y Sedes Centros de Encuentro para la Paz y la Integración Local de las Víctimas del Conflicto Armado (CE), por lo que se realizó la división de las sedes de la siguiente manera:

Tabla 2. División de Sedes en la Secretaría General.

Sedes	Áreas
Manzana Liévano	Administrativo
Archivo de Bogotá	
Imprenta Distrital	
Parqueadero Calle 55	
SuperCADES	Red CADE
CADES	
Centros de encuentro	Víctimas
Centro Memoria Paz y Reconciliación	

Fuente: Equipo PIGA 2025.

En cumplimiento a lo establecido en el procedimiento 2211500-PR-141 “Manejo de Servicios Públicos”, en la actividad 3, indica que los profesionales de cada dependencia (DAF, Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía y la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, La Paz y la Reconciliación), recibir, revisar y digitalizar las facturas de servicios públicos proyectando y emitiendo el certificado de servicios públicos, dicha información es consolida y se analiza por el grupo PIGA, así:

Consumo de agua potable en las Sedes de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá (SGAMB):

Tabla 3. Consumo de agua en m3 Sedes de la SGAMB.

Sedes de la SGAMB	Septiembre		VARIACIÓN %	Octubre		VARIACIÓN %	Noviembre		VARIACIÓN %
	2024	2025		2024	2025		2024	2025	
	1724	1889	**9,5%**	2204	4319*	**96%****	2572	1652***	**-35,7%**

Fuente: Seguimiento equipo PIGA – Seguimiento a consumo 2025.

Nota: Es importante comprender que la variación porcentual, es el aumento o disminución de un valor, en este caso en dos periodos de tiempo comparados, expresado en un valor porcentual. Si el valor comparado aumentó en el último periodo el valor será positivo, mientras que, si el valor en el último periodo comparado disminuyó, estará indicado como negativo con el signo menos (-).

Como se puede apreciar en la *Tabla 3. Consumo de agua en m³ Sedes de la SGAMB*, las sedes presentaron una variación del 9.5% para el mes de septiembre 2025 frente al mismo periodo del año 2024; sin embargo, para el mes de octubre 2025 la variación es de 96% en comparación del mismo mes del 2024 y finalmente de -35.7% para el mes de septiembre 2025 frente a su mismo periodo del 2024.


Para los meses de septiembre el consumo de agua potable fue de 1910 m^3, octubre 4319 m^3 y finalmente noviembre con 1652 m^3 donde se evidencia un cumplimiento parcial de la meta establecida por el PIGA 2024-2028 de consumir máximo 2400 m^3 al mes en todas las Sedes de la Entidad; así los datos serán analizados a continuación:

**Se realizó el pago del servicio público de agua para la Sede CADE Yomasa para el periodo facturado del 24 de agosto al 25 de septiembre de 2025, es de anotar que la facturación está aún proyectada para realizarse para periodos bimensuales.*
***El mayor aporte para que se presente esta variación en el mes de octubre es la Sede SuperCADE 20 de Julio presentó un aumento de consumo excesivo de agua con 2365 m3 y por este motivo se encuentra bajo seguimiento de manera articulada por las áreas administrativas encargadas del pago de los servicios públicos de la RedCADE y de la Empresa de Acueducto de Bogotá – EAAB SA ESP, a la fecha de la redacción de este informe se encuentra pendiente el dictamen de la revisión del medidor de agua por parte de la EAAB SA ESP.*
****Para este periodo no se tuvo en cuenta la Sede SuperCADE 20 de Julio debido a que en el seguimiento realizado por parte de la EAAB SA ESP, se articuló suspender de manera temporal el pago del consumo presentado hasta que no se tenga un dictamen definitivo relacionado con el informe técnico del estado físico*

del medidor volumétrico de 1 1/2" marca Baylan de número 14286354 de tipo VELO04OR160.

El comportamiento de los consumos se ve reflejado en la siguiente gráfica:

Ilustración 1. Comportamiento Consumo De Agua en m³ Sedes de la SGAMB.

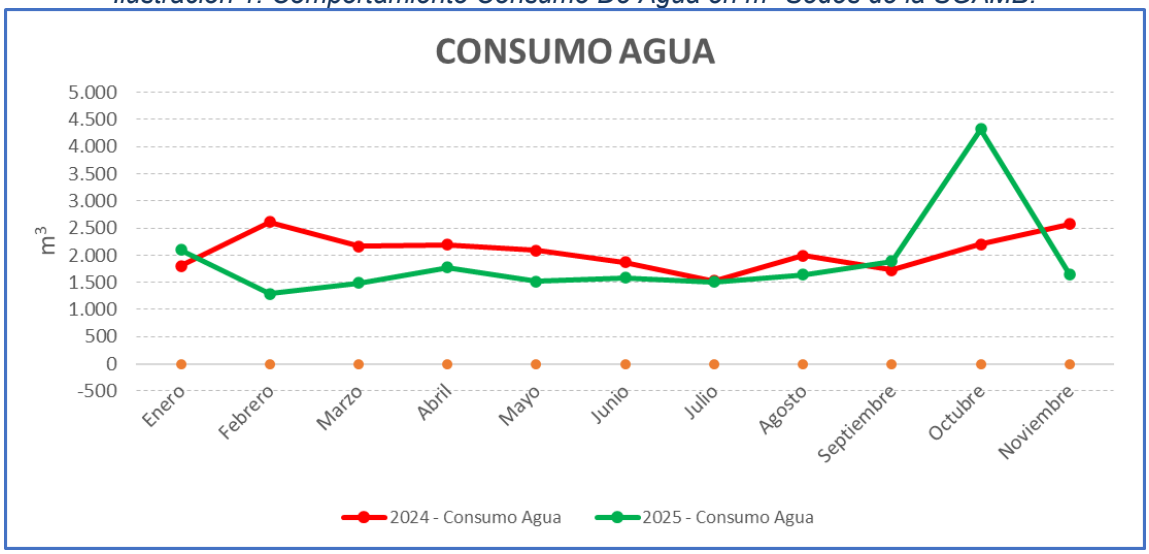

Fuente: Seguimiento equipo PIGA – Seguimiento a consumo 2025.

1. **Análisis de consumo de agua en las Sedes Administrativa para los meses de septiembre, octubre y noviembre 2025, frente al mismo periodo del 2024.**

Se realizó el análisis de los factores que incidieron en la variación presentada en los consumos de agua en las Sedes Administrativas, como lo son actividades propias del servicio, jornadas cotidianas de aseo y limpieza, fugas de agua en la tubería presentadas en la Sede Manzana Liévano y finalmente la cantidad de visitantes que ingresaron a las instalaciones de las sedes como factores determinantes de las variaciones presentadas.

Tabla 4. Población Sedes Administrativas 2025.

SEDE	Septiembre		VARIACIÓN %	Octubre		VARIACIÓN %	Noviembre		VARIACIÓN %
	2024	2025		2024	2025		2024	2025	
ARCHIVO DE BOGOTÁ	1.618	3.465	**114%**	2635	2546	**-3,4%**	2.113	2.293	**8,5%**
IMPRENTA DISTRITAL	110	104	**-5%**	173	120	**-30,6%**	137	267	**94,9%**
MANZANA LIÉVANO	4.336	4.641	**7%**	5.169	4.391	**-15,1%**	4.871	5.294	**8,7%**
TOTAL GENERAL	**6064**	**8210**	**35%**	**7977**	**7057**	**-11,5%**	**7121**	**7854**	**10,3%**

Fuente: Bitácoras de enlaces ambientales, hoja "registro de usuarios"2025.

Igualmente, se realizó el análisis del consumo diferenciado las Sedes Administrativas, así:

Tabla 5. Consumo de agua en m³ diferenciado Sedes Administrativas.

SEDE	Septiembre		VARIACIÓN %	Octubre		VARIACIÓN %	Noviembre		VARIACIÓN %
	2024	2025		2024	2025		2024	2025	
ARCHIVO DE BOGOTÁ	91	267	193%	144	209	45%	196	192	-2%
IMPRENTA DISTRITAL	32	30	-6%	39	43	10%	39	19	-51%
MANZANA LIÉVANO	591	453	-23%	878	536	-39%	1232	474	-61%
PARQUEADERO CL 55	8	3	-63%	0	2	0%	1	6	500%
TOTAL GENERAL	**722**	**753**	**4%**	**1061**	**790**	**-26%**	**1468**	**691**	**-53%**

Fuente: Seguimiento equipo PIGA – Seguimiento a consumo 2025.

Comparativo consumo per cápita Sedes Administrativas, así:

Tabla 6. Comparativo consumo per cápita Sedes Administrativas.

NOMBRE MES	AÑO		VARIACIÓN %
	2024	2025	
SEPTIEMBRE	0,118	0,091	-22%
OCTUBRE	0,133	0,112	-16%
NOVIEMBRE	0,206	0,087	-58%

Fuente: Seguimiento consumo de agua – Seguimiento a consumo 2025.

Nota: *Teniendo en cuenta que el consumo per cápita se define como la cantidad de agua consumida en m3 por persona en un periodo de tiempo. Se tomó para el caso el total de agua consumida por las sedes administrativas en cada mes, teniendo en cuenta el total de población, otorgando al personal fijo tal como contratistas, funcionarios, vigilantes y personal de aseo un consumo per cápita del 100% y el 20% a los visitantes, ya que el consumo de agua que los visitantes realizan es inferior con el resto de población relacionada anteriormente.*

El consumo per cápita de agua en las Sedes Administrativas presenta variaciones para los meses de septiembre con -22%, octubre con -16% y para el mes de noviembre 2025 con-58%, frente al mismo periodo del 2024 y estas variaciones se atribuyen principalmente al ingreso de personal que realizan actividades en las sedes y la variación de la intensidad de las lluvias presentadas para el trimestre del 2025 que es objeto del análisis frente a su mismo trimestre del 2024.

Se analizó la información de cada una de las sedes de la Entidad, así como las actividades realizadas que influyeron en las variaciones del consumo de agua.

Sede Archivo Distrital:

- La Sede ha presentado variaciones en los consumos para el periodo analizado del 2025 donde para septiembre fue de 193%, octubre 45% y noviembre -2% con respecto a su mismos periodos del 2024 respectivamente y estas variaciones se asocian principalmente a condiciones climáticas y a la dinámica de uso de los espacios institucionales. Se evidenció para septiembre inicialmente un aumento asociado a la disminución en la frecuencia e intensidad de las lluvias, lo que obligó al uso de agua potable para actividades de aseo y limpieza, así como la realización de 48 eventos en el auditorio principal y el ingreso de 2.125 visitantes, lo que representó un incremento del 42 % respecto al mes anterior de agosto 2025. Posteriormente, se presentó un aumento del 39 % en el número de visitantes (de 2.385 en agosto a 3.327 en septiembre de 2025) y de un mayor uso de los espacios institucionales, con 60 préstamos (25 auditorios y 35 aulas), además de la realización de exposiciones de la Bienal y visitas guiadas; durante este periodo se efectuó el lavado y desinfección del tanque de aguas lluvias con agua potable, sin registrarse fugas.

Finalmente, para octubre de 2025 se evidenció una reducción asociada a la disminución del 30 % en el número de visitantes (de 3.465 a 2.410), pese a la realización de 61 préstamos de espacios para exposiciones, visitas guiadas y atención al público, manteniéndose la operación con un menor impacto en el consumo de agua.

Sede Imprenta Distrital:

- La sede ha presentado variaciones en los consumos para el periodo analizado del 2025 donde para septiembre fue de -6%, octubre -39% y noviembre -51% con respecto a su mismos periodos del 2024 respectivamente y estas variaciones se asocian principalmente a actividades relacionadas a principalmente a la reducción en la frecuencia e intensidad de las precipitaciones registradas en el sector lo que afectó de manera directa el abastecimiento para la captación y disponibilidad de agua lluvia almacenada que es utilizada para actividades de ornato, riego y labores de aseo general de las instalaciones. Asimismo, el personal del contratista responsable de los servicios de aseo y cafetería debió reforzar la ejecución de actividades de limpieza, lavado de áreas comunes mediante el uso de agua potable debido a la intervención realizada de las jardineras por parte del Jardín Botánico de Bogotá – JBB; lo cual se reflejó directamente en el aumento del consumo registrado del 10% para el mes de noviembre 2025.
- Cabe resaltar que no se reportaron fugas ni escapes de agua en las sedes durante el periodo evaluado.

Sede Manzana Liévano:

- La sede ha presentado variaciones en los consumos para el periodo analizado del 2025 donde para septiembre fue de -23%, Octubre -39% y Septiembre -61% con respecto a su mismos periodos del 2024 respectivamente y estas variaciones se asocian principalmente a actividades relacionadas a factores operativos, climáticos y de uso de las instalaciones. Es de anotar que para el año 2024 en el mes de octubre y noviembre se presentaron fugas relacionadas con daños en tuberías que fueron detectadas y controladas por parte de la cuadrilla de la zona centro, lo que hace que los datos porcentuales de las variaciones no sean datos confiables basados en consumos promedios históricos**.** Inicialmente, se registró la variación atribuible a la no ejecución de actividades de lavado de fachadas de cristal, limpieza de pisos en piedra en las áreas de jardines del sector Gabo y la plazoleta interna del Edificio Municipal por parte del personal de servicios generales, además del aumento del 7 % en el número de visitantes (de 3.796 en agosto a 4.641 en septiembre de 2025), el incremento del 33 % en el préstamo de auditorios (de 72 a 85 espacios), la inauguración del Café Nebel el 11 de septiembre de 2025 —cuya operación implicó mayores requerimientos de agua para actividades de preparación de alimentos, aseo, lavado y desinfección— y el riego de jardineras externas con agua potable debido a la siembra de plantas ornamentales realizada por el Jardín Botánico de Bogotá. Finalmente, para el mes de octubre y noviembre del 2025 se evidenció una reducción del consumo asociada al aumento en la frecuencia de lluvias que permitió disminuir el riego de los jardines de la Manzana Liévano, a la no realización de actividades de lavado de fachadas y pisos, así como a una reducción adicional del 3,61 % derivada de la disminución del 34 % en el número de visitantes (de 4.641 a 3.044) y del 9 % en el préstamo de auditorios (de 85 a 77 espacios); adicionalmente, durante este periodo no se desarrollaron brigadas especiales de aseo, limitándose las labores a actividades rutinarias, lo cual contribuyó a la disminución del consumo registrado.

Sede Parqueadero Cll 55:

- La sede ha presentado variaciones en los consumos para el periodo analizado del 2025 donde para Septiembre fue de -63%, Octubre 0% y Noviembre 500% con respecto a su mismos periodos del 2024 respectivamente y la variación más significativa se asocia principalmente con la realización de jornadas de aseo en los baños, áreas comunes y varias jornadas de lavado con hidrolavadora eléctrica de carpas con sus laterales las cuales son utilizadas en las ferias lideradas por la Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía-DSDSC.
- La Sede no cuenta con tanques de almacenamiento de agua potable ni de aguas lluvias.

2. **Análisis de consumo de agua en las sedes de la Red CADE para los meses de septiembre, octubre y noviembre 2025, frente al mismo periodo del 2024.**

Se realizó el análisis del consumo de agua en las sedes de la Red CADE, así:

Tabla 7. Consumo De Agua m³ Sedes de la Red CADE.


SEDES RED CADE	Septiembre		VARIACIÓN %	Octubre		VARIACIÓN %	Noviembre		VARIACIÓN %
	2024	2025		2024	2025		2024	2025	
	592	839	**42%**	814	3269*	**301,6%**	801	674**	**-16%**

Fuente: Seguimiento equipo PIGA – Seguimiento a consumo 2025.

**El mayor aporte para que se presente esta variación en el mes de octubre es la Sede SuperCADE 20 de Julio presentó un aumento de consumo excesivo de agua con 2365 m3 y por este motivo se encuentra bajo seguimiento de manera articulada por las áreas administrativas encargadas del pago de los servicios públicos de la RedCADE y de la Empresa de Acueducto de Bogotá – EAAB SA ESP, a la fecha de la redacción de este informe se encuentra pendiente el dictamen de la revisión del medidor de agua por parte de la EAAB SA ESP.*
***Para este periodo no se tuvo en cuenta la Sede SuperCADE 20 de Julio debido a que en el seguimiento realizado por parte de la EAAB SA ESP, se articuló suspender de manera temporal el pago del consumo presentado hasta que no se tenga un dictamen definitivo relacionado con el informe técnico del estado físico del medidor volumétrico de 1 1/2" marca Baylan de número 14286354 de tipo VELO04OR160.*

El comportamiento de los consumos se ve reflejado en la siguiente gráfica:

Ilustración 2. Comportamiento Consumo De Agua en m³ Sedes de la Red CADE.

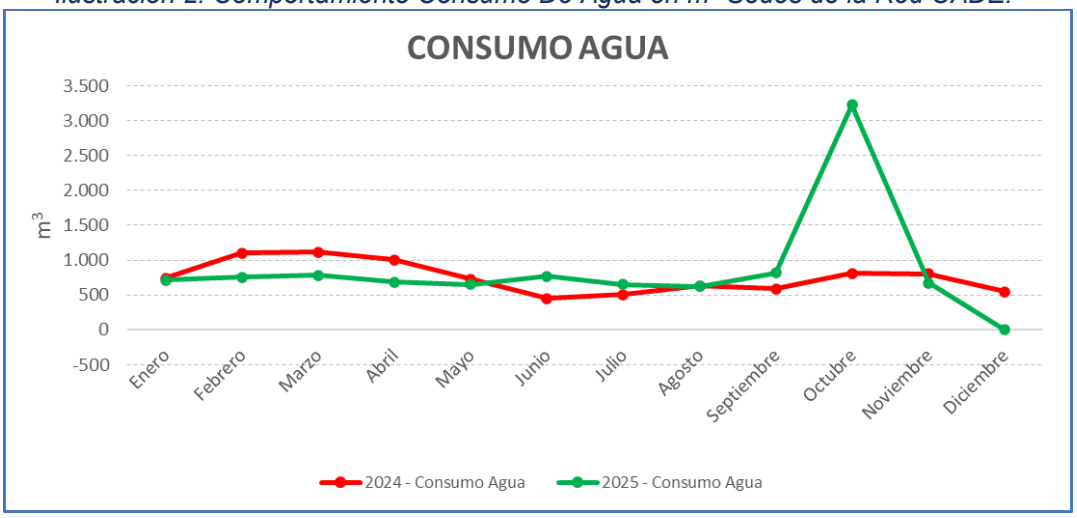

Fuente: Seguimiento equipo PIGA – Seguimiento a consumo 2025.

El análisis de los factores asociados a las variaciones del consumo de agua en las sedes de la Red CADE permitió identificar que las actividades operativas cotidianas tales como las labores de aseo, limpieza y desinfección de los espacios y el ingreso de ciudadanía atendidas en las instalaciones, impactan de manera directa y significativa en las variaciones observadas en los volúmenes de agua potable consumidos.

Tabla 8. Población Sedes de la Red CADE.

SEDE	Septiembre		VARIACIÓN %	Octubre		VARIACIÓN %	Noviembre		VARIACIÓN %
	2024	2025		2024	2025		2024	2025	
CADE LA GAITANA	1700	4997	**194%**	2185	4949	**126,50%**	8988	4113	**-54%**
SUPERCADE 20 DE JULIO	24.569	23.744	**-3%**	26.110	23.051	**-11,72%**	19.125	17.442	**-8,8%**
SUPERCADE BOSA	33.527	26.801	**-20,1%**	26.535	35.597	**34,15%**	20.896	19.173	**-8%**
SUPERCADE AMÉRICAS	30.138	38.443	**28%**	28.410	36.497	**28,47%**	22.193	25.602	**15%**
SUPERCADE ENGATIVÁ	15.576	4.997	**-68%**	14.329	19.509	**36,15%**	14.328	15.760	**10%**
SUPERCADE MANITAS	30.470	44.140	**45%**	31.439	45.779	**45,61%**	32.888	44.540	**35%**
SUPERCADE SUBA	37.712	37.665	**-0,1%**	39.008	33.824	**-13,29%**	29.145	25.252	**-13,4%**
TOTAL GENERAL	**173692**	**180787**	**4%**	**168016**	**199206**	**18,56%**	**147563**	**151882**	**2,9%**

Fuente: Bitácoras de enlaces ambientales, hoja "registro de usuarios"2025.

Se realizó el análisis del consumo de agua potable de manera diferenciada en cada una de las Sedes Red CADE, así:

Tabla 9. Consumo de agua en m³ diferenciado Sedes Red CADE.

SEDE	Septiembre		VARIACIÓN %	Octubre		VARIACIÓN %	Noviembre		VARIACIÓN %
	2024	2025		2024	2025		2024	2025	
CADE LA GAITANA	36	43	**19%**	39	43	**10%**	42	43	**2%**
SUPERCADE 20 DE JULIO	107	103	**-4%**	95	2365**	**2389%**	98	0***	**0%**
CADE YOMASA*	0	21	**0%**	0	43	**0%**	0	0	**0%**
SUPERCADE BOSA	103	112	**9%**	136	109	**-20%**	79	124	**57%**
SUPERCADE AMÉRICAS	79	224	**184%**	115	236	**105%**	160	201	**26%**
SUPERCADE ENGATIVÁ	49	52	**6%**	58	45	**-22%**	109	49	**-55%**
SUPERCADE MANITAS	67	191	**185%**	127	297	**134%**	88	130	**48%**
SUPERCADE SUBA	151	93	**-38%**	244	131	**-46%**	225	127	**-44%**
TOTAL GENERAL	**592**	**818**	**38%**	**826**	**3226**	**290,56%**	**798**	**674**	**-16%**

Fuente: Seguimiento equipo PIGA – Seguimiento a consumo 2025.

**Se realizó el pago del servicio público de agua para la Sede CADE Yomasa para el periodo facturado del 24 de agosto al 25 de septiembre de 2025, es de anotar que la facturación esta aun proyectada a realizarse para periodos bimensuales y no se cuenta con datos comparativos pues la Sede se entregó de manera oficial en el mes de octubre 2025 bajo la modalidad contractual de comodato.*

***El mayor aporte para que se presente esta variación en el mes de octubre es la Sede SuperCADE 20 de Julio presentó un aumento de consumo excesivo de agua con 2365 m3 y por este motivo se encuentra bajo seguimiento de manera articulada por las áreas administrativas encargadas del pago de los servicios públicos de la RedCADE y de la Empresa de Acueducto de Bogotá – EAAB SA ESP, a la fecha de la redacción de este informe se encuentra pendiente el dictamen de la revisión del medidor de agua por parte de la EAAB SA ESP.*

****Para este periodo no se tuvo en cuenta la Sede SuperCADE 20 de Julio debido a que en el seguimiento*

realizado por parte de la EAAB SA ESP, se articuló suspender de manera temporal el pago del consumo presentado hasta que no se tenga un dictamen definitivo relacionado con el informe técnico del estado físico del medidor volumétrico de 1 1/2" marca Baylan de número 14286354 de tipo VELO04OR160.

Se realizó el análisis comparativo del consumo de agua per cápita Sedes la Red CADE, así:

Tabla 10. Comparativo consumo per cápita Sedes la Red CADE.

NOMBRE MES	AÑO		VARIACIÓN %
	2024	2025	
SEPTIEMBRE	0,166	0,198	20%
OCTUBRE	0,185	0,200	8%
NOVIEMBRE	0,229	0,205*	-11%*

Fuente: Seguimiento equipo PIGA – Seguimiento a consumo 2025.

***Nota:** Teniendo en cuenta que el consumo per cápita se define como la cantidad de agua consumida en m3 por persona en un periodo de tiempo. Se tomó para el caso el total de agua consumida por las sedes administrativas en cada mes, teniendo en cuenta el total de población, otorgando al personal fijo tal como contratistas, funcionarios, vigilantes y personal de aseo un consumo per cápita del 100% y el 20% a los visitantes, ya que el consumo de agua que los visitantes realizan es inferior con el resto de población relacionada anteriormente.*

Se realizó seguimiento al consumo de agua presentado en la *Tabla 10. Comparativo consumo per cápita Sedes la Red CADE*, donde se evidencia que se presentaron aumentos de ingreso de ciudadanía en promedio en las Sedes: SuperCADE Américas con 33514, SuperCADE Engativá 13422 y SuperCADE Manitas del 44820; lo que impacta de manera directa el aumento del consumo per cápita de agua potable debido al uso de las instalaciones, baños y así mismo el personal de servicios generales realiza labores de aseo, limpieza y desinfección de áreas y superficies.

**De manera particular la Sede SuperCADE 20 de Julio no se tiene en cuenta para el cálculo per cápita, debido a que su consumo atípico alteraría los datos y no se ajustan a la realidad de los consumos presentados históricos.*

Se analizó la información de cada una de las Sedes, así como las actividades realizadas que influyeron en las variaciones del consumo de agua y se presentan a continuación las Sedes que tuvieron mayor fluctuación:

SuperCADE 20 de Julio:

- La Sede ha presentado variaciones en los consumos para el periodo analizado del 2025 donde para septiembre fue de -4%, Octubre 2389% y Noviembre del 0% con respecto a su mismos periodos del 2024 respectivamente y para este periodo no se tuvo en cuenta la Sede SuperCADE 20 de Julio debido a que en el seguimiento realizado por parte de la EAAB SA ESP, se articuló suspender de manera temporal el pago del consumo presentado hasta que no se tenga un dictamen definitivo relacionado con el informe técnico del estado físico del medidor volumétrico de 1 1/2" marca Baylan de número 14286354 de tipo VELO04OR160. Estas variaciones se asocian principalmente con la realización de brigadas de aseo con lava brilladora al interior del SuperCADE y al uso constante de los baños por parte de la ciudadanía que asiste al punto de atención para la gestión de trámites y servicios.
- Por otro lado para el periodo facturado del 24 de agosto al 22 de septiembre de 2025, se evidenció un aumento excesivo en el consumo respecto al mes anterior del 2389%, por lo cual se procedió a: Pedir apoyo desde el día 16 de octubre de 2025 al gestor de la zona No. 4 del Acueducto, para la revisión de la factura No. 42092451311, por el aumento en el factor de m3 que llego a los 2.365 de consumo, ocasionando que la factura llegara por un costo de $18.226.940 pesos, lo cual es excesivo frente al promedio relacionado en los meses anteriores Al preguntar al responsable de punto del SuperCADE 20 de julio y constatar que no se presentó ninguna novedad, se acordó una visita con el Acueducto con equipo geófono para verificar posibles fugas, la cual se realizó el 21 de octubre de 2025, en la cual manifiestan

que el medidor no presenta daños, pero se evidencio una posible fuga en uno de los tanques, desde la DAF se establece comunicación con el Ing. Jacobo Villareal del equipo de infraestructura, el cual manifiesta que dicha fuga no es acorde al incremento del consumo y el cual será reparado por la cuadrilla de mantenimiento, se revisa el resultado de la visita con el gestor de la zona 4 de acueducto y se solicita la revisión del medidor en laboratorio y el bloqueo de la cuenta por $18.226..940 en espera de definir el resultado de la revisión del medidor, así mismo se solicita la factura No. 1186218481 con los cargos básicos para su pago, mediante radicado No. E-2025-126784 de 22 de octubre de 2025. Se acordó por ahora la generación de la factura provisional No.1186218481 por los cargos básicos, mientras se solventa dicha situación. Por otro lado, ya se informó al ingeniero Jacobo Villarreal del equipo de infraestructura de la DAF para los fines pertinentes.

- A la Sede se le está realizando seguimiento a los altos consumos en articulación con la EAAB y se realizaron reuniones virtuales por la plataforma TEAMS los días 20/11/2025 y 27/11/2025 con diferentes áreas relacionadas con la identificación de fugas no perceptibles y se acordó el retiro del medidor para ser enviado a laboratorio de la EAAB para prueba de técnica y esta actividad se realizó el día 09/12/2025, a la fecha no se ha informado mediante un informe técnico el estado físico del medidor volumétrico de 1 1/2" marca Baylan de número 14286354 de tipo VELO04OR160.

Tabla 11. Comparativo consumo, población y per cápita Sede Super CADE 20 de septiembre.

MES	CONSUMOS m^3	POBLACIÓN	CONSUMO PER CÁPITA
ENERO	82	21.760	3,49 L/persona
FEBRERO	84	24.773	2,34 L/persona
MARZO	131	24.001	3,42 L/persona
ABRIL	165	29.784	2,82 L/persona
MAYO	76	24.760	5,29 L/persona
JUNIO	82	21.977	7,51 L/persona
SEPTIEMBRE	103	31.167	2,44 L/persona
OCTUBRE	2365	22.066	3,72 L/persona
NOVIEMBRE	0	17442	0 L/persona

Fuente: Seguimiento equipo PIGA – Seguimiento a consumo 2025.

Sede SuperCADE Suba:

- La Sede ha presentado variaciones en los consumos para el periodo analizado del 2025 donde para Septiembre fue de -38%, Octubre -46% y Noviembre -44% con respecto a su mismos periodos del 2024 respectivamente y estas variaciones se asocian principalmente con actividades de carácter operativas relacionadas con la optimización del recurso en procedimientos de aseo, limpieza y desinfección de áreas internas y externas de la Sedes.

Sede SuperCADE Manitas:

- La Sede ha presentado variaciones en los consumos para el periodo analizado del 2025 donde para septiembre fue de 185%, Octubre 134% y Noviembre 48% con respecto a su mismos periodos del 2024 respectivamente y estas variaciones se asocian principalmente a la dinámica operativa del punto y al flujo de usuarios. Para el periodo comprendido entre de septiembre, se evidenció un aumento significativo del consumo, debido al ingreso de ciudadanía con una variación del 45% con respecto a su mismo periodo del 2024 esto asociado a audiencias realizadas en la Comisaría de Familia con más de 150 asistentes, además del ingreso de nuevo personal de la Entidad; sumado a las visitas de delegaciones internacionales con aproximadamente 90 personas y el incremento de ciudadanía por jornadas de inscripción a votaciones relacionadas con los consejos de juventud; adicionalmente, se presentó una fuga y se realizaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de electro motobombas y de la válvula flotadora del tanque de almacenamiento de agua potable la cual presentaba daño y fue reparado por parte del personal de la cuadrilla de la zona sur; así como labores diarias de limpieza en la parte externa del SuperCADE y diferentes eventos de la Manzana del Cuidado, como lo son ceremonias de grado, que incrementaron el

uso de los servicios hidrosanitarios.

- Para el periodo de Noviembre del 2025, el comportamiento fue de aumento del 134% para el mes de septiembre y de 48% para el mes de octubre del 2025 frente a sus mismos periodos del 2024, debido la optimización del recurso mediante la alternancia de las electrobombas del equipo de presión que abastece la red de agua potable; adicional de la recepción de visitas de entidades nacionales e internacionales y el desarrollo de múltiples actividades de la Manzana del Cuidado (educación flexible, cursos, atención médica, actividades artísticas y manuales), lo cual elevó el flujo de visitantes y el uso de baños y cafetería, así como la finalización de programas y graduaciones.
- Finalmente se ha realizado lo acordado como compromiso y recomendación de la articulación de actividades por parte del equipo PIGA sobre el uso eficiente del recurso hídrico.

CADE Yomasa:

- Se realizó el pago del servicio público de agua para la Sede CADE Yomasa para el periodo facturado del 24 de agosto al 25 de septiembre de 2025, es de anotar que la facturación esta aun proyectada a realizarse para periodos bimensuales y no se cuenta con datos comparativos pues la Sede se entregó de manera oficial en el mes de octubre 2025 bajo la modalidad contractual de comodato.

3. Análisis de consumo de agua en las Sedes Centros de Encuentro para Atención a Víctimas para los meses de septiembre, octubre y noviembre 2025, frente al mismo periodo del 2024.

Se realizó el análisis para los meses de septiembre, octubre y noviembre 2025, frente al mismo periodo del 2024, relacionado con el consumo de agua potable, partiendo de la siguiente información:


Tabla 12. Consumo de agua m³ Sedes CE Atención a Víctimas.

SEDE	Septiembre		VARIACIÓN %	Octubre		VARIACIÓN %	Noviembre		VARIACIÓN %
	2024	2025		2024	2025		2024	2025	
CENTROS DE ENCUENTRO PARA ATENCIÓN A VÍCTIMAS	410	348	-15%	329	316	-4%	303	263	-13%

Fuente: Seguimiento equipo PIGA - Seguimiento a consumo 2025.

El comportamiento de los consumos se ve reflejado en la siguiente gráfica:

Ilustración 3. Comportamiento Consumo De Agua en m³ Sedes CE Atención a Víctimas.

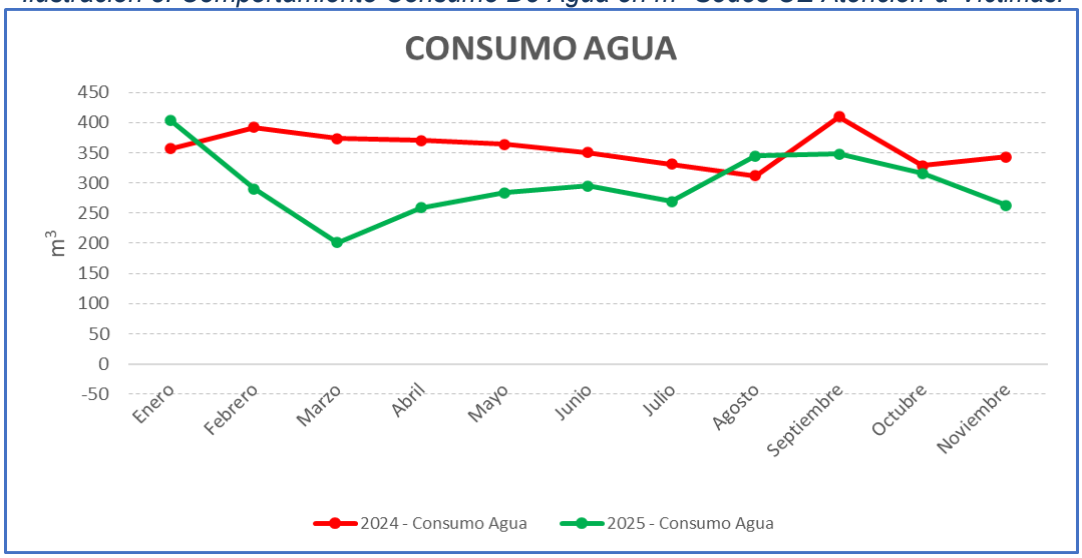

Fuente: Seguimiento equipo PIGA – Seguimiento a consumo 2025.

Se realizó el análisis de los factores que influyeron en las variaciones de los consumos de agua presentados en las Sedes CE de Atención a Víctimas, donde se identificaron como principales causas las actividades realizadas por el personal del contratista de aseo y cafetería debido a sus labores cotidianas de aseo, limpieza y desinfección de las áreas, así como el aumento de ingreso de ciudadanía que ingresa a recibir los servicios ofertados por la diferentes Entidades y la presencia de funcionarios en el desarrollo de sus labores diarias. Este análisis se enmarca en las acciones de seguimiento y promoción del ahorro del uso y consumo de agua potable en las Sedes de la Entidad.

A continuación, se analizan los datos relacionados con el comportamiento de la población durante los meses de septiembre, octubre y noviembre 2025, frente al mismo periodo del 2024.

Tabla 13. Población Sedes CE Atención a Víctimas.

SEDE	Septiembre		VARIACIÓN %	Octubre		VARIACIÓN %	Noviembre		VARIACIÓN %
	2024	2025		2024	2025		2024	2025	
CENTRO DE ENCUENTRO BOSA	4.952	5.747	16%	5.349	4.335	-19%	4.803	3.243	-32%
CENTRO DE ENCUENTRO CHAPINERO	4.744	5.687	20%	4.281	5.107	19%	4.823	3.982	-17%
CENTRO DE ENCUENTRO CIUDAD BOLIVAR	2.149	2.517	17%	2.590	2.990	15%	2.789	2.724	-2%
CENTRO DE ENCUENTRO PATIO BONITO	2.692	2.459	-9%	3.139	3.148	0%	2.306	3.099	34%
CENTRO DE ENCUENTRO RAFAEL URIBE	5.420	7.685	42%	6.252	7.968	27%	4.573	7.088	55%
CENTRO DE MEMORIA	6.911	3.383	-51%	8.833	3.408	-61%	5.322	3.469	-35%
TOTAL GENERAL	**26868**	**27478**	2%	**30444**	**26956**	-11%	**24616**	**23605**	-4%

Fuente: Bitácoras de enlaces ambientales, hoja "registro de usuarios"2025.

Igualmente, se realizó el análisis del consumo diferenciado las Sedes CE Atención a Víctimas, así:

Tabla 14. Consumo diferenciado Sedes CE Atención a Víctimas.

SEDE	Septiembre		VARIACIÓN %	Octubre		VARIACIÓN %	Noviembre		VARIACIÓN %
	2024	2025		2024	2025		2024	2025	
CENTRO DE ENCUENTRO BOSA	53	42	-20,8%	52	38	-26,9%	28	29	3,6%
CENTRO DE ENCUENTRO CHAPINERO	59	37	-37,3%	42	31	-26,2%	40	28	-30,0%
CENTRO DE ENCUENTRO CIUDAD BOLIVAR	82	40	-51,2%	69	39	-43,5%	0	50	0%
CENTRO DE ENCUENTRO PATIO BONITO	24	23	-4,2%	23	23	0,0%	18	26	44,4%
CENTRO DE ENCUENTRO RAFAEL URIBE	73	48	-34,2%	37	45	21,6%	45	45	0,0%
CENTRO DE MEMORIA	119	158	32,8%	106	140	32,1%	172	85	-50,6%
TOTAL GENERAL	**410**	**348**	-15,1%	**329**	**316**	-4,0%	**303**	**263**	-13,2%

Fuente: Seguimiento equipo PIGA – Seguimiento a consumo 2025.

Comparativo consumo per cápita Sedes CE Atención a Víctimas, así:

15. Comparativo consumo per cápita Sedes CE Atención a Víctimas.

NOMBRE MES	AÑO		VARIACIÓN %
	2024	2025	
SEPTIEMBRE	0,70	0,37	-46,9%
OCTUBRE	0,45	0,31	-31,3%
NOVIEMBRE	0,75	0,09	-88,0%

Fuente: Seguimiento equipo PIGA – Seguimiento a consumo 2025.

Nota: *Teniendo en cuenta que el consumo per cápita se define como la cantidad de agua consumida en m3 por persona en un periodo de tiempo. Se tomó para el caso el total de agua consumida por las sedes administrativas en cada mes, teniendo en cuenta el total de población, otorgando al personal fijo tal como contratistas, funcionarios, vigilantes y personal de aseo un consumo per cápita del 100% y el 20% a los visitantes, ya que el consumo de agua que los visitantes realizan es inferior con el resto de población relacionada anteriormente.*

El consumo per cápita de agua en las Sedes CE de Atención a Víctimas presentó una reducción durante los meses de septiembre, octubre y septiembre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024. Esta reducción se relaciona directamente con la variación en el ingreso de ciudadanía, así como de funcionarios,

contratistas, personal de servicios generales y de vigilancia que desarrollan actividades en las sedes, reflejando los avances en el control y uso eficiente del recurso hídrico.

Se analizó la información de cada una de las Sedes, así como las actividades realizadas que influyeron en las variaciones del consumo de agua.

Sede Centro De Memoria, Paz Y Reconciliación:

- La Sede ha presentado variaciones en los consumos para el periodo analizado del 2025 donde para Septiembre fue de 32.8%, Octubre 32.1% y Noviembre -50,6% con respecto a su mismos periodos del 2024 respectivamente y estas variaciones se asocian principalmente a una operación continua de sus espacios donde para el mes de septiembre se desarrollaron de manera permanente eventos de lunes a sábado en las aulas 1, 2 y 3, el Centro de Documentación y el auditorio, complementados con la realización de dos exposiciones y la ejecución de visitas guiadas, lo cual implicó un uso constante de los servicios sanitarios y actividades de aseo y limpieza de las áreas intervenidas. Para el mes de octubre, se mantuvo la misma dinámica operativa con eventos diarios en los espacios mencionados, la continuidad de dos exposiciones y la atención de visitas guiadas; adicionalmente, se llevaron a cabo jornadas de votación los días 19 y 26 de octubre, situación que representó un aumento puntual en el flujo de asistentes y requirió el refuerzo de las labores de aseo, lavado y desinfección, con el consecuente impacto en el consumo de agua potable. Finalmente, durante el mes de noviembre se sostuvo la operación regular del CMPR con la realización de eventos diarios de lunes a sábado en las aulas, el Centro de Documentación y el auditorio, así como el desarrollo de dos exposiciones y visitas guiadas, retornando a su promedio histórico de consumo de agua potable, asociado a las actividades misionales y de atención al público de la sede.

Sede CE Atención a Víctimas Bosa:

- La Sede ha presentado variaciones en los consumos para el periodo analizado del 2025 donde para Septiembre fue de -20.8%, Octubre -26.9% y Noviembre 3,6% con respecto a su mismos periodos del 2024 respectivamente y estas variaciones se asocian principalmente al aprovechamiento continuo de las aguas lluvias en el Centro de Encuentro Bosa como una buena práctica orientada al uso eficiente y responsable del recurso hídrico. En septiembre, las precipitaciones registradas en la zona permitieron fortalecer la recolección de aguas lluvias, las cuales fueron utilizadas principalmente para el desarrollo de labores de limpieza y aseo de las áreas del centro, contribuyendo de manera directa a la reducción del consumo de agua potable; adicionalmente, estas condiciones climáticas favorecieron la disminución de la frecuencia de riego en la huerta. Para el mes de octubre, la continuidad de las lluvias facilitó nuevamente la captación y utilización de aguas lluvias en actividades de aseo y mantenimiento de las instalaciones; asimismo, durante este periodo no se realizaron siembras de plántulas en el sistema de cultivo hidropónico, y las precipitaciones contribuyeron a reducir de forma significativa la necesidad de riego en la huerta. Finalmente, en noviembre se consolidaron los diferentes usos asociados a la recolección de aguas lluvias, evidenciándose su implementación como una práctica institucional que promueve hábitos sostenibles y contribuye a la optimización del consumo de agua potable en actividades de limpieza y mantenimiento, reflejando resultados positivos en la gestión ambiental del Centro de Encuentro Bosa.

Sede CE Atención a Víctimas Patio Bonito:

- La Sede ha presentado variaciones en los consumos para el periodo analizado del 2025 donde para Septiembre fue de -4.2%, Octubre 0% y Noviembre 44.4% con respecto a su mismos periodos del 2024 respectivamente y estas variaciones se asocian principalmente a asociadas a condiciones operativas y actividades programadas de mantenimiento como en el mes de septiembre donde se registró una disminución en el consumo, atribuible a fallas en la conectividad del servicio de internet, las cuales generaron la reubicación temporal del personal de la sede en otros centros de encuentro y, en consecuencia, la reducción de los servicios prestados y de la demanda operativa de agua.
- Finalmente, en noviembre se registró un incremento y esta variación asociada a la reprogramación y ejecución de actividades de lavado de tanques, las cuales implicaron un mayor uso de agua potable para garantizar condiciones adecuadas de almacenamiento y suministro del recurso hídrico en la Sede.

Sede CE Atención a Víctimas Chapinero:

- La Sede ha presentado variaciones en los consumos para el periodo analizado del 2025 donde para

septiembre fue de -37.3%, Octubre -26.2% y Noviembre -30% con respecto a su mismos periodos del 2024 respectivamente y estas variaciones se asocian principalmente a las actividades operativas de funcionamiento, de mantenimiento y a la implementación de acciones de mejora en la gestión del recurso hídrico.

- En el mes de septiembre, el comportamiento del consumo se mantuvo con tendencia de reducción por la realización de eventos propios de la operación del centro, los cuales generaron un uso regular de los servicios sanitarios y actividades de aseo.
- Para el mes de octubre, se evidenció una reducción en el consumo, atribuible a que durante el periodo anterior por parte del equipo PIGA y en articulación con la cuadrilla de la zona norte, se gestionó la realización de pruebas de presión para la verificación de fugas.
- Finalmente, en el mes de noviembre se registró una reducción adicional del consumo, como resultado de las acciones adelantadas previamente por parte del equipo PIGA y la cuadrilla de la zona norte donde se identificaron fugas y se realizó el reemplazo de grifos en mal estado y la instalación de un tanque de aguas lluvias, esta infraestructura facilitó la captación y aprovechamiento de este recurso para las labores de limpieza y aseo, contribuyendo a la optimización del uso del agua potable y al fortalecimiento de las buenas prácticas ambientales institucionales.


Sede CE Atención a Víctimas Rafael Uribe Uribe:

- La Sede ha presentado variaciones en los consumos para el periodo analizado del 2025 donde para septiembre fue de -34.2%, Octubre 21.6% y noviembre -0% con respecto a su mismos periodos del 2024 respectivamente y se mantuvo dentro de los parámetros operativos normales en comparación con el periodo anterior, sin evidenciarse variaciones significativas asociadas a cambios en la dinámica de uso de las instalaciones. Este comportamiento refleja la estabilidad en las actividades desarrolladas en la sede y la adecuada gestión del recurso hídrico, en concordancia con las condiciones habituales de operación y con las acciones de control y uso eficiente implementadas en el marco del PIGA.

4. Sedes con mayor consumo de agua de acuerdo con el seguimiento realizado para los meses de septiembre, octubre y noviembre 2025, frente al mismo periodo del 2024.

A continuación, teniendo en cuenta los datos obtenidos del seguimiento mensual realizado se demuestra la gráfica del comportamiento de consumo de agua en las Sedes de la Entidad para los meses de septiembre, octubre y noviembre 2025, frente al mismo periodo del 2024.

*Ilustración 4. Comportamiento Consumo De Agua en m³ Sedes de la Entidad. **

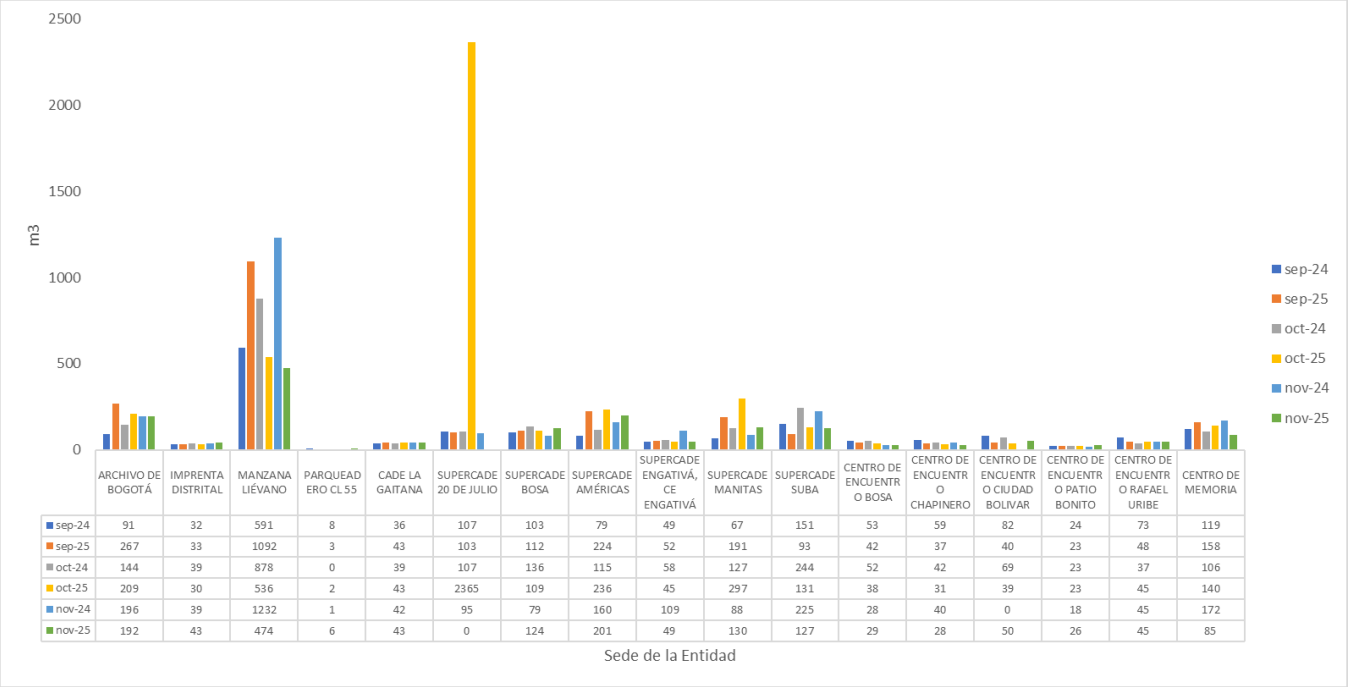

	ARCHIVO DE BOGOTÁ	IMPRENTA DISTRITAL	MANZANA LIÉVANO	PARQUEADERO CL 55	CADE LA GAITANA	SUPERCADE 20 DE JULIO	SUPERCADE BOSA	SUPERCADE AMÉRICAS	SUPERCADE ENGATIVÁ, CE ENGATIVÁ	SUPERCADE MANITAS	SUPERCADE SUBA	CENTRO DE ENCUENTRO BOSA	CENTRO DE ENCUENTRO CHAPINERO	CENTRO DE ENCUENTRO CIUDAD BOLIVAR	CENTRO DE ENCUENTRO PATIO BONITO	CENTRO DE ENCUENTRO RAFAEL URIBE	CENTRO DE MEMORIA
sep-24	91	32	591	8	36	107	103	79	49	67	151	53	59	82	24	73	119
sep-25	267	33	1092	3	43	103	112	224	52	191	93	42	37	40	23	48	158
oct-24	144	39	878	0	39	107	136	115	58	127	244	52	42	69	23	37	106
oct-25	209	30	536	2	43	2365	109	236	45	297	131	38	31	39	23	45	140
nov-24	196	39	1232	1	42	95	79	160	109	88	225	28	40	0	18	45	172
nov-25	192	43	474	6	43	0	124	201	49	130	127	29	28	50	26	45	85

Fuente: Seguimiento equipo PIGA – Seguimiento a consumo 2025.

El consumo de agua potable de las Sedes de la Entidad está directamente asociado con la misionalidad enfocada a la atención al ciudadano, aseo, limpieza y desinfección de las instalaciones y la operación por parte del personal de servicios generales de las cafeterías.

**No se incluye para el análisis la Sede CADE Yomasa, se realizó el pago del servicio público de agua para la Sede CADE Yomasa para el periodo facturado del 24 de agosto al 25 de septiembre de 2025, es de anotar que la facturación esta aun proyectada a realizarse para periodos bimensuales y no se cuenta con datos comparativos pues la Sede se entregó de manera oficial en el mes de octubre 2025 bajo la modalidad contractual de comodato.*

5. Cumplimiento de la meta, PIGA 2025-2028

De acuerdo con el consumo para el periodo de los meses de Septiembre, octubre y septiembre 2025, frente al mismo periodo del 2024, realizado a las diecisiete (17) sedes a las que la Entidad que se les realiza el pago del servicio público de agua potable, así: Archivo de Bogotá, Parqueadero Calle 55, Manzana Liévano, Imprenta Distrital, CADE Gaitana, SuperCADE, Américas, Bosa, Suba, Manitas, 20 de Septiembre, Engativá, Centros de Encuentro Bosa, Chapinero, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Patio Bonito y Centro Memoria, Paz y Reconciliación; se obtienen los siguientes datos:

Tabla 16. Consumo de agua en m³ total de las Sedes de la Entidad.

SEDE	Septiembre		VARIACIÓN %	Octubre		VARIACIÓN %	Noviembre		VARIACIÓN %
	2024	2025		2024	2025		2024	2025	

TOTAL SEDES	1724	1889	**9,5%**	2204	4319	**96,0%**	2572	1652	**-35,7%**

Fuente: Seguimiento equipo PIGA – Seguimiento a consumo 2025.

Por lo anterior, se da cumplimiento parcial con la meta propuesta en el Plan de Acción Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), en el que se indica el "Consumir mensualmente máximo 2.400 m^3 de agua en las sedes que les aplique el programa" y para los meses de Septiembre con 1889 m^3 donde se evidencia una reducción del -21.3% por debajo de la meta establecida por el PIGA 2024-2028; esto se relaciona con la actividades previas de alistamiento del procedimiento del lavado de tanques de almacenamiento de agua potable, lluvias y tratamientos primarios instalados de desarenadores realizados en 8 Sedes de la Entidad; además del control oportuno de fugas presentadas las cuales fueron notificadas a través de GLPI y fueron subsanadas por parte de las diferentes cuadrillas de las zonas sur, centro y norte; finalmente para los meses de octubre 4319 m^3 con un aumento del 80% de la meta establecida y se asocia a la novedad presentada con la Sede SuperCADE 20 de Julio que se encuentra en seguimiento interno y análisis la Sede CADE Yomasa, se realizó el pago del servicio público de agua para la Sede CADE Yomasa para el periodo facturado del 24 de agosto al 25 de septiembre de 2025, es de anotar que la Sede se entregó de manera oficial en el mes de octubre 2025 bajo la modalidad contractual de comodato; por parte del EAAB SA ESP y finalmente para el mes de septiembre con 1652 m^3 lo que representa una reducción con respecto a la meta establecida del PIGA.

6. Sedes con altos y bajos consumos de agua potable

Se han seleccionado las sedes SuperCADE 20 de Julio, SuperCADE Bosa y SuperCADE Manitas, para realizar visitas técnicas y determinar las causas raíz del alto consumo o de las variaciones significativas en el consumo de agua y con base en los hallazgos, se implementarán estrategias específicas para optimizar el uso del agua en estas Sedes.

Las sedes Centro de Memoria Paz y Reconciliación, Centro de Encuentro Chapinero y Centro de Encuentro Bosa, han demostrado un compromiso destacado con la sostenibilidad al implementar medidas concretas para reducir su consumo de agua. Los datos muestran una disminución significativa en el consumo de agua en estas sedes, lo que las posiciona como líderes en la promoción de buenas prácticas ambientales alineadas con las metas institucionales proyectadas en el PIGA 2025-2028.

7. Conclusiones

En las Sedes Administrativas, el comportamiento del consumo de agua potable estuvo determinado principalmente por factores operativos, climáticos y de uso de las instalaciones. Sedes como Manzana Liévano y Archivo de Bogotá presentaron incrementos relevantes asociados al aumento de visitantes, realización de eventos institucionales, funcionamiento de cafeterías y actividades de aseo, limpieza y desinfección de áreas internas y externas. No obstante, durante el trimestre también se evidenciaron resultados positivos en la reducción del consumo, especialmente en los meses de octubre y noviembre, producto del incremento en la frecuencia de lluvias, la disminución del riego de zonas verdes, la no ejecución de lavados de fachadas y pisos en algunos periodos, y la atención oportuna de fugas reportadas. Como recomendación, se plantea fortalecer el seguimiento preventivo a la infraestructura hidrosanitaria, optimizar la programación de lavados y mantenimientos, y continuar con la sensibilización del personal frente al uso eficiente del recurso hídrico, alineando estas acciones con las metas del PIGA 2025–2028.

En las sedes de la Red CADE, el consumo de agua potable se encuentra estrechamente vinculado a la misionalidad de atención al ciudadano, reflejando una relación directa entre el volumen de consumo y el flujo de personas atendidas. Sedes como SuperCADE Manitas y SuperCADE Américas registraron los mayores consumos, explicados por el incremento sostenido de ciudadanía, el uso intensivo de baterías sanitarias y la ejecución permanente de labores de aseo, limpieza y desinfección. Se destaca como novedad relevante el comportamiento atípico del SuperCADE 20 de Julio, el cual motivó la activación de acciones correctivas y de control en articulación con la EAAB, incluyendo revisión de medidores, verificación de posibles fugas no

perceptibles y facturación provisional; en el caso particular de la Sede CADE Yomasa, se realizó el pago del servicio público de agua para la Sede CADE Yomasa para el periodo facturado del 24 de agosto al 25 de septiembre de 2025, es de anotar que la facturación esta aun proyectada a realizarse para periodos bimensuales y no se cuenta con datos comparativos pues la Sede se entregó de manera oficial en el mes de octubre 2025 bajo la modalidad contractual de comodato. Como resultado del seguimiento PIGA, se fortaleció el control operativo y se establecieron medidas de verificación técnica. Se recomienda continuar con el monitoreo permanente de consumos atípicos, la articulación interinstitucional con la EAAB, y la implementación de estrategias de uso eficiente del agua en puntos de alta afluencia.

En los Centros de Encuentro para la Atención a Víctimas, se evidenció una tendencia general de reducción del consumo de agua potable durante el trimestre, asociada a variaciones en el ingreso de población, ajustes operativos y la implementación de buenas prácticas ambientales. Sedes como Centro de Encuentro Bosa y Chapinero destacaron por el aprovechamiento de aguas lluvias, la reducción en la frecuencia de riego y la ejecución de acciones correctivas como la verificación de fugas, el cambio de griferías y la instalación de tanques de almacenamiento de aguas lluvias. Estos resultados se reflejaron en una disminución significativa del consumo per cápita, evidenciando avances en la gestión eficiente del recurso hídrico. Como recomendación, se sugiere consolidar estas experiencias exitosas mediante la replicabilidad de infraestructuras de captación de aguas lluvias, el fortalecimiento de la cultura ambiental institucional y el mantenimiento preventivo continuo, garantizando la sostenibilidad de los resultados alcanzados y el cumplimiento de las metas del PIGA.

Elaborado por: Christian Henrique Parias Villalba – Contratista – Dirección Administrativa y Financiera.
Revisó: Claudia Jaramillo Gómez – Contratista – Dirección Administrativa y Financiera.