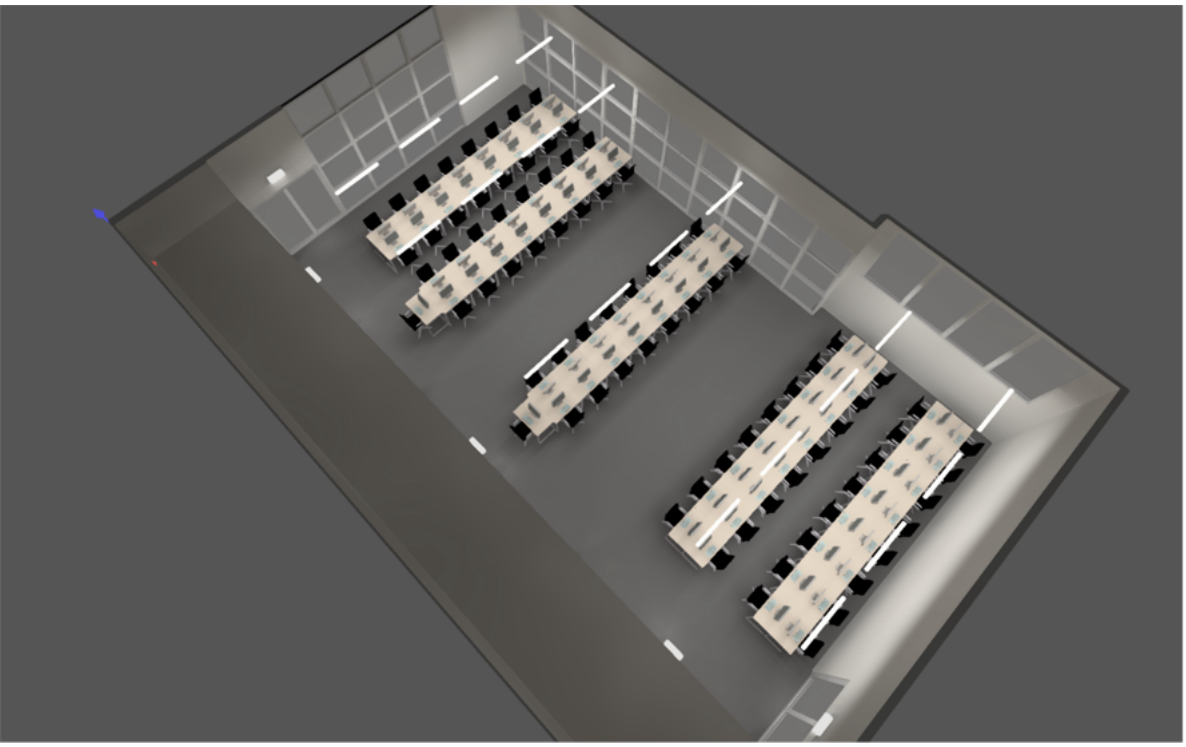


Oficina People Contact

Created with DIALux

DIALux

Observaciones preliminares

Indicaciones para planificación:

Las magnitudes de consumo de energía no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuación.

DIALux

Contenido

Portada 1
Observaciones preliminares 2
Contenido 3
Contactos 7
Descripción 8
Lista de luminarias 10

Fichas de producto

SYLVANIA - LED MINICONTINUUM 40W NW 1.2M (1x) 11
SYLVANIA - P24629-LED PANEL RD 18W NW (1x) 12
SYLVANIA - SYLVANIA P23342-LED EMERG R1 2X1.6W (1x) 13

Oficinas People Contact

Edificación 1

Lista de luminarias 14

Oficinas People Contact - Edificación 1

Planta (nivel) 1

Lista de locales / Escena de luz 1 15
Lista de luminarias 20
Objetos de cálculo / Escena de iluminación de emergencia 21
Objetos de cálculo / Escena de luz 1 23
Salida de emergencia 1 / Escena de iluminación de emergencia / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) 26

Oficinas People Contact - Edificación 1 - Planta (nivel) 1

Bahia 1

Resumen / Escena de luz 1 27
Plano de situación de luminarias 29
Lista de luminarias 31
Objetos de cálculo / Escena de luz 1 32
Plano útil (Bahia 1) / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) 34

Oficinas People Contact - Edificación 1 - Planta (nivel) 1

Bahia 2

Resumen / Escena de luz 1 35

Contenido

Plano de situación de luminarias 37
Lista de luminarias 39
Objetos de cálculo / Escena de luz 1 40
Plano útil (Bahia 2) / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) 42

Oficinas People Contact - Edificación 1 - Planta (nivel) 1
Bahia 3

Resumen / Escena de luz 1 43
Plano de situación de luminarias 45
Lista de luminarias 47
Objetos de cálculo / Escena de luz 1 48
Plano útil (Bahia 3) / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) 50

Oficinas People Contact - Edificación 1 - Planta (nivel) 1
Bahia 4

Resumen / Escena de luz 1 51
Plano de situación de luminarias 53
Lista de luminarias 55
Objetos de cálculo / Escena de luz 1 56
Plano útil (Bahia 4) / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) 58

Oficinas People Contact - Edificación 1 - Planta (nivel) 1
Bahia 5

Resumen / Escena de luz 1 59
Plano de situación de luminarias 61
Lista de luminarias 63
Objetos de cálculo / Escena de luz 1 64
Plano útil (Bahia 5) / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) 66

Oficinas People Contact - Edificación 1 - Planta (nivel) 1
Coworking 1

Resumen / Escena de luz 1 67
Plano de situación de luminarias 69
Lista de luminarias 71
Objetos de cálculo / Escena de luz 1 72

Contenido

Plano útil (Coworking 1) / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) 74

Oficinas People Contact - Edificación 1 - Planta (nivel) 1

Coworking 2

Resumen / Escena de luz 1 75
Plano de situación de luminarias 77
Lista de luminarias 79
Objetos de cálculo / Escena de luz 1 80
Plano útil (Coworking 2) / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) 82

Oficinas People Contact - Edificación 1 - Planta (nivel) 1

Coworking 3

Resumen / Escena de luz 1 83
Plano de situación de luminarias 85
Lista de luminarias 87
Objetos de cálculo / Escena de luz 1 88
Plano útil (Coworking 3) / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) 90

Oficinas People Contact - Edificación 1 - Planta (nivel) 1

Coworking 4

Resumen / Escena de luz 1 91
Plano de situación de luminarias 93
Lista de luminarias 95
Objetos de cálculo / Escena de luz 1 96
Plano útil (Coworking 4) / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) 98

Oficinas People Contact - Edificación 1 - Planta (nivel) 1

Coworking 5

Resumen / Escena de luz 1 99
Plano de situación de luminarias 101
Lista de luminarias 103
Objetos de cálculo / Escena de luz 1 104
Plano útil (Coworking 5) / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) 106

DIALux

Contenido

Oficinas People Contact - Edificación 1 - Planta (nivel) 1
Coworking 6

Resumen / Escena de luz 1 107
Plano de situación de luminarias 109
Lista de luminarias 111
Objetos de cálculo / Escena de luz 1 112
Plano útil (Coworking 6) / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) 114

Oficinas People Contact - Edificación 1 - Planta (nivel) 1
Pasillo

Resumen / Escena de luz 1 115
Objetos de cálculo / Escena de luz 1 117
Plano útil (Pasillo) / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) 119

Oficinas People Contact - Edificación 1 - Planta (nivel) 1
Pasillo

Resumen / Escena de luz 1 120
Objetos de cálculo / Escena de luz 1 122
Plano útil (Pasillo) / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) 124

Oficinas People Contact - Edificación 1 - Planta (nivel) 1
Pasillo

Resumen / Escena de luz 1 125
Objetos de cálculo / Escena de luz 1 127
Plano útil (Pasillo) / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) 129

Glosario 130

DIALux


Contactos



Ingeniero Diseñador/Residente
Juan Jose Henao

INGELECOM SAS

ingenieria.ingelecom@gmail.com

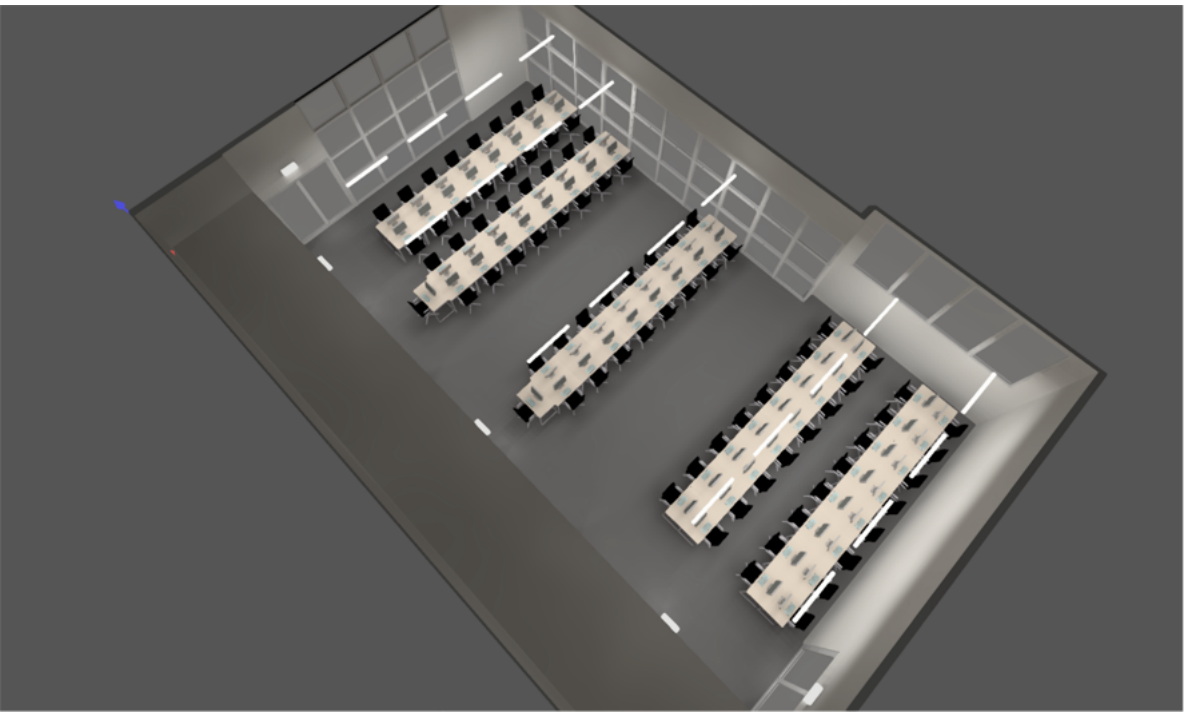

Descripción

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño e implementación del sistema de iluminación interior para una oficina destinada al funcionamiento de un call center, conforme a los lineamientos establecidos en el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP).

El diseño busca garantizar condiciones adecuadas de confort visual, eficiencia energética y seguridad, de acuerdo con las exigencias técnicas aplicables a lugares de trabajo en interiores donde se desarrollan actividades de atención, digitación y operación de equipos de cómputo.

Para la definición del sistema de iluminación se han considerado los niveles de iluminancia recomendados por el RETILAP para oficinas administrativas y puestos de trabajo con pantallas de visualización de datos, procurando una distribución uniforme de la luz, control del deslumbramiento (UGR), reproducción cromática adecuada (CRI ≥ 80) y una temperatura de color neutra (entre 4000 K y 5000 K) que favorezca la concentración y el bienestar de los usuarios.

El sistema propuesto se fundamenta en el uso de luminarias LED de alta eficiencia, con bajo consumo y larga vida útil, buscando reducir los costos operativos y cumplir con los requisitos de eficiencia energética y sostenibilidad ambiental que promueve el

Ingeniero Diseñador/Residente
Juan Jose Henao

INGELECOM SAS

ingenieria.ingelecom@gmail.com

RETILAP.

Asimismo, se consideran aspectos como la iluminación de emergencia, control de encendido y mantenimiento, garantizando que el sistema cumpla con los criterios de seguridad eléctrica, accesibilidad y confort visual establecidos por la normativa técnica vigente en Colombia.

Lista de luminarias


Φ_{total}	P_{total}	Rendimiento lumínico	$\Phi_{Alumbrado\ de\ emergencia}$	$P_{Alumbrado\ de\ emergencia}$
80970 lm	1015.6 W	79.7 lm/W	770 lm	16.0 W

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
12	SYLVANIA		P24629-LED PANEL RD 18W NW	18.3 W	1110 lm	60.8 lm/W
5	SYLVANIA		SYLVANIA P23342-LED EMERG R1 2X1.6W	3.2 W	154 lm	48.0 lm/W
				3.2 W	154 lm (100 %)	–
20	SYLVANIA	P28318	LED MINICONTINUUM 40W NW 1.2M	39.0 W	3344 lm	85.7 lm/W

Ficha de producto

SYLVANIA - LED MINICONTINUUM 40W NW 1.2M

N° de artículo	P28318
P	39.0 W
$\Phi_{Lámpara}$	3344 lm
$\Phi_{Luminaria}$	3344 lm
η	100.00 %
Rendimiento lumínico	85.7 lm/W
CCT	3000 K
CRI	100

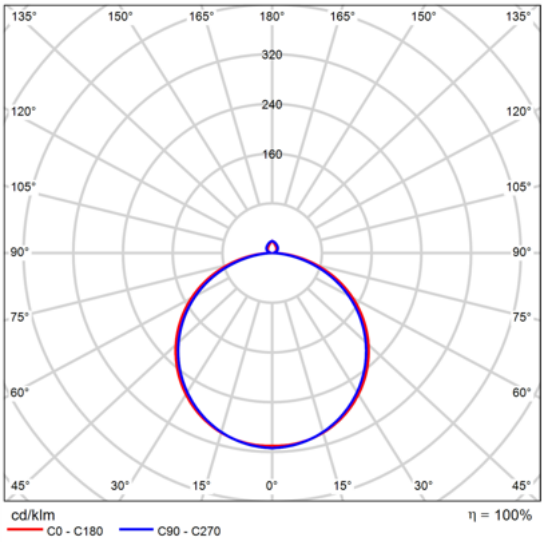


CDL polar

Ficha de producto

SYLVANIA - P24629-LED PANEL RD 18W NW

P	18.3 W
$\Phi_{Lámpara}$	1266 lm
$\Phi_{Luminaria}$	1110 lm
η	87.75 %
Rendimiento lumínico	60.8 lm/W
CCT	3000 K
CRI	100

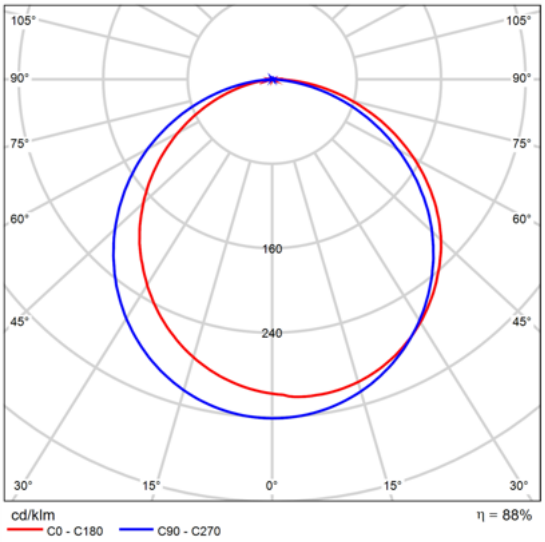


CDL polar

DIALux

Ficha de producto

SYLVANIA - SYLVANIA P23342-LED EMERG R1 2X1.6W

P	3.2 W
$P_{Alumbrado\ de\ emergencia}$	3.2 W
$\Phi_{Lámpara}$	154 lm
$\Phi_{Luminaria}$	154 lm
$\Phi_{Alumbrado\ de\ emergencia}$	154 lm
η	99.91 %
Rendimiento lumínico	48.0 lm/W
CCT	3000 K
CRI	100
ELF	100 %

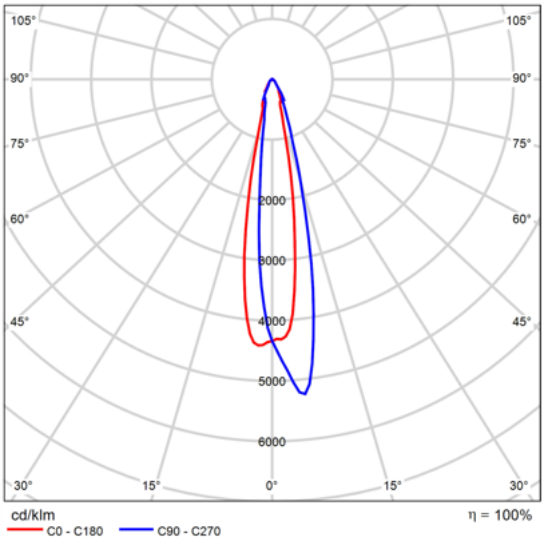

CDL polar

γ	C0°	C90°	C0°- C360°
0°-180°	667.33	801.08	801.94
60°-90°	5.53	5.2	5.54

Tabla de valoración de deslumbramiento [cd]

Edificación 1


Lista de luminarias

Φ_{total}	P_{total}	Rendimiento lumínico	$\Phi_{Alumbrado\ de\ emergencia}$	$P_{Alumbrado\ de\ emergencia}$
80970 lm	1015.6 W	79.7 lm/W	770 lm	16.0 W

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
12	SYLVANIA		P24629-LED PANEL RD 18W NW	18.3 W	1110 lm	60.8 lm/W
5	SYLVANIA		SYLVANIA P23342-LED EMERG R1 2X1.6W	3.2 W	154 lm	48.0 lm/W
				3.2 W	154 lm (100 %)	–
20	SYLVANIA	P28318	LED MINICONTINUUM 40W NW 1.2M	39.0 W	3344 lm	85.7 lm/W

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 (Escena de luz 1)

Lista de locales

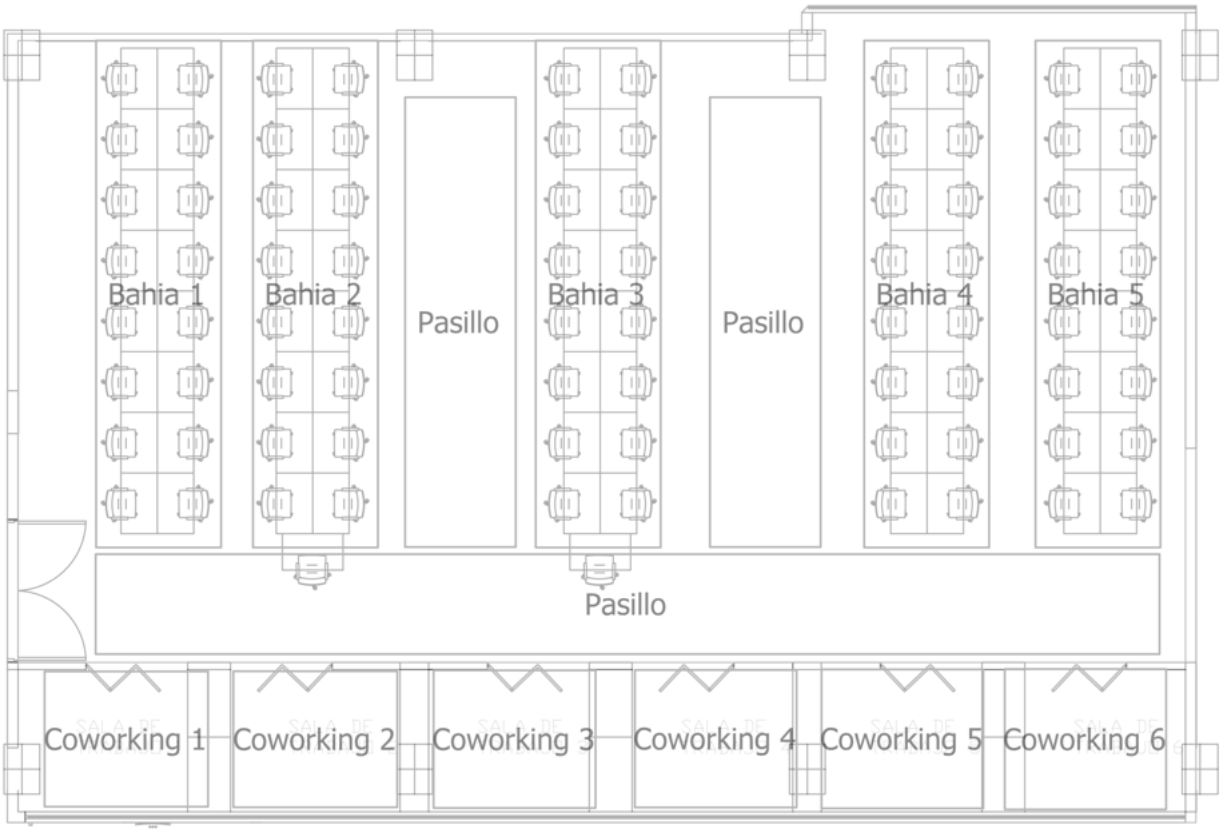

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 (Escena de luz 1)

Lista de locales

Bahia 1

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
156.0 W	12.43 m²	12.56 W/m² = 3.28 W/m²/100 lx (Área) 17.25 W/m² = 4.51 W/m²/100 lx (Plano útil)	383 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
4	SYLVANIA	P28318	LED MINICONTINUUM 40W NW 1.2M	39.0 W	3344 lm

Bahia 2

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
156.0 W	12.43 m²	12.56 W/m² = 3.18 W/m²/100 lx (Área) 17.25 W/m² = 4.37 W/m²/100 lx (Plano útil)	395 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
4	SYLVANIA	P28318	LED MINICONTINUUM 40W NW 1.2M	39.0 W	3344 lm

Bahia 3

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
156.0 W	12.43 m²	12.56 W/m² = 3.72 W/m²/100 lx (Área) 17.25 W/m² = 5.11 W/m²/100 lx (Plano útil)	337 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
4	SYLVANIA	P28318	LED MINICONTINUUM 40W NW 1.2M	39.0 W	3344 lm

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 (Escena de luz 1)

Lista de locales

Bahia 4

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
156.0 W	12.43 m²	12.56 W/m² = 3.24 W/m²/100 lx (Área) 17.25 W/m² = 4.44 W/m²/100 lx (Plano útil)	388 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
4	SYLVANIA	P28318	LED MINICONTINUUM 40W NW 1.2M	39.0 W	3344 lm

Bahia 5

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
156.0 W	12.43 m²	12.56 W/m² = 3.04 W/m²/100 lx (Área) 17.25 W/m² = 4.18 W/m²/100 lx (Plano útil)	413 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
4	SYLVANIA	P28318	LED MINICONTINUUM 40W NW 1.2M	39.0 W	3344 lm

Coworking 1

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
36.6 W	4.34 m²	8.44 W/m² = 2.66 W/m²/100 lx (Área) 12.96 W/m² = 4.09 W/m²/100 lx (Plano útil)	317 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
2	SYLVANIA		P24629-LED PANEL RD 18W NW	18.3 W	1110 lm

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 (Escena de luz 1)

Lista de locales

Coworking 2

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
36.6 W	4.38 m²	8.36 W/m² = 2.52 W/m²/100 lx (Área) 12.82 W/m² = 3.86 W/m²/100 lx (Plano útil)	332 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
2	SYLVANIA		P24629-LED PANEL RD 18W NW	18.3 W	1110 lm

Coworking 3

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
36.6 W	4.37 m²	8.37 W/m² = 2.62 W/m²/100 lx (Área) 12.83 W/m² = 4.01 W/m²/100 lx (Plano útil)	320 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
2	SYLVANIA		P24629-LED PANEL RD 18W NW	18.3 W	1110 lm

Coworking 4

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
36.6 W	4.36 m²	8.40 W/m² = 2.65 W/m²/100 lx (Área) 12.87 W/m² = 4.06 W/m²/100 lx (Plano útil)	317 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
2	SYLVANIA		P24629-LED PANEL RD 18W NW	18.3 W	1110 lm

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 (Escena de luz 1)

Lista de locales

Coworking 5

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
36.6 W	4.41 m²	8.30 W/m² = 2.48 W/m²/100 lx (Área) 12.68 W/m² = 3.79 W/m²/100 lx (Plano útil)	334 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
2	SYLVANIA		P24629-LED PANEL RD 18W NW	18.3 W	1110 lm

Coworking 6

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
36.6 W	4.45 m²	8.23 W/m² = 2.45 W/m²/100 lx (Área) 12.55 W/m² = 3.74 W/m²/100 lx (Plano útil)	335 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
2	SYLVANIA		P24629-LED PANEL RD 18W NW	18.3 W	1110 lm

Edificación 1 · Planta (nivel) 1


Lista de luminarias

Φ_{total}	P_{total}	Rendimiento lumínico	$\Phi_{Alumbrado\ de\ emergencia}$	$P_{Alumbrado\ de\ emergencia}$
80970 lm	1015.6 W	79.7 lm/W	770 lm	16.0 W

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
12	SYLVANIA		P24629-LED PANEL RD 18W NW	18.3 W	1110 lm	60.8 lm/W
5	SYLVANIA		SYLVANIA P23342-LED EMERG R1 2X1.6W	3.2 W	154 lm	48.0 lm/W
				3.2 W	154 lm (100 %)	–
20	SYLVANIA	P28318	LED MINICONTINUUM 40W NW 1.2M	39.0 W	3344 lm	85.7 lm/W

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 (Escena de iluminación de emergencia)

Objetos de cálculo

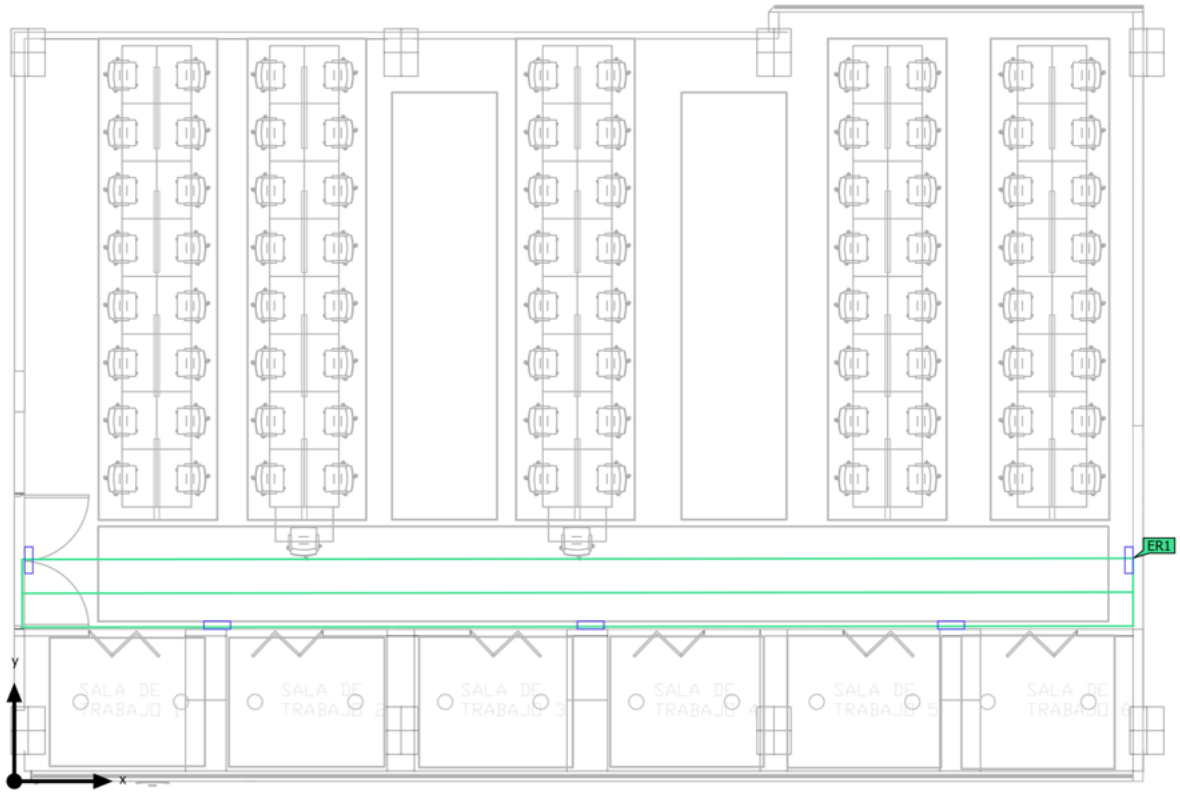

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 (Escena de iluminación de emergencia)

Objetos de cálculo


Salidas de emergencia

Propiedades	$E_{mín}$ Superficie media (Nominal)	$E_{máx}$ Superficie media	$E_{mín}$ Línea media (Nominal)	$E_{máx}$ Línea media	U_d (Nominal)	Índice
Salida de emergencia 1 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: -2.512 m	0.66 lx (≥ 0.50 lx) ✓	194 lx	0.72 lx (≥ 1.00 lx) ✗	67.9 lx	0.011 (≥ 0.025) ✗	ER1

Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado con la primera reflexión y teniendo en cuenta los muebles colocados.

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

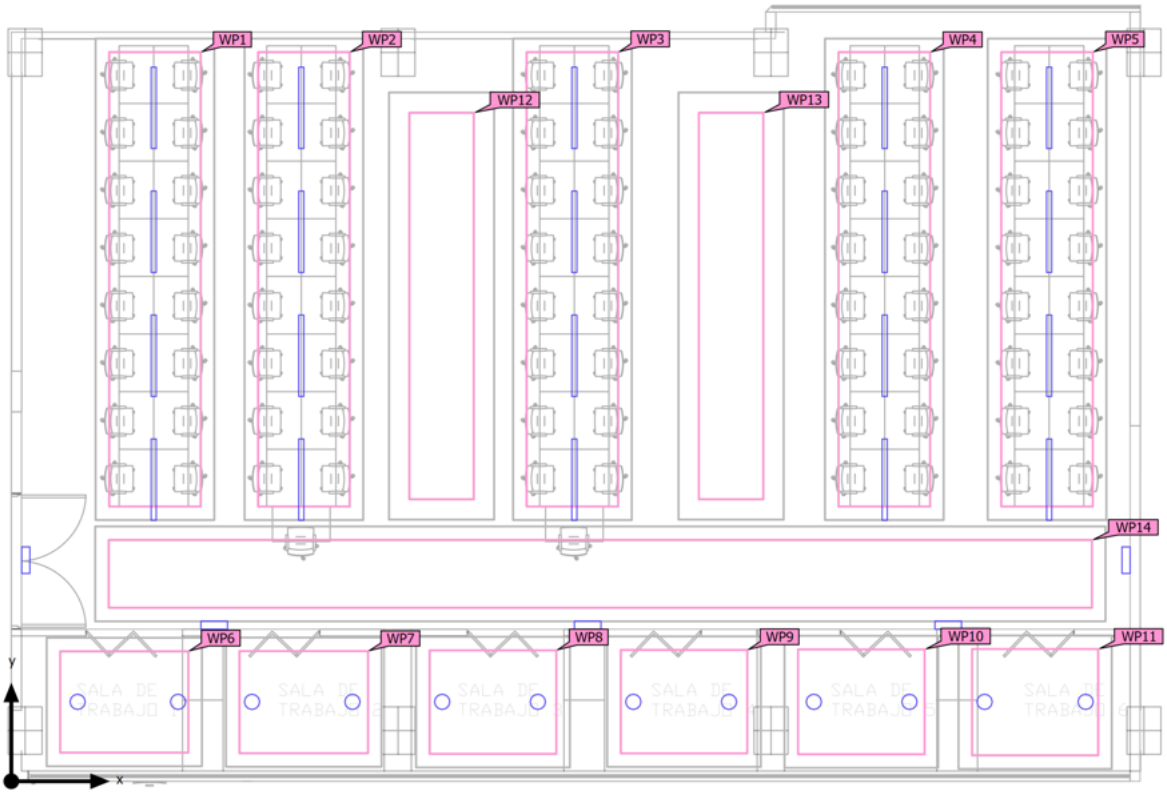

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

Planos útiles

Propiedades	Ē (Nominal)	$E_{mín}$	$E_{máx}$	U_o (g_1) (Nominal)	g_2	Índice
Plano útil (Bahia 1) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura (Área): 0.800 m, Altura (Planta (nivel)): -2.512 m, Zona marginal: 0.200 m	383 lx (≥ 350 lx) ✓	219 lx	496 lx	0.57 (≥ 0.40) ✓	0.44	WP1
Plano útil (Bahia 2) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura (Área): 0.800 m, Altura (Planta (nivel)): -2.512 m, Zona marginal: 0.200 m	395 lx (≥ 350 lx) ✓	235 lx	499 lx	0.59 (≥ 0.40) ✓	0.47	WP2
Plano útil (Bahia 3) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura (Área): 0.800 m, Altura (Planta (nivel)): -2.512 m, Zona marginal: 0.200 m	337 lx (≥ 350 lx) ✗	213 lx	390 lx	0.63 (≥ 0.40) ✓	0.55	WP3
Plano útil (Bahia 4) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura (Área): 0.800 m, Altura (Planta (nivel)): -2.512 m, Zona marginal: 0.200 m	388 lx (≥ 350 lx) ✓	256 lx	488 lx	0.66 (≥ 0.40) ✓	0.52	WP4
Plano útil (Bahia 5) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura (Área): 0.800 m, Altura (Planta (nivel)): -2.512 m, Zona marginal: 0.200 m	413 lx (≥ 350 lx) ✓	255 lx	503 lx	0.62 (≥ 0.40) ✓	0.51	WP5
Plano útil (Coworking 1) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura (Área): 0.800 m, Altura (Planta (nivel)): -2.512 m, Zona marginal: 0.200 m	317 lx (≥ 300 lx) ✓	242 lx	357 lx	0.76 (≥ 0.40) ✓	0.68	WP6
Plano útil (Coworking 2) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura (Área): 0.800 m, Altura (Planta (nivel)): -2.512 m, Zona marginal: 0.200 m	332 lx (≥ 300 lx) ✓	251 lx	369 lx	0.76 (≥ 0.40) ✓	0.68	WP7
Plano útil (Coworking 3) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura (Área): 0.800 m, Altura (Planta (nivel)): -2.512 m, Zona marginal: 0.200 m	320 lx (≥ 300 lx) ✓	238 lx	363 lx	0.74 (≥ 0.40) ✓	0.66	WP8
Plano útil (Coworking 4) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura (Área): 0.800 m, Altura (Planta (nivel)): -2.512 m, Zona marginal: 0.200 m	317 lx (≥ 300 lx) ✓	233 lx	350 lx	0.74 (≥ 0.40) ✓	0.67	WP9


Edificación 1 · Planta (nivel) 1 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

Plano útil (Coworking 5) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura (Área): 0.800 m, Altura (Planta (nivel)): -2.512 m, Zona marginal: 0.200 m	334 lx (≥ 300 lx) ✓	250 lx	380 lx	0.75 (≥ 0.40) ✓	0.66	WP10
Plano útil (Coworking 6) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura (Área): 0.800 m, Altura (Planta (nivel)): -2.512 m, Zona marginal: 0.200 m	335 lx (≥ 300 lx) ✓	254 lx	376 lx	0.76 (≥ 0.40) ✓	0.68	WP11
Plano útil (Pasillo) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura (Área): 0.000 m, Altura (Planta (nivel)): -3.312 m, Zona marginal: 0.300 m	297 lx (≥ 100 lx) ✓	257 lx	317 lx	0.87 (≥ 0.40) ✓	0.81	WP12
Plano útil (Pasillo) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura (Área): 0.000 m, Altura (Planta (nivel)): -3.312 m, Zona marginal: 0.300 m	277 lx (≥ 100 lx) ✓	244 lx	294 lx	0.88 (≥ 0.40) ✓	0.83	WP13
Plano útil (Pasillo) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura (Área): 0.000 m, Altura (Planta (nivel)): -3.312 m, Zona marginal: 0.200 m	255 lx (≥ 100 lx) ✓	90.3 lx	392 lx	0.35 (≥ 0.40) ✗	0.23	WP14

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 (Escena de iluminación de emergencia)

Salida de emergencia 1

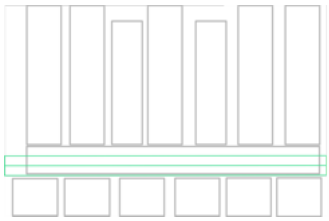




Propiedades	$E_{mín}$ Superficie media (Nominal)	$E_{máx}$ Superficie media	$E_{mín}$ Línea media (Nominal)	$E_{máx}$ Línea media	U_d (Nominal)	Índice
Salida de emergencia 1 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: -2.512 m	0.66 lx (≥ 0.50 lx) ✓	194 lx	0.72 lx (≥ 1.00 lx) ✗	67.9 lx	0.011 (≥ 0.025) ✗	ER1

Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado con la primera reflexión y teniendo en cuenta los muebles colocados.

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Bahia 1 (Escena de luz 1)

Resumen

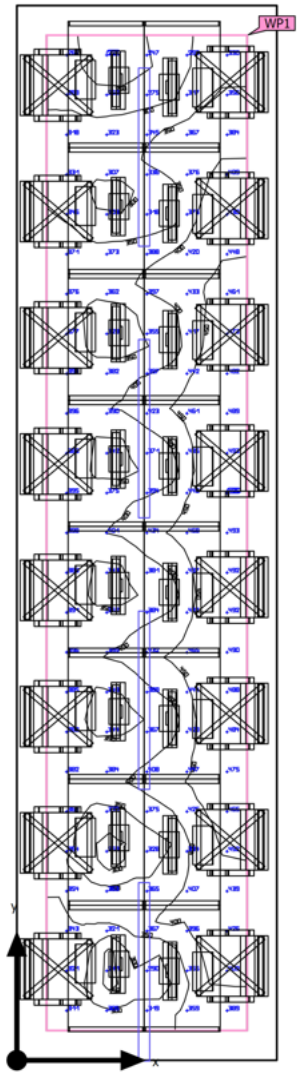

Base	12.43 m²
Grado de reflexión	Techo: 70.0 %, Paredes: 77.0 %, Suelo: 20.0 %
Factor de degradación	0.80 (Global)

Altura de montaje	3.186 m – 3.214 m
Altura Plano útil	0.800 m
Zona marginal Plano útil	0.200 m

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Bahia 1 (Escena de luz 1)

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	383 lx	≥ 350 lx	✓	WP1
	U_o (g_1)	0.57	≥ 0.40	✓	WP1
	Potencia específica de conexión	17.25 W/m²	–		
		4.51 W/m²/100 lx	–		
Valores de consumo(2)	Consumo	386 kWh/a	máx. 450 kWh/a	✓	
Área	Potencia específica de conexión	12.56 W/m²	–		
		3.28 W/m²/100 lx	–		

(1) Basado en un espacio rectangular de 1.750 m x 7.100 m y SHR de 0.25.
(2) Calculado mediante la eval. ener.


Perfil de uso: Oficinas (34.2 Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos)

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	R_{UG}	P	Φ	Rendimiento lumínico
4	SYLVANIA	P28318	LED MINICONTINUUM 40W NW 1.2M	–	39.0 W	3344 lm	85.7 lm/W


Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Bahia 1

Plano de situación de luminarias

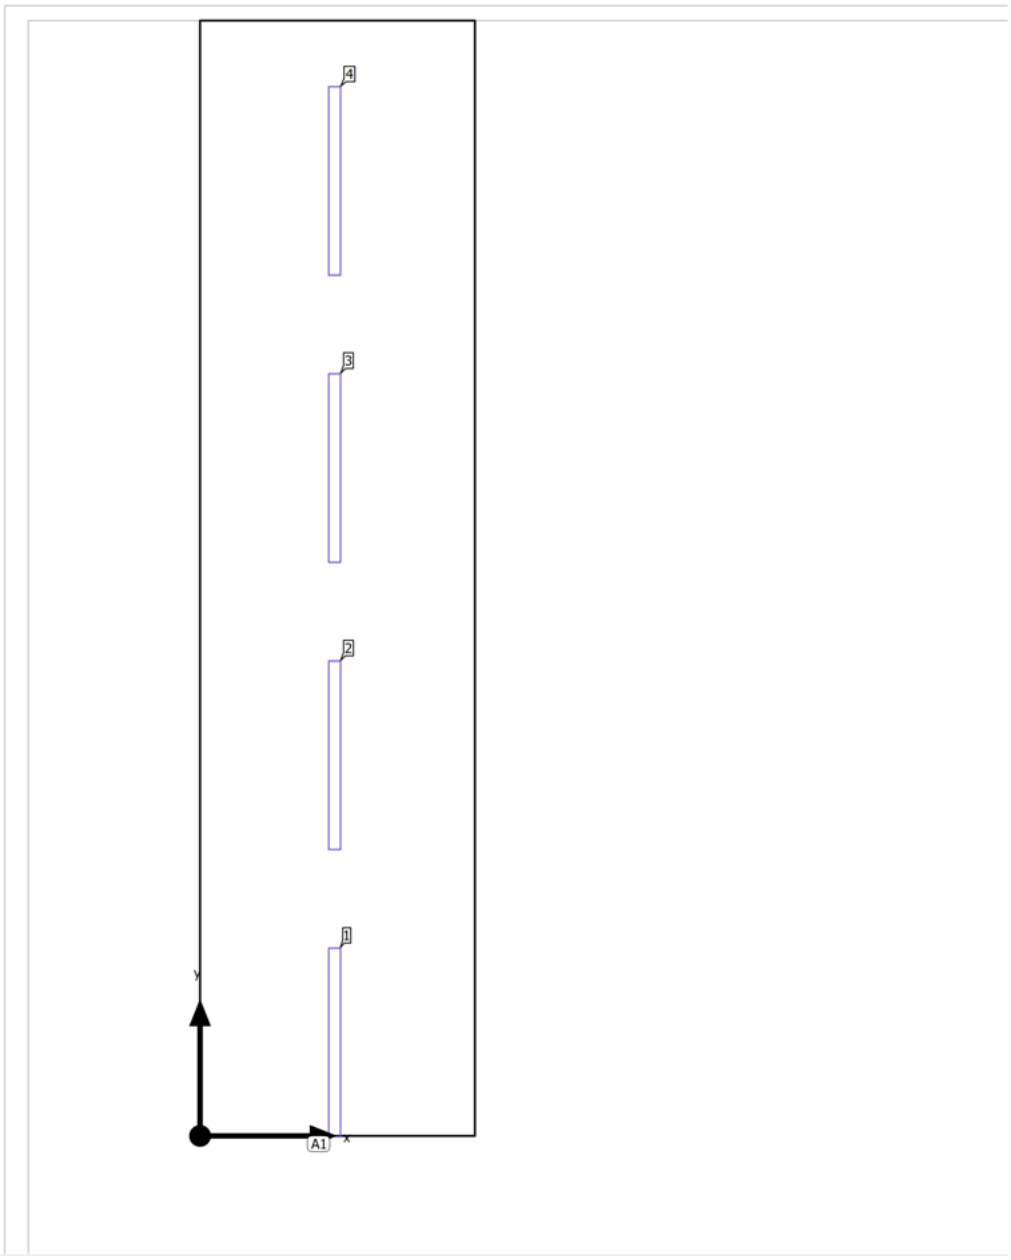

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Bahia 1

Plano de situación de luminarias



Fabricante	SYLVANIA	P	39.0 W
N° de artículo	P28318	$\Phi_{Luminaria}$	3344 lm
Nombre del artículo	LED MINICONTINUUM 40W NW 1.2M		
Lámpara	1x		

4 x SYLVANIA LED MINICONTINUUM 40W NW 1.2M

Tipo	Disposición en línea
1era Luminaria (X/Y/Z)	0.857 m / 0.596 m / 3.214 m
Dirección X	4 Uni., Centro - centro, 1.828 m
Organización	A1

X	Y	Altura de montaje	Luminaria
0.857 m	0.596 m	3.214 m	1
0.857 m	2.424 m	3.205 m	2
0.857 m	4.251 m	3.195 m	3
0.857 m	6.079 m	3.186 m	4

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Bahia 1


Lista de luminarias

Φ_{total}	P_{total}	Rendimiento lumínico
13376 lm	156.0 W	85.7 lm/W

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
4	SYLVANIA	P28318	LED MINICONTINUUM 40W NW 1.2M	39.0 W	3344 lm	85.7 lm/W

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Bahia 1 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

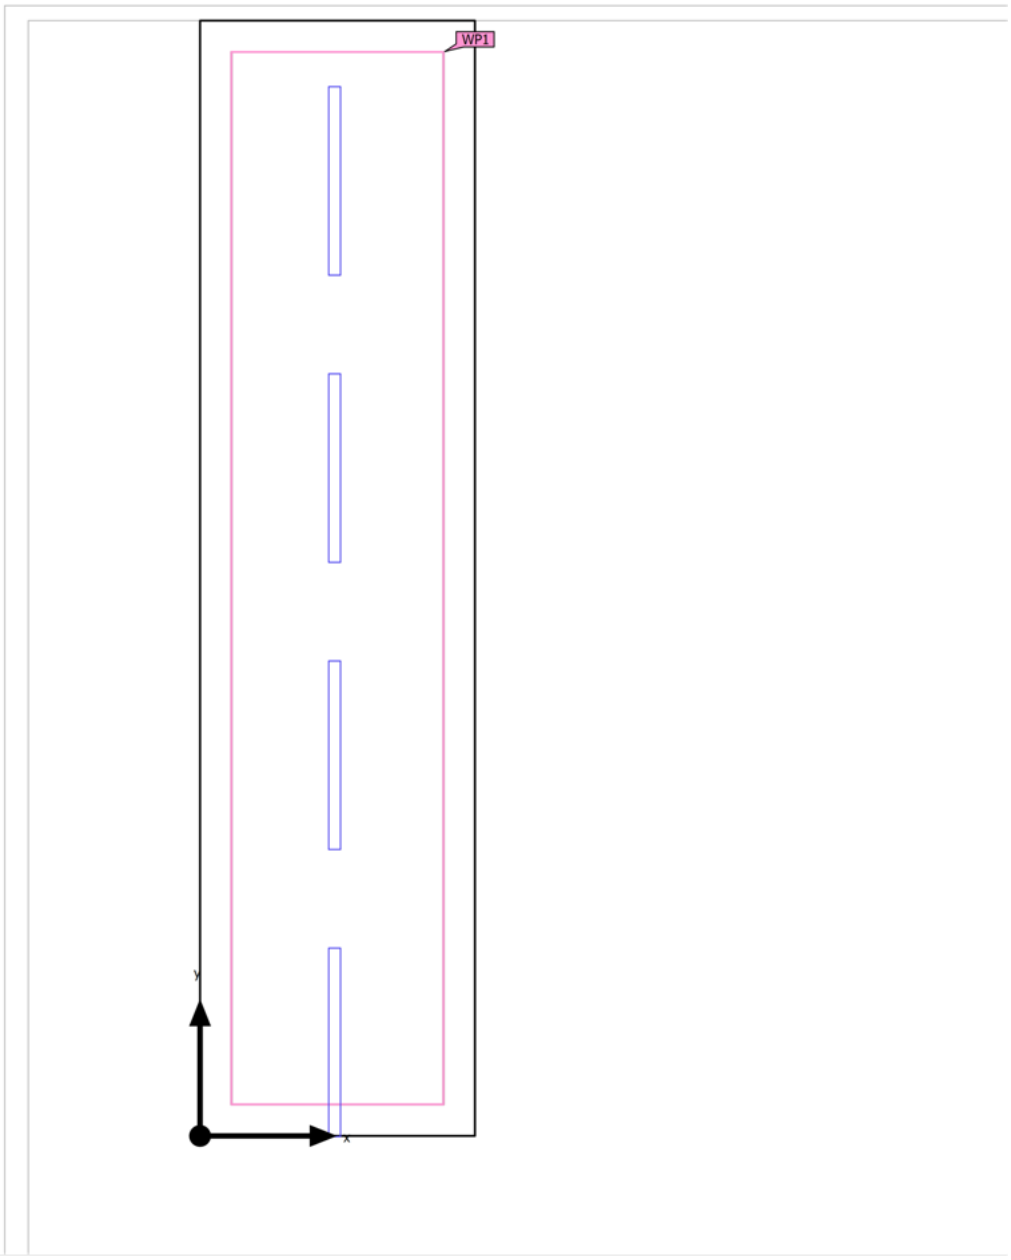

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Bahia 1 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo


Planos útiles


Propiedades	Ē (Nominal)	$E_{mín}$	$E_{máx}$	U_o (g_1) (Nominal)	g_2	Índice
Plano útil (Bahia 1) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.200 m	383 lx (≥ 350 lx) ✓	219 lx	496 lx	0.57 (≥ 0.40) ✓	0.44	WP1

Perfil de uso: Oficinas (34.2 Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos)

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Bahia 1 (Escena de luz 1)

Plano útil (Bahia 1)



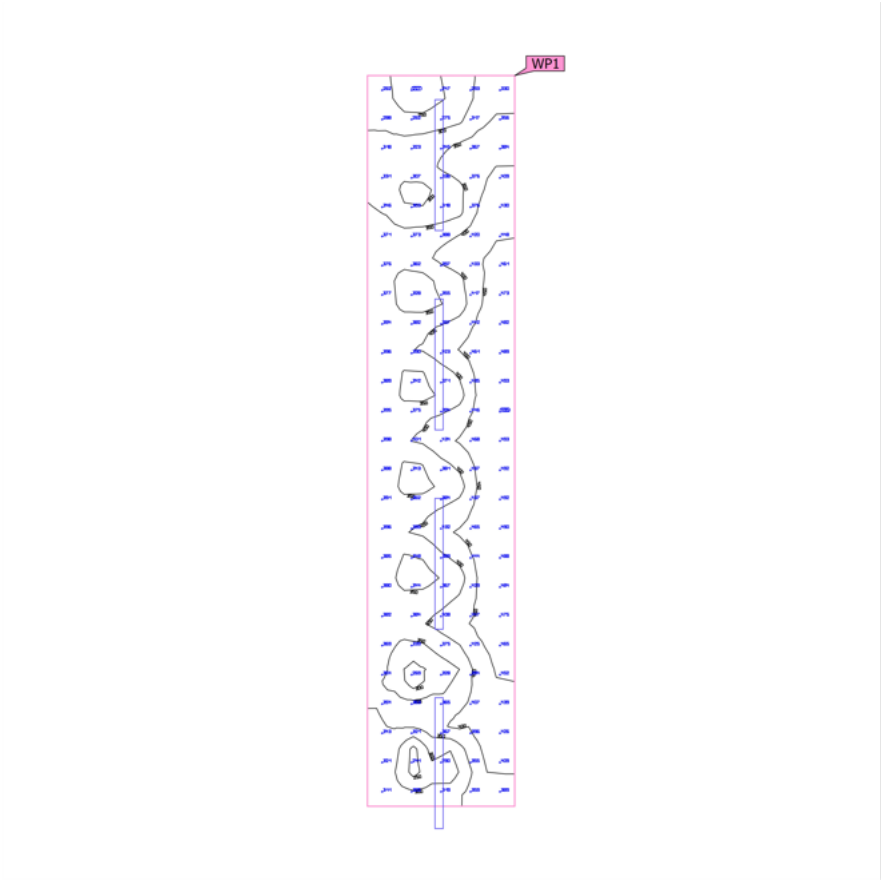


Propiedades	Ē (Nominal)	$E_{mín}$	$E_{máx}$	U_o (g_1) (Nominal)	g_2	Índice
Plano útil (Bahia 1) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.200 m	383 lx (≥ 350 lx) ✓	219 lx	496 lx	0.57 (≥ 0.40) ✓	0.44	WP1

Perfil de uso: Oficinas (34.2 Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos)

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Bahia 2 (Escena de luz 1)

Resumen

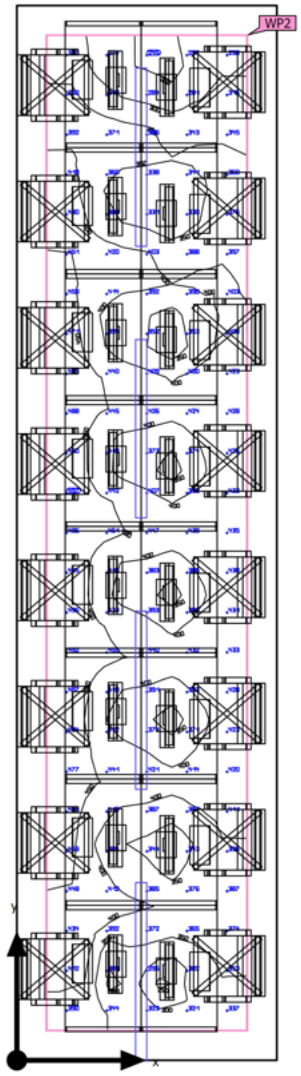

Base	12.43 m²
Grado de reflexión	Techo: 70.0 %, Paredes: 77.0 %, Suelo: 20.0 %
Factor de degradación	0.80 (Global)

Altura de montaje	3.186 m – 3.214 m
Altura Plano útil	0.800 m
Zona marginal Plano útil	0.200 m

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Bahia 2 (Escena de luz 1)

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	395 lx	≥ 350 lx	✓	WP2
	U_o (g_1)	0.59	≥ 0.40	✓	WP2
	Potencia específica de conexión	17.25 W/m²	–		
		4.37 W/m²/100 lx	–		
Valores de consumo(2)	Consumo	386 kWh/a	máx. 450 kWh/a	✓	
Área	Potencia específica de conexión	12.56 W/m²	–		
		3.18 W/m²/100 lx	–		

(1) Basado en un espacio rectangular de 1.750 m x 7.100 m y SHR de 0.25.
(2) Calculado mediante la eval. ener.


Perfil de uso: Oficinas (34.2 Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos)

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	R_{UG}	P	Φ	Rendimiento lumínico
4	SYLVANIA	P28318	LED MINICONTINUUM 40W NW 1.2M	–	39.0 W	3344 lm	85.7 lm/W


Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Bahia 2

Plano de situación de luminarias

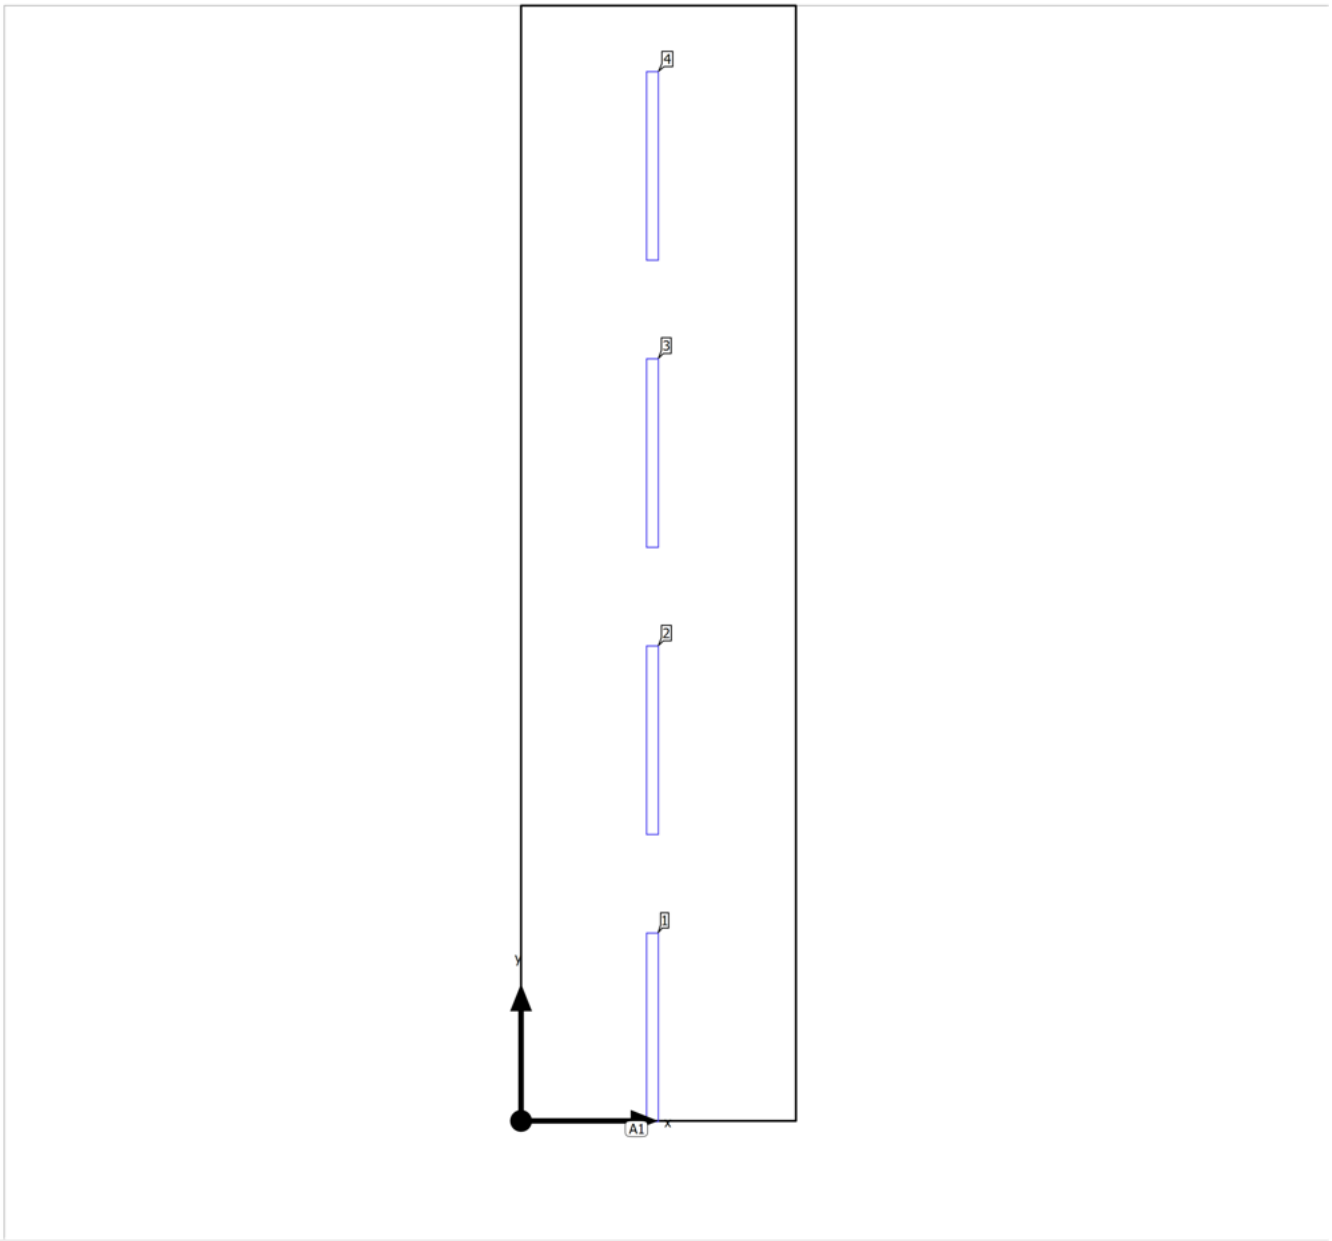

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Bahia 2

Plano de situación de luminarias



Fabricante	SYLVANIA	P	39.0 W
N° de artículo	P28318	$\Phi_{Luminaria}$	3344 lm
Nombre del artículo	LED MINICONTINUUM 40W NW 1.2M		
Lámpara	1x		

4 x SYLVANIA LED MINICONTINUUM 40W NW 1.2M

Tipo	Disposición en línea
1era Luminaria (X/Y/Z)	0.837 m / 6.079 m / 3.186 m
Dirección X	4 Uni., Centro - centro, 1.828 m
Organización	A1

X	Y	Altura de montaje	Luminaria
0.837 m	0.596 m	3.214 m	1
0.837 m	2.424 m	3.205 m	2
0.837 m	4.251 m	3.195 m	3
0.837 m	6.079 m	3.186 m	4

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Bahia 2


Lista de luminarias

Φ_{total}	P_{total}	Rendimiento lumínico
13376 lm	156.0 W	85.7 lm/W

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
4	SYLVANIA	P28318	LED MINICONTINUUM 40W NW 1.2M	39.0 W	3344 lm	85.7 lm/W

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Bahia 2 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

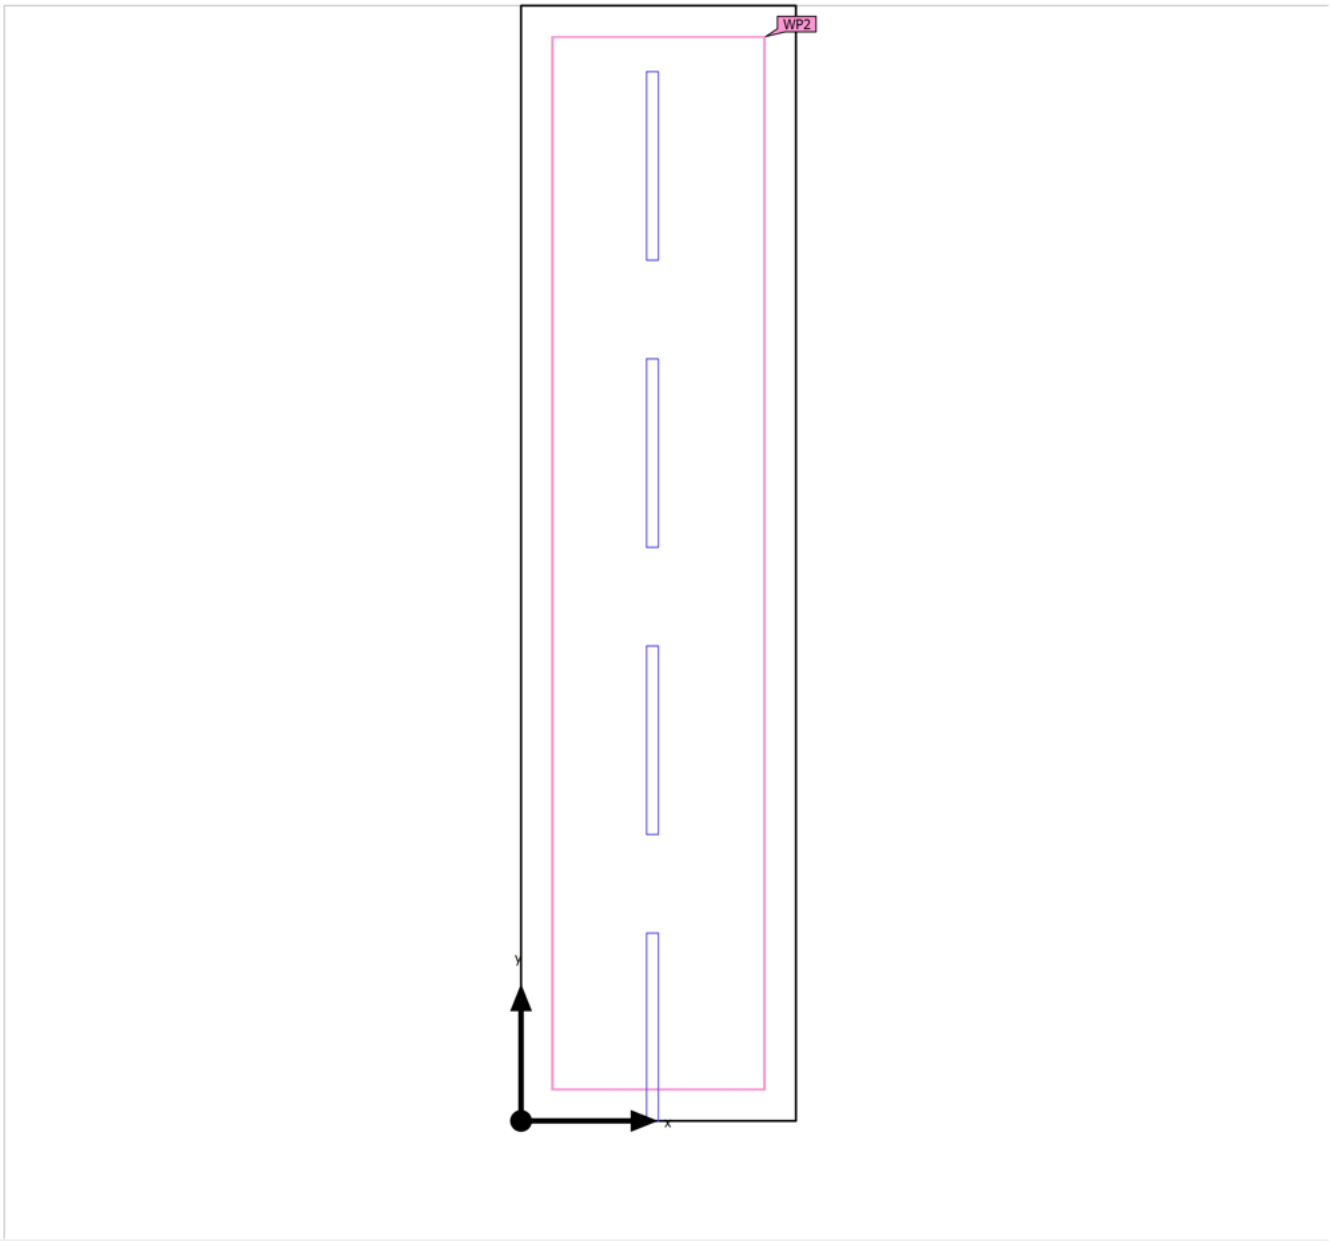

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Bahia 2 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo


Planos útiles


Propiedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{mín}$	$E_{máx}$	U_o (g_1) (Nominal)	g_2	Índice
Plano útil (Bahia 2) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.200 m	395 lx (≥ 350 lx) ✓	235 lx	499 lx	0.59 (≥ 0.40) ✓	0.47	WP2

Perfil de uso: Oficinas (34.2 Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos)

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Bahia 2 (Escena de luz 1)

Plano útil (Bahia 2)



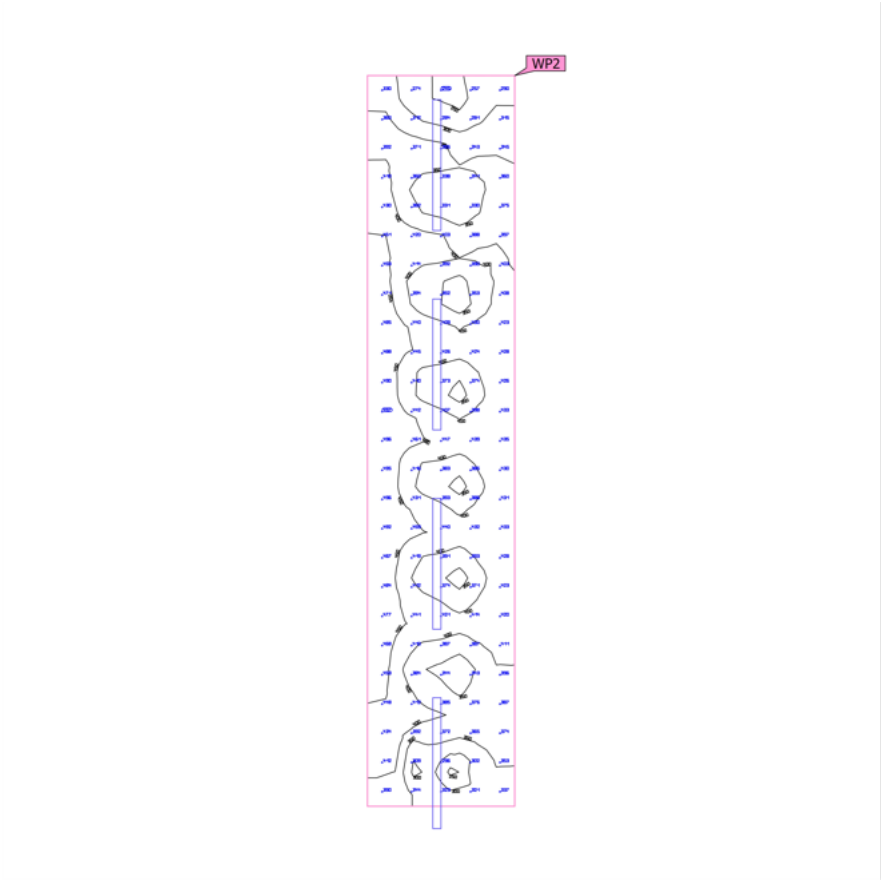


Propiedades	Ē (Nominal)	$E_{mín}$	$E_{máx}$	U_o (g_1) (Nominal)	g_2	Índice
Plano útil (Bahia 2) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.200 m	395 lx (≥ 350 lx) ✓	235 lx	499 lx	0.59 (≥ 0.40) ✓	0.47	WP2

Perfil de uso: Oficinas (34.2 Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos)

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Bahia 3 (Escena de luz 1)

Resumen

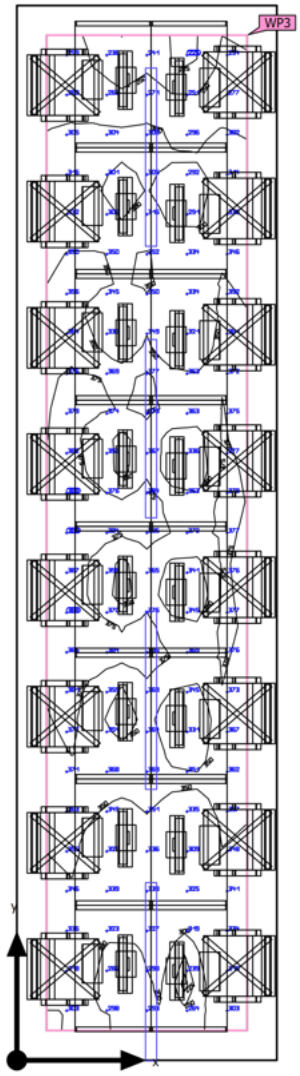

Base	12.43 m²
Grado de reflexión	Techo: 70.0 %, Paredes: 77.0 %, Suelo: 20.0 %
Factor de degradación	0.80 (Global)

Altura de montaje	3.186 m – 3.214 m
Altura Plano útil	0.800 m
Zona marginal Plano útil	0.200 m

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Bahia 3 (Escena de luz 1)

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	337 lx	≥ 350 lx	✗	WP3
	U_o (g_1)	0.63	≥ 0.40	✓	WP3
	Potencia específica de conexión	17.25 W/m²	–		
		5.11 W/m²/100 lx	–		
Valores de consumo(2)	Consumo	386 kWh/a	máx. 450 kWh/a	✓	
Área	Potencia específica de conexión	12.56 W/m²	–		
		3.72 W/m²/100 lx	–		

(1) Basado en un espacio rectangular de 1.750 m x 7.100 m y SHR de 0.25.
(2) Calculado mediante la eval. ener.


Perfil de uso: Oficinas (34.2 Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos)

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	R_{UG}	P	Φ	Rendimiento lumínico
4	SYLVANIA	P28318	LED MINICONTINUUM 40W NW 1.2M	–	39.0 W	3344 lm	85.7 lm/W


Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Bahia 3

Plano de situación de luminarias

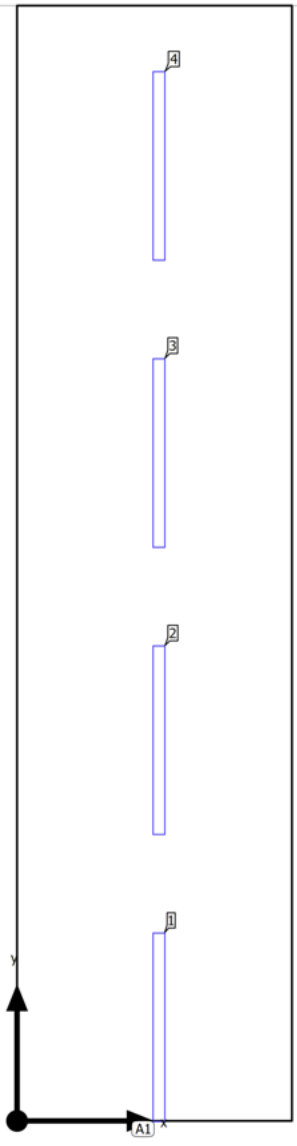

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Bahia 3

Plano de situación de luminarias



Fabricante	SYLVANIA	P	39.0 W
N° de artículo	P28318	$\Phi_{Luminaria}$	3344 lm
Nombre del artículo	LED MINICONTINUUM 40W NW 1.2M		
Lámpara	1x		

4 x SYLVANIA LED MINICONTINUUM 40W NW 1.2M

Tipo	Disposición en línea
1era Luminaria (X/Y/Z)	0.903 m / 0.596 m / 3.214 m
Dirección X	4 Uni., Centro - centro, 1.828 m
Organización	A1

X	Y	Altura de montaje	Luminaria
0.903 m	0.596 m	3.214 m	1
0.903 m	2.424 m	3.205 m	2
0.903 m	4.251 m	3.195 m	3
0.903 m	6.079 m	3.186 m	4

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Bahia 3


Lista de luminarias

Φ_{total}	P_{total}	Rendimiento lumínico
13376 lm	156.0 W	85.7 lm/W

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
4	SYLVANIA	P28318	LED MINICONTINUUM 40W NW 1.2M	39.0 W	3344 lm	85.7 lm/W

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Bahia 3 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

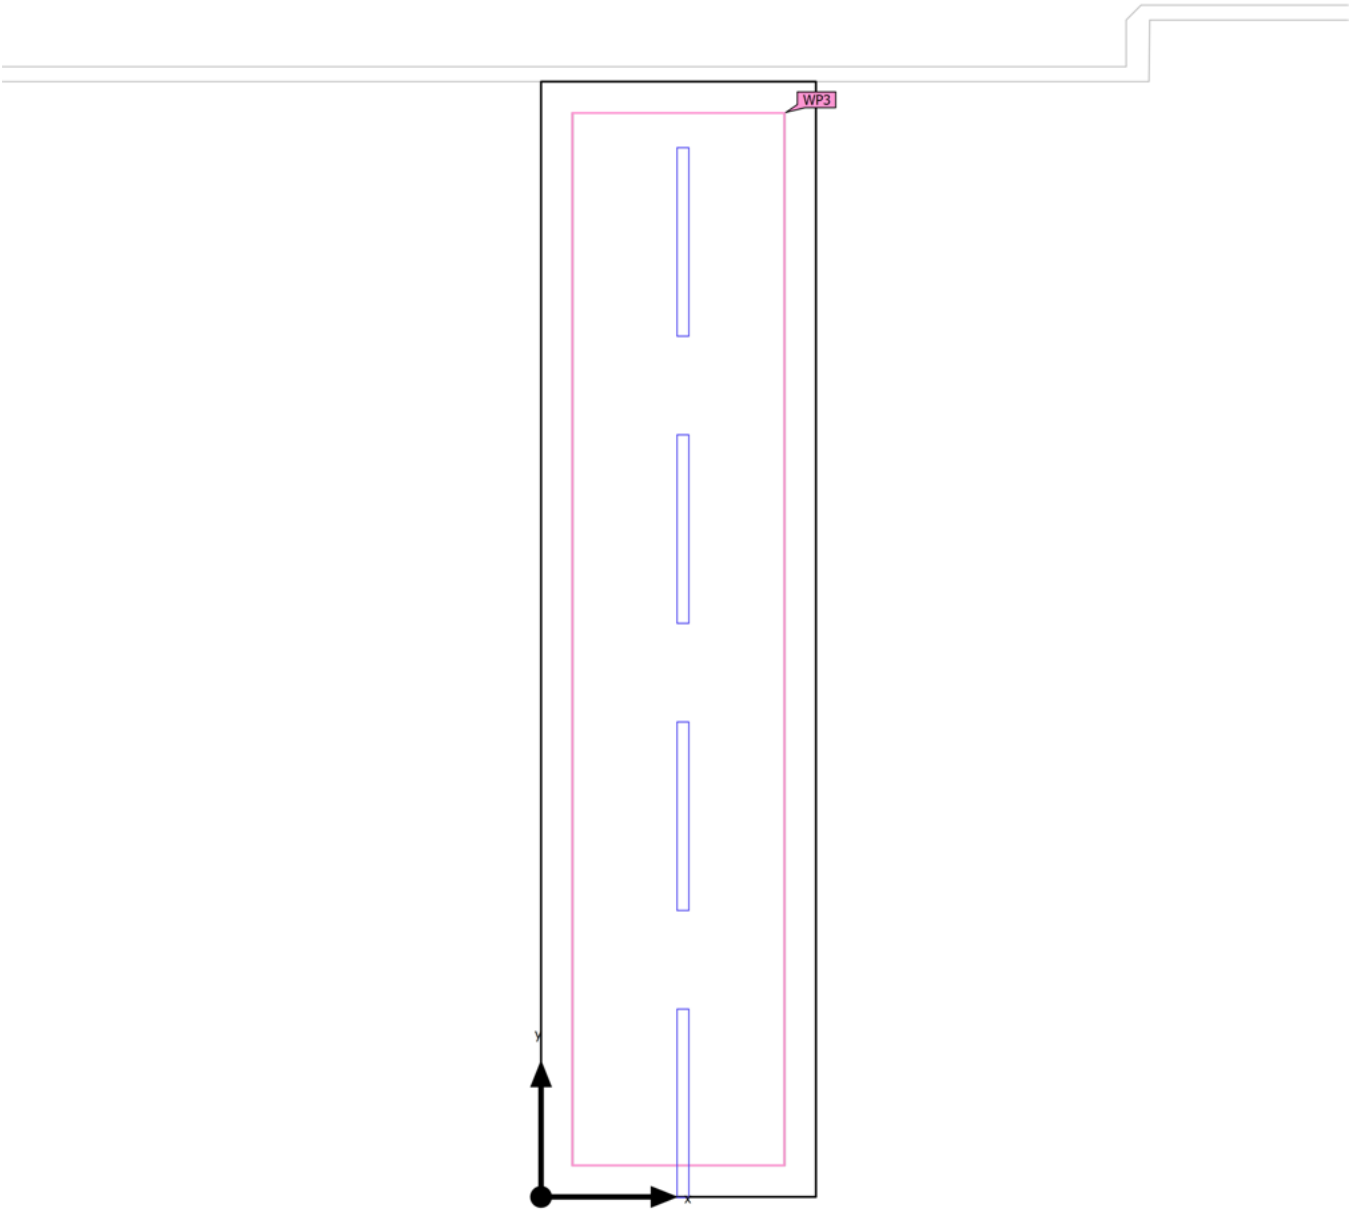

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Bahia 3 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo


Planos útiles


Propiedades	Ē (Nominal)	$E_{mín}$	$E_{máx}$	U_o (g_1) (Nominal)	g_2	Índice
Plano útil (Bahia 3) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.200 m	337 lx (≥ 350 lx) ✗	213 lx	390 lx	0.63 (≥ 0.40) ✓	0.55	WP3

Perfil de uso: Oficinas (34.2 Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos)

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Bahia 3 (Escena de luz 1)

Plano útil (Bahia 3)



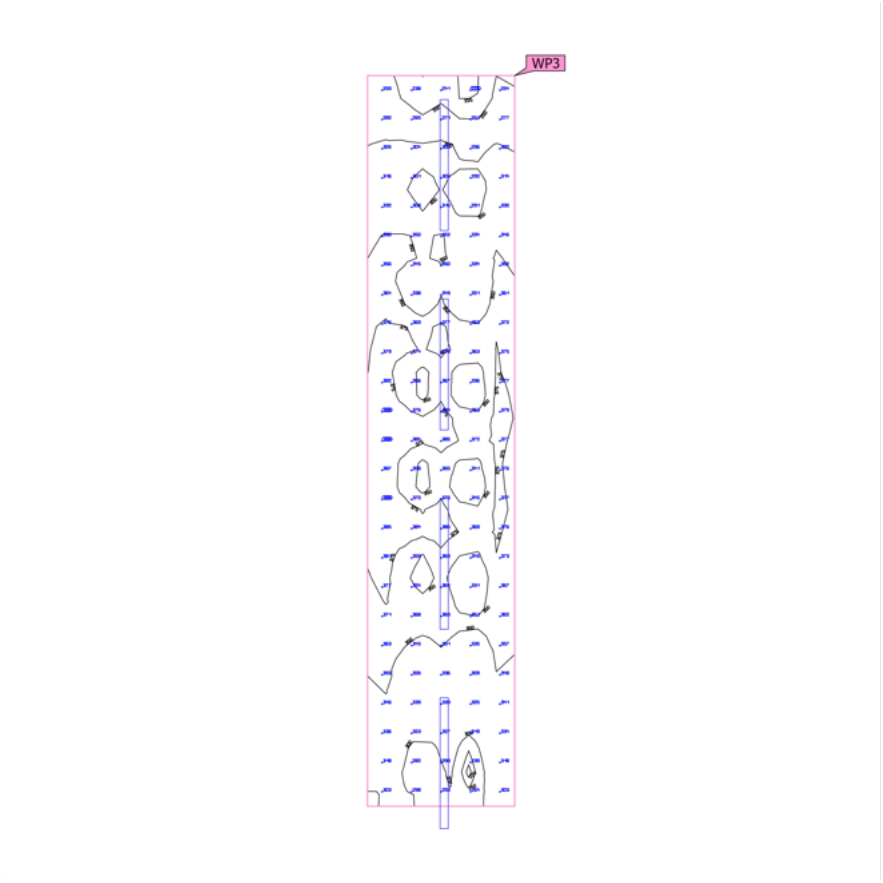


Propiedades	Ē (Nominal)	$E_{mín}$	$E_{máx}$	U_o (g_1) (Nominal)	g_2	Índice
Plano útil (Bahia 3) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.200 m	337 lx (≥ 350 lx) ✗	213 lx	390 lx	0.63 (≥ 0.40) ✓	0.55	WP3

Perfil de uso: Oficinas (34.2 Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos)

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Bahia 4 (Escena de luz 1)

Resumen

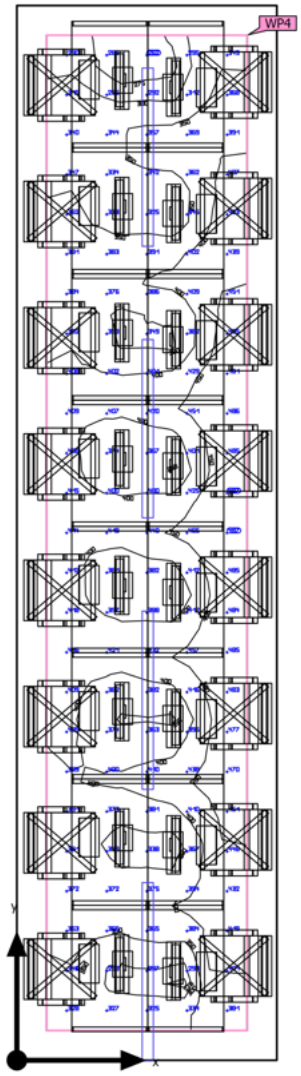

Base	12.43 m²
Grado de reflexión	Techo: 70.0 %, Paredes: 0.0 %, Suelo: 20.0 %
Factor de degradación	0.80 (Global)

Altura de montaje	3.186 m – 3.214 m
Altura Plano útil	0.800 m
Zona marginal Plano útil	0.200 m

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Bahia 4 (Escena de luz 1)

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	388 lx	≥ 350 lx	✓	WP4
	U_o (g_1)	0.66	≥ 0.40	✓	WP4
	Potencia específica de conexión	17.25 W/m²	–		
		4.44 W/m²/100 lx	–		
Valores de consumo(2)	Consumo	386 kWh/a	máx. 450 kWh/a	✓	
Área	Potencia específica de conexión	12.56 W/m²	–		
		3.24 W/m²/100 lx	–		

(1) Basado en un espacio rectangular de 1.750 m x 7.100 m y SHR de 0.25.
(2) Calculado mediante la eval. ener.


Perfil de uso: Oficinas (34.2 Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos)

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	R_{UG}	P	Φ	Rendimiento lumínico
4	SYLVANIA	P28318	LED MINICONTINUUM 40W NW 1.2M	–	39.0 W	3344 lm	85.7 lm/W


Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Bahia 4

Plano de situación de luminarias

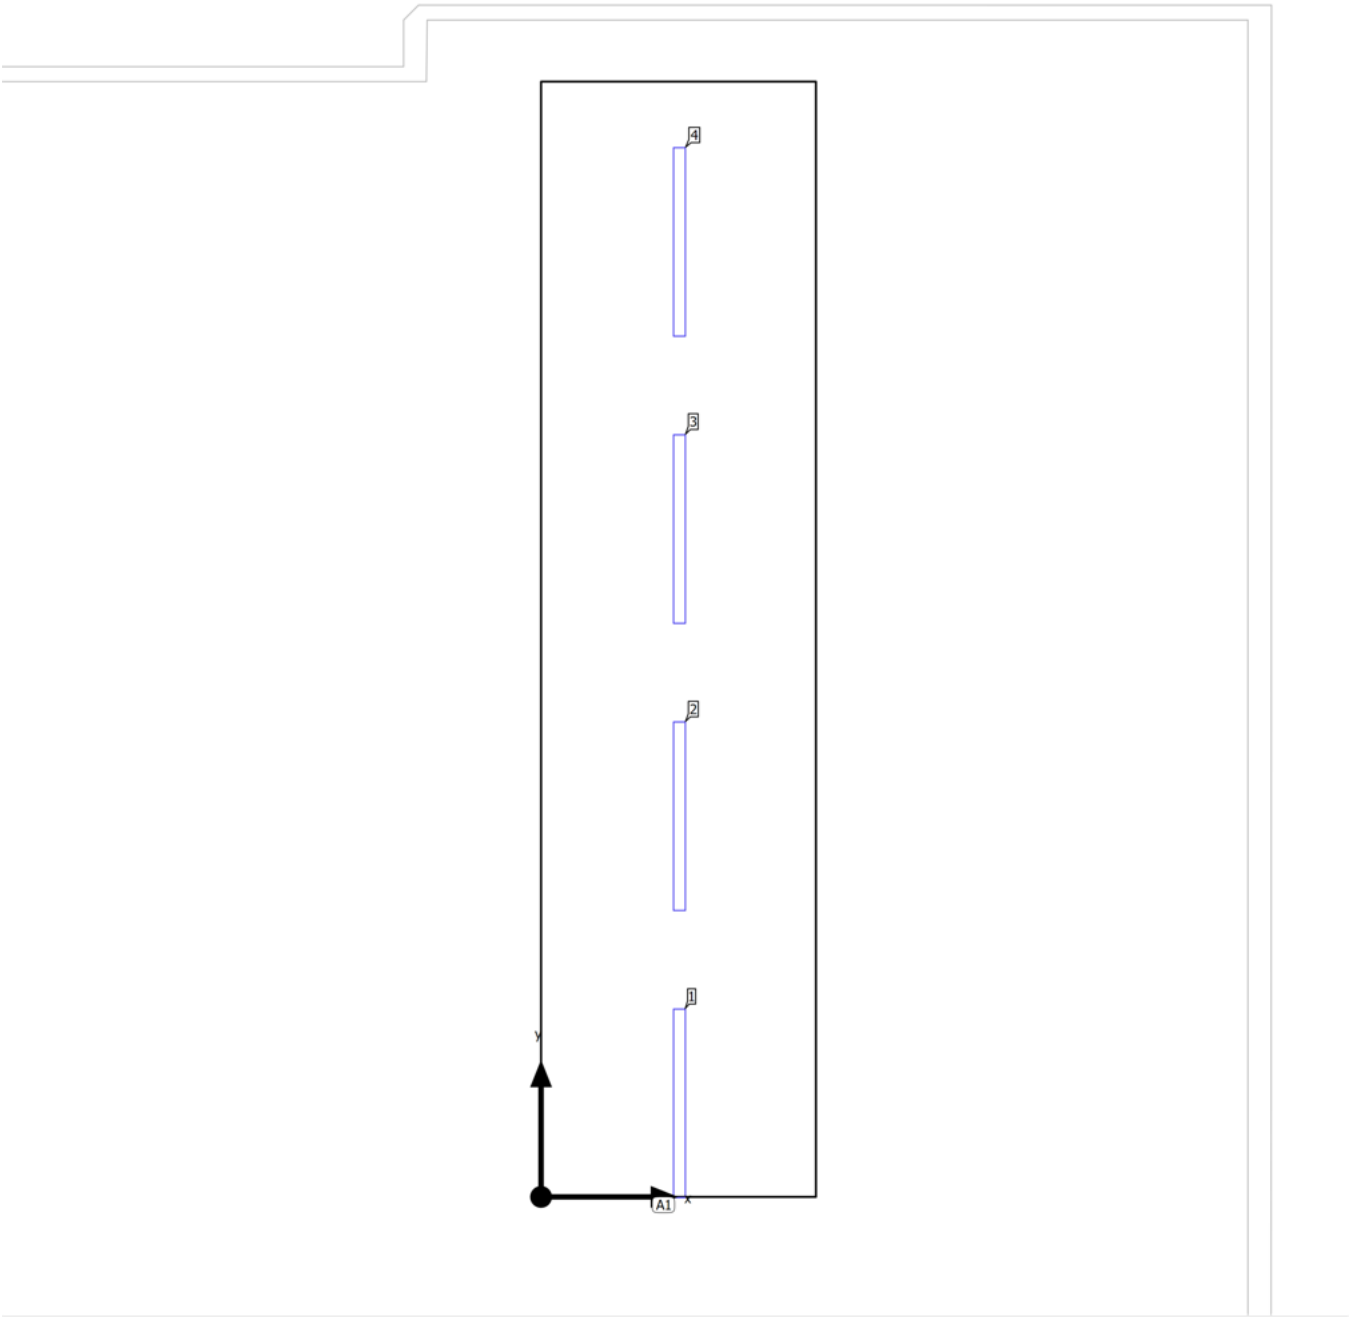

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Bahia 4

Plano de situación de luminarias



Fabricante	SYLVANIA	P	39.0 W
N° de artículo	P28318	$\Phi_{Luminaria}$	3344 lm
Nombre del artículo	LED MINICONTINUUM 40W NW 1.2M		
Lámpara	1x		

4 x SYLVANIA LED MINICONTINUUM 40W NW 1.2M

Tipo	Disposición en línea
1era Luminaria (X/Y/Z)	0.881 m / 0.596 m / 3.214 m
Dirección X	4 Uni., Centro - centro, 1.828 m
Organización	A1

X	Y	Altura de montaje	Luminaria
0.881 m	0.596 m	3.214 m	1
0.881 m	2.424 m	3.205 m	2
0.881 m	4.251 m	3.195 m	3
0.881 m	6.079 m	3.186 m	4

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Bahia 4


Lista de luminarias

Φ_{total}	P_{total}	Rendimiento lumínico
13376 lm	156.0 W	85.7 lm/W

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
4	SYLVANIA	P28318	LED MINICONTINUUM 40W NW 1.2M	39.0 W	3344 lm	85.7 lm/W

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Bahia 4 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

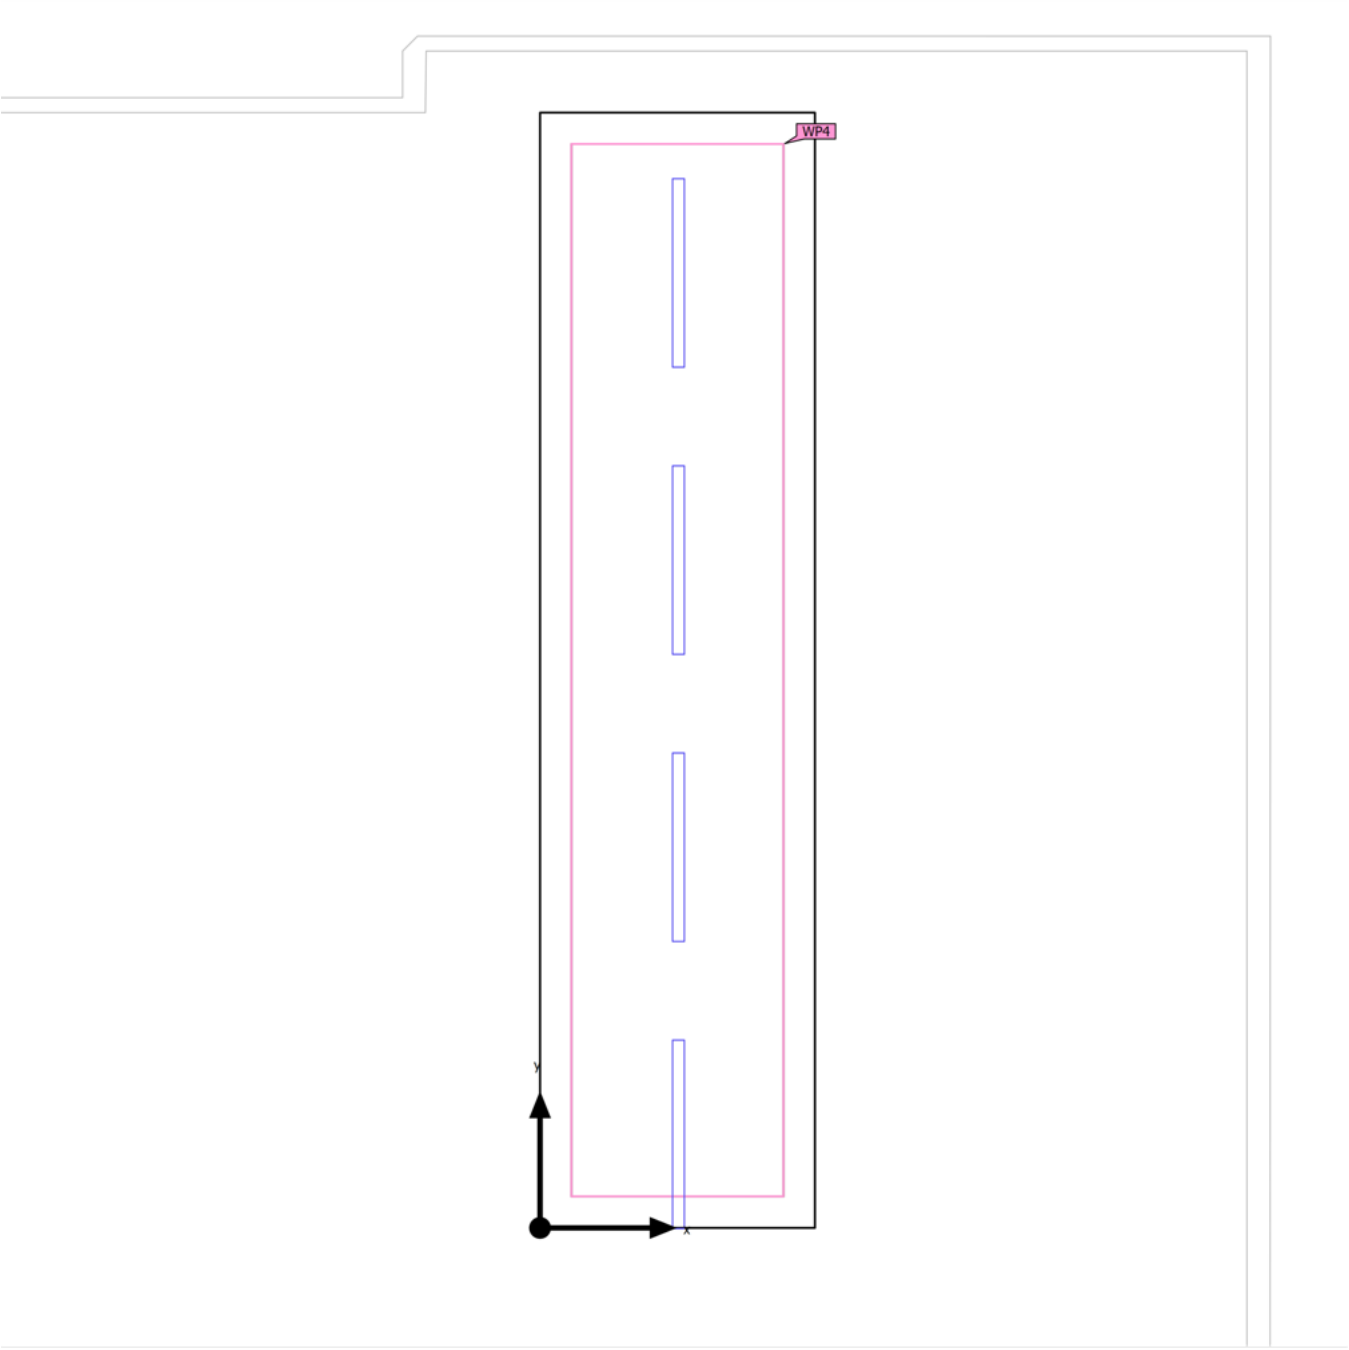

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Bahia 4 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo


Planos útiles


Propiedades	Ē (Nominal)	$E_{mín}$	$E_{máx}$	U_o (g_1) (Nominal)	g_2	Índice
Plano útil (Bahia 4) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.200 m	388 lx (≥ 350 lx) ✓	256 lx	488 lx	0.66 (≥ 0.40) ✓	0.52	WP4

Perfil de uso: Oficinas (34.2 Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos)

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Bahia 4 (Escena de luz 1)

Plano útil (Bahia 4)



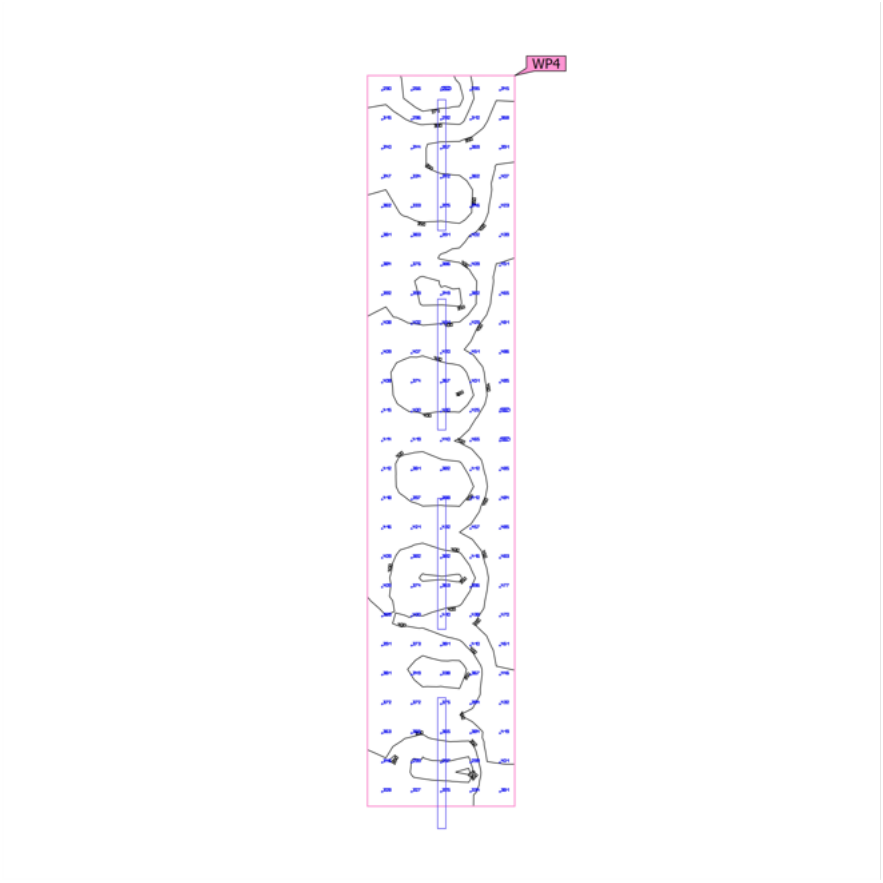


Propiedades	Ē (Nominal)	$E_{mín}$	$E_{máx}$	U_o (g_1) (Nominal)	g_2	Índice
Plano útil (Bahia 4) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.200 m	388 lx (≥ 350 lx) ✓	256 lx	488 lx	0.66 (≥ 0.40) ✓	0.52	WP4

Perfil de uso: Oficinas (34.2 Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos)

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Bahia 5 (Escena de luz 1)

Resumen

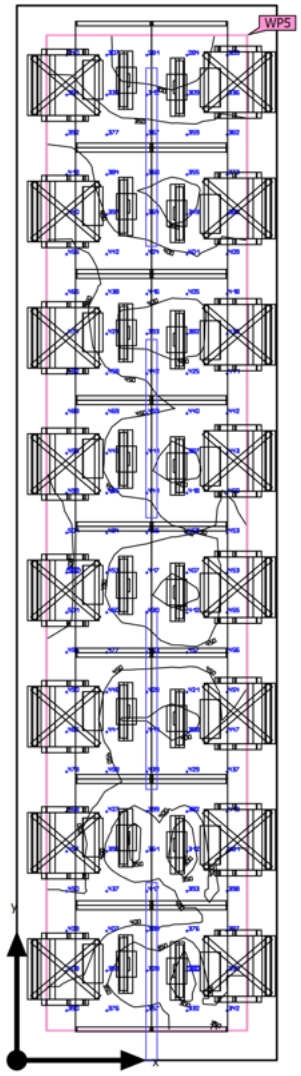

Base	12.43 m²
Grado de reflexión	Techo: 70.0 %, Paredes: 0.0 %, Suelo: 20.0 %
Factor de degradación	0.80 (Global)

Altura de montaje	3.193 m – 3.207 m
Altura Plano útil	0.800 m
Zona marginal Plano útil	0.200 m

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Bahia 5 (Escena de luz 1)

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	413 lx	≥ 350 lx	✓	WP5
	U_o (g_1)	0.62	≥ 0.40	✓	WP5
	Potencia específica de conexión	17.25 W/m²	–		
		4.18 W/m²/100 lx	–		
Valores de consumo(2)	Consumo	386 kWh/a	máx. 450 kWh/a	✓	
Área	Potencia específica de conexión	12.56 W/m²	–		
		3.04 W/m²/100 lx	–		

(1) Basado en un espacio rectangular de 1.750 m x 7.100 m y SHR de 0.25.
(2) Calculado mediante la eval. ener.


Perfil de uso: Oficinas (34.2 Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos)

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	R_{UG}	P	Φ	Rendimiento lumínico
4	SYLVANIA	P28318	LED MINICONTINUUM 40W NW 1.2M	–	39.0 W	3344 lm	85.7 lm/W


Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Bahia 5

Plano de situación de luminarias

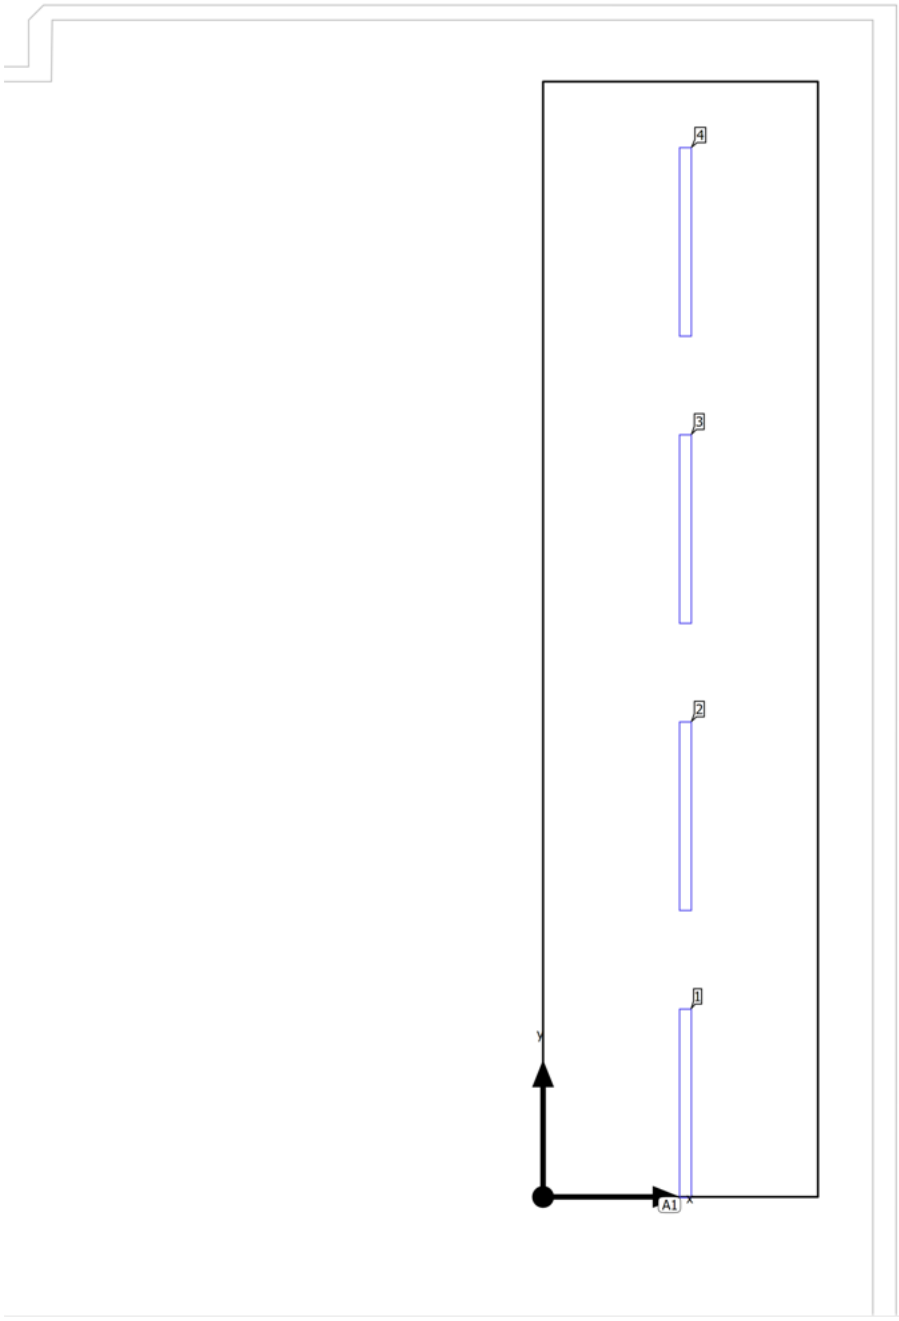

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Bahia 5

Plano de situación de luminarias



Fabricante	SYLVANIA	P	39.0 W
N° de artículo	P28318	$\Phi_{Luminaria}$	3344 lm
Nombre del artículo	LED MINICONTINUUM 40W NW 1.2M		
Lámpara	1x		

4 x SYLVANIA LED MINICONTINUUM 40W NW 1.2M

Tipo	Disposición en línea
1era Luminaria (X/Y/Z)	0.907 m / 0.596 m / 3.207 m
Dirección X	4 Uni., Centro - centro, 1.828 m
Organización	A1

X	Y	Altura de montaje	Luminaria
0.907 m	0.596 m	3.207 m	1
0.907 m	2.424 m	3.202 m	2
0.907 m	4.251 m	3.198 m	3
0.907 m	6.079 m	3.193 m	4

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Bahia 5


Lista de luminarias

Φ_{total}	P_{total}	Rendimiento lumínico
13376 lm	156.0 W	85.7 lm/W

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
4	SYLVANIA	P28318	LED MINICONTINUUM 40W NW 1.2M	39.0 W	3344 lm	85.7 lm/W

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Bahia 5 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

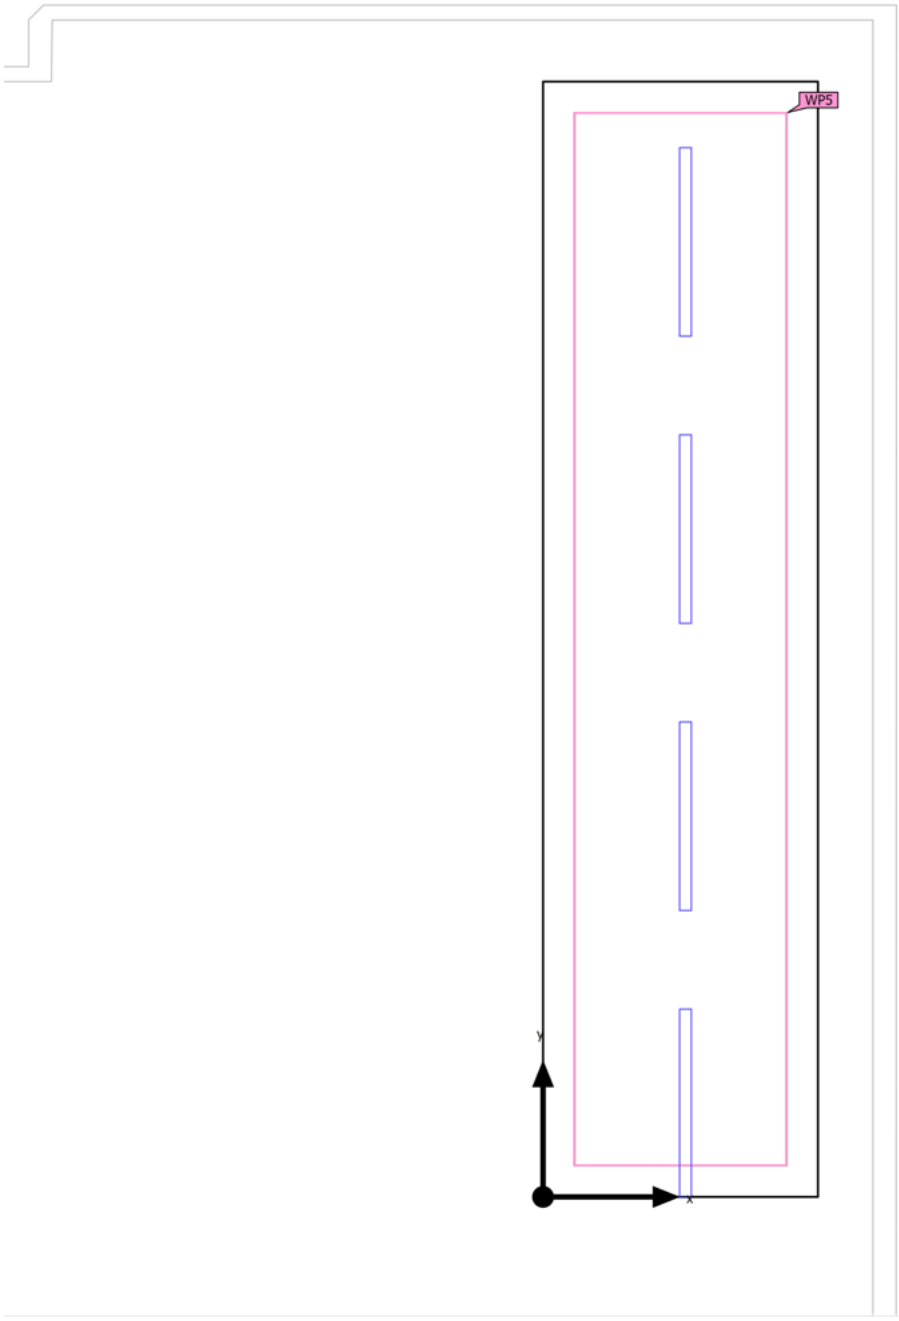

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Bahia 5 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo


Planos útiles


Propiedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{mín}$	$E_{máx}$	U_o (g_1) (Nominal)	g_2	Índice
Plano útil (Bahia 5) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.200 m	413 lx (≥ 350 lx) ✓	255 lx	503 lx	0.62 (≥ 0.40) ✓	0.51	WP5

Perfil de uso: Oficinas (34.2 Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos)

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Bahia 5 (Escena de luz 1)

Plano útil (Bahia 5)



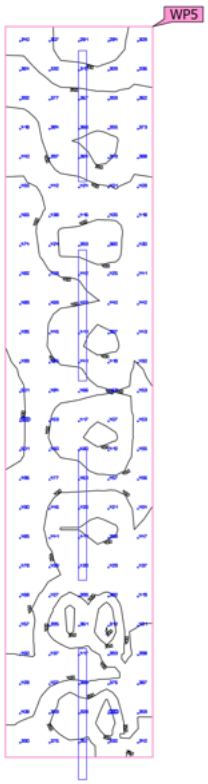


Propiedades	Ē (Nominal)	$E_{mín}$	$E_{máx}$	U_o (g_1) (Nominal)	g_2	Índice
Plano útil (Bahia 5) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.200 m	413 lx (≥ 350 lx) ✓	255 lx	503 lx	0.62 (≥ 0.40) ✓	0.51	WP5

Perfil de uso: Oficinas (34.2 Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos)

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Coworking 1 (Escena de luz 1)

Resumen

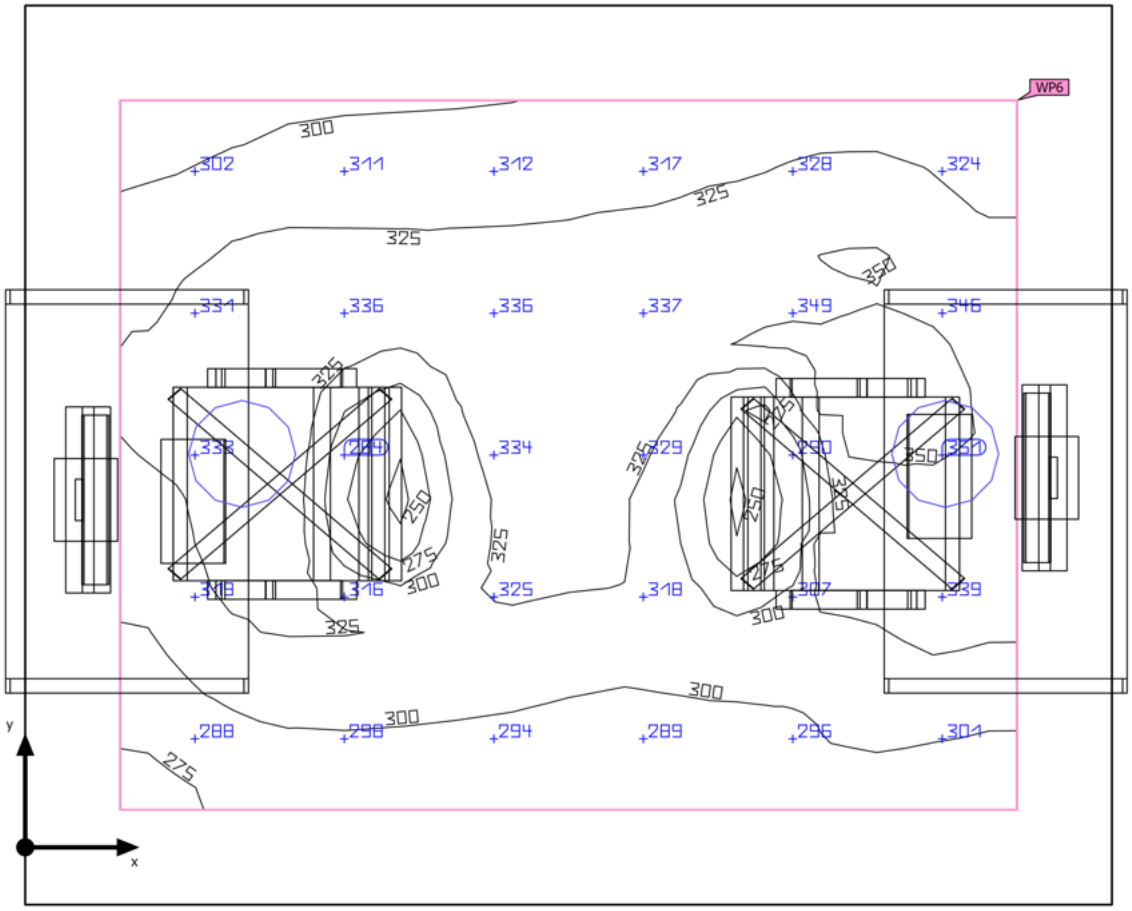

Base	4.34 m²
Grado de reflexión	Techo: 70.0 %, Paredes: 77.0 %, Suelo: 0.0 %
Factor de degradación	0.80 (Global)

Altura de montaje	2.200 m
Altura Plano útil	0.800 m
Zona marginal Plano útil	0.200 m

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Coworking 1 (Escena de luz 1)

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	317 lx	≥ 300 lx	✓	WP6
	U_o (g_1)	0.76	≥ 0.40	✓	WP6
	Potencia específica de conexión	12.96 W/m²	–		
		4.09 W/m²/100 lx	–		
Valores de consumo(2)	Consumo	90.4 kWh/a	máx. 200 kWh/a	✓	
Área	Potencia específica de conexión	8.44 W/m²	–		
		2.66 W/m²/100 lx	–		

(1) Basado en un espacio rectangular de 2.289 m x 1.895 m y SHR de 0.25.
(2) Calculado mediante la eval. ener.


Perfil de uso: Oficinas (34.2 Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos)

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	R_{UG}	P	Φ	Rendimiento lumínico
2	SYLVANIA		P24629-LED PANEL RD 18W NW	–	18.3 W	1110 lm	60.8 lm/W


Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Coworking 1

Plano de situación de luminarias

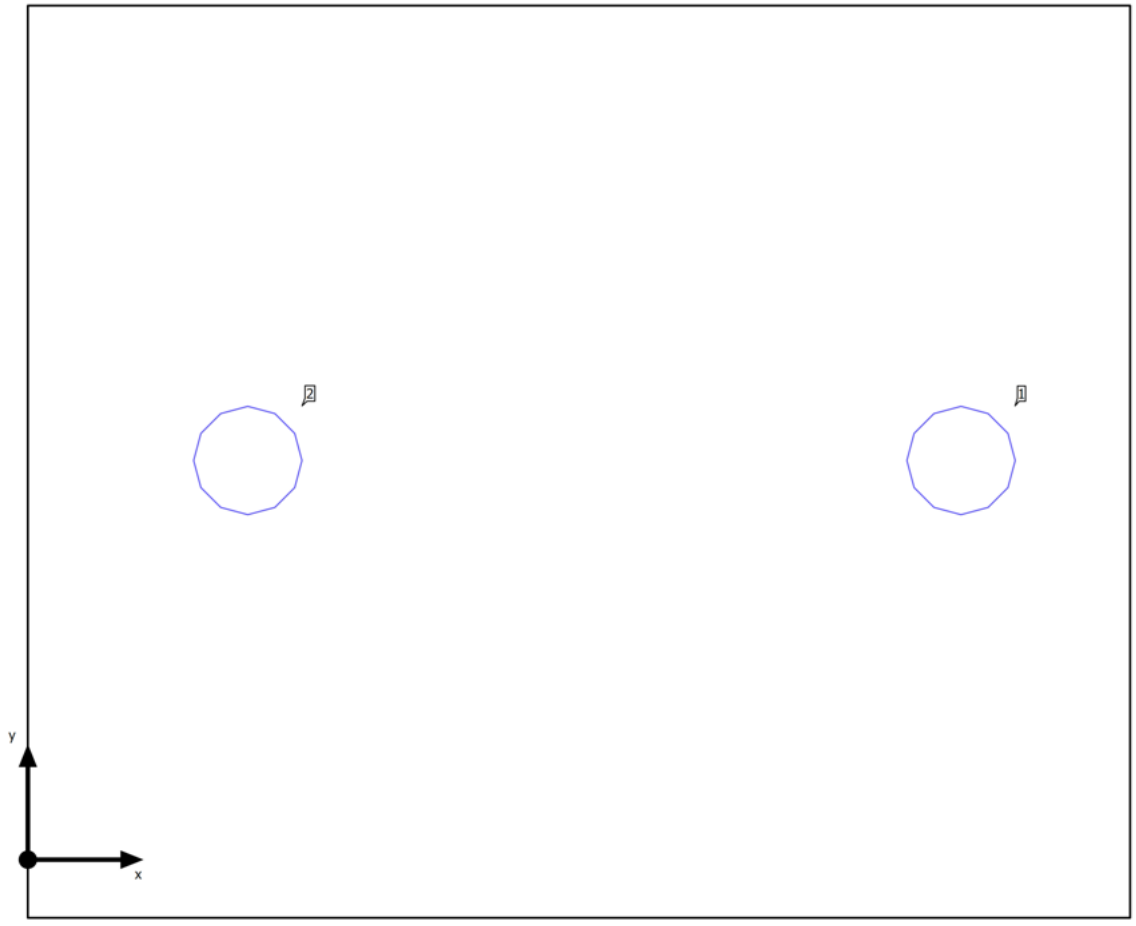

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Coworking 1

Plano de situación de luminarias



Fabricante	SYLVANIA	P	18.3 W
Nombre del artículo	P24629-LED PANEL RD 18W NW	$\Phi_{Luminaria}$	1110 lm
Lámpara	1x		

Luminarias individuales

X	Y	Altura de montaje	Luminaria
1.938 m	0.829 m	2.200 m	1
0.457 m	0.829 m	2.200 m	2

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Coworking 1


Lista de luminarias

Φ_{total}	P_{total}	Rendimiento lumínico
2220 lm	36.6 W	60.7 lm/W

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
2	SYLVANIA		P24629-LED PANEL RD 18W NW	18.3 W	1110 lm	60.8 lm/W

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Coworking 1 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

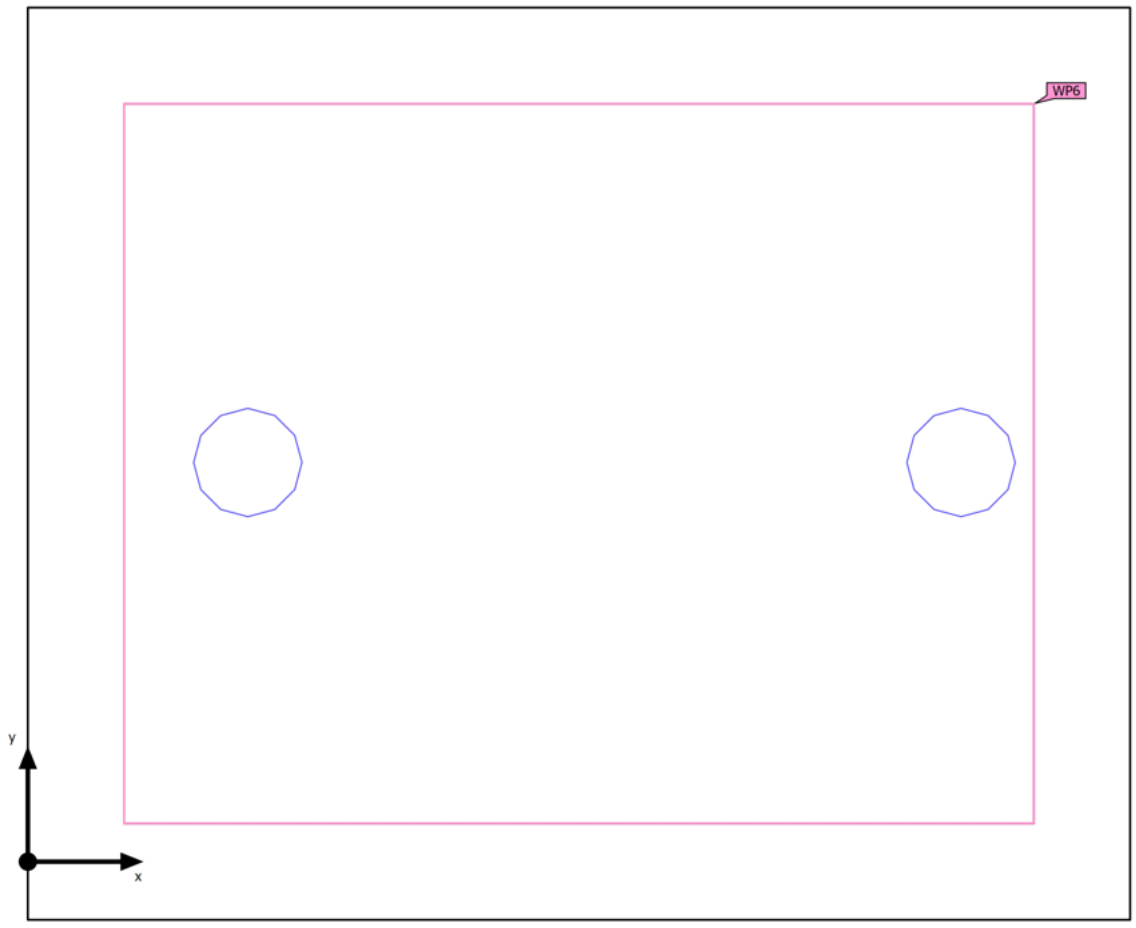

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Coworking 1 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo


Planos útiles


Propiedades	Ē (Nominal)	$E_{mín}$	$E_{máx}$	U_o (g_1) (Nominal)	g_2	Índice
Plano útil (Coworking 1) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.200 m	317 lx (≥ 300 lx) ✓	242 lx	357 lx	0.76 (≥ 0.40) ✓	0.68	WP6

Perfil de uso: Oficinas (34.2 Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos)

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Coworking 1 (Escena de luz 1)

Plano útil (Coworking 1)



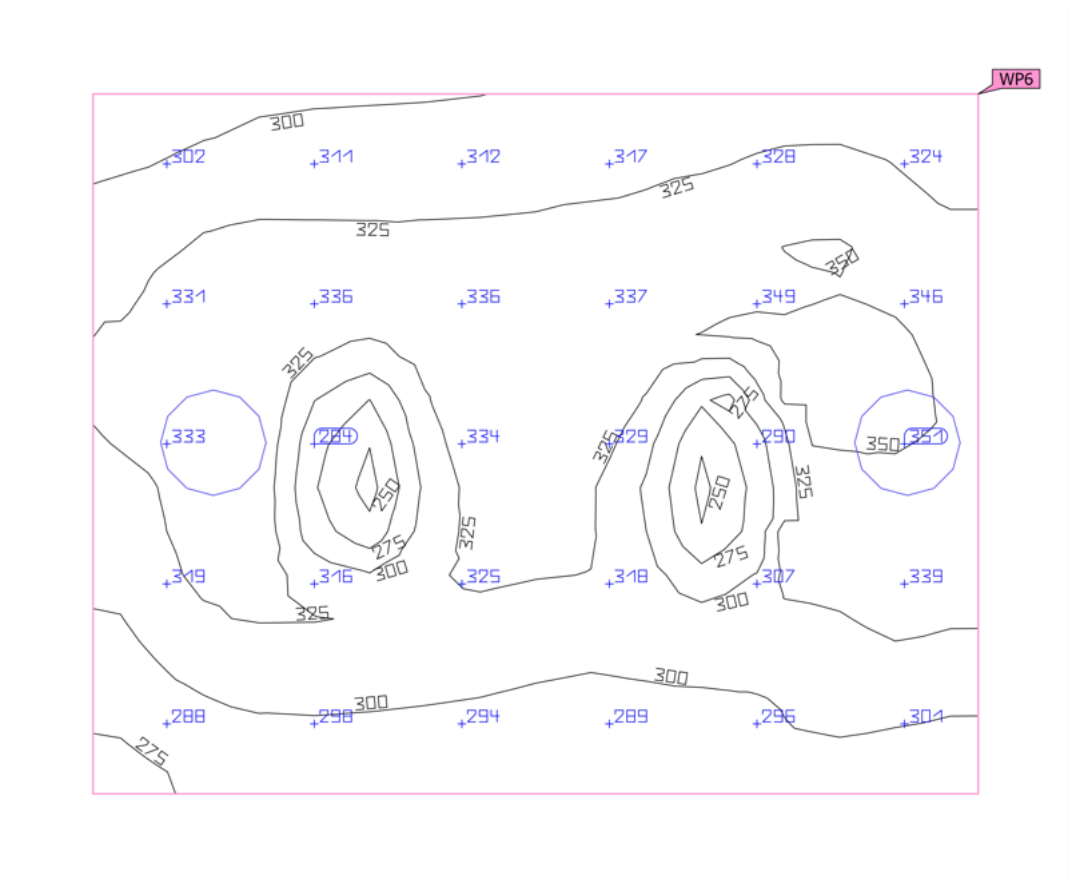


Propiedades	Ē (Nominal)	$E_{mín}$	$E_{máx}$	U_o (g_1) (Nominal)	g_2	Índice
Plano útil (Coworking 1) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.200 m	317 lx (≥ 300 lx) ✓	242 lx	357 lx	0.76 (≥ 0.40) ✓	0.68	WP6

Perfil de uso: Oficinas (34.2 Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos)

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Coworking 2 (Escena de luz 1)

Resumen

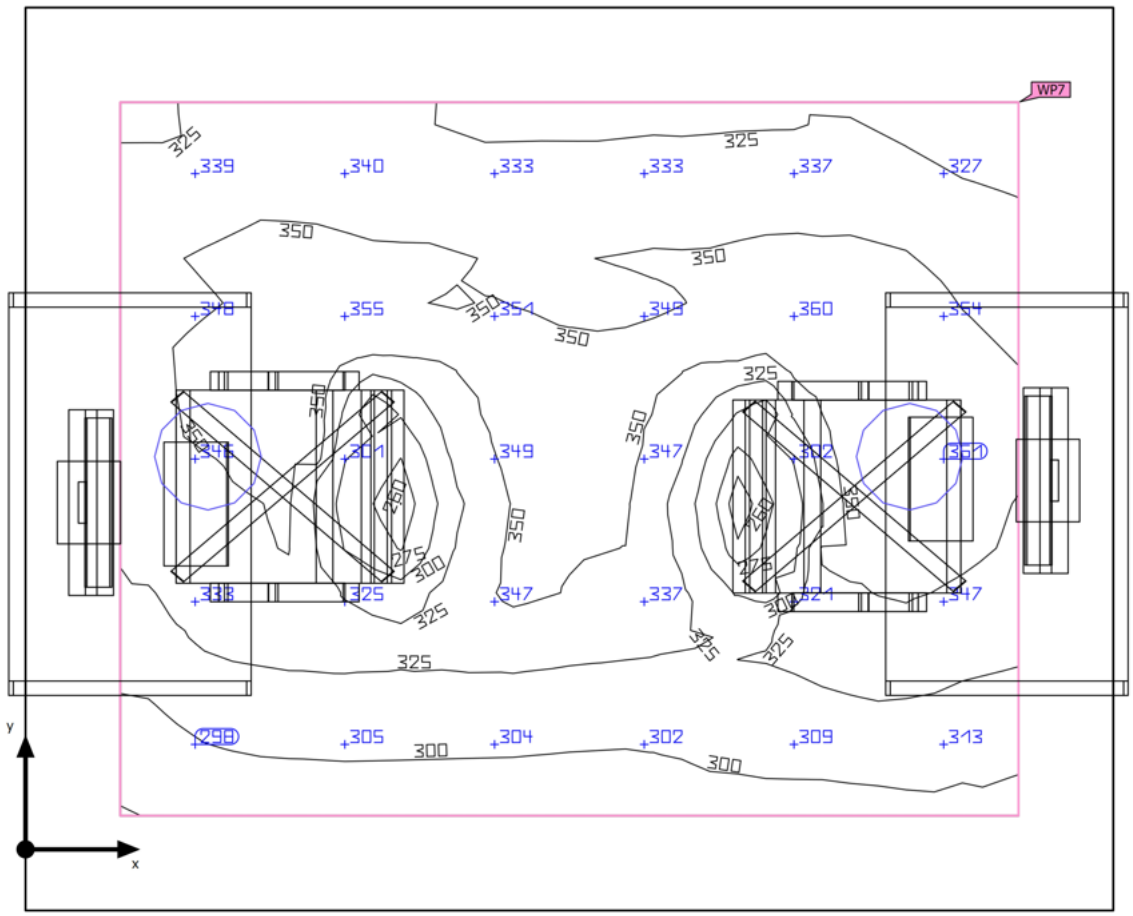

Base	4.38 m²
Grado de reflexión	Techo: 70.0 %, Paredes: 77.0 %, Suelo: 0.0 %
Factor de degradación	0.80 (Global)

Altura de montaje	2.200 m
Altura Plano útil	0.800 m
Zona marginal Plano útil	0.200 m

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Coworking 2 (Escena de luz 1)

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	332 lx	≥ 300 lx	✓	WP7
	U_o (g_1)	0.76	≥ 0.40	✓	WP7
	Potencia específica de conexión	12.82 W/m²	–		
		3.86 W/m²/100 lx	–		
Valores de consumo(2)	Consumo	90.4 kWh/a	máx. 200 kWh/a	✓	
Área	Potencia específica de conexión	8.36 W/m²	–		
		2.52 W/m²/100 lx	–		

(1) Basado en un espacio rectangular de 2.296 m x 1.906 m y SHR de 0.25.
(2) Calculado mediante la eval. ener.


Perfil de uso: Oficinas (34.2 Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos)

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	R_{UG}	P	Φ	Rendimiento lumínico
2	SYLVANIA		P24629-LED PANEL RD 18W NW	–	18.3 W	1110 lm	60.8 lm/W


Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Coworking 2

Plano de situación de luminarias

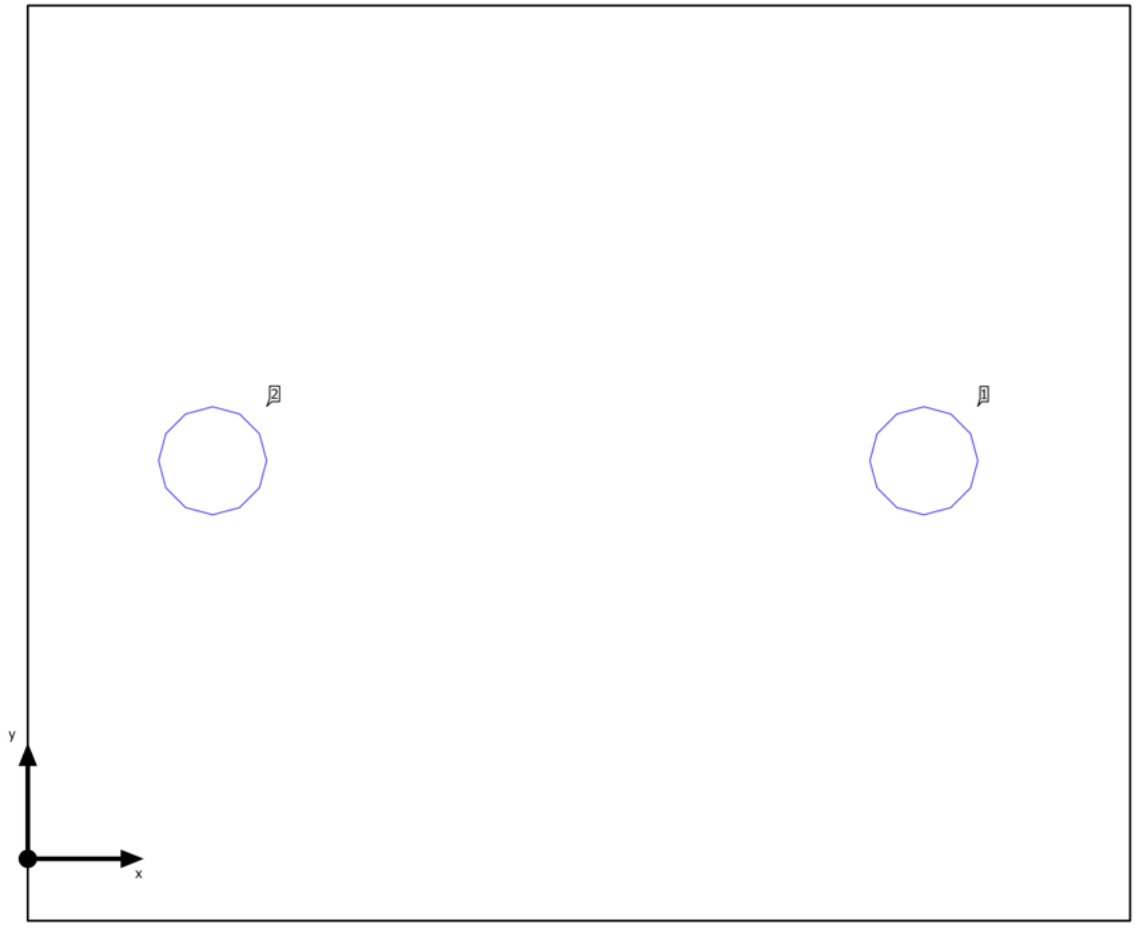

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Coworking 2

Plano de situación de luminarias



Fabricante	SYLVANIA	P	18.3 W
Nombre del artículo	P24629-LED PANEL RD 18W NW	$\Phi_{Luminaria}$	1110 lm
Lámpara	1x		

Luminarias individuales

X	Y	Altura de montaje	Luminaria
1.866 m	0.829 m	2.200 m	1
0.385 m	0.829 m	2.200 m	2

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Coworking 2


Lista de luminarias

Φ_{total}	P_{total}	Rendimiento lumínico
2220 lm	36.6 W	60.7 lm/W

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
2	SYLVANIA		P24629-LED PANEL RD 18W NW	18.3 W	1110 lm	60.8 lm/W

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Coworking 2 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

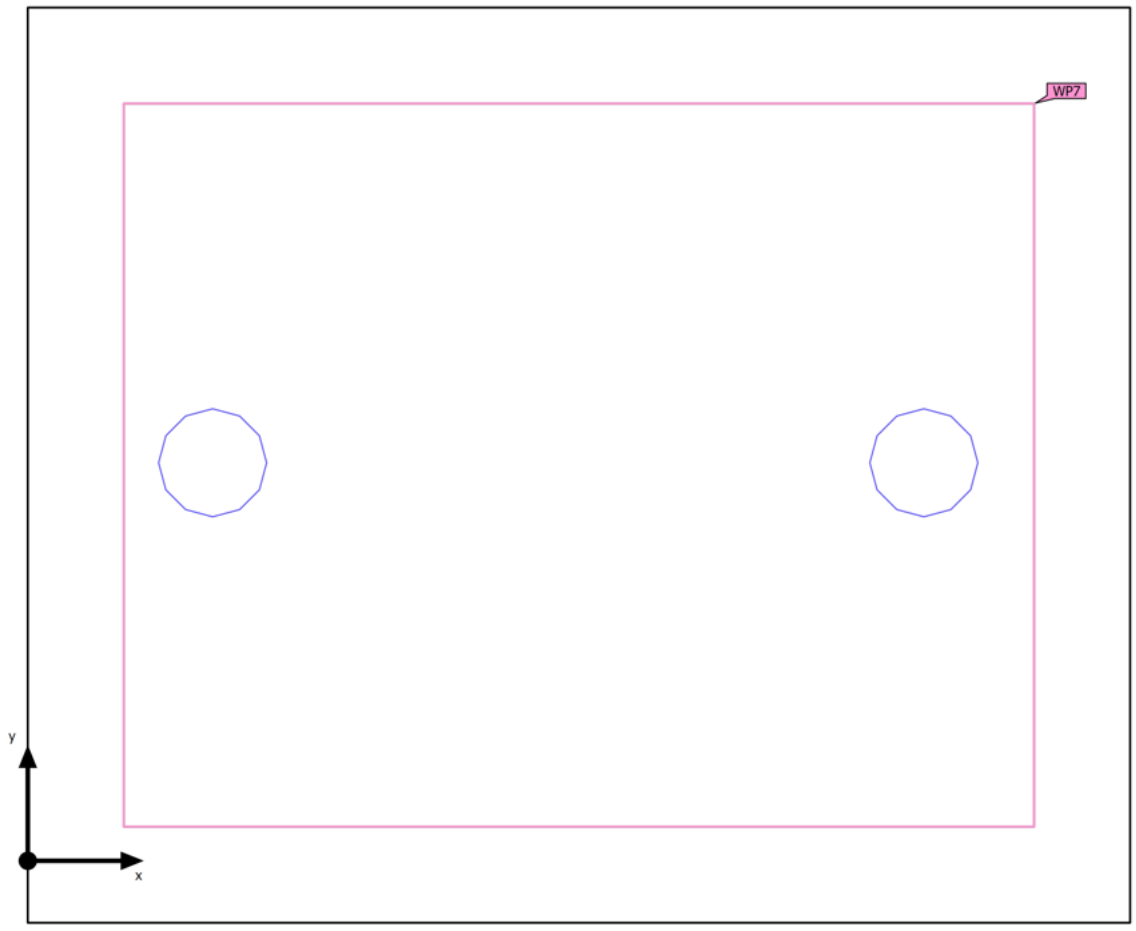

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Coworking 2 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo


Planos útiles


Propiedades	Ē (Nominal)	$E_{mín}$	$E_{máx}$	U_o (g_1) (Nominal)	g_2	Índice
Plano útil (Coworking 2) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.200 m	332 lx (≥ 300 lx) ✓	251 lx	369 lx	0.76 (≥ 0.40) ✓	0.68	WP7

Perfil de uso: Oficinas (34.2 Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos)

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Coworking 2 (Escena de luz 1)

Plano útil (Coworking 2)



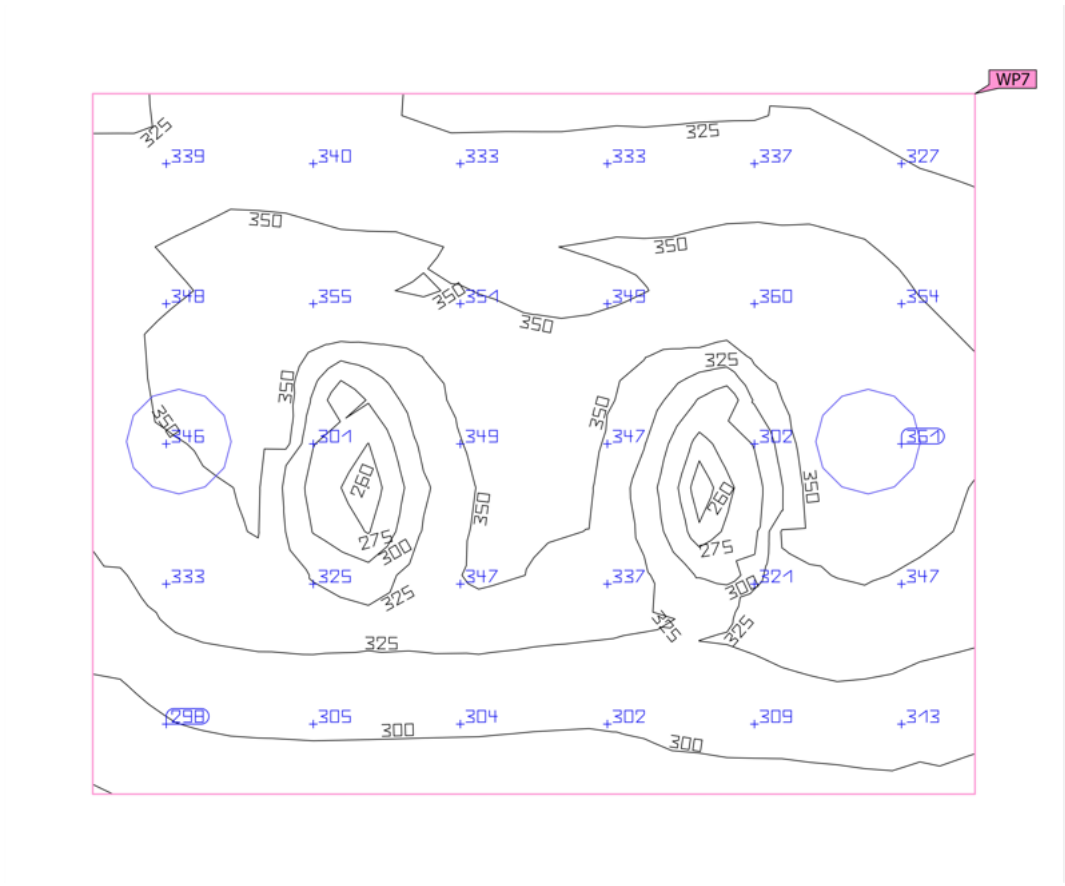


Propiedades	Ē (Nominal)	$E_{mín}$	$E_{máx}$	U_o (g_1) (Nominal)	g_2	Índice
Plano útil (Coworking 2) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.200 m	332 lx (≥ 300 lx) ✓	251 lx	369 lx	0.76 (≥ 0.40) ✓	0.68	WP7

Perfil de uso: Oficinas (34.2 Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos)

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Coworking 3 (Escena de luz 1)

Resumen

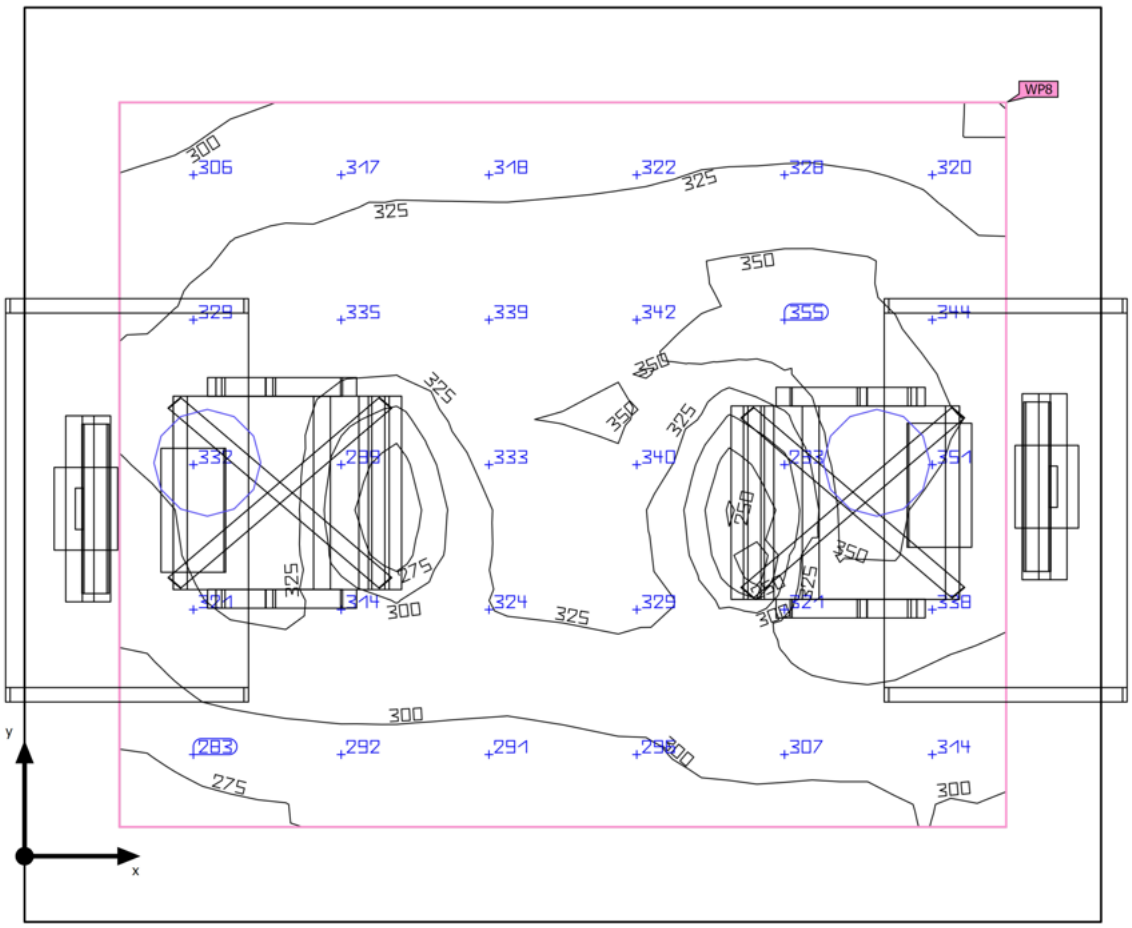

Base	4.37 m²
Grado de reflexión	Techo: 70.0 %, Paredes: 77.0 %, Suelo: 0.0 %
Factor de degradación	0.80 (Global)

Altura de montaje	2.200 m
Altura Plano útil	0.800 m
Zona marginal Plano útil	0.200 m

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Coworking 3 (Escena de luz 1)

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	320 lx	≥ 300 lx	✓	WP8
	U_o (g_1)	0.74	≥ 0.40	✓	WP8
	Potencia específica de conexión	12.83 W/m²	–		
		4.01 W/m²/100 lx	–		
Valores de consumo(2)	Consumo	90.4 kWh/a	máx. 200 kWh/a	✓	
Área	Potencia específica de conexión	8.37 W/m²	–		
		2.62 W/m²/100 lx	–		

(1) Basado en un espacio rectangular de 2.268 m x 1.927 m y SHR de 0.25.
(2) Calculado mediante la eval. ener.


Perfil de uso: Oficinas (34.2 Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos)

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	R_{UG}	P	Φ	Rendimiento lumínico
2	SYLVANIA		P24629-LED PANEL RD 18W NW	–	18.3 W	1110 lm	60.8 lm/W


Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Coworking 3

Plano de situación de luminarias

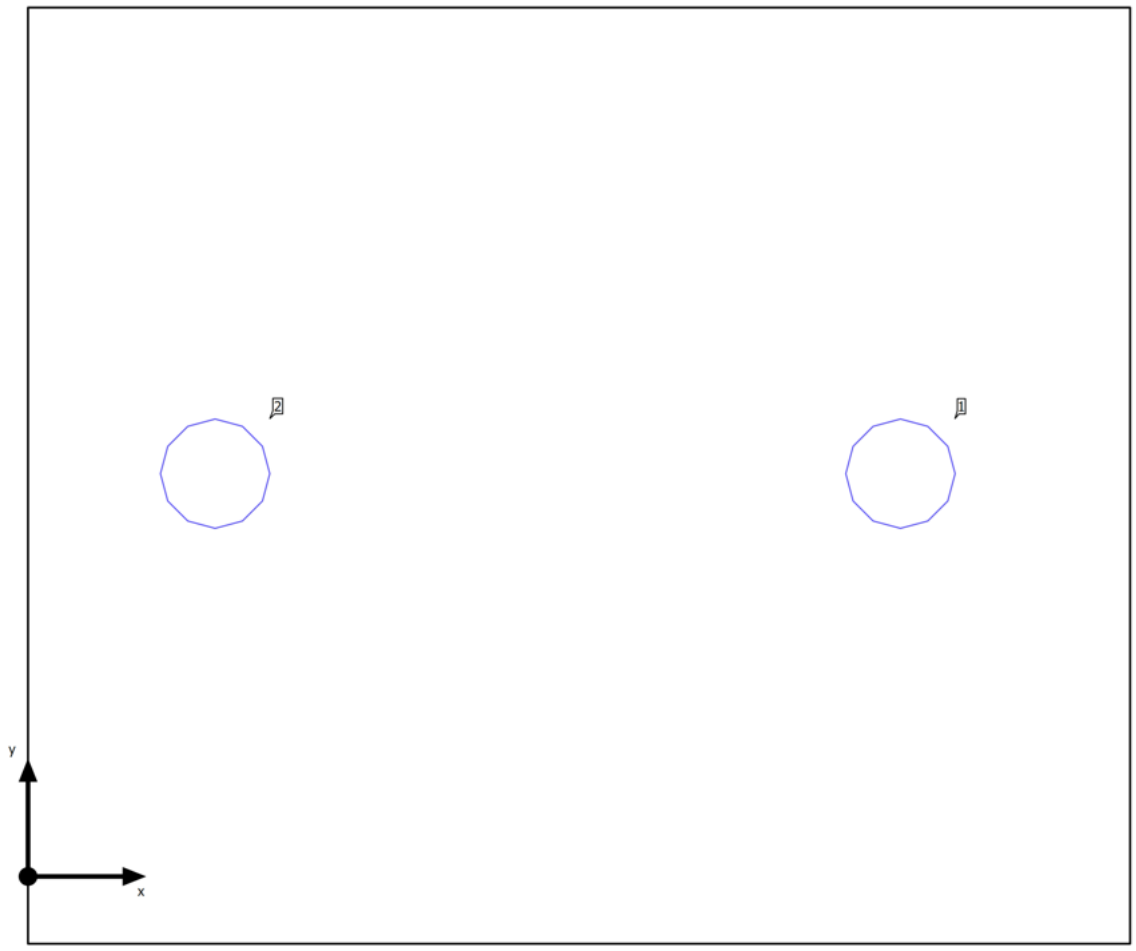

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Coworking 3

Plano de situación de luminarias



Fabricante	SYLVANIA	P	18.3 W
Nombre del artículo	P24629-LED PANEL RD 18W NW	$\Phi_{Luminaria}$	1110 lm
Lámpara	1x		

Luminarias individuales

X	Y	Altura de montaje	Luminaria
1.795 m	0.829 m	2.200 m	1
0.385 m	0.829 m	2.200 m	2

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Coworking 3


Lista de luminarias

Φ_{total}	P_{total}	Rendimiento lumínico
2220 lm	36.6 W	60.7 lm/W

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
2	SYLVANIA		P24629-LED PANEL RD 18W NW	18.3 W	1110 lm	60.8 lm/W

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Coworking 3 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

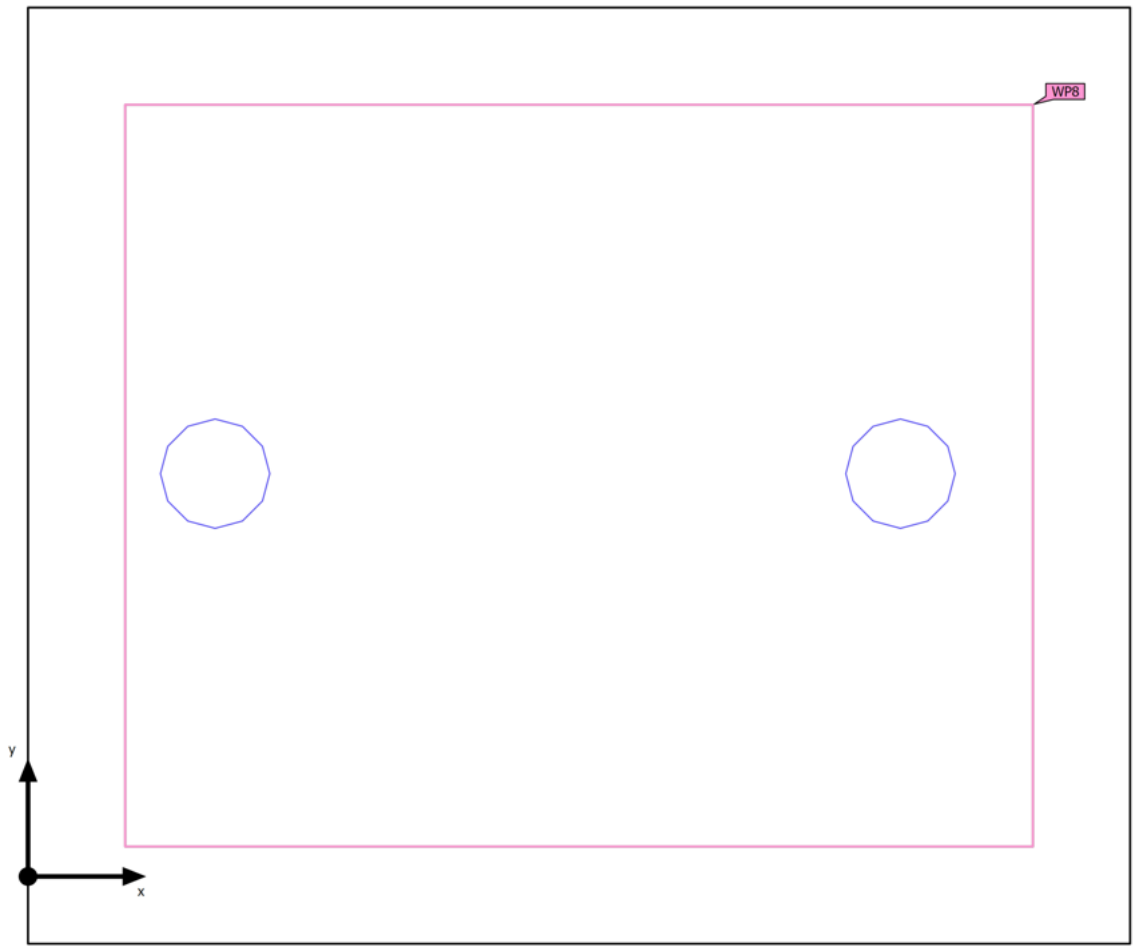

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Coworking 3 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo


Planos útiles


Propiedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{mín}$	$E_{máx}$	U_o (g_1) (Nominal)	g_2	Índice
Plano útil (Coworking 3) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.200 m	320 lx (≥ 300 lx) ✓	238 lx	363 lx	0.74 (≥ 0.40) ✓	0.66	WP8

Perfil de uso: Oficinas (34.2 Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos)

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Coworking 3 (Escena de luz 1)

Plano útil (Coworking 3)



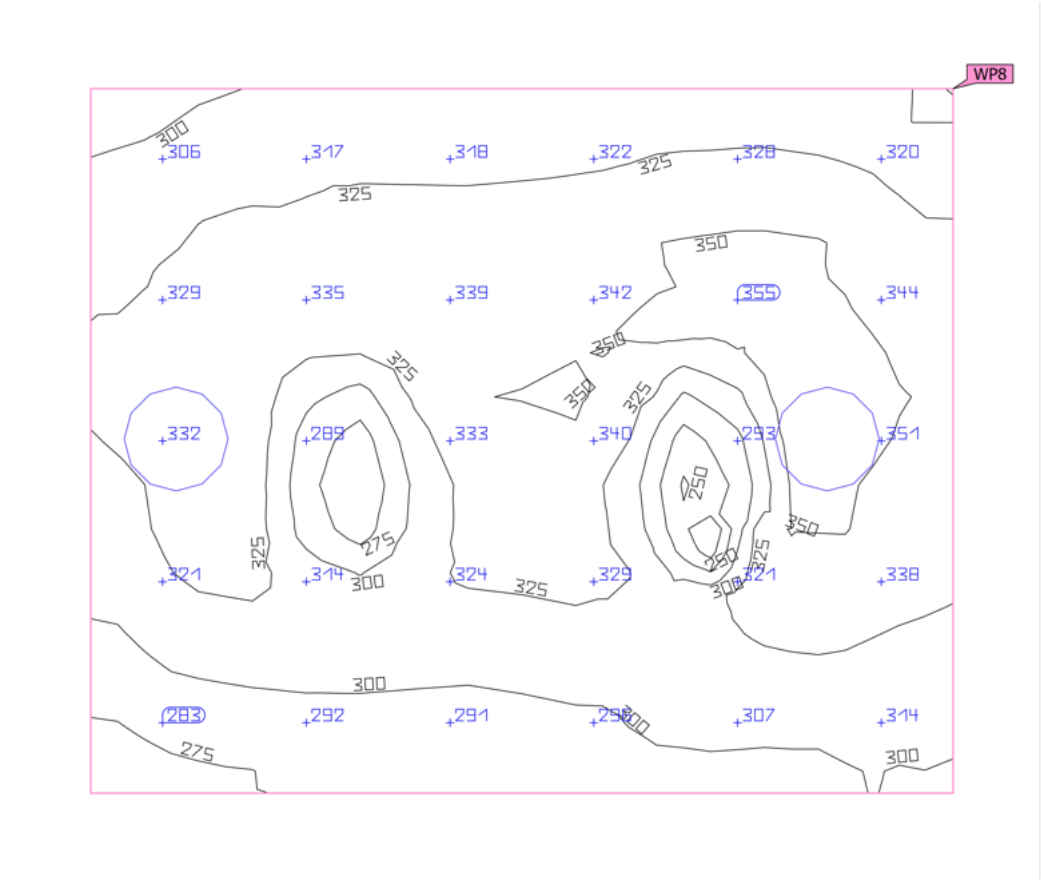


Propiedades	Ē (Nominal)	$E_{mín}$	$E_{máx}$	U_o (g_1) (Nominal)	g_2	Índice
Plano útil (Coworking 3) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.200 m	320 lx (≥ 300 lx) ✓	238 lx	363 lx	0.74 (≥ 0.40) ✓	0.66	WP8

Perfil de uso: Oficinas (34.2 Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos)

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Coworking 4 (Escena de luz 1)

Resumen

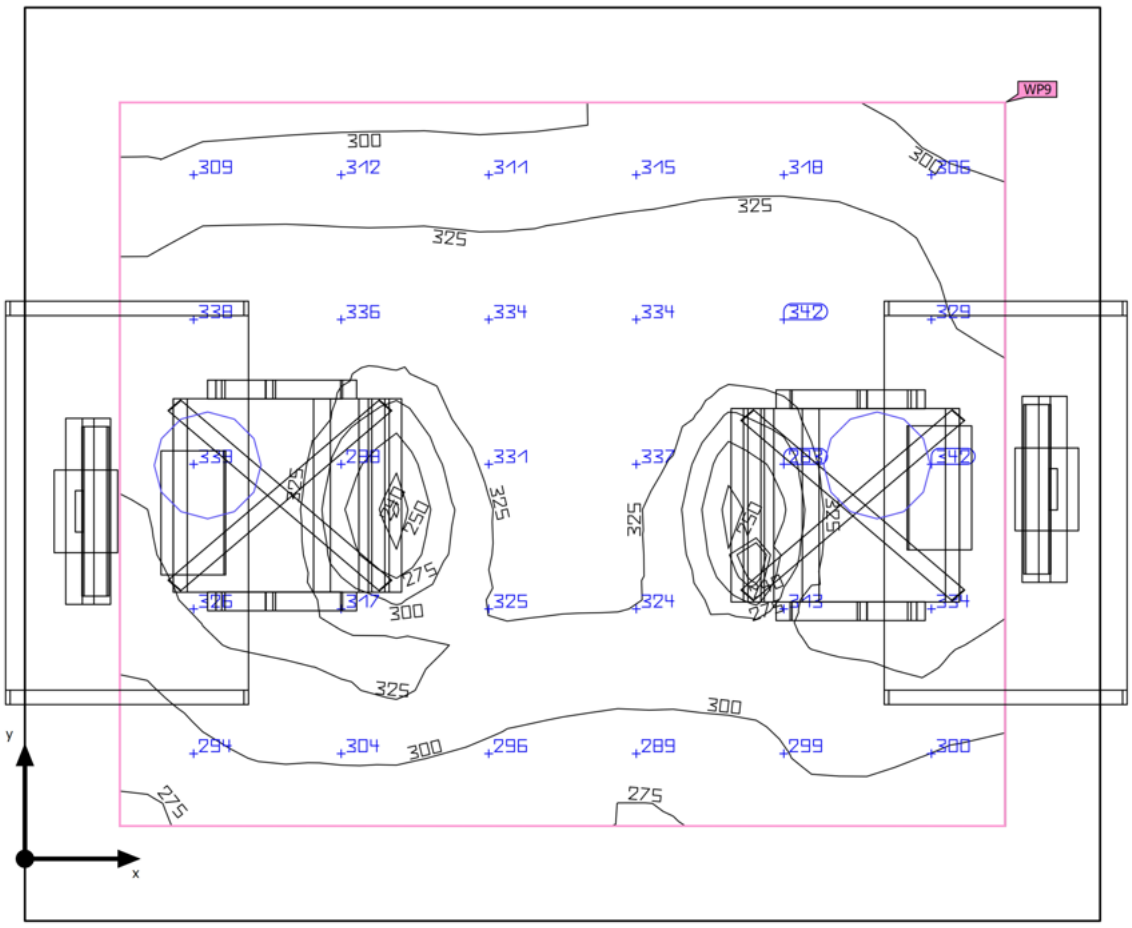

Base	4.36 m²
Grado de reflexión	Techo: 70.0 %, Paredes: 77.0 %, Suelo: 0.0 %
Factor de degradación	0.80 (Global)

Altura de montaje	2.200 m
Altura Plano útil	0.800 m
Zona marginal Plano útil	0.200 m

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Coworking 4 (Escena de luz 1)

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	317 lx	≥ 300 lx	✓	WP9
	U_o (g_1)	0.74	≥ 0.40	✓	WP9
	Potencia específica de conexión	12.87 W/m²	–		
		4.06 W/m²/100 lx	–		
Valores de consumo(2)	Consumo	90.4 kWh/a	máx. 200 kWh/a	✓	
Área	Potencia específica de conexión	8.40 W/m²	–		
		2.65 W/m²/100 lx	–		

(1) Basado en un espacio rectangular de 2.265 m x 1.925 m y SHR de 0.25.
(2) Calculado mediante la eval. ener.


Perfil de uso: Oficinas (34.2 Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos)

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	R_{UG}	P	Φ	Rendimiento lumínico
2	SYLVANIA		P24629-LED PANEL RD 18W NW	–	18.3 W	1110 lm	60.8 lm/W


Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Coworking 4

Plano de situación de luminarias

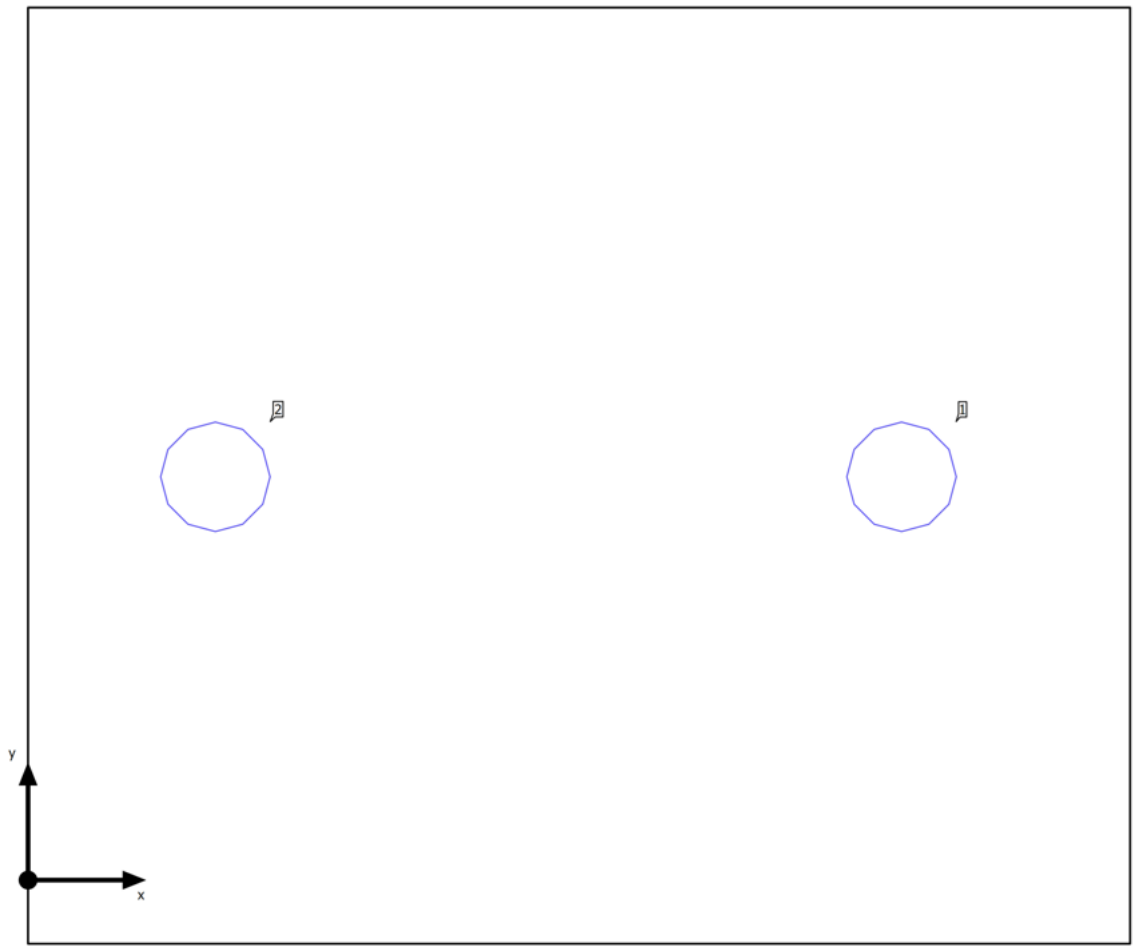

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Coworking 4

Plano de situación de luminarias



Fabricante	SYLVANIA	P	18.3 W
Nombre del artículo	P24629-LED PANEL RD 18W NW	$\Phi_{Luminaria}$	1110 lm
Lámpara	1x		

Luminarias individuales

X	Y	Altura de montaje	Luminaria
1.795 m	0.829 m	2.200 m	1
0.385 m	0.829 m	2.200 m	2

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Coworking 4


Lista de luminarias

Φ_{total}	P_{total}	Rendimiento lumínico
2220 lm	36.6 W	60.7 lm/W

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
2	SYLVANIA		P24629-LED PANEL RD 18W NW	18.3 W	1110 lm	60.8 lm/W

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Coworking 4 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

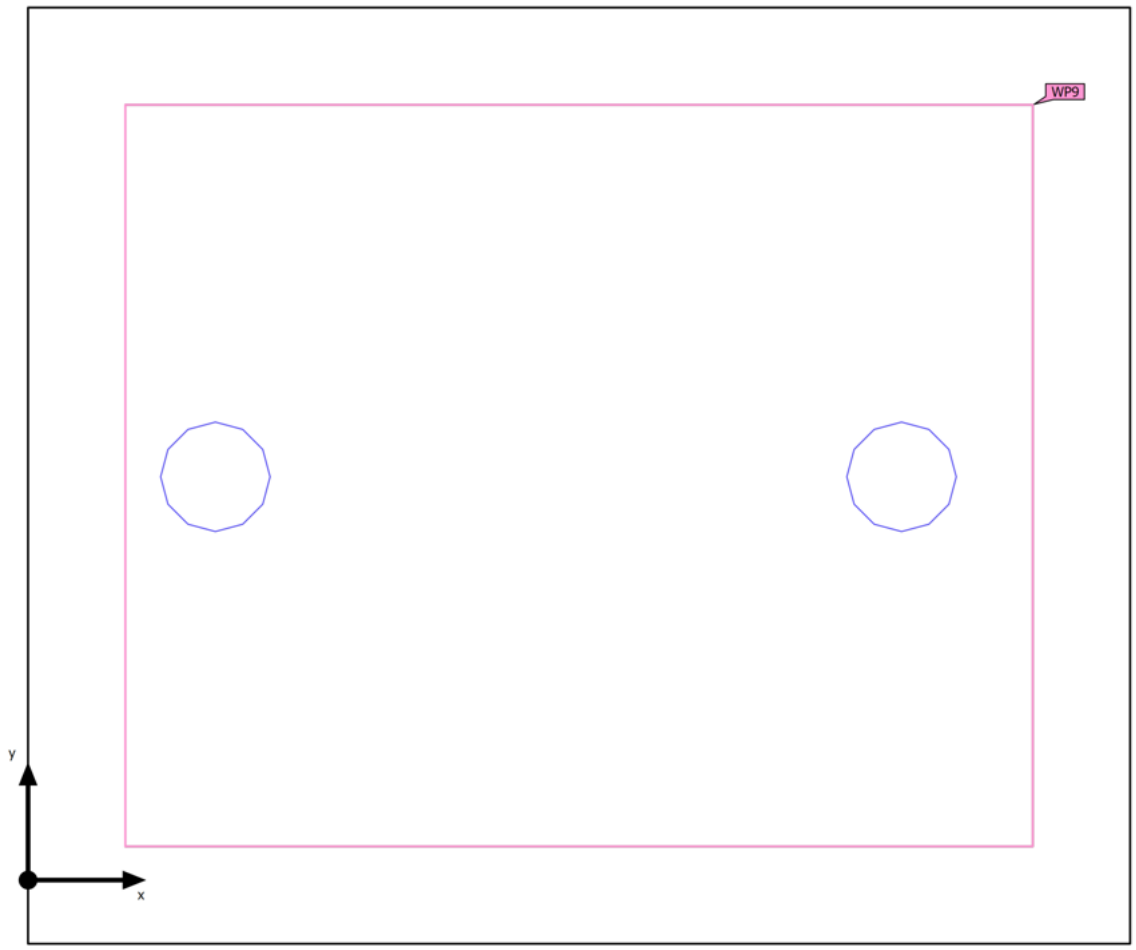

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Coworking 4 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo


Planos útiles


Propiedades	Ē (Nominal)	$E_{mín}$	$E_{máx}$	U_o (g_1) (Nominal)	g_2	Índice
Plano útil (Coworking 4) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.200 m	317 lx (≥ 300 lx) ✓	233 lx	350 lx	0.74 (≥ 0.40) ✓	0.67	WP9

Perfil de uso: Oficinas (34.2 Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos)

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Coworking 4 (Escena de luz 1)

Plano útil (Coworking 4)



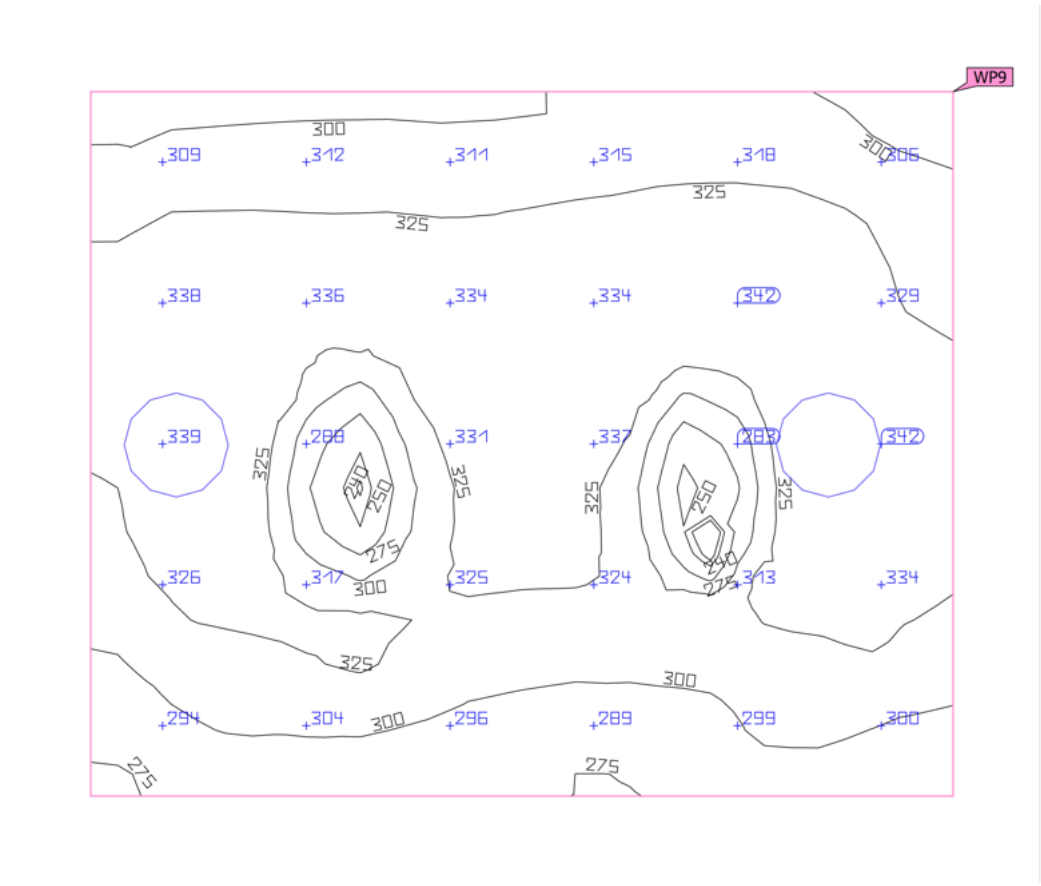


Propiedades	Ē (Nominal)	$E_{mín}$	$E_{máx}$	U_o (g_1) (Nominal)	g_2	Índice
Plano útil (Coworking 4) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.200 m	317 lx (≥ 300 lx) ✓	233 lx	350 lx	0.74 (≥ 0.40) ✓	0.67	WP9

Perfil de uso: Oficinas (34.2 Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos)

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Coworking 5 (Escena de luz 1)

Resumen

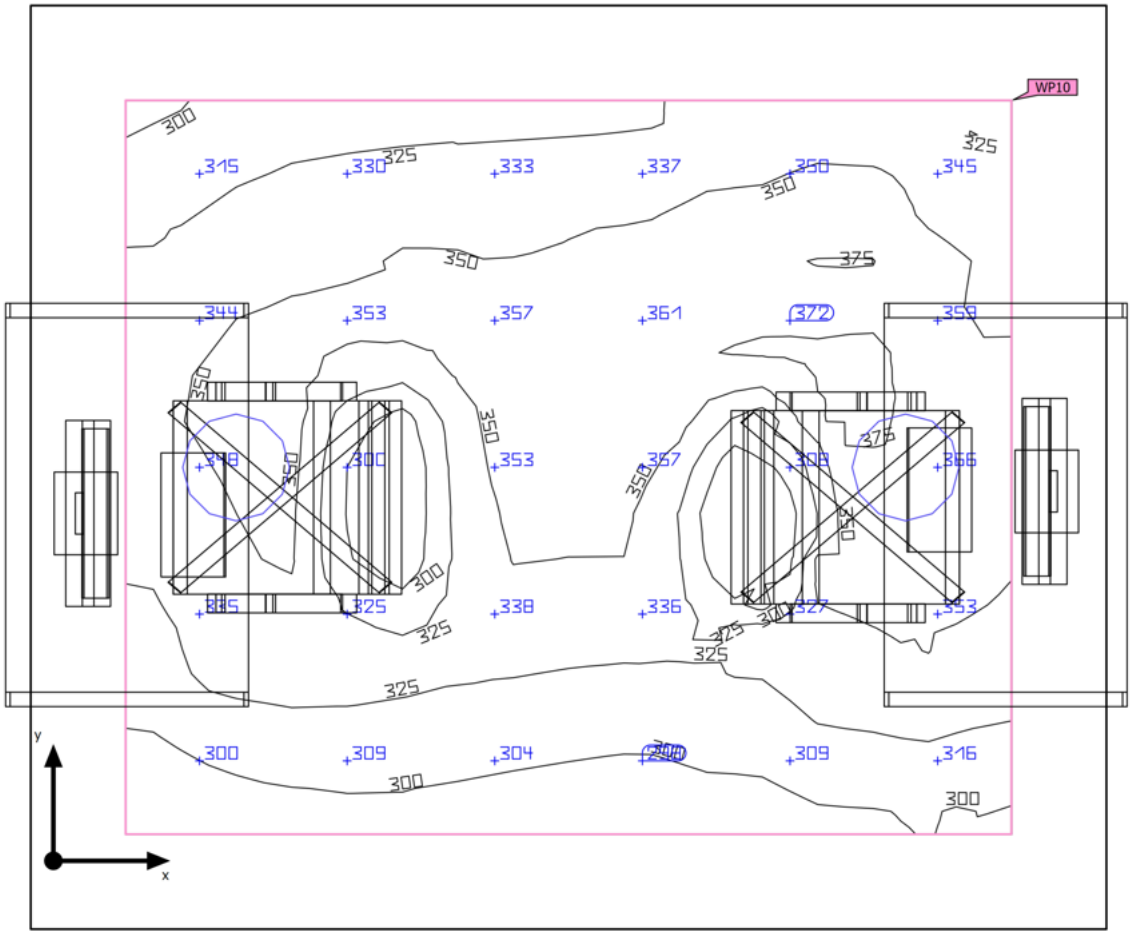

Base	4.41 m²
Grado de reflexión	Techo: 70.0 %, Paredes: 77.0 %, Suelo: 0.0 %
Factor de degradación	0.80 (Global)

Altura de montaje	2.200 m
Altura Plano útil	0.800 m
Zona marginal Plano útil	0.200 m

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Coworking 5 (Escena de luz 1)

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	334 lx	≥ 300 lx	✓	WP10
	U_o (g_1)	0.75	≥ 0.40	✓	WP10
	Potencia específica de conexión	12.68 W/m²	–		
		3.79 W/m²/100 lx	–		
Valores de consumo(2)	Consumo	90.4 kWh/a	máx. 200 kWh/a	✓	
Área	Potencia específica de conexión	8.30 W/m²	–		
		2.48 W/m²/100 lx	–		

(1) Basado en un espacio rectangular de 2.266 m x 1.946 m y SHR de 0.25.
(2) Calculado mediante la eval. ener.


Perfil de uso: Oficinas (34.2 Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos)

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	R_{UG}	P	Φ	Rendimiento lumínico
2	SYLVANIA		P24629-LED PANEL RD 18W NW	–	18.3 W	1110 lm	60.8 lm/W


Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Coworking 5

Plano de situación de luminarias

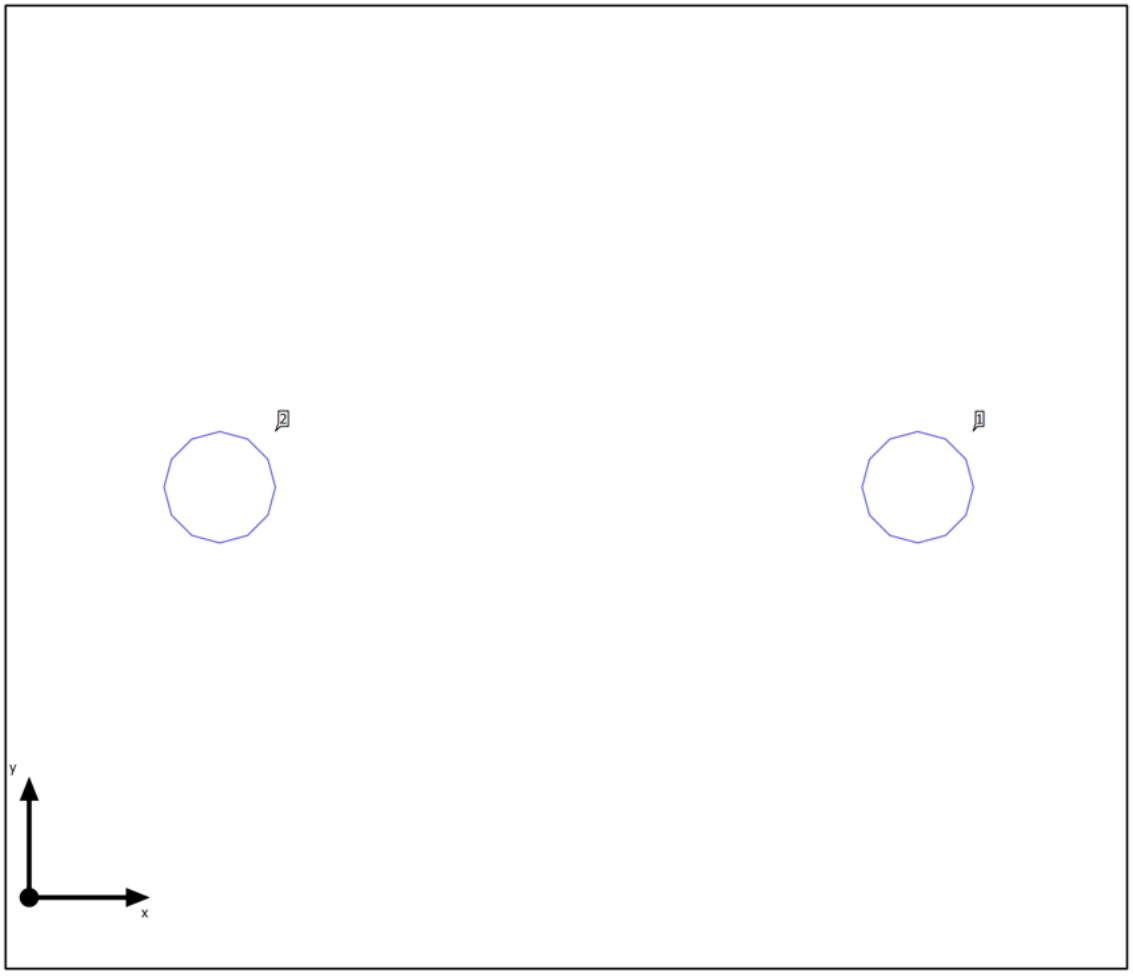

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Coworking 5

Plano de situación de luminarias



Fabricante	SYLVANIA	P	18.3 W
Nombre del artículo	P24629-LED PANEL RD 18W NW	$\Phi_{Luminaria}$	1110 lm
Lámpara	1x		

Luminarias individuales

X	Y	Altura de montaje	Luminaria
1.795 m	0.829 m	2.200 m	1
0.385 m	0.829 m	2.200 m	2

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Coworking 5


Lista de luminarias

Φ_{total}	P_{total}	Rendimiento lumínico
2220 lm	36.6 W	60.7 lm/W

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
2	SYLVANIA		P24629-LED PANEL RD 18W NW	18.3 W	1110 lm	60.8 lm/W

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Coworking 5 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

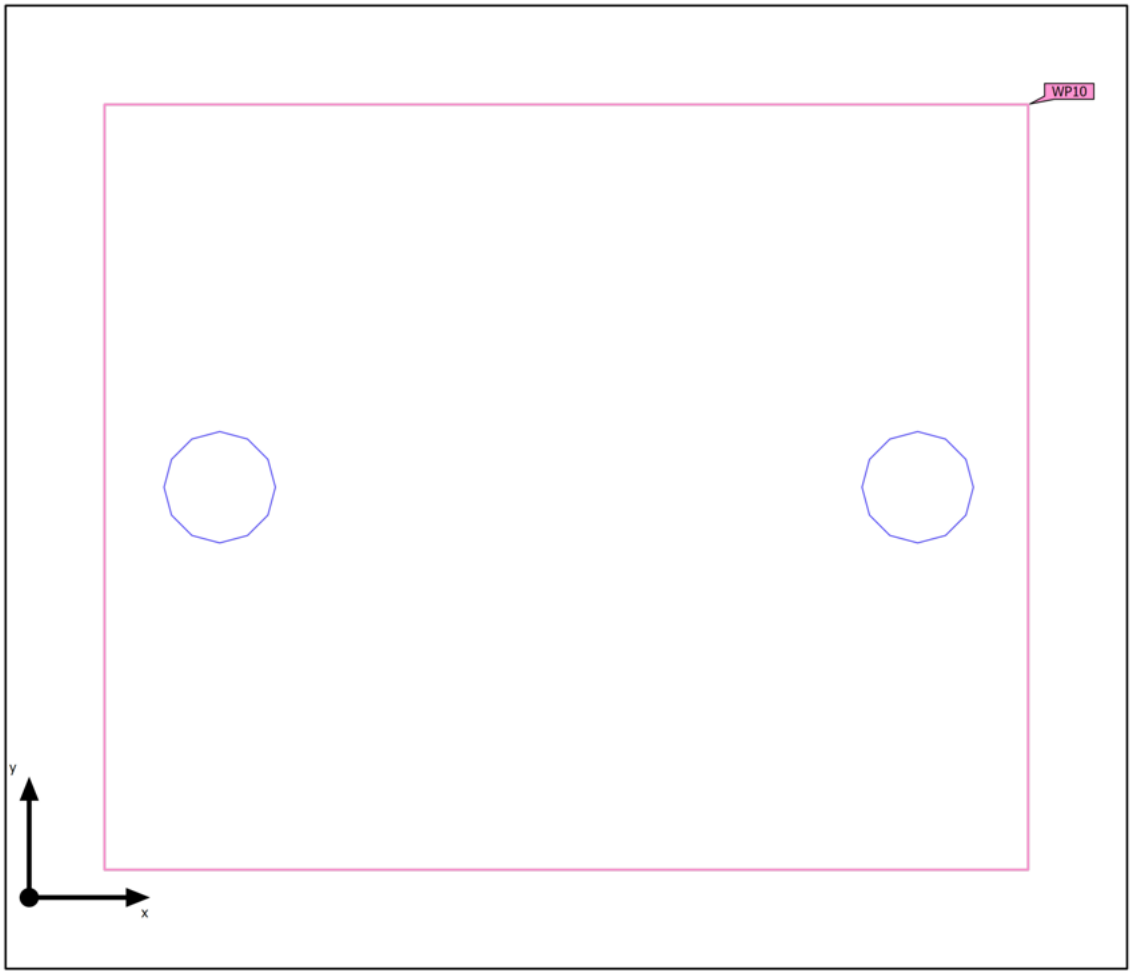

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Coworking 5 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo


Planos útiles


Propiedades	Ē (Nominal)	$E_{mín}$	$E_{máx}$	U_o (g_1) (Nominal)	g_2	Índice
Plano útil (Coworking 5) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.200 m	334 lx (≥ 300 lx) ✓	250 lx	380 lx	0.75 (≥ 0.40) ✓	0.66	WP10

Perfil de uso: Oficinas (34.2 Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos)

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Coworking 5 (Escena de luz 1)

Plano útil (Coworking 5)



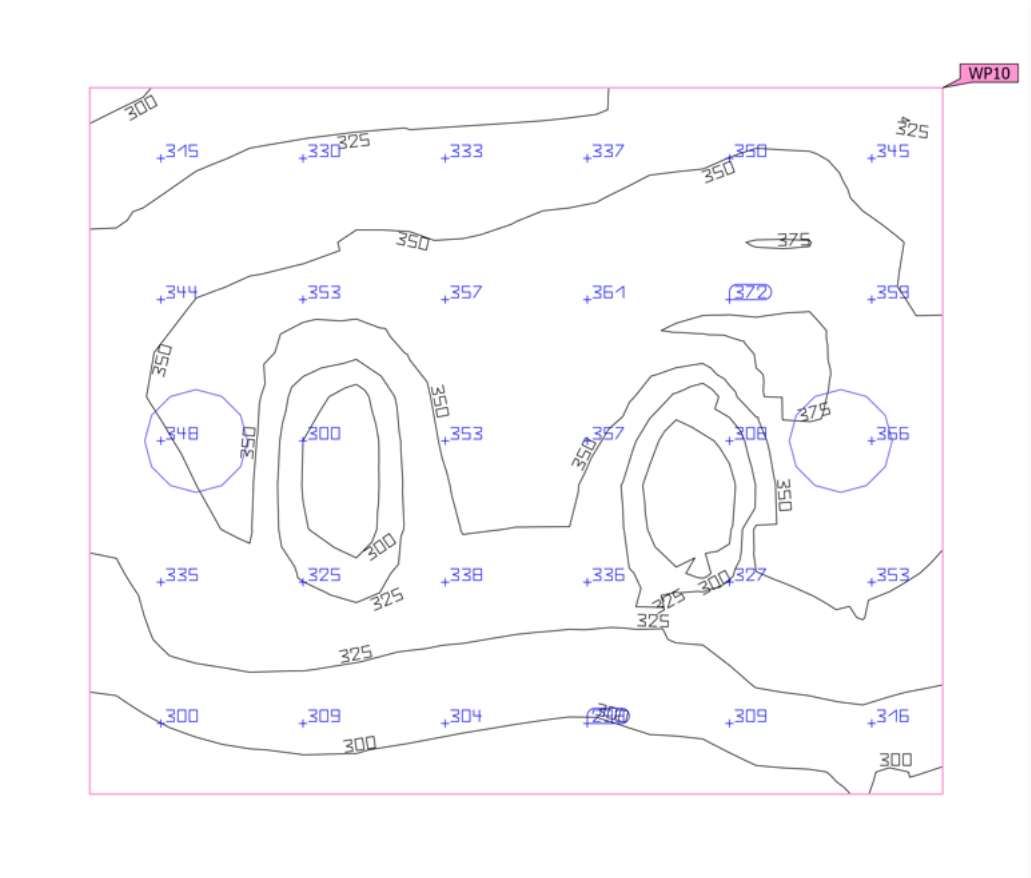


Propiedades	Ē (Nominal)	$E_{mín}$	$E_{máx}$	U_o (g_1) (Nominal)	g_2	Índice
Plano útil (Coworking 5) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.200 m	334 lx (≥ 300 lx) ✓	250 lx	380 lx	0.75 (≥ 0.40) ✓	0.66	WP10

Perfil de uso: Oficinas (34.2 Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos)

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Coworking 6 (Escena de luz 1)

Resumen

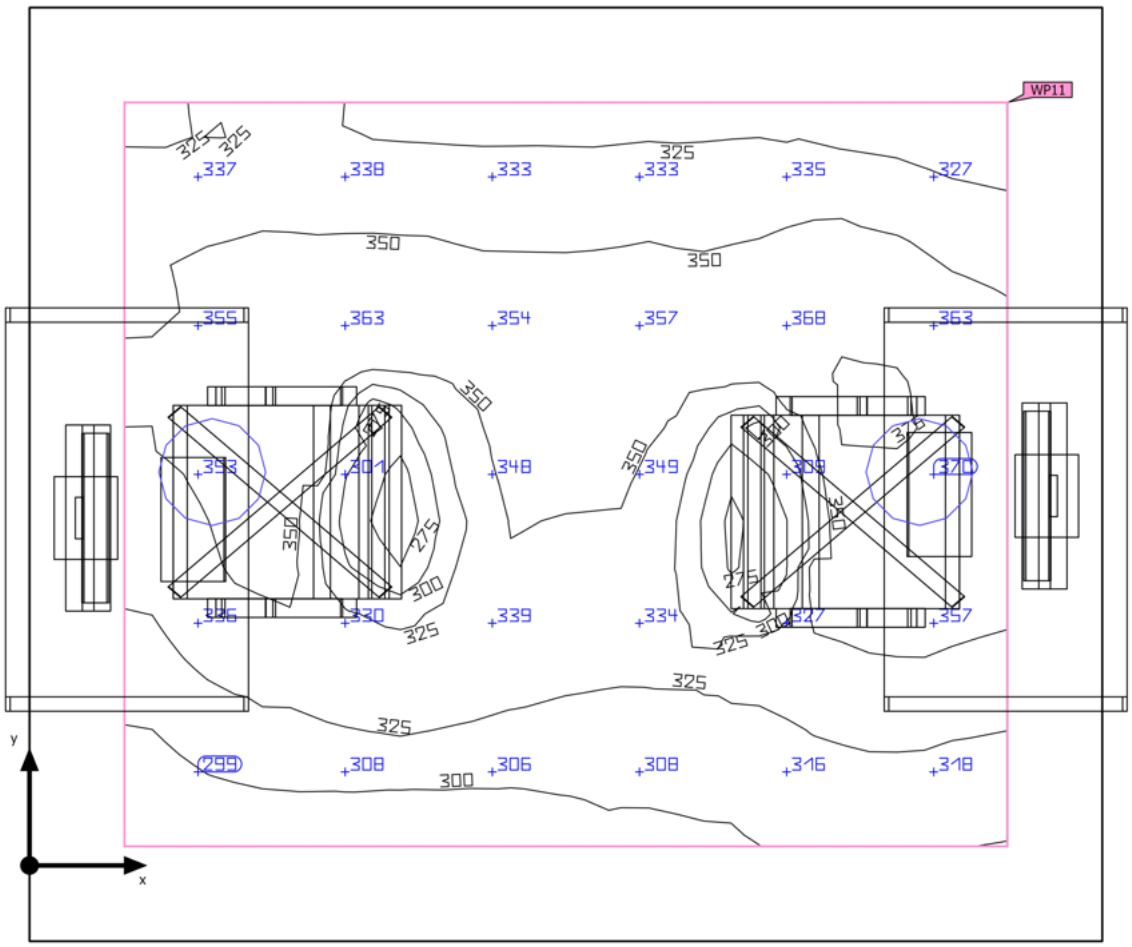

Base	4.45 m²
Grado de reflexión	Techo: 70.0 %, Paredes: 77.0 %, Suelo: 0.0 %
Factor de degradación	0.80 (Global)

Altura de montaje	2.200 m
Altura Plano útil	0.800 m
Zona marginal Plano útil	0.200 m

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Coworking 6 (Escena de luz 1)

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	335 lx	≥ 300 lx	✓	WP11
	U_o (g_1)	0.76	≥ 0.40	✓	WP11
	Potencia específica de conexión	12.55 W/m²	–		
		3.74 W/m²/100 lx	–		
Valores de consumo(2)	Consumo	90.4 kWh/a	máx. 200 kWh/a	✓	
Área	Potencia específica de conexión	8.23 W/m²	–		
		2.45 W/m²/100 lx	–		

(1) Basado en un espacio rectangular de 2.260 m x 1.968 m y SHR de 0.25.
(2) Calculado mediante la eval. ener.


Perfil de uso: Oficinas (34.2 Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos)

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	R_{UG}	P	Φ	Rendimiento lumínico
2	SYLVANIA		P24629-LED PANEL RD 18W NW	–	18.3 W	1110 lm	60.8 lm/W


Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Coworking 6

Plano de situación de luminarias

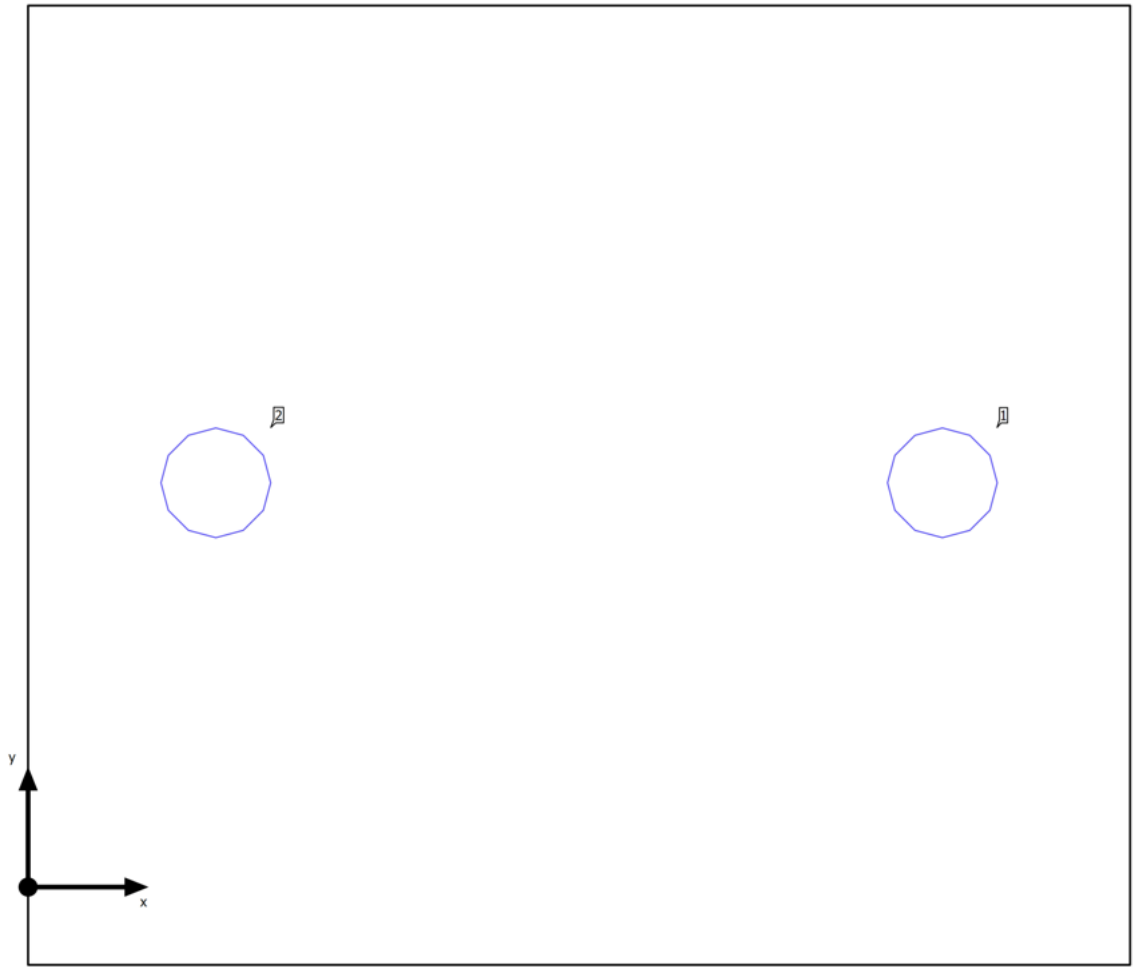

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Coworking 6

Plano de situación de luminarias



Fabricante	SYLVANIA	P	18.3 W
Nombre del artículo	P24629-LED PANEL RD 18W NW	$\Phi_{Luminaria}$	1110 lm
Lámpara	1x		

Luminarias individuales

X	Y	Altura de montaje	Luminaria
1.875 m	0.829 m	2.200 m	1
0.385 m	0.829 m	2.200 m	2

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Coworking 6


Lista de luminarias

Φ_{total}	P_{total}	Rendimiento lumínico
2220 lm	36.6 W	60.7 lm/W

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
2	SYLVANIA		P24629-LED PANEL RD 18W NW	18.3 W	1110 lm	60.8 lm/W

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Coworking 6 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

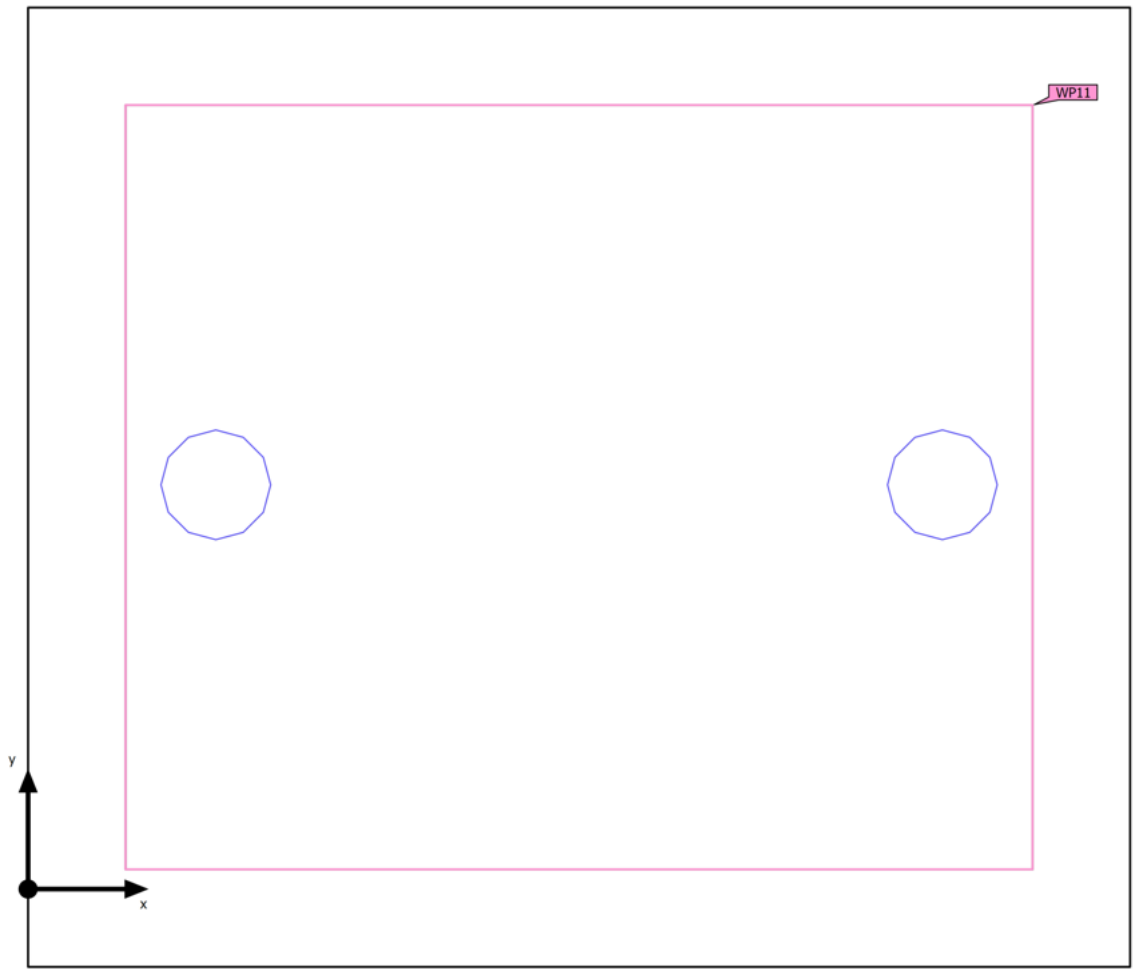

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Coworking 6 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo


Planos útiles


Propiedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{mín}$	$E_{máx}$	U_o (g_1) (Nominal)	g_2	Índice
Plano útil (Coworking 6) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.200 m	335 lx (≥ 300 lx) ✓	254 lx	376 lx	0.76 (≥ 0.40) ✓	0.68	WP11

Perfil de uso: Oficinas (34.2 Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos)

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Coworking 6 (Escena de luz 1)

Plano útil (Coworking 6)



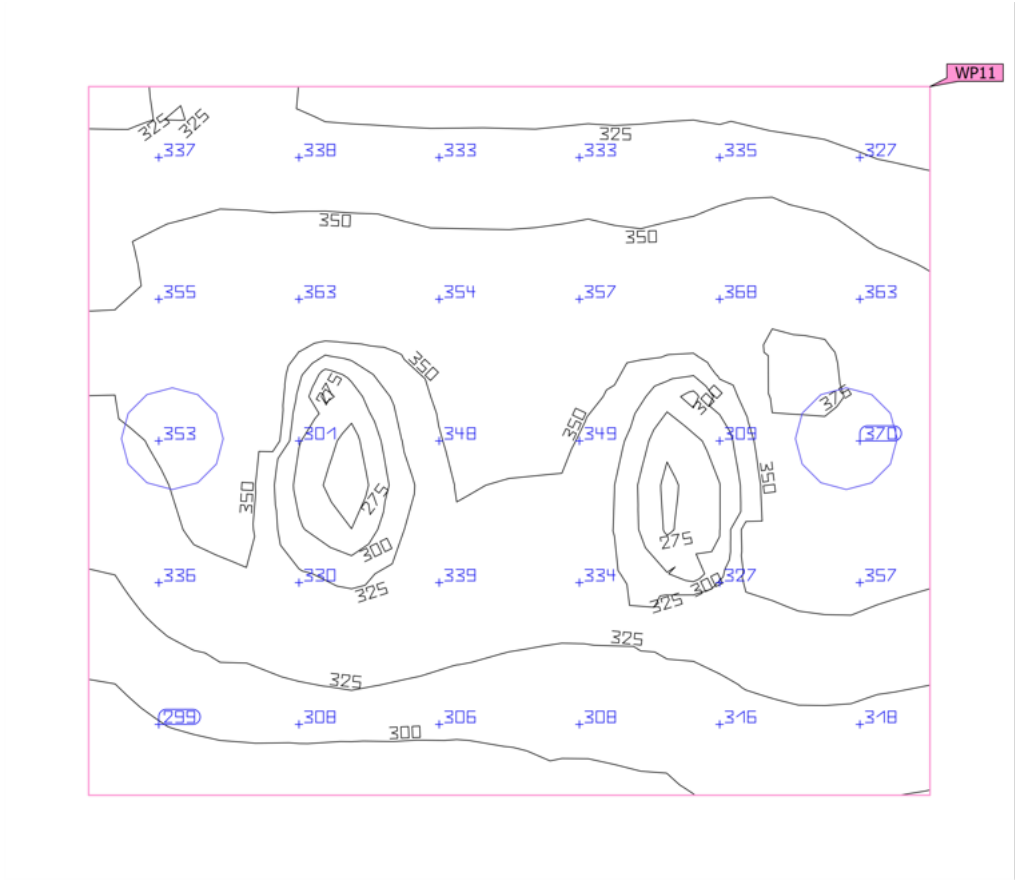


Propiedades	Ē (Nominal)	$E_{mín}$	$E_{máx}$	U_o (g_1) (Nominal)	g_2	Índice
Plano útil (Coworking 6) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.200 m	335 lx (≥ 300 lx) ✓	254 lx	376 lx	0.76 (≥ 0.40) ✓	0.68	WP11

Perfil de uso: Oficinas (34.2 Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos)

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Pasillo (Escena de luz 1)

Resumen

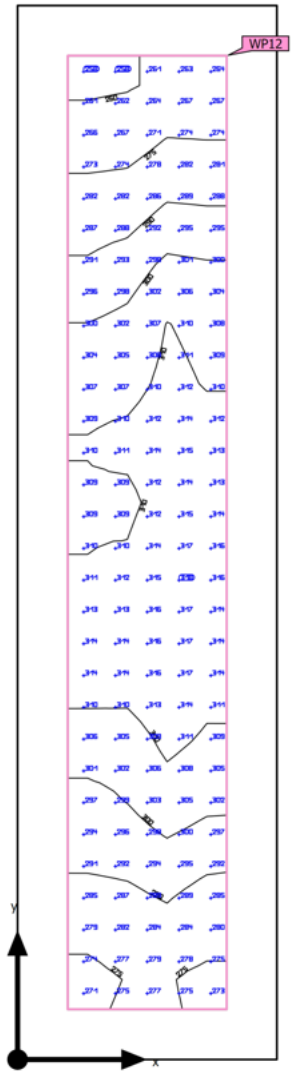

Base	9.76 m²
Grado de reflexión	Techo: 70.0 %, Paredes: 0.0 %, Suelo: 20.0 %
Factor de degradación	0.80 (Global)

Altura Plano útil	0.000 m
Zona marginal Plano útil	0.300 m

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Pasillo (Escena de luz 1)

Resumen

Resultados


	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	297 lx	≥ 100 lx	✓	WP12
	U_o (g_1)	0.87	≥ 0.40	✓	WP12
	Potencia específica de conexión	0.00 W/m²	–		
		0.00 W/m²/100 lx	–		
Valores de consumo[2]	Consumo	0.00 kWh/a	máx. 350 kWh/a	✓	
Área	Potencia específica de conexión	0.00 W/m²	–		
		0.00 W/m²/100 lx	–		

(1) Basado en un espacio rectangular de 6.300 m x 1.550 m y SHR de 0.25.
(2) Calculado mediante la eval. ener.

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios (9.1 Superficies de tránsito y pasillos)

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Pasillo (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

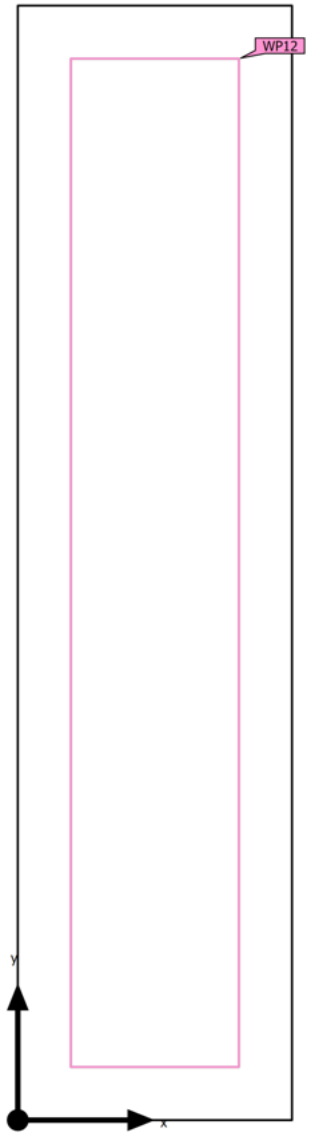

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Pasillo (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

Planos útiles


Propiedades	Ē (Nominal)	$E_{mín}$	$E_{máx}$	U_o (g_1) (Nominal)	g_2	Índice
Plano útil (Pasillo) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.300 m	297 lx (≥ 100 lx) ✓	257 lx	317 lx	0.87 (≥ 0.40) ✓	0.81	WP12

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios (9.1 Superficies de tránsito y pasillos)

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Pasillo (Escena de luz 1)

Plano útil (Pasillo)



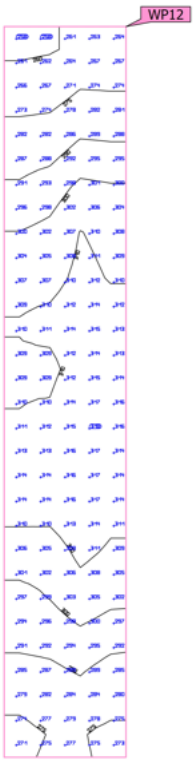


Propiedades	Ē (Nominal)	$E_{mín}$	$E_{máx}$	U_o (g_1) (Nominal)	g_2	Índice
Plano útil (Pasillo) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.300 m	297 lx (≥ 100 lx) ✓	257 lx	317 lx	0.87 (≥ 0.40) ✓	0.81	WP12

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios (9.1 Superficies de tránsito y pasillos)

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Pasillo (Escena de luz 1)

Resumen

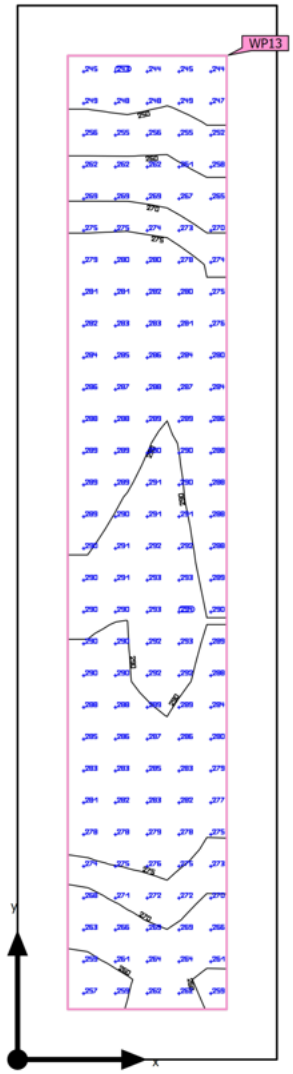

Base	9.76 m²
Grado de reflexión	Techo: 70.0 %, Paredes: 0.0 %, Suelo: 20.0 %
Factor de degradación	0.80 (Global)

Altura Plano útil	0.000 m
Zona marginal Plano útil	0.300 m

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Pasillo (Escena de luz 1)

Resumen

Resultados


	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	277 lx	≥ 100 lx	✓	WP13
	U_o (g_1)	0.88	≥ 0.40	✓	WP13
	Potencia específica de conexión	0.00 W/m²	–		
		0.00 W/m²/100 lx	–		
Valores de consumo(2)	Consumo	0.00 kWh/a	máx. 350 kWh/a	✓	
Área	Potencia específica de conexión	0.00 W/m²	–		
		0.00 W/m²/100 lx	–		

(1) Basado en un espacio rectangular de 6.300 m x 1.550 m y SHR de 0.25.
(2) Calculado mediante la eval. ener.

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios (9.1 Superficies de tránsito y pasillos)

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Pasillo (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

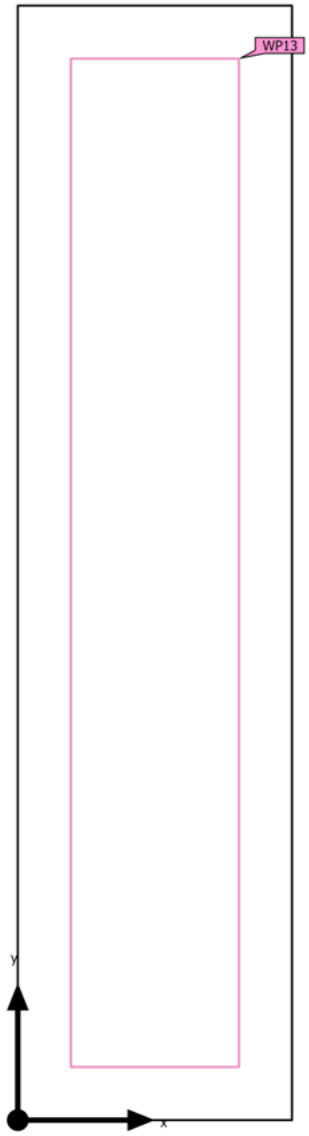

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Pasillo (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo


Planos útiles


Propiedades	Ē (Nominal)	$E_{mín}$	$E_{máx}$	U_o (g_1) (Nominal)	g_2	Índice
Plano útil (Pasillo) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.300 m	277 lx (≥ 100 lx) ✓	244 lx	294 lx	0.88 (≥ 0.40) ✓	0.83	WP13

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios (9.1 Superficies de tránsito y pasillos)

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Pasillo (Escena de luz 1)

Plano útil (Pasillo)



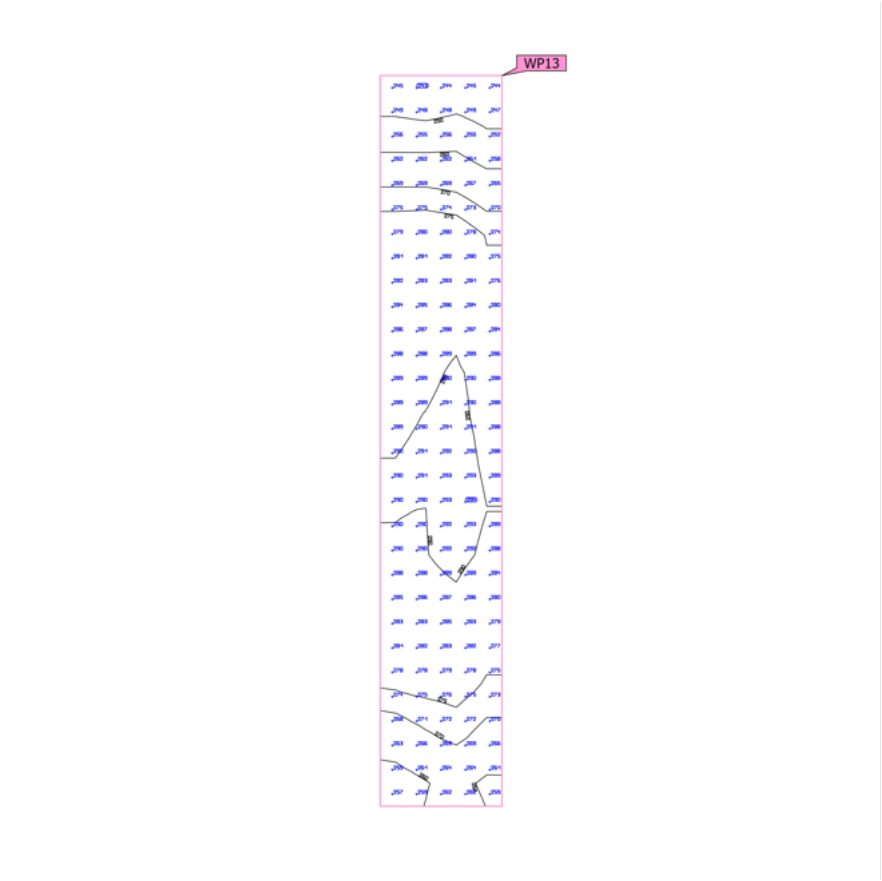


Propiedades	Ē (Nominal)	$E_{mín}$	$E_{máx}$	U_o (g_1) (Nominal)	g_2	Índice
Plano útil (Pasillo) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.300 m	277 lx (≥ 100 lx) ✓	244 lx	294 lx	0.88 (≥ 0.40) ✓	0.83	WP13

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios (9.1 Superficies de tránsito y pasillos)

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Pasillo (Escena de luz 1)

Resumen

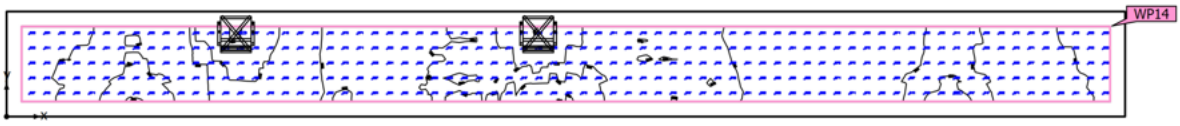

Base	20.86 m²
Grado de reflexión	Techo: 70.0 %, Paredes: 0.0 %, Suelo: 20.0 %
Factor de degradación	0.80 (Global)

Altura Plano útil	0.000 m
Zona marginal Plano útil	0.200 m

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Pasillo (Escena de luz 1)

Resumen

Resultados


	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	255 lx	≥ 100 lx	✓	WP14
	U_o (g_1)	0.35	≥ 0.40	✗	WP14
	Potencia específica de conexión	0.00 W/m²	–		
		0.00 W/m²/100 lx	–		
Valores de consumo[2]	Consumo	0.00 kWh/a	máx. 750 kWh/a	✓	
Área	Potencia específica de conexión	0.00 W/m²	–		
		0.00 W/m²/100 lx	–		

(1) Basado en un espacio rectangular de 14.900 m x 1.400 m y SHR de 0.25.
(2) Calculado mediante la eval. ener.

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios (9.1 Superficies de tránsito y pasillos)

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Pasillo (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

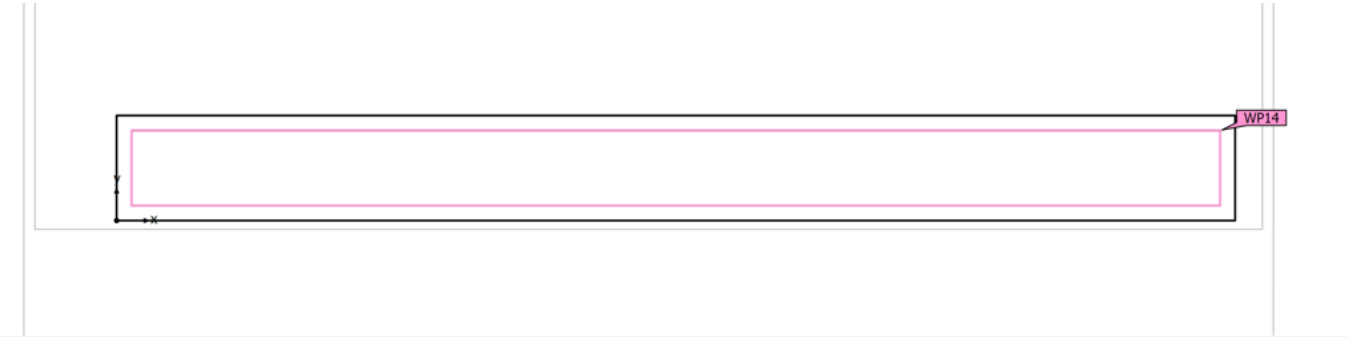

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Pasillo (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo


Planos útiles

Propiedades	Ē (Nominal)	$E_{mín}$	$E_{máx}$	U_o (g_1) (Nominal)	g_2	Índice
Plano útil (Pasillo) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.200 m	255 lx (≥ 100 lx) ✓	90.3 lx	392 lx	0.35 (≥ 0.40) ✗	0.23	WP14

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios (9.1 Superficies de tránsito y pasillos)

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Pasillo (Escena de luz 1)

Plano útil (Pasillo)

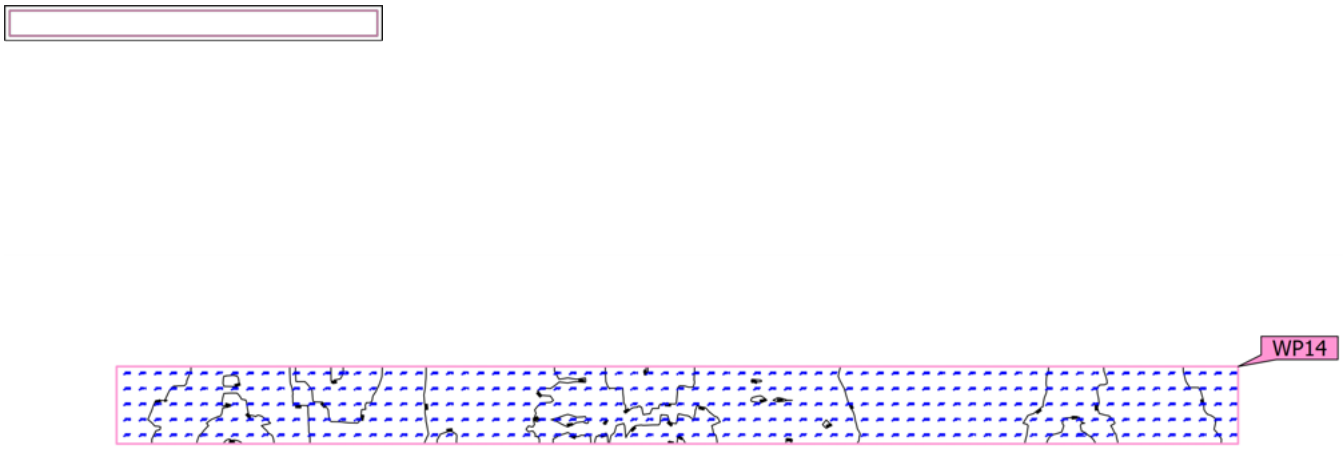

Propiedades	Ē (Nominal)	$E_{mín}$	$E_{máx}$	U_o (g_1) (Nominal)	g_2	Índice
Plano útil (Pasillo) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.200 m	255 lx (≥ 100 lx) ✓	90.3 lx	392 lx	0.35 (≥ 0.40) ✗	0.23	WP14

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios (9.1 Superficies de tránsito y pasillos)

Glosario

A

A	Símbolo para una superficie en la geometría
Altura interior del local	Designación para la distancia entre el borde superior del suelo y el borde inferior del techo (para un local en su estado terminado).
Autonomía de la luz del día	Describe qué porcentaje del tiempo de trabajo diario se cubre con la iluminación solar necesaria. La iluminancia nominal se utiliza a partir del perfil de la habitación, a diferencia de lo descrito en la norma EN 17037. El cálculo no se realiza en el centro de la habitación sino en el punto de medición del sensor colocado. Se considera que una habitación está suficientemente iluminada con luz solar si alcanza al menos un 50 % de autonomía con luz solar.

Á

Área circundante	El área circundante limita directamente con el área de la tarea visual y debe contar con una anchura de al menos 0,5 m, según DIN EN 12464-1. Se encuentra a la misma altura que el área de la tarea visual.
Área de fondo	El área de fondo limita, según DIN EN 12464-1, con el área inmediatamente circundante y alcanza los límites del local. En el caso de locales grandes, el área de fondo tiene al menos 3 m de anchura. Es horizontal y se encuentra a la altura del suelo.
Área de la tarea visual	El área requerida para llevar a cabo una tarea visual según DIN EN 12464-1. La altura corresponde a la altura a la que se lleva a cabo la tarea visual.

C

CCT	(ingl. correlated colour temperature) Temperatura del cuerpo de un proyector térmico, que se utiliza para la descripción de su color de luz. Unidad: Kelvin [K]. Entre menor sea el valor numérico, más rojo, a mayor valor numérico, más azul será el color de luz. La temperatura de color de lámparas de descarga gaseosa y semiconductores se denomina, al contrario de la temperatura de color de los proyectores térmicos, como "temperatura de color correlacionada". Correspondencia entre colores de luz y rangos de temperatura de color según EN 12464 -1: Color de luz - temperatura de color [K] blanco cálido (ww) < 3.300 K blanco neutro (nw) ≥ 3.300 – 5.300 K blanco luz diurna (tw) > 5.300 K

Glosario

Cociente de luz diurna	Relación entre la iluminacia que se alcanza en un punto en el espacio interior, debida únicamente a la incidencia de luz diurna, y la iluminancia horizontal en el espacio exterior bajo cielo abierto. Símbolo: D (ingl. daylight factor) Unidad: %
CRI	(ingl. colour rendering index) Denominación para el índice de reproducción cromática de una luminaria o de una fuente de luz según DIN 6169: 1976 o. CIE 13.3: 1995. El índice general de reproducción cromática Ra (o CRI) es un coeficiente adimensional que describe la calidad de una fuente de luz blanca en lo que respecta a su semejanza a una fuente de luz de referencia, en los espectros de remisión de 8 colores de prueba definidos (ver DIN 6169 o CIE 1974).

D

Densidad lumínica	Medida de la "impresión de claridad" que el ojo humano percibe de una superficie. Es posible que la superficie misma ilumine o que refleje la luz que incide sobre ella (valor de emisor). Es la única dimensión fotométrica que el ojo humano puede percibir. Unidad: Candela por metro cuadrado Abreviatura: cd/m^2 Símbolo: L

E

Eta (η)	(ingl. light output ratio) El grado de eficacia de funcionamiento de luminaria describe qué porcentaje del flujo luminoso de una fuente de luz de radiación libre (o módulo LED) abandona la luminaria instalada. Unidad: %

Glosario

Evaluación energética	Basado en un procedimiento de cálculo horario de la luz solar en espacios interiores, teniendo en cuenta la geometría del proyecto y los sistemas de control de la luz solar existentes. También se tiene en cuenta la orientación y ubicación del proyecto. El cálculo utiliza la potencia del sistema especificada de las luminarias para determinar la demanda de energía. Se asume una relación lineal entre la potencia y el flujo luminoso en el estado atenuado para las luminarias controladas por la luz solar. Los tiempos de uso y la iluminancia nominal se determinan a partir de los perfiles de uso de los espacios. Las luminarias encendidas que se excluyen explícitamente del control también tienen en cuenta los tiempos de uso especificados. Los sistemas de control de la luz solar usan una lógica de control simplificada que los cierra con una iluminancia horizontal de 27.500 lx. El año natural 2022 se usa solo como referencia. No es una simulación de este año. El año de referencia solo se utiliza para asignar los días de la semana a los resultados calculados. No se contempla el cambio al horario de verano. El tipo de cielo de referencia utilizado es el cielo medio descrito en CIE 110 sin luz solar directa. El método fue desarrollado junto con el Fraunhofer Institute for Building Physics y está disponible para su revisión por parte del Grupo de trabajo conjunto 1 ISO TC 274 como una extensión del método basado en regresión anual anterior.

F

Factor de degradación	Véase MF
Flujo luminoso	Medida para la potencia luminosa total emitida por una fuente de luz en todas direcciones. Es con ello un "valor de emisor" que especifica la potencia de emisión total. El flujo luminoso de una fuente de luz solo puede determinarse en el laboratorio. Se diferencia entre el flujo luminoso de lámpara o de módulo LED y el flujo luminoso de luminaria. Unidad: Lumen Abreviatura: lm Símbolo: Φ

G

g_1	Con frecuencia también U_o (ingl. overall uniformity) Denomina la uniformidad total de la iluminancia sobre una superficie. Es el cociente de E_{min} y $\bar{E}$ y se utiliza, entre otras, en normas para la especificación de iluminación en lugares de trabajo.
g_2	Denomina en realidad la "desigualdad" de la iluminancia sobre una superficie. Es el cociente entre E_{min} y E_{max} y por lo general es relevante solo como evidencia de iluminación de emergencia según EN 1838.
Grado de reflexión	El grado de reflexión de una superficie describe qué cantidad de la luz incidente es reflejada. El grado de reflexión se define mediante la coloración de la superficie.

Glosario

Grupo de control	Un grupo de luminarias que se atenúan y controlan juntas. Para cada escena de iluminación, un grupo de control proporciona su propio valor de atenuación. Todas las luminarias dentro de un grupo de control comparten este valor de atenuación. Los grupos de control con sus luminarias los determina DIALux automáticamente en función de las escenas de iluminación creadas y sus grupos de luminarias.

I

Iluminancia, adaptativa	Para la determinación de la iluminancia media adaptativa sobre una superficie, ésta se rasteriza en forma "adaptativa". En el área en que hay las mayores diferencias en iluminancia dentro de la superficie, la rasterización se hace más fina, en el área de menores diferencias, se realiza una rasterización más gruesa.
Iluminancia, horizontal	Iluminancia, calculada o medida sobre un plano horizontal (éste puede ser p.ej. una superficie de una mesa o el suelo). La iluminancia horizontal se identifica por lo general con las letras E_h.
Iluminancia, perpendicular	Iluminancia perpendicular a una superficie, medida o calculada. Este se debe considerar en superficies inclinadas. Si la superficie es horizontal o vertical, no existe diferencia entre la iluminancia perpendicular y la vertical u horizontal.
Iluminancia, vertical	Iluminancia, calculada o medida sobre un plano vertical (este puede ser p.ej. la parte frontal de una estantería). La iluminancia vertical se identifica por lo general con las letras E_v.
Intensidad lumínica	Describe la intensidad de luz en una dirección determinada (valor de emisor). La intensidad lumínica es el flujo luminoso Φ, entregado en un ángulo determinado Ω del espacio. La característica de emisión de una fuente de luz se representa gráficamente en una curva de distribución de intensidad luminosa (CDL). La intensidad lumínica es una unidad básica SI. Unidad: Candela Abreviatura: cd Símbolo: I
Intensidad lumínica	Describe la relación del flujo luminoso que cae sobre una superficie determinada y el tamaño de esta superficie ($lm/m^2 = lx$). La iluminancia no está vinculada a una superficie de un objeto. Puede determinarse en cualquier punto del espacio (interior o exterior). La iluminancia no es una propiedad de un producto, ya que se trata de un valor del receptor. Para su medición se utilizan aparatos de medición de iluminancia. Unidad: Lux Abreviatura: lx Símbolo: E

Glosario

K

k_S	El efecto de deslumbramiento de una fuente de luz puede describirse mediante la métrica del deslumbramiento k_S. Relaciona el ángulo sólido de la fuente de luz deslumbrante vista desde el punto de inmisión, la luminancia ambiental y la luminancia máxima admisible.

L

LENI	(ingl. lighting energy numeric indicator) Indicador numérico de energía de iluminación según EN 15193 Unidad: kWh/m² año
LLMF	(ingl. lamp lumen maintenance factor)/según CIE 97: 2005 Factor de mantenimiento de flujo luminoso de lámparas, tiene en cuenta la disminución del flujo luminoso de una lámpara o de un módulo LED en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de mantenimiento de flujo luminoso de lámparas se especifica como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (sin disminución de flujo luminoso).
LMF	(ingl. luminaire maintenance factor)/según CIE 97: 2005 Factor de mantenimiento de luminaria, tiene en cuenta el ensuciamiento de la luminaria en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de mantenimiento de luminaria se especifica como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (sin suciedad).
LSF	(ingl. lamp survival factor)/según CIE 97: 2005 Factor de supervivencia de la lámpara, tiene en cuenta el fallo total de una luminaria en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de supervivencia de la lámpara se expresa como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (dentro del tiempo considerado, no hay fallo, o sustitución inmediata tras un fallo).
Luz molesta/Inmisión de luz	Para proteger el entorno nocturno y minimizar los problemas para los seres humanos, la flora y la fauna, es necesario limitar la luz molesta (también conocida como contaminación lumínica), que puede causar graves problemas fisiológicos y ecológicos a las personas y al medio ambiente. La inmisión lumínica se refiere a la influencia perturbadora de la luz emitida por fuentes de luz artificiales.

Glosario

M

MF	(ingl. maintenance factor)/según CIE 97: 2005 Factor de mantenimiento, número decimal entre 0 y 1, describe la relación entre el valor nuevo de una dimensión de planificación fotométrica (p.ej. iluminancia) y el valor de mantenimiento tras un tiempo determinado. El factor de mantenimiento tiene en cuenta el ensuciamiento de lámparas y locales, así como la disminución de flujo luminoso y el fallo de fuentes de luz. El factor de mantenimiento se considera en forma general aproximada o se calcula en forma detallada según CIE 97: 2005, por medio de la fórmula RMF x LMF x LLMF x LSF.

O

Observador RUG	Punto de cálculo en la sala, para el DIALux se determina el valor RUG. La ubicación y la altura del punto de cálculo deben corresponder a la posición típica del observador (posición y nivel de los ojos del usuario).

P

P	(ingl. power) Consumo de potencia eléctrica Unidad: Vatio Abreviatura: W
Plano útil	Superficie virtual de medición o de cálculo a la altura de la tarea visual, por lo general sigue la geometría del local. El plano útil puede también dotarse de una zona marginal.

R

$R_{(UG)}$ max	(engl. rating unified glare) Medida del deslumbramiento psicológico en espacios interiores. Además de la luminancia de las luminarias, el valor del nivel de $R_{(UG)}$ también depende de la posición del observador, la dirección visual y la luminancia ambiental. El cálculo se realiza mediante el método de la tabla, consulte CIE 117. Entre otras cosas, EN 12464-1:2021 especifica unos valores $R_{(UG)}$ - $R_{(UGL)}$ máximos permisibles para varios lugares de trabajo en interiores.
R_{DLO}	La relación entre el flujo luminoso emitido por debajo del plano horizontal y el flujo luminoso total de la lámpara de una luminaria o instalación de alumbrado en su posición de funcionamiento.

Glosario

R_G	El deslumbramiento provocado directamente por las luminarias de una instalación de alumbrado exterior se determina mediante el método CIE del índice de deslumbramiento (RG). Para calcularlo, se necesita la luminancia de velo equivalente del entorno. Hay cuatro opciones para determinarla: • Un cálculo exacto según CIE 112, basado en el área de la escena. • Un método simplificado según CIE 112, basado en el área de la escena. • Un método simplificado según la norma EN 12464-2, basado en el área de la escena. • Utilizar un método personalizado para determinar el área de la escena. • Utilizando un área de cálculo personalizada para determinar la luminancia equivalente del velo. • Especificando un valor fijo para facilitar la comparabilidad.
R_{UF}	relación de flujo ascendente La relación entre el flujo luminoso emitido directamente o reflejado por encima del plano horizontal y el flujo luminoso que no puede evitarse en condiciones ideales para alcanzar el nivel de iluminancia en una zona deliberadamente iluminada.
R_{UL}	relación de luz ascendente La relación entre el flujo luminoso emitido por encima del plano horizontal y el flujo luminoso de una luminaria o instalación de alumbrado en su posición de funcionamiento. En este cálculo se tiene en cuenta la eficiencia de la luminaria.
R_{ULO}	relación de potencia luminosa hacia arriba La relación entre el flujo luminoso emitido por encima del plano horizontal y el flujo luminoso total de la lámpara de una luminaria o instalación de alumbrado en su posición de funcionamiento.
Rendimiento lumínico	Relación entre la potencia luminosa emitida Φ [lm] y la potencia eléctrica consumida P [W] Unidad: lm/W. Esta relación puede formarse para la lámpara o el módulo LED (rendimiento lumínico de lámpara o del módulo), para la lámpara o módulo junto con su dispositivo de control (rendimiento lumínico del sistema) y para la iluminaria completa (rendimiento lumínico de luminaria).
RMF	(ingl. room maintenance factor)/según CIE 97: 2005 Factor de mantenimiento del local, tiene en cuenta el ensuciamiento de las superficies que rodean el local en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de mantenimiento del local se especifica como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (sin suciedad).
RUG (máx.)	(índice de deslumbramiento unificado) Medida para el efecto de deslumbramiento psicológico en interiores. Además de la luminancia de la luminaria, el valor RUG también depende de la posición del observador, la dirección de visión y la luminancia ambiental. Entre otras cosas, la norma EN 12464-1 especifica los valores RUG máximos admisibles para diversos lugares de trabajo en interiores.

Glosario

S

Superficie útil - Cociente de luz diurna	Una superficie de cálculo, dentro de la cual se calcula el cociente de luz diurna.

T

Tiempos de funcionamiento	La evaluación de la luz molesta y la inmisión de luz depende de los tiempos de funcionamiento de la instalación de alumbrado. Dependiendo de la norma, se especifican de 1 a 3 tiempos de funcionamiento diferentes. A falta de detalles específicos, puede suponerse un tiempo de funcionamiento entre las 06:00 y las 22:00.

Z

Zona marginal	Zona circundante entre el plano útil y las paredes, que no se considera en el cálculo.
Zonas medioambientales	La evaluación de la luz intrusa y la inmisión de luz depende del entorno de la instalación de alumbrado. Según la norma, se definen de 4 a 6 zonas diferentes, que van desde zonas muy protegidas en entornos naturales hasta zonas urbanas, comerciales e industriales.