

ITEM	INFORME DE INSTALACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO TRANSITO DE BUCARAMANGA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025			
	Equipo	Ubicación	Marca	
1	Minisplit		LG	<p>Finalizadas las actividades de instalación, se realizó paso a paso las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Instalación de unidad interior. -Instalación de unidad exterior. -Interconexión de equipos con tubería de cobre con su aislamiento térmico. -Interconexión de comunicación eléctrica entre equipos. -Instalación de acometida eléctrica. -Instalación de drenaje. -Vacío y pruebas de hermeticidad. -Puesta en marcha. -Pruebas de arranque y ajuste de parámetros. -El equipo se entrega en óptimas condiciones de funcionamiento.





2	Minisplit	LG	<p>Finalizadas las actividades de instalación, se realizó paso a paso las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Instalación de unidad interior. -Instalación de unidad exterior. -interconexión de equipos con tubería de cobre con su aislamiento térmico. -Interconexión de comunicación eléctrica entre equipos. -Instalación de acometida eléctrica. -Instalación de drenaje. -Vacío y pruebas de hermeticidad. -Puesta en marcha. -Pruebas de arranque y ajuste de parámetros. -El equipo se entrega en óptimas condiciones de funcionamiento.
---	-----------	----	---






3	Minisplit	MIDEA	<p>Finalizadas las actividades de instalación, se realizó paso a paso las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Instalación de unidad interior. -Instalación de unidad exterior. -interconexión de equipos con tubería de cobre con su aislamiento térmico. -Interconexión de comunicación eléctrica entre equipos. -Instalación de acometida eléctrica. -Instalación de drenaje. -Vacío y pruebas de hermeticidad. -Puesta en marcha. -Pruebas de arranque y ajuste de parámetros. -El equipo se entrega en óptimas condiciones de funcionamiento.
---	-----------	-------	---





4	Minisplit	LG	<p>Finalizadas las actividades de instalación, se realizó paso a paso las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Instalación de unidad interior. -Instalación de unidad exterior. -interconexión de equipos con tubería de cobre con su aislamiento térmico. -Interconexión de comunicación eléctrica entre equipos. -Instalación de acometida eléctrica. -Instalación de drenaje. -Vacío y pruebas de hermeticidad. -Puesta en marcha. -Pruebas de arranque y ajuste de parámetros. -El equipo se entrega en óptimas condiciones de funcionamiento.
---	-----------	----	---



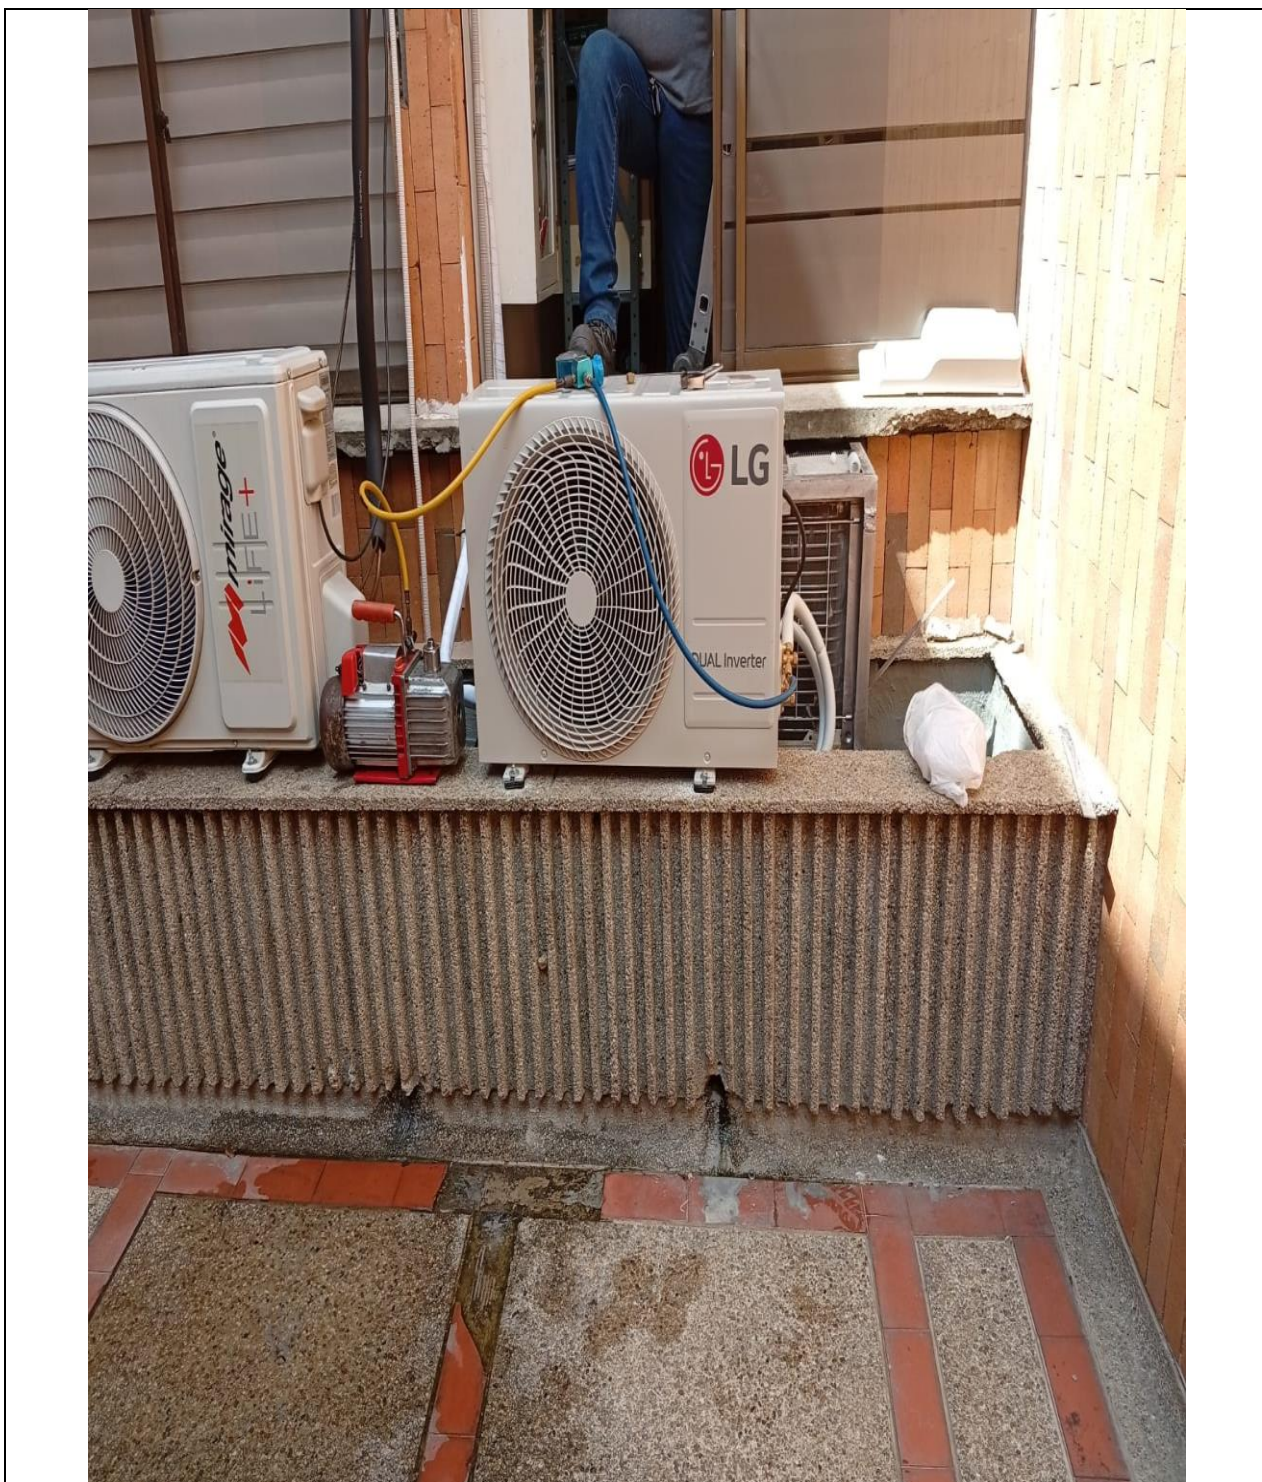

5	Minisplit	LG	<p>Finalizadas las actividades de instalación, se realizó paso a paso las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Instalación de unidad interior. -Instalación de unidad exterior. -interconexión de equipos con tubería de cobre con su aislamiento térmico. -Interconexión de comunicación eléctrica entre equipos. -Instalación de acometida eléctrica. -Instalación de drenaje. -Vacío y pruebas de hermeticidad. -Puesta en marcha. -Pruebas de arranque y ajuste de parámetros. -El equipo se entrega en óptimas condiciones de funcionamiento.
---	-----------	----	---







6	Minisplit		MIDEA	<p>Finalizadas las actividades de instalación, se realizó paso a paso las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Instalación de unidad interior. -Instalación de unidad exterior. -interconexión de equipos con tubería de cobre con su aislamiento térmico. -Interconexión de comunicación eléctrica entre equipos. -Instalación de acometida eléctrica. -Instalación de drenaje. -Vacío y pruebas de hermeticidad. -Puesta en marcha. -Pruebas de arranque y ajuste de parámetros. -El equipo se entrega en óptimas condiciones de funcionamiento.
---	-----------	--	-------	---





7	Minisplit	LG	<p>Finalizadas las actividades de instalación, se realizó paso a paso las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Instalación de unidad interior. -Instalación de unidad exterior. -interconexión de equipos con tubería de cobre con su aislamiento térmico. -Interconexión de comunicación eléctrica entre equipos. -Instalación de acometida eléctrica. -Instalación de drenaje. -Vacío y pruebas de hermeticidad. -Puesta en marcha. -Pruebas de arranque y ajuste de parámetros. -El equipo se entrega en óptimas condiciones de funcionamiento.
			




8	Minisplit	LG	<p>Finalizadas las actividades de instalación, se realizó paso a paso las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Instalación de unidad interior. -Instalación de unidad exterior. -interconexión de equipos con tubería de cobre con su aislamiento térmico. -Interconexión de comunicación eléctrica entre equipos. -Instalación de acometida eléctrica. -Instalación de drenaje. -Vacío y pruebas de hermeticidad. -Puesta en marcha. -Pruebas de arranque y ajuste de parámetros. -El equipo se entrega en óptimas condiciones de funcionamiento.
---	-----------	----	---





9	Minisplit	LG	<p>Finalizadas las actividades de instalación, se realizó paso a paso las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Instalación de unidad interior. -Instalación de unidad exterior. -interconexión de equipos con tubería de cobre con su aislamiento térmico. -Interconexión de comunicación eléctrica entre equipos. -Instalación de acometida eléctrica. -Instalación de drenaje. -Vacío y pruebas de hermeticidad. -Puesta en marcha. -Pruebas de arranque y ajuste de parámetros. -El equipo se entrega en óptimas condiciones de funcionamiento.
---	-----------	----	---



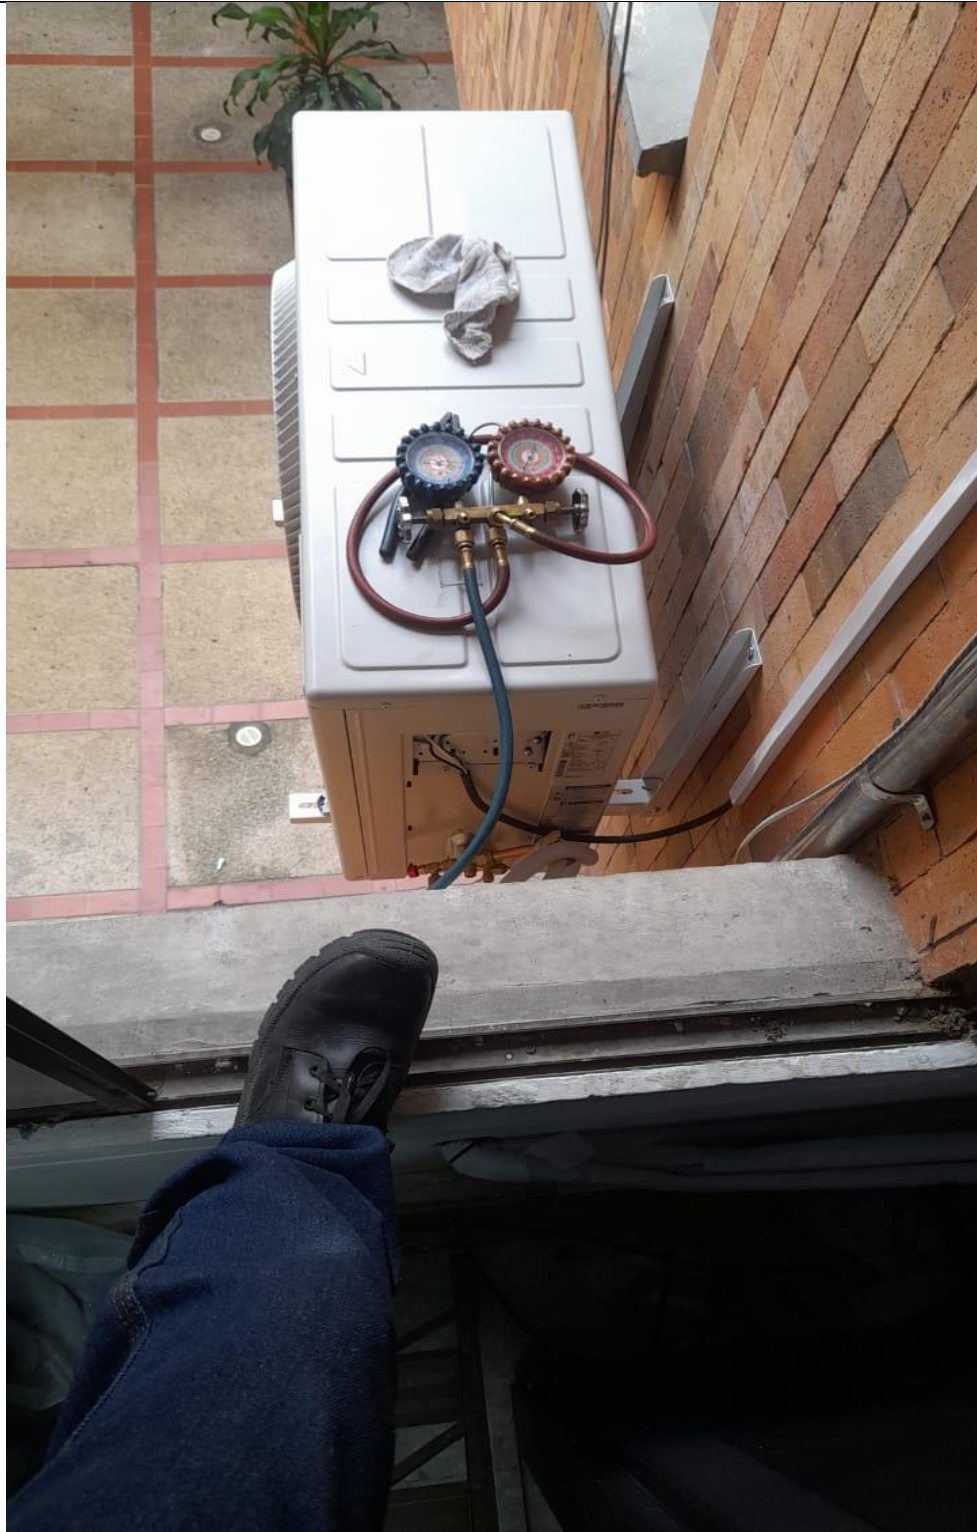

10	Minisplit		LG	<p>Finalizadas las actividades de instalación, se realizó paso a paso las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Instalación de unidad interior. -Instalación de unidad exterior. -interconexión de equipos con tubería de cobre con su aislamiento térmico. -Interconexión de comunicación eléctrica entre equipos. -Instalación de acometida eléctrica. -Instalación de drenaje. -Vacío y pruebas de hermeticidad. -Puesta en marcha. -Pruebas de arranque y ajuste de parámetros. -El equipo se entrega en óptimas condiciones de funcionamiento.
----	-----------	--	----	---





11	Minisplit	LG	<p>Finalizadas las actividades de instalación, se realizó paso a paso las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Instalación de unidad interior. -Instalación de unidad exterior. -interconexión de equipos con tubería de cobre con su aislamiento térmico. -Interconexión de comunicación eléctrica entre equipos. -Instalación de acometida eléctrica. -Instalación de drenaje. -Vacío y pruebas de hermeticidad. -Puesta en marcha. -Pruebas de arranque y ajuste de parámetros. -El equipo se entrega en óptimas condiciones de funcionamiento.
----	-----------	----	---





12	Minisplit	LG	<p>Finalizadas las actividades de instalación, se realizó paso a paso las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Instalación de unidad interior. -Instalación de unidad exterior. -interconexión de equipos con tubería de cobre con su aislamiento térmico. -Interconexión de comunicación eléctrica entre equipos. -Instalación de acometida eléctrica. -Instalación de drenaje. -Vacío y pruebas de hermeticidad. -Puesta en marcha. -Pruebas de arranque y ajuste de parámetros. -El equipo se entrega en óptimas condiciones de funcionamiento.
----	-----------	----	---





13	Minisplit	LG	<p>Finalizadas las actividades de instalación, se realizó paso a paso las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Instalación de unidad interior. -Instalación de unidad exterior. -interconexión de equipos con tubería de cobre con su aislamiento térmico. -Interconexión de comunicación eléctrica entre equipos. -Instalación de acometida eléctrica. -Instalación de drenaje. -Vacío y pruebas de hermeticidad. -Puesta en marcha. -Pruebas de arranque y ajuste de parámetros. -El equipo se entrega en óptimas condiciones de funcionamiento.
----	-----------	----	---





14	Minisplit	LG	<p>Finalizadas las actividades de instalación, se realizó paso a paso las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Instalación de unidad interior. -Instalación de unidad exterior. -interconexión de equipos con tubería de cobre con su aislamiento térmico. -Interconexión de comunicación eléctrica entre equipos. -Instalación de acometida eléctrica. -Instalación de drenaje. -Vacío y pruebas de hermeticidad. -Puesta en marcha. -Pruebas de arranque y ajuste de parámetros. -El equipo se entrega en óptimas condiciones de funcionamiento.
----	-----------	----	---



15	Minisplit	LG	<p>Finalizadas las actividades de instalación, se realizó paso a paso las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Instalación de unidad interior. -Instalación de unidad exterior. -interconexión de equipos con tubería de cobre con su aislamiento térmico. -Interconexión de comunicación eléctrica entre equipos. -Instalación de acometida eléctrica. -Instalación de drenaje. -Vacío y pruebas de hermeticidad. -Puesta en marcha. -Pruebas de arranque y ajuste de parámetros. -El equipo se entrega en óptimas condiciones de funcionamiento.
----	-----------	----	---





16	Minisplit	LG	<p>Finalizadas las actividades de instalación, se realizó paso a paso las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Instalación de unidad interior. -Instalación de unidad exterior. -interconexión de equipos con tubería de cobre con su aislamiento térmico. -Interconexión de comunicación eléctrica entre equipos. -Instalación de acometida eléctrica. -Instalación de drenaje. -Vacío y pruebas de hermeticidad. -Puesta en marcha. -Pruebas de arranque y ajuste de parámetros. -El equipo se entrega en óptimas condiciones de funcionamiento.
----	-----------	----	---





17	Minisplit	LG	<p>Finalizadas las actividades de instalación, se realizó paso a paso las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Instalación de unidad interior. -Instalación de unidad exterior. -interconexión de equipos con tubería de cobre con su aislamiento térmico. -Interconexión de comunicación eléctrica entre equipos. -Instalación de acometida eléctrica. -Instalación de drenaje. -Vacío y pruebas de hermeticidad. -Puesta en marcha. -Pruebas de arranque y ajuste de parámetros. -El equipo se entrega en óptimas condiciones de funcionamiento.
----	-----------	----	---





18	Minisplit	MIDEA	<p>Finalizadas las actividades de instalación, se realizó paso a paso las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Instalación de unidad interior. -Instalación de unidad exterior. -interconexión de equipos con tubería de cobre con su aislamiento térmico. -Interconexión de comunicación eléctrica entre equipos. -Instalación de acometida eléctrica. -Instalación de drenaje. -Vacío y pruebas de hermeticidad. -Puesta en marcha. -Pruebas de arranque y ajuste de parámetros. -El equipo se entrega en óptimas condiciones de funcionamiento.
----	-----------	-------	---









20	Minisplit		LG	<p>Finalizadas las actividades de instalación, se realizó paso a paso las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Instalación de unidad interior. -Instalación de unidad exterior. -interconexión de equipos con tubería de cobre con su aislamiento térmico. -Interconexión de comunicación eléctrica entre equipos. -Instalación de acometida eléctrica. -Instalación de drenaje. -Vacío y pruebas de hermeticidad. -Puesta en marcha. -Pruebas de arranque y ajuste de parámetros. -El equipo se entrega en óptimas condiciones de funcionamiento.
----	-----------	--	----	---





21	Minisplit	LG	<p>Finalizadas las actividades de instalación, se realizó paso a paso las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Instalación de unidad interior. -Instalación de unidad exterior. -interconexión de equipos con tubería de cobre con su aislamiento térmico. -Interconexión de comunicación eléctrica entre equipos. -Instalación de acometida eléctrica. -Instalación de drenaje. -Vacío y pruebas de hermeticidad. -Puesta en marcha. -Pruebas de arranque y ajuste de parámetros. -El equipo se entrega en óptimas condiciones de funcionamiento.
----	-----------	----	---





22	Minisplit	LG	<p>Finalizadas las actividades de instalación, se realizó paso a paso las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Instalación de unidad interior. -Instalación de unidad exterior. -interconexión de equipos con tubería de cobre con su aislamiento térmico. -Interconexión de comunicación eléctrica entre equipos. -Instalación de acometida eléctrica. -Instalación de drenaje. -Vacío y pruebas de hermeticidad. -Puesta en marcha. -Pruebas de arranque y ajuste de parámetros. -El equipo se entrega en óptimas condiciones de funcionamiento.
----	-----------	----	---

