FLORENCE HEALTH S.A.S				F-OP-LVT 901460637-2		
				Hoja	1 de 1	
Institución	INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA ITBOY			Nit	891801069	
Dirección	SEDE TUNJA			Fecha	30/12/2025	
Representante legal	YESIKA LYSEDT TELLEZ			Celular	NA	
Fecha de ejecución	30/12/2025	30/12/2025	Hora Ingreso	14:00:00 p	Hora salida	19:00:00 p. r

MANTENIMIENTO LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES

TANQUE	CAPACIDAD LITROS L				ACCESORIOS PARA CAMBIO	CANTIDAD
	500	1000	2000	Otro	Flotador	1
SUBTERRÁNEO	NA	NA	NA		Válvulas	0
AÉREO	0	4	0	0	Varillas	0
Material	Politileno	Concreto	Ladrillo	Otro	Uniones	0
Acabado Interno	Polietileno	Concreto	Pintura epoxica	Otro	U universales	0
CONDICIONES INICIALES DEL TANQUE					Tee	0
TANQUE SUBTERRANEO CON LODOS EN EL FONDO 3.5X2X1.5 CON FLOTADOR ROTO TANQUES AREOS CON FONDO SUCIO					Codo	0
					Semi codo	0
					Cheque	0
CONDICIONES FINALES DEL TANQUE					Empaques	0
DESINFECTANTE	HIPOCLORITO DE SODIO	HIPOCLORITO DE CALCIO	PPM		Tubo	0
					Tapón	0
OTRO	NA			200	Bridas	0
MEDICIÓN PH	7.8	OLOR Y SABOR	ACEPTABLE		Soldadura	0
CLORÓ RESIDUAL	0.32	COLOR	NA		Otros	0

PRÓXIMO CONTROL				RECOMENDACIONES
	Enero	Febrero	Marzo	LAVAR TANQUE CADA 6 MESES
	Abril	Mayo	Junio	
	Julio	Agosto	Septiembre	
	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Fecha	28/06/2026			

ARTÍCULO 10º.- RESPONSABILIDAD DE LOS USUARIOS. Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta además, los siguientes aspectos: 1. Lavar y desinfectar sus tanques de almacenamiento y redes, como mínimo cada seis (6) meses. 2. Mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública. 3. En edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente.


FOTOS ANTES Y DESPUES




FIRMA RESPONSABLE FLORENCE HEALTH SAS	





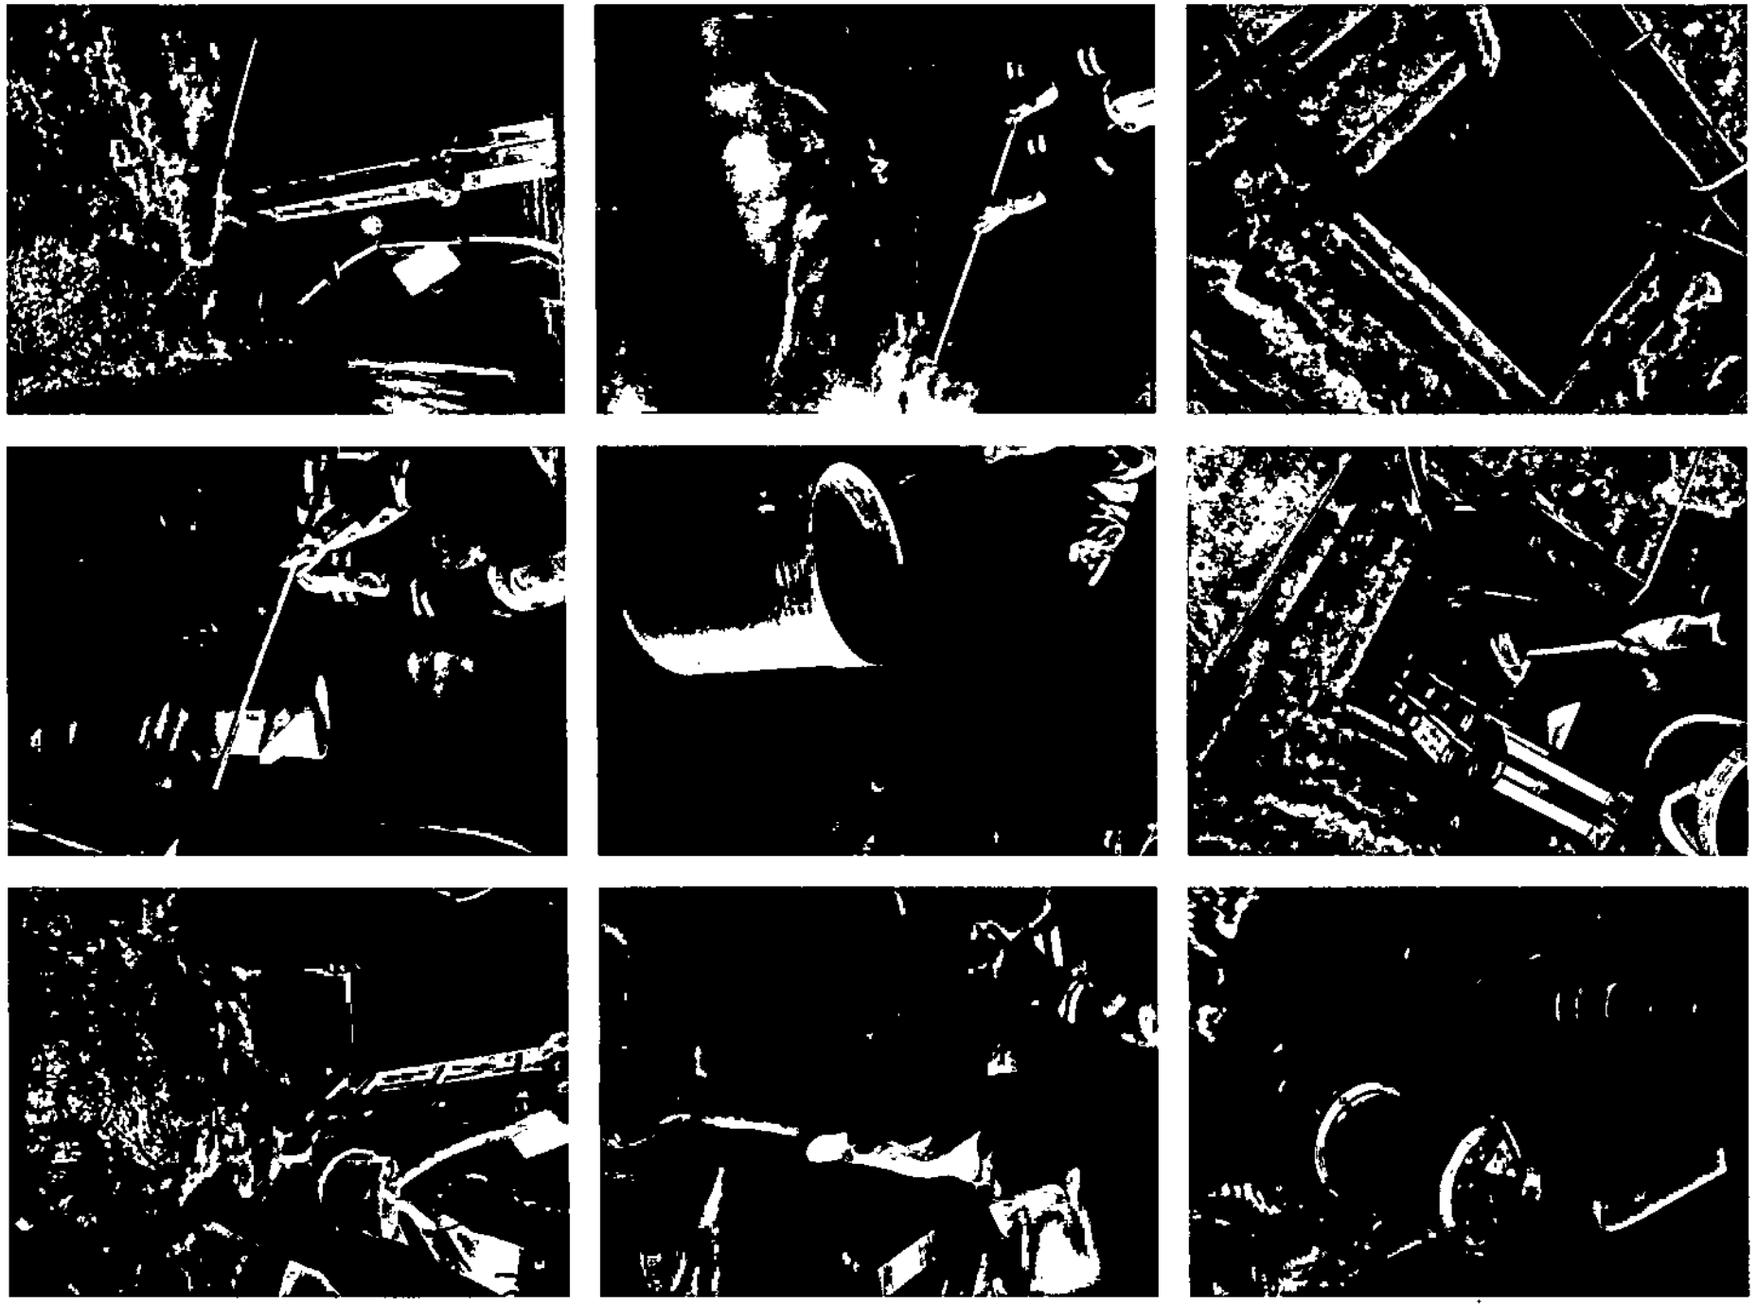





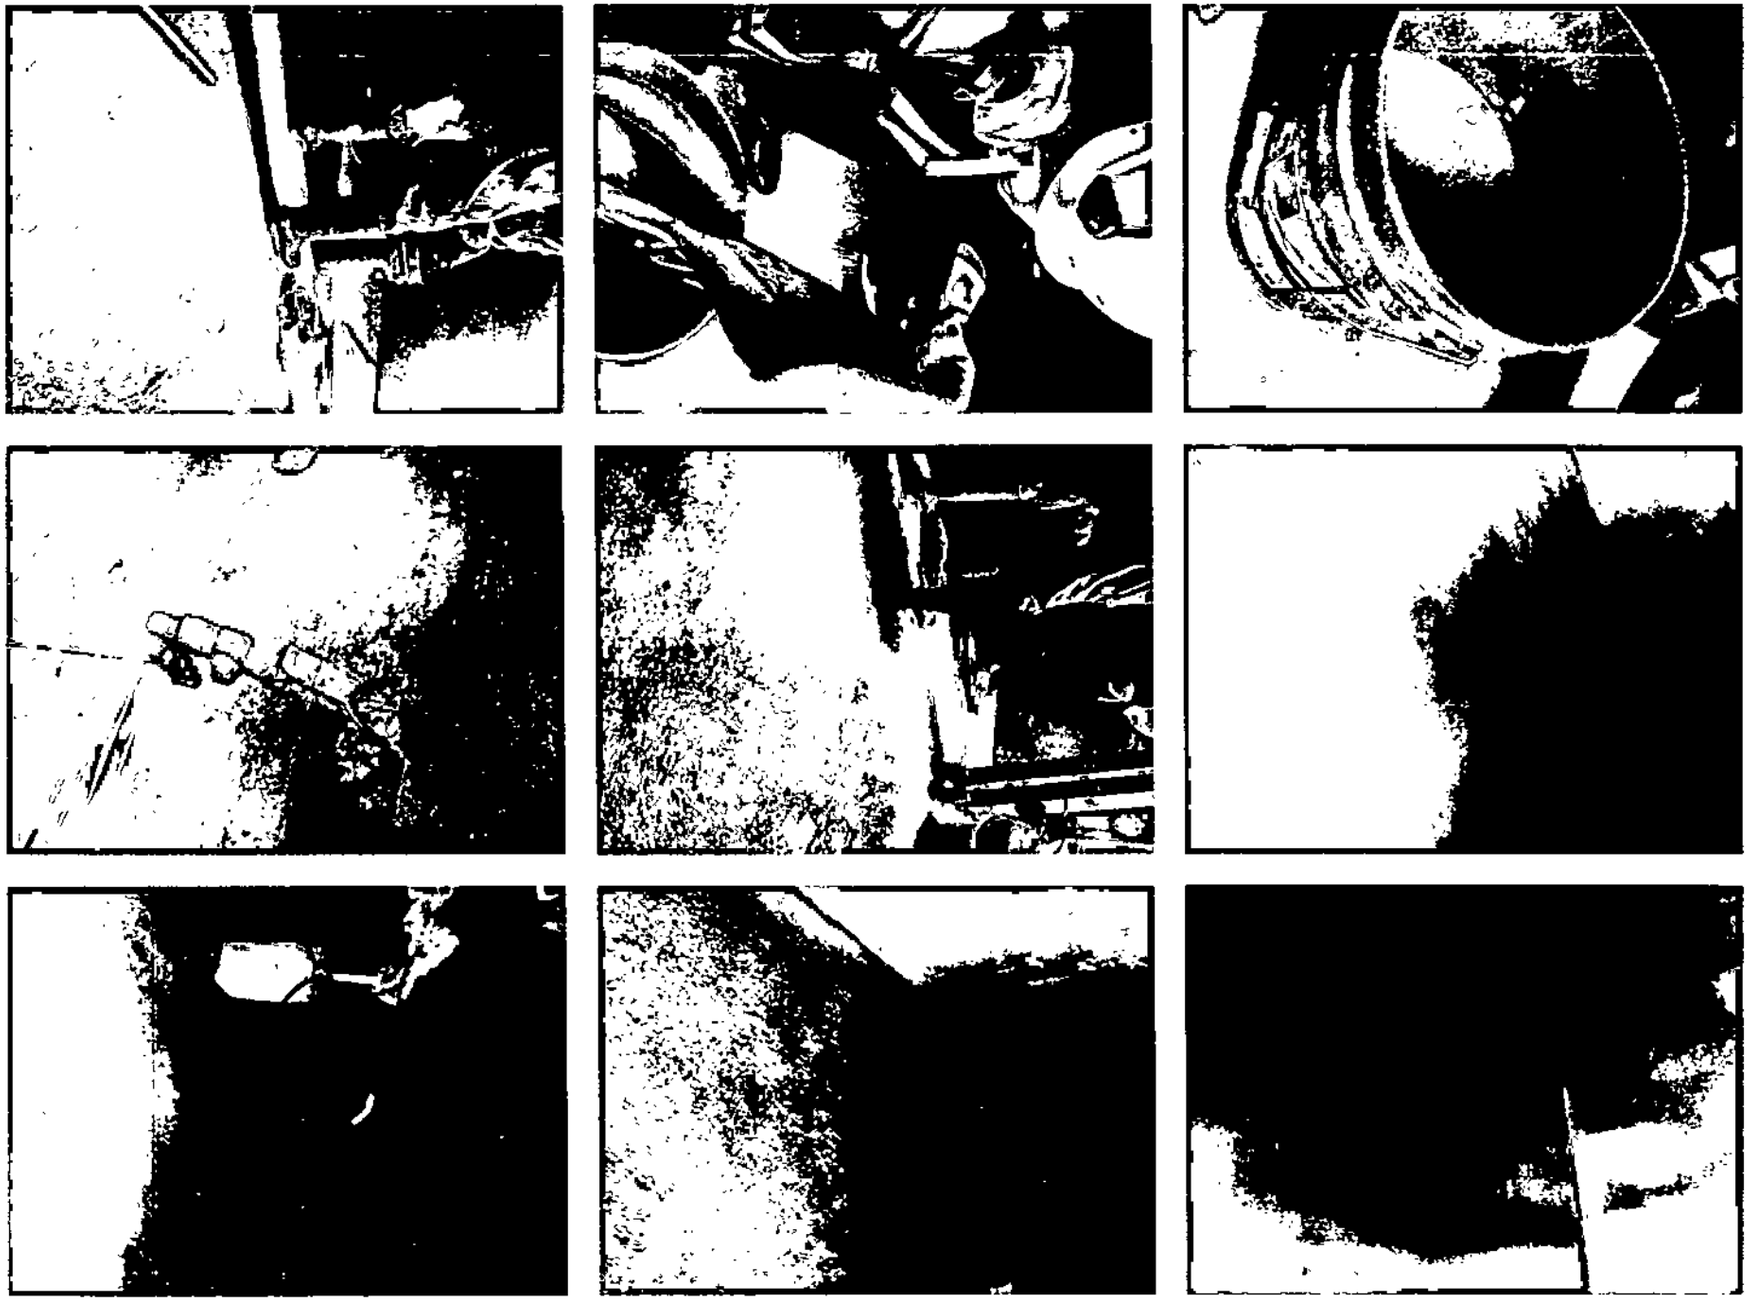






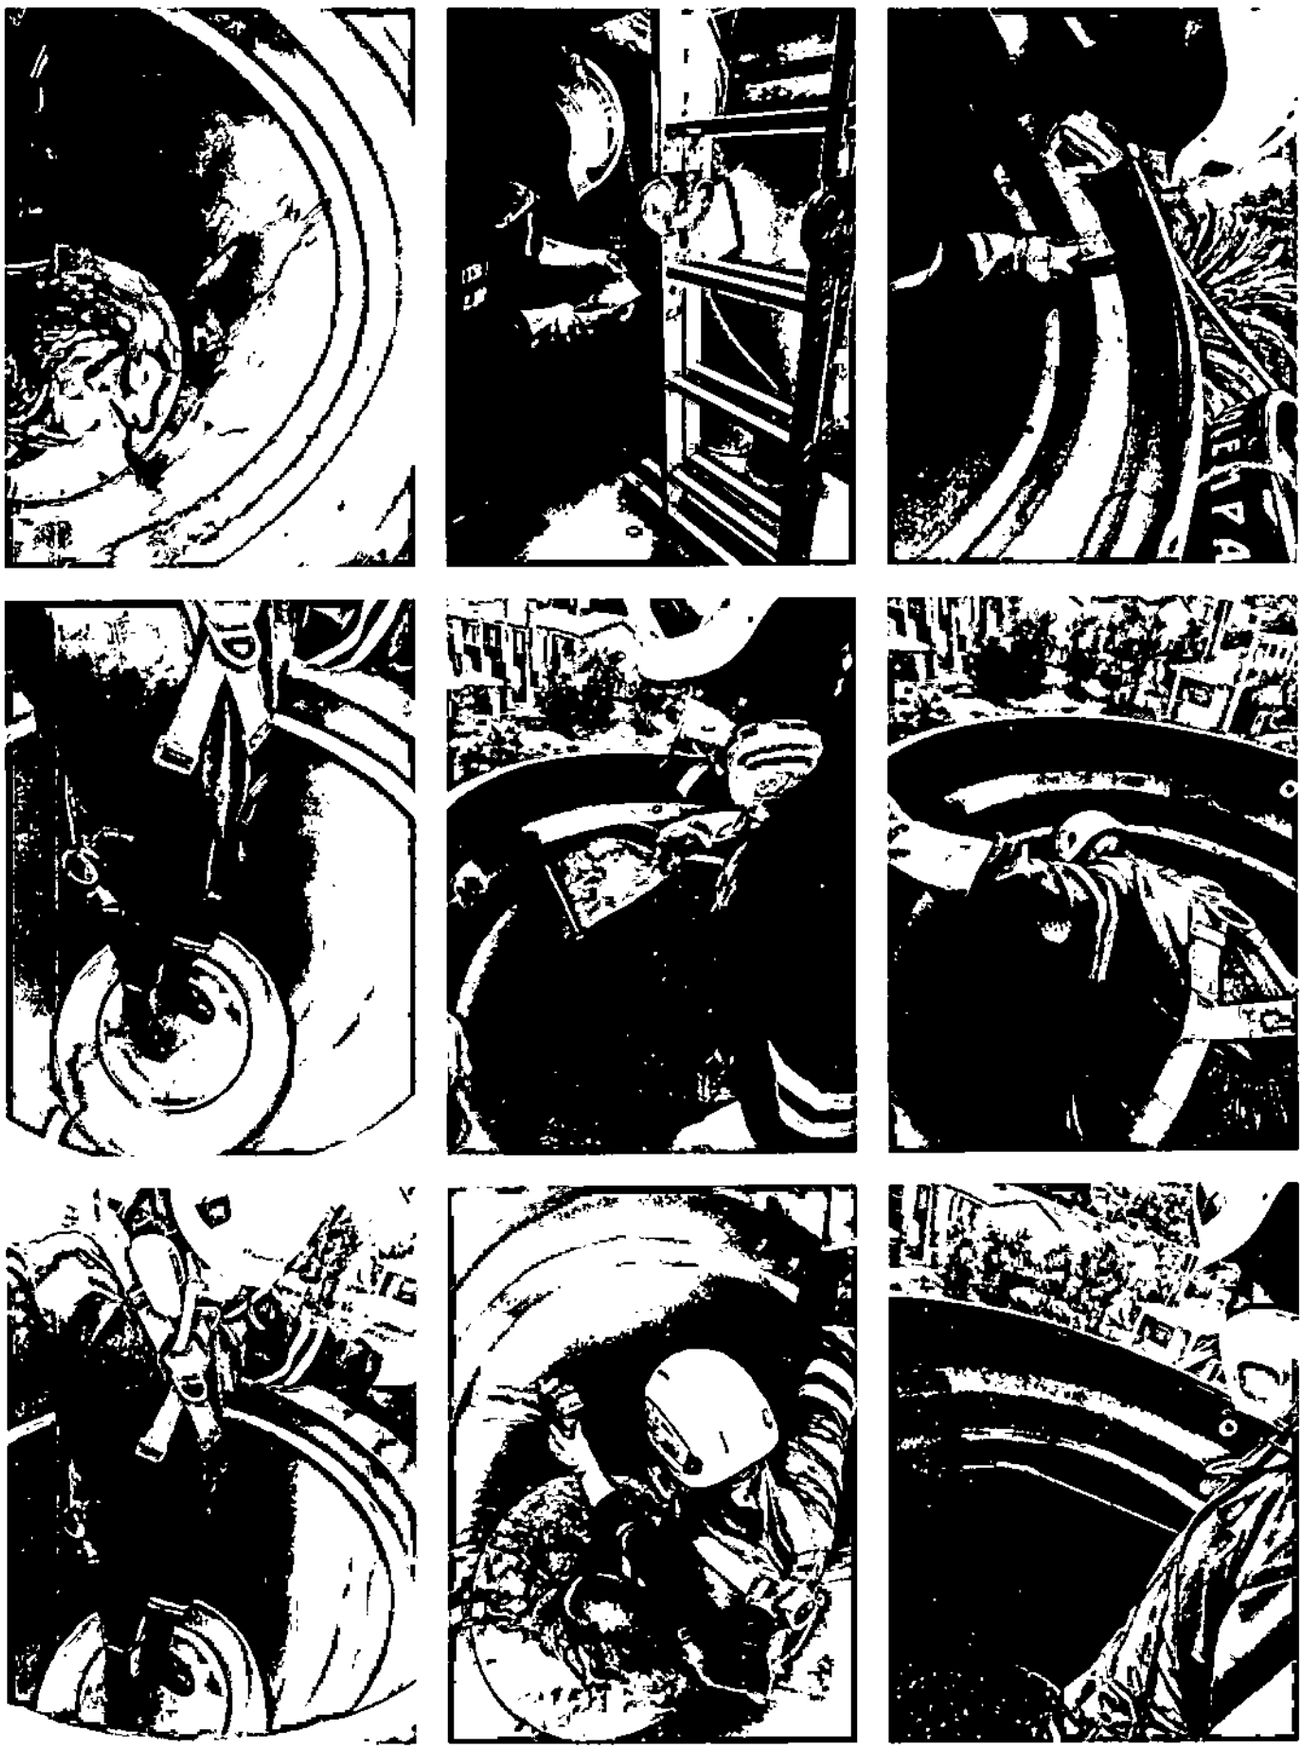

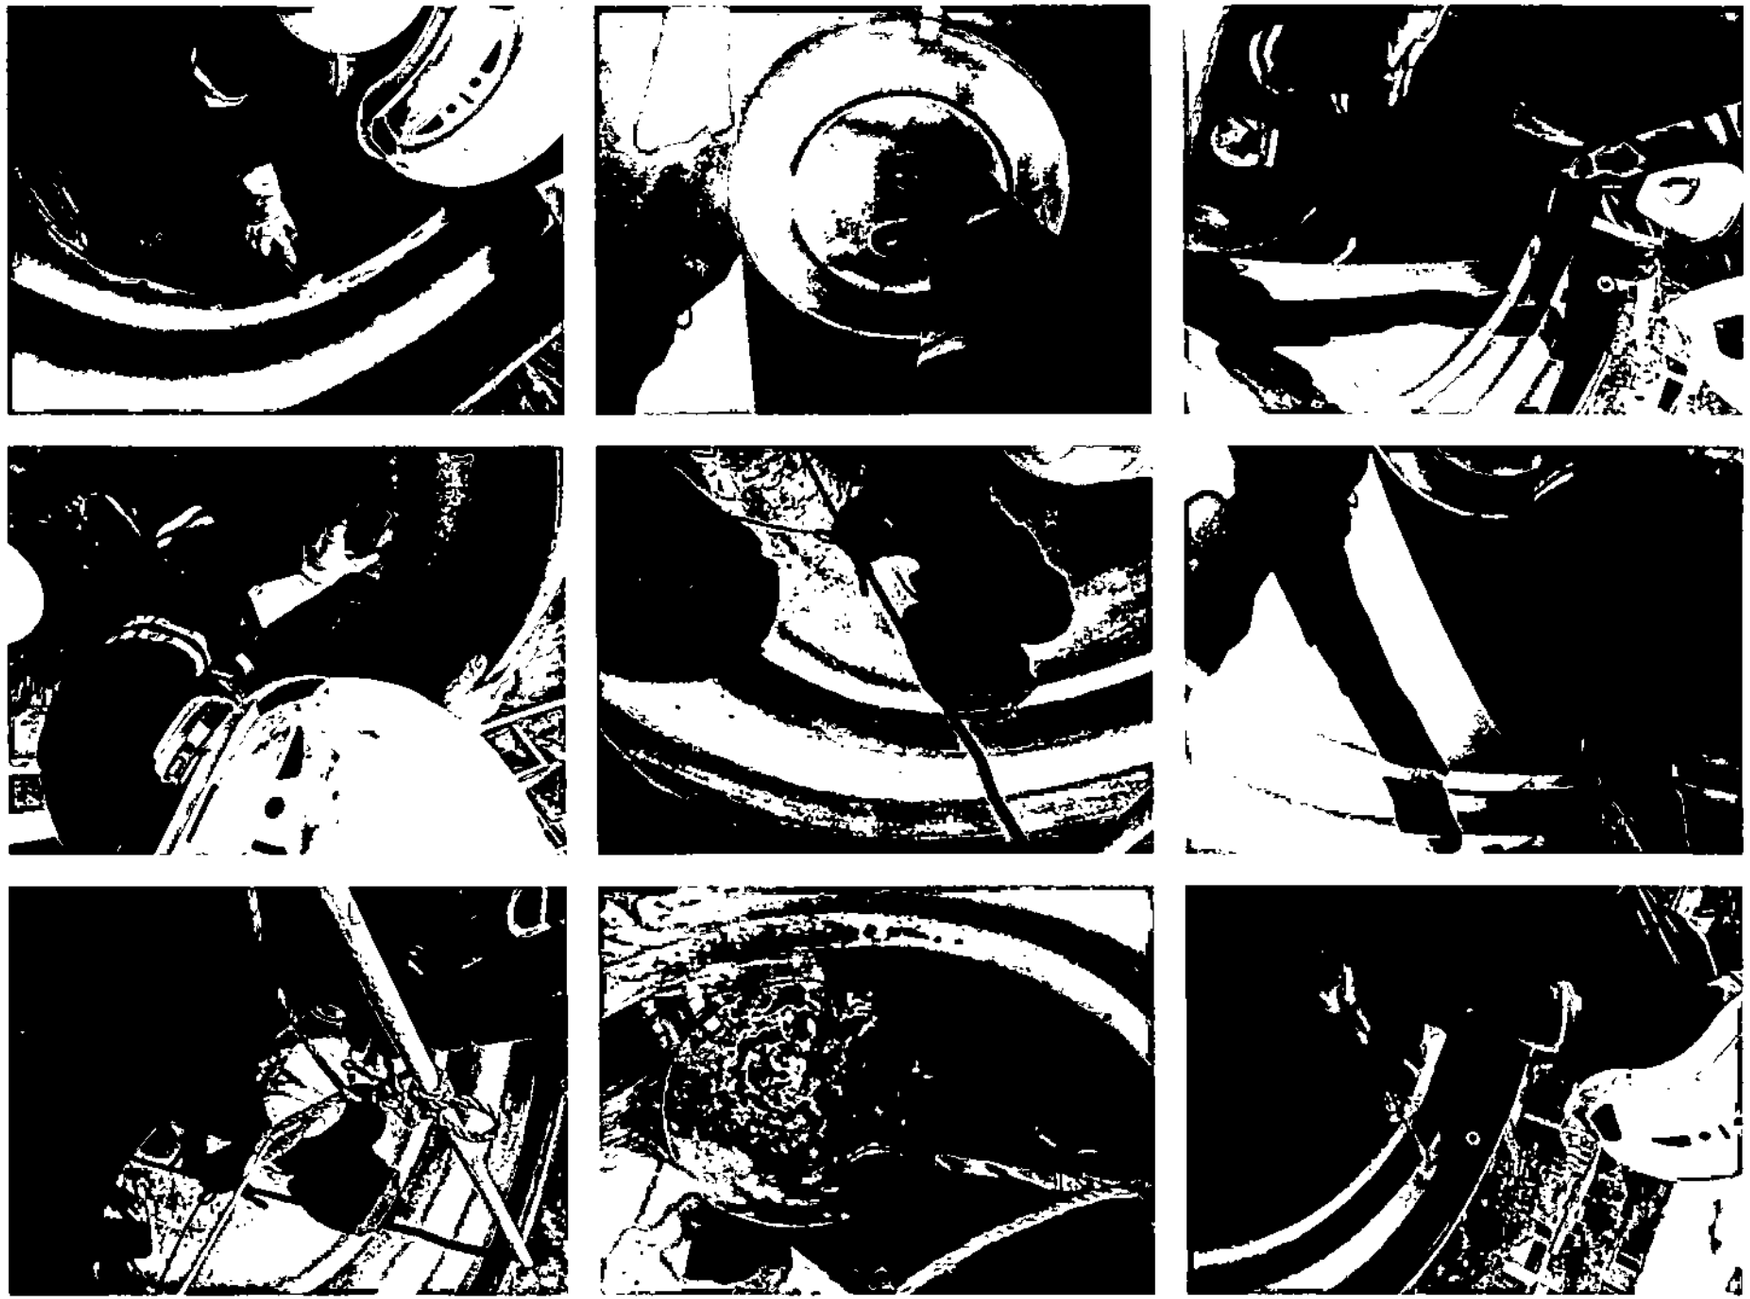

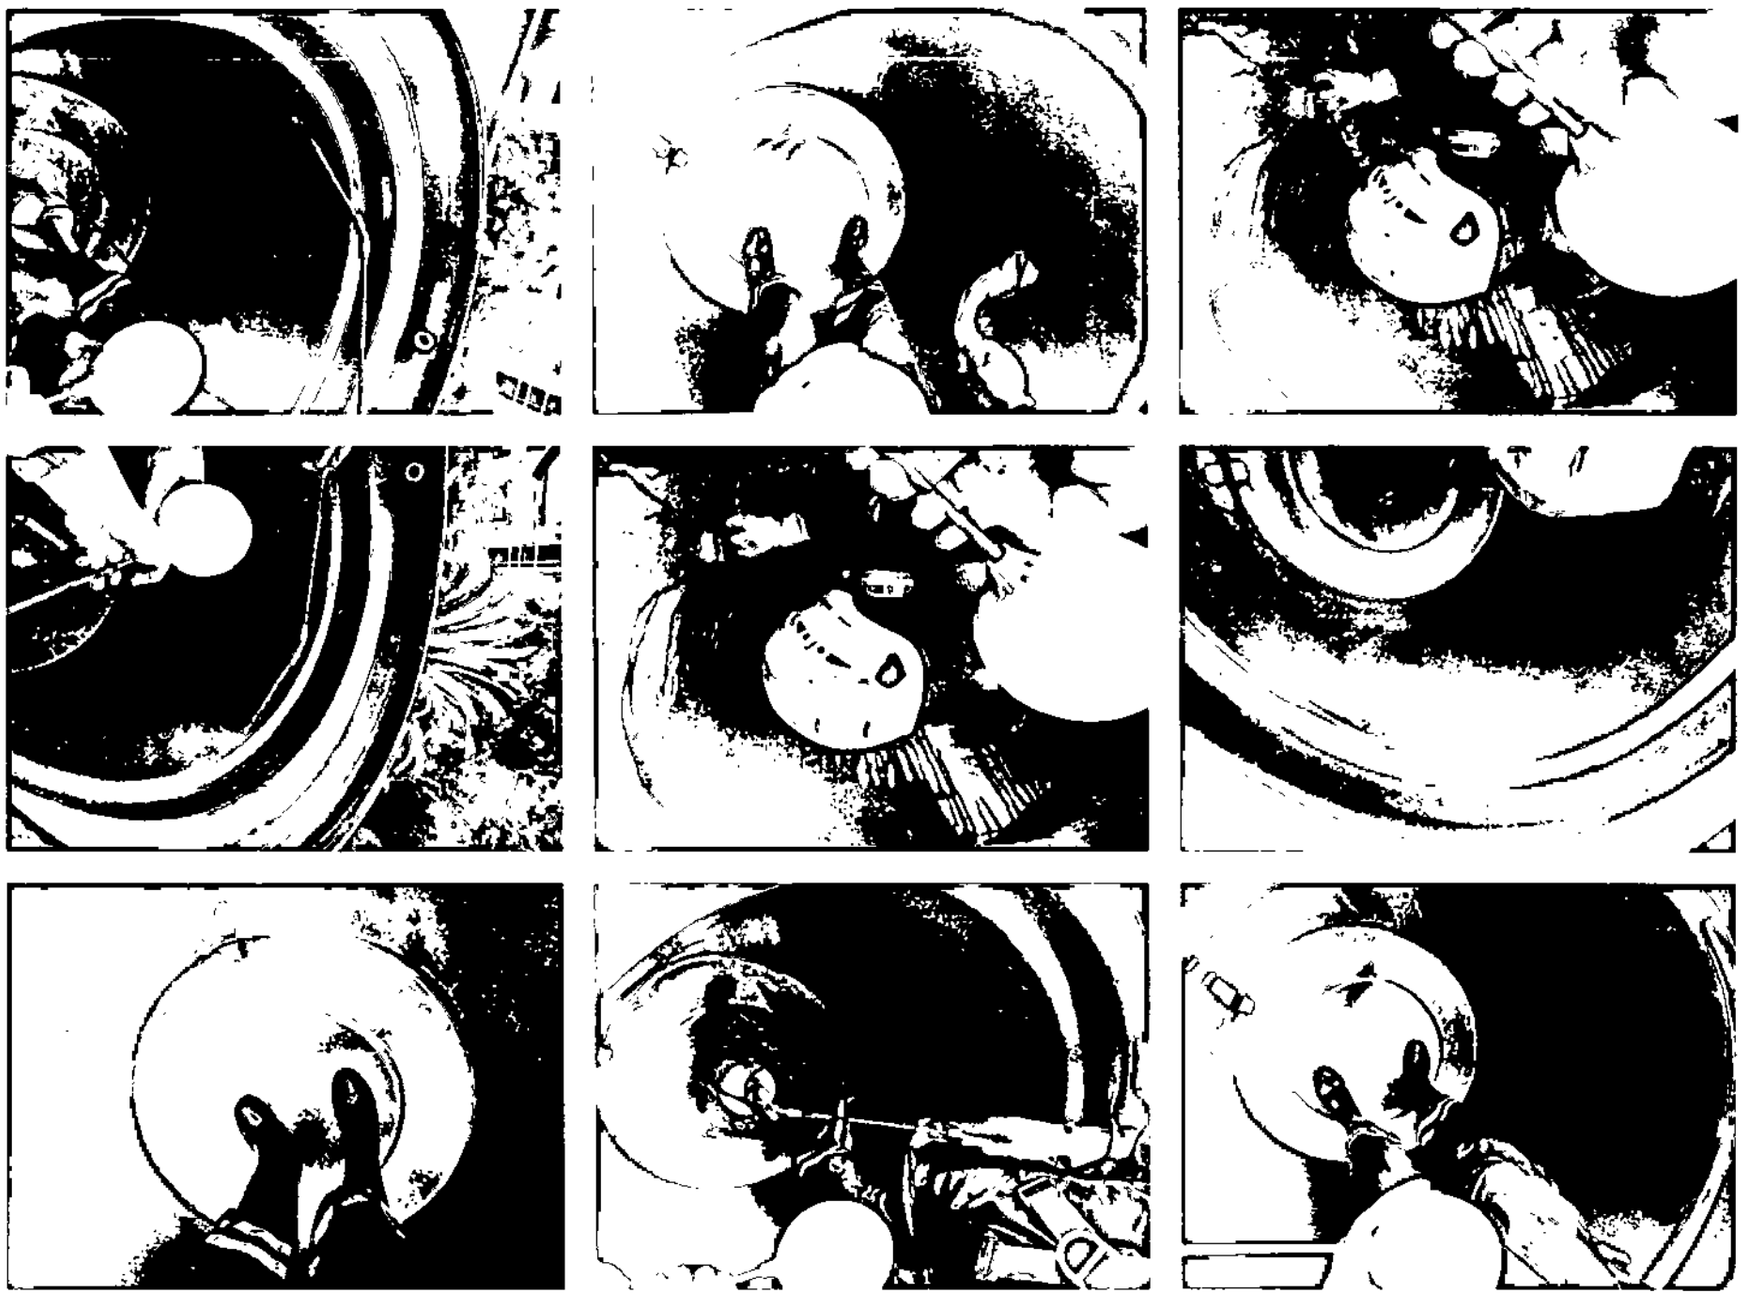

FLORENCE HEALTH S.A.S

NIT: 901460637

ACTIVIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA; EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, GESTIÓN DE DESECHOS Y ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL.

CERTIFICA:

Presto los servicios técnicos de:

ESTABLECIMIENTO	SERVICIO
INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA ITBOY VILLA DE LEYVA BOYACA	FUMIGACION EN EL 100% DE SUS AREAS

- Razón Social: **INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA ITBOY**
- Nit: 891.801.069
- fecha: 26/12/2025
- Área intervenida: 100% de las áreas

Esta certificación tiene una vigencia de seis meses.

La desinfección se realizó con máquinas de batería de tecnología de nebulización usando productos orgánicos, esta se utiliza para eliminar microorganismos patógenos de un área. Este proceso es importante para prevenir la propagación de enfermedades.

En Boyacá la desinfección profunda de espacios y superficies y control de vectores está regulada por la secretaria de salud de Boyacá.

Se firma a los veintiséis (26) días del mes de diciembre (12) del año 2025 a petición del interesado.

ADRIANA ROCIO MORENO BERNAL
C.C. 1049625381
REPRESENTANTE LEGAL
FLORENCE HEALTH S.A.S

FLORENCE HEALTH S.A.S				F-OP-EFU		
				Nit	901460637-2	
				Hoja	1 de 1	
Institución	INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA ITBOY			Nit	891801069	
Dirección	SEDE VILLA DE LEYVA			Fecha	26/12/2025	
Supervisor	YESIKA LYSEDT TELLEZ			Celular	na	
Fecha de ejecución	26/12/2025	26/12/2025	Hora Ingreso	16:00:00 p. m.	Hora salida	17:00:00 p. m.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS


PLAGAS					Areas intervenidas	CANTIDAD
Cucarachas	Mosquitos	Mosca	Rastreos	Chinches	Cocinas	2
Periplaneta	Aedes aegypti	Stomox	Gorgojos	Palomillas	Jardines	3
Blatella	Anopheles	Domestica	Pulgas	Arañas	Parqueaderos	4
Blatta	Culex. App	Triatomas	Hormigas	Garrapatas	Shut de basura	2
CONDICIONES DEL ESTABLECIMIENTO					Cafeterías	2
LIMPIO EN BUENAS CONDICIONES					Salones	5
					Laboratorios	1
					Parques	1
PLAGUICIDA APLICADO					Canchas	1
PRODUCTO	HAWKER PLUS	SOLFAC 5 EC	K OTHRINE	PARCERO	Áreas comunes	10
ING ACTIVO	CIPERMETRINA	CIFLUTRINA	DELTAMETRINA	DELTAMETRINA	Oficinas	20
FORMULACION	EC	EC	EC	EC	Bodegas	4
CONCENTRACION	250 g/l	5%	2.50%	2.50%	Comedores	0
CAT TOXICOLOGICA	CAT III	CAT IV	CAT II	CAT III	Baños	3
R U SALUD PUBLICA	RGSP0231-2004	RGSP007197	RGSP006196	RGSP01242000	Otros	1

TIPO DE APLICACIÓN			
ASPERSION MANUAL	ASPERSION A MOTOR	NEBULIZACION	TERMONEBULIZACION
INTERIORES		EXTERIORES	
MAQUINA	MOTOMOCHILA STIHL SR 440		BURE

PRÓXIMO CONTROL	Enero	Febrero	Marzo	RECOMENDACIONES
	Abril	Mayo	Junio	IMPLEMENTAR CADA 6 MESES
	Julio	Agosto	Septiembre	
	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Fecha	24/06/2026			

CODIGO SANITARIO LEY NO 09 DE 1979 Este título de la presente Ley establece las normas sanitarias para la prevención y control de los agentes biológicos, físicos o químicos que alteran las características del ambiente exterior de las edificaciones hasta hacerlo peligroso para la salud humana.

FOTOS ANTES Y DESPUES

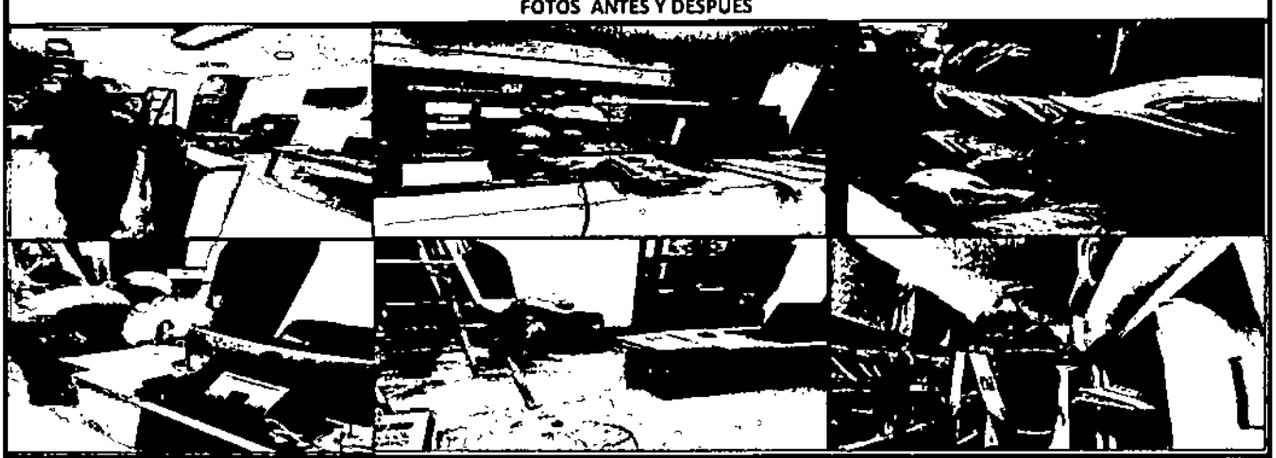

FIRMA RESPONSABLE:






















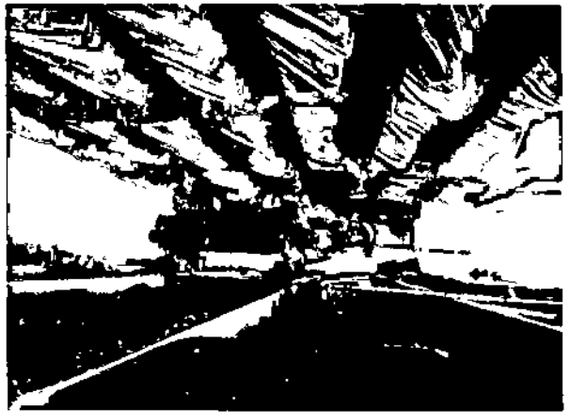




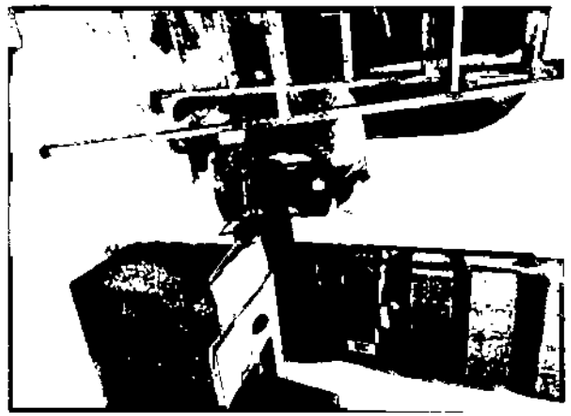




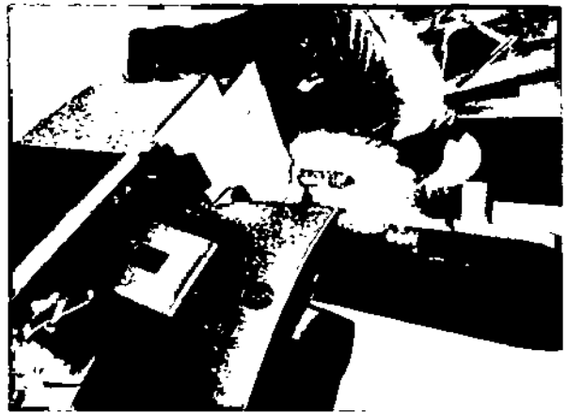

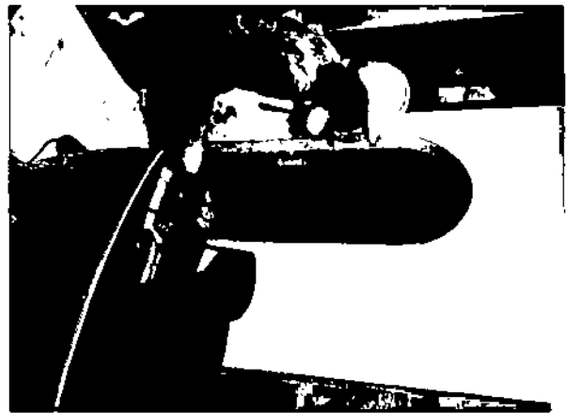






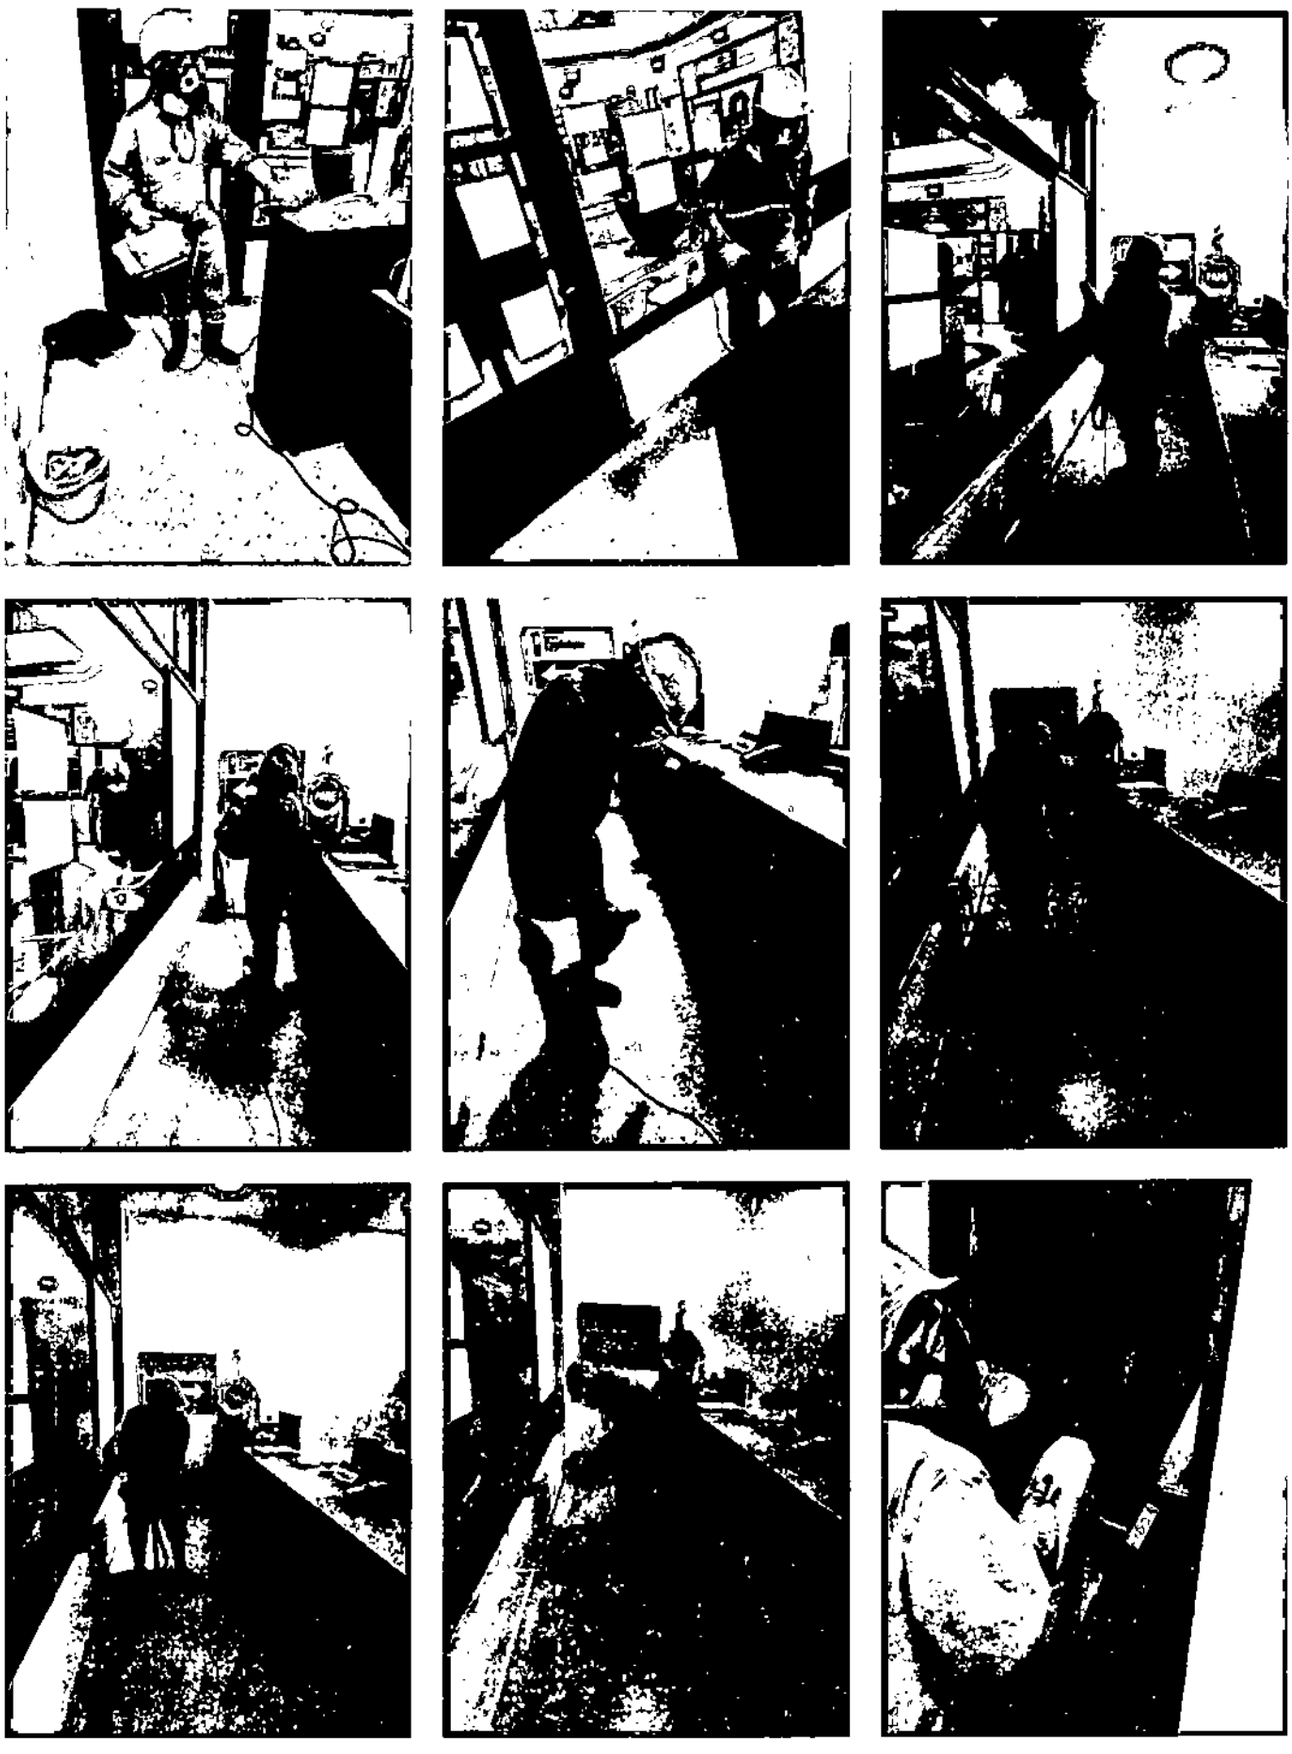







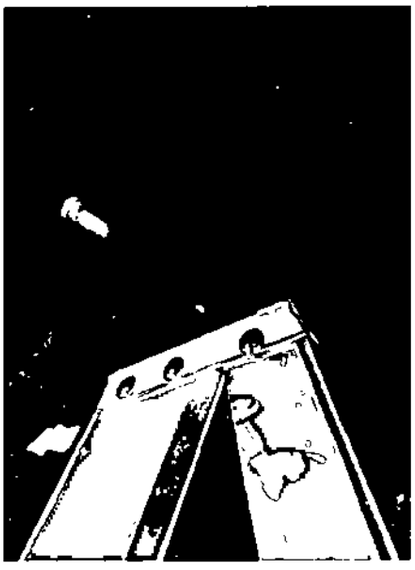






Gobernación de Boyacá

S-2025-031542-SALDPP

TUNJA, 16 de diciembre de 2025

Contraseña:X3ZMDRXSN4

LA SUSCRITA REFERENTE DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD QUIMICA Y RESIDUOS PELIGROSOS DE LA DIRECCION DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE BOYACÁ

HACE CONSTAR QUE:

EMPRESA	**FLORENCE HEALTH S.A.S**
NIT	901460637-2
REPRESENTANTE LEGAL	**ADRIANA ROCIO MORENO BERNAL**
CEDULA DE CIUDADANÍA	1.049.625.381
DIRECCIÓN	Cra 3 # 2-82
TELÉFONO	3105776382
CORREO ELECTRÓNICO	florencehealth1820@hotmail.com
MUNICIPIO	SORACA
NOMRE ASISTENTE TÉCNICO	**JONATHAN ALEJANDRO OCHOA CASAS**
NOMBRE APLICADOR (ES) CERTIFICADOS	**ADRIANA ROCIO MORENO BERNAL** **JONATHAN ALEJANDRO OCHOA CASAS** **CESAR AUGUSTO MORENO BERNAL**

De conformidad con la Ley 09 de 1979 y Decreto 1843 de 1991(compilada dentro del D.U.R. No.0780 de 2016), la empresa aquí relacionada presentó ante la Secretaría de Salud de Boyacá, la solicitud para la expedición Autorización Sanitaria para la Aplicación de Plaguicidas en este departamento. Por tanto, realizado el análisis de los documentos aportados y la correspondiente visita de inspección sanitaria de fecha 11 de diciembre de 2025, se emite Concepto Sanitario FAVORABLE para la Aplicación de Plaguicidas en el Departamento de Boyacá.

Esta certificación tiene validez de un (1) año a partir de la fecha de su expedición y está sujeta a

Gobernación de Boyacá

las verificaciones que realicen las autoridades sanitarias, y puede ser derogada en caso de incumplimiento al decreto 1843 del 22 de julio de 1991.

Cordialmente,

LUZ SORAIDA CRUZ SIERRA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Anexos: No

Número de folios: 1LUZ SORAIDA CRUZ SIERRA / SEC SALUD-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUDElaboró: ALEJANDRA RODRIGUEZ MOLINA / SEC SALUD-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD- CONTRATISTA