| BARNES | ACTA DE ENTREGA PARA SISTEMAS DE PRESION | CODIGO G6O-F-01 | VERSION 5 21/11/204 PAG 1 DE 1 | W M PUMPS |
|---|---|---|---|---|


| FECHA | 21-mar.-25 | REF. DEL EQUIPO | 450000983 1J1885 | 1 | ORDEN FABRICACION | 330017895 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIENTE | CONSORCIO BS INGENIERIA | OBRA | TOCANCIPA | | No. FACTURA | |

## DESCRIPCION DEL EQUIPO

| | MODELO | REFERENCIA | No. SERIE | | VOLUMEN | SERIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOMBA 1 | SP 16-19-20/25 MTR 2HP 3F 2P 220 | | N/A | TANQUE 1 | | |
| BOMBA 2 | BOMBA CI VTP10C67-7 500G150P UL/FME2936 | | 172600338-1 | TANQUE 2 | | |
| MOTOR 1 | MTR DSL KFP4R-UF15-108HP1760R | | 2420003 | TANQUE 3 | | |
| MOTOR 2 | | | | TANQUE 4 | | |

## COMPONENTES ECI VTP 10C67-7 & 4SP 16 19-20


| CANT. | DESCRIPCION |
|---|---|
| 1 | TAB BJOCKEY JP3 208/1,5KW/3/60**(34456)** WZ 1397188 |
| 1 | TABLERO UL/FM GPD 12-1200**(01683)** WZ 1382147 |
| 1 | MANOMTRO4"0-400PSI UL/FM1/4NPT |
| 1 | WASTE CONE 3X6 150#FF |
| 1 | PRS RLFVALV3"ULFM20-200PSI150# |
| 1 | HOSE HEADER 6X3 + TAPON 2-1/2 |
| 2 | VALVULA BOLA 1/4" NPT INOX |
| 1 | AIR RLF VALV 2" 300PSI MOD33A CON MANOMETRO |
| 1 | LIBRO DE DATOS (DOSSIER) |
| 2 | VALV 2 1/2"UL/FM +CAP&CHAIN |
| 2 | NIPLE 2 1/2" VALVULA |
| 1 | GEAR DR DERAN G80A 77003122 |
| 1 | ACOPLE KTR |
| 1 | BATERIA 12V DC 1700 AMP |
| 1 | KIT CABLES BATERIA |
| 1 | MANGUERA FLEXIBLE MET 180PSI |
| 1 | EJE CONECTOR BOMBA ACOPLE |
| 1 | EXOSTO CON ACCESORIOS FLEXIBLE DE CONEXION |

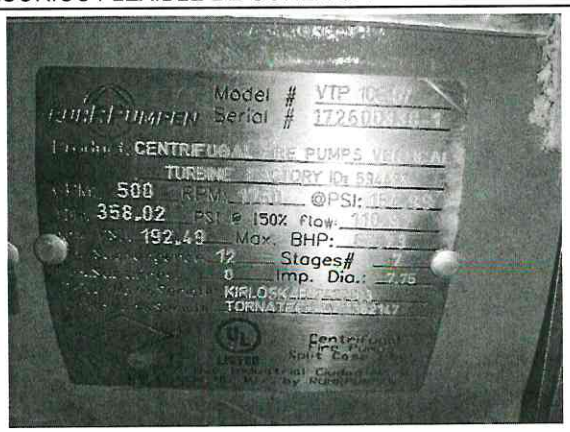


| BARNES | ACTA DE ENTREGA PARA SISTEMAS DE PRESION | CODIGO G6O-F-01 | VERSION 5 21/11/204 PAG 1 DE 1 | WDM |
|---|---|---|---|---|


| FECHA | 21-mar.-25 | REF. DEL EQUIPO | 450000983 1J1885 | 1 | ORDEN FABRICACION | 330017895 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIENTE | CONSORCIO BS INGENIERIA | OBRA | TOCANCIPA | | No. FACTURA | . |



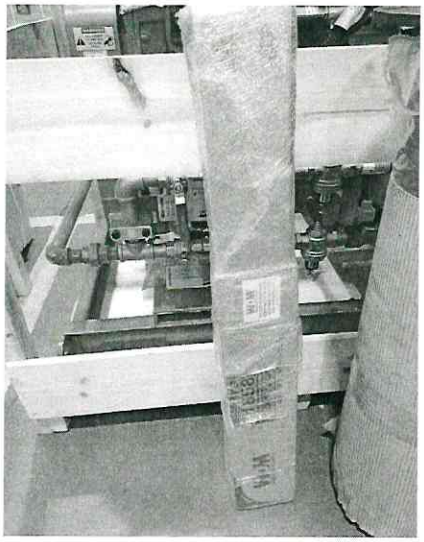

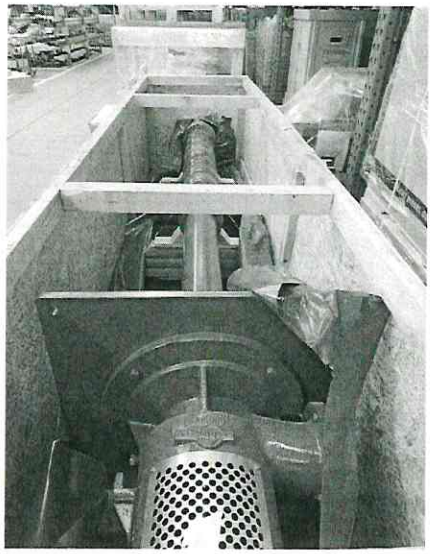



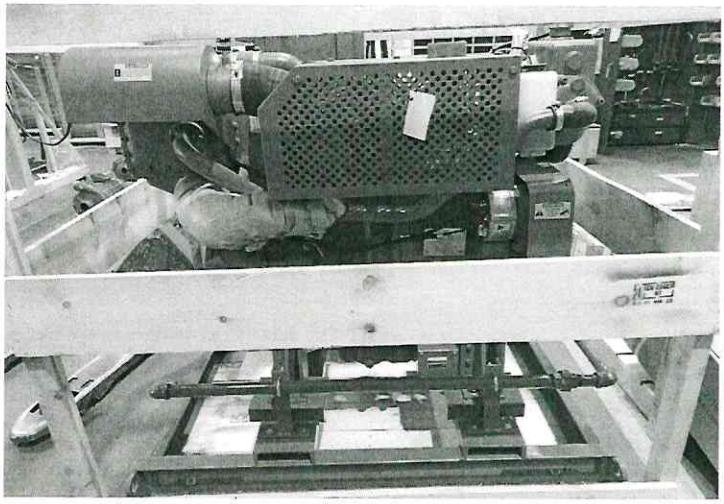




| BARNES | ACTA DE ENTREGA PARA SISTEMAS DE PRESION | CODIGO G6O-F-01 | VERSION 5 21/11/204 PAG 1 DE 1 | WM |
|---|---|---|---|---|

| FECHA | 21-mar.-25 | REF. DEL EQUIPO | 450000983 1J1885 | 1 | ORDEN FABRICACION | 330017895 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIENTE | CONSORCIO BS INGENIERIA | OBRA | TOCANCIPA | | No. FACTURA | |








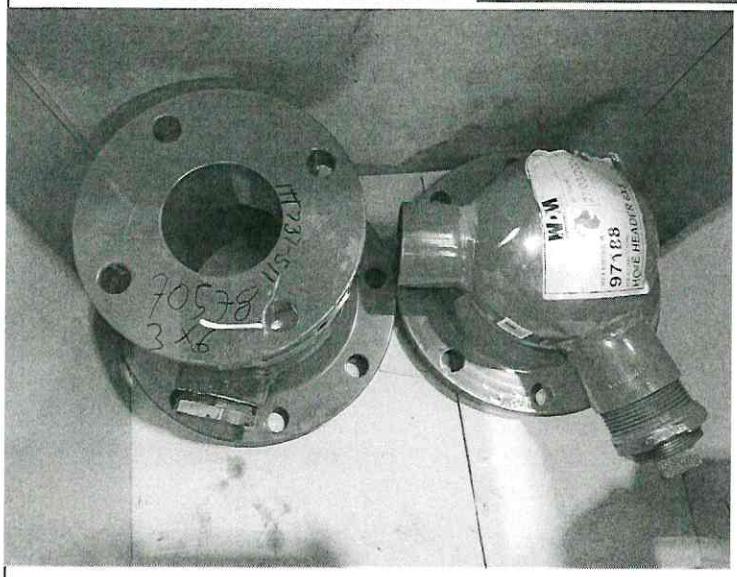

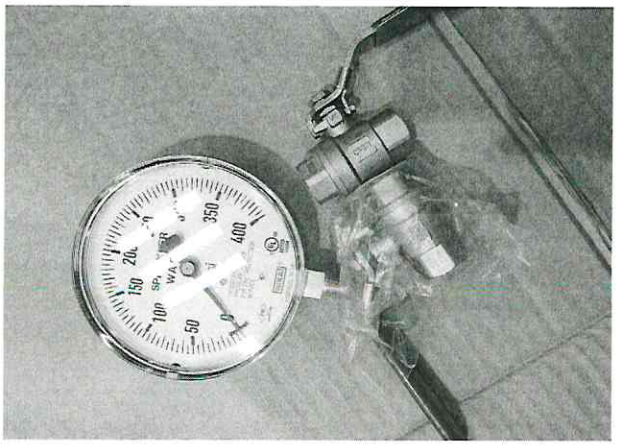



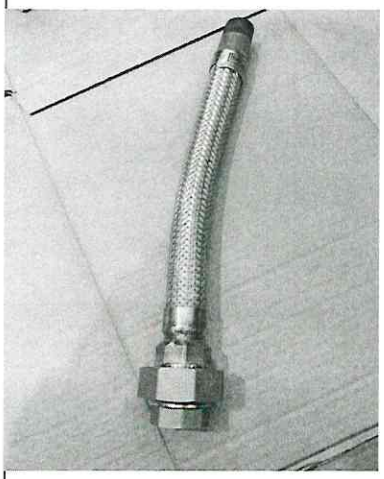
| BARNES | ACTA DE ENTREGA PARA SISTEMAS DE PRESION | CODIGO G6O-F-01 | VERSION 5 21/11/204 PAG 1 DE 1 | WPM PUMPS |
|---|---|---|---|---|

| FECHA | 21-mar.-25 | REF. DEL EQUIPO | 450000983 1J1885 | 1 | ORDEN FABRICACION | 330017895 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIENTE | CONSORCIO BS INGENIERIA | OBRA | TOCANCIPA | | No. FACTURA | |





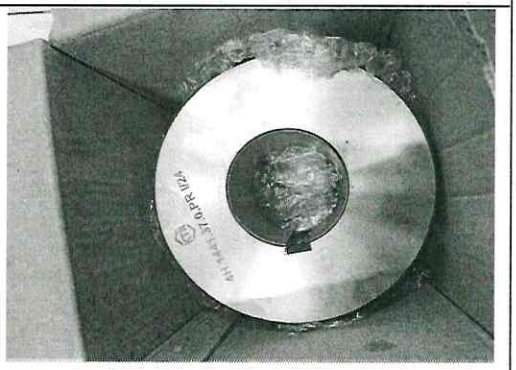










| BARNES | PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN PARA SISTEMAS DE PRESIÓN Y PLANTAS DE TRATAMIENTO | CODIGO G6O-F-06 | VERSION 5 03/09/2024 PAG 1 DE 1. | WDM PUMPS |
|---|---|---|---|---|

| Referencia Equipo: | 450000983 1J1885 | | 14/03/2025 | Cliente: | CONSORCIO BS INGENIERIA TOCANCIPA | Aqua Press: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Acoplamiento | |
| | | | | | | VariPress | |
| Orden de Fabricacion: | 330017895 | Factura: | | vendedor: | ALDEMAR HERNANDEZ | Contra Incendios STD: | |
| | | | | | | Contra Incendios Listado: | X |

| | METODO INSPECCION | | RESULTADOS INSPECCION | | | | OBSERVACIONES DEL PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | visual | Prueba | O.K. | RECHAZADO | N/A | | |
| **1-Especificacion Tecnica** | | | | | | | |
| Check list Lista de Materiales | | | ✓ | | | MAFEAL Gonzales | |
| placa de identificación rpms y potencia | | | ✓ | | | MAFAEL Gonzales | |
| Informacion tecnica y Dossier de Calidad | | | ✓ | | | Josue Chala | |
| Conexión Electrica | | | | | | | |
| Estructura Metalica | | | ✓ | | | William Ariel Nieto | |
| Soldadura | | | ✓ | | | William Ariel Nieto | |
| **2-Verificacion Estetica** | | | | | | | |
| Calidad de Pintura | | | | | | | |
| Color de la Pintura | | | | | | | |
| Golpes, rayas y avolladuras | | | | | | | |
| **3- Verificacion Funcional** | | | | | | | |
| Prueba Hidrostatica | | X | | | | BANCO RP MEXICO | |
| Prueba Funcional | | X | | | | BANCO RP MEXICO | |
| Ajuste de Presion en Valvulas de alivio | | | | | | | |
| **4- Verificacion Empaque** | | | ✓ | | | Wilian Nieto | |
| Fijacion a la base | | | ✓ | | | Josue Chala | |
| Proteccion y estabilidad del empaque | | | ✓ | | | Josue Chala | |
| **5- Inspeccion de Seguridad** | | | ✓ | | | Josue Chala | |
| Cavidades libres de objetos eXtraños | | | ✓ | | | Josue Chala | |
| Cavidades selladas con tapa plastica | | | ✓ | | | Josue Chala | |
| Flautas selladas con tapas MDF | | | | | | | |
| Inventario de la caja de accesorios contra acta de entrega. | | | | | | | |

NOMBRE INSPECTOR DE PRUEBAS: Daniel Gomez

FIRMA:

FECHA: 21-03-25

OBSERVACIONES:

ACEPTADO

21 MAR 2025

CALIDAD