
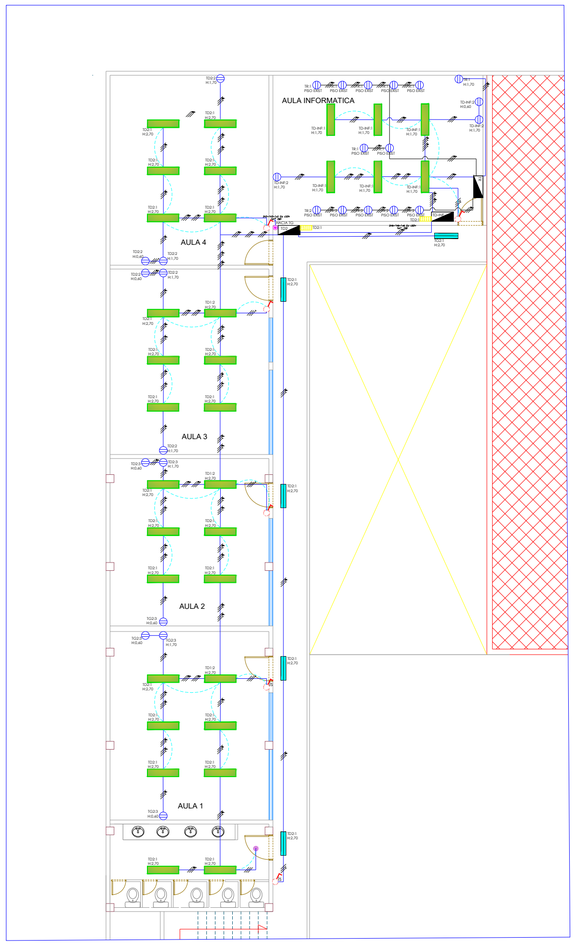


PLANTA SEGUNDO PISO

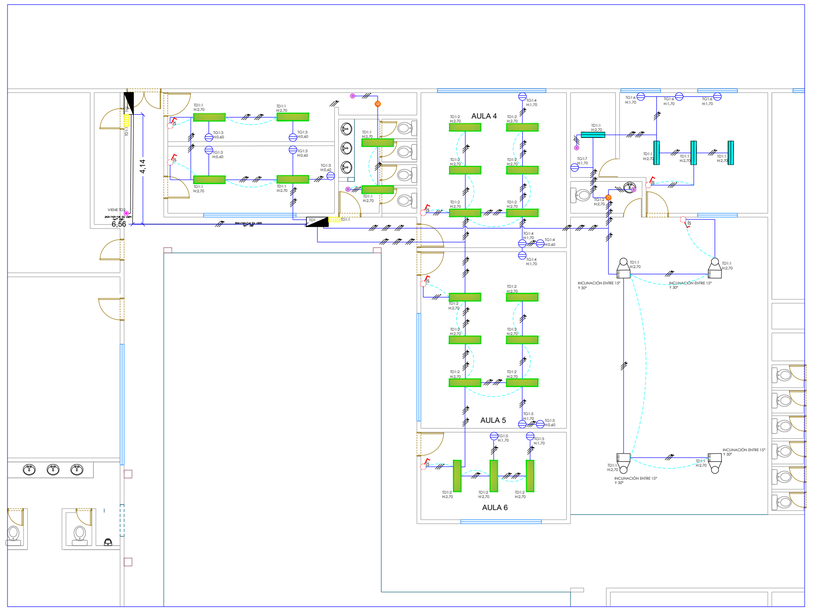

PLANTA PRIMER PISO

NOTAS

1- TODA LA TUBERIA ELECTRICA INSTALADA A LA VISTA O SOBRE CIELO RASO SERA TUBERIA METALICA TIPO EMT DIAMETRO 3/4" EXCEPTO DONDE SE INDIQUE OTRO MATERIAL O DIAMETRO.

2- TODA LA TUBERIA ELÉCTRICA EMBEBIDA EN PLACA O MUROS SERA PVC LIVIANA DE DIAMETRO 3/4" EXCEPTO DONDE SE INDIQUE OTRO MATERIAL O DIAMETRO.

3- LAS SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMAS DE SERAN EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS (HFFR-LS), CON CODIGO DE COLORES LOS ALIMENTADORES A TABLEROS IRAN EN CABLEADO (HFFR-LS).

4- LAS SALIDAS DE TOMACORRIENTES QUE LLEVEN CONDUCTOR DE TIERRA AISLADO SU AISLAMIENTO DEBERA SER DE COLOR VERDE CONTINUO O VERDE CON FRANJAS AMARILLAS.


5- EL MINIMO CALIBRE DE LOS CONDUCTORES DESNUDOS Y/O AISLADOS SERA No 12 AWG PARA ALUMBRADO PARA , PROTECCION DE 20 A. O SEGÚN TABLA 250-95 NTC-2050

6- LOS COLORES DE LOS AISLAMIENTOS PARA LAS ACOMETIDAS Y CIRCUITOS RAMALES DEBERAN SER LOS SIGUIENTES:
FASES: R,S,T. AMARILLO, AZUL Y ROJO
NEUTRO: BLANCO O GRIS NATURAL

7- TODA LA TUBERIA ELECTRICA INSTALADA A LA VISTA QUE SE SERA TIPO EMT METÁLICA DE DIAMETRO 3/4" EXCEPTO DONDE SE INDIQUE OTRO MATERIAL O DIAMETRO.

8- TODO EL CABLEADO PARA SALIDAS DE TOMAS SERÁ DE CALIBRE NÚMERO 12 AWG - CU CON AISLANTE HFFR-LS

9- DONDE NO SE ESECIFIQUE EL CALIBRE DE LOS CONDUCTORES SERAN EN CABLE LIBRE DE ALOGENOS CON CODIGO DE COLORES

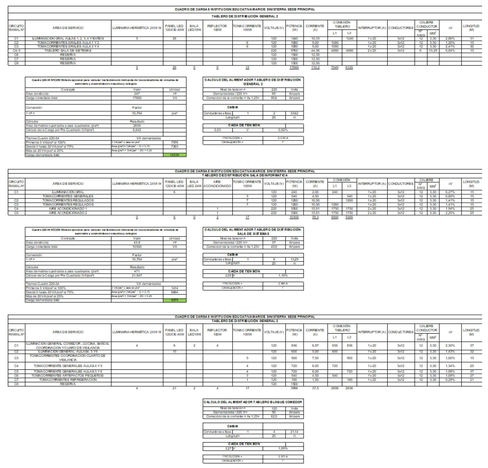

DEPARTAMENTO:

VALLE DEL CAUCA

MUNICIPIO:

SANTIAGO DE CALI

ESTABLECIMIENTO:

I.E MARICE SINISTERRA
SEDE PRINCIPAL

DIRECCION:

CALLE 40 #25A-20

PLANTA:

PRIMERO Y SEGUNDO PISO

FECHA:

FEBRERO DE 2026

CODIGO:

ESCALA:

INDICADA

DIGITALIZADO POR:

EQUIPO AMBIENTES ESCOLARES