POLINTER®

Calidad y Confianza

LÍNEA AGUA



ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS Certification
CO22.07849

Acreditado por ONAC

Resolución 501:2017
BUREAU VERITAS Certification
CO23.00766

Acreditado por ONAC


TANQUES CÓNICOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nuestros tanques cónicos POLINTER: la solución perfecta para almacenar agua potable.
Nuestros tanques te ofrecen máxima durabilidad y practicidad. Fabricados con polietileno de doble capa, son livianos, fáciles de transportar y resistentes a cualquier clima. ¡Asegura el suministro de agua limpia para tu hogar o negocio por más de 20 años.

TANQUES CÓNICOS ALTOS







Base redonda tanque

Capacidad Aproximada	Medidas en centimetros aprox.			
	A	B	C	D
60 LTS	47	62	39	47
105 LTS	40	62	60	71
250 LTS	55	82	76	91
500 LTS	81	105	84	109
1.000 LTS	97	129	112	127
2.000 LTS	120	160	149	177
3.000 LTS	137	180	173	196
4.000 LTS	158	198	180	194
5.000 LTS	171	232	200	220
10.000 LTS	204	248	258	281


A: Diámetro base. B: Diámetro superior.
C: Altura sin tapa. D: Altura con tapa.

TANQUES CÓNICOS MEDIANOS





Base redonda tanque




Capacidad Aproximada	Medidas en centimetros aprox.			
	A	B	C	D
1000 LTS	133	160	77	98


A: Diámetro base. B: Diámetro superior.
C: Altura sin tapa. D: Altura con tapa.

TANQUES CÓNICOS BAJITOS





Base redonda tanque



Capacidad Aproximada	Medidas en centimetros aprox.			
	A	B	C	D
250 LTS	89	105	39	56
500 LTS	107	130	55	68
1.000 LTS	157	177	56	76
2.000 LTS	187	221	75	102

A: Diámetro base. B: Diámetro superior.
C: Altura sin tapa. D: Altura con tapa.

RECOMENDACIONES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

Se debe instalar sobre una superficie plana, firme y continua de mayor dimensión que la base del tanque. Tener en cuenta que la estructura de apoyo debe soportar el peso del tanque lleno 1gr./cm3.

No se debe instalar sobre bases irregulares o inclinadas, o directamente sobre ladrillos o piedras que puedan generar cargas puntuales.

No colocar objetos pesados sobre la tapa del tanque. El diagrama ilustra la manera de instalar el tanque, la tubería, válvulas y las conexiones.

El tanque está diseñado y elaborado para el almacenamiento de agua, en caso de almacenar otro líquido pregunte directamente al fabricante.
No instale el tanque cerca a fuentes de calor artificial para evitar deformaciones.


Cualquier modificación que se haga al producto causará la pérdida de la garantía.

KIT ACCESORIOS DE 60 A 5.000 LTS.

cant.	Accesorios	cant.	Accesorios
1	Adaptador macho presión 1/2"	1	Bolsa de empaque
2	Empaque flanche de 1"	1	Flanche hembra 1"
1	Empaque de caucho 1/2"	2	Flanche macho de 1"

KIT ACCESORIOS DE 10.000 LTS

cant.	Accesorios	cant.	Accesorios
1	Abrazadera cremallera 2 1/2"	1	Adaptador macho presión 1/2"
2	Manguera flexible 25 cmts.	2	Empaque caucho 1/2"
1	Acople poli 2	1	Flanche macho de 1"
1	Flanche HM completo de 2"	1	Empaque flanche de 1""

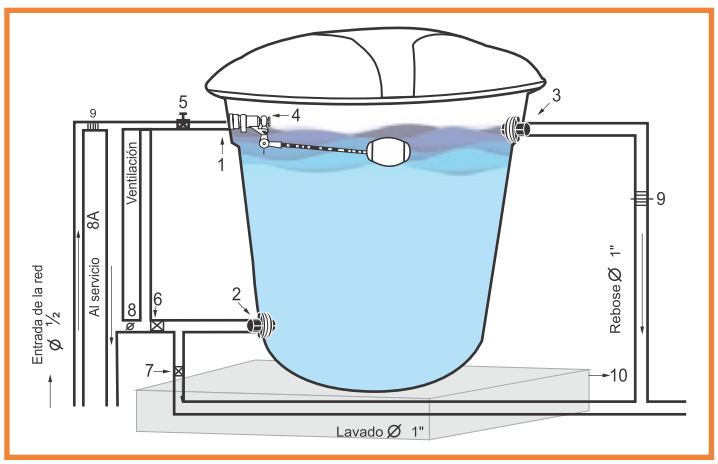

1. Conexión de entrada de ⌀ 1/2".
2. Flanche de salida del agua de ⌀ 1".
3. Conexión rebose ⌀ 1".
4. Válvula de entrada de ⌀ 1/2" y flotador.
5. Válvula de paso directo para interrumpir la entrada del agua en caso de reparación o lavado del tanque.
6. Válvula de paso para interrumpir la salida al servicio en caso de reparación o lavado del tanque.
7. Válvula de paso, se abre solamente para lavar el tanque.
8. Cheque (8) y paso directo o bypass (8A), para aprovechar la presión del acueducto en la red interna del servicio.
9. Unión universal.
10. Base o plataforma plana horizontal, preferiblemente en concreto.

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO

Se recomienda realizar mantenimiento y limpieza a los tanques para almacenamiento de agua cada 6 meses con el fin de mantener el agua potable en excelentes condiciones de higiene, teniendo en cuenta las condiciones ambientales, factores externos, contaminación y sedimentos que pueden afectar la calidad.

1. Se cierra la válvula de paso, identificada en el esquema con el # 5, para evitar el ingreso de agua al tanque.

2. Cierre la válvula de paso identificada en el esquema con el # 6, para evitar el paso de agua residual al domicilio.

3. Realizar el lavado del tanque en su parte interior.

4. Abra la válvula de paso identificada en el esquema con el # 7 para desocupar el tanque.

5. Proceda a enjuagar con bastante agua hasta dejar las paredes internas del tanque sin residuos de desinfectante.

6. Una vez se verifique la limpieza total del tanque proceda a cerrar la válvula de paso identificada en el esquema con el # 7.

7. Haga apertura de la válvula de paso identificada en el esquema con el # 5 para proceder con el llenado del tanque.

8. Haga apertura de la válvula de paso identificada en el esquema con el # 6 para reestablecer el suministro de agua al domicilio.

POLINTER LÍNEA AGUA

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

Se recomienda tener en cuenta la siguiente tabla para el correcto almacenamiento de los tanques y evitar deformaciones por exceso de peso

ALTO	
Referencia capacidad	Arrume sugerido
60 Lts.	60 und
105 Lts.	50 und
250 Lts.	50 und
500 Lts.	45 und
1.000 Lts.	30 und
2.000 Lts.	15 und
3.000 Lts.	10 und
4.000 Lts.	8 und
5.000 Lts.	6 und
10.000 Lts.	4 und

MEDIANO	
Referencia capacidad	Arrume sugerido
1.000 Lts.	30 und

BAJITO	
Referencia capacidad	Arrume sugerido
250 Lts.	50 und
500 Lts.	45 und
1.000 Lts.	N/A
2.000 Lts.	N/A

Los tanques para agua potable que van a ser almacenados a la interperie se recomienda tapar la boca de los tanques para evitar que caigan impurezas en su interior teniendo en cuenta que se va a almacenar agua para consumo humano.

Se recomienda que el área donde se van a almacenar los tanques sea completamente lisa y plana para evitar daños en las paredes externas y estructura de los tanques.

En condiciones extremas de temperatura se recomienda hacer un techado para almacenarlos antes de ser puestos en uso.

RECOMENDACIONES DE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA

Tipo cónico alto, mediano y bajito.

Se deben llevar los tanques parados en su posición normal (posición vertical) para evitar daños en su estructura y en sus pestañas.

Se debe hacer la verificacion de la plataforma del camión, que esté libre de objetos que puedan dañar las paredes de los tanques.

No arroje los tanques desde la altura de la carrocería hasta el piso en el momento del descargue.



RECOMENDACIONES GENERALES PARA TODAS LAS LINEAS

REQUISITOS PARA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA

Con base en la resolución 501 del 2017 y con el fin de proteger a los usuarios de un posible efecto negativo sobre la vida, la salud y la seguridad humana, animal, vegetal y ambiental, POLINTER garantiza que la fabricación de sus productos de la linea para el almacenamiento de agua potable, con respecto a sus revestimientos internos, no excede los valores máximos admisibles de las concentraciones de los elementos y compuetos químicos como son el aluminio, antimonio, cobre, arsénico, bario, cadmio, cromo, plomo, mercurio, níquel, sleenio y plata, de reconocido efecto adverso a la salud humana, que puedan migrar a la agua, indicados a continuación:

Contaminante	símbolo	valor aceptable mg/L	Contaminante	símbolo	valor aceptable mg/L
Aluminio	Al	0,2	Cromo total	Cr	0,01
Antomonio	Sb	0,0006	Mercurio	Hg	0,0002
Arsénico	As	0,001	Níquel	Ni	0,02
Bario	Ba	0,2	Plata	Ag	0,01
Cadmio	Cd	0,0005	Plomo	Pb	0,0005
Cobre	Cu	0,13	Selenio	Se	0,005

CONTENIDO DEL ROTULADO

El rotulo contiene la siguiente información:

a) Uso del tanque:

Se marca la linea a la que corresponda el despacho

b) Volumen en litros:

Con base en la referencia ofrecidas desde 60 Lts. hasta 10.000 Lts.

c) Fecha y lote de fabricación:

Corresponde al Año, Mes y día en el que el tanque fue fabricado por POLINTER.

Resolución 501 del 2017		*Si* ☐	*No* ☐
Uso	*Agua* ☐	*Séptico* ☐	
	Ganadero ☐	*Cafetero* ☐	
	Construcción ☐	*Industrial* ☐	
Volumen: _____ *Litros*			
Fecha y Lote de fabricación:			
Año: _____ *Mes:* _____ *Día:* _____			


TANQUES CUADRADOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nuestros tanques cuadrados POLINTER: la solución perfecta para almacenar agua potable.
Nuestros tanques te ofrecen máxima durabilidad y practicidad. Fabricados con polietileno de doble capa, son livianos, fáciles de transportar y resistentes a cualquier clima. ¡Asegura el suministro de agua limpia para tu hogar o negocio por más de 20 años.

TANQUES CUADRADOS



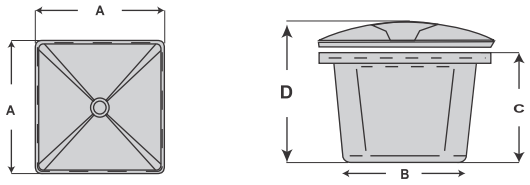

Capacidad Aproximada	Medidas en centimetros aprox.			
	A	B	C	D
400 LTS	95	96	65	71
630 LTS	109	110	74	80

A: Largo. B: Largo base.
C: Altura sin tapa. D: Altura con tapa.

RECOMENDACIONES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN


Se debe instalar sobre una superficie plana, firme y continua de mayor dimension que la base del tanque.
Tener en cuenta que la estructura de apoyo debe soportar el peso del tanque lleno 1gr. / cm3.

No se debe instalar sobre bases irregulares o inclinadasa, o directamente sobre ladrillos o piedras que puedan generar cargas puntuales.

No colocar objetos pesados sobre la tapa del tanque.
El diagrama ilustra la manera de instalar el tanque, la tubería, válvulas y las conexiones.

El tanque está diseñado y elaborado para el almacenamiento de agua, en caso de almacenar otro liquido pregunte directamente al fabricante.
No instale el tanque cerca a fuentes de calor artificial para evitar deformaciones.

Cualquier modificación que se haga al producto causará la perdida de la garantá.

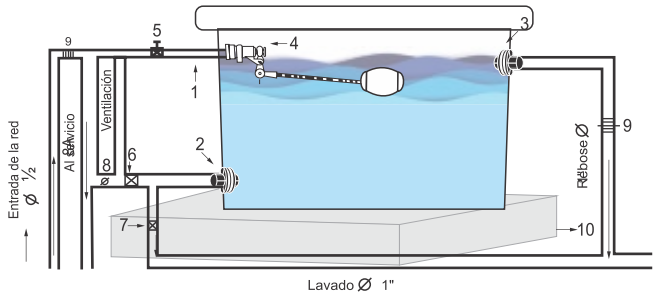

POLINTER LÍNEA AGUA

1. Conexión de entrada ø ½".

2. Flanche de salida del agua de ø 1".

3. Conexión rebose ø 1".

4. Válcula de entrada de ø ½" y flotador.

5. Válvula de paso directo para interrumpir la entrada del agua en caso de reparación o lavado de tanque.

6.Válvula de paso para interrumpir la salida al servicio en caso de reparación o lavado del tanque,

7. Válvula de paso, se abre solamente para lavar el tanque.

8. Cheque (8) y paso directo o bypass (8A), para aprovechar la presión del acueducto en la red interna del servicio.

9. Unión universal.

10.Base o plataforma plana horizontal preferiblemente en concreto.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

Se recomienda tener en cuenta la siguiente tabla para el correcto almacenamiento de los tanques y evitar deformaciones por exceso de peso

BAJITO	
Referencia capacidad	Arrume sugerido
400 Lts.	10 und
630 Lts.	9 und



KIT ACCESORIOS			
cant.	Accesorios	cant.	Accesorios
1	Adaptador macho presión 1/2"	1	Bolsa de empaque
2	Empaque flanche de 1"	1	Flanche hembra 1"
1	Empaque de caucho 1/2"	2	Flanche macho de 1"

REQUISITOS PARA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA

Con base en la resolución 501 del 2017 y con el fin de proteger a los usuarios de un posible efecto negativo sobre la vida, la salud y la seguridad humana, animal, vegetal y ambiental, POLINTER garantiza que la fabricación de sus productos de la linea para el almacenamiento de agua potable, con respecto a sus revestimientos internos, no excede los valores máximos admisibles de las concentraciones de los elementos y compuetos químicos como son el aluminio, antimonio, cobre, arsénico, bario, cadmio, cromo, plomo, mercurio, níquel, sleenio y plata, de reconocido efecto adverso a la salud humana, que puedan migrar a la agua, indicados a continuación:

Contaminante	símbolo	valor aceptable mg/L	Contaminante	símbolo	valor aceptable mg/L
Aluminio	Al	0,2	Cromo total	Cr	0,01
Antomonio	Sb	0,0006	Mercurio	Hg	0,0002
Arsénico	As	0,001	Níquel	Ni	0,02
Bario	Ba	0,2	Plata	Ag	0,01
Cadmio	Cd	0,0005	Plomo	Pb	0,0005
Cobre	Cu	0,13	Selenio	Se	0,005

CONTENIDO DEL ROTULADO

El rotulo contiene la siguiente información:

a) Uso del tanque:

Se marca la linea a la que corresponda el despacho

b) Volumen en litros:

Con base en la referencia ofrecidas desde 400 Lts. hasta 630 Lts.

c) Fecha y lote de fabricación:

Corresponde al Año, Mes y día en el que el tanque fue fabricado por POLINTER.




TANQUES BOTELLA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nuestros tanques tipo botella POLINTER: la solución perfecta para almacenar agua potable.
Nuestros tanques te ofrecen máxima durabilidad y practicidad. Fabricados con polietileno de doble capa, son livianos, fáciles de transportar y resistentes a cualquier clima. ¡Asegura el suministro de agua limpia para tu hogar o negocio por más de 20 años.

TANQUES BOTELLA



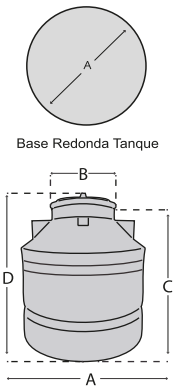

Capacidad Aproximada	Medidas en centimetros aprox.			
	A	B	C	D
300 LTS	87	51	69	78
600 LTS	94	51	108	117
1.000 LTS	107	51	123	130
2.000 LTS	136	51	156	164

A: Diámetro base. B: Diámetro superior.
C: Altura sin tapa. D: Altura con tapa.

RECOMENDACIONES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

Se debe instalar sobre una superficie plana, firme y continua de mayor dimension que la base del tanque.
Tener en cuenta que la estructura de apoyo debe soportar el peso del tanque lleno 1gr. / cm3.

No se debe instalar sobre bases irregulares o inclinadasa, o directamente sobre ladrillos o piedras que puedan generar cargas puntuales.

No colocar objetos pesados sobre la tapa del tanque.
El diagrama ilustra la manera de instalar el tanque, la tubería, válvulas y las conexiones.

El tanque está diseñado y elaborado para el almacenamiento de agua, en caso de almacenar otro liquido pregunte directamente al fabricante.
No instale el tanque cerca a fuentes de calor artificial para evitar deformaciones.

Cualquier modificación que se haga al producto causará la perdida de la garantá.

1. Conexión de entrada ø ½".

2. Flanche de salida del agua de ø 1".

3. Conexión rebose ø 1".

4. Válcula de entrada de ø ½" y flotador.

5. Válvula de paso directo para interrumpir la entrada del agua en caso de reparación o lavado de tanque.


6.Válvula de paso para interrumpir la salida al servicio en caso de reparación o lavado del tanque,

7. Válvula de paso, se abre solamente para lavar el tanque.

8. Cheque (8) y paso directo o bypass (8A), para aprovechar la presión del acueducto en la red interna del servicio.

9. Unión universal.

10.Base o plataforma plana horizontal preferiblemente en concreto.

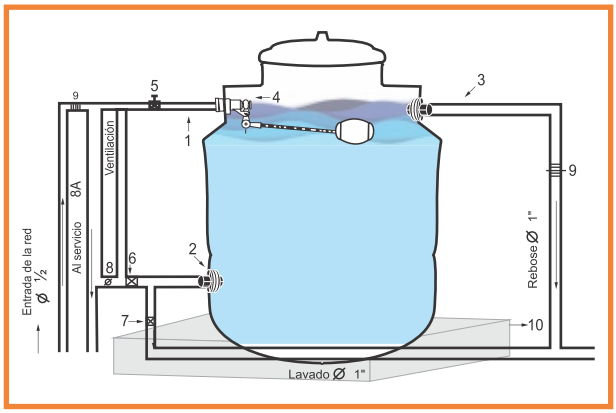

POLINTER LÍNEA AGUA

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO

Se recomienda realizar mantenimiento y limpieza a los tanques para almacenamiento de agua cada 6 meses con el fin de mantener el agua potable en excelentes condiciones de higiene, teniendo en cuenta las condiciones ambientales, factores externos, contaminación y sedimentos que pueden afectar la calidad.

1. Se cierra la válvula de paso, identificada en el esquema con el # 5, para evitar el ingreso de agua al tanque.

2. Cierre la válvula de paso identificada en el esquema con el # 6, para evitar el paso de agua residual al domicilio.

3. Realizar el lavado del tanque en su parte interior.

4. Abra la válvula de paso identificada en el esquema con el # 7 para desocupar el tanque.

5. Proceda a enjuagar con bastante agua hasta dejar las paredes internas del tanque sin residuos de desinfectante.

6. Una vez se verifique la limpieza total del tanque proceda a cerrar la válvula de paso identificada en el esquema con el # 7.

7. Haga apertura de la válvula de paso identificada en el esquema con el # 5 para proceder con el llenado del tanque.

8. Haga apertura de la válvula de paso identificada en el esquema con el # 6 para reestablecer el suministro de agua al domicilio.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

Los tanques tipo botella se almacenan a granel.
Los tanques para agua potable que van a ser almacenados a la interperie se recomienda dejarlo con la tapa para evitar que caigan impurezas en su interior teniendo en cuenta que se va a almacenar agua para consumo humano.
Se recomienda que el área donde se van a almacenar los tanques sea completamente lisa y plana para evitar daños en las paredes externas y estructura de los tanques.
En condiciones extremas de temperatura se recomienda hacer un techado para almacenarlos antes de ser puestos en uso.

RECOMENDACIONES DE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA

Se deben llevar los tanques parados en su posición normal (posición vertical) para evitar daños en su estructura y en sus pestañas.

No arroje los tanques desde la altura de la carrocería hasta el piso en el momento del descargue.

KIT ACCESORIOS

cant.	Accesorios	cant.	Accesorios
1	Adaptador macho presión 1/2"	1	Bolsa de empaque
2	Empaque flanche de 1"	1	Flanche hembra 1"
1	Empaque de caucho 1/2"	2	Flanche macho de 1"

RECOMENDACIONES GENERALES PARA TODAS LAS LINEAS

REQUISITOS PARA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA

Con base en la resolución 501 del 2017 y con el fin de proteger a los usuarios de un posible efecto negativo sobre la vida, la salud y la seguridad humana, animal, vegetal y ambiental, POLINTER garantiza que la fabricación de sus productos de la linea para el almacenamiento de agua potable, con respecto a sus revestimientos internos, no excede los valores máximos admisibles de las concentraciones de los elementos y compuetos químicos como son el aluminio, antimonio, cobre, arsénico, bario, cadmio, cromo, plomo, mercurio, níquel, sleenio y plata, de reconocido efecto adverso a la salud humana, que puedan migrar a la agua, indicados a continuación:

Contaminante	símbolo	valor aceptable mg/L	Contaminante	símbolo	valor aceptable mg/L
Aluminio	Al	0,2	Cromo total	Cr	0,01
Antomonio	Sb	0,0006	Mercurio	Hg	0,0002
Arsénico	As	0,001	Níquel	Ni	0,02
Bario	Ba	0,2	Plata	Ag	0,01
Cadmio	Cd	0,0005	Plomo	Pb	0,0005
Cobre	Cu	0,13	Selenio	Se	0,005

CONTENIDO DEL ROTULADO

El rotulo contiene la siguiente información:
a) Uso del tanque:
Se marca la linea a la que corresponda el despacho
b) Volumen en litros:
Con base en la referencia ofrecidas desde 300 Lts. hasta 2.000 Lts.
c) Fecha y lote de fabricación:
Corresponde al Año, Mes y día en el que el tanque fue fabricado por POLINTER.



TANQUES INTEGRALES HORIZONTALES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Nuestros tanques integrales horizontales POLINTER: la solución perfecta para almacenar agua potable.
Nuestros tanques integrados te ofrecen máxima durabilidad y practicidad. Fabricados con polietileno de doble capa, son livianos, fáciles de transportar y resistentes a cualquier clima. ¡Asegura el suministro de agua limpia para tu hogar o negocio por más de 20 años.

TANQUES INTEGRALES HORIZONTALES







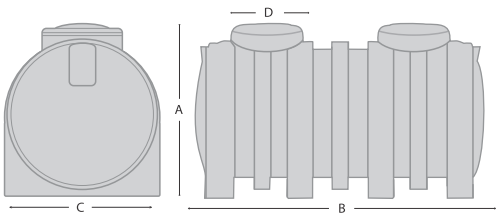

Capacidad Aproximada	Medidas en centimetros aprox.			
	A	B	C	D
1.200 LTS	130	116	140	64
2.200 LTS	145	222	109	65
3.000 LTS	153	237	132	65
5.000 LTS	202	223	176	65
6.000 LTS	199	245	177	65

A: Altura con tapa. B: Largo.
C: Ancho. D: Diámetro Soporte Tapa.

SISTEMA MODULAR HORIZONTAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nuestros sistemas modulares horizontales POLINTER: la solución perfecta para almacenar agua potable. Nuestros sistemas modulareste ofrecen máxima durabilidad y practicidad. Fabricados con polietileno de doble capa, son livianos, fáciles de transportar y resistentes a cualquier clima. ¡Asegura el suministro de agua limpia para tu hogar o negocio por más de 20 años.

SISTEMA MODULAR






SISTEMA MODULAR DE 5.000

Con base al modulo horizontal de 5.000 litros, se pueden generar capacidades de múltiplos de 5.000 como por ejemplo: 10.000 Litros, 15.000 Litros, 20.000 Litros, 25.000 Litros, 30.000 Litros y así sucesivamente hasta generar la capacidad que el diseño lo requiera.

SISTEMA MODULAR DE 6.000

Con base al modulo horizontal de 6.000 litros, se pueden generar capacidades de múltiplos de 6.000 como por ejemplo: 12.000 Litros, 18.000 Litros, 24.000 Litros, 30.000 Litros, 36.000 Litros y así sucesivamente hasta generar la capacidad que el diseño lo requiera.

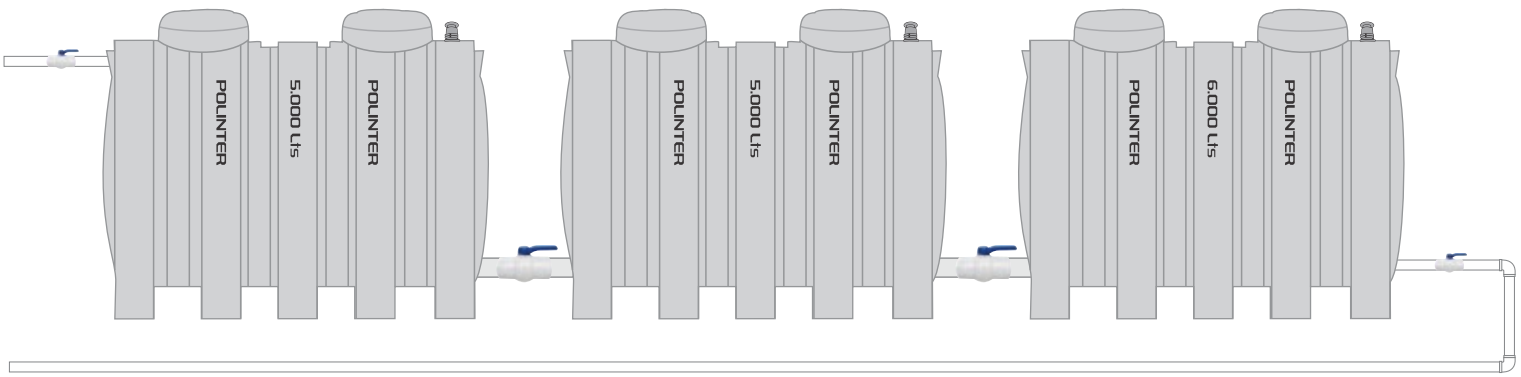

RECOMENDACIONES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

Se debe instalar sobre una superficie plana, firme y continua de mayor dimension que la base del tanque.
Tener en cuenta que la estructura de apoyo debe soportar el peso del tanque lleno 1gr. / cm3.

No se debe instalar sobre bases irregulares o inclinadasa, o directamente sobre ladrillos o piedras que puedan generar cargas puntuales.

No colocar objetos pesados sobre la tapa del tanque.
El diagrama ilustra la manera de instalar el tanque, la tubería, válvulas y las conexiones.

El tanque está diseñado y elaborado para el almacenamiento de agua, en caso de almacenar otro liquido pregunte directamente al fabricante.
No instale el tanque cerca a fuentes de calor artificial para evitar deformaciones.

Cualquier modificación que se haga al producto causará la perdida de la garantá.

KIT ACCESORIOS			
cant.	Accesorios	cant.	Accesorios
1	Adaptador macho presión 1/2"	1	Bolsa de empaque
2	Empaque flanche de 1"	1	Flanche hembra 1"
1	Empaque de caucho 1/2"	2	Flanche macho de 1"

1. Conexión de entrada ø ½".

2. Flanche de salida del agua de ø 1".

3. Conexión rebose ø 1".

4. Válcula de entrada de ø ½" y flotador.

5. Válvula de paso directo para interrumpir la entrada del agua en caso de reparación o lavado de tanque.


6.Válvula de paso para interrumpir la salida al servicio en caso de reparación o lavado del tanque,

7. Válvula de paso, se abre solamente para lavar el tanque.

8. Cheque (8) y paso directo o bypass (8A), para aprovechar la presión del acueducto en la red interna del servicio.

9. Unión universal.

10.Base o plataforma plana horizontal preferiblemente en concreto.

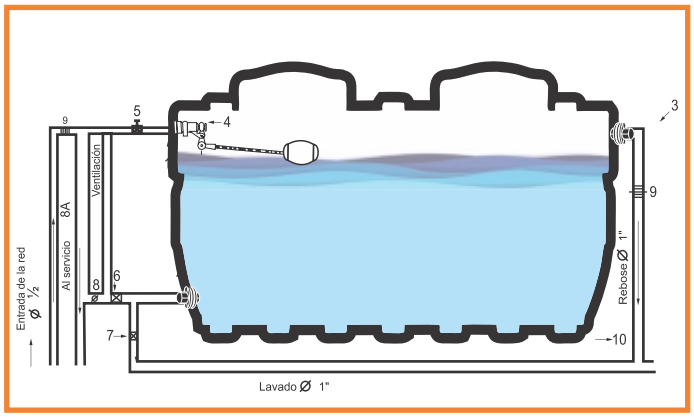

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO

Se recomienda realizar mantenimiento y limpieza a los tanques para almacenamiento de agua cada 6 meses con el fin de mantener el agua potable en excelentes condiciones de higiene, teniendo en cuenta las condiciones ambientales, factores externos, contaminación y sedimentos que pueden afectar la calidad.

1. Se cierra la válvula de paso, identificada en el esquema con el # 5, para evitar el ingreso de agua al tanque.

2. Cierre la válvula de paso identificada en el esquema con el # 6, para evitar el paso de agua residual al domicilio.

3. Realizar el lavado del tanque en su parte interior.

4. Abra la válvula de paso identificada en el esquema con el # 7 para desocupar el tanque.

5. Proceda a enjuagar con bastante agua hasta dejar las paredes internas del tanque sin residuos de desinfectante.

6. Una vez se verifique la limpieza total del tanque proceda a cerrar la válvula de paso identificada en el esquema con el # 7.

7. Haga apertura de la válvula de paso identificada en el esquema con el # 5 para proceder con el llenado del tanque.

8. Haga apertura de la válvula de paso identificada en el esquema con el # 6 para reestablecer el suministro de agua al domicilio.

POLINTER LÍNEA AGUA

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

Los tanques tipo botella se almacenan a granel.
Los tanques para agua potable que van a ser almacenados a la interperie se recomienda dejarlo con la tapa para evitar que caigan impurezas en su interior teniendo en cuenta que se va a almacenar agua para consumo humano.

Se recomienda que el a´rea donde se van a almacenar los tanques sea completamente lisa y plana para evitar daños en las paredes externas y estructura de los tanques.
En condiciones extremas de temperatura se recomienda hacer un techado para almacenarlos antes de ser puestos en uso.

En condiciones extremas de temperatura se recomienda hacer un techado para almacenarlos antes de ser puestos en uso.

RECOMENDACIONES DE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA

Se deben llevar los tanques parados en su posición normal (posición vertical) para evitar daños en su estructura y en sus pestañas.

No arroje los tanques desde la altura de la carrocería hasta el piso en el momento del descargue.



REQUISITOS PARA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA

Con base en la resolución 501 del 2017 y con el fin de proteger a los usuarios de un posible efecto negativo sobre la vida, la salud y la seguridad humana, animal, vegetal y ambiental, POLINTER garantiza que la fabricación de sus productos de la linea para el almacenamiento de agua potable, con respecto a sus revestimientos internos, no excede los valores máximos admisibles de las concentraciones de los elementos y compuetos químicos como son el aluminio, antimonio, cobre, arsénico, bario, cadmio, cromo, plomo, mercurio, níquel, sleenio y plata, de reconocido efecto adverso a la salud humana, que puedan migrar a la agua, indicados a continuación:

Contaminante	símbolo	valor aceptable mg/L	Contaminante	símbolo	valor aceptable mg/L
Aluminio	Al	0,2	Cromo total	Cr	0,01
Antomonio	Sb	0,0006	Mercurio	Hg	0,0002
Arsénico	As	0,001	Níquel	Ni	0,02
Bario	Ba	0,2	Plata	Ag	0,01
Cadmio	Cd	0,0005	Plomo	Pb	0,0005
Cobre	Cu	0,13	Selenio	Se	0,005

CONTENIDO DEL ROTULADO

El rotulo contiene la siguiente información:
a) Uso del tanque:
Se marca la linea a la que corresponda el despacho
b) Volumen en litros:
Con base en la referencia ofrecidas desde 1.200 Lts. hasta 6.000 Lts.
c) Fecha y lote de fabricación:
Corresponde al Año, Mes y día en el que el tanque fue fabricado por POLINTER.



GARANTÍA
PARA TODA LA LÍNEA AGUA

Se otorga Garantía de 10 años por defectos de fabricación.
No cubre modificaciones hechas sobre el esquema general de instalación y recomendaciones de instalación descritos en el manual técnico.