



Fumi Center 29

INFORME DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2025-0736

Contratante: Hospital Federico Lleras Acosta

Objeto del contrato: Contratar la prestación de servicios de mantenimiento y recarga de extintores contra incendios, ubicados en las sedes Francia y Limonar del Hospital Federico Lleras Acosta.

1. Antecedentes

El Hospital Federico Lleras Acosta, en cumplimiento de las normas de seguridad y prevención de riesgos, requiere garantizar el adecuado funcionamiento de los extintores contra incendios ubicados en las sedes Francia y Limonar. Para tal fin, se celebró el Contrato de Prestación de Servicios No. 2025-0736 con la empresa FUMICENTER 29, con el objeto de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo, así como la recarga de los extintores en las sedes Limonar y Francia.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS POR FUMICENTER 29

- Inspección técnica de los extintores instalados en ambas sedes.
- Mantenimiento, recarga y correctivo según el estado de cada equipo.
- Recarga de extintores en la sede Limonar y sede Francia.
- Cambio de repuestos (sellos, manómetros u otros, si aplicó).
- Emisión de certificados de mantenimiento y recarga.

3. Resultados obtenidos

- Se dejaron en óptimas condiciones la totalidad de los extintores intervenidos.
- Se garantiza la operatividad de los equipos ante eventuales emergencias.
- Se dio cumplimiento a la normatividad en seguridad y salud en el trabajo y protección contra incendios.



Fumi Center 29

Se dejan las hojas de seguridad anexas en el informe de actividades realizadas.

EXTINTOR DE 10 LBS:

FUMICENTER 29 realizó la recarga del extintor de 10 libras fue recargado con agente químico seco tipo ABC y presurizado con nitrógeno; se realizó inspección interna y externa, verificación del manómetro, sellos de seguridad y prueba de hermeticidad, quedando apto para su uso.

Extintor de solkaflam de 3700 gr y 7000 gr

FUMICENTER 29 realizó la recarga de extintor de agente limpio tipo Solkaflam fue recargado conforme a especificaciones del fabricante, mediante dosificación por peso del agente, presurización con nitrógeno seco, verificación de presión, inspección interna y externa, cambio de sellos de seguridad y prueba de hermeticidad, quedando apto para su uso.

Extintor de co2 de 5 ,10 y 15 lbs:

FUMICENTER 29 realizó la recarga de Los extintores de CO₂ fueron recargados con dióxido de carbono (CO₂) grado extintor, mediante control por peso del agente, conforme a especificaciones del fabricante y normatividad vigente.



Fumi Center 29

EXTINTOR DE AGUA A PRESION 2.5 GALONES:

FUMICENTER 29 realizó la recarga de los extintores de agua a presión; los equipos fueron descargados, limpiados internamente, recargados con agua conforme a las especificaciones del fabricante y presurizados con aire comprimido o nitrógeno, realizando verificación de presión, sellos de seguridad y prueba de hermeticidad, quedando en condiciones operativas.

EXTINTOR TIPO K CLORURO DE POTACIO:

FUMICENTER 29 realizó la recarga del extintor tipo K mediante descarga total del equipo, limpieza interna del cilindro, reposición del agente químico húmedo (clase K) y presurización con nitrógeno conforme a especificaciones del fabricante, realizando verificación de presión, sellos de seguridad y prueba de hermeticidad, quedando en condiciones operativas para su uso.

Atentamente,

FUMICENTER 29

WILSON HAWER VANEGAS GARCIA

Gerente - General




Fumi Center 29

INFORME DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2025-0736



Contratante: Hospital Federico Lleras Acosta

Objeto del contrato: Contratar la prestación de servicios de mantenimiento y recarga de extintores contra incendios, ubicados en las sedes Francia y Limonar del Hospital Federico Lleras Acosta.

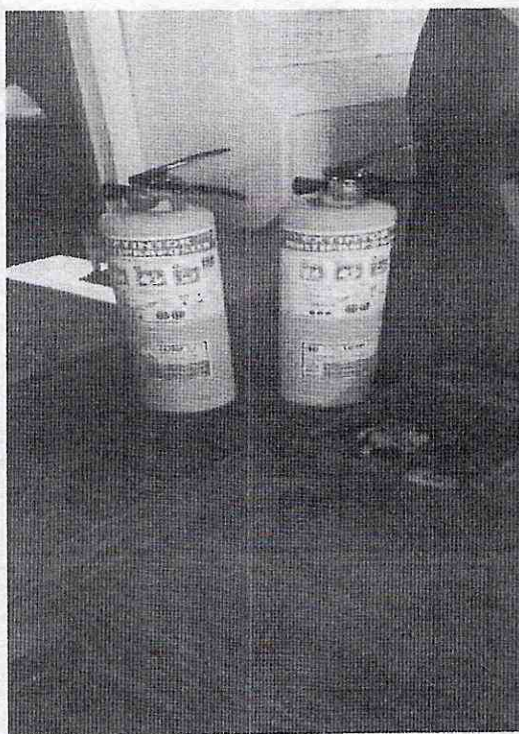





Fumi Center 29

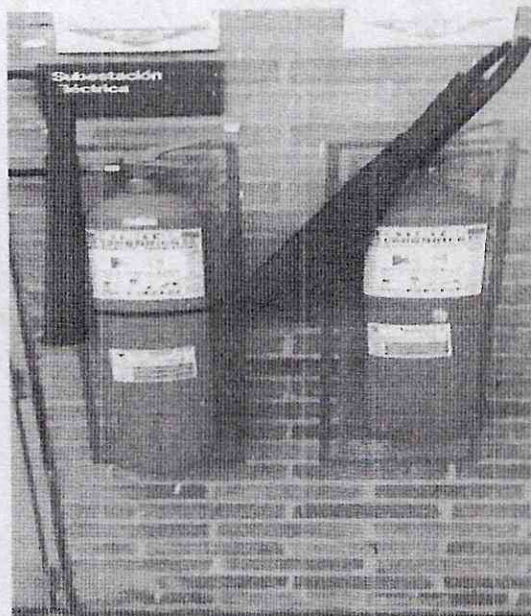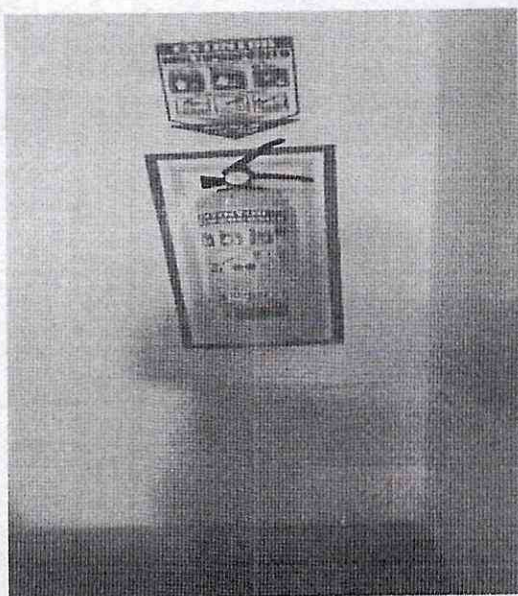

Manzana 50 Casa 19 Barrio Topacio – Ibagué Tolima
Cel. 3102762431 – 3125382066
Hawer99@hotmail.com






Fumi Center 29

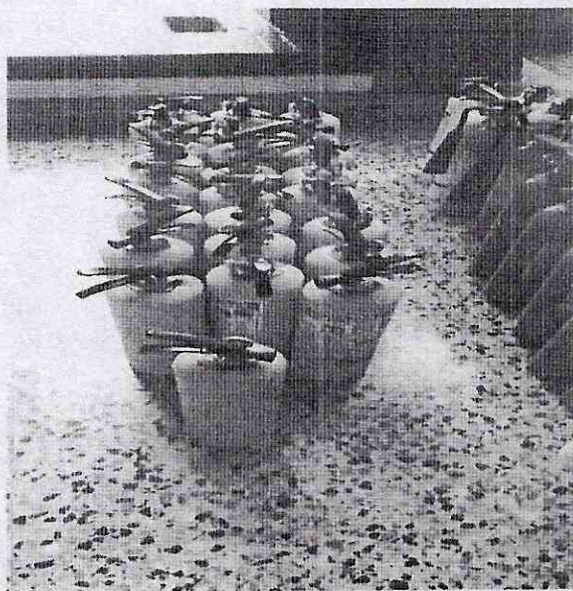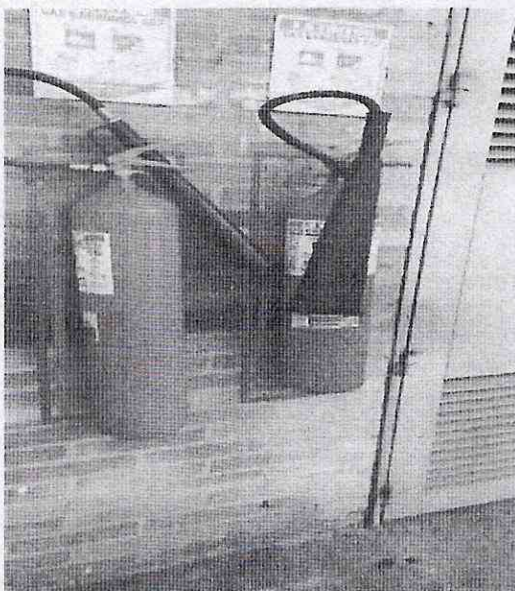

Manzana 50 Casa 19 Barrio Topacio – Ibagué Tolima
Cel. 3102762431 – 3125382066
Hawer99@hotmail.com





Fumi Center 29

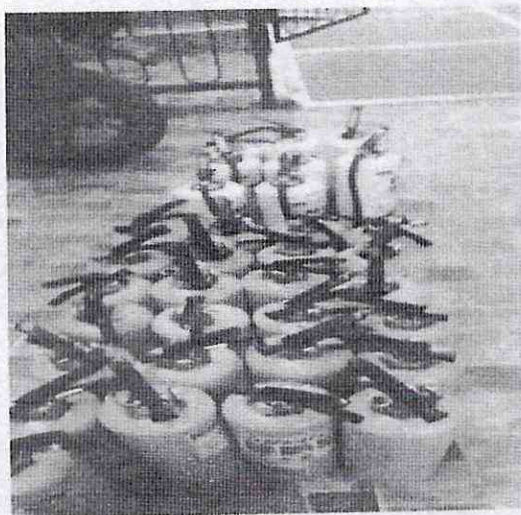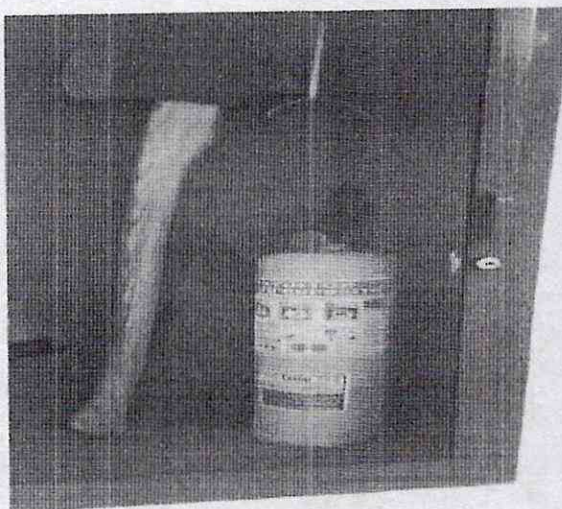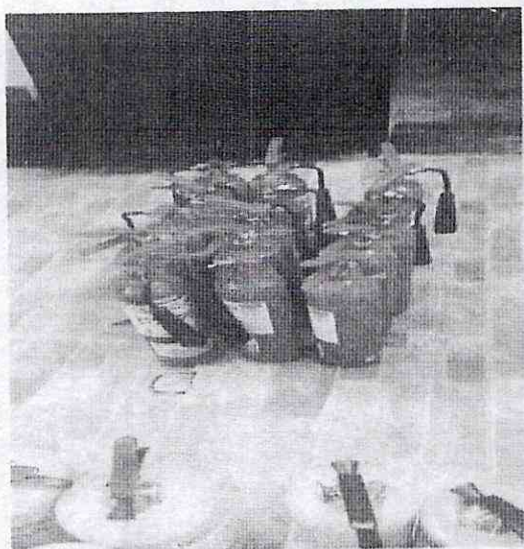

Manzana 50 Casa 19 Barrio Topacio – Ibagué Tolima
Cel. 3102762431 – 3125382066
Hawer99@hotmail.com



Fumi Center 29

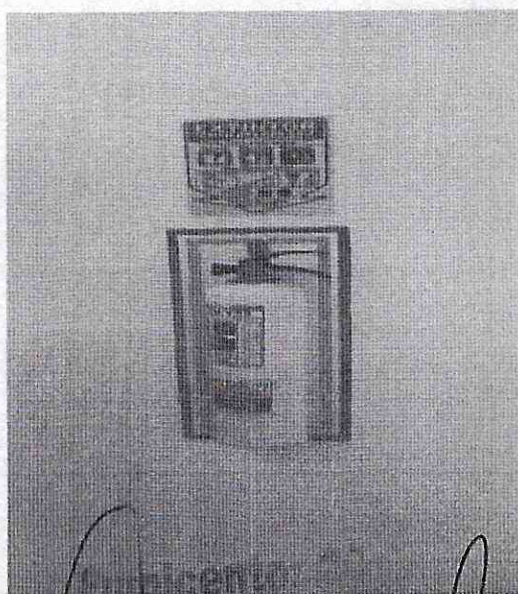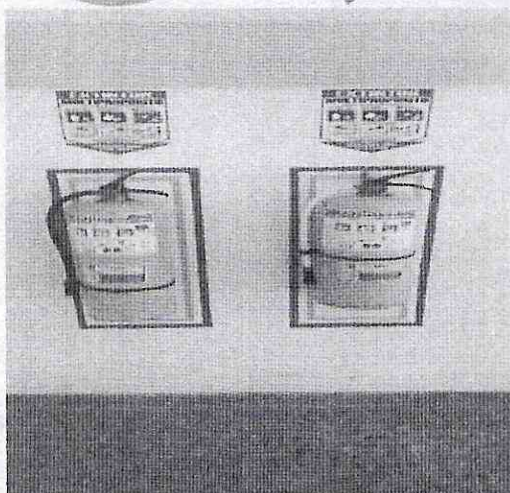

FUMICENTER 29

WILSON HAWER VANEGAS GARCIA
Gerente General

Manzana 50 Casa 19 Barrio Topacio – Ibagué Tolima

Cel. 3102762431 – 3125382066

Hawer99@hotmail.com