DICIEMBRE 29 Y 30/ 2025 CDMAE

Desechos y envases plásticos en las zonas verdes





DICIEMBRE 29 Y 30 /2025 CDMAE

no se evidencia orden y aseo, falta hacer poda y recolección de hojarasca






DICIEMBRE 29 Y 30/ 2025 CDMAE

Falta aseo y reparación en andenes, extintores vencidos



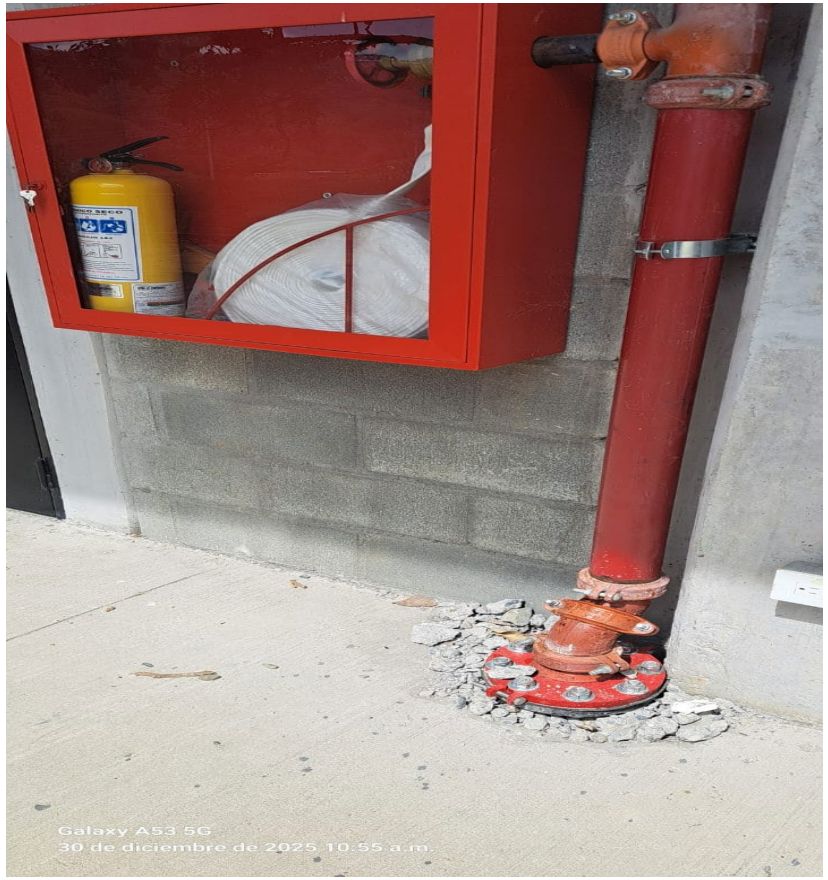

DICIEMBRE 29 Y 30 / 2025 CDMAE

Acumulación de Basura, humedad, caneca sin tapa





DICIEMBRE 29 Y 30 /2025 CDMAE

falta aseo, orden ubicación de mobiliario, pruebas lavaplatos





DICIEMBRE 29 Y 30 /2025 CDMAE

Tapar tuberías y organizar Válvulas





DICIEMBRE 29 Y 30 / 2025 CDMAE

Arboles posiblemente enfermos, ramas caídas, falta aseo





DICIEMBRE 29 Y 30 / 2025 CDMAE

Falta Orden y Aseo, equipos destapados





DICIEMBRE 29 Y 30 / 2025 CDMAE

Falta Orden y Aseo, equipos destapados






DICIEMBRE 29 Y 30 / 2025 CDMAE

Basura acumulada en Laboratorios, falta orden y aseo, en baños cemento y arenas desechados, destapados sus empaques, baño de discapacitados con llave no se pudo revisar





DICIEMBRE 29 Y 30 / 2025 CDMAE
Baños muy sucios, se ven deteriorados

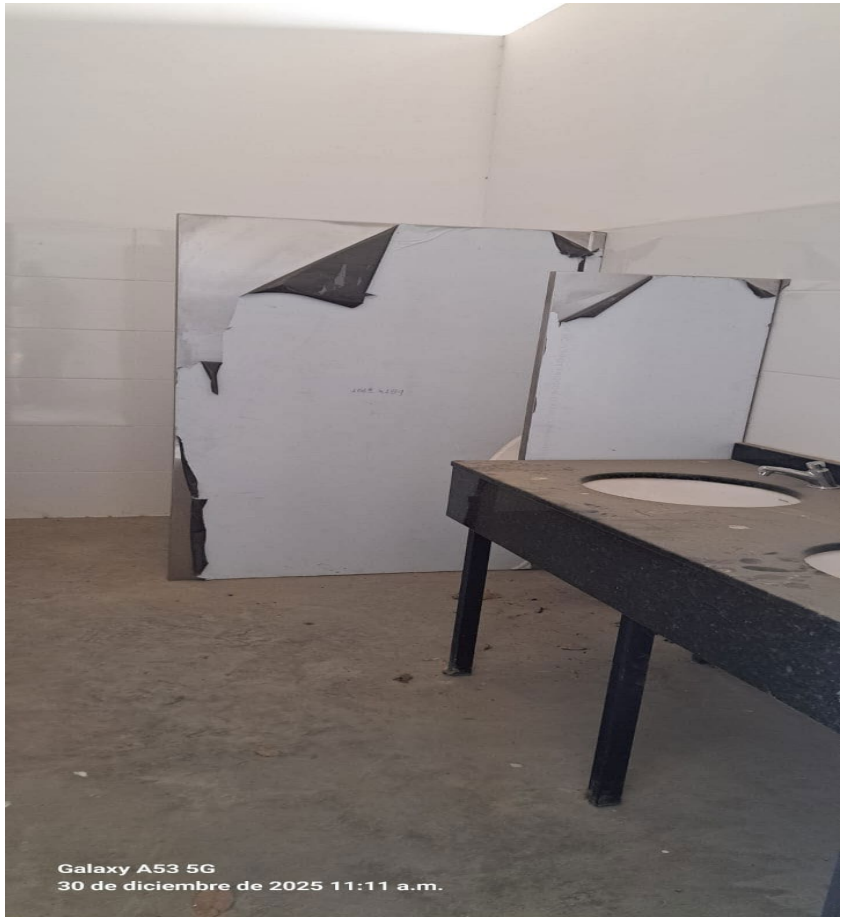



DICIEMBRE 29 Y 30 / 2025 CDMAE

¿Pocetas de baños sucios, tablas sin saber su uso?





DICIEMBRE 29 Y 30 /2025 CDMAE

Falta Orden y Aseo





DICIEMBRE 29 Y 30 / 2025 CDMAE


Metalmecánica es el ambiente de mayor descuido, mas sucio, sin orden aseo....





DICIEMBRE 29 Y 30 2025 CDMAE

Falta Orden Y aseo

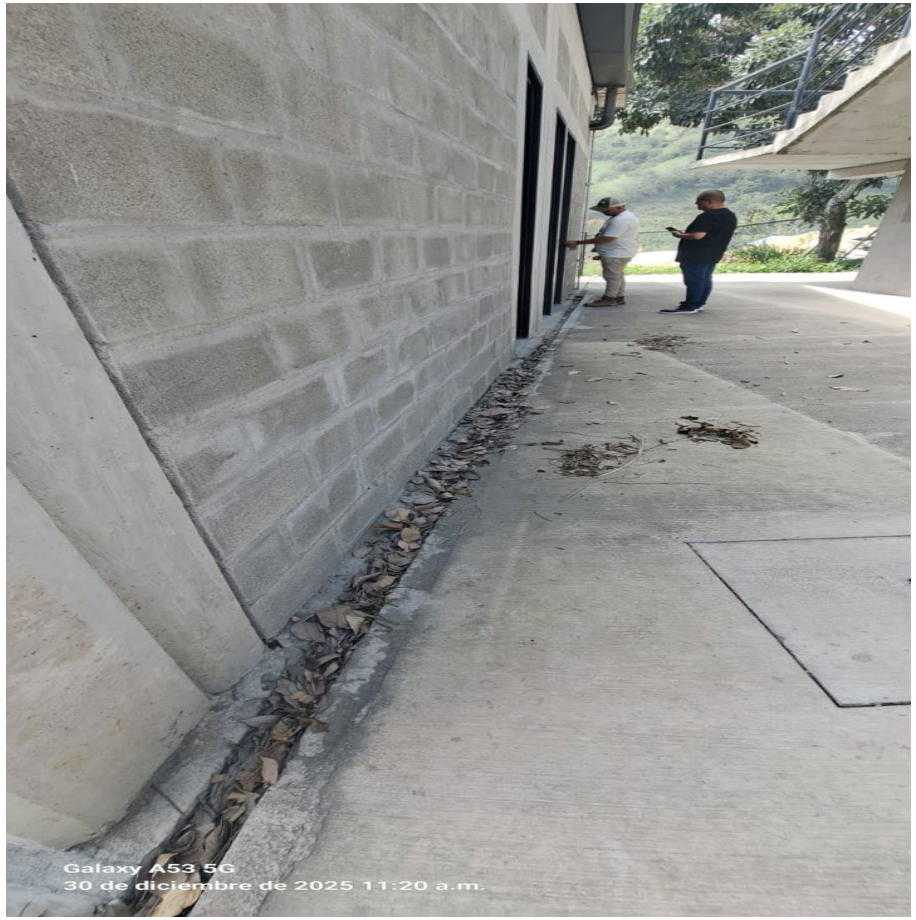



DICIEMBRE 29 Y 30 / 2025 CDMAE

Tableros sin Rotulación, Tubería empotrada sin cumplimiento de normas





DICIEMBRE 29 Y 30 2025 CDMAE

Accesorias instalaciones de Gas, sin certificación ni rotulado,
Evacuación del agua de aire acondicionado cae sobre equipos





DICIEMBRE 29 Y 30 2025 CDMAE

Válvula gas sin protección, a nivel de piso, no hay comunicación entre jaulas de gases en metalmecánica con ambiente para alimentar equipos.






DICIEMBRE 29 Y 30 2025 CDMAE

Falta Orden y Aseo, puertas pegadas por falta de lubricación y exceso de mugre





DICIEMBRE 29 Y 30 2025 CDMAE

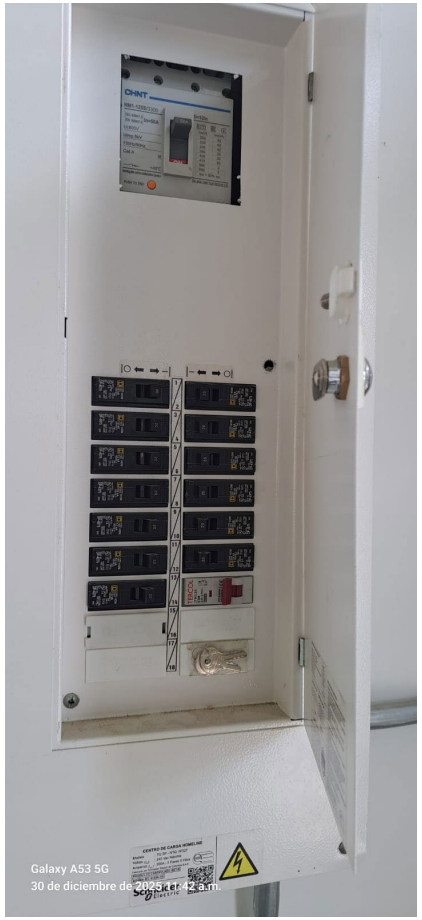



DICIEMBRE 29 Y 30 2025 CDMAE





DICIEMBRE 29 Y 30 2025 CDMAE





DICIEMBRE 29 Y 30 2025 CDMAE





DICIEMBRE 29 Y 30 2025 CDMAE





DICIEMBRE 29 Y 30 2025 CDMAE





DICIEMBRE 29 Y 30 2025 CDMAE

Manguera in saberse su uso



DICIEMBRE 29 Y 30 2025 CDMAE

Falta poda y arreglo Anden





DICIEMBRE 29 Y 30 2025 CDMAE

Falla Eléctrica en Celda de Media Tensión
Protecciones FS6 Dañados, fase aterrizada






DICIEMBRE 29 Y 30 2025 CDMAE

Falta control de Malezas parqueadero




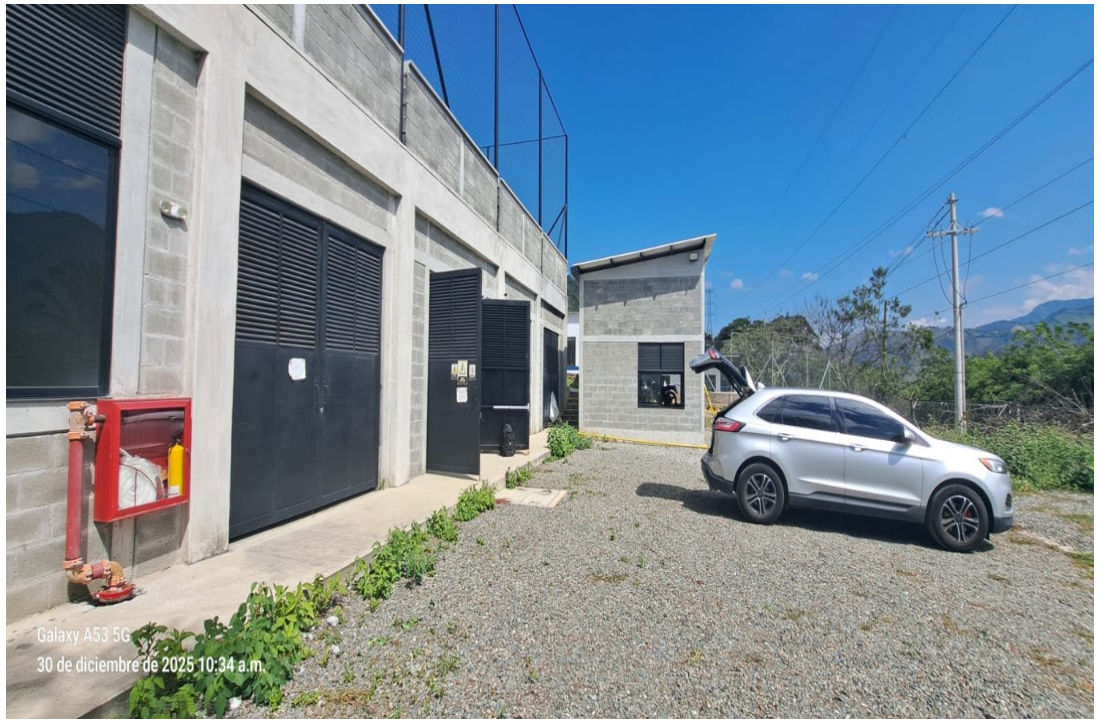

DICIEMBRE 29 Y 30 2025 CDMAE

Sillas con Paño sin protección, muy sucias, falta aseo Laboratorio de Beneficio Mineral



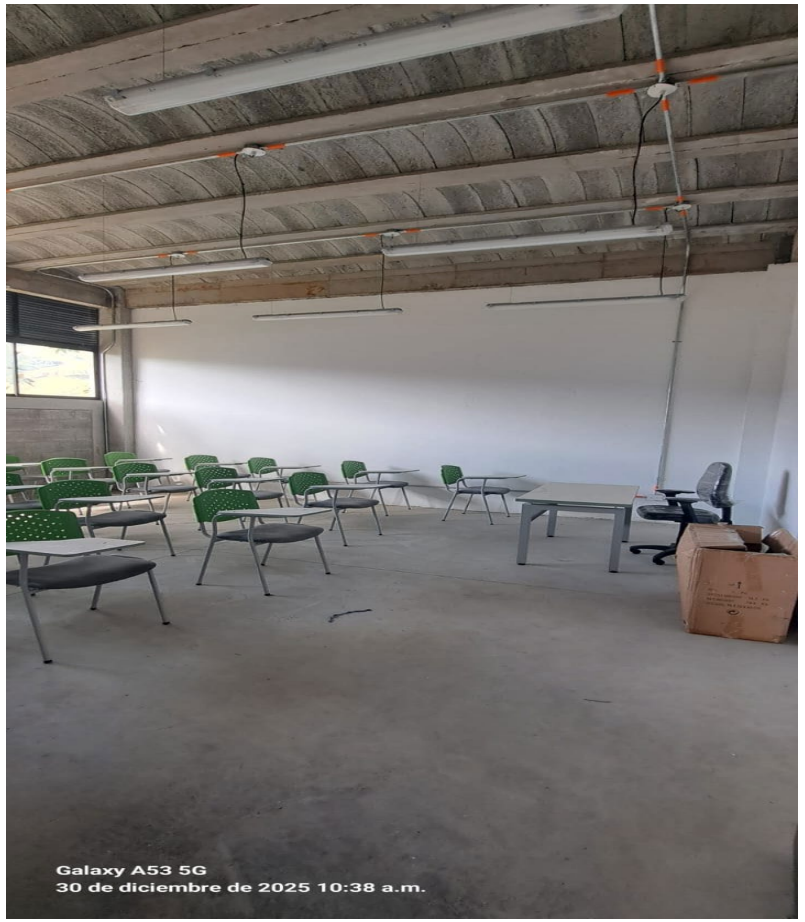

DICIEMBRE 29 Y 30 2025 CDMAE

Cables sueltos en Casa de Maquinas Motobombas, Rotos en pared.





DICIEMBRE 29 Y 30 2025 CDMAE

Envases Plásticos cárcamo subestación, falta aseo gastronomía



