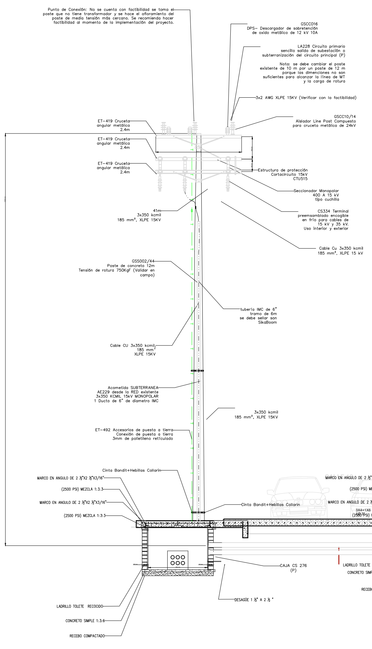

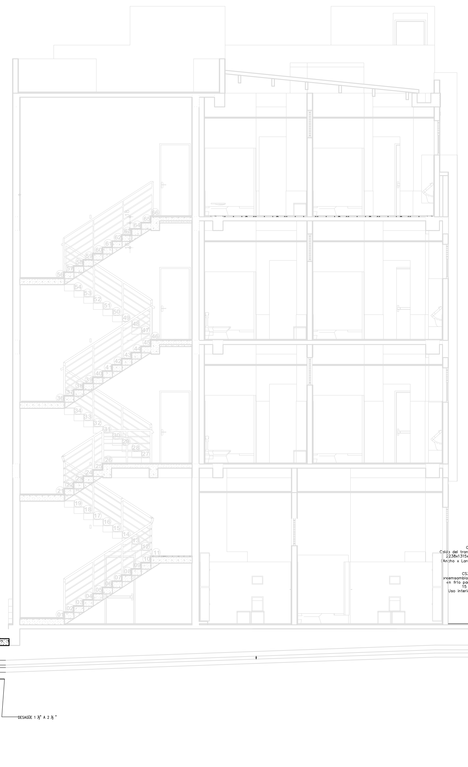

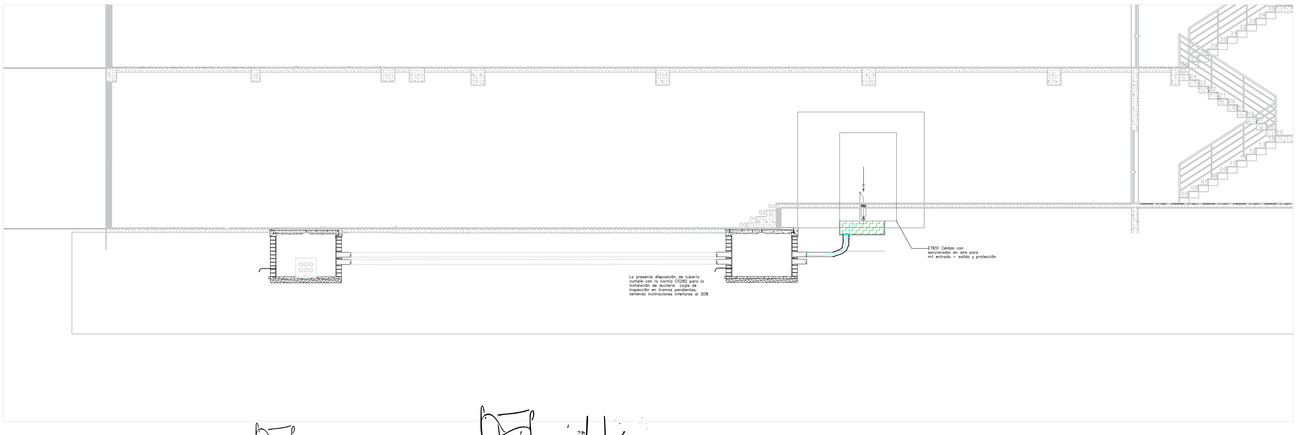

Para tener en cuenta:

1. La identificación de las cuentas o medidores y su disposición, deberá estar ordenada
2. Si en un mismo armario se tienen medidores de cuentas residenciales, locales y ser empezando por los medidores residenciales, luego por los locales y finalizando por lo
3. Para instalación exterior el grado de protección que deberá tener la envoltura exteri junto a tableros de registros de gas, o muy cercano, se deberá dar un grado de pr Julios).
4. Todas las puertas deberán abrir únicamente en sentido lateral mínimo 120° respecto
5. Para la ubicación de las cajas de medidores, se tomará como altura de referencia
6. Si su proyecto es una modificación, incluir carta aclaratoria donde especifique las ca
7. Si el proyecto no requiere licencia de construcción, debe anexar carta aclaratoria co modificado estructuralmente
8. Si su proyecto de conexión incluye bomba contra incendios, la canalización debe ser
9. No se deben proyectar cajas de inspección sobre parqueaderos, ni zonas comunes
10. Garantizar acceso vehicular a la subestación, incluir la ruta e indicar en el plano
11. No se permite la instalación de cajas o armarios de medidores dentro del local del
12. El tranformador se selecciona con base en la potencia diversificada para el año 20, de 2 KVA por apartamento, cabe resaltar que son aparatestudios de un solo ambien
13. Los factores de diversidad, factor de coincidencia para las cargas monofásicas reside de la Tabla 2.2 Carga máxima diversificada por estrato para el sector residencial Pe kVA, haciendo la relación entre potencia instalada y diversificada se sacan los factor
14.

E-002 PLANTA TERCER PISO - DISTRIBUCIÓN PEQUEÑA POTENCIA

Esc.: 1:50