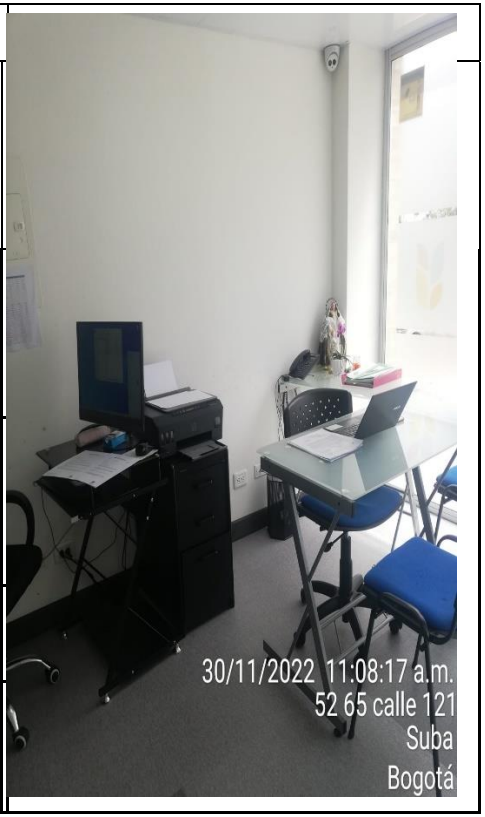
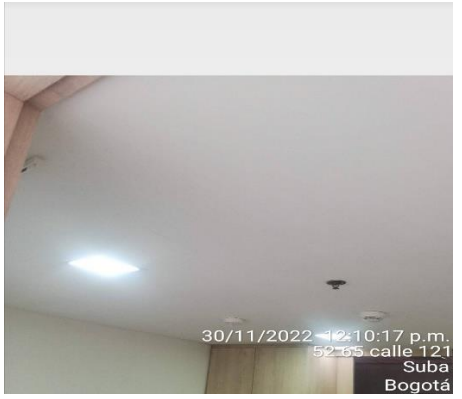
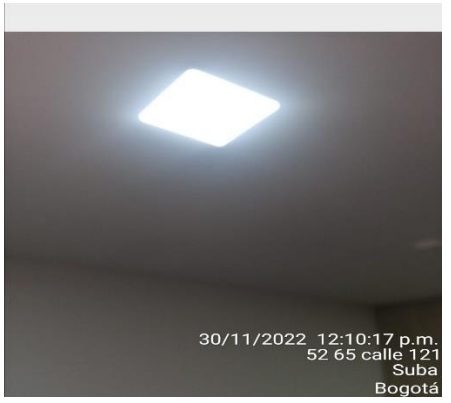
Tabla 6. Condiciones de Seguridad y Salubridad					
Oficina de Coordinación	56	El espacio destinado para la oficina de coordinación cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante		X	
	57	El espacio destinado para la oficina de coordinación cuenta Con acabados de muros en buen estado estucado y pintado, se permiten los acabados de ladrillo a la vista, en todo caso que la superficie esté libre de humedad		X	
	58	El espacio destinado para la oficina de coordinación cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad.			
	59	El espacio destinado para la oficina de coordinación cuenta con adecuada ventilación natural o artificial.	X		
	60	Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y no están expuestas generando riesgos eléctricos a los funcionarios.		X	

	61	Los sistemas de iluminación son ahorradores			
	62	La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio.		X	
Oficina para profesionales en la que garantice la privacidad en la atención a la población	63	El espacio destinado para la oficina de profesionales cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante.		X	
	64	El espacio destinado para la oficina de profesionales cuenta Con acabados de muros en buen estado estucado y pintado, se permiten los acabados de ladrillo a la vista, en todo caso que la superficie esté libre de humedad		X	
	65	El espacio destinado para la oficina de coordinación cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad.			

	68	Los sistemas de iluminación son ahorradores.				
	69	La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio.		X		
Archivo	70	El espacio destinado para archivo cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante.		X		

	71	El espacio destinado para archivo cuenta con acabados de muros en buen estado estucado y pintado, se permiten los Acabados de ladrillo a la vista, en todo caso que la superficie esté libre de humedad		X		
	72	El espacio destinado para la archivo cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libresde humedad.				
	73	El espacio destinado para archivo cuenta con adecuada ventilación natural o artificial.	X			

	74	Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y no están expuestas generando riesgos a los funcionarios.	X			
	75	Los sistemas de iluminación son ahorradores				
	76	La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio.		X		

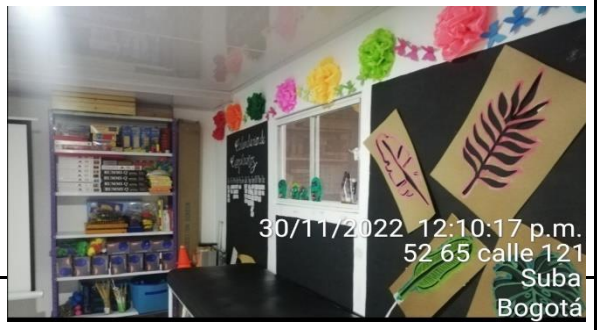
	77	El espacio destinado para habitaciones cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante. Así mismo no tendrán cambios de nivel que pongan en riesgo la seguridad de las personas mayores.	X			
	78	El espacio destinado para habitaciones cuenta con acabados de muros en buen estado estucado y pintado, se permiten los acabados de ladrillo a la vista ,en todo caso la superficie esté libre de humedad	X			
Habitaciones	79	El espacio destinado para habitaciones cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad.		X		
	80	El espacio destinado para habitaciones cuenta con adecuada iluminación y ventilación natural.(Decreto 190 de 2004, art. 389)	X			

	81	Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y no están expuestas generando riesgoseléctricos a los funcionarios.	X			
	82	Las habitaciones ofrecen adecuado control de plagas y vectores de acuerdo a las condiciones climáticas del inmueble		X		X
	83	los sistemas de iluminación son ahorradores				
	84	La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio		X		
	85	El espacio destinado para habitaciones de aislamiento cuenta con acabados de pisos en buen estado es antideslizante, de fácil limpieza y desinfección. Así mismo no tendrán cambios de nivel que pongan en riesgo la seguridad de las personas mayores.	X			

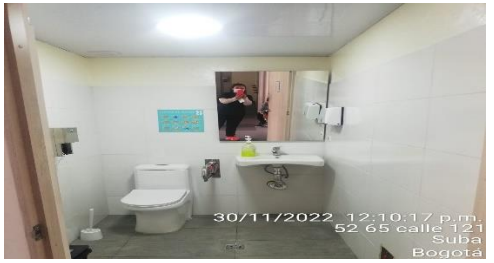
	86	El espacio destinado para habitaciones de aislamiento cuenta con acabados de muros en buen estad estucado y pintado, se permiten los acabados de ladrillo a la vista lacados, en todo caso que l superficie esté libre de humedad y de fácil limpieza y desinfección	X			
	87	El espacio destinado para habitaciones de aislamiento cuenta con acabados de techo o cielo raso enbuen estado libres de humedad, de fácil limpieza y desinfección		X		
	88	El espacio destinado para habitaciones de aislamiento cuenta con adecuada iluminación y ventilación natural. (Decreto 190 de 2004, art. 389)	X			
	89	Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y no están expuestas generando riesgos eléctricos a los funcionarios.	X			

Espacios para realizar actividades al	92	Las terrazas, balcones, miradores o elementos arquitectónicos similares cuentan con elementos de protección que garanticen la seguridad de las personas que las usan.		X		
	94 90	El espacio destinado para actividades al aire libre cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante en caso de lluvia. Los sistemas de iluminación son ahorradores		X		
	95	Las circulaciones internas del espacio tienen pasamanos a 90 cm de altura (Las alturas se miden verticalmente desde la arista exterior (virtual), con tolerancias de 5cm				
	96	La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio.				
Espacios para actividades ocupacionales y artísticas (las condiciones para talleres aplican para todos los espacios descritos)	97	El espacio destinado para Área de talleres cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante.	X	X		
	98 91	El espacio destinado para habitaciones de aislamiento cuenta con baño (ducha, inodoro y lavamanos) El espacio cuenta con acabados de muros en buen estado estucado y pintado, se permiten los acabados de ladrillo a la vista, en todo caso que la superficie esté libre de humedad		X		

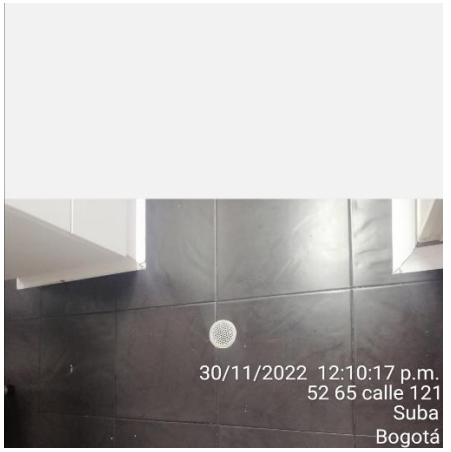
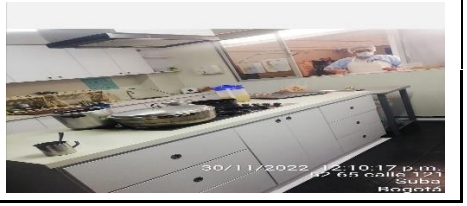
	99	El espacio destinado para Área de talleres cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad				
	100	El espacio destinado para Área de talleres cuenta con adecuada ventilación natural o artificial.	X			
	101	Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado, están adaptadas para los usos que se le va a dar al espacio y no están expuestas generando riesgos eléctricos a los funcionarios	X			
	102	Los sistemas de iluminación son ahorradores.				
	103	La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espac		X		
Espacios para actividades culturales, educativasy recreativas	104	El espacio destinado para Área recreativa interna cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante.		X		

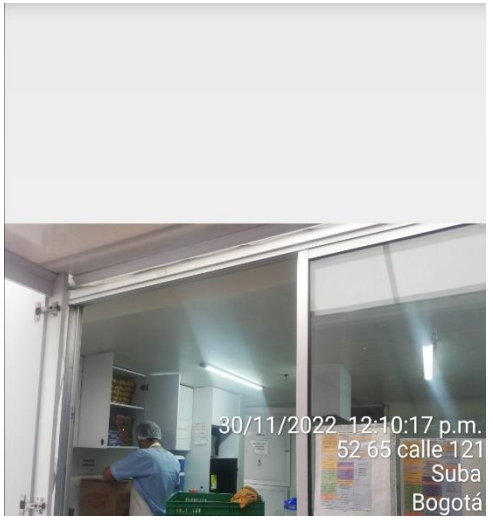
	105	El espacio destinado para Área recreativa interna cuenta con acabados de muros en buen estad estucado y pintado general (pintura de esmalte hasta una altura de 1.20 m), libres de humedad, e caso de que el acabado de muro sea en ladrillo a la vista, este deberá tener tratamiento especial a unaltura de 1.20 m)				
	106	El espacio destinado para Área recreativa interna cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad.				
	107	El espacio destinado para Área recreativa interna cuenta con adecuada ventilación natural o artificial.	X			
	108	Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y no están expuestas generando riesgoseléctricos a los funcionarios.	X			
	109	Los sistemas de iluminación son ahorradores				NA
	110	La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio.		X		
	111	Aparatos sanitarios en buen estado (Ley 9 de 1979 - Artículos 175 a 192)	X			

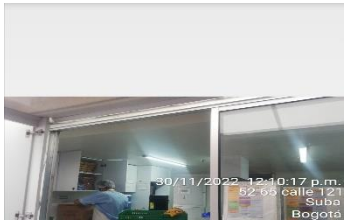
Baños en general	112	El espacio donde se ubican los baños se encuentra con adecuada ventilación (natural o artificial) garantizando el flujo de aire desde el interior hacia el exterior, este puede ser a través de elementos (Ley 9 de 1979- Articulo 196 y 197)	X		
	113	El espacio donde se ubican los baños se encuentra con adecuada iluminación (natural o artificial) (Ley 9 de 1979- Articulo 196 y 197)	X		
	114	Los acabados de piso en baño son en baldosa o epóxidos industriales, antideslizantes y se encuentra en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados. Así mismo no tendrá cambios buscos de nivel que pongan en riesgo la seguridad de las personas mayores. (Ley 9 de 197 Articulo 193)	X		

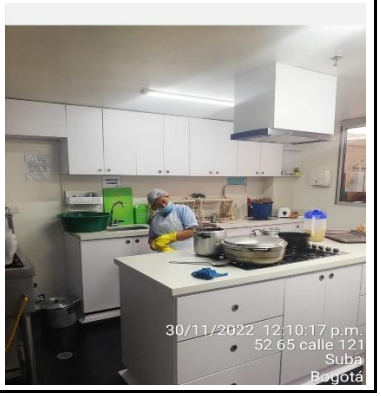
	115	Existe sifón con rejilla en piso de baños y sistema de tuberías de drenaje para la recolección conducción de aguas residuales, con capacidad suficiente para permitirla evacuación efectiva de agua del lavado. (Ley 9 de 1979 - Articulo 194)	X		
	116	Los acabados de muros de los baños son en baldosa o pintura epoxica permitiendo la fácil limpieza y desinfección (Ley 9 de 1979 Articulo 195)		X	
	117	El acabado de cielo raso en baños permita la fácil limpieza y desinfección (Ley 9 de 1979 Articulo 195)		X	

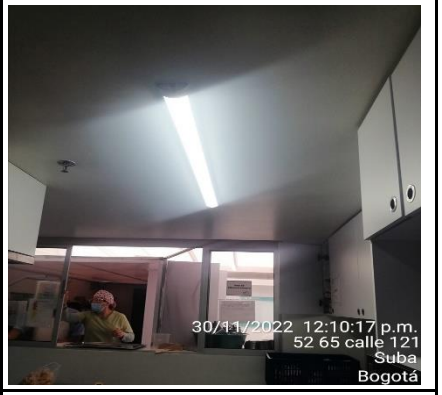
	118	Cuenta con baños accesibles a usuarios de sillas de ruedas	X		
	119	Las puertas de los baños son de al menos **0.80** mts.	X		
	120	Las duchas disponen de agua fría y caliente durante las 24 horas del día.	X		
	121	En los baños para participantes y para personas con discapacidad, cuenta con barandas o apoyos en baños (lavamanos, sanitarios y ducha)		X	
	122	El espacio destinado para ducha cuenta con acabado de fácil limpieza y desinfección tanto en muros, pisos y cielo raso (Ley 9 de 1979 Articulo 195)	X		

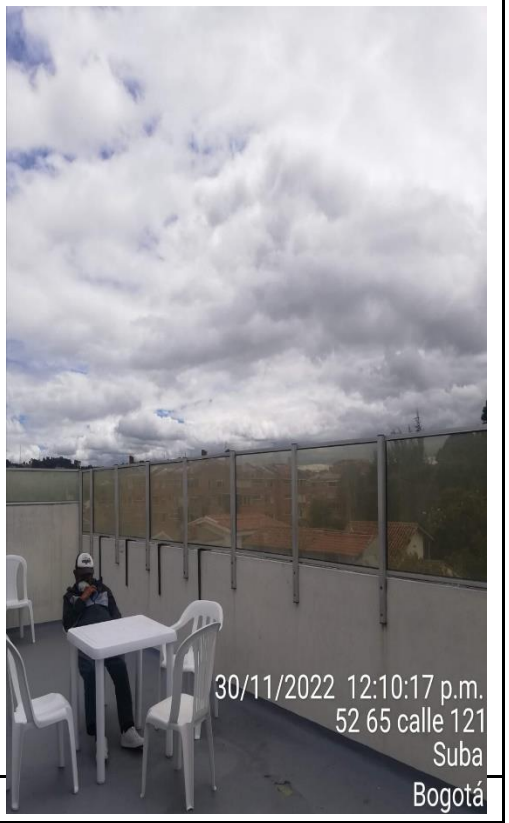
	123	La cocina cuenta con sifón y rejilla para la evacuación de residuos líquidos en el piso (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 Artículo 7)	X		
	124	Los acabados de piso en cocina son en baldosa o epóxicos industriales, antideslizantes y s encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillado (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 Artículo 7)	X		
125	Los acabados de muros de cocina son en baldosa o pintura epoxica permitiendo la fácil limpieza y desinfección. (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 Artículo 7)	X		
126	El acabado de cielo raso de cocina permite la fácil limpieza y desinfección. (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 Artículo 7)	X		

Cocina	127	La cocina cuenta con media caña en las uniones piso-muro, muro-muro y muro-techo (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 Artículo 7)		X		
	128	Debe contar con un lavamanos de accionamiento no manual de conformidad con lo estipulado en la resolución 2674 de 2013, artículo 6, numeral 6, ítem6, 3.		X		
	129	Los muros de mesones para manipulación de comida y estructuras de almacenamiento de comida están con superficies de fácil limpieza y desinfección (tanto en la parte superior como inferior (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 Artículo 9)	X			

	130	Las ventanas y otras aberturas deben garantizar hermeticidad para evitar contaminación de los alimentos e ingreso de vectores y plagas. (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 Artículo 7)		X		

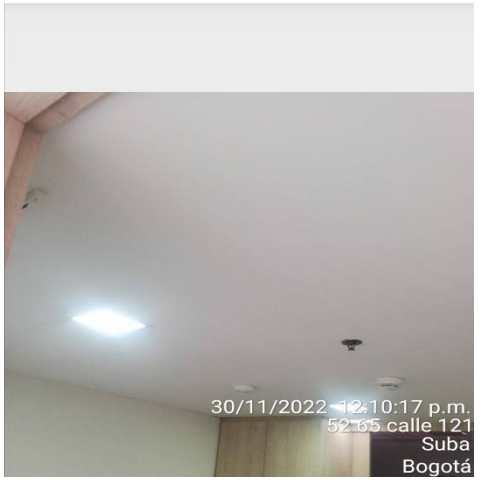
	131	Las puertas de cocina deben ser de fácil limpieza y desinfección, superficies no porosas, garantizando hermeticidad para evitar contaminación de los alimentos e ingreso de vectores yplagas	X			
	132	La cocina cuenta con adecuada iluminación (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 Artículo 6)	X			
	133	Los aparatos de iluminación están protegidos para evitar contaminación en caso de rotura (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 Artículo 7)		X		

	134	macorrientes tienen protección de interruptor para circuitos con pérdida a tierra - GFCI.		X		
	135	El espacio donde se ubica la cocina se encuentra con adecuada ventilación (natural o artificial garantizando el flujo de aire desde el interior hacia el exterior, este puede ser a través d elementos mecánicos, ductos, extractores y/o campanas	X			

Comedor	136	Los acabados de piso en Comedor deben ser impermeables, no porosos, en buen estado, sinfracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados.	X	
	137	Los acabados de muros de Comedor deben ser superficies lisas, no porosas y de fácil limpieza y desinfección.		
	138	El acabado de cielo raso o cubierta de Comedor permite la fácil limpieza y desinfección.		
	139	El comedor cuenta con adecuada iluminación	X	
	140	Los aparatos de iluminación están protegidos para evitar contaminación en caso de rotura		

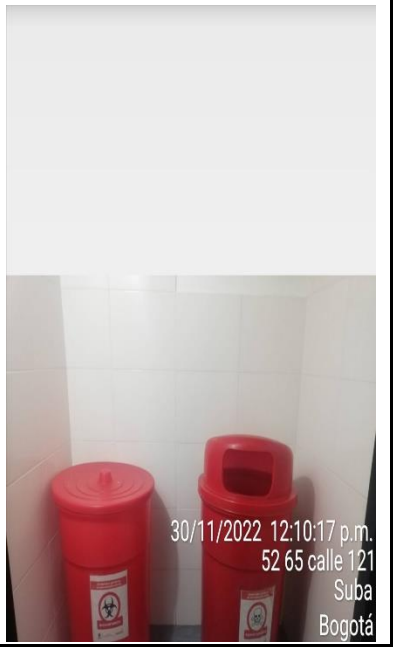
	141	El espacio donde se ubica el comedor se encuentra con adecuada ventilación natural, garantizando el flujo de aire desde el interior hacia el exterior. (Decreto 190 de 2004, art. 389)	X			
Despensa	142	La Despensa cuenta con sifón y rejilla para la evacuación de residuos líquidos en el piso				
	143	Los acabados de piso en Despensa son de fácil limpieza y desinfección, antideslizantes y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados	X			
	144	Los acabados de muros de Despensa son de fácil limpieza y desinfección	X			
	145	El acabado de cielo raso de Despensa permite la fácil limpieza y desinfección	X			
	146	La Despensa cuenta con media caña en las uniones piso- muro, muro-muro.				
	147	Los muros de mesones para manipulación de comida y estructuras de almacenamiento de comida están con superficies de fácil limpieza y desinfección (tanto en la parte superior como inferior)				
	148	Las ventanas y otras aberturas deben garantizar hermeticidad para evitar contaminación de los alimentos e ingreso de vectores y plagas.		X		

	149	Las puertas de Despensa son de fácil limpieza y desinfección, no porosos, garantizando hermeticidadpara evitar contaminación de los alimentos e ingreso de vectores y plagas			X			
	151	La Despensa cuenta con adecuada iluminación		X				
	152	Los aparatos de iluminación están protegidos para evitar contaminación en caso de rotura			X			
		150	La despensa cuenta con adecuada iluminacion		X		X	
	153	El espacio donde se ubica la despensa se encuentra con adecuada ventilación (natural o artificial),garantizando el flujo de aire desde el interior hacia el exterior, este puede ser a través de elementos mecánicos, ductos, extractores y/o campanas						
			Los acabados de piso en el Área de Servicios Primarios son en baldosa o epoxicos industriales, antideslizantes y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados.			X		

	155	Los acabados de muros en el Espacio para los Servicios Primarios son en baldosa o pintura epoxica permitiendo la fácil limpieza y desinfección	X			
	156	El acabado de cielo raso en el Espacio para los Servicios Primarios cuenta permite la fácil limpieza y desinfección.	X			
	157	El Espacio para los Servicios Primarios cuenta con media caña en las uniones piso-muro, muro-muro y muro - techo.		X		
	158	El Espacio para los Servicios Primarios cuenta con lavamanos.	X			

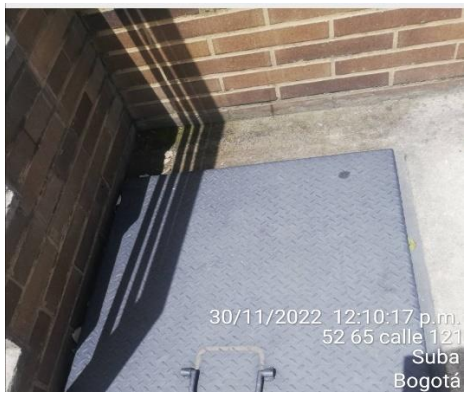
Espacio de alistamiento de personal	159	El espacio destinado para el alistamiento de personal cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante		X		
	160	El espacio destinado para el alistamiento de personal cuenta con acabados de muros en buen estado estucado y pintado general (pintura de esmalte hasta una altura de 1.20 m), libres de humedad		X		
	161	El espacio destinado para el alistamiento de personal cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad		X		
	162	El espacio destinado para el alistamiento de personal cuenta con adecuada ventilación natural o artificial	X			
	163	Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y no están expuestas generando riesgos eléctricos a los funcionarios.	X			
	164	Los sistemas de iluminación son ahorradores			X	
	165	La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio		X		

	166	Los acabados de piso en el Almacenamiento de Elementos de Aseo y Lavado son en baldosa epoxicos industriales y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidament emboquillados	X			

	167	Los acabados de muros en el en el Almacenamiento de Elementos de Aseo y Lavado son en baldosa o pintura epoxica permitiendo la fácil limpieza y desinfección	X			
	168	El acabado de cielo raso en el Área Almacenamiento de Elementos de Aseo y Lavado permite la fácil limpieza y desinfección.		X		
	169	El Almacenamiento de Elementos de Aseo y Lavado cuenta con poceta debidamente enchapada, co punto hidráulico, sifón y rejilla en piso o cárcamo de recolección de aguas servidas, con la dimensiones necesarias para su adecuada evacuación		X		
Cuarto de basuras	170	Cuenta con cuarto de basuras o unidad móvil de almacenamiento central de residuos	X			
	171	El cuarto de basuras o la unidad móvil de almacenamiento es hermético (totalmente, incluir espaci bajo puerta y cualquier espacios en el que pueda ingresar vectores o animales) evitando el acceso proliferación de vectores, insectos, roedores, animales domésticos y suciedad	X			

	172	El área o espacio debe tener paredes y pisos con superficies de fácil limpieza y desinfección	X			
	173	En caso de tener cuarto de basuras cuanta con punto hidráulico y desagüe cercano	X			
	174	El cuarto de basuras o unidad móvil de almacenamiento cuenta con adecuada ventilación	X			
	175	La ubicación del cuarto de basuras o unidad móvil de almacenamiento central de residuos está aislada del sitio de preparación y almacenamiento de alimentos evitando riesgos de contaminación	X			
	176	El Área del cuarto de basuras o unidad móvil de almacenamiento central de residuos es suficiente para contener las canecas de almacenamiento de residuos sólidos		X		
	177	En caso de que la Unidad Operativa genere residuos tipo hospitalario esta deberá contar con espacio físico independiente por tipo de residuo		X		

Área de Lavandería	178	Los acabados de piso en el Área de Lavandería son de fácil limpieza y desinfección, antideslizantes y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados		X		
	179	Los acabados de muros en el en el Área de Lavandería son en baldosa o pintura epoxica permitiendo la fácil limpieza y desinfección				
	180	El acabado de cielo raso en el Área de Lavandería permite la fácil limpieza y desinfección.				

	182	La lavandería está dotada de instalaciones sanitarias, eléctricas e hidráulicas adecuadas para el lavado y planchado de ropa	X			
Tanque de agua	183	La edificación cuenta con tanque de almacenamiento de agua en material diferente a asbesto cemento	X			
	184	El o los tanques de almacenamiento de agua están debidamente protegidos con tapa que permita el ingreso para su lavado.	X			
	185	El o los tanques de almacenamiento de agua están ubicados en áreas de la edificación que permitan acceso para su inspección, lavado y desinfección	X			

	186	El o los tanques de almacenamiento de agua están conectados como mínimo con las redes de suministro de agua en cocina y baños	X			
	181	El Área de Lavandería cuenta con sifón y rejilla en piso o cárcamo de recolección de aguas servidas, con las dimensiones necesarias para su adecuada evacuación	X			
	187	El o los tanques de almacenamiento de agua están Debidamente impermeabilizados y protegidos de infiltraciones de agua.	X			
	188	Cuenta con certificado de lavado de tanque con una vigencia de 6 meses según lo exigido en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007,		X		Certificado de lavado de tanques que indique la capacidad de almacenamiento
Otros	189	Si la edificación cuenta con servicio de gas propano, el lugar de la ubicación de las pipetas es aislado, ventilado y protegido de personas o agentes extraños que puedan causar indebida manipulación	X			N/A

Disneyla Díaz Cadena
Coordinadora Comunidad de Cuidado Gratitud