GOBIERNO DE CALDAS

ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No.3

Código: FO-GD-02-018
Versión: 27
Fecha de Modificacion: 20/11/2021

SI	PLANEACIÓN	FECHA ACTA	martes, 2 de diciembre de 2025

Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	CO1.PCCNTR.7931449 MIC-SP-023-2025	Número Radicado Interno del Contrato:	**05062025-1100**
Numero de identificacion del contratista - NIT	**816000111-1**	No. Ficha BPIN (**Solo para proyectos Regalias Anexar copia**)	202400000005470
CONTRATISTA	**COMERCIAL ONIX S.A.S**		
CONTRATO CEDIDO A:			
CODIGO VIA		NOMBRE DE LA VIA	
Actividad Económica	4741-4321-9521-7730	Tipo de Contrato	**MINIMA CUANTIA**

Objeto del Contrato:	**Prestación de servicio de mantenimiento (preventivo correctivo), a las UPS'S que funcionan en las diferentes dependencias de la gobernacion de caldas.**

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
$ 14,434,700	$ 7,200,000	

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD
Aporte Departamento:	100%	$ 21,634,700	PUBLICA
Aporte Convenio No			
Aporte Convenio No			

Duración Contrato:	Fecha de Iniciación	10/6/2025
	Fecha de Terminación de ejecución	10/12/2025
	Prórrogas	

Nº PEDIDO - RPC	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO
4500028229	$7,217,350		$7,217,350	0-0001
VALOR ACTA	$ 7,217,350	$ -	$ 7,217,350	

RESUMEN DEL CONTRATO				RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:		$ 14,434,700		Valor del Anticipo:		$ -
Adición del Contrato		$ 7,200,000				
Valor Acta Nro. 1	$ 7,217,350			Amortización Acta 1		
Valor Acta Nro. 2	$ 7,200,000			Amortización Acta 2		
Valor Acta Nro. 3	$ 7,217,350			Amortización Acta 3		
Valor Acta Nro. 4				Amortización Acta 4		
Valor Acta Nro. 5				Amortización Acta 5		
Valor Acta Nro. 6				Amortización Acta 6		
Valor Acta Nro. 7				Amortización Acta 7		
Valor Acta Nro. 8				Amortización Acta 8		
Valor Acta Nro. 9				Amortización Acta 9		
Valor Acta Nro. 10				Amortización Acta 10		
Valor Acta Nro. 11				Amortización Acta 11		
Saldo del Contrato:	$ 0,00			Saldo por Amortizar:	$ -	
SUMAS IGUALES	**$ 21,634,700**	**$ 21,634,700**		**SUMAS IGUALES**	$ -	$ -

OBSERVACION: SE REALIZA EL PAGO 3 DE ACUERDO A LO PACTADO (PAGO 1 PRIMER MANTENIMIENTO, PAGO 2 AMPLIACION Y PAGO 3 SEGUNDO MANTENIMIENTO) QUEDAN SALDADOS EN SU TOTALIDAD LA EJECUCION Y PAGOS DEL CONTRATO.

Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES , EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARAGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y del articulo 23 del Decreto 1703/2002 Cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde este involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona juridica de derecho publico o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

Firma

Nombre: CARLOS ANDERSON GARCIA GUERRERO

Ordenador del Gasto

Firma

Nombre: ALVARO LONDOÑO JIMENEZ

Supervisor (a)

Firma

Nombre

Interventor (a)

SECRETARÍA DE HACIENDA
CIUDAD DE CONTABILIDAD
09 DIC 2025 12 700

COMERCIAL ONIX S.A.S

Nit: 816.000.111-1

VENTA, ALQUILER, MANTENIMIENTO, REPARACION DE UPS's

No FE4470

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
Autorizacion de Facturacion No
18764083968786 de NOV-25-2024
al NOV-25-2026 Desde FE3501
Al FE4500 Autorizada

FECHA FACTURA	Fecha Vencimiento	VENDEDOR	CONDICION DE PAGO
2025-DIC-01	2025 DIC 30	816000111	CREDITO

COMERCIAL ONIX S.A.S	Cliente :GOBERNACION DE CALDAS
NIT: 816000111-1	NIT. : 890801052-1
CR 14B 24 72 PEREIRA	Direccion :CRA 21 CL 22
Telefonos: 3117044834 O.C.:	Ciudad :MANIZALES Telefono:8982444
soporte@comercialonix.com	Email :vrrodriguez@caldas.gov.co;alondono@caldas.gov.co

REG.		DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR BRUTO
0001	008	CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS UBICADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE CALDAS * VISITA 2 DE 2 2025	1.00	6,065,000.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 1.000

Observaciones:
SEGUN CONTRATO 05062025-1100
VISITA 2 DE 2

VALOR BRUTO	6,065,000.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	6,065,000.00
IVA	1,152,350.00
IMPOCONSUMO	0.00
RETE-FTE	242,600.00
RETE-IVA	0.00
RETE-ICA	0.00
TOTAL A PAGAR	6,974,750.00

Valor en Letras : SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	6,065,000	1,152,350	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0			

RTE FUENTE : 242,600.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE 72371052581 BANCOLOMBIA gerencia@comercialonix.com- soporte@comercialonix.com
visite nuestra pagina: www.comercialonix.com

SOMOS RESPONSABLES DE IVA; SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA ACUERDO 041 DE 2012

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Vigencia Meses: 24 MESES
Hora : 02:34 PM
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Pagina: 01 de 01
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

AUTORIZADO POR _____ FIRMA _____

Cufe:1717365aeb4a05914d5ca197489ddac1d659db24ca89b840a8e364a007b47b03114e9d1cbc7f7dc173c567d9b1091782

Firma digital: IkWrofdwQWCeXiwR77ZrfI17MuFxHwmhHk+4OnJbYgA4E4Eg+CHF0plkHg710wFEr/GukixuvzIloq656gDOIOp521vCnk/FEhWb148uiXPv1GlWPR7EMfVFxUX5pS1t3JJspytf01Ey9/QRu
/mOL92FPBC+rbuWgDqb++iC4k/0jdPJgmFOT5XX2qACvc85iPsJNF+ZJB3+IFh7K8Z7Njvc6ZUu7Q4Lw864KwQZZoBbk2LYQRzj/hdGou+h3jTb9oaMOKBlAgE09x+DTkfokiLKati7PoXx83QtTwMVYXJ79Jyw9
RKtvd7clrD6u7bDqMMEa7PsreOzIN4NNhCCKQ==

Fecha de certificacion: 2025-12-01T14:34:00.

COMERCIAL ONIX S.A.S
Nit: 816.000.111-1

COMERCIAL ONIX SAS NIT 816.000.111-1

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

INFORMACIÓN DEL CLIENTE					
ODS:	28095	FECHA:	19/11/25	CIUDAD:	Manizales
CLIENTE:	Gobernación de Caldas			DIRECCIÓN:	Cra 21 calles 22 y 23
CONTACTO:	Álvaro Londoño			CELULAR:	3006187212

INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
MARCA:	CDP	MODELO:	UPO 22-15	CAPACIDAD:	15 kva
SERIE:	B311BA0F0857	UBICACIÓN:	Primer piso licorera		
TENSIÓN NOMINAL IN:	220			TENSIÓN NOMINAL OUT:	220

INFORMACIÓN BATERÍAS INTERNAS					
MARCA:		V/Ah:		CANTIDAD:	
AÑO:		NOTAS:			

INFORMACIÓN BATERÍAS EXTERNAS					
MARCA:	Netion	V/Ah:	12V/7AH	CANTIDAD:	48
AÑO:	JUNIO 2022	NOTAS:	Miden mal, baterías abiertas e infladas		

TIPO DE ACTIVIDAD						
GENERAL	◉	CORRECTIVO	○	INSTALACIÓN	○ NUEVO	
REVISIÓN	○	DIAGNOSTICO	○		○ REPARADO	SPTE ○

ANTECEDENTES					
EN LINEA	◉	APAGADO	○	BYPASS	○
ALARMADO	○	TIPO DE ALARMA			

MODO DE MANTENIMIENTO					
APAGADO	○	BYPASS	○	ENCENDIDO	◉

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ENTRADA (IN)						
VOLTAJE F-N	R	120	S	120	T	
VOLTAJE F-F	R/S	210	R/S	210	R/T	
CORRIENTES	R		S		T	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS SALIDA (OUT)						
VOLTAJE F-N	R	120	S	120	T	
VOLTAJE F-F	R/S	240	R/S	208	R/T	
CORRIENTES	R		S		T	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS	
FRECUENCIA DE ENTRADA HERTZ	60
FRECUENCIA DE SALIDA HERTZ	60
VOLTAJE N-T	0.2
CORRIENTE N-T	
VOLTAJE CARGADORA	216

CHECK LIST ACTIVIDADES				
¿RETIRAR CUBIERTAS?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE CUBIERTAS?	SI	☑	NO	☐
¿SOPLADO DEL EQUIPO?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DEL CABLEADO?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE TARJETAS?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE VENTILADORES?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE FILTROS AC/DC?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA Y MEDICIÓN DE BATERÍAS?	SI	☑	NO	☐

COMERCIAL ONIX S.A.S Nit: 816.000.111-1	COMERCIAL ONIX SAS NIT 816.000.111-1
	ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

CHECK LIST ACTIVIDADES				
¿LIMPIEZA DE CTTRES/RLEVOS?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN Y AJUSTE DE TARJETAS?	SI	☑	NO	☐
¿AJUSTE DE CONECTORES?	SI	☑	NO	☐
¿V/CION DE TRANSFORMADORES?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN DE PROTECCIONES?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE POTENCIA?	SI	☑	NO	☐

NOVEDADES

Se encuentra UPS encendida y en linea, se realiza mantenimiento general con el equipo encendido se retiran sus cubiertas, se realiza limpieza externa e interna de sus componentes, ajuste de conexiones, inspección de tarjetas electrónicas, se procede a medir con multimetro y resistencia sus 48 baterías externas referencia 12V/7AH arrojando resultados negativos, valor inferior a los 11VDC, adicionalmente se evidencia que las baterías se encuentran abiertas e infladas, baterías en mal estado se recomienda su cambio, se revisan sus ventiladores y se evidencia que hay 1 ventilador de 220V 16CMS presentando rozamiento, se recomienda su cambio, se tapa UPS, se toman tensiones de entrada y salida, se deja UPS encendida y en linea.

INICIO DE EQUIPO				
EQUIPO OPERANDO CORRECTAMENTE	SI	☐	NO	☑
¿POR QUÉ?	Requiere Cambio de Baterías y Ventilador			

PRUEBAS DE OPERACIÓN				
TRANSF. CARGA (EQUIPO - BYP)	SI	☐	NO	☑
TRANSF. CARGA (BYP-EQUIPO)	SI	☐	NO	☑
PRUEBA DE AUTONOMIA	SI	☐	NO	☑
¿OPERACIÓN CON PLANTA ELECT?	SI	☐	NO	☑
¿SECUENCIA DE FASES CORRECTA?	SI	☐	NO	☑
FRECUENCIA DE PLANTA HERTZ				

PENDIENTES/RECOMENDACIONES

COMERCIAL ONIX

Cotizar Baterías y Ventilador

CLIENTE

Presupuestar Cambio de Baterías y ventilador

TIEMPO DEL SERVICIO					
LLEGADA	10:30 am	ANTESALA		SALIDA	2:30 pm

ENTREGA DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TÉCNICO	Fredy Henao
FIRMA DEL TÉCNICO	Freddy H
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Álvaro Londoño
FIRMA DE QUIEN RECIBE	

COMERCIAL ONIX S.A.S Nit: 816.000.111-1	COMERCIAL ONIX SAS NIT 816.000.111-1
	ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

INFORMACIÓN DEL CLIENTE					
ODS:	28096	FECHA:	19/11/25	CIUDAD:	Manizales
CLIENTE:	Gobernación de Caldas			DIRECCIÓN:	Cra 21 calles 22 y 23
CONTACTO:	Álvaro Londoño			CELULAR:	3006187212

INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
MARCA:	Gamatronic	MODELO:	SP	CAPACIDAD:	10 kva
SERIE:	0343-467023	UBICACIÓN:	Subestación		
TENSIÓN NOMINAL IN:	220			TENSIÓN NOMINAL OUT:	220

INFORMACIÓN BATERÍAS INTERNAS					
MARCA:		V/Ah:		CANTIDAD:	
AÑO:		NOTAS:			

INFORMACIÓN BATERÍAS EXTERNAS					
MARCA:	Vision	V/Ah:	12V/75AH	CANTIDAD:	16
AÑO:	2017	NOTAS:	Miden mal		

TIPO DE ACTIVIDAD						
GENERAL	◉	CORRECTIVO	○	INSTALACIÓN	○ NUEVO	
REVISIÓN	○	DIAGNOSTICO	○		○ REPARADO	SPTE ○

ANTECEDENTES					
EN LINEA	◉	APAGADO	○	BYPASS	○
ALARMADO	○	TIPO DE ALARMA			

MODO DE MANTENIMIENTO					
APAGADO	○	BYPASS	○	ENCENDIDO	◉

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ENTRADA (IN)						
VOLTAJE F-N	R	120	S	120	T	120
VOLTAJE F-F	R/S	210	R/S	210	R/T	210
CORRIENTES	R		S		T	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS SALIDA (OUT)						
VOLTAJE F-N	R	120	S	120	T	120
VOLTAJE F-F	R/S	208	R/S	208	R/T	208
CORRIENTES	R		S		T	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS	
FRECUENCIA DE ENTRADA HERTZ	60
FRECUENCIA DE SALIDA HERTZ	60
VOLTAJE N-T	0.2
CORRIENTE N-T	
VOLTAJE CARGADORA	216

CHECK LIST ACTIVIDADES				
¿RETIRAR CUBIERTAS?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE CUBIERTAS?	SI	☑	NO	☐
¿SOPLADO DEL EQUIPO?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DEL CABLEADO?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE TARJETAS?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE VENTILADORES?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE FILTROS AC/DC?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA Y MEDICIÓN DE BATERÍAS?	SI	☑	NO	☐

COMERCIAL ONIX S.A.S Nit: 816.000.111-1	COMERCIAL ONIX SAS NIT 816.000.111-1
	ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

CHECK LIST ACTIVIDADES				
¿LIMPIEZA DE CTTRES/RLEVOS?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN Y AJUSTE DE TARJETAS?	SI	☑	NO	☐
¿AJUSTE DE CONECTORES?	SI	☑	NO	☐
¿V/CION DE TRANSFORMADORES?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN DE PROTECCIONES?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE POTENCIA?	SI	☑	NO	☐

NOVEDADES

Se encuentra UPS encendida y en linea, se realiza mantenimiento general con el equipo encendido, se retiran sus cubiertas, se realiza limpieza externa e interna de sus componentes, ajuste de conexiones, inspección de tarjetas electrónicas, se procede a medir con multimetro y resistencia sus 16 baterías externas referencia 12V/75AH arrojando resultados negativos valor inferior a los 12VDC, baterías en mal estado, se recomienda su cambio, se tapa UPS, se toman tensiones de entrada y salida, se deja UPS encendida y en linea.

INICIO DE EQUIPO				
EQUIPO OPERANDO CORRECTAMENTE	SI	☐	NO	☑
¿POR QUÉ?	Requiere Cambio de Baterias			

PRUEBAS DE OPERACIÓN				
TRANSF. CARGA (EQUIPO - BYP)	SI	☐	NO	☑
TRANSF. CARGA (BYP-EQUIPO)	SI	☐	NO	☑
PRUEBA DE AUTONOMIA	SI	☐	NO	☑
¿OPERACIÓN CON PLANTA ELECT?	SI	☐	NO	☑
¿SECUENCIA DE FASES CORRECTA?	SI	☐	NO	☑
FRECUENCIA DE PLANTA HERTZ				

PENDIENTES/RECOMENDACIONES

COMERCIAL ONIX

Cotizar Baterias

CLIENTE

Presupuestar cambio de Baterías

TIEMPO DEL SERVICIO					
LLEGADA	10:00 am	ANTESALA		SALIDA	2:30 pm

ENTREGA DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TÉCNICO	Fredy Henao
FIRMA DEL TÉCNICO	Freddy H
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Álvaro Londoño
FIRMA DE QUIEN RECIBE	

COMERCIAL ONIX S.A.S Nit: 816.000.111-1	COMERCIAL ONIX SAS NIT 816.000.111-1
	ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

INFORMACIÓN DEL CLIENTE					
ODS:	28097	FECHA:	19/11/25	CIUDAD:	Manizales
CLIENTE:	Gobernación de Caldas			DIRECCIÓN:	Cra 21 calles 22 y 23
CONTACTO:	Álvaro Londoño			CELULAR:	3006187212

INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
MARCA:	Energex	MODELO:	Pyramid	CAPACIDAD:	20 kva
SERIE:	1803P0318004	UBICACIÓN:	Subestación		
TENSIÓN NOMINAL IN:	220			TENSIÓN NOMINAL OUT:	220

INFORMACIÓN BATERÍAS INTERNAS					
MARCA:	Netion	V/Ah:	12V/18AH	CANTIDAD:	34
AÑO:	2021	NOTAS:	Miden mal, promedio 10.5 VDC		

INFORMACIÓN BATERÍAS EXTERNAS					
MARCA:		V/Ah:		CANTIDAD:	
AÑO:		NOTAS:			

TIPO DE ACTIVIDAD						
GENERAL	◉	CORRECTIVO	○	INSTALACIÓN	○ NUEVO	
REVISIÓN	○	DIAGNOSTICO	○		○ REPARADO	SPTE ○

ANTECEDENTES					
EN LINEA	○	APAGADO	○	BYPASS	◉
ALARMADO	○	TIPO DE ALARMA			

MODO DE MANTENIMIENTO					
APAGADO	○	BYPASS	◉	ENCENDIDO	○

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ENTRADA (IN)						
VOLTAJE F-N	R	120	S	120	T	120
VOLTAJE F-F	R/S	210	R/S	210	R/T	210
CORRIENTES	R		S		T	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS SALIDA (OUT)						
VOLTAJE F-N	R	120	S	120	T	120
VOLTAJE F-F	R/S	208	R/S	208	R/T	208
CORRIENTES	R		S		T	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS	
FRECUENCIA DE ENTRADA HERTZ	60
FRECUENCIA DE SALIDA HERTZ	60
VOLTAJE N-T	0.2
CORRIENTE N-T	
VOLTAJE CARGADORA	446

CHECK LIST ACTIVIDADES				
¿RETIRAR CUBIERTAS?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE CUBIERTAS?	SI	☑	NO	☐
¿SOPLADO DEL EQUIPO?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DEL CABLEADO?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE TARJETAS?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE VENTILADORES?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE FILTROS AC/DC?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA Y MEDICIÓN DE BATERÍAS?	SI	☑	NO	☐

COMERCIAL ONIX S.A.S Nit: 816.000.111-1	COMERCIAL ONIX SAS NIT 816.000.111-1
	ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

CHECK LIST ACTIVIDADES				
¿LIMPIEZA DE CTTRES/RLEVOS?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN Y AJUSTE DE TARJETAS?	SI	☑	NO	☐
¿AJUSTE DE CONECTORES?	SI	☑	NO	☐
¿V/CION DE TRANSFORMADORES?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN DE PROTECCIONES?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE POTENCIA?	SI	☑	NO	☐

NOVEDADES

Se encuentra UPS en Bypass, se realiza mantenimiento general con la UPS en modo Bypass, se retiran sus cubiertas, se realiza limpieza externa e interna de sus componentes, ajuste de conexiones, inspección de tarjetas electrónicas, se procede a medir con multimetro y resistencia sus 34 baterías referencia 12V/18AH arrojando resultados negativos 10.5VDC, baterías en mal estado, se recomienda sus cambio teniendo en cuenta que el valor ideal debe ser superior a los 12VDC, se tapa UPS, se toman tensiones de entrada y salida, se deja UPS encendida y en linea.

INICIO DE EQUIPO				
EQUIPO OPERANDO CORRECTAMENTE	SI	☐	NO	☑
¿POR QUÉ?	Requiere Cambio de Baterias			

PRUEBAS DE OPERACIÓN				
TRANSF. CARGA (EQUIPO - BYP)	SI	☐	NO	☑
TRANSF. CARGA (BYP-EQUIPO)	SI	☐	NO	☑
PRUEBA DE AUTONOMIA	SI	☐	NO	☑
¿OPERACIÓN CON PLANTA ELECT?	SI	☐	NO	☑
¿SECUENCIA DE FASES CORRECTA?	SI	☐	NO	☑
FRECUENCIA DE PLANTA HERTZ				

PENDIENTES/RECOMENDACIONES

COMERCIAL ONIX

Cotizar Baterias

CLIENTE

Presupuestar Cambio de Baterias

TIEMPO DEL SERVICIO					
LLEGADA	10:30 am	ANTESALA		SALIDA	2:30 pm

ENTREGA DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TÉCNICO	Fredy Henao
FIRMA DEL TÉCNICO	Freddy H
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Álvaro Londoño
FIRMA DE QUIEN RECIBE	

COMERCIAL ONIX S.A.S Nit: 816.000.111-1	COMERCIAL ONIX SAS NIT 816.000.111-1
	ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

INFORMACIÓN DEL CLIENTE					
ODS:	28098	FECHA:	19/11/25	CIUDAD:	Manizales
CLIENTE:	Gobernación de Caldas			DIRECCIÓN:	Cra 21 calles 22 y 23
CONTACTO:	Álvaro Londoño			CELULAR:	3006187212

INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
MARCA:	APC	MODELO:	Surta3000XL	CAPACIDAD:	3 kva
SERIE:	QS1525240269		UBICACIÓN:	Licorera piso 1	
TENSIÓN NOMINAL IN:	120			TENSIÓN NOMINAL OUT:	120

INFORMACIÓN BATERÍAS INTERNAS					
MARCA:	Ritar		V/Ah:	12V/5AH	CANTIDAD: 16
AÑO:	2022	NOTAS:	Miden mal, promedio 10VDC		

INFORMACIÓN BATERÍAS EXTERNAS					
MARCA:			V/Ah:		CANTIDAD:
AÑO:		NOTAS:			

TIPO DE ACTIVIDAD						
GENERAL	◉	CORRECTIVO	○	INSTALACIÓN	○ NUEVO	
REVISIÓN	○	DIAGNOSTICO	○		○ REPARADO	SPTE ○

ANTECEDENTES					
EN LINEA	◉	APAGADO	○	BYPASS	○
ALARMADO	○	TIPO DE ALARMA			

MODO DE MANTENIMIENTO					
APAGADO	○	BYPASS	◉	ENCENDIDO	○

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ENTRADA (IN)						
VOLTAJE F-N	R	124	S		T	
VOLTAJE F-F	R/S		R/S		R/T	
CORRIENTES	R		S		T	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS SALIDA (OUT)						
VOLTAJE F-N	R	120	S		T	
VOLTAJE F-F	R/S		R/S		R/T	
CORRIENTES	R		S		T	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS	
FRECUENCIA DE ENTRADA HERTZ	60
FRECUENCIA DE SALIDA HERTZ	60
VOLTAJE N-T	0.2
CORRIENTE N-T	
VOLTAJE CARGADORA	216

CHECK LIST ACTIVIDADES				
¿RETIRAR CUBIERTAS?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE CUBIERTAS?	SI	☑	NO	☐
¿SOPLADO DEL EQUIPO?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DEL CABLEADO?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE TARJETAS?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE VENTILADORES?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE FILTROS AC/DC?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA Y MEDICIÓN DE BATERÍAS?	SI	☑	NO	☐

COMERCIAL ONIX S.A.S Nit: 816.000.111-1	COMERCIAL ONIX SAS NIT 816.000.111-1
	ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

CHECK LIST ACTIVIDADES				
¿LIMPIEZA DE CTTRES/RLEVOS?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN Y AJUSTE DE TARJETAS?	SI	☑	NO	☐
¿AJUSTE DE CONECTORES?	SI	☑	NO	☐
¿V/CION DE TRANSFORMADORES?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN DE PROTECCIONES?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE POTENCIA?	SI	☑	NO	☐

NOVEDADES

Se encuentra UPS encendida y en linea, se realiza mantenimiento general con el equipo en modo Bypass, se retiran sus cubiertas, se realiza limpieza externa e interna de sus componentes, ajuste de conexiones, inspección de tarjetas electrónicas, se procede a medir con multimetro y resistencia sus 16 baterías referencia 12V/5AH arrojando resultados negativos 10VDC, baterías en mal estado, se recomienda su cambio teniendo en cuenta que el valor ideal debe ser superior a los 11VDC, se tapa UPS, se toman tensiones de entrada y salida, se deja UPS encendida y en linea.

INICIO DE EQUIPO				
EQUIPO OPERANDO CORRECTAMENTE	SI	☐	NO	☑
¿POR QUÉ?	Requiere Cambio de Baterias			

PRUEBAS DE OPERACIÓN				
TRANSF. CARGA (EQUIPO - BYP)	SI	☐	NO	☑
TRANSF. CARGA (BYP-EQUIPO)	SI	☐	NO	☑
PRUEBA DE AUTONOMIA	SI	☐	NO	☑
¿OPERACIÓN CON PLANTA ELECT?	SI	☐	NO	☑
¿SECUENCIA DE FASES CORRECTA?	SI	☐	NO	☑
FRECUENCIA DE PLANTA HERTZ				

PENDIENTES/RECOMENDACIONES

COMERCIAL ONIX

Cotizar Baterias

CLIENTE

Presupuestar Cambio de Baterías

TIEMPO DEL SERVICIO					
LLEGADA	10:30 am	ANTESALA		SALIDA	2:30 pm

ENTREGA DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TÉCNICO	Fredy Henao
FIRMA DEL TÉCNICO	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Álvaro Londoño
FIRMA DE QUIEN RECIBE	

COMERCIAL ONIX S.A.S Nit: 816.000.111-1	COMERCIAL ONIX SAS NIT 816.000.111-1
	ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

INFORMACIÓN DEL CLIENTE						
ODS:	28099	FECHA:	19/11/25	CIUDAD:	Manizales	
CLIENTE:	Gobernación de Caldas			DIRECCIÓN:	Cra 21 calles 22 y 23	
CONTACTO:	Álvaro Londoño			CELULAR:	3006187212	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO						
MARCA:	Energex	MODELO:	Pyramid	CAPACIDAD:	20 kva	
SERIE:	1803P0318001		UBICACIÓN:	Piso 2 Gobernacion		
TENSIÓN NOMINAL IN:	220			TENSIÓN NOMINAL OUT:	220	
INFORMACIÓN BATERÍAS INTERNAS						
MARCA:	Netion		V/Ah:	12V/18AH	CANTIDAD:	34
AÑO:	JUNIO 2022	NOTAS:	Miden mal, promedio 10.7VDC			
INFORMACIÓN BATERÍAS EXTERNAS						
MARCA:			V/Ah:		CANTIDAD:	
AÑO:		NOTAS:				
TIPO DE ACTIVIDAD						
GENERAL	◉	CORRECTIVO	○	INSTALACIÓN	○ NUEVO	
REVISIÓN	○	DIAGNOSTICO	○		○ REPARADO	SPTE ○
ANTECEDENTES						
EN LINEA	◉	APAGADO	○	BYPASS	○	
ALARMADO	○	TIPO DE ALARMA				
MODO DE MANTENIMIENTO						
APAGADO	○	BYPASS	◉	ENCENDIDO	○	
MEDICIÓN DE PARÁMETROS ENTRADA (IN)						
VOLTAJE F-N	R	121	S	122	T	121
VOLTAJE F-F	R/S	211	R/S	212	R/T	211
CORRIENTES	R		S		T	
MEDICIÓN DE PARÁMETROS SALIDA (OUT)						
VOLTAJE F-N	R	120	S	120	T	120
VOLTAJE F-F	R/S	208	R/S	208	R/T	208
CORRIENTES	R		S		T	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS	
FRECUENCIA DE ENTRADA HERTZ	60
FRECUENCIA DE SALIDA HERTZ	60
VOLTAJE N-T	0.2
CORRIENTE N-T	
VOLTAJE CARGADORA	446

CHECK LIST ACTIVIDADES				
¿RETIRAR CUBIERTAS?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE CUBIERTAS?	SI	☑	NO	☐
¿SOPLADO DEL EQUIPO?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DEL CABLEADO?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE TARJETAS?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE VENTILADORES?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE FILTROS AC/DC?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA Y MEDICIÓN DE BATERÍAS?	SI	☑	NO	☐

COMERCIAL ONIX S.A.S Nit: 816.000.111-1	COMERCIAL ONIX SAS NIT 816.000.111-1
	ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

CHECK LIST ACTIVIDADES				
¿LIMPIEZA DE CTTRES/RLEVOS?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN Y AJUSTE DE TARJETAS?	SI	☑	NO	☐
¿AJUSTE DE CONECTORES?	SI	☑	NO	☐
¿V/CION DE TRANSFORMADORES?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN DE PROTECCIONES?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE POTENCIA?	SI	☑	NO	☐

NOVEDADES

Se encuentra UPS encendida y en línea, se realiza mantenimiento general con el equipo en modo Bypass, se retiran sus cubiertas, se realiza limpieza externa e interna de sus componentes, ajuste de conexiones, inspección de tarjetas electrónicas, se procede a medir con multímetro y resistencia sus 34 baterías referencia 12V/18AH arrojando resultados negativos 10,7VDC baterías en mal estado, se recomienda su cambio, teniendo en cuenta que el valor ideal de medición debe ser superior a los 12VDC, se tapa UPS, se toman tensiones de entrada y salida, se deja UPS encendida y en línea.

INICIO DE EQUIPO				
EQUIPO OPERANDO CORRECTAMENTE	SI	☐	NO	☑
¿POR QUÉ?	Requiere Cambio de Baterias			

PRUEBAS DE OPERACIÓN				
TRANSF. CARGA (EQUIPO - BYP)	SI	☐	NO	☑
TRANSF. CARGA (BYP-EQUIPO)	SI	☐	NO	☑
PRUEBA DE AUTONOMIA	SI	☐	NO	☑
¿OPERACIÓN CON PLANTA ELECT?	SI	☐	NO	☑
¿SECUENCIA DE FASES CORRECTA?	SI	☐	NO	☑
FRECUENCIA DE PLANTA HERTZ				

PENDIENTES/RECOMENDACIONES

COMERCIAL ONIX

Cotizar Baterías

CLIENTE

Presupuestar Cambio de Baterías

TIEMPO DEL SERVICIO					
LLEGADA	10:30 am	ANTESALA		SALIDA	2:30 pm

ENTREGA DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TÉCNICO	Fredy Henao
FIRMA DEL TÉCNICO	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Álvaro Londoño
FIRMA DE QUIEN RECIBE	

COMERCIAL ONIX S.A.S Nit: 816.000.111-1	COMERCIAL ONIX SAS NIT 816.000.111-1
	ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

INFORMACIÓN DEL CLIENTE						
ODS:	28100	FECHA:	19/11/25	CIUDAD:	Manizales	
CLIENTE:	Gobernación de Caldas			DIRECCIÓN:	Cra 21 calles 22 y 23	
CONTACTO:	Álvaro Londoño			CELULAR:	3006187212	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO						
MARCA:	Energex	MODELO:	Pyramid	CAPACIDAD:	20 kva	
SERIE:	1803P0318003	UBICACIÓN:	Piso 2 licorera			
TENSIÓN NOMINAL IN:	220			TENSIÓN NOMINAL OUT:	220	
INFORMACIÓN BATERÍAS INTERNAS						
MARCA:	Netion	V/Ah:	12V/18AH	CANTIDAD:	34	
AÑO:	AGOSTO 2022	NOTAS:	Miden mal, promedio 10.8 VDC			
INFORMACIÓN BATERÍAS EXTERNAS						
MARCA:		V/Ah:		CANTIDAD:		
AÑO:		NOTAS:				
TIPO DE ACTIVIDAD						
GENERAL	◉	CORRECTIVO	○	INSTALACIÓN	○ NUEVO	
REVISIÓN	○	DIAGNOSTICO	○		○ REPARADO	SPTE ○
ANTECEDENTES						
EN LINEA	○	APAGADO	○	BYPASS	○	
ALARMADO	◉	TIPO DE ALARMA	Falla test baterías			
MODO DE MANTENIMIENTO						
APAGADO	○	BYPASS	◉	ENCENDIDO	○	
MEDICIÓN DE PARÁMETROS ENTRADA (IN)						
VOLTAJE F-N	R	120	S	120	T	120
VOLTAJE F-F	R/S	211	R/S	211	R/T	212
CORRIENTES	R		S		T	
MEDICIÓN DE PARÁMETROS SALIDA (OUT)						
VOLTAJE F-N	R	120	S	120	T	120
VOLTAJE F-F	R/S	208	R/S	208	R/T	208
CORRIENTES	R		S		T	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS	
FRECUENCIA DE ENTRADA HERTZ	60
FRECUENCIA DE SALIDA HERTZ	60
VOLTAJE N-T	0.2
CORRIENTE N-T	
VOLTAJE CARGADORA	446

CHECK LIST ACTIVIDADES				
¿RETIRAR CUBIERTAS?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE CUBIERTAS?	SI	☑	NO	☐
¿SOPLADO DEL EQUIPO?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DEL CABLEADO?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE TARJETAS?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE VENTILADORES?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE FILTROS AC/DC?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA Y MEDICIÓN DE BATERÍAS?	SI	☑	NO	☐

COMERCIAL ONIX S.A.S Nit: 816.000.111-1	COMERCIAL ONIX SAS NIT 816.000.111-1
	ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

CHECK LIST ACTIVIDADES				
¿LIMPIEZA DE CTTRES/RLEVOS?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN Y AJUSTE DE TARJETAS?	SI	☑	NO	☐
¿AJUSTE DE CONECTORES?	SI	☑	NO	☐
¿V/CION DE TRANSFORMADORES?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN DE PROTECCIONES?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE POTENCIA?	SI	☑	NO	☐

NOVEDADES

Se encuentra UPS alarmada (Falla Test de Baterías), se procede a realizar el mantenimiento general con el equipo en modo Bypass, se retiran sus cubiertas, se realiza limpieza externa e interna de sus componentes, ajuste de conexiones, inspección de tarjetas electrónicas, se procede a medir con multímetro y resistencia sus 34 baterías referencia 12V/18AH arrojando resultados negativos 10.8VDC baterías en mal estado, se recomienda su cambio, teniendo en cuenta que el valor ideal debe ser superior a los 12VDC, se tapa UPS, se toman tensiones de entrada y salida, se deja UPS encendida y en linea.

INICIO DE EQUIPO				
EQUIPO OPERANDO CORRECTAMENTE	SI	☐	NO	☑
¿POR QUÉ?	Requiere Cambio de Baterias			

PRUEBAS DE OPERACIÓN				
TRANSF. CARGA (EQUIPO - BYP)	SI	☐	NO	☑
TRANSF. CARGA (BYP-EQUIPO)	SI	☐	NO	☑
PRUEBA DE AUTONOMIA	SI	☐	NO	☑
¿OPERACIÓN CON PLANTA ELECT?	SI	☐	NO	☑
¿SECUENCIA DE FASES CORRECTA?	SI	☐	NO	☑
FRECUENCIA DE PLANTA HERTZ				

PENDIENTES/RECOMENDACIONES

COMERCIAL ONIX


Cotizar Baterías

CLIENTE

Presupuestar Cambio de Baterías

TIEMPO DEL SERVICIO					
LLEGADA	10:30 am	ANTESALA		SALIDA	2:30 pm

ENTREGA DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TÉCNICO	Fredy Henao
FIRMA DEL TÉCNICO	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Álvaro Londoño
FIRMA DE QUIEN RECIBE	

COMERCIAL ONIX S.A.S Nit: 816.000.111-1	COMERCIAL ONIX SAS NIT 816.000.111-1
	ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

INFORMACIÓN DEL CLIENTE					
ODS:	28102	FECHA:	25/11/25	CIUDAD:	Manizales
CLIENTE:	Gobernación de caldas			DIRECCIÓN:	Cerro de oro
CONTACTO:	Alvaro Londoño			CELULAR:	3006187212

INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
MARCA:	Energex	MODELO:	Excelsius	CAPACIDAD:	10 kva
SERIE:	85112204500029	UBICACIÓN:	antena emisora		
TENSIÓN NOMINAL IN:	220			TENSIÓN NOMINAL OUT:	220

INFORMACIÓN BATERÍAS INTERNAS					
MARCA:		V/Ah:		CANTIDAD:	
AÑO:		NOTAS:			

INFORMACIÓN BATERÍAS EXTERNAS					
MARCA:	Netion	V/Ah:	12v/7ah	CANTIDAD:	40
AÑO:	2022	NOTAS:	Miden mal , promedio 10VDC		

TIPO DE ACTIVIDAD						
GENERAL	◉	CORRECTIVO	○	INSTALACIÓN	○ NUEVO	
REVISIÓN	○	DIAGNOSTICO	○		○ REPARADO	SPTE ○

ANTECEDENTES					
EN LINEA	◉	APAGADO	○	BYPASS	○
ALARMADO	○	TIPO DE ALARMA			

MODO DE MANTENIMIENTO					
APAGADO	◉	BYPASS	○	ENCENDIDO	○

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ENTRADA (IN)						
VOLTAJE F-N	R	116	S	117	T	116
VOLTAJE F-F	R/S	200	R/S	201	R/T	201
CORRIENTES	R		S		T	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS SALIDA (OUT)						
VOLTAJE F-N	R	120	S	120	T	120
VOLTAJE F-F	R/S	208	R/S	208	R/T	208
CORRIENTES	R		S		T	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS	
FRECUENCIA DE ENTRADA HERTZ	60
FRECUENCIA DE SALIDA HERTZ	60
VOLTAJE N-T	0.1
CORRIENTE N-T	
VOLTAJE CARGADORA	136

CHECK LIST ACTIVIDADES				
¿RETIRAR CUBIERTAS?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE CUBIERTAS?	SI	☑	NO	☐
¿SOPLADO DEL EQUIPO?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DEL CABLEADO?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE TARJETAS?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE VENTILADORES?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE FILTROS AC/DC?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA Y MEDICIÓN DE BATERÍAS?	SI	☑	NO	☐

COMERCIAL ONIX S.A.S Nit: 816.000.111-1	COMERCIAL ONIX SAS NIT 816.000.111-1
	ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

CHECK LIST ACTIVIDADES				
¿LIMPIEZA DE CTTRES/RLEVOS?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN Y AJUSTE DE TARJETAS?	SI	☑	NO	☐
¿AJUSTE DE CONECTORES?	SI	☑	NO	☐
¿V/CION DE TRANSFORMADORES?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN DE PROTECCIONES?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE POTENCIA?	SI	☑	NO	☐

NOVEDADES

Se encuentra UPS encendida y en linea, se realiza mantenimiento general, previa autorización para apagar, se retiran sus cubiertas, se realiza limpieza externa e interna de sus componentes, ajuste de conexiones, inspección de tarjetas electrónicas, se procede a medir con multimetro y resistencia sus 40 baterías referencia 12V/7AH externas arrojando resultados negativos 10VDC, baterias en mal estado se recomienda su cambio, teniendo en cuenta que el valor ideal debe ser superior a los 11VDC, se tapa UPS, se toman tensiones de entrada y salida, se deja UPS encendida y en linea.

INICIO DE EQUIPO				
EQUIPO OPERANDO CORRECTAMENTE	SI	☐	NO	☑
¿POR QUÉ?	Requiere Cambio de Baterias			

PRUEBAS DE OPERACIÓN				
TRANSF. CARGA (EQUIPO - BYP)	SI	☐	NO	☑
TRANSF. CARGA (BYP-EQUIPO)	SI	☐	NO	☑
PRUEBA DE AUTONOMIA	SI	☑	NO	☐
¿OPERACIÓN CON PLANTA ELECT?	SI	☐	NO	☑
¿SECUENCIA DE FASES CORRECTA?	SI	☐	NO	☑
FRECUENCIA DE PLANTA HERTZ				

PENDIENTES/RECOMENDACIONES

COMERCIAL ONIX

Cotizar Baterías

CLIENTE

Presupuestar Cambio de baterías

TIEMPO DEL SERVICIO					
LLEGADA		ANTESALA		SALIDA	

ENTREGA DEL SERVICIO	
NOMBRE DEL TÉCNICO	Fredy Henao
FIRMA DEL TÉCNICO	FreddyH
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	
FIRMA DE QUIEN RECIBE	

COMERCIAL ONIX S.A.S Nit: 816.000.111-1	COMERCIAL ONIX SAS NIT 816.000.111-1
	ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

INFORMACIÓN DEL CLIENTE						
ODS:	28110	FECHA:	25/11/25	CIUDAD:	Manizales	
CLIENTE:	Gobernación de Caldas			DIRECCIÓN:	Cra 21 calles 22 y 23	
CONTACTO:	Álvaro Londoño			CELULAR:	3006187212	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO						
MARCA:	Netion	MODELO:	EA906IIRS	CAPACIDAD:	6 kva	
SERIE:	E1610003883		UBICACIÓN:	Cultura		
TENSIÓN NOMINAL IN:	120			TENSIÓN NOMINAL OUT:	120	
INFORMACIÓN BATERÍAS INTERNAS						
MARCA:	MAGNA		V/Ah:	12V/7AH	CANTIDAD:	16
AÑO:	03 DICIEMBRE 2024	NOTAS:	Miden bien, promedio 11.4 VDC			
INFORMACIÓN BATERÍAS EXTERNAS						
MARCA:			V/Ah:		CANTIDAD:	
AÑO:		NOTAS:				
TIPO DE ACTIVIDAD						
GENERAL	◉	CORRECTIVO	○	INSTALACIÓN	○ NUEVO	
REVISIÓN	○	DIAGNOSTICO	○		○ REPARADO	SPTE ○
ANTECEDENTES						
EN LINEA	◉	APAGADO	○	BYPASS	○	
ALARMADO	○	TIPO DE ALARMA				
MODO DE MANTENIMIENTO						
APAGADO	○	BYPASS	◉	ENCENDIDO	○	
MEDICIÓN DE PARÁMETROS ENTRADA (IN)						
VOLTAJE F-N	R	122	S	122	T	
VOLTAJE F-F	R/S	212	R/S		R/T	
CORRIENTES	R		S		T	
MEDICIÓN DE PARÁMETROS SALIDA (OUT)						
VOLTAJE F-N	R	120	S	120	T	
VOLTAJE F-F	R/S	240	R/S		R/T	
CORRIENTES	R		S		T	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS	
FRECUENCIA DE ENTRADA HERTZ	60
FRECUENCIA DE SALIDA HERTZ	60
VOLTAJE N-T	0.2
CORRIENTE N-T	
VOLTAJE CARGADORA	220

CHECK LIST ACTIVIDADES				
¿RETIRAR CUBIERTAS?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE CUBIERTAS?	SI	☑	NO	☐
¿SOPLADO DEL EQUIPO?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DEL CABLEADO?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE TARJETAS?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE VENTILADORES?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE FILTROS AC/DC?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA Y MEDICIÓN DE BATERÍAS?	SI	☑	NO	☐

COMERCIAL ONIX S.A.S Nit: 816.000.111-1	COMERCIAL ONIX SAS NIT 816.000.111-1
	ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

CHECK LIST ACTIVIDADES				
¿LIMPIEZA DE CTTRES/RLEVOS?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN Y AJUSTE DE TARJETAS?	SI	☑	NO	☐
¿AJUSTE DE CONECTORES?	SI	☑	NO	☐
¿V/CION DE TRANSFORMADORES?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN DE PROTECCIONES?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE POTENCIA?	SI	☑	NO	☐

NOVEDADES

Se encuentra UPS encendida y en linea, se realiza mantenimiento general con el equipo en modo Bypass, se retiran sus cubiertas, se realiza limpieza externa e interna de sus componentes, ajuste de conexiones, inspección de tarjetas electrónicas, se procede a medir con multimetro y resistencia sus 16 baterías referencia 12V/7AH arrojando resultados positivos 11.4VDC, se tapa UPS, se toman tensiones de entrada y salida, se deja UPS encendida, en linea y funcionando correctamente.

INICIO DE EQUIPO				
EQUIPO OPERANDO CORRECTAMENTE	SI	☑	NO	☐
¿POR QUÉ?				

PRUEBAS DE OPERACIÓN				
TRANSF. CARGA (EQUIPO - BYP)	SI	☐	NO	☑
TRANSF. CARGA (BYP-EQUIPO)	SI	☐	NO	☑
PRUEBA DE AUTONOMIA	SI	☑	NO	☐
¿OPERACIÓN CON PLANTA ELECT?	SI	☐	NO	☑
¿SECUENCIA DE FASES CORRECTA?	SI	☐	NO	☑
FRECUENCIA DE PLANTA HERTZ				

PENDIENTES/RECOMENDACIONES

COMERCIAL ONIX

CLIENTE

TIEMPO DEL SERVICIO					
LLEGADA	10:00 am	ANTESALA		SALIDA	3:30 pm

ENTREGA DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TÉCNICO	Fredy Henao
FIRMA DEL TÉCNICO	Freddy H
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Álvaro Londoño
FIRMA DE QUIEN RECIBE	

COMERCIAL ONIX S.A.S Nit: 816.000.111-1	COMERCIAL ONIX SAS NIT 816.000.111-1
	ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

INFORMACIÓN DEL CLIENTE						
ODS:	28111	FECHA:	25/11/25	CIUDAD:	Manizales	
CLIENTE:	Gobernación de Caldas			DIRECCIÓN:	Cra 21 calles 22 y 23	
CONTACTO:	Álvaro Londoño			CELULAR:	3006187212	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO						
MARCA:	Energex	MODELO:	Pyramid	CAPACIDAD:	20 kva	
SERIE:	1803P0318002	UBICACIÓN:	Piso 3 Gobernacion			
TENSIÓN NOMINAL IN:	220			TENSIÓN NOMINAL OUT:	220	
INFORMACIÓN BATERÍAS INTERNAS						
MARCA:	Netion	V/Ah:	12V/18AH	CANTIDAD:	34	
AÑO:	2022	NOTAS:	Miden mal, promedio 10.7 VDC			
INFORMACIÓN BATERÍAS EXTERNAS						
MARCA:		V/Ah:		CANTIDAD:		
AÑO:		NOTAS:				
TIPO DE ACTIVIDAD						
GENERAL	◉	CORRECTIVO	○	INSTALACIÓN	○ NUEVO	
REVISIÓN	○	DIAGNOSTICO	○		○ REPARADO	SPTE ○
ANTECEDENTES						
EN LINEA	◉	APAGADO	○	BYPASS	○	
ALARMADO	○	TIPO DE ALARMA				
MODO DE MANTENIMIENTO						
APAGADO	○	BYPASS	◉	ENCENDIDO	○	
MEDICIÓN DE PARÁMETROS ENTRADA (IN)						
VOLTAJE F-N	R	120	S	120	T	120
VOLTAJE F-F	R/S	210	R/S	210	R/T	210
CORRIENTES	R		S		T	
MEDICIÓN DE PARÁMETROS SALIDA (OUT)						
VOLTAJE F-N	R	120	S	120	T	120
VOLTAJE F-F	R/S	208	R/S	208	R/T	208
CORRIENTES	R		S		T	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS	
FRECUENCIA DE ENTRADA HERTZ	60
FRECUENCIA DE SALIDA HERTZ	60
VOLTAJE N-T	0.2
CORRIENTE N-T	
VOLTAJE CARGADORA	446

CHECK LIST ACTIVIDADES				
¿RETIRAR CUBIERTAS?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE CUBIERTAS?	SI	☑	NO	☐
¿SOPLADO DEL EQUIPO?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DEL CABLEADO?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE TARJETAS?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE VENTILADORES?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE FILTROS AC/DC?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA Y MEDICIÓN DE BATERÍAS?	SI	☑	NO	☐

COMERCIAL ONIX S.A.S Nit: 816.000.111-1	COMERCIAL ONIX SAS NIT 816.000.111-1
	ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

CHECK LIST ACTIVIDADES				
¿LIMPIEZA DE CTTRES/RLEVOS?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN Y AJUSTE DE TARJETAS?	SI	☑	NO	☐
¿AJUSTE DE CONECTORES?	SI	☑	NO	☐
¿V/CION DE TRANSFORMADORES?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN DE PROTECCIONES?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE POTENCIA?	SI	☑	NO	☐

NOVEDADES

Se encuentra UPS encendida y en linea, se realiza mantenimiento general con el equipo en modo Bypass, se retiran sus cubiertas, se realiza limpieza externa e interna de sus componentes, ajuste de conexiones, inspección de tarjetas electrónicas, ajuste de conexiones, inspección de tarjetas electrónicas, se procede a medir con multimetro y resistencia sus 34 baterías referencia 12V/18AH arrojando resultados negativos 10.7VDC, baterías en mal estado, se recomienda su cambio teniendo en cuenta que el valor ideal debe ser superior a los 12VDC, se tapa UPS, se toman tensiones de entrada y salida, se deja UPS encendida y en linea.

INICIO DE EQUIPO				
EQUIPO OPERANDO CORRECTAMENTE	SI	☑	NO	☐
¿POR QUÉ?				

PRUEBAS DE OPERACIÓN				
TRANSF. CARGA (EQUIPO - BYP)	SI	☐	NO	☑
TRANSF. CARGA (BYP-EQUIPO)	SI	☐	NO	☑
PRUEBA DE AUTONOMIA	SI	☐	NO	☑
¿OPERACIÓN CON PLANTA ELECT?	SI	☐	NO	☑
¿SECUENCIA DE FASES CORRECTA?	SI	☐	NO	☑
FRECUENCIA DE PLANTA HERTZ				

PENDIENTES/RECOMENDACIONES

COMERCIAL ONIX

CLIENTE

TIEMPO DEL SERVICIO					
LLEGADA	10:00 am	ANTESALA		SALIDA	3:30 pm

ENTREGA DEL SERVICIO	
NOMBRE DEL TÉCNICO	Fredy Henao
FIRMA DEL TÉCNICO	Freddy H
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Álvaro Londoño
FIRMA DE QUIEN RECIBE	

COMERCIAL ONIX S.A.S Nit: 816.000.111-1	COMERCIAL ONIX SAS NIT 816.000.111-1
	ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

INFORMACIÓN DEL CLIENTE						
ODS:	28112	FECHA:	25/11/25	CIUDAD:	Manizales	
CLIENTE:	Gobernación de Caldas			DIRECCIÓN:	Cra 21 calles 22 y 23	
CONTACTO:	Álvaro Londoño			CELULAR:	3006187212	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO						
MARCA:	Quest	MODELO:	QU2005	CAPACIDAD:	5 kva	
SERIE:	2349	UBICACIÓN:	Emisora			
TENSIÓN NOMINAL IN:	220			TENSIÓN NOMINAL OUT:	220	
INFORMACIÓN BATERÍAS INTERNAS						
MARCA:		V/Ah:		CANTIDAD:		
AÑO:		NOTAS:				
INFORMACIÓN BATERÍAS EXTERNAS						
MARCA:	Netion	V/Ah:	12V/18AH	CANTIDAD:	12	
AÑO:	2022	NOTAS:	Baterías malas, abiertas están infladas			

TIPO DE ACTIVIDAD						
GENERAL	◉	CORRECTIVO	○	INSTALACIÓN	○ NUEVO	
REVISIÓN	○	DIAGNOSTICO	○		○ REPARADO	SPTE ○
ANTECEDENTES						
EN LINEA	○	APAGADO	○	BYPASS	◉	
ALARMADO	○	TIPO DE ALARMA				
MODO DE MANTENIMIENTO						
APAGADO	○	BYPASS	◉	ENCENDIDO	○	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ENTRADA (IN)						
VOLTAJE F-N	R	120	S	120	T	
VOLTAJE F-F	R/S	210	R/S		R/T	
CORRIENTES	R		S		T	
MEDICIÓN DE PARÁMETROS SALIDA (OUT)						
VOLTAJE F-N	R	120	S	120	T	
VOLTAJE F-F	R/S	240	R/S		R/T	
CORRIENTES	R		S		T	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS	
FRECUENCIA DE ENTRADA HERTZ	60
FRECUENCIA DE SALIDA HERTZ	60
VOLTAJE N-T	0.2
CORRIENTE N-T	
VOLTAJE CARGADORA	160

CHECK LIST ACTIVIDADES				
¿RETIRAR CUBIERTAS?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE CUBIERTAS?	SI	☑	NO	☐
¿SOPLADO DEL EQUIPO?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DEL CABLEADO?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE TARJETAS?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE VENTILADORES?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE FILTROS AC/DC?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA Y MEDICIÓN DE BATERÍAS?	SI	☑	NO	☐

COMERCIAL ONIX S.A.S Nit: 816.000.111-1	COMERCIAL ONIX SAS NIT 816.000.111-1
	ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

CHECK LIST ACTIVIDADES				
¿LIMPIEZA DE CTTRES/RLEVOS?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN Y AJUSTE DE TARJETAS?	SI	☑	NO	☐
¿AJUSTE DE CONECTORES?	SI	☑	NO	☐
¿V/CION DE TRANSFORMADORES?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN DE PROTECCIONES?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE POTENCIA?	SI	☑	NO	☐

NOVEDADES

Se encuentra UPS en Bypass, se realiza mantenimiento general con el equipo en modo Bypass, se retiran sus cubiertas, se realiza limpieza externa e interna de sus componentes, ajuste de conexiones, inspección de tarjetas electrónicas, se procede a medir con multimetro y resistencia sus 12 baterías referencia 12V/18AH arrojando resultados negativos valor inferior a los 12VDC, adicionalmente se evidencia que están infladas, baterías en mal estado se recomienda su cambio, se tapa UPS, se toman tensiones de entrada y salida, se deja la UPS tal y como se encentro en Bypass.

INICIO DE EQUIPO				
EQUIPO OPERANDO CORRECTAMENTE	SI	☐	NO	☑
¿POR QUÉ?	Requiere Cambio de Baterias			

PRUEBAS DE OPERACIÓN				
TRANSF. CARGA (EQUIPO - BYP)	SI	☐	NO	☑
TRANSF. CARGA (BYP-EQUIPO)	SI	☐	NO	☑
PRUEBA DE AUTONOMIA	SI	☐	NO	☑
¿OPERACIÓN CON PLANTA ELECT?	SI	☐	NO	☑
¿SECUENCIA DE FASES CORRECTA?	SI	☐	NO	☑
FRECUENCIA DE PLANTA HERTZ				

PENDIENTES/RECOMENDACIONES

COMERCIAL ONIX

Cotizar Baterias

CLIENTE

Presupuestar Cambio de Baterias

TIEMPO DEL SERVICIO					
LLEGADA	10:00 am	ANTESALA		SALIDA	3:30 pm

ENTREGA DEL SERVICIO	
NOMBRE DEL TÉCNICO	Fredy Henao
FIRMA DEL TÉCNICO	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Álvaro Londoño
FIRMA DE QUIEN RECIBE	

COMERCIAL ONIX S.A.S Nit: 816.000.111-1	COMERCIAL ONIX SAS NIT 816.000.111-1
	ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

INFORMACIÓN DEL CLIENTE					
ODS:	28113	FECHA:	25/11/25	CIUDAD:	Manizales
CLIENTE:	Gobernación de Caldas			DIRECCIÓN:	Cra 21 calles 22 y 23
CONTACTO:	Álvaro Londoño			CELULAR:	3006187212

INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
MARCA:	Gamatronic	MODELO:	SP	CAPACIDAD:	30 kva
SERIE:	0509-502778	UBICACIÓN:	Educación		
TENSIÓN NOMINAL IN:	220			TENSIÓN NOMINAL OUT:	220

INFORMACIÓN BATERÍAS INTERNAS					
MARCA:		V/Ah:		CANTIDAD:	
AÑO:		NOTAS:			

INFORMACIÓN BATERÍAS EXTERNAS					
MARCA:	Vision	V/Ah:	12v/75ah	CANTIDAD:	16
AÑO:	2017	NOTAS:	Miden mal		

TIPO DE ACTIVIDAD						
GENERAL	◉	CORRECTIVO	○	INSTALACIÓN	○ NUEVO	
REVISIÓN	○	DIAGNOSTICO	○		○ REPARADO	SPTE ○

ANTECEDENTES					
EN LINEA	◉	APAGADO	○	BYPASS	○
ALARMADO	○	TIPO DE ALARMA			

MODO DE MANTENIMIENTO					
APAGADO	○	BYPASS	○	ENCENDIDO	◉

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ENTRADA (IN)						
VOLTAJE F-N	R	120	S	120	T	120
VOLTAJE F-F	R/S	210	R/S	210	R/T	210
CORRIENTES	R		S		T	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS SALIDA (OUT)						
VOLTAJE F-N	R	120	S	120	T	120
VOLTAJE F-F	R/S	208	R/S	208	R/T	208
CORRIENTES	R		S		T	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS	
FRECUENCIA DE ENTRADA HERTZ	60
FRECUENCIA DE SALIDA HERTZ	60
VOLTAJE N-T	0.2
CORRIENTE N-T	
VOLTAJE CARGADORA	216

CHECK LIST ACTIVIDADES				
¿RETIRAR CUBIERTAS?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE CUBIERTAS?	SI	☑	NO	☐
¿SOPLADO DEL EQUIPO?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DEL CABLEADO?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE TARJETAS?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE VENTILADORES?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE FILTROS AC/DC?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA Y MEDICIÓN DE BATERÍAS?	SI	☑	NO	☐

COMERCIAL ONIX S.A.S Nit: 816.000.111-1	COMERCIAL ONIX SAS NIT 816.000.111-1
	ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

CHECK LIST ACTIVIDADES				
¿LIMPIEZA DE CTTRES/RLEVOS?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN Y AJUSTE DE TARJETAS?	SI	☑	NO	☐
¿AJUSTE DE CONECTORES?	SI	☑	NO	☐
¿V/CION DE TRANSFORMADORES?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN DE PROTECCIONES?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE POTENCIA?	SI	☑	NO	☐

NOVEDADES

Se encuentra UPS encendida y en linea, se realiza mantenimiento general con el equipo encendido, se retiran sus cubiertas, se realiza limpieza externa e interna de sus componentes, ajuste de conexiones, inspección de tarjetas electrónicas, se procede a medir con multimetro y resistencia sus 16 baterías referencia 12V/75AH arrojando resultados negativos valor inferior a los 12VDC, baterías en mal estado, se recomienda su cambio, se tapa UPS, se toman tensiones de entrada y salida, se deja UPS encendida y en linea.

INICIO DE EQUIPO				
EQUIPO OPERANDO CORRECTAMENTE	SI	☐	NO	☑
¿POR QUÉ?	Requiere Cambio de Baterias			

PRUEBAS DE OPERACIÓN				
TRANSF. CARGA (EQUIPO - BYP)	SI	☐	NO	☑
TRANSF. CARGA (BYP-EQUIPO)	SI	☐	NO	☑
PRUEBA DE AUTONOMIA	SI	☐	NO	☑
¿OPERACIÓN CON PLANTA ELECT?	SI	☐	NO	☑
¿SECUENCIA DE FASES CORRECTA?	SI	☐	NO	☑
FRECUENCIA DE PLANTA HERTZ				

PENDIENTES/RECOMENDACIONES

COMERCIAL ONIX

Cotizar Baterias

CLIENTE

Presupuestar Cambio de Baterias

TIEMPO DEL SERVICIO					
LLEGADA	10:00 am	ANTESALA		SALIDA	3:30 pm

ENTREGA DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TÉCNICO	Fredy Henao
FIRMA DEL TÉCNICO	Freddy H
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Álvaro Londoño
FIRMA DE QUIEN RECIBE	

COMERCIAL ONIX S.A.S Nit: 816.000.111-1	COMERCIAL ONIX SAS NIT 816.000.111-1
	ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

INFORMACIÓN DEL CLIENTE						
ODS:	28114	FECHA:	25/11/25	CIUDAD:	Manizales	
CLIENTE:	Gobernación de Caldas			DIRECCIÓN:	Cra 21 calles 22 y 23	
CONTACTO:	Álvaro Londoño			CELULAR:	3006187212	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO						
MARCA:	Energex	MODELO:	Pyramid	CAPACIDAD:	20 kva	
SERIE:	1802P0176005	UBICACIÓN:	Piso 4 licorera			
TENSIÓN NOMINAL IN:	220			TENSIÓN NOMINAL OUT:	220	
INFORMACIÓN BATERÍAS INTERNAS						
MARCA:	Netion	V/Ah:	12V/18AH	CANTIDAD:	34	
AÑO:	2022	NOTAS:	Miden mal, promedio 10.7VDC			
INFORMACIÓN BATERÍAS EXTERNAS						
MARCA:		V/Ah:		CANTIDAD:		
AÑO:		NOTAS:				
TIPO DE ACTIVIDAD						
GENERAL	◉	CORRECTIVO	○	INSTALACIÓN	○ NUEVO	
REVISIÓN	○	DIAGNOSTICO	○		○ REPARADO	SPTE ○
ANTECEDENTES						
EN LINEA	○	APAGADO	○	BYPASS	◉	
ALARMADO	○	TIPO DE ALARMA				
MODO DE MANTENIMIENTO						
APAGADO	○	BYPASS	◉	ENCENDIDO	○	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ENTRADA (IN)						
VOLTAJE F-N	R	120	S	120	T	120
VOLTAJE F-F	R/S	200	R/S	200	R/T	200
CORRIENTES	R		S		T	
MEDICIÓN DE PARÁMETROS SALIDA (OUT)						
VOLTAJE F-N	R	120	S	120	T	126
VOLTAJE F-F	R/S	208	R/S	208	R/T	208
CORRIENTES	R		S		T	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS	
FRECUENCIA DE ENTRADA HERTZ	60
FRECUENCIA DE SALIDA HERTZ	60
VOLTAJE N-T	0.2
CORRIENTE N-T	
VOLTAJE CARGADORA	446

CHECK LIST ACTIVIDADES				
¿RETIRAR CUBIERTAS?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE CUBIERTAS?	SI	☑	NO	☐
¿SOPLADO DEL EQUIPO?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DEL CABLEADO?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE TARJETAS?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE VENTILADORES?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE FILTROS AC/DC?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA Y MEDICIÓN DE BATERÍAS?	SI	☑	NO	☐

COMERCIAL ONIX S.A.S Nit: 816.000.111-1	COMERCIAL ONIX SAS NIT 816.000.111-1
	ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

CHECK LIST ACTIVIDADES				
¿LIMPIEZA DE CTTRES/RLEVOS?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN Y AJUSTE DE TARJETAS?	SI	☑	NO	☐
¿AJUSTE DE CONECTORES?	SI	☑	NO	☐
¿V/CION DE TRANSFORMADORES?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN DE PROTECCIONES?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE POTENCIA?	SI	☑	NO	☐

NOVEDADES

Se encuentra UPS en Bypass, se realiza mantenimiento general con el equipo en modo Bypass, se retiran sus cubiertas, se realiza limpieza externa e interna de sus componentes, ajuste de conexiones, inspección de tarjetas electrónicas, ajuste de conexiones, inspección de tarjetas electrónicas, se procede a medir con multimetro y resistencia sus 34 baterías referencia 12V/18AH arrojando resultados negativos 10.7VDC, baterías en mal estado, se recomienda su cambio teniendo en cuenta que el valor ideal debe ser superior a los 12VDC, se tapa UPS, se toman tensiones de entrada y salida, se deja UPS encendida y en linea.

INICIO DE EQUIPO				
EQUIPO OPERANDO CORRECTAMENTE	SI	☐	NO	☑
¿POR QUÉ?	Requiere Cambio de Baterias			

PRUEBAS DE OPERACIÓN				
TRANSF. CARGA (EQUIPO - BYP)	SI	☐	NO	☑
TRANSF. CARGA (BYP-EQUIPO)	SI	☐	NO	☑
PRUEBA DE AUTONOMIA	SI	☐	NO	☑
¿OPERACIÓN CON PLANTA ELECT?	SI	☐	NO	☑
¿SECUENCIA DE FASES CORRECTA?	SI	☐	NO	☑
FRECUENCIA DE PLANTA HERTZ				

PENDIENTES/RECOMENDACIONES

COMERCIAL ONIX

Cotizar Baterías

CLIENTE

Presupuestar Cambio de Baterías

TIEMPO DEL SERVICIO					
LLEGADA	10:00 am	ANTESALA		SALIDA	3:30; pm

ENTREGA DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TÉCNICO	Fredy Henao
FIRMA DEL TÉCNICO	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Álvaro Londoño
FIRMA DE QUIEN RECIBE	

COMERCIAL ONIX S.A.S Nit: 816.000.111-1	COMERCIAL ONIX SAS NIT 816.000.111-1
	ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

INFORMACIÓN DEL CLIENTE					
ODS:	28115	FECHA:	25/11/25	CIUDAD:	Manizales
CLIENTE:	Gobernación de Caldas			DIRECCIÓN:	Cra 21 calles 22 y 23
CONTACTO:	Álvaro Londoño			CELULAR:	3006187212

INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
MARCA:	Energex	MODELO:	Pyramid	CAPACIDAD:	20 kva
SERIE:	1802P0176002	UBICACIÓN:	Piso 3 licorera		
TENSIÓN NOMINAL IN:	220			TENSIÓN NOMINAL OUT:	220

INFORMACIÓN BATERÍAS INTERNAS					
MARCA:	Netion	V/Ah:	12V/18AH	CANTIDAD:	34
AÑO:	2022	NOTAS:	Miden mal, promedio 10.8 VDC		

INFORMACIÓN BATERÍAS EXTERNAS					
MARCA:		V/Ah:		CANTIDAD:	
AÑO:		NOTAS:			

TIPO DE ACTIVIDAD						
GENERAL	◉	CORRECTIVO	○	INSTALACIÓN	○ NUEVO	
REVISIÓN	○	DIAGNOSTICO	○		○ REPARADO	SPTE ○

ANTECEDENTES					
EN LINEA	○	APAGADO	○	BYPASS	◉
ALARMADO	○	TIPO DE ALARMA			

MODO DE MANTENIMIENTO					
APAGADO	○	BYPASS	◉	ENCENDIDO	○

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ENTRADA (IN)						
VOLTAJE F-N	R	111	S	120	T	120
VOLTAJE F-F	R/S	200	R/S	200	R/T	200
CORRIENTES	R		S		T	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS SALIDA (OUT)						
VOLTAJE F-N	R	120	S	120	T	120
VOLTAJE F-F	R/S	208	R/S	208	R/T	208
CORRIENTES	R		S		T	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS	
FRECUENCIA DE ENTRADA HERTZ	60
FRECUENCIA DE SALIDA HERTZ	60
VOLTAJE N-T	0.2
CORRIENTE N-T	
VOLTAJE CARGADORA	446

CHECK LIST ACTIVIDADES				
¿RETIRAR CUBIERTAS?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE CUBIERTAS?	SI	☑	NO	☐
¿SOPLADO DEL EQUIPO?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DEL CABLEADO?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE TARJETAS?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE VENTILADORES?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE FILTROS AC/DC?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA Y MEDICIÓN DE BATERÍAS?	SI	☑	NO	☐

COMERCIAL ONIX S.A.S Nit: 816.000.111-1	COMERCIAL ONIX SAS NIT 816.000.111-1
	ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

CHECK LIST ACTIVIDADES				
¿LIMPIEZA DE CTTRES/RLEVOS?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN Y AJUSTE DE TARJETAS?	SI	☑	NO	☐
¿AJUSTE DE CONECTORES?	SI	☑	NO	☐
¿V/CION DE TRANSFORMADORES?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN DE PROTECCIONES?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE POTENCIA?	SI	☑	NO	☐

NOVEDADES

Se encuentra UPS en Bypass, se realiza mantenimiento general con el equipo en modo Bypass, se retiran sus cubiertas, se realiza limpieza externa e interna de sus componentes, ajuste de conexiones, inspección de tarjetas electrónicas, ajuste de conexiones, inspección de tarjetas electrónicas, se procede a medir con multimetro y resistencia sus 34 baterías referencia 12V/18AH arrojando resultados negativos 10.8VDC, baterías en mal estado, se recomienda su cambio teniendo en cuenta que el valor ideal debe ser superior a los 12VDC, se tapa UPS, se toman tensiones de entrada y salida, se reinicia el equipo pero no entra en linea, se deja UPS como se encontró en Bypass.

INICIO DE EQUIPO				
EQUIPO OPERANDO CORRECTAMENTE	SI	☐	NO	☑
¿POR QUÉ?	Requiere Cambio de Baterias			

PRUEBAS DE OPERACIÓN				
TRANSF. CARGA (EQUIPO - BYP)	SI	☐	NO	☑
TRANSF. CARGA (BYP-EQUIPO)	SI	☐	NO	☑
PRUEBA DE AUTONOMIA	SI	☐	NO	☑
¿OPERACIÓN CON PLANTA ELECT?	SI	☐	NO	☑
¿SECUENCIA DE FASES CORRECTA?	SI	☐	NO	☑
FRECUENCIA DE PLANTA HERTZ				

PENDIENTES/RECOMENDACIONES

COMERCIAL ONIX

Cotizar Baterías

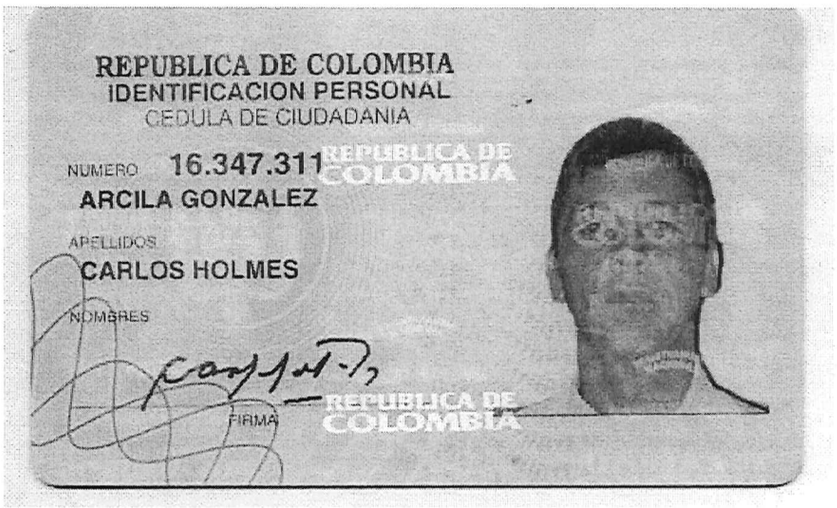
CLIENTE

Presupuestar Cambio de Baterías

TIEMPO DEL SERVICIO					
LLEGADA	10:00 am	ANTESALA		SALIDA	3:30 pm

ENTREGA DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TÉCNICO	Fredy Henao
FIRMA DEL TÉCNICO	Freddy H
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Álvaro Londoño
FIRMA DE QUIEN RECIBE	


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 16.347.311
ARCILA GONZALEZ
APELLIDOS
CARLOS HOLMES
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 26-JUL-1956
TULUA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
17-ENE-1976 TULUA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-2400100-00063083-M-0016347311-20080902
0002914085A 1
4580000434

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE .							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 816000111	1	COMERCIAL ONIX SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4741	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CARRERA 14 BIS 24 72		3117044834		GERENCIA@COMERCIALONIX.COM			S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35191754	E	2025-11-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.411.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	35191754	2025-11-06	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 9870256	RIOS FRANCO ADALBERTO	1.740.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.740.000	278.400	0	0	EPS SURA-EPS010	1.740.000	69.600	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.740.000	69.600	1.740.000	121.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	538.800	S	5331201
2	CC 10025960	HENAO ROSERO FREDY	1.800.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.800.000	288.000	0	0	NUEVA E.P.S S.A.-EPS037	1.800.000	72.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.800.000	72.000	1.800.000	125.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	557.300	S	5331201
3	CC 1004735131	BALLESTEROS GARCIA SEBASTIAN DE JESUS	1.520.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.520.000	243.200	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.520.000	60.800	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.520.000	60.800	1.520.000	8.000	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	372.800	S	1474101
4	CC 1004777414	PARRA VILLA VALENTINA	1.500.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.500.000	240.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.500.000	60.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.500.000	60.000	1.500.000	7.900	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	367.900	S	1474101
5	CC 1004995301	HERNANDEZ DUQUE DANIELA	1.450.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.450.000	232.000	0	0	NUEVA E.P.S S.A.-EPS037	1.450.000	58.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.450.000	58.000	1.450.000	7.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	355.600	S	1474101
6	CC 1088344545	ARCILA VELEZ SEBASTIAN	2.000.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.000.000	320.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.000.000	80.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	2.000.000	80.000	2.000.000	10.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	490.500	S	1474101
7	CC 1126320372	ARCILA VELEZ SAMUEL	5.500.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	5.500.000	880.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	5.500.000	220.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	5.500.000	220.000	5.500.000	28.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	1.348.800	S	1474101
8	CC 1225093267	POSADA JARAMILLO JOHN ALEJANDRO	1.600.000	F	X															0			23	23	23	23	PORVENIR-230301	1.226.667	196.300	0	0	EPS SURA-EPS010	1.226.667	49.100	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.226.667	49.100	1.226.667	85.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	379.900	S	5331401

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 816000111	1	COMERCIAL ONIX SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4741	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CARRERA 14 BIS 24 72		3117044834		GERENCIA@COMERCIALONIX.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35191754	E	2025-11-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.411.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	35191754	2025-11-06	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
16.736.667	16.736.667	16.736.667	16.736.667	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				8	2.677.900	0	0	0	2.677.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	243.200	0	0	0	243.200
PROTECCION	230201	800229739	0	5	2.006.400	0	0	0	2.006.400
PORVENIR	230301	800224808	8	2	428.300	0	0	0	428.300
EPS(Administradoras: 4)				8	669.500	0	0	0	669.500
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	300.000	0	0	0	300.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	130.000	0	0	0	130.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	3	178.700	0	0	0	178.700
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	60.800	0	0	0	60.800
ARP(Administradoras: 1)				8	394.700	0	0	0	394.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	8	394.700	0	0	0	394.700
CCF(Administradoras: 1)				8	669.500	0	0	0	669.500
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	8	669.500	0	0	0	669.500
Gran Total					4.411.600	0	0	0	4.411.600

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	COMERCIAL ONIX SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-816000111
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-11-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-06
FECHA DE PAGO:	2025-11-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35191754
TOTAL COTIZANTES:	8
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35191754
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300.000	$ 300.000
EPS010	800088702	EPS SURA	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.700	$ 178.700
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 130.000	$ 130.000
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.800	$ 60.800
Subtotal Salud		4	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 669.500	$ 669.500
230201	800229739	PROTECCION	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.006.400	$ 2.006.400
230301	800224808	PORVENIR	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 428.300	$ 428.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 243.200	$ 243.200
Subtotal Pensión		3	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.677.900	$ 2.677.900
14-23	860011153	POSITIVA	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 394.700	$ 394.700
Subtotal ARL		1	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 394.700	$ 394.700
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 669.500	$ 669.500
Subtotal CCF		1	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 669.500	$ 669.500
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.411.600	$ 4.411.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/12/2025

COMERCIAL ONIX S.A.S
Nit: 816.000.111-1

VENTA, ALQUILER, MANTENIMIENTO, REPARACION DE UPS's

CERTIFICADO

CUMPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Con el fin de acreditar cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 22 de la Ley 100 de 1993, yo **CARLOS HOLMES ARCILA**, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de representante legal de la empresa COMERCIAL ONIX SAS, declaro bajo la gravedad de juramento:

- Que la empresa **COMERCIAL ONIX SAS** se encuentra al día en los pagos de las obligaciones de sus empleados, con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje Sena conforme lo consagrado en el inciso 4º Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

- Que **COMERCIAL ONIX SAS** realizo el pago oportunamente las obligaciones legales de salud, pensión y riesgos profesionales, así como los parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, y a la Caja de Compensación Familiar COMFAMILIAR durante los últimos seis (6) meses.

La presente certificación se expide a los 1 días del mes de Diciembre del año 2025 y se firma actuando en calidad de:

ING. CARLOS HOLMES ARCILA
Representante Legal
CC. 16.347.311 Tuluá (V)

FLOR ALBA GAMBA ROMERO
Contadora
CC.28.946.702 de Cajamarca (T)
TP. 32339

Cra. 14Bis No. 24 – 72. Barrio Centenario.
Cel.3117044834 – Email: soporte@comercialonix.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 6 C 9 B 7 F E 0 8 0 5 2 3 3 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FLOR ALBA GAMBA ROMERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 28946702 de CAJAMARCA (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 32339-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
32339-T

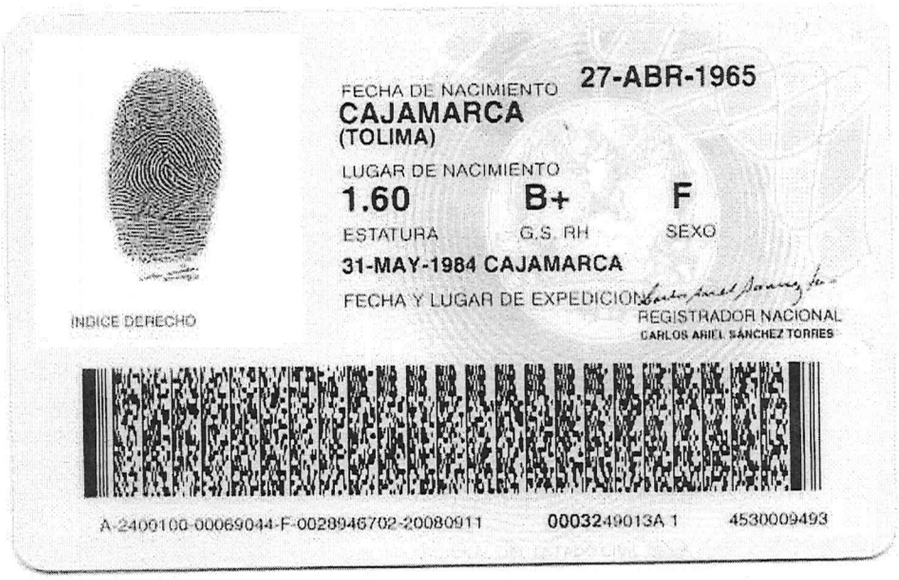


FLOR ALBA
GAMBA ROMERO
C.C. 28946702
RESOLUCION INSCRIPCION 023 FECHA 1992/04/09
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

PRESIDENTE

MIGUEL TIQUE PEÑA 39808

FLOR ALBA GAMBA ROMERO
C.C. 28.946.702 de Ojamaca
T.P. 32339
Válido únicamente con sello original



FECHA DE NACIMIENTO 27-ABR-1965

CAJAMARCA
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA

B+ G.S. RH

F SEXO

31-MAY-1984 CAJAMARCA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2400100-00069044-F-0028946702-20080911 0003249013A 1 4530009493



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

28.946.702
NUMERO

GAMBA ROMERO
APELLIDOS

FLOR ALBA
NOMBRES

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA

Certificado
Bancario

Miércoles, 26 de noviembre de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que COMERCIAL ONIX SAS identificado(a) con NIT 816000111, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	72371052581	1995/04/04	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. (establecimiento Bancario)

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141040040141

(415)7707212489984(8020) 000014104004014 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 1 6 0 0 0 1 1 1	1	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COMERCIAL ONIX S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
COMERCIAL ONIX S.A.S.	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1

41. Dirección principal
CR 14 BIS 24 72 BRR CENTENARIO

42. Correo electrónico gerencia@comercialonix.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0 6 0 0 0 4	6 0 6 3 4 1 3 3 9 4	3 1 1 7 0 4 4 8 3 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 4 1	1 9 9 5 0 4 0 7	4 3 2 1	1 9 9 5 0 4 0 7	9 5 2 1 7 7 3 0			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código 2 2 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ARCILA GONZALEZ CARLOS HOLMES
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 5 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141040040141

(415)7707212489984(8020) 000014104004014 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 1 6 0 0 0 1 1 1	1	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	9 9
72. Número	4 7 2	
73. Fecha	1 9 9 5 0 4 0 7	2 0 1 7 0 3 1 6
74. Número de notaría	6	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 5 0 4 2 7	2 0 1 7 0 4 0 3
77. No. Matrícula mercantil	8 4 3 1 4 0 3	8 4 3 1 4 0 3
78. Departamento	6 6	6 6
79. Ciudad/Municipio	2 7	2 7
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 5 0 4 0 7	2 0 1 7 0 3 1 6
81. Hasta	2 0 2 0 0 4 0 6	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141040040141

(415)7707212489984(8020) **000014104004014 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 1 6 0 0 0 1 1 1	1	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	1 9 9 8 0 3 0 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 6 3 4 7 3 1 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ARCILA	GONZALEZ	CARLOS	HOLMES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	1 9 9 5 0 4 0 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	2 9 8 8 6 8 3 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VELEZ	GIRALDO	BELCY	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141040040141

(415)7707212489984(8020) **000014104004014 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 1 6 0 0 0 1 1 1	1	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	2 8 9 4 6 7 0 2		3 2 3 3 9 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GAMBA	ROMERO	FLOR	ALBA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 0 9 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141040040141

(415)7707212489984(8020) **000014104004014 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 1 6 0 0 0 1 1 1	1	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de 4 7 4 1

162. Nombre del establecimiento: COMERCIAL ONIX S.A.S.

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1

165. Dirección: CR 14 BIS 24 72 BRR CENTENARIO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
8 4 3 1 5 0 2	1 9 9 5 0 4 2 7
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 0 6 3 4 1 3 3 9 4	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

GOBIERNO DE CALDAS	**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN** COPIA CONTROLADA SIG	**Código**: FO-GD-02-062 **Versión**: 06 **Fecha Modificación**: 29/01/2020

SECRETARÍA:	PLANEACIÓN
UNIDAD O GRUPO:	SISTEMAS
FECHA INFORME:	02/12/2025

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				
Nº CONTRATO	MIC-SP-023-2025 05062025-1100				
CONTRATISTA	COMERCIAL ONIX SAS				
OBJETO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) A LAS UPS'S QUE FUNCIONAN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE CALDAS.				
POBLACIÓN BENEFICIADA	TODOS LOS USUARIOS				
MUNICIPIO EN QUE SE DESARROLLA	MANIZALES				
VALOR:$	$14.434.700 (ORIGINAL) + $7.200.000 (ADICION) =$21.634.700				
DURACIÓN CONTRATO (PLAZO)	6 MESES	FECHA INICIACIÓN	10/07/2025	FECHA. TERMINACIÓN	10/12/2025

ANALISIS DEL SUPERVISOR

ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA	ANALISIS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
SUMINISTRO DISPLAY Y TARJETAS ELECTRONICAS PARA LAS UPS RELACIONADAS	SE CUMPLE CON LAS ACTIVIDADES ACORDADAS.	100

OBSERVACIONES:
SE REALIZA EL PAGO 3 ÚLTIMO PAGO DEL CONTRATO PACTADO. (EL PRIMER PAGO CORRESPONDIÓ A PRIMER MANTENIMIENTO, EL SEGUNDO CORRESPONDIÓ A LA ADICION - SUMINISTRO DE DISPLAY Y TARJETAS ELECTRONICAS PARA LAS UPS RELACIONADAS Y ESTE ULTIMO CORRESPONDIENTE A LA VISITA 2 ; QUEDA ASI EJECUTADO EL CONTRATO YPAGADO EN SU TOTALIDAD.

El suscrito supervisor HACE CONSTAR:

Que el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato y se autoriza el pago del acta Nro. 3 , lo anterior con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el manual de contratación para la Gobernación de Caldas, resolución Nro. 0059 del 19 de marzo del 2019, además se verificó que el contratista cumplió con lo establecido en la Ley Nro. 789 de 2002.

Por lo anterior puede ordenarse el respectivo pago.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ALVARO LONDOÑO JIMENEZ
FIRMA	