EVALTEC Evaluaciones Técnicas S.A.	**CONTENIDO DE ASFALTO Y GRADACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS**	CONSORCIO VIALMED 2025
Mezcla MSC-19 TIBIA + RAP	***Fecha de producción: 15 de diciembre de 2025***	***Informe PE-AP-9539-1167-2025***

CONTRATO:	*MALLA VIAL MEDELLÍN 2025*		
CLIENTE:	*CONSORCIO VIALMED 2025*		
FECHA DE MUESTREO:	*15 de diciembre de 2025*	***PLANTA PRODUCTORA:***	*PROCOPAL S.A.*
LUGAR DE MUESTREO:	*Planta de producción*	***LUGAR Y HORA DE ENSAYO:***	*Planta / 10:10 am*
FECHA DE ENSAYO:	*15 de diciembre de 2025*	***LUGAR DE ENSAYO:***	*Laboratorio planta de producción*
RECEPCIÓN No.:	*791-25*	***MUESTRA No.:***	*1*


CONTENIDO DE ASFALTO
EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS (CENTRÍFUGA) INV E-732-13

Masa inicial de la muestra, g	*1568*	*Masa final de la muestra, g*	*1480,3*	***% DE ASFALTO***
Masa inicial del filtro, g	*20*	*Masa final del filtro, g*	*21,7*	***5,48%***
Equipo utilizado:	*Balanza digital 3100 g - Calibración: 3 de julio de 2025*			

GRADACIÓN
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAÍDOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS INV E-782-13

Tamices	***Tamiz***	***3/4"***	***1/2"***	***3/8"***	***No. 4***	***No. 10***	***No. 40***	***No. 80***	***No. 200***	***Pasa No.200***
	mm	***19,0***	***12,5***	***9,5***	***4,75***	***2,00***	***0,425***	***0,18***	***0,075***	
Masa retenida, g		*0,0*	*180,3*	*242,7*	*374,2*	*245,3*	*218,3*	*84,1*	*59*	*76,4*
% agregado retenido		*0,0*	*12,2*	*16,4*	*25,3*	*16,6*	*14,7*	*5,7*	*4,0*	*5,2*
% agregado retenido acumulado		*0,0*	*12,2*	*28,6*	*53,9*	*70,4*	*85,2*	*90,9*	*94,8*	*100,0*
% que pasa		***100***	***88***	***71***	***46***	***30***	***15***	***9***	***5,2***	***-***
Fórmula de trabajo		*100*	*88*	*71*	*45*	*29*	*15*	*10*	*5,5*	*-*
Especificación INV 450 MSC-19 Mín.		*100*	*80*	*65*	*40*	*24*	*9*	*6*	*3,0*	*-*
Especificación INV 450 MSC-19 Máx.		*100*	*95*	*80*	*55*	*38*	*20*	*12*	*7,0*	*-*
Tolerancia respecto Fórmula, Mínimo		*100*	*84*	*67*	*41*	*26*	*12*	*7*	*3,5*	*-*
Tolerancia respecto Fórmula, Máximo		*100*	*92*	*75*	*49*	*32*	*18*	*12*	*7,0*	*-*
Equipo utilizado:	*Balanza digital 3100 g - Calibración: 3 de julio de 2025, Serie Mallas o Tamices 3" a N° 200 - Calibración: 22 de marzo 2023*									

Distribución granulométrica ***Mezcla MSC-19 TIBIA + RAP*** ***15 de diciembre de 2025***

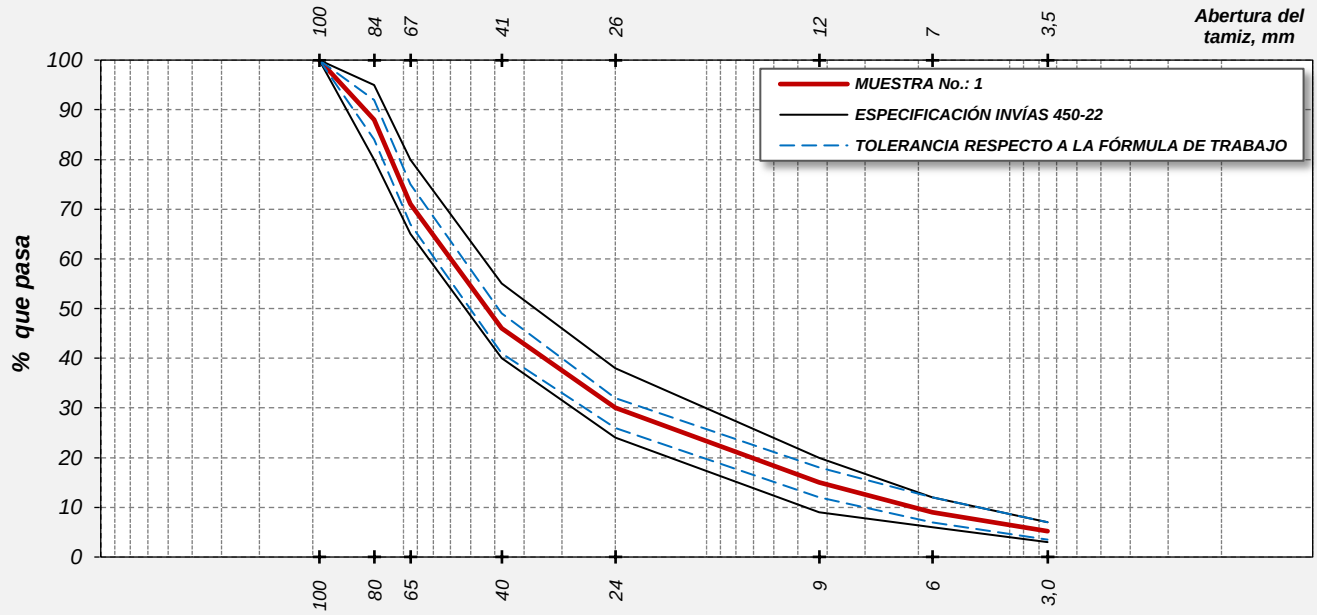

OBSERVACIONES:

Responsable laboratorio	***Revisó***	***Aprobó***
Jefe de laboratorio-PROCOPAL S.A.	*Aux. Ing. Maylen Martinez*	*Ing. Jorge A. Tobón García*
15 de diciembre de 2025	*22 de diciembre de 2025*	*22 de diciembre de 2025*

EVALTEC Evaluaciones Técnicas S.A.S.	**CONTENIDO DE ASFALTO Y GRADACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS**	
Mezcla MSC-19 TIBIA + RAP	**Fecha de producción: 15 de diciembre de 2025**	**Informe PE-AP-9539-1167-2025**

CONTRATO:	MALLA VIAL MEDELLÍN 2025		
CLIENTE:	CONSORCIO VIALMED 2025		
FECHA DE MUESTREO:	15 de diciembre de 2025	**PLANTA PRODUCTORA:**	PROCOPAL S.A.
LUGAR DE MUESTREO:	Planta de producción	**LUGAR Y HORA DE ENSAYO:**	Planta / 10:20 am
FECHA DE ENSAYO:	15 de diciembre de 2025	**LUGAR DE ENSAYO:**	Laboratorio planta de producción
RECEPCIÓN No.:	791-25	**MUESTRA No.:**	2


CONTENIDO DE ASFALTO
EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS (CENTRÍFUGA) INV E-732-13

Masa inicial de la muestra, g	1572	Masa final de la muestra, g	1484,2	**% DE ASFALTO**
Masa inicial del filtro, g	20	Masa final del filtro, g	21,7	**5,48%**
Equipo utilizado:	Balanza digital 3100 g - Calibración: 3 de julio de 2025			

GRADACIÓN
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAÍDOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS INV E-782-13

Tamices	Tamiz	3/4"	1/2"	3/8"	No. 4	No. 10	No. 40	No. 80	No. 200	Pasa No.200
	mm	19,0	12,5	9,5	4,75	2,00	0,425	0,18	0,075	
Masa retenida, g		0,0	175,9	240,6	380	249,6	216,8	82	61,2	78,1
% agregado retenido		0,0	11,9	16,2	25,6	16,8	14,6	5,5	4,1	5,3
% agregado retenido acumulado		0,0	11,9	28,1	53,7	70,5	85,1	90,6	94,7	100,0
% que pasa		**100**	**88**	**72**	**46**	**30**	**15**	**9**	**5,3**	**-**
Fórmula de trabajo		100	88	71	45	29	15	10	5,5	-
Especificación INV 450 MSC-19 Mín.		100	80	65	40	24	9	6	3,0	-
Especificación INV 450 MSC-19 Máx.		100	95	80	55	38	20	12	7,0	-
Tolerancia respecto Fórmula, Mínimo		100	84	67	41	26	12	7	3,5	-
Tolerancia respecto Fórmula, Máximo		100	92	75	49	32	18	12	7,0	-
Equipo utilizado:	Balanza digital 3100 g - Calibración: 3 de julio de 2025, Serie Mallas o Tamices 3" a N° 200 - Calibración: 22 de marzo 2023									

Distribución granulométrica **Mezcla MSC-19 TIBIA + RAP** **15 de diciembre de 2025**

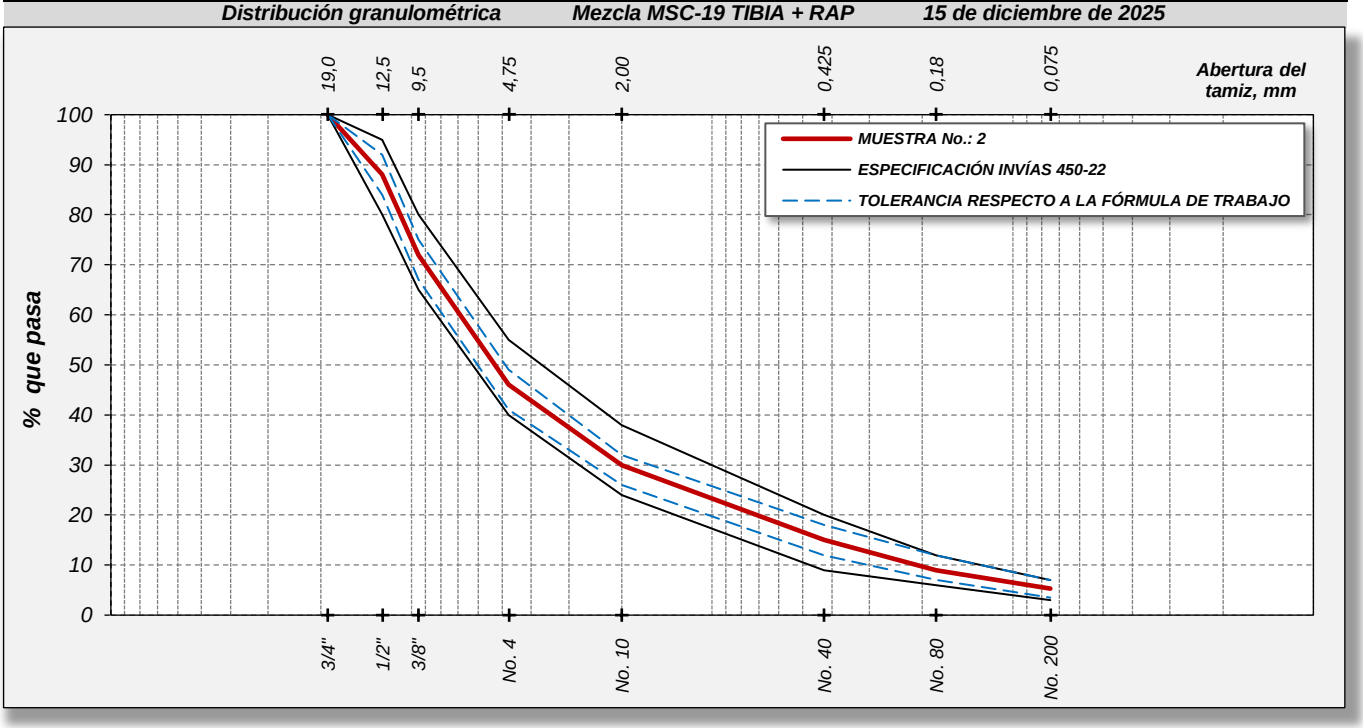

OBSERVACIONES:

Responsable laboratorio	**Revisó**	**Aprobó**
Jefe de laboratorio-PROCOPAL S.A.	Aux. Ing. Maylen Martinez	Ing. Jorge A. Tobón García
15 de diciembre de 2025	22 de diciembre de 2025	22 de diciembre de 2025

EVALTEC Evaluaciones Técnicas S.A.S.	**CONTENIDO DE ASFALTO Y GRADACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS**	CONSORCIO VIALMED 2025
Mezcla MSC-19 TIBIA + RAP	**Fecha de producción: 15 de diciembre de 2025**	**Informe PE-AP-9539-1167-2025**

CONTRATO:	MALLA VIAL MEDELLÍN 2025		
CLIENTE:	CONSORCIO VIALMED 2025		
FECHA DE MUESTREO:	15 de diciembre de 2025	**PLANTA PRODUCTORA:**	PROCOPAL S.A.
LUGAR DE MUESTREO:	Planta de producción	**LUGAR Y HORA DE ENSAYO:**	Evaltec / 5:00 pm
FECHA DE ENSAYO:	17 de diciembre de 2025	**LUGAR DE ENSAYO:**	Laboratorio Evaltec S.A.S
RECEPCIÓN No.:	791-25	**MUESTRA No.:**	3

CONTENIDO DE ASFALTO
EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS (CENTRÍFUGA) INV E-732-13

Masa inicial de la muestra, g	2141	Masa final de la muestra, g	2018,2	**% DE ASFALTO**
Masa inicial del filtro, g	21,7	Masa final del filtro, g	22,2	**5,71%**


Equipo utilizado: G3-126 Balanza digital OHAUS de 8100g Calibración: 15 de agosto 2025
G2-058 Centrifuga PINZUAR

GRADACIÓN
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAÍDOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS INV E-782-13

Tamices	**Tamiz**	**3/4"**	**1/2"**	**3/8"**	**No. 4**	**No. 10**	**No. 40**	**No. 80**	**No. 200**	**Pasa No.200**
	mm	**19,0**	**12,5**	**9,5**	**4,75**	**2,00**	**0,425**	**0,18**	**0,075**	
Masa retenida, g		0,0	191,8	321	473,5	397,6	356,9	107,4	97,3	72,7
% agregado retenido		0,0	9,5	15,9	23,5	19,7	17,7	5,3	4,8	3,6
% agregado retenido acumulado		0,0	9,5	25,4	48,9	68,6	86,3	91,6	96,4	100,0
% que pasa		**100**	**90**	**75**	**51**	**31**	**14**	**8**	**3,6**	**-**
Fórmula de trabajo		100	88	71	45	29	15	10	5,5	-
Especificación INV 450 MSC-19 Mín.		100	80	65	40	24	9	6	3,0	-
Especificación INV 450 MSC-19 Máx.		100	95	80	55	38	20	12	7,0	-
Tolerancia respecto Fórmula, Mínimo		100	84	67	41	26	12	7	3,5	-
Tolerancia respecto Fórmula, Máximo		100	92	75	49	32	18	12	7,0	-

Equipo utilizado: G3-126 Balanza digital OHAUS de 8100g Calibración: 15 de agosto 2025

Distribución granulométrica **Mezcla MSC-19 TIBIA + RAP** **15 de diciembre de 2025**

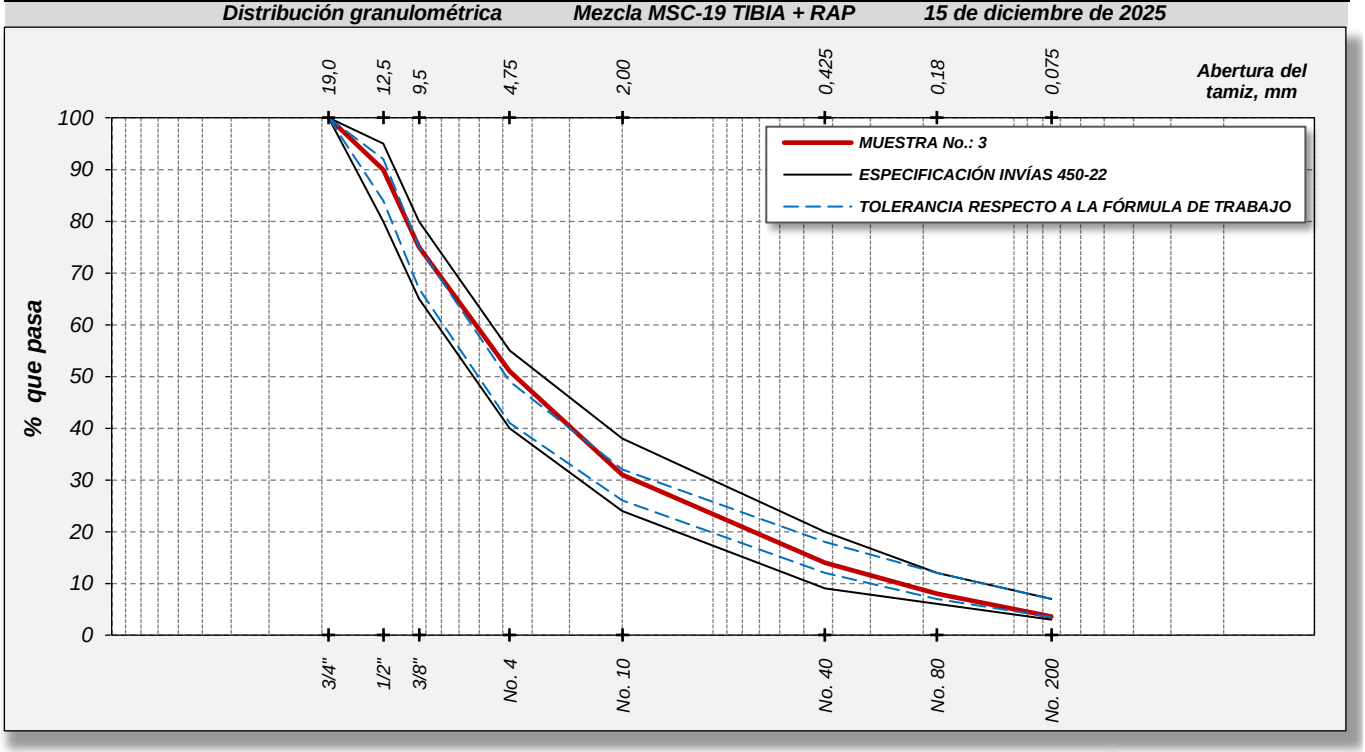

OBSERVACIONES:

Responsable laboratorio	**Revisó**	**Aprobó**
Yamil Escalona	Aux. Ing. Maylen Martinez	Ing. Jorge A. Tobón García
17 de diciembre de 2025	22 de diciembre de 2025	22 de diciembre de 2025

EVALTEC Evaluaciones Técnicas S.A.	ENSAYOS GENERALES SOBRE MEZCLAS ASFÁLTICAS	
Mezcla MSC-19 TIBIA + RAP	**Fecha de producción: 15 de diciembre de 2025**	**Informe PE-AP-9539-1167-2025**

CONTRATO:	MALLA VIAL MEDELLÍN 2025		
CLIENTE:	CONSORCIO VIALMED 2025		
FECHA DE MUESTREO:	15 de diciembre de 2025	**PLANTA PRODUCTORA:**	PROCOPAL S.A.
LUGAR DE MUESTREO:	Planta de producción	**RECEPCIÓN No.**	791-25
FECHA DE ENSAYO:	15, 16 y 17 de noviembre de 2025		

DENSIDAD, ESTABILIDAD, FLUJO Y VACÍOS DE BRIQUETAS COMPACTADAS EN LABORATORIO

Muestra No.	1		2	
Lugar de ensayo	Procesado - Laboratorio planta		Procesado - Laboratorio Evaltec	
Briqueta No.	1	2	3	4
Compactación - Número de golpes	75	75	75	75
Diámetro, cm	10,16	10,16	10,16	10,16
Altura, cm	6,42	6,40	6,45	6,43

GRAVEDAD ESPECÍFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS NO ABSORBENTES EMPLEANDO ESPECÍMENES SATURADOS SUPERFICIALMENTE SECOS INV E-733-13 MÉTODO A

Muestra No.	1		2	
Briqueta No.	1	2	3	4
A: Masa en el aire del espécimen seco, g	1223,0	1225,0	1223,8	1221,9
C: Masa del espécimen en agua, g	722,0	722,0	723,9	724,7
B: Masa en el aire del espécimen saturado y superficie seca, g	1228,0	1229,0	1226,7	1225,7
Volumen de la briqueta, cm^3	506	507	503	501
T: Temperatura del agua, °C	25	25	25	25
K: Factor de corrección por temperatura	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000
Densidad del agua, kg/m^3	997,1	997,1	997,1	997,1
Gravedad Específica Bulk	2,417	2,416	2,434	2,439
Gravedad Específica Bulk a 25°C	**2,417**	**2,416**	**2,434**	**2,439**
Gravedad Específica Bulk Promedio	**2,417**		**2,436**	
Densidad del espécimen, kg/m^3	**2410**	**2409**	**2427**	**2432**
Densidad del espécimen Promedio	**2410**		**2429**	
% de agua absorbida	1,0	0,8	0,6	0,8

EQUIPO UTILIZADO: G3-126 Balanza digital OHAUS de 8100g Calibración: 15 de agosto 2025
G3-047 Pie de rey L&W TOOLS

GRAVEDAD ESPECÍFICA MÁXIMA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS PARA PAVIMENTOS INV E 735-13

Lugar de ensayo	Procesado - Laboratorio planta
Muestra No.	1
Gmm: Gravedad específica máxima promedio	**2,524**

EQUIPO UTILIZADO: G2-155 Mesa vibratoria - Picnometro PINZUAR, G2-223 Picnometro de vacío HUMBOLDT
G3-164 Balanza digital LEXUS Calibración 21/febrero/2025, G2-322 Bomba de vacío FISCHER

PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS INV E 736-13

Muestra No.	1		2	
Briqueta No.	1	2	3	4
% de vacíos con aire (valor individual)	**4,24**	**4,27**	**3,57**	**3,37**
% de vacíos con aire promedio por lote	**3,86**			

ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL EQUIPO MARSHALL INV E-748-13

Lugar de ensayo	Procesado - Laboratorio planta		Procesado - Laboratorio Evaltec	
Muestra No.	1		2	
Briqueta No.	1	2	3	4
Estabilidad medida, N	12200	12300	12103	12341
Factor de corrección por volumen	1,04	1,04	1,04	1,04
Estabilidad corregida (valor individual), N	**12688**	**12792**	**12587**	**12835**
Estabilidad corregida promedio por lote, N	**12725**			
Flujo (valor individual), mm	**3,5**	**3,4**	**3,0**	**3,3**
Flujo promedio por lote, mm	**3,31**			
Estabilidad/Flujo kN/mm	**3,6**	**3,8**	**4,2**	**3,9**

EQUIPO UTILIZADO: G3-205 Prensa Master Loader HUMBOLDT Calibración 18/noviembre/2024, G3-126 Balanza digital OHAUS de 8100g Calibración: 15 de agosto 2025, G2-234 Baño María PINZUAR

OBSERVACIONES:

Responsable laboratorio	**Revisó**	**Aprobó**
Yoice Vargas Yoice Smith Vargas	Maylen Martinez	
Jefe de laboratorio-PROCOPAL S.A.	Aux. Ing. Maylen Martinez	Ing. Jorge A. Tobón García
15, 16 y 17 de noviembre de 2025	22 de diciembre de 2025	22 de diciembre de 2025

EVALTEC Evaluaciones Técnicas S.A.	**RESUMEN DE ENSAYOS DE RESULTADOS SOBRE MEZCLAS ASFÁLTICAS**	
Mezcla MSC-19 TIBIA + RAP	**Fecha de producción: 15 de diciembre de 2025**	**Informe PE-AP-9539-1167-2025**

CONTRATO: MALLA VIAL MEDELLÍN 2025
CLIENTE: CONSORCIO VIALMED 2025

FECHA DE MUESTREO:	15 de diciembre de 2025	**PLANTA PRODUCTORA:**	PROCOPAL S.A.
LUGAR DE MUESTREO:	Planta de producción	**RECEPCIÓN No.:**	791-25
FECHA DE ENSAYO:	15, 16 y 17 de noviembre de 2025		

CONTENIDO DE ASFALTO

Parámetro	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3
Lugar de ensayos (Hora)	Planta / 10:10 am	Planta / 10:20 am	Evaltec / 5:00 pm
Contenido de asfalto, ARI%	**5,48**	**5,48**	**5,71**
Contenido de asfalto promedio, ART%	**5,56**		
Contenido óptimo de asfalto, ARF %	5,50		

Criterios de aceptación

Valor promedio (ART%) ARF%-0.3% ≤ ART% ≤ ARF%+0.3%	ARF%-0.3% = 5,20	ARF%+0.3% = 5,80	**CUMPLE**
Valor individual (ARI%) ART%-0.5% ≤ ARI% ≤ ART%+0.5% (se admite un valor por fuera)	ART%-0.5% = 5,06	ART%+0.5% = 6,06	
	Muestra 1 5,48% **CUMPLE**	Muestra 2 5,48% **CUMPLE**	Muestra 3 5,71% **CUMPLE**

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LAS MEZCLAS

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO		% QUE PASA POR TAMIZ							
		3/4"	1/2"	3/8"	No. 4	No. 10	No. 40	No. 80	No. 200
		19	12,5	9,5	4,75	2	0,425	0,18	0,075
Gradación fórmula de trabajo		**100**	**88**	**71**	**45**	**29**	**15**	**10**	**5,5**
Especificación INV 450 MSC-19	Mínimo	100	80	65	40	24	9	6	3,0
	Máximo	100	95	80	55	38	20	12	7,0
Toleración fórmula de trabajo	Mínimo	100	84	67	41	26	12	7	3,5
	Máximo	100	92	75	49	32	18	12	7,0
RESULTADOS Fecha de producción: 15 de diciembre de 2025	**Muestra 1**	**100**	**88**	**71**	**46**	**30**	**15**	**9**	**5,2**
	Muestra 2	**100**	**88**	**72**	**46**	**30**	**15**	**9**	**5,3**
	Muestra 3	**100**	**90**	**75**	**51**	**31**	**14**	**8**	**3,6**

DENSIDAD, ESTABILIDAD, FLUJO Y VACÍOS DE BRIQUETAS COMPACTADAS EN LABORATORIO

ANÁLISIS DE PARAMÉTROS	Muestra	Briqueta	Gravedad específica Bulk	Gravedad específica máxima, RICE	Vacíos con aire %	Estabilidad N	Flujo mm	Estabilidad/Flujo kN/mm
RESULTADOS	1	1	2,417	2,524	4,24	12688	3,50	3,63
		2	2,416		4,27	12792	3,40	3,76
Fecha de producción: 15 de diciembre de 2025	2	3	2,434		3,57	12587	3,01	4,18
		4	2,439		3,37	12835	3,33	3,86
	Valor Promedio por lote		**2,427**	**2,524**	**3,86**	**12725**	**3,31**	**3,86**
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	**Fórmula de trabajo**		**2400**	**2516**	**4,60**	**11182**	**3,38**	**3,30**
	Valor Promedio mínimo		-	-	3,0	10064	2,7	-
FLUJO 0.80 Ft ≤ Fm ≤ 1.20 Ft y 2 mm ≤ Fm ≤ 3.5 mm	Valor Promedio máximo		-	-	5,0		3,5	-
	Conclusión valor promedio				**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	
	Valor individual mínimo		-	-	2,5	9000	-	3,0
ESTABILIDAD Em ≥ 0.90Et 1.25 Et ≥ Ei ≥ 9000 N Ei ≥ 0,80 Em (se admite solo un valor individual inferior)						8051		
	Valor individual máximo		-	-	5,5	13978	-	6,0
	Conclusión valor individual	**Briqueta 1**	-	-	**CUMPLE**	**CUMPLE**	-	**CUMPLE**
		Briqueta 2	-	-	**CUMPLE**	**CUMPLE**	-	**CUMPLE**
		Briqueta 3	-	-	**CUMPLE**	**CUMPLE**	-	**CUMPLE**
		Briqueta 4	-	-	**CUMPLE**	**CUMPLE**	-	**CUMPLE**

OBSERVACIONES

Elaboró	Revisó	Aprobó
Maylen Martínez		
Aux. Ing. Maylen Martinez	Ing. Jorge A. Tobón García	Ing. Jorge A. Tobón García
22 de diciembre de 2025	22 de diciembre de 2025	22 de diciembre de 2025