PROTOCOLO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES AEREOS

1. OBJETIVO

Elaborar e identificar el procedimiento para la limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable para consumo humano

2. NORTIVIDAD

Este protocolo se esncuentra basado en las especificaciones de la siguiente norma:

- **Resolución 738 de 2018** expedida por la secretaria de Salud de Cundinamarca

3. GLOSARIO

- **Abrasivo:** Es una sustancia que tiene como finalidad actuar sobre otros materiales con diferentes clases de esfuerzo mecánico.
- **Agua potable**: Agua tratada exenta de contaminantes, considerada apta para el consumo humano.
- **Boquilla:** Orificio practico de un tanque y/o salida de un fluido o la instalación de un instrumentó de medición, generalmente son bridadas o roscadas.
- **Corrosión:** Desgaste no deseado originado por la reacción química entre el fluido contenido y/o proceso y el material de construcción del equipo en contacto con el mismo.
- **Desinfección:** Es el conjunto de operaciones que tiene como objetivo la reducción temporal del número total de microrganismos vivos y la destrucción de los patógenos y alternantes.
- **Drenar:** Facilitar la salida de líquidos acumulados en el interior de una estructura
- **Elementos de protección personal:** dispositivos destinados para ser utilizado o sujetado por el trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o salud en el trabajo

4. TIPOS DE TANQUES

De acuerdo con los tipos de material y ubicación de los tanques que normalmente se encuentran al prestar los servicios se especifican procedimientos a seguir, registros, elementos de protección personal a usar y desinfectantes a emplear de acuerdo con dosificaciones avaladas por profesionales en ingeniería química teniendo en cuenta pasos para la limpieza y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable

4.1. Según Ubicación

Uno de los aspectos principales para la limpieza y desinfección de agua potable es identificar las características físicas de los tanques como se describe

- Tanque subterráneo
- Tanque Superficial
- Tanque confinado
- Tanque Elevado

Estos tipos de tanque pueden llegar a tener grandes dimensiones hasta varios miles de metros cúbicos

SOLUCIONAMOS TUS PROBLEMAS
ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS
Y LAVADO DE TANQUES
3125215927 - 3138419819

4.2. Según Material

- **Concreto**: Tanque de uso subterráneo, se debe impermeabilizar.
- **Plástico**: Comunes uso doméstico, livianos.
- **Fibra de vidrio:** No recomendados por desprendimiento de partículas, rígidos.
- **Membrana:** Película protectora adherida a la superficie para evitar filtraciones.
- **Enchapados:** Uso de baldosa no recomendados por higiene.

TIPO DE TANQUES		MATERIALES
Tanques Subterráneos	Agua Potable	Impermeabilizado
	Agua Lluvias	Lona
	Desarenador	Fibra de vidrio
	Agua Negras	Enchapado
Tanques aéreos	Agua Potable	Plástico
		Asbesto
Botella	Agua potable	Plástico

5. EQUIPOS Y MATERIALES

EQUIPOS Y MATERIALES		
Hidrolavadora	Equipo de medición de gases	Escalera
Motobomba	Equipo de medición de PH	Rodillo
Manguera	Equipo de medición de cloro	Andamios
Baldés	Cepillo cerda dura y suave	Señalización

6. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEGURIDAD.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD		
Cofia	Overol	Mosquetón
Casco de seguridad	Arnés	Freno
Gafas de seguridad	Línea de vida	
Protección respiratoria	Eslinga	

7. ACTIVIDADES

- Aliste equipos e insumos o cualquier otro elemento que usted crea que puede necesitar.
- Colóquese los guantes, el casco, las botas y la careta o el tapabocas para evitar contacto con el agua.
- Cierre totalmente la entrada de agua y abra la salida para que se desocupe el tanque, evitando desperdicios de agua y en lo posible utilizándola.
- Prepare la solución clorada.
- Retire con cuidado la tapa de inspección del tanque. Si no tiene tapa se recomienda construirla. Si el tanque es oscuro, utilice lámparas de pila (linternas).

SOLUCIONAMOS TUS PROBLEMAS
FUMICACERES
ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS
Y LAVADO DE TANQUES
3125215927 - 3138419819

CÓDIGO: UEQFT0004 Versión: 4 Fecha: 12/04/2018	FICHA TÉCNICA NaClO HIPOCLORITO DE SODIO QUIMICOS	Brinsa

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO	HIPOCLORITO DE SODIO
DESCRIPCIÓN FÍSICA	Solución acuosa, clara, ligeramente amarilla, olor característico penetrante e irritante. Fuertemente oxidante; dependiendo del pH de la solución se presenta disociado en forma de cloro activo, ácido hipocloroso HOCl y/o ión hipoclorito OCl-. De estas formas de "cloro libre activo" depende su reactividad en las reacciones de oxidación, cloración y acción bioquímica tales como el control bacteriológico y microbiológico.
INGREDIENTES PRINCIPALES	Producto obtenido a partir del hidróxido de sodio (NaOH) en solución acuosa mediante absorción del cloro gaseoso (Cl_2).

ESPECIFICACIONES DE CONTROL

CARACTERÍSTICA	UNIDADES	ESPECIFICACIÓN		METODO
		Min	Máx	
Hipoclorito de sodio	%m/v	15		Titulación potenciométrica
Hidróxido de sodio (alcalinidad Total)	%m/v		1	Titulación potenciométrica
Densidad a 20°C	g/ml	1.2		Frecuencia de Oscilaciones
Apariencia		Ligeramente amarilla		Cualitativo

USO MÁXIMO PERMITIDO	El uso máximo permitido para el tratamiento de agua es 33 mg/L
EMPAQUE Y PRESENTACIONES	El hipoclorito de sodio se vende a granel en tanques de plástico, fibra de vidrio o en canecas plásticas
VIDA ÚTIL	N/A
IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	La identificacion del lote: **Granel (carros)** 15 12 07 30 23 tanque año mes día hora de análisis **Tambores** 12 07 30 año mes día
LEGISLACIÓN APLICABLE	NTC 2139
USOS E INSTRUCCIONES	Se destacan las siguientes industrias como principales consumidoras: TRATAMIENTO DE AGUAS Desinfección, esterilización, acción algicida, decloración y desodorización de aguas industriales, potables y piscinas. PAPELERA En procesos de lavado como blanqueador de celulosa, pulpa de papel y textiles. QUIMICA Hidróxido férrico $Fe(OH)_3$ y dióxido de manganeso MnO_2, de nitratos, sulfatos y cianatos (por reacción con los cianuros y sulfuros correspondientes), de cloraminas orgánicas e inorgánicas y clorofenoles.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Dado que el NaOCl es una solución muy inestable y se descompone por la acción de impurezas catiónicas como hierro, aniónicas, temperatura, pH y la luz, el producto se debe proteger de estos factores. Se debe almacenar en áreas con excelente ventilación. El piso debe ser incombustible e impermeable. Se deberá disponer de duchas y tomas de agua a presión en sitios de fácil acceso dentro del área. No se debe almacenar con sustancias incompatibles como ácidos y productos orgánicos.

- Remueva el material de sedimentación (barro) que se encuentra en el fondo del tanque, utilizando escobas y baldes para extraer el material.
- Cepille el piso y las paredes con agua.
- Humedezca el rodillo con la solución de cloro y páselo por las paredes como si estuviera pintando. También puede utilizar escobas o cepillos unidos a un palo de escoba.
- Deje actuar la solución clorada durante cuatro horas.
- Enjuague las paredes y el fondo del tanque utilizando una manguera a presión o baldes.
- Deseche estas aguas de lavado mediante el desagüe.
- Retire todo el material que utilizó en la limpieza.
- Cierre el desagüe y permita nuevamente la entrada de agua al tanque.
- Finalmente abra la válvula que dé acceso a la red de distribución que funciona normalmente.
- Una vez esté lleno el tanque, prenda la motobomba. Si aplica.

8. DESINFECCIÓN

Tomar una muestra de agua a la entrada del tanque para la distribución, verificando **cloro residual; el pH y la temperatura in situ.** Cubrir los tubos de salida, para evitar que los lados y los sedimentos puedan entrar. Retirar el sedimento del piso y las paredes con el cepillado: realizar el barrido, el lado y los sedimentos se depositaran en contenedores para su eliminación en vertederos autorizados.	Aplicar el desinfectante de acuerdo a la concentración indicada, en el techo, fondo, y los lados por encima del nivel de desbordamiento. Dejar el desinfectante en contacto por 15 minutos después de haber sido lavado y desinfectado	Enjuagar completamente con agua hasta retirar los excesos, eliminar el agua y los residuos por el desagüe del fondo del tanque y no por las cañerías, para que no se llene de residuos.	Introducir agua potable en el tanque en el depósito de limpieza hasta la mitad de nivel y agregar gradualmente el desinfectante en concentración indicada, mientras el tanque se está llenando para asegurar una buena mezcla.	El agua esterilizada se mantendrá en el tanque por un par de horas. El agua en el tanque se drena a través de la tubería. Esta agua servirá para limpiar y desinfectar estas.	Tomar una muestra de agua a la salida del tanque para la distribución, verificando el **cloro residual: el pH y la temperatura In situ.**

La empresa **FUMICACERES,** cuenta con un protocolo **verificado,** controlado y verificado por un profesional en ingenieria quimica con Registro Profesional **No. 19147** bajo resolucion ejecutiva **No. 14061 del 17 de abril de 2015** de consejo profesional de Ingenieria quimica de Colombia. Quien firma en respaldo de lo mecionado en el mes de noviembre de 2019.

SOLUCIONAMOS TUS PROBLEMAS
FUMICACERES
ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS
Y LAVADO DE TANQUES
3125215927 - 3138419819

MANEJO Y TRANSPORTE	Las operaciones de cargue, transvase, dilución, descargue y toma de muestras de los envases o depósitos que contengan hipoclorito de sodio se deben realizar bajo excelente ventilación, utilizando los elementos de protección adecuados: gafas de seguridad y/o careta facial, respirador industrial con absorbente apropiado, guantes, botas y delantal de caucho. NOTA: El hipoclorito de sodio se puede descomponer por acción del calor, por contacto con material férrico o por la acción de la luz solar, generando CLORO GASEOSO, altamente oxidante, irritante y corrosivo. Si se mezclan soluciones de hipoclorito de sodio con cualquier ácido, hay desprendimiento de cloro gaseoso. El transporte se efectuará en envases de fibra de vidrio, polipropileno, polietileno o en carro tanques construidos con los mismos materiales.
PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES	El hipoclorito de sodio es altamente corrosivo. Su inhalación o ingestión puede provocar desde leves irritaciones cutáneas hasta edemas pulmonares, perforaciones de esófago y estómago. Por contacto puede producir lesiones oculares, cutáneas, pulmonares y digestivas. Se recomienda leer la Hoja de Seguridad y el brochure del producto NOTA: El uso final del producto es de responsabilidad absoluta y aceptada por el cliente. La información se ha consignado a título ilustrativo y no substituye las patentes o licencias sobre el uso del producto.
	ATENCION DE EMERGENCIAS.Tel: (57 1) 833555 Ext. 444. Planta Betania: km. 6 vía Cajicá - Zipaquirá Tels: (+1) 833555 Fax: (+1) 833555 Oficina Bogotá Tel: (+1) 635 6080 Fax (+1) 636 1961 Oficina Medellín Tel: (+4) 313 7575 Fax: (+4) 313 9764 **Brinsa S.A. Nit: 800-221-789-2** A.A. 3005 Bogotá, D.C. Colombia - Sur América

Gobernación de Cundinamarca

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO:CE - 2024691142
ASUNTO: CONCEPTO SANITARIO
DEPENDENCIA: 262 - DIRECCION DE SALUD PUBLICA

LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
EMITE CONCEPTO SANITARIO
FAVORABLE

DSP – CQ – 141 – 2024
A LA EMPRESA:

FUMICACERES

NIT:	**1075665568-9**
DIRECCIÓN:	**CRA 6 A # 18 B - 22**
MUNICIPIO:	**ZIPAQUIRÁ**
NO. DE ACTA IVC:	**354**
FECHA DE ACTA IVC:	**16/09/2024**
VIGENCIA	**17/09/2025**

Dedicada al Lavado y Desinfección de tanques para almacenamiento de agua para consumo humano, por cumplir con los requisitos sanitarios exigidos en la resolución No. 273 del 2018 y la No. 738 del 2018 expedidas por la Secretaría de Salud de Cundinamarca.

Este concepto sanitario cobija solamente las actividades de Lavado y Desinfección de tanques para almacenamiento de agua para consumo humano, almacenamiento de sustancias, instalaciones y personal autorizado para realizar el trabajo.

Lo anterior, con base en la inspección sanitaria y el acta visita de la misma y los demás documentos del respectivo expediente que reposa en la Dirección de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, el cual sirve de soporte para la emisión de este documento.

Cualquier modificación de áreas o cambio de domicilio requiere de la solicitud de la expedición de un nuevo concepto sanitario que las cobije. Se expide a solicitud del interesado el día **18 del mes de septiembre de 2024,**

Cordialmente,


JHON YENIFER DE JESUS GONZALEZ OSORIO
Director Operativo

Aprobó: Fabian Camilo Salgado Escobar, Subdirector de Vigilancia en Salud Pública
Revisó: Efrén Rojas Pérez, Ing. Químico Profesional, Subdirección de Vigilancia en Salud Publica
Proyectó: Germán Felipe Moncada Zapata, Ingeniero Químico Contratista, Subdirección de Vigilancia en Salud Pública


FUMICACERES
ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS
Y LAVADO DE TANQUES
3125215927 - 3138419819

REGISTRÓ FOTOGRAFICO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES REALIZADO EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTIN PARRAN SEDE RURAL TAQUIRA

ANTES

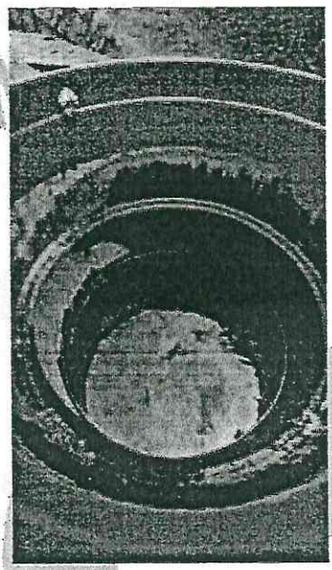

DESPUES

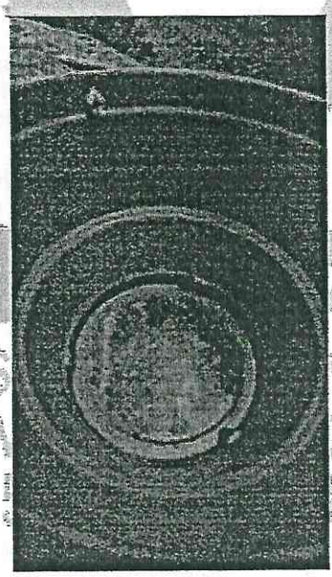

SOLUCIONAMOS PROBLEMAS
FUMICACERES
ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS
Y LAVADO DE TANQUES
3125215927 - 3138419819

FUMICACERES

	CERTIFICACIÓN DE LAVADO DE TANQUES		FUMICACERES ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS Y LAVADO DE TANQUES 3125215927 - 3138419819
RAZON SOCIAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTIN PARRA SEDE RURAL TAQUIRA		
NIT	899999384-2	AREA	INTERNA
CONTACTO	JOHANA MONZON MURCIA	FECHA DE SERVICIO	31/08/2024
TELEFONO	3219877393	FECHA DE VENCIMIENTO	28/02/2025
DIRECCION	VEREDA TAQUIRA	CIUDAD	SIMIJACA
OBSERVACIONES	LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 1 TANQUE DE 1.000 LITROS		

TIPO DE TANQUES	ELEVADO	X	SUBTERRANEO	
	CONFINADO		DE SUPERFICIE	
MATERIAL	PLASTICO	X	CONCRETO	
	MAMBRANA		ENCHAPE	
TANQUE 250 LTS		TANQUE 1.000 LTS	X	
TANQUE 300 LTS		TANQUE 2.000 LTS		
TANQUE 500 LTS		TANQUES 5.000 LTS		
TANQUE 10.000 LTS		TANQUE DE MAYOR CAPACIDAD		

TECNICOS ENCARGADOS	GIOVANNI BAUTISTA CASTRO

PRODUCTOS PARA DESINFECCIÓN	DOSIS	TIEMPO DE PERMANENCIA	CANTIDAD DE SOLUCIÓN	METODO
HIPOCLORITO DE SODIO	SOLUCIÓN DE 2000 ppm	10 MNTS	1.3 C.C * LITRO	DESINFECCIÓN

FUMICACERES DA CUMPLIMIENTO A LA LEY 9 DE 1979 Y DE IGUAL MANERA AL DECRETO 1575 DE 2007 DE SUS ARTICULOS 9 Y 10 DONDE SE EVALUA EL RIESGO QUE REPRESENTA LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO, DADO ESTE DECRETO SE REALIZA EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA BRINDAR UNA MEJOR CALIDAD.

FUMICACERES CONTAMOS CON UNA FILOSOFÍA BASADA EN CALIDAD Y CUMPLIMIENTO CON NUESTROS CLIENTES, PROMOVIENDO UN MODELO DE RESPONSABILIDAD EN RIESGOS LABORALES, PARA LO CUAL CONTAMOS CON PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO Y CALIFICADO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADOS SEGÚN SUS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES, DANDO ASI CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA SANITARIA Y DE MEDIO AMBIENTE.

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS				
FICHA TECNICA	CONCEPTO SANITARIO	ORDEN DE SERVICIO GENERAL	MUESTRA DE CLORO RESIDUAL	REGISTRO FOTOGRAFICO

FUMICACERES


COORDINADOR TECNICO

REPRESENTANTE LEGAL

REGISTRÓ FOTOGRAFICO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES REALIZADO EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTIN PARRAN SEDE RURAL EL SANTUARIO

FUMICACERES
ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS
Y LAVADO DE TANQUES
3125215927 - 3138419819

ANTES

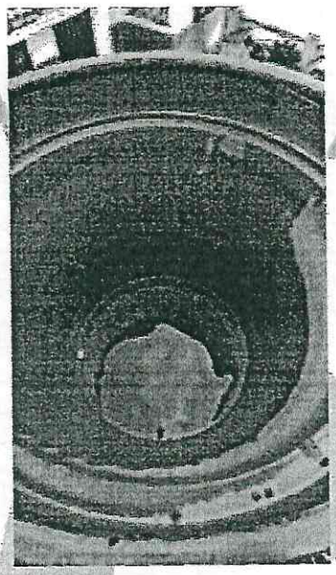

DESPUES



SOLUCIONAMOS PROBLEMAS
FUMICACERES
ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS
Y LAVADO DE TANQUES
3125215927 - 3138419819

FUMICACERES

	CERTIFICACIÓN DE LAVADO DE TANQUES		FUMICACERES ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS Y LAVADO DE TANQUES 3125215927 - 3138419819
RAZON SOCIAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTIN PARRA SEDE RURAL EL SANTUARIO		
NIT	899999384-2	AREA	INTERNA
CONTACTO	JOHANA MONZON MURCIA	FECHA DE SERVICIO	31/08/2024
TELEFONO	3219877393	FECHA DE VENCIMIENTO	28/02/2025
DIRECCION	VEREDA EL SANTUARIO	CIUDAD	SIMIJACA
OBSERVACIONES	LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 1 TANQUE 1.000 LITROS		

TIPO DE TANQUES	ELEVADO	X	SUBTERRANEO	
	CONFINADO		DE SUPERFICIE	
MATERIAL	PLASTICO	X	CONCRETO	
	MAMBRANA		ENCHAPE	
TANQUE 250 LTS		TANQUE 1.000 LTS	X	
TANQUE 300 LTS		TANQUE 2.000 LTS		
TANQUE 500 LTS		TANQUES 5.000 LTS		
TANQUE 10.000 LTS		TANQUE DE MAYOR CAPACIDAD		

TECNICOS ENCARGADOS	GIOVANNI BAUTISTA CASTRO

PRODUCTOS PARA DESINFECCIÓN	DOSIS	TIEMPO DE PERMANENCIA	CANTIDAD DE SOLUCIÓN	METODO
HIPOCLORITO DE SODIO	SOLUCIÓN DE 2000 ppm	10 MNTS	1.3 C.C * LITRO	DESINFECCIÓN

FUMICACERES DA CUMPLIMIENTO A LA LEY 9 DE 1979 Y DE IGUAL MANERA AL DECRETO 1575 DE 2007 DE SUS ARTICULOS 9 Y 10 DONDE SE EVALUA EL RIESGO QUE REPRESENTA LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO, DADO ESTE DECRETO SE REALIZA EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA BRINDAR UNA MEJOR CALIDAD.

FUMICACERES CONTAMOS CON UNA FILOSOFÍA BASADA EN CALIDAD Y CUMPLIMIENTO CON NUESTROS CLIENTES, PROMOVIENDO UN MODELO DE RESPONSABILIDAD EN RIESGOS LABORALES, PARA LO CUAL CONTAMOS CON PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO Y CALIFICADO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADOS SEGÚN SUS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES, DANDO ASI CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA SANITARIA Y DE MEDIO AMBIENTE.

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS				
FICHA TECNICA	CONCEPTO SANITARIO	ORDEN DE SERVICIO GENERAL	MUESTRA DE CLORO RESIDUAL	REGISTRO FOTOGRAFICO

FUMICACERES

COORDINADOR TECNICO


REPRESENTANTE LEGAL

FUMICACERES
ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS
Y LAVADO DE TANQUES
3125215927 - 3138419819


REGISTRÓ FOTOGRAFICO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES REALIZADO EN INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTIN PARRA SAN RAFAEL

ANTES



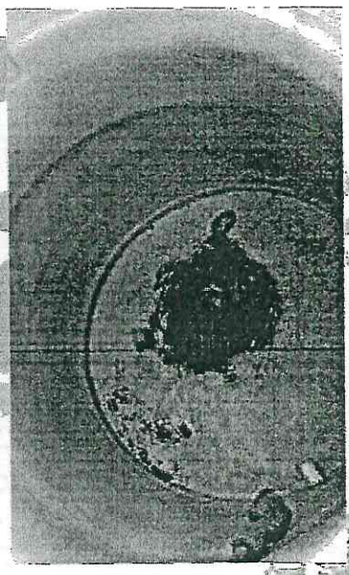

DESPUES

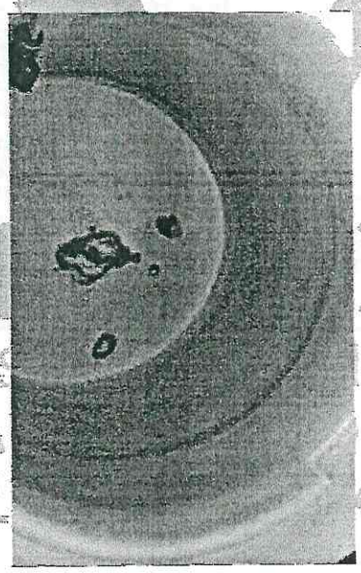

SOLUCIONES A SUS PROBLEMAS
FUMICACERES
ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS
Y LAVADO DE TANQUES
3125215927 - 3138419819

FUMICACERES

	CERTIFICACIÓN DE LAVADO DE TANQUES		FUMICACERES ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS Y LAVADO DE TANQUES 3125215927 - 3138419819
RAZON SOCIAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTIN PARRA SEDE RURAL SAN RAFAEL		
NIT	899999384-2	AREA	INTERNA
CONTACTO	JOHANA MONZON MURCIA	FECHA DE SERVICIO	31/08/2024
TELEFONO	3219877393	FECHA DE VENCIMIENTO	28/02/2025
DIRECCION	VEREDA SAN RAFAEL	CIUDAD	SIMIJACA
OBSERVACIONES	LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 1 TANQUE 1.100 LITROS		

TIPO DE TANQUES	ELEVADO	X	SUBTERRANEO	
	CONFINADO		DE SUPERFICIE	
MATERIAL	PLASTICO	X	CONCRETO	
	MAMBRANA		ENCHAPE	
TANQUE 250 LTS		TANQUE 1.100 LTS	X	
TANQUE 300 LTS		TANQUE 2.000 LTS		
TANQUE 500 LTS		TANQUES 5.000 LTS		
TANQUE 10.000 LTS		TANQUE DE MAYOR CAPACIDAD		

TECNICOS ENCARGADOS	GIOVANNI BAUTISTA CASTRO

PRODUCTOS PARA DESINFECCIÓN	DOSIS	TIEMPO DE PERMANENCIA	CANTIDAD DE SOLUCIÓN	METODO
HIPOCLORITO DE SODIO	SOLUCIÓN DE 2000 ppm	10 MNTS	1.3 C.C * LITRO	DESINFECCIÓN

FUMICACERES DA CUMPLIMIENTO A LA LEY 9 DE 1979 Y DE IGUAL MANERA AL DECRETO 1575 DE 2007 DE SUS ARTICULOS 9 Y 10 DONDE SE EVALUA EL RIESGO QUE REPRESENTA LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO, DADO ESTE DECRETO SE REALIZA EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA BRINDAR UNA MEJOR CALIDAD.

FUMICACERES CONTAMOS CON UNA FILOSOFÍA BASADA EN CALIDAD Y CUMPLIMIENTO CON NUESTROS CLIENTES, PROMOVIENDO UN MODELO DE RESPONSABILIDAD EN RIESGOS LABORALES, PARA LO CUAL CONTAMOS CON PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO Y CALIFICADO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADOS SEGÚN SUS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES, DANDO ASI CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA SANITARIA Y DE MEDIO AMBIENTE.

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS				
FICHA TECNICA	CONCEPTO SANITARIO	ORDEN DE SERVICIO GENERAL	MUESTRA DE CLORO RESIDUAL	REGISTRO FOTOGRAFICO

FUMICACERES

COORDINADOR TECNICO


REPRESENTANTE LEGAL

FUMICACERES
ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS
Y LAVADO DE TANQUES
3125215927 - 3138419819


REGISTRÓ FOTOGRAFICO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES REALIZADO EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTIN PARRAN SEDE RURAL SAN JOSE

TANQUE N° 1

ANTES

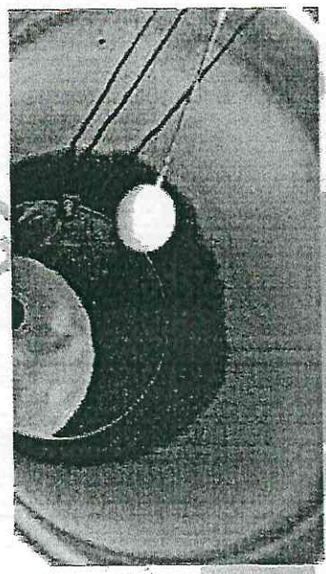


DESPUES

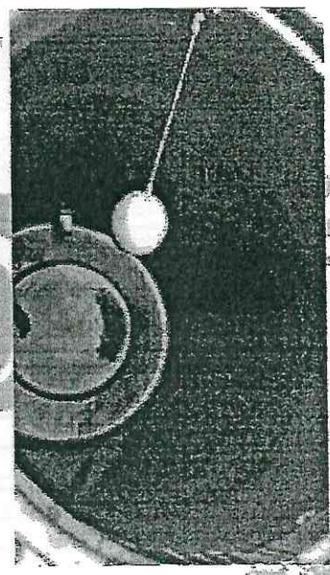


TANQUE N° 2

ANTES

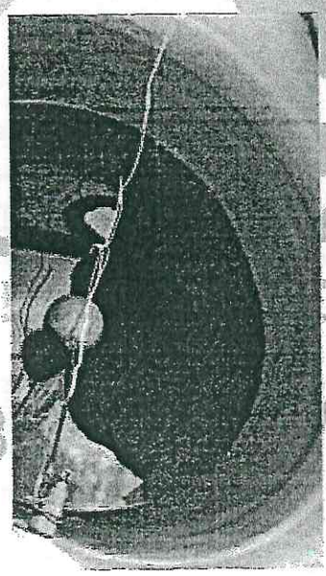

DESPUES

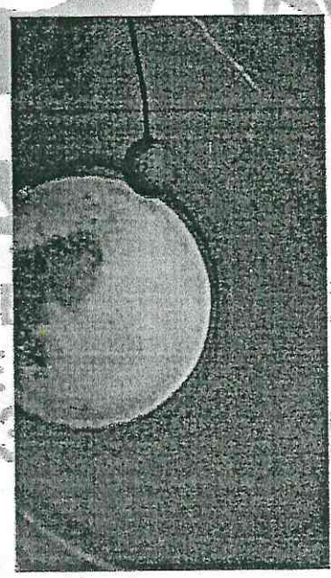

FUMICACERES

	CERTIFICACIÓN DE LAVADO DE TANQUES		FUMICACERES ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS Y LAVADO DE TANQUES 3125215927 - 3138419819
RAZON SOCIAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTIN PARRA SEDE RURAL SAN JOSE		
NIT	899999384-2	AREA	INTERNA
CONTACTO	JOHANA MONZON MURCIA	FECHA DE SERVICIO	31/08/2024
TELEFONO	3219877393	FECHA DE VENCIMIENTO	28/02/2025
DIRECCION	VEREDA SAN JOSE	CIUDAD	SIMIJACA
OBSERVACIONES	LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 1 TANQUE 500 L Y 1 TANQUE DE 1.000 L		

TIPO DE TANQUES	ELEVADO	X	SUBTERRANEO	
	CONFINADO		DE SUPERFICIE	
MATERIAL	PLASTICO	X	CONCRETO	
	MAMBRANA		ENCHAPE	
TANQUE 250 LTS		TANQUE 1.000 LTS	X	
TANQUE 300 LTS		TANQUE 2.000 LTS		
TANQUE 500 LTS	X	TANQUES 5.000 LTS		
TANQUE 10.000 LTS		TANQUE DE MAYOR CAPACIDAD		

TECNICOS ENCARGADOS	GIOVANNI BAUTISTA CASTRO

PRODUCTOS PARA DESINFECCIÓN	DOSIS	TIEMPO DE PERMANENCIA	CANTIDAD DE SOLUCIÓN	METODO
HIPOCLORITO DE SODIO	SOLUCIÓN DE 2000 ppm	10 MNTS	1.3 C.C * LITRO	DESINFECCIÓN

FUMICACERES DA CUMPLIMIENTO A LA LEY 9 DE 1979 Y DE IGUAL MANERA AL DECRETO 1575 DE 2007 DE SUS ARTICULOS 9 Y 10 DONDE SE EVALUA EL RIESGO QUE REPRESENTA LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO, DADO ESTE DECRETO SE REALIZA EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA BRINDAR UNA MEJOR CALIDAD.

FUMICACERES CONTAMOS CON UNA FILOSOFÍA BASADA EN CALIDAD Y CUMPLIMIENTO CON NUESTROS CLIENTES, PROMOVIENDO UN MODELO DE RESPONSABILIDAD EN RIESGOS LABORALES, PARA LO CUAL CONTAMOS CON PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO Y CALIFICADO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADOS SEGÚN SUS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES, DANDO ASI CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA SANITARIA Y DE MEDIO AMBIENTE.

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS				
FICHA TECNICA	CONCEPTO SANITARIO	ORDEN DE SERVICIO GENERAL	MUESTRA DE CLORO RESIDUAL	REGISTRO FOTOGRAFICO

FUMICACERES

COORDINADOR TECNICO


REPRESENTANTE LEGAL


FUMICACERES
ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS
Y LAVADO DE TANQUES
3125215927 - 3138419819

REGISTRÓ FOTOGRAFICO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES REALIZADO EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTIN PARRAN SEDE RURAL SAN FRANCISCO


TANQUE N° 1

ANTES

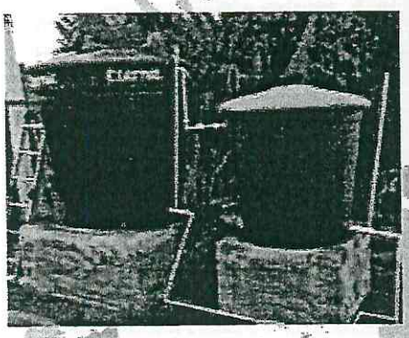

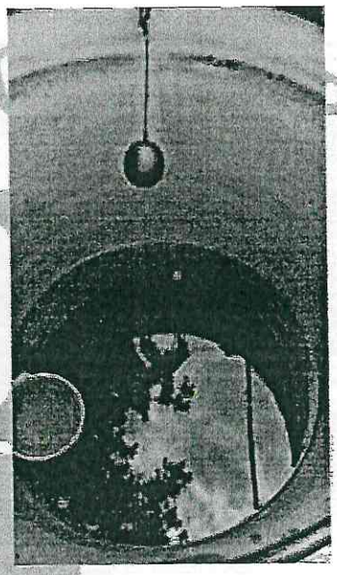


DESPUES

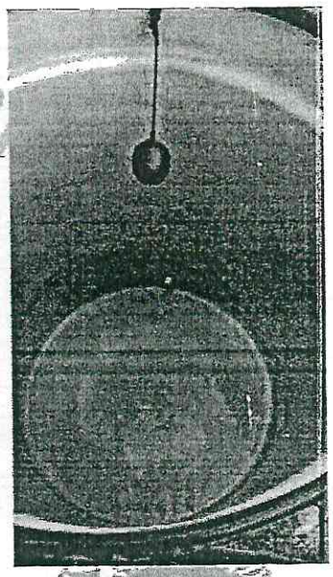


TANQUE N° 2

ANTES

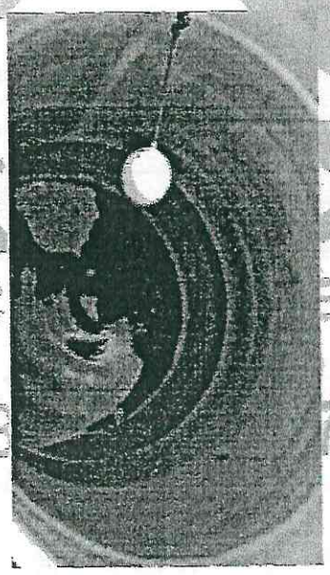

DESPUES

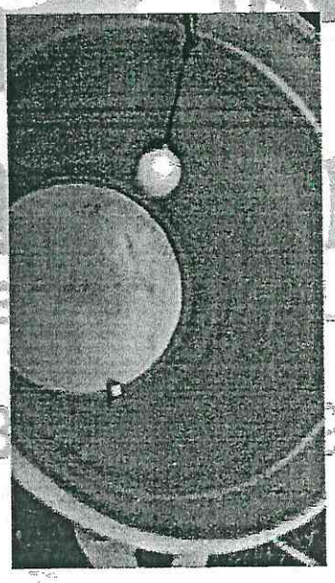

313 841 9819 – 310 309 5044
CARRERA 2 F N°5 -32
FUMICACERES23@GMAIL.COM

FUMICACERES

	CERTIFICACIÓN DE LAVADO DE TANQUES		FUMICACERES ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS Y LAVADO DE TANQUES 3125215927 - 3138419819
RAZON SOCIAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTIN PARRA SEDE RURAL SAN FRANCISCO		
NIT	899999384-2	AREA	INTERNA
CONTACTO	JOHANA MONZON MURCIA	FECHA DE SERVICIO	31/08/2024
TELEFONO	3219877393	FECHA DE VENCIMIENTO	28/02/2025
DIRECCION	VEREDA SAN FRANCISCO	CIUDAD	SIMIJACA
OBSERVACIONES	LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 1 TANQUE 1.000 L Y 1 TANQUE DE 2.000 L		

TIPO DE TANQUES	ELEVADO	X	SUBTERRANEO	
	CONFINADO		DE SUPERFICIE	
MATERIAL	PLASTICO	X	CONCRETO	
	MAMBRANA		ENCHAPE	
TANQUE 250 LTS		TANQUE 1.000 LTS	X	
TANQUE 300 LTS		TANQUE 2.000 LTS	X	
TANQUE 500 LTS		TANQUES 5.000 LTS		
TANQUE 10.000 LTS		TANQUE DE MAYOR CAPACIDAD		

TECNICOS ENCARGADOS	GIOVANNI BAUTISTA CASTRO

PRODUCTOS PARA DESINFECCIÓN	DOSIS	TIEMPO DE PERMANENCIA	CANTIDAD DE SOLUCIÓN	METODO
HIPOCLORITO DE SODIO	SOLUCIÓN DE 2000 ppm	10 MNTS	1.3 C.C * LITRO	DESINFECCIÓN

FUMICACERES DA CUMPLIMIENTO A LA LEY 9 DE 1979 Y DE IGUAL MANERA AL DECRETO 1575 DE 2007 DE SUS ARTICULOS 9 Y 10 DONDE SE EVALUA EL RIESGO QUE REPRESENTA LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO, DADO ESTE DECRETO SE REALIZA EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA BRINDAR UNA MEJOR CALIDAD.

FUMICACERES CONTAMOS CON UNA FILOSOFÍA BASADA EN CALIDAD Y CUMPLIMIENTO CON NUESTROS CLIENTES, PROMOVIENDO UN MODELO DE RESPONSABILIDAD EN RIESGOS LABORALES, PARA LO CUAL CONTAMOS CON PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO Y CALIFICADO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADOS SEGÚN SUS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES, DANDO ASI CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA SANITARIA Y DE MEDIO AMBIENTE.

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS				
FICHA TECNICA	CONCEPTO SANITARIO	ORDEN DE SERVICIO GENERAL	MUESTRA DE CLORO RESIDUAL	REGISTRO FOTOGRAFICO

FUMICACERES

COORDINADOR TECNICO


REPRESENTANTE LEGAL

FUMICACERES
ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS
Y LAVADO DE TANQUES
3125215927 - 3138419819


REGISTRÓ FOTOGRAFICO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES REALIZADO EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTIN PARRAN SEDE RURAL RUCHICAL

TANQUE N° 3

ANTES

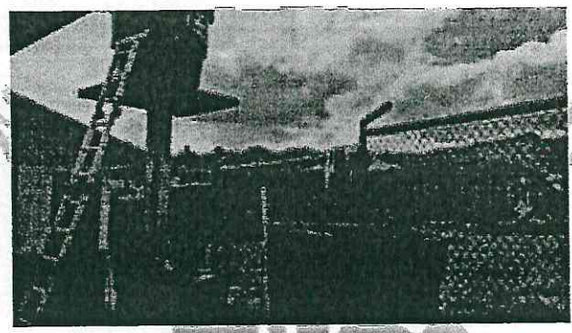

DESPUES

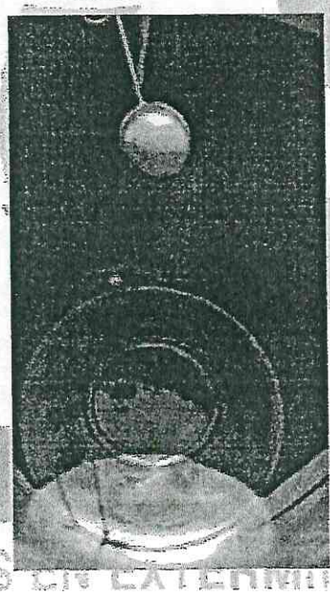

SOLUCIONES A TUS PROBLEMAS
FUMICACERES
ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS
Y LAVADO DE TANQUES
3125215927 - 3138419819

FUMICACERES
ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS
Y LAVADO DE TANQUES
3125215927 - 3138419819


REGISTRÓ FOTOGRAFICO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES REALIZADO EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTIN PARRAN SEDE RURAL RUCHICAL

TANQUE N° 1

ANTES




DESPUES

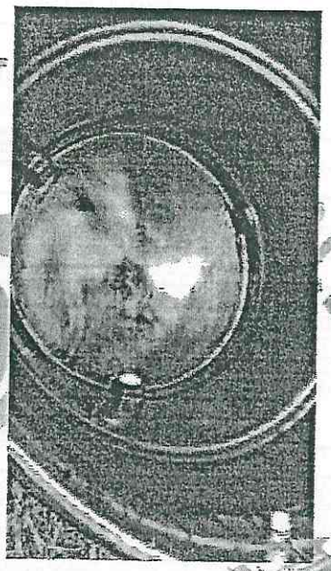

TANQUE N° 2

ANTES

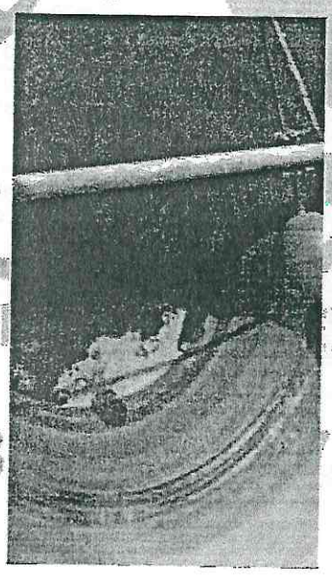

DESPUES



SOLUCIONES TOTALES A SUS PROBLEMAS
FUMICACERES
ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS
Y LAVADO DE TANQUES
3125215927 - 3138419819

FUMICACERES

	CERTIFICACIÓN DE LAVADO DE TANQUES		FUMICACERES ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS Y LAVADO DE TANQUES 3125215927 - 3138419819
RAZON SOCIAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTIN PARRA SEDE RURAL RUCHICAL		
NIT	899999384-2	AREA	INTERNA
CONTACTO	JOHANA MONZON MURCIA	FECHA DE SERVICIO	31/08/2024
TELEFONO	3219877393	FECHA DE VENCIMIENTO	28/02/2025
DIRECCION	VEREDA RUCHICAL	CIUDAD	SIMIJACA
OBSERVACIONES	LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 3 TANQUES DE 1.000 LITROS		

TIPO DE TANQUES	ELEVADO	X	SUBTERRANEO	
	CONFINADO		DE SUPERFICIE	
MATERIAL	PLASTICO	X	CONCRETO	
	MAMBRANA		ENCHAPE	
TANQUE 250 LTS		TANQUE 1.000 LTS	X	
TANQUE 300 LTS		TANQUE 2.000 LTS		
TANQUE 500 LTS		TANQUES 5.000 LTS		
TANQUE 10.000 LTS		TANQUE DE MAYOR CAPACIDAD		

TECNICOS ENCARGADOS	GIOVANNI BAUTISTA CASTRO

PRODUCTOS PARA DESINFECCIÓN	DOSIS	TIEMPO DE PERMANENCIA	CANTIDAD DE SOLUCIÓN	METODO
HIPOCLORITO DE SODIO	SOLUCIÓN DE 2000 ppm	10 MNTS	1.3 C.C * LITRO	DESINFECCIÓN

FUMICACERES DA CUMPLIMIENTO A LA LEY 9 DE 1979 Y DE IGUAL MANERA AL DECRETO 1575 DE 2007 DE SUS ARTICULOS 9 Y 10 DONDE SE EVALUA EL RIESGO QUE REPRESENTA LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO, DADO ESTE DECRETO SE REALIZA EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA BRINDAR UNA MEJOR CALIDAD.

FUMICACERES CONTAMOS CON UNA FILOSOFÍA BASADA EN CALIDAD Y CUMPLIMIENTO CON NUESTROS CLIENTES, PROMOVIENDO UN MODELO DE RESPONSABILIDAD EN RIESGOS LABORALES, PARA LO CUAL CONTAMOS CON PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO Y CALIFICADO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADOS SEGÚN SUS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES, DANDO ASI CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA SANITARIA Y DE MEDIO AMBIENTE.

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS				
FICHA TECNICA	CONCEPTO SANITARIO	ORDEN DE SERVICIO GENERAL	MUESTRA DE CLORO RESIDUAL	REGISTRO FOTOGRAFICO

FUMICACERES


COORDINADOR TECNICO


REPRESENTANTE LEGAL

REGISTRÓ FOTOGRAFICO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES
REALIZADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTIN PARRA
ESCUELA POLICARPA SALAVARRIETA PRIMARIA


FUMICACERES
ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS
Y LAVADO DE TANQUES
3125215927 - 3138419819

ANTES

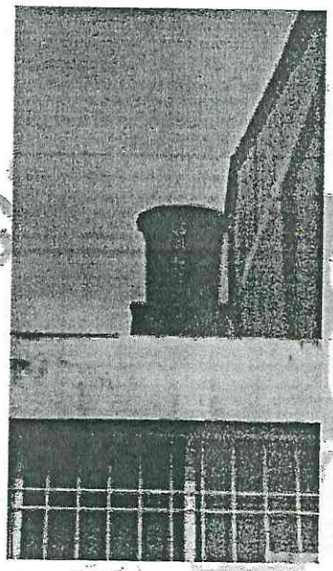

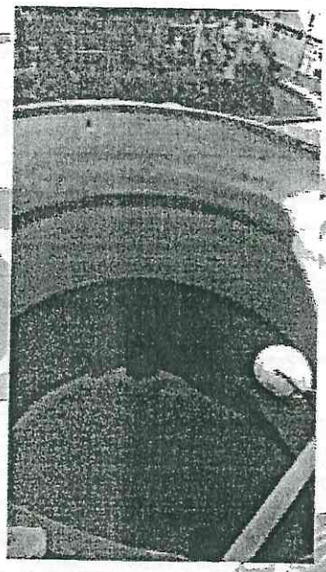

DESPUES

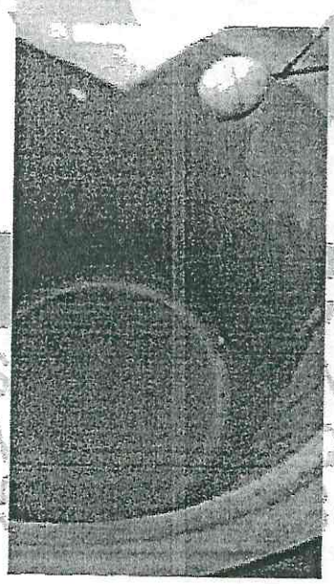

SOLUCIONES TOTALES
FUMICACERES
ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS
Y LAVADO DE TANQUES
3125215927 - 3138419819

FUMICACERES

	CERTIFICACIÓN DE LAVADO DE TANQUES		FUMICACERES ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS Y LAVADO DE TANQUES 3125215927 - 3138419819
RAZON SOCIAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTIN PARRA ESCUELA POLICARPA SALAVARRIETA		
NIT	899999384-2	AREA	INTERNA
CONTACTO	JOHANA MONZON MURCIA	FECHA DE SERVICIO	31/08/2024
TELEFONO	3219877393	FECHA DE VENCIMIENTO	28/02/2025
DIRECCION	CARRERA 7 N° 10 - 42	CIUDAD	SIMIJACA
OBSERVACIONES	LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 1 TANQUE DE 2.000 LITROS		

TIPO DE TANQUES	ELEVADO	X	SUBTERRANEO	
	CONFINADO		DE SUPERFICIE	
MATERIAL	PLASTICO	X	CONCRETO	
	MAMBRANA		ENCHAPE	
TANQUE 250 LTS		TANQUE 1.000 LTS		
TANQUE 300 LTS		TANQUE 2.000 LTS	X	
TANQUE 500 LTS		TANQUES 5.000 LTS		
TANQUE 10.000 LTS		TANQUE DE MAYOR CAPACIDAD		

TECNICOS ENCARGADOS	GIOVANNI BAUTISTA CASTRO

PRODUCTOS PARA DESINFECCIÓN	DOSIS	TIEMPO DE PERMANENCIA	CANTIDAD DE SOLUCIÓN	METODO
HIPOCLORITO DE SODIO	SOLUCIÓN DE 2000 ppm	10 MNTS	1.3 C.C * LITRO	DESINFECCIÓN

FUMICACERES DA CUMPLIMIENTO A LA LEY 9 DE 1979 Y DE IGUAL MANERA AL DECRETO 1575 DE 2007 DE SUS ARTICULOS 9 Y 10 DONDE SE EVALUA EL RIESGO QUE REPRESENTA LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO, DADO ESTE DECRETO SE REALIZA EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA BRINDAR UNA MEJOR CALIDAD.

FUMICACERES CONTAMOS CON UNA FILOSOFÍA BASADA EN CALIDAD Y CUMPLIMIENTO CON NUESTROS CLIENTES, PROMOVIENDO UN MODELO DE RESPONSABILIDAD EN RIESGOS LABORALES, PARA LO CUAL CONTAMOS CON PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO Y CALIFICADO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADOS SEGÚN SUS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES, DANDO ASI CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA SANITARIA Y DE MEDIO AMBIENTE.

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS				
FICHA TECNICA	CONCEPTO SANITARIO	ORDEN DE SERVICIO GENERAL	MUESTRA DE CLORO RESIDUAL	REGISTRO FOTOGRAFICO

FUMICACERES


COORDINADOR TECNICO


REPRESENTANTE LEGAL

REGISTRÓ FOTOGRAFICO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES REALIZADO EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTIN PARRAN SEDE RURAL PEÑA BLANCA


FUMICACERES
ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS
Y LAVADO DE TANQUES
3125215927 - 3138419819

ANTES

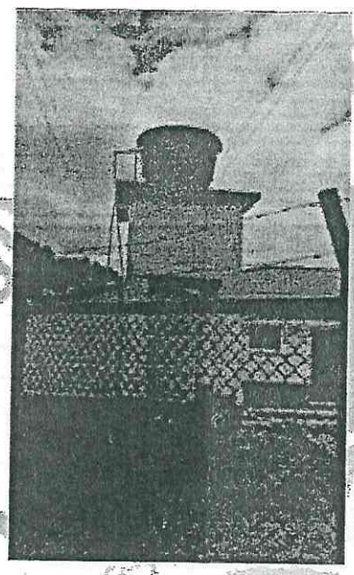

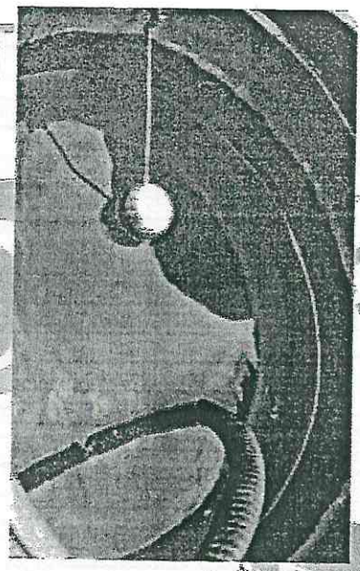

DESPUES

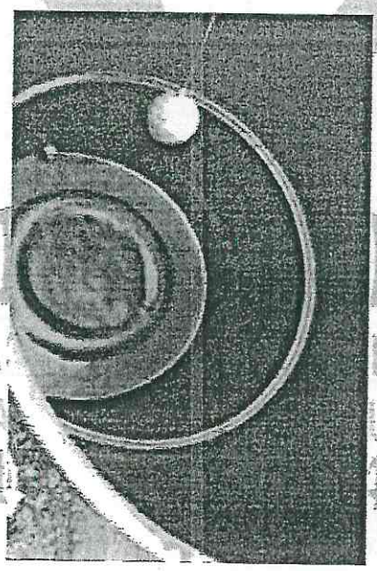

SOLUCIONES TECNOLOGICAS
FUMICACERES
ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS
Y LAVADO DE TANQUES
3125215927 - 3138419819

FUMICACERES

	CERTIFICACIÓN DE LAVADO DE TANQUES		FUMICACERES ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS Y LAVADO DE TANQUES 3125215927 - 3138419819
RAZON SOCIAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTIN PARRA SEDE RURAL PEÑA BLANCA		
NIT	899999384-2	AREA	INTERNA
CONTACTO	JOHANA MONZON MURCIA	FECHA DE SERVICIO	31/08/2024
TELEFONO	3219877393	FECHA DE VENCIMIENTO	28/02/2025
DIRECCION	VEREDA PEÑA BLANCA	CIUDAD	SIMIJACA
OBSERVACIONES	LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 1 TANQUE 1.000 LITROS		

TIPO DE TANQUES	ELEVADO	X	SUBTERRANEO	
	CONFINADO		DE SUPERFICIE	
MATERIAL	PLASTICO	X	CONCRETO	
	MAMBRANA		ENCHAPE	
TANQUE 250 LTS		TANQUE 1.000 LTS	X	
TANQUE 300 LTS		TANQUE 2.000 LTS		
TANQUE 500 LTS		TANQUES 5.000 LTS		
TANQUE 10.000 LTS		TANQUE DE MAYOR CAPACIDAD		

TECNICOS ENCARGADOS	GIOVANNI BAUTISTA CASTRO

PRODUCTOS PARA DESINFECCIÓN	DOSIS	TIEMPO DE PERMANENCIA	CANTIDAD DE SOLUCIÓN	METODO
HIPOCLORITO DE SODIO	SOLUCIÓN DE 2000 ppm	10 MNTS	1.3 C.C * LITRO	DESINFECCIÓN

FUMICACERES DA CUMPLIMIENTO A LA LEY 9 DE 1979 Y DE IGUAL MANERA AL DECRETO 1575 DE 2007 DE SUS ARTICULOS 9 Y 10 DONDE SE EVALUA EL RIESGO QUE REPRESENTA LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO, DADO ESTE DECRETO SE REALIZA EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA BRINDAR UNA MEJOR CALIDAD.

FUMICACERES CONTAMOS CON UNA FILOSOFÍA BASADA EN CALIDAD Y CUMPLIMIENTO CON NUESTROS CLIENTES, PROMOVIENDO UN MODELO DE RESPONSABILIDAD EN RIESGOS LABORALES, PARA LO CUAL CONTAMOS CON PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO Y CALIFICADO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADOS SEGÚN SUS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES, DANDO ASI CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA SANITARIA Y DE MEDIO AMBIENTE.

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS				
FICHA TECNICA	CONCEPTO SANITARIO	ORDEN DE SERVICIO GENERAL	MUESTRA DE CLORO RESIDUAL	REGISTRO FOTOGRAFICO

FUMICACERES

COORDINADOR TECNICO


REPRESENTANTE LEGAL

REGISTRÓ FOTOGRAFICO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES REALIZADO EN INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTIN PARRA SEDE RURAL LA ESTACIÓN

FUMICACERES
ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS
Y LAVADO DE TANQUES
3125215927 - 3138419819

ANTES



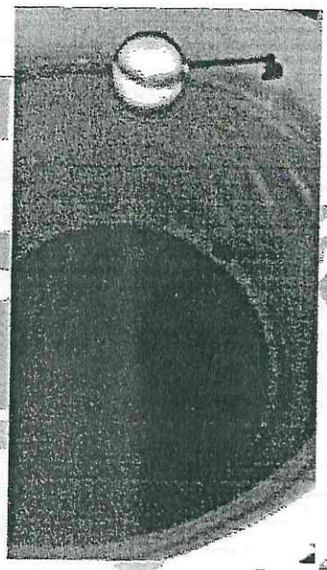

DESPUES



SOLUCIONES A SUS PROBLEMAS
FUMICACERES
ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS
Y LAVADO DE TANQUES
3125215927 - 3138419819

FUMICACERES

	CERTIFICACIÓN DE LAVADO DE TANQUES		FUMICACERES ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS Y LAVADO DE TANQUES 3125215927 - 3138419819
RAZON SOCIAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTIN PARRA SEDE RURAL LA ESTACIÓON		
NIT	899999384-2	AREA	INTERNA
CONTACTO	JOHANA MONZON MURCIA	FECHA DE SERVICIO	31/08/2024
TELEFONO	3219877393	FECHA DE VENCIMIENTO	28/02/2025
DIRECCION	VEREDA LA ESTACION	CIUDAD	SIMIJACA
OBSERVACIONES	LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 1 TANQUE 1.000 LITROS		

TIPO DE TANQUES	ELEVADO	X	SUBTERRANEO	
	CONFINADO		DE SUPERFICIE	
MATERIAL	PLASTICO	X	CONCRETO	
	MAMBRANA		ENCHAPE	
TANQUE 250 LTS		TANQUE 1.000 LTS		X
TANQUE 300 LTS		TANQUE 2.000 LTS		
TANQUE 500 LTS		TANQUES 5.000 LTS		
TANQUE 10.000 LTS		TANQUE DE MAYOR CAPACIDAD		

TECNICOS ENCARGADOS	GIOVANNI BAUTISTA CASTRO

PRODUCTOS PARA DESINFECCIÓN	DOSIS	TIEMPO DE PERMANENCIA	CANTIDAD DE SOLUCIÓN	METODO
HIPOCLORITO DE SODIO	SOLUCIÓN DE 2000 ppm	10 MNTS	1.3 C.C * LITRO	DESINFECCIÓN

FUMICACERES DA CUMPLIMIENTO A LA LEY 9 DE 1979 Y DE IGUAL MANERA AL DECRETO 1575 DE 2007 DE SUS ARTICULOS 9 Y 10 DONDE SE EVALUA EL RIESGO QUE REPRESENTA LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO, DADO ESTE DECRETO SE REALIZA EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA BRINDAR UNA MEJOR CALIDAD.

FUMICACERES CONTAMOS CON UNA FILOSOFÍA BASADA EN CALIDAD Y CUMPLIMIENTO CON NUESTROS CLIENTES, PROMOVIENDO UN MODELO DE RESPONSABILIDAD EN RIESGOS LABORALES, PARA LO CUAL CONTAMOS CON PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO Y CALIFICADO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADOS SEGÚN SUS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES, DANDO ASI CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA SANITARIA Y DE MEDIO AMBIENTE.

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS				
FICHA TECNICA	CONCEPTO SANITARIO	ORDEN DE SERVICIO GENERAL	MUESTRA DE CLORO RESIDUAL	REGISTRO FOTOGRAFICO

FUMICACERES

COORDINADOR TECNICO


REPRESENTANTE LEGAL

FUMICACERES
ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS
Y LAVADO DE TANQUES
3125215927 - 3138419819


REGISTRÓ FOTOGRAFICO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES REALIZADO EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTIN PARRAN SEDE RURAL EL JUNCAL

TANQUE N° 1

ANTES

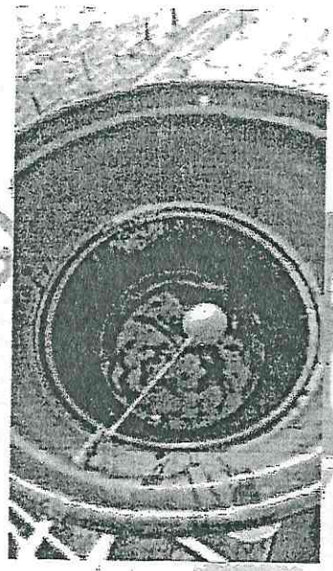


DESPUES

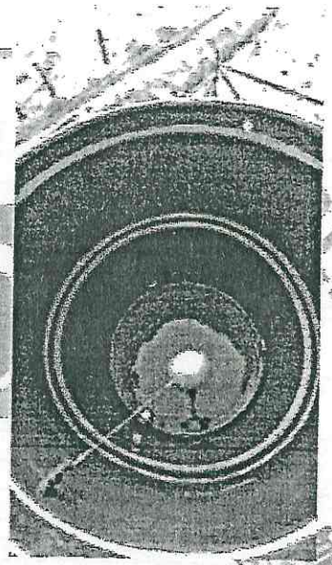


TANQUE N° 2

ANTES

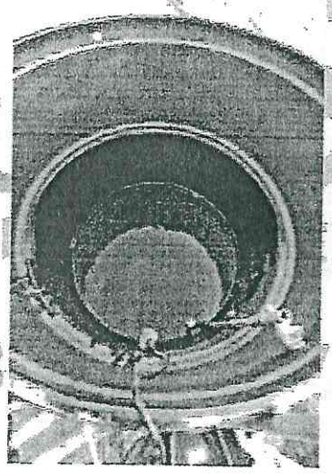

DESPUES

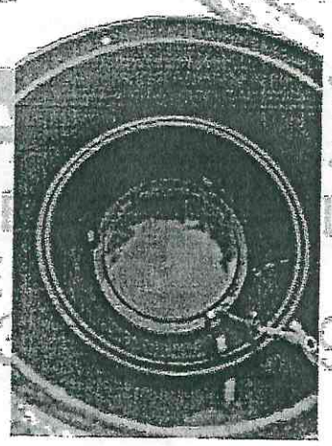

SOLUCIONES TOTALES
FUMICACERES
ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS

FUMICACERES

	CERTIFICACIÓN DE LAVADO DE TANQUES		**FUMICACERES** ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS Y LAVADO DE TANQUES 3125215927 - 3138419819
RAZON SOCIAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTIN PARRA SEDE RURAL EL JUNCAL		
NIT	899999384-2	AREA	INTERNA
CONTACTO	JOHANA MONZON MURCIA	FECHA DE SERVICIO	31/08/2024
TELEFONO	3219877393	FECHA DE VENCIMIENTO	28/02/2025
DIRECCION	VEREDA EL JUNCAL	CIUDAD	SIMIJACA
OBSERVACIONES	LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 2 TANQUES 1.000 LITROS		

TIPO DE TANQUES	ELEVADO	X	SUBTERRANEO	
	CONFINADO		DE SUPERFICIE	
MATERIAL	PLASTICO	X	CONCRETO	
	MAMBRANA		ENCHAPE	
TANQUE 250 LTS		TANQUE 1.000 LTS	X	
TANQUE 300 LTS		TANQUE 2.000 LTS		
TANQUE 500 LTS		TANQUES 5.000 LTS		
TANQUE 10.000 LTS		TANQUE DE MAYOR CAPACIDAD		

TECNICOS ENCARGADOS	GIOVANNI BAUTISTA CASTRO

PRODUCTOS PARA DESINFECCIÓN	DOSIS	TIEMPO DE PERMANENCIA	CANTIDAD DE SOLUCIÓN	METODO
HIPOCLORITO DE SODIO	SOLUCIÓN DE 2000 ppm	10 MNTS	1.3 C.C * LITRO	DESINFECCIÓN

FUMICACERES DA CUMPLIMIENTO A LA LEY 9 DE 1979 Y DE IGUAL MANERA AL DECRETO 1575 DE 2007 DE SUS ARTICULOS 9 Y 10 DONDE SE EVALUA EL RIESGO QUE REPRESENTA LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO, DADO ESTE DECRETO SE REALIZA EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA BRINDAR UNA MEJOR CALIDAD.

FUMICACERES CONTAMOS CON UNA FILOSOFÍA BASADA EN CALIDAD Y CUMPLIMIENTO CON NUESTROS CLIENTES, PROMOVIENDO UN MODELO DE RESPONSABILIDAD EN RIESGOS LABORALES, PARA LO CUAL CONTAMOS CON PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO Y CALIFICADO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADOS SEGÚN SUS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES, DANDO ASI CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA SANITARIA Y DE MEDIO AMBIENTE.

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS				
FICHA TECNICA	CONCEPTO SANITARIO	ORDEN DE SERVICIO GENERAL	MUESTRA DE CLORO RESIDUAL	REGISTRO FOTOGRAFICO

FUMICACERES


COORDINADOR TECNICO

REPRESENTANTE LEGAL


REGISTRÓ FOTOGRAFICO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES REALIZADO EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTIN PARRAN SEDE RURAL EL FICAL

FUMICACERES
ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS
Y LAVADO DE TANQUES
3125215927 - 3138419819

ANTES

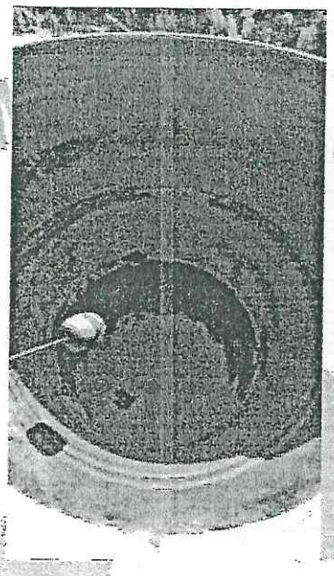

DESPUES

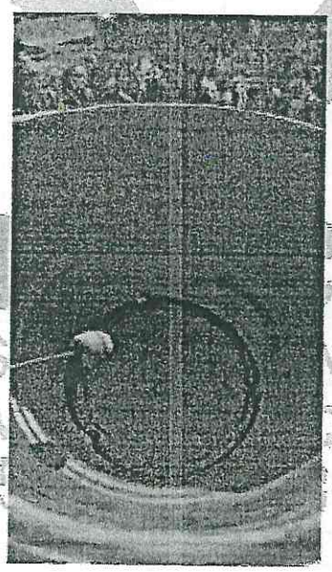

SOLUCIONAMOS PROBLEMAS
FUMICACERES
ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS
Y LAVADO DE TANQUES
3125215927 - 3138419819

FUMICACERES

	CERTIFICACIÓN DE LAVADO DE TANQUES		FUMICACERES ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS Y LAVADO DE TANQUES 3125215927 - 3138419819
RAZON SOCIAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTIN PARRA SEDE RURAL EL FICAL		
NIT	899999384-2	AREA	INTERNA
CONTACTO	JOHANA MONZON MURCIA	FECHA DE SERVICIO	31/08/2024
TELEFONO	3219877393	FECHA DE VENCIMIENTO	28/02/2025
DIRECCION	VEREDA EL FICAL	CIUDAD	SIMIJACA
OBSERVACIONES	LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 1 TANQUE 1.200 LITROS		

TIPO DE TANQUES	ELEVADO	X	SUBTERRANEO	
	CONFINADO		DE SUPERFICIE	
MATERIAL	PLASTICO	X	CONCRETO	
	MAMBRANA		ENCHAPE	
TANQUE 250 LTS		TANQUE 1.200 LTS	X	
TANQUE 300 LTS		TANQUE 2.000 LTS		
TANQUE 500 LTS		TANQUES 5.000 LTS		
TANQUE 10.000 LTS		TANQUE DE MAYOR CAPACIDAD		

TECNICOS ENCARGADOS	GIOVANNI BAUTISTA CASTRO

PRODUCTOS PARA DESINFECCIÓN	DOSIS	TIEMPO DE PERMANENCIA	CANTIDAD DE SOLUCIÓN	METODO
HIPOCLORITO DE SODIO	SOLUCIÓN DE 2000 ppm	10 MNTS	1.3 C.C * LITRO	DESINFECCIÓN

FUMICACERES DA CUMPLIMIENTO A LA LEY 9 DE 1979 Y DE IGUAL MANERA AL DECRETO 1575 DE 2007 DE SUS ARTICULOS 9 Y 10 DONDE SE EVALUA EL RIESGO QUE REPRESENTA LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO, DADO ESTE DECRETO SE REALIZA EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA BRINDAR UNA MEJOR CALIDAD.

FUMICACERES CONTAMOS CON UNA FILOSOFÍA BASADA EN CALIDAD Y CUMPLIMIENTO CON NUESTROS CLIENTES, PROMOVIENDO UN MODELO DE RESPONSABILIDAD EN RIESGOS LABORALES, PARA LO CUAL CONTAMOS CON PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO Y CALIFICADO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADOS SEGÚN SUS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES, DANDO ASI CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA SANITARIA Y DE MEDIO AMBIENTE.

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS				
FICHA TECNICA	CONCEPTO SANITARIO	ORDEN DE SERVICIO GENERAL	MUESTRA DE CLORO RESIDUAL	REGISTRO FOTOGRAFICO

FUMICACERES


COORDINADOR TECNICO

REPRESENTANTE LEGAL

REGISTRÓ FOTOGRAFICO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES REALIZADO EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTIN PARRAN SEDE RURAL DON LOPE 2


FUMICACERES
ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS
Y LAVADO DE TANQUES
3125215927 - 3138419819

ANTES

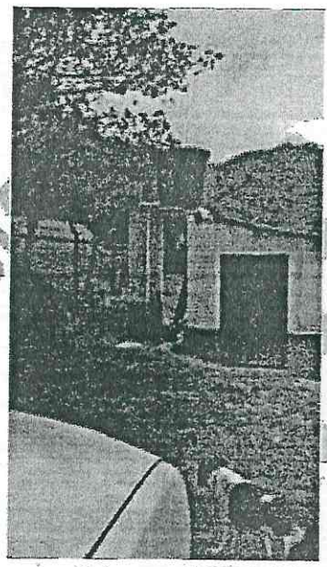



DESPUES

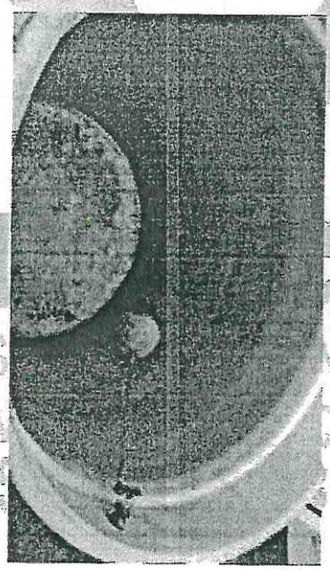

FUMICACERES
ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS
Y LAVADO DE TANQUES
3125215927 - 3138419819

FUMICACERES

	CERTIFICACIÓN DE LAVADO DE TANQUES		FUMICACERES ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS Y LAVADO DE TANQUES 3125215927 - 3138419819
RAZON SOCIAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTIN PARRA SEDE RURAL DON LOPE 2		
NIT	899999384-2	AREA	INTERNA
CONTACTO	JOHANA MONZON MURCIA	FECHA DE SERVICIO	31/08/2024
TELEFONO	3219877393	FECHA DE VENCIMIENTO	28/02/2025
DIRECCION	VEREDA DON LOPE 2	CIUDAD	SIMIJACA
OBSERVACIONES	LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 1 TANQUE 1.000 LITROS		

TIPO DE TANQUES	ELEVADO	X	SUBTERRANEO	
	CONFINADO		DE SUPERFICIE	
MATERIAL	PLASTICO	X	CONCRETO	
	MAMBRANA		ENCHAPE	
TANQUE 250 LTS		TANQUE 1.000 LTS		X
TANQUE 300 LTS		TANQUE 2.000 LTS		
TANQUE 500 LTS		TANQUES 5.000 LTS		
TANQUE 10.000 LTS		TANQUE DE MAYOR CAPACIDAD		

TECNICOS ENCARGADOS	GIOVANNI BAUTISTA CASTRO

PRODUCTOS PARA DESINFECCIÓN	DOSIS	TIEMPO DE PERMANENCIA	CANTIDAD DE SOLUCIÓN	METODO
HIPOCLORITO DE SODIO	SOLUCIÓN DE 2000 ppm	10 MNTS	1.3 C.C * LITRO	DESINFECCIÓN

FUMICACERES DA CUMPLIMIENTO A LA LEY 9 DE 1979 Y DE IGUAL MANERA AL DECRETO 1575 DE 2007 DE SUS ARTICULOS 9 Y 10 DONDE SE EVALUA EL RIESGO QUE REPRESENTA LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO, DADO ESTE DECRETO SE REALIZA EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA BRINDAR UNA MEJOR CALIDAD.

FUMICACERES CONTAMOS CON UNA FILOSOFÍA BASADA EN CALIDAD Y CUMPLIMIENTO CON NUESTROS CLIENTES, PROMOVIENDO UN MODELO DE RESPONSABILIDAD EN RIESGOS LABORALES, PARA LO CUAL CONTAMOS CON PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO Y CALIFICADO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADOS SEGÚN SUS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES, DANDO ASI CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA SANITARIA Y DE MEDIO AMBIENTE.

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS				
FICHA TECNICA	CONCEPTO SANITARIO	ORDEN DE SERVICIO GENERAL	MUESTRA DE CLORO RESIDUAL	REGISTRO FOTOGRAFICO

FUMICACERES


COORDINADOR TECNICO


REPRESENTANTE LEGAL

REGISTRÓ FOTOGRAFICO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES REALIZADO EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTIN PARRAN SEDE RURAL DON LOPE 1


FUMICACERES
ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS
Y LAVADO DE TANQUES
3125215927 - 3138419819

ANTES

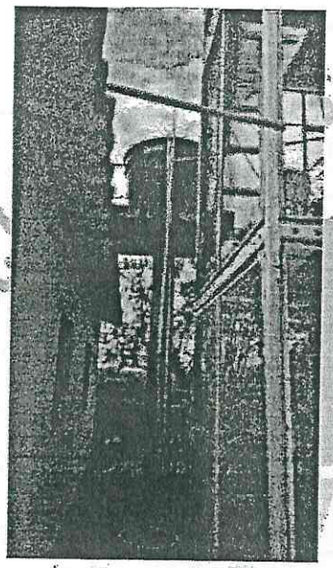

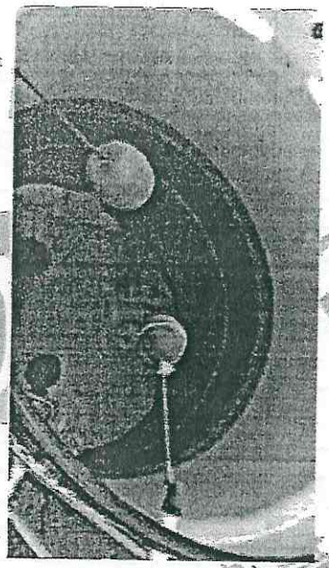

DESPUES

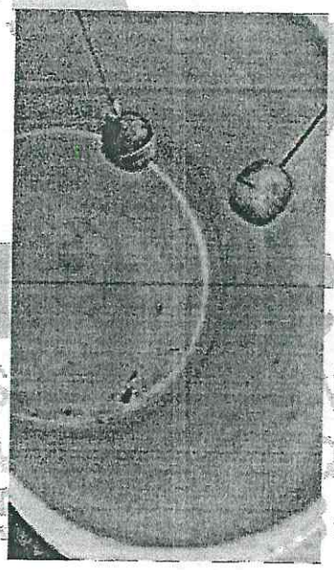

SOLUCIONES TOTALES A SUS PROBLEMAS
FUMICACERES
ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS
Y LAVADO DE TANQUES
3125215927 - 3138419819

FUMICACERES

	CERTIFICACIÓN DE LAVADO DE TANQUES		FUMICACERES ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS Y LAVADO DE TANQUES 3125215927 - 3138419819
RAZON SOCIAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTIN PARRA SEDE RURAL DON LOPE 1		
NIT	899999384-2	AREA	INTERNA
CONTACTO	JOHANA MONZON MURCIA	FECHA DE SERVICIO	31/08/2024
TELEFONO	3219877393	FECHA DE VENCIMIENTO	28/02/2025
DIRECCION	VEREDA DON LOPE 1	CIUDAD	SIMIJACA
OBSERVACIONES	LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 1 TANQUE 1.000 LITROS		

TIPO DE TANQUES	ELEVADO	X	SUBTERRANEO	
	CONFINADO		DE SUPERFICIE	
MATERIAL	PLASTICO	X	CONCRETO	
	MAMBRANA		ENCHAPE	
TANQUE 250 LTS		TANQUE 1.000 LTS	X	
TANQUE 300 LTS		TANQUE 2.000 LTS		
TANQUE 500 LTS		TANQUES 5.000 LTS		
TANQUE 10.000 LTS		TANQUE DE MAYOR CAPACIDAD		

TECNICOS ENCARGADOS	GIOVANNI BAUTISTA CASTRO

PRODUCTOS PARA DESINFECCIÓN	DOSIS	TIEMPO DE PERMANENCIA	CANTIDAD DE SOLUCIÓN	METODO
HIPOCLORITO DE SODIO	SOLUCIÓN DE 2000 ppm	10 MNTS	1.3 C.C * LITRO	DESINFECCIÓN

FUMICACERES DA CUMPLIMIENTO A LA LEY 9 DE 1979 Y DE IGUAL MANERA AL DECRETO 1575 DE 2007 DE SUS ARTICULOS 9 Y 10 DONDE SE EVALUA EL RIESGO QUE REPRESENTA LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO, DADO ESTE DECRETO SE REALIZA EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA BRINDAR UNA MEJOR CALIDAD.

FUMICACERES CONTAMOS CON UNA FILOSOFÍA BASADA EN CALIDAD Y CUMPLIMIENTO CON NUESTROS CLIENTES, PROMOVIENDO UN MODELO DE RESPONSABILIDAD EN RIESGOS LABORALES, PARA LO CUAL CONTAMOS CON PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO Y CALIFICADO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADOS SEGÚN SUS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES, DANDO ASI CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA SANITARIA Y DE MEDIO AMBIENTE.

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS				
FICHA TECNICA	CONCEPTO SANITARIO	ORDEN DE SERVICIO GENERAL	MUESTRA DE CLORO RESIDUAL	REGISTRO FOTOGRAFICO

FUMICACERES


COORDINADOR TECNICO

REPRESENTANTE LEGAL


REGISTRÓ FOTOGRAFICO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES REALIZADO EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTIN PARRAN SEDE RURAL APOSENTOS CRISTALES

FUMICACERES
ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS
Y LAVADO DE TANQUES
3125215927 - 3138419819

ANTES

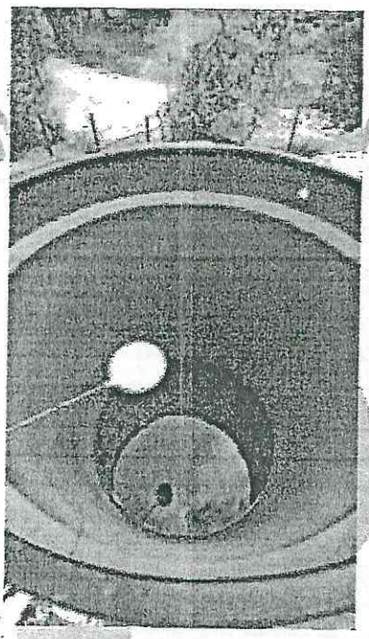

DESPUES

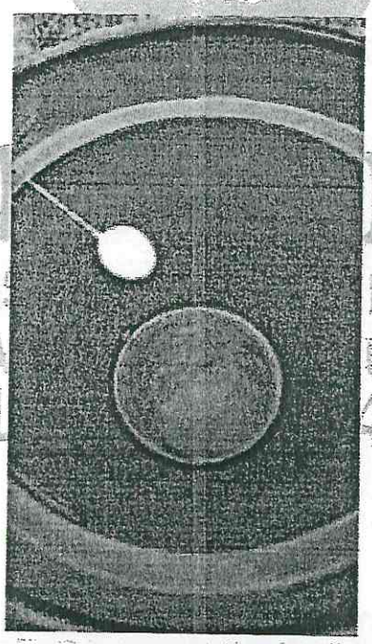

SOLUCIONAMOS PROBLEMAS
FUMICACERES
ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS
Y LAVADO DE TANQUES
3125215927 - 3138419819

313 841 9819 – 310 309 5044
CARRERA 2 F N°5 -32
FUMICACERES23@GMAIL.COM

FUMICACERES

	CERTIFICACIÓN DE LAVADO DE TANQUES		FUMICACERES ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS Y LAVADO DE TANQUES 3125215927 - 3138419819
RAZON SOCIAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTIN PARRA SEDE RURAL CRISTALES		
NIT	899999384-2	AREA	INTERNA
CONTACTO	JOHANA MONZON MURCIA	FECHA DE SERVICIO	31/08/2024
TELEFONO	3219877393	FECHA DE VENCIMIENTO	28/02/2025
DIRECCION	VEREDA CRISTALES	CIUDAD	SIMIJACA
OBSERVACIONES	LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 1 TANQUE DE 1.000 LITROS		

TIPO DE TANQUES	ELEVADO	X	SUBTERRANEO	
	CONFINADO		DE SUPERFICIE	
MATERIAL	PLASTICO	X	CONCRETO	
	MAMBRANA		ENCHAPE	
TANQUE 250 LTS		TANQUE 1.000 LTS	X	
TANQUE 300 LTS		TANQUE 2.000 LTS		
TANQUE 500 LTS		TANQUES 5.000 LTS		
TANQUE 10.000 LTS		TANQUE DE MAYOR CAPACIDAD		

TECNICOS ENCARGADOS	GIOVANNI BAUTISTA CASTRO

PRODUCTOS PARA DESINFECCIÓN	DOSIS	TIEMPO DE PERMANENCIA	CANTIDAD DE SOLUCIÓN	METODO
HIPOCLORITO DE SODIO	SOLUCIÓN DE 2000 ppm	10 MNTS	1.3 C.C * LITRO	DESINFECCIÓN

FUMICACERES DA CUMPLIMIENTO A LA LEY 9 DE 1979 Y DE IGUAL MANERA AL DECRETO 1575 DE 2007 DE SUS ARTICULOS 9 Y 10 DONDE SE EVALUA EL RIESGO QUE REPRESENTA LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO, DADO ESTE DECRETO SE REALIZA EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA BRINDAR UNA MEJOR CALIDAD.

FUMICACERES CONTAMOS CON UNA FILOSOFÍA BASADA EN CALIDAD Y CUMPLIMIENTO CON NUESTROS CLIENTES, PROMOVIENDO UN MODELO DE RESPONSABILIDAD EN RIESGOS LABORALES, PARA LO CUAL CONTAMOS CON PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO Y CALIFICADO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADOS SEGÚN SUS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES, DANDO ASI CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA SANITARIA Y DE MEDIO AMBIENTE.

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS				
FICHA TECNICA	CONCEPTO SANITARIO	ORDEN DE SERVICIO GENERAL	MUESTRA DE CLORO RESIDUAL	REGISTRO FOTOGRAFICO

FUMICACERES

COORDINADOR TECNICO

REPRESENTANTE LEGAL


REGISTRÓ FOTOGRAFICO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES REALIZADO EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTIN PARRA

TANQUE N° 9

ANTES



DESPUES

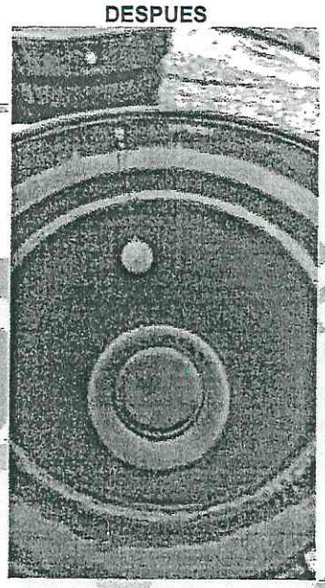


TANQUE N° 10

ANTES



DESPUES

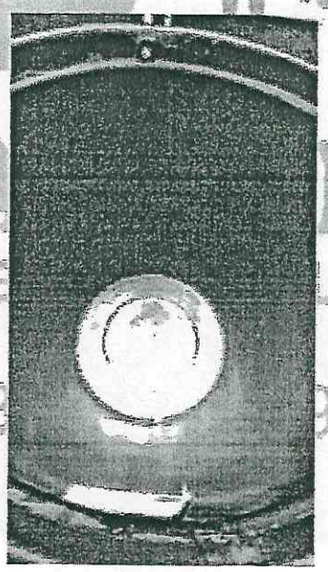


FUMICACERES
ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS
Y LAVADO DE TANQUES
3125215927 - 3138419819


REGISTRÓ FOTOGRAFICO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES REALIZADO EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTIN PARRA

TANQUE N° 7

ANTES

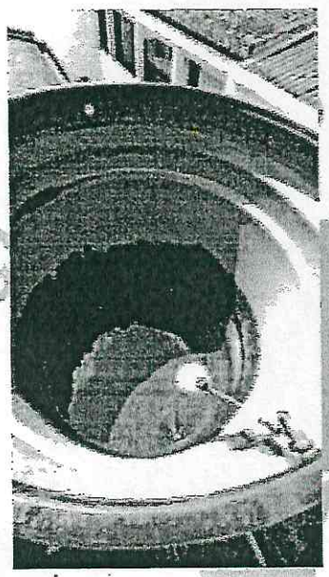


DESPUES

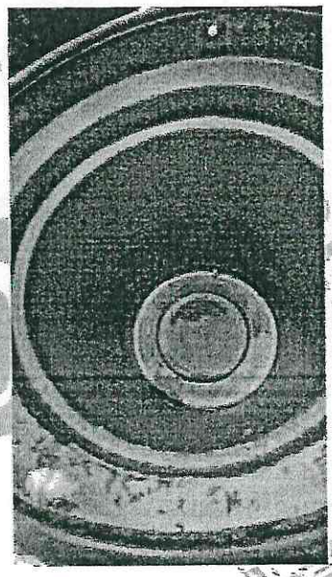


TANQUE N° 8

ANTES

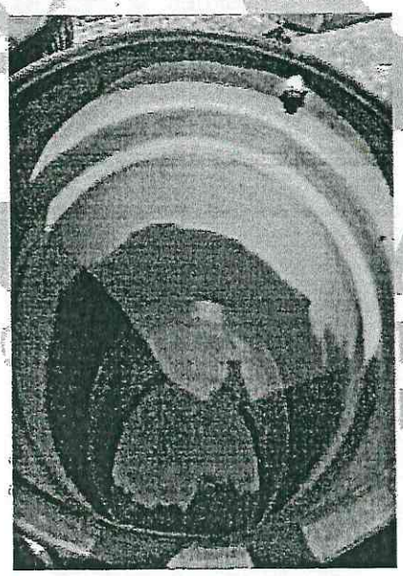

DESPUES

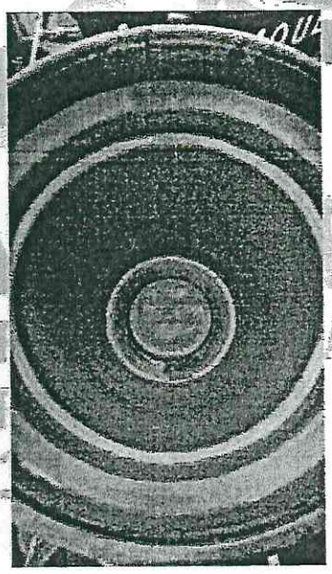


REGISTRÓ FOTOGRAFICO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES REALIZADO EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTIN PARRA


FUMICACERES
ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS
Y LAVADO DE TANQUES
3125215927 - 3138419819

TANQUE N° 5

ANTES

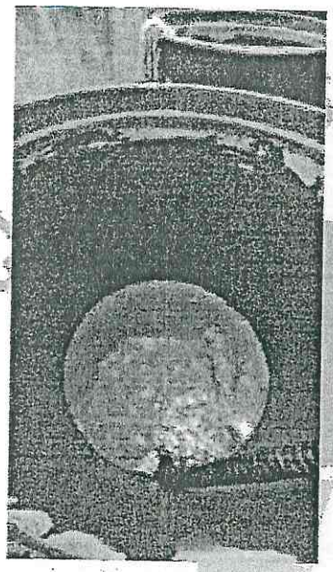


DESPUES

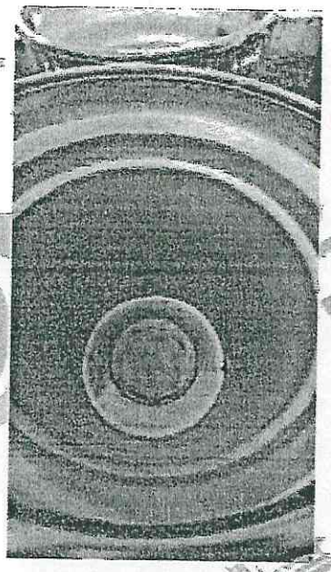


TANQUE N° 6

ANTES

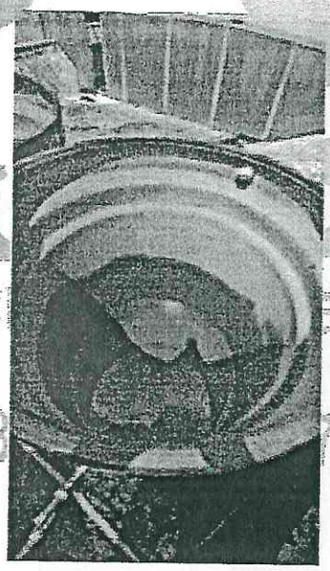

DESPUES

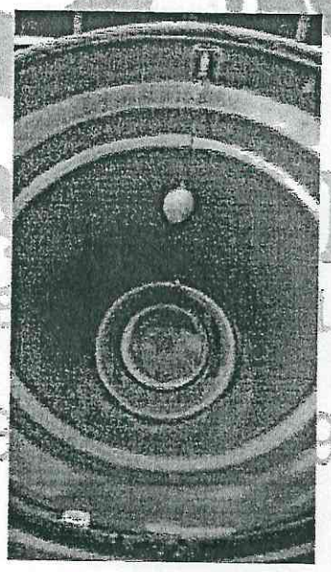


313 841 9819 - 310 309 5044
CARRERA 2 F N°5 -32
FUMICACERES23@GMAIL.COM

FUMICACERES
ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS
Y LAVADO DE TANQUES
3125215927 - 3138419819


REGISTRÓ FOTOGRAFICO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES REALIZADO EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTIN PARRA

TANQUE N° 3

ANTES

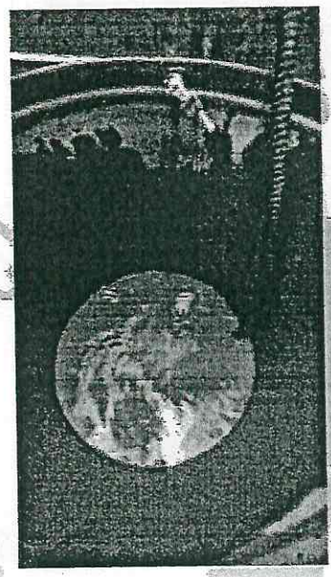


DESPUES

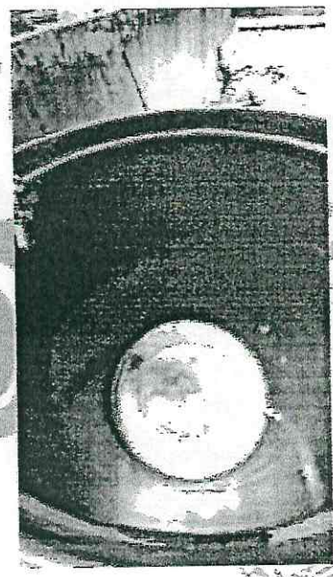

TANQUE N° 4

ANTES

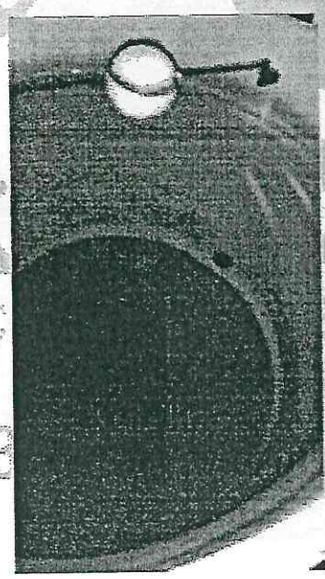

DESPUES




FUMICACERES
ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS
Y LAVADO DE TANQUES
3125215927 - 3138419819


REGISTRÓ FOTOGRAFICO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES REALIZADO EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTIN PARRA

TANQUE N° 1

ANTES

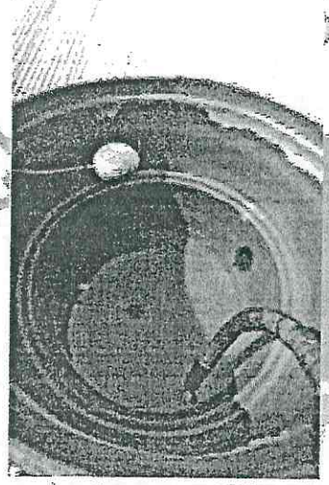

DESPUES

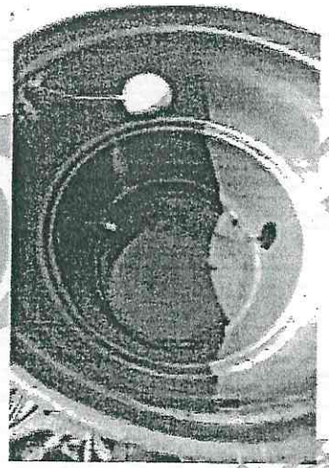


TANQUE N° 2

ANTES



DESPUES

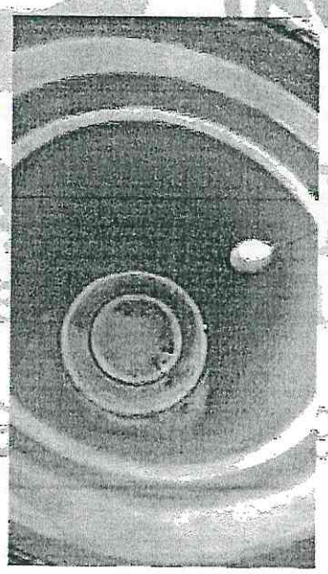

SOLUCIONES TOTALES
FUMICACERES
ESPECIALISTAS EXTERMINIO DE PLAGAS
DE TANQUES

FUMICACERES

	CERTIFICACIÓN DE LAVADO DE TANQUES		FUMICACERES ESPECIALISTAS EN EXTERMINIO DE PLAGAS Y LAVADO DE TANQUES 3125215927 - 3138419819
RAZON SOCIAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTIN PARRA		
NIT	899999384-2	AREA	INTERNA
CONTACTO	JOHANA MONZON MURCIA	FECHA DE SERVICIO	31/08/2024
TELEFONO	3219877393	FECHA DE VENCIMIENTO	28/02/2025
DIRECCION	CALLE 9A N° 12 - 64	CIUDAD	SIMIJACA
OBSERVACIONES	LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 10 TANQUES 1.000 LITROS		

TIPO DE TANQUES	ELEVADO	X	SUBTERRANEO	
	CONFINADO		DE SUPERFICIE	
MATERIAL	PLASTICO	X	CONCRETO	
	MAMBRANA		ENCHAPE	
TANQUE 250 LTS		TANQUE 1.000 LTS	X	
TANQUE 300 LTS		TANQUE 2.000 LTS		
TANQUE 500 LTS		TANQUES 5.000 LTS		
TANQUE 10.000 LTS		TANQUE DE MAYOR CAPACIDAD		

TECNICOS ENCARGADOS	GIOVANNI BAUTISTA CASTRO

PRODUCTOS PARA DESINFECCIÓN	DOSIS	TIEMPO DE PERMANENCIA	CANTIDAD DE SOLUCIÓN	METODO
HIPOCLORITO DE SODIO	SOLUCIÓN DE 2000 ppm	10 MNTS	1.3 C.C * LITRO	DESINFECCIÓN

FUMICACERES DA CUMPLIMIENTO A LA LEY 9 DE 1979 Y DE IGUAL MANERA AL DECRETO 1575 DE 2007 DE SUS ARTICULOS 9 Y 10 DONDE SE EVALUA EL RIESGO QUE REPRESENTA LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO, DADO ESTE DECRETO SE REALIZA EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA BRINDAR UNA MEJOR CALIDAD.


FUMICACERES CONTAMOS CON UNA FILOSOFÍA BASADA EN CALIDAD Y CUMPLIMIENTO CON NUESTROS CLIENTES, PROMOVIENDO UN MODELO DE RESPONSABILIDAD EN RIESGOS LABORALES, PARA LO CUAL CONTAMOS CON PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO Y CALIFICADO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADOS SEGÚN SUS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES, DANDO ASI CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA SANITARIA Y DE MEDIO AMBIENTE.

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS				
FICHA TECNICA	CONCEPTO SANITARIO	ORDEN DE SERVICIO GENERAL	MUESTRA DE CLORO RESIDUAL	REGISTRO FOTOGRAFICO


FUMICACERES


COORDINADOR TECNICO

REPRESENTANTE LEGAL

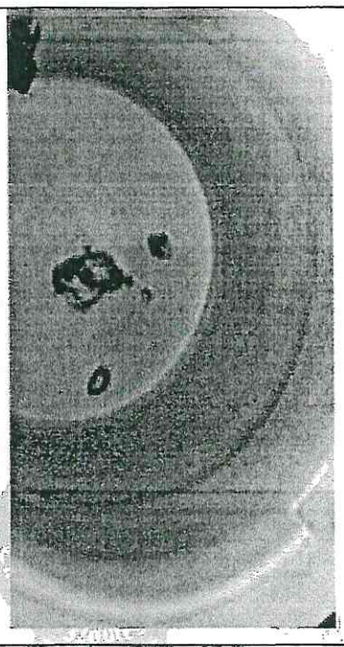



REGISTRÓ FOTOGRÁFICO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES REALIZADO EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTÍN PARRAN SEDE RURAL EL SANTUARIO

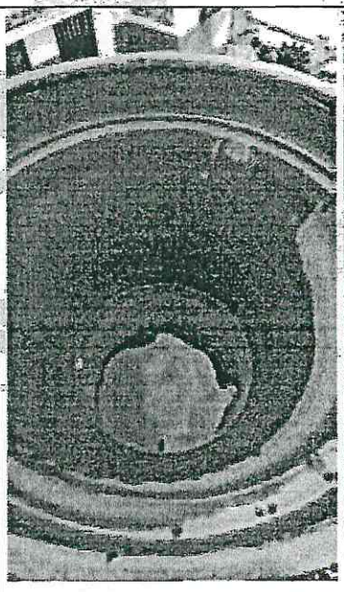

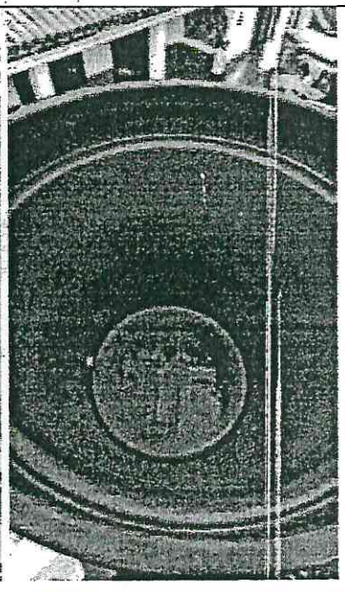

REGISTRÓ FOTOGRÁFICO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES REALIZADO EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTÍN PARRAN SEDE RURAL TAQUIRA

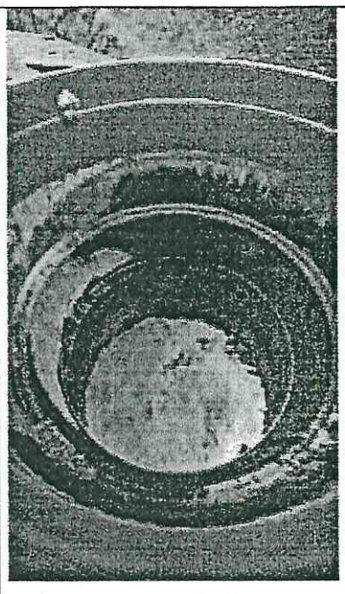


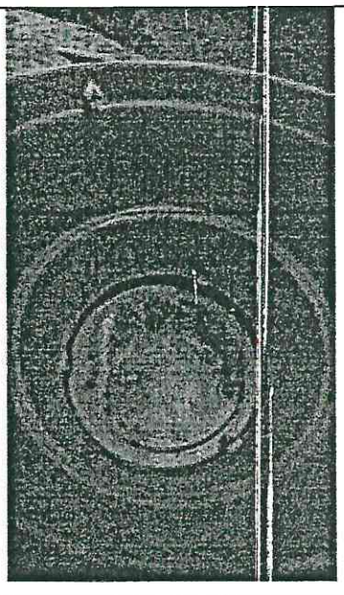


Retención documental


Elaborado			Revisado		
Nombre	Cargo	Firma	Nombre	Cargo	Firma
LEONARDO PEÑA	APOYO OFICINA DE PLANEACION		JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA	SECRETARIO DE PLANEACION	
Aprobado					
Nombre	Cargo	Firma	Nombre del documento	TRD	
JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA	SECRETARIO DE PLANEACION		ACTA		

REGISTRÓ FOTOGRÁFICO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES REALIZADO EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTÍN PARRAN SEDE RURAL SAN JOSÉ

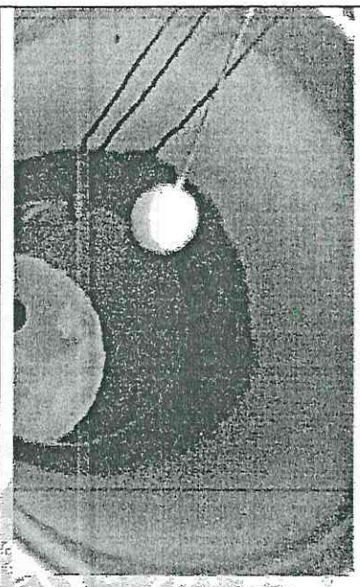





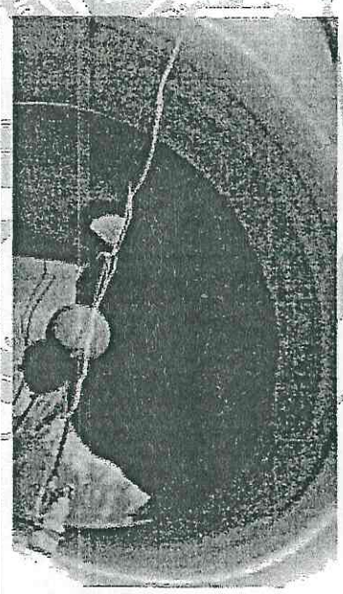




REGISTRÓ FOTOGRÁFICO DE LAVADO Y ES INFECCIÓN DE TANQUES REALIZADO EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTÍN PARRA SAN RAFAEL

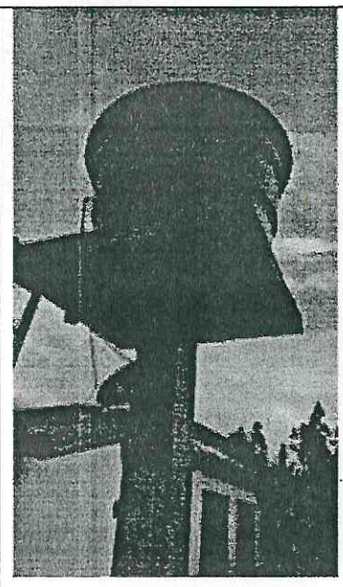



Retención documental					
Elaborado			Revisado		
Nombre	Cargo	Firma	Nombre	Cargo	Firma
LEONARDO PEÑA	APOYO OFICINA DE PLANEACION		JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA	SECRETARIO DE PLANEACION	
Aprobado					
Nombre	Cargo	Firma	Nombre del documento	TRD	
JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA	SECRETARIO DE PLANEACION		ACTA		

REGISTRÓ FOTOGRÁFICO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES REALIZADO EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTÍN PARRAN SEDE RURAL SAN FRANCISCO

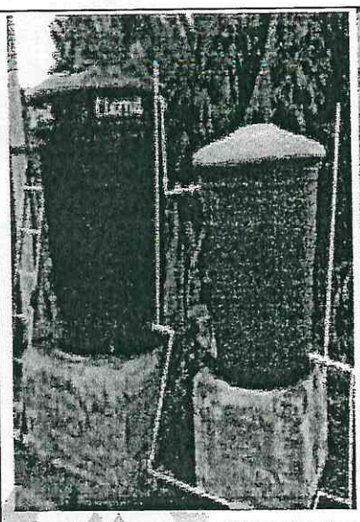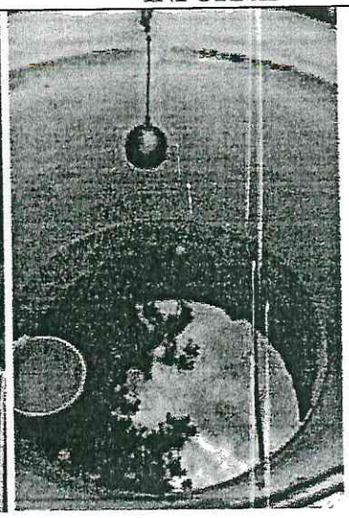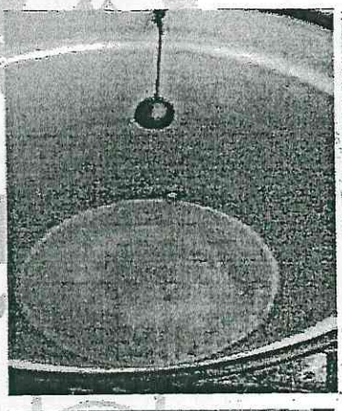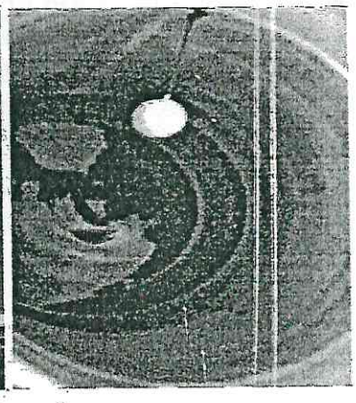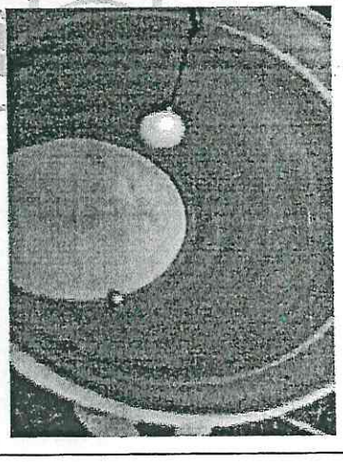


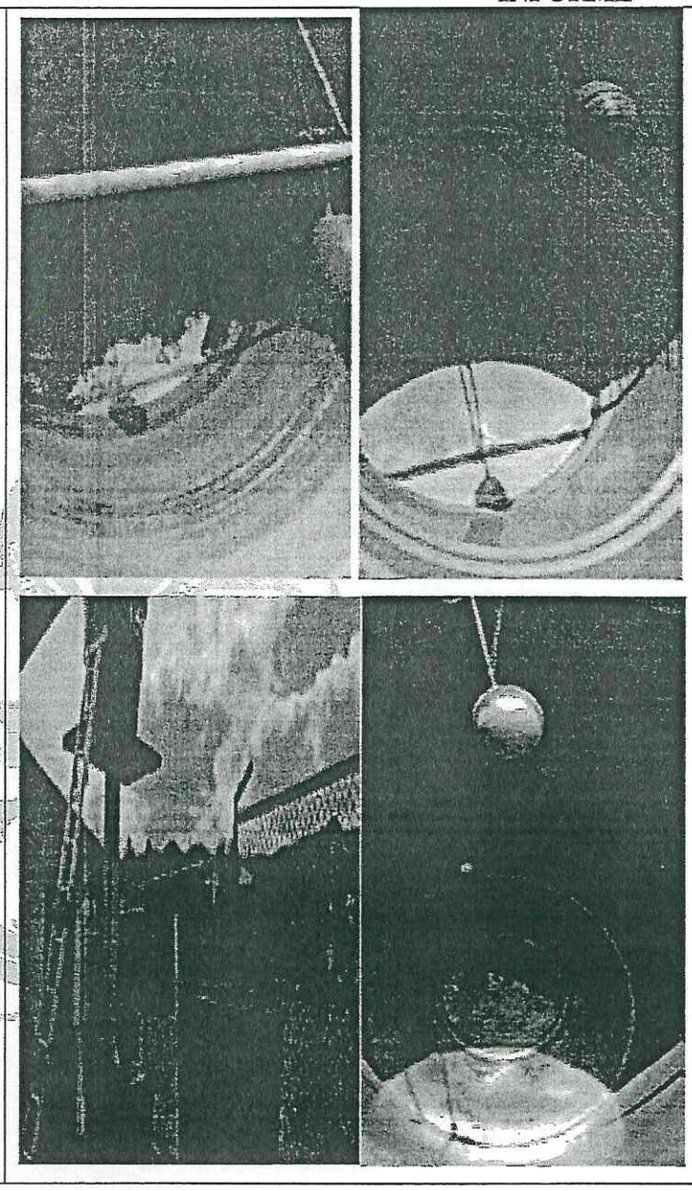Retención documental					
Elaborado			**Revisado**		
Nombre	**Cargo**	**Firma**	**Nombre**	**Cargo**	**Firma**
LEONARDO PEÑA	APOYO OFICINA DE PLANEACION		JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA	SECRETARIO DE PLANEACION	
Aprobado					
Nombre	**Cargo**	**Firma**	**Nombre del documento**	**TRD**	
JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA	SECRETARIO DE PLANEACION		ACTA		

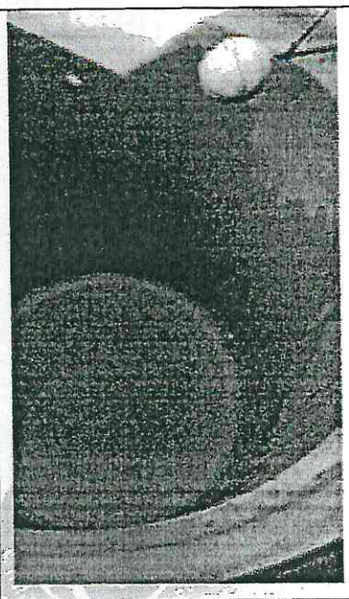



REGISTRÓ FOTOGRÁFICO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES REALIZADO EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTÍN PARRAN SEDE RURAL RACIAL



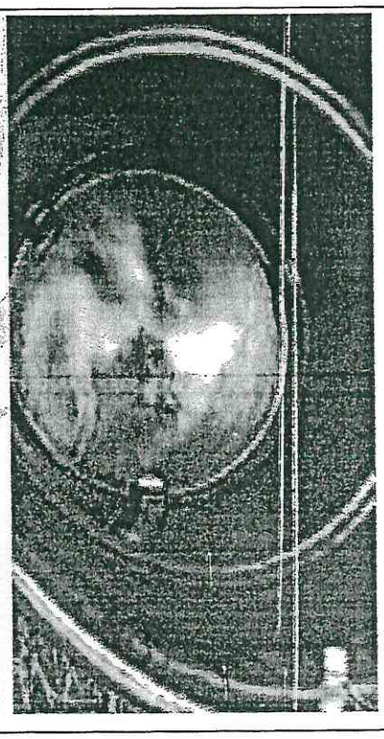


REGISTRÓ FOTOGRÁFICO DE LAVADO Y ES INFECCIÓN DE TANQUES REALIZADO EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTÍN PARRAN SEDE RURAL PEÑA BLANCA

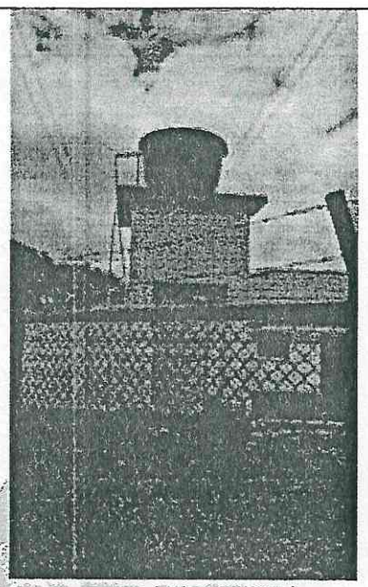


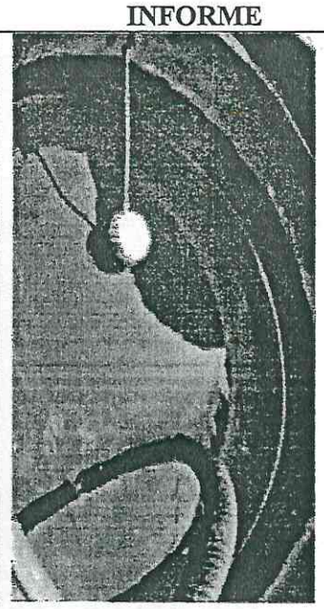



REGISTRÓ FOTOGRAFICO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES REALIZADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTIN PARRA ESCUELA POLICARPA SALAVARRIETA PRIMARIA

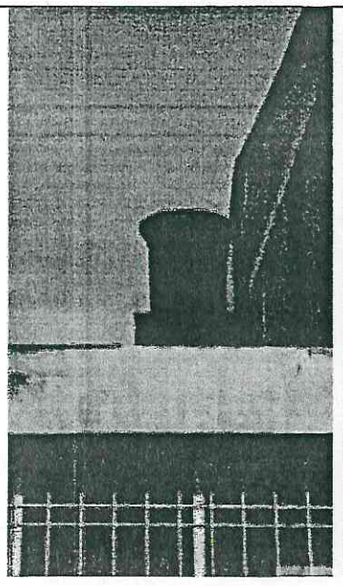


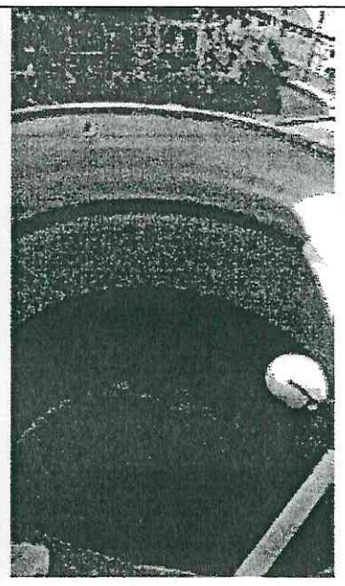

Retención documental					
Elaborado			Revisado		
Nombre	Cargo	Firma	Nombre	Cargo	Firma
LEONARDO PEÑA	APOYO OFICINA DE PLANEACION		JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA	SECRETARIO DE PLANEACION	
Aprobado					
Nombre	Cargo	Firma	Nombre del documento	TRD	
JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA	SECRETARIO DE PLANEACION		ACTA		

REGISTRÓ FOTOGRÁFICO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES REALIZADO EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTÍN PARRA SEDE RURAL LA ESTACIÓN




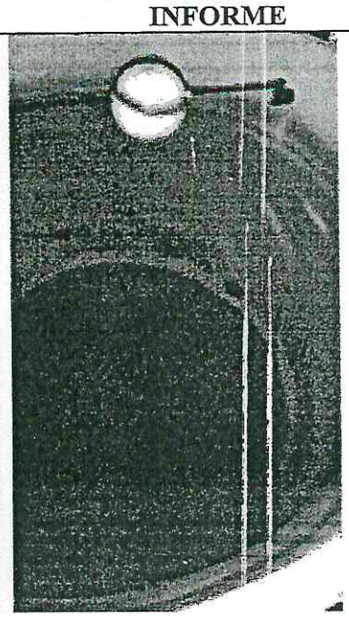





Retención documental					
Elaborado			Revisado		
Nombre	Cargo	Firma	Nombre	Cargo	Firma
LEONARDO PEÑA	APOYO OFICINA DE PLANEACION		JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA	SECRETARIO DE PLANEACION	
Aprobado					
Nombre	Cargo	Firma	Nombre del documento	TRD	
JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA	SECRETARIO DE PLANEACION		ACTA		


REGISTRÓ FOTOGRÁFICO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES REALIZADO EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTÍN PARRAN SEDE RURAL EL FICAL

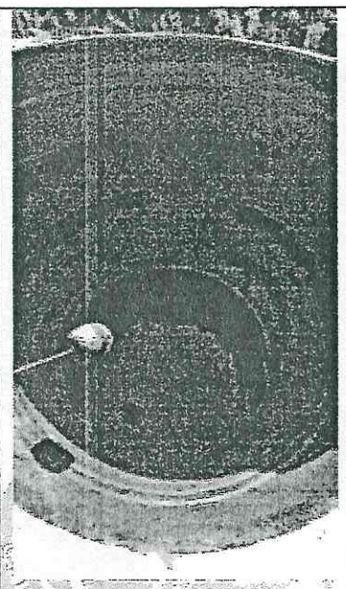


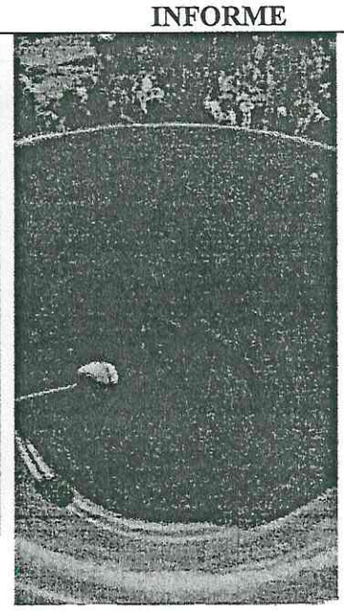


REGISTRÓ FOTOGRÁFICO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES REALIZADO EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTÍN PARRAN SEDE RURAL EL JUNCAL

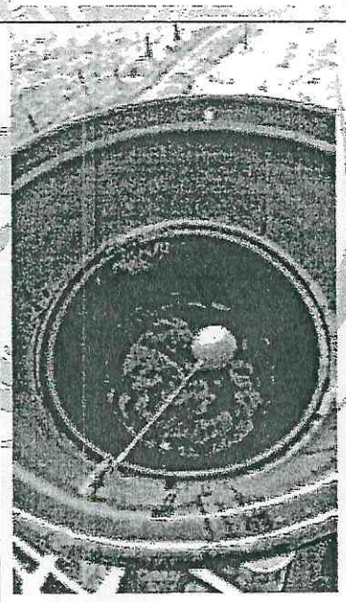


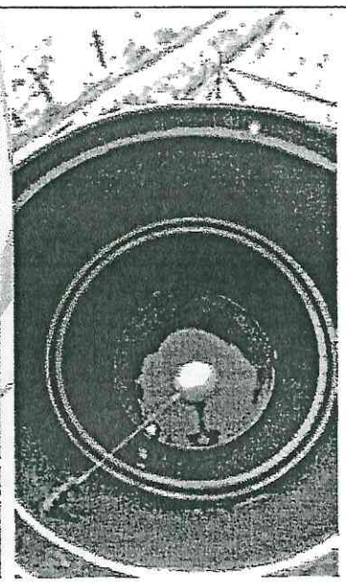

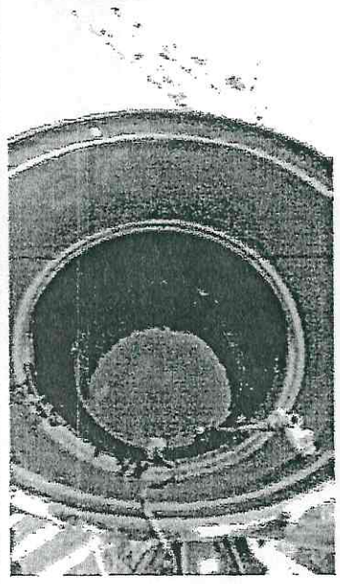


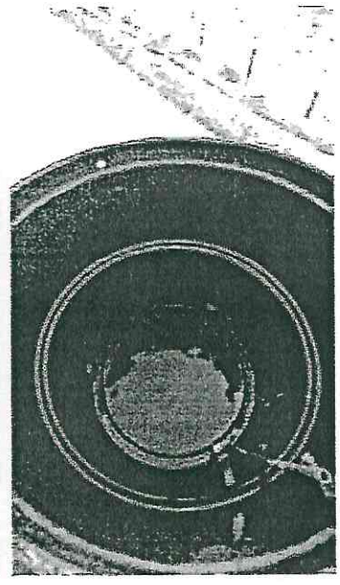



Retención documental					
Elaborado			Revisado		
Nombre	Cargo	Firma	Nombre	Cargo	Firma
LEONARDO PEÑA	APOYO OFICINA DE PLANEACION		JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA	SECRETARIO DE PLANEACION	
Aprobado					
Nombre	Cargo	Firma	Nombre del documento	TRD	
JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA	SECRETARIO DE PLANEACION		ACTA		

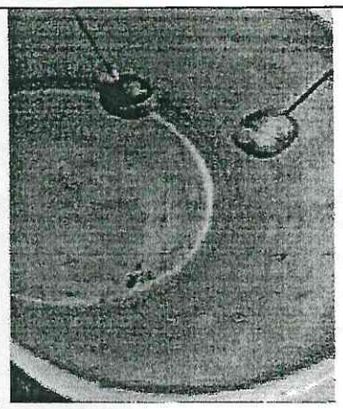


REGISTRÓ FOTOGRÁFICO DE LAVADO Y ES INFECCIÓN DE TANQUES REALIZADO EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTÍN PARRAN SEDE RURAL DON LOPE 2

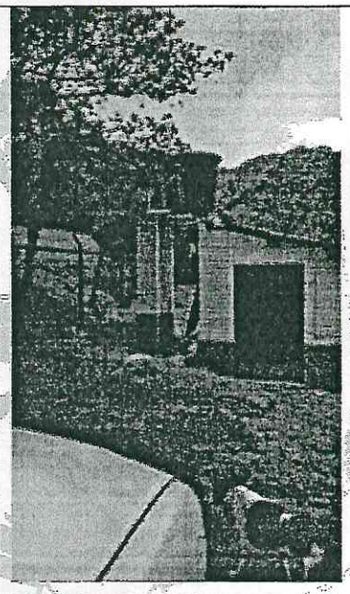

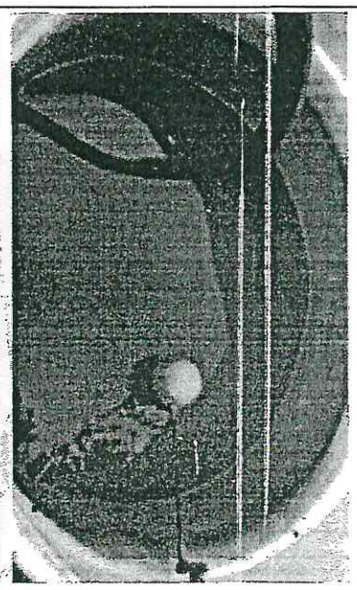


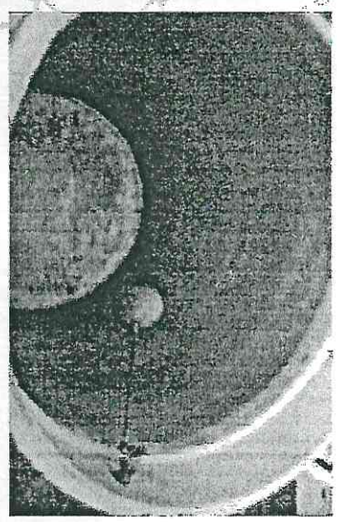




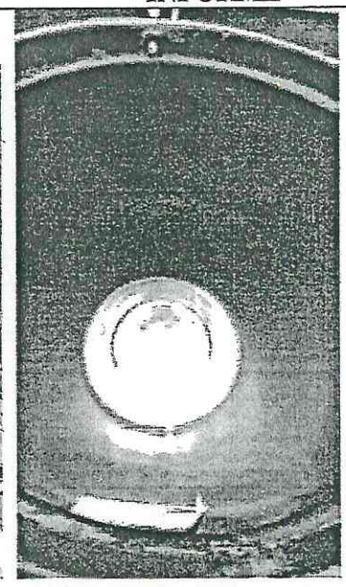



REGISTRÓ FOTOGRÁFICO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES REALIZADO EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTÍN PARRAN SEDE RURAL APOSENTOS CRISTALES

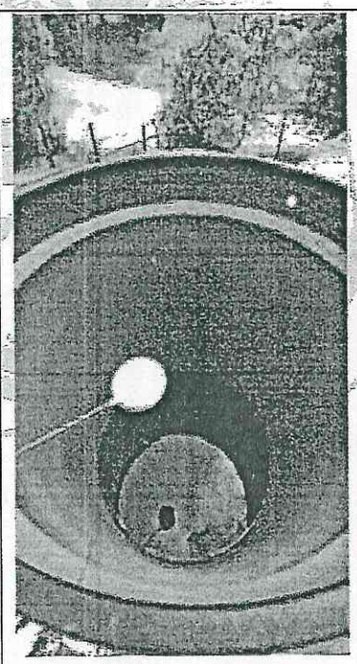

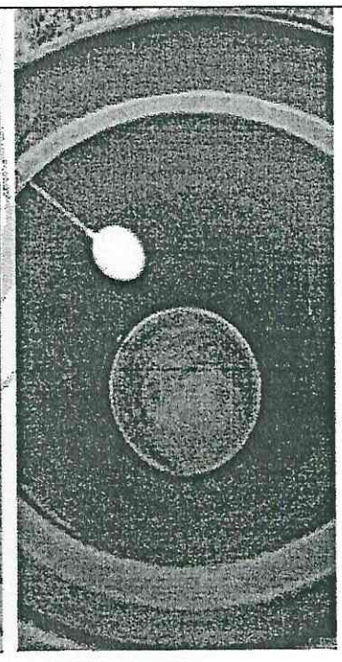


REGISTRÓ FOTOGRÁFICO DE LAVADO Y ES INFECCIÓN DE TANQUES REALIZADO EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTÍN PARRAN SEDE RURAL DON LOPE 1

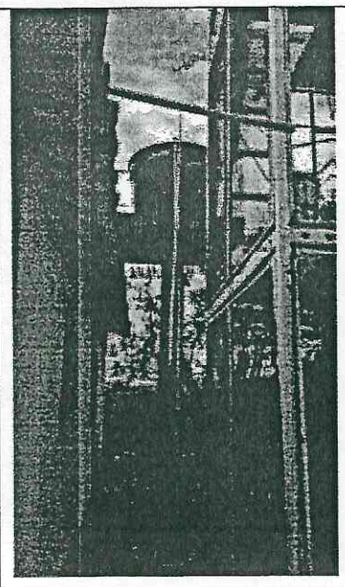


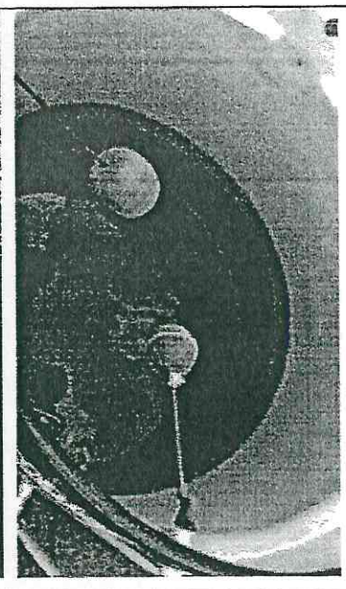

Retención documental					
Elaborado			**Revisado**		
Nombre	**Cargo**	**Firma**	**Nombre**	**Cargo**	**Firma**
LEONARDO PEÑA	APOYO OFICINA DE PLANEACION		JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA	SECRETARIO DE PLANEACION	
Aprobado					
Nombre	**Cargo**	**Firma**	**Nombre del documento**	**TRD**	
JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA	SECRETARIO DE PLANEACION		ACTA		

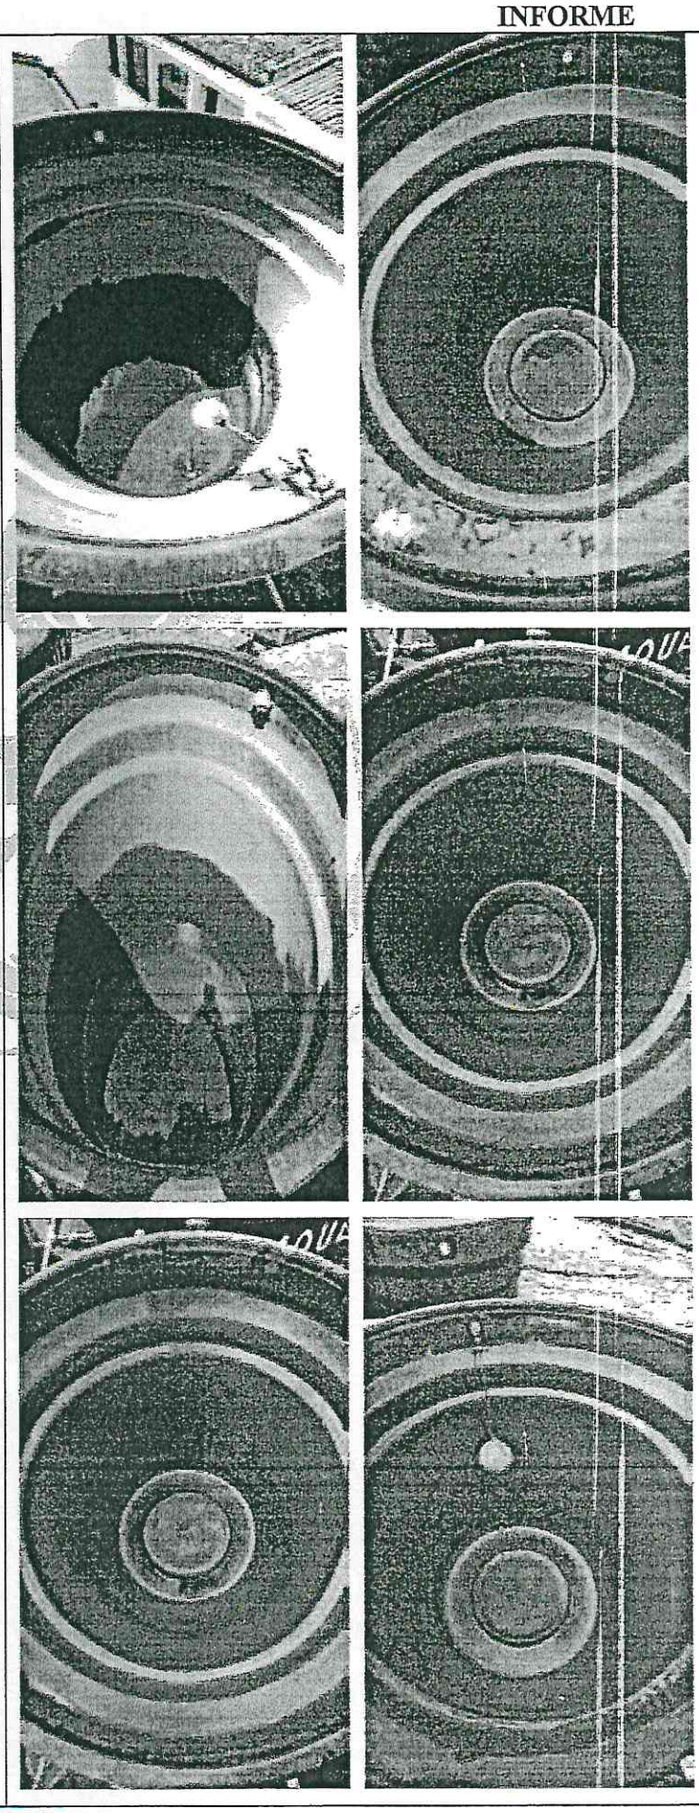


Retención documental					
Elaborado			Revisado		
Nombre	Cargo	Firma	Nombre	Cargo	Firma
LEONARDO PEÑA	APOYO OFICINA DE PLANEACION		JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA	SECRETARIO DE PLANEACION	
Aprobado					
Nombre	Cargo	Firma	Nombre del documento	TRD	
JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA	SECRETARIO DE PLANEACION		ACTA		

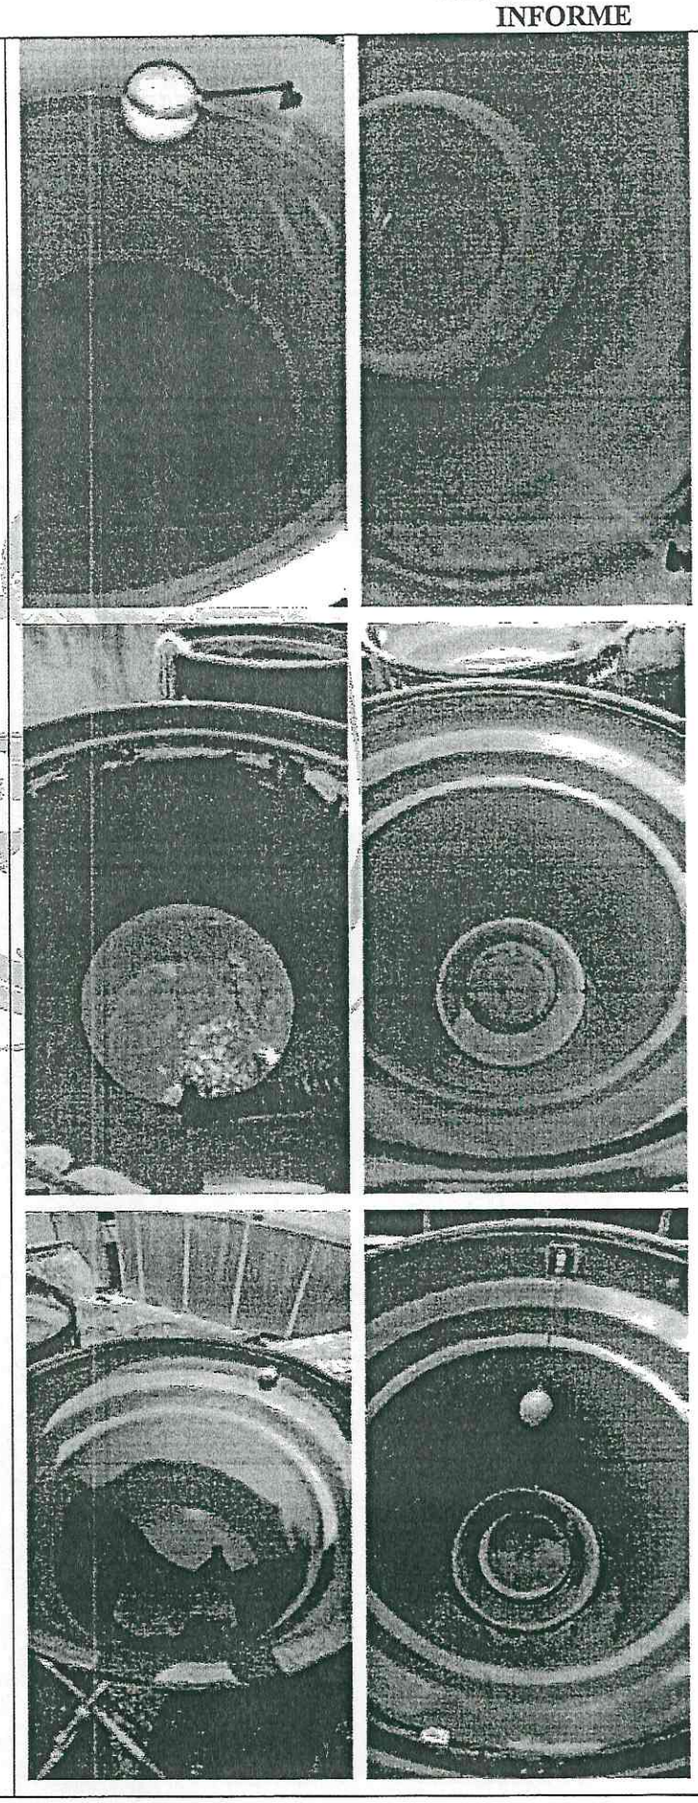

Retención documental					
Elaborado			**Revisado**		
Nombre	**Cargo**	**Firma**	**Nombre**	**Cargo**	**Firma**
LEONARDO PEÑA	APOYO OFICINA DE PLANEACION		JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA	SECRETARIO DE PLANEACION	
Aprobado					
Nombre	**Cargo**	**Firma**	**Nombre del documento**	**TRD**	
JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA	SECRETARIO DE PLANEACION		ACTA		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES REALIZADO EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTÍN PARRA

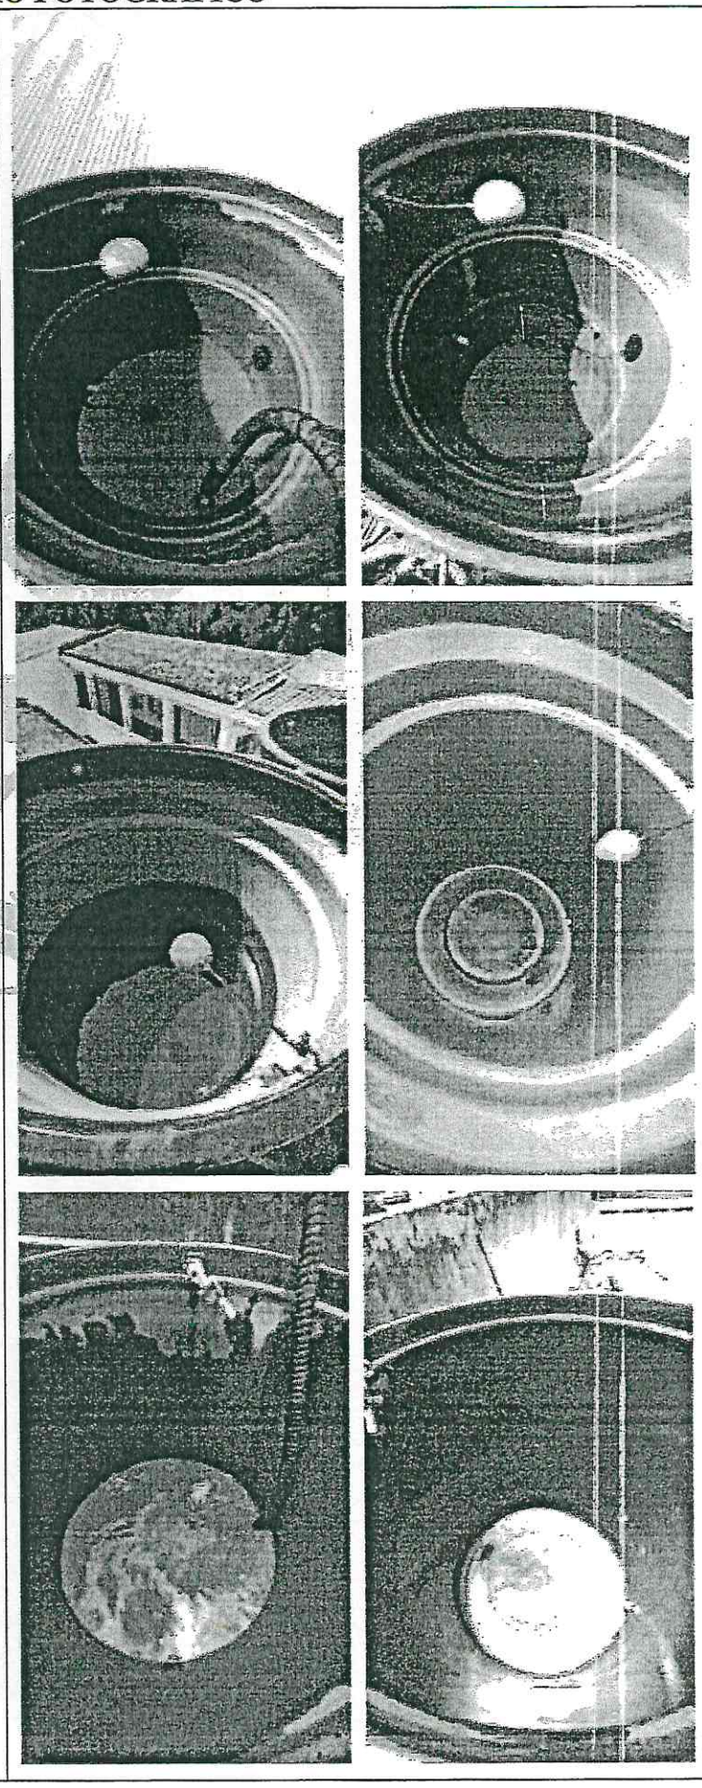

Retención documental					
Elaborado			Revisado		
Nombre	Cargo	Firma	Nombre	Cargo	Firma
LEONARDO PEÑA	APOYO OFICINA DE PLANEACION		JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA	SECRETARIO DE PLANEACION	
Aprobado					
Nombre	Cargo	Firma	Nombre del documento	TRD	
JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA	SECRETARIO DE PLANEACION		ACTA		