



# ACTA DE ENTREGA A ENTERA SATISFACCION

FO-GH-19

Versión: 01

Fecha: 20/09/2014

Página: 1 de 1

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATISTA:</b>                       | SUMINISTROS EN PREVENCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S.A.S<br>NIT. 901790187-5<br>Representante Legal: MIGUEL FABIAN GONZALEZ NAVARRO<br>Cedula No.1.130.624.117 Cali -Valle                                                                                                                                                  |
| <b>CONTRATO:</b>                          | 13.05.185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OBJETO:</b>                            | "PRESTACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL IMCY, UBICADA EN LA CARRERA 5 # 6-34 DEL BARRIO BELALCÁZAR, LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CARRERA 6 # 4 - 31 DEL BARRIO BELALCAZAR Y EL CENTRO CULTURAL DE YUMBO, UBICADO EN LA CARRERA 3 N # 8 AN 58 DEL MUNICIPIO DE YUMBO" |
| <b>FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:</b>  | Veinticuatro (24) de abril de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:</b> | Tres (03) de mayo de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FECHA PRESENTE ACTA:</b>               | ocho (08) de mayo de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Para dar recibido a entera satisfacción del contrato de "PRESTACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL IMCY, UBICADA EN LA CARRERA 5 # 6-34 DEL BARRIO BELALCÁZAR, LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CARRERA 6 # 4 - 31 DEL BARRIO BELALCAZAR Y EL CENTRO CULTURAL DE YUMBO, UBICADO EN LA CARRERA 3 N # 8 AN 58 DEL MUNICIPIO DE YUMBO". cuyo objeto se ha a notado, suscrito entre el Instituto Municipal de Cultura de Yumbo – IMCY y SUMINISTROS EN PREVENCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S.A.S , NIT. 901790187-5 cuyo representante legal es: MIGUEL FABIAN GONZALEZ NAVARRO , identificado (a) con C.C. 1.130.624.117 Cali -Valle , se ha realizado la revision de los documentos soportes por parte del contratista. Producto entregado: 1) factura electronica de venta No. FV-1279 por valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL

OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$2.422.840), que corresponde al 100% del valor total del contrato. 2)

## RELACIÓN VALORES DE LA ORDEN

| NUMERO DE CONTRATO                                                                      |                                                                                         |                                                                                         | 13.05.185          |                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| VALOR TOTAL                                                                             | EJECUTADO A LA FECHA                                                                    | VALOR DEL PRESENTE PAGO                                                                 | VALOR POR EJECUTAR | AVANCE PORCENTUAL   |               |
|                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |                    | %AVANCE DEL PERIODO | %AVANCE TOTAL |
| DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$2.422.840) | DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$2.422.840) | DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$2.422.840) | \$0                | 100%                | 100%          |

Para constancia y de acuerdo entre las partes, se firma la presente acta de entrega en Yumbo (V), el día ocho (08) de mayo de 2026.

JOHN SEBASTIAN ECHEVERRI COLLAZOS

Gerente

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Elaboro            | Clara Ines Barragan Tovar  |
| Reviso             | John Sebastia Echeverri C. |
| GESTION DOCUMENTAL |                            |
| Original:          |                            |
| Copia(s):          | Carpeta No. 13.05.185      |



|                                                                                   |                                                                                                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <h1 style="text-align: center;">AUTORIZACION DE PAGO</h1> <p style="text-align: center;">FO-GH-20</p> | <b>Versión: 01</b>       |
|                                                                                   |                                                                                                       | <b>Fecha: 20/09/2014</b> |
|                                                                                   |                                                                                                       | <b>Página: 1 de 1</b>    |

**EL GERENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO-IMCY**  
**NIT. 890.330.180-2**

**AUTORIZA EL PAGO CERTIFICANDO QUE:**

Los documentos del Contrato No.13.05.185 cuyo objeto contractual es "PRESTACION DEL SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL IMCY, UBICADA EN LA CARRERA 5 # 6-34 DEL BARRIO BELALCÁZAR, LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CARRERA 6 # 4 - 31 DEL BARRIO BELALCAZAR Y EL CENTRO CULTURAL DE YUMBO, UBICADO EN LA CARRERA 3 N # 8 AN 58 DEL MUNICIPIO DE YUMBO". Suscrito con SUMINISTROS EN PREVENION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S.A.S. , NIT. 901790187-5 cuyo representante legal es: MIGUEL FABIAN GONZALEZ NAVARRO , identificado (a) con C.C. 1.130.624.117 de Cali -Valle, los documentos originales se encuentran en el archivo de la oficina de Talento Humano, entre ellos los siguientes:

|    |                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Disponibilidad No. 000223 del 26 de marzo de 2026                                                                                              |
| 2  | Contrato No. 13.05.185 debidamente firmado                                                                                                     |
| 3  | Registro presupuestal No. 000256 del 24 de abril de 2025                                                                                       |
| 4  | Factura electronica de venta No. FV-1279 por valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$2.422.840). |
| 5  | Informe tecnico de inspeccion y ejecucion.                                                                                                     |
| 6  | Certificado cuenta bancaria                                                                                                                    |
| 7  | Planilla de pago de seguridad social No. 6019121259 periodo abril.                                                                             |
| 8  | Comprobante de pago de nomina.                                                                                                                 |
| 9  | Certificado de pago de aportes parafiscales.                                                                                                   |
| 10 | Certificado de entrega a entera satisfaccion firmado por el supervisor del contrato                                                            |

La presente certificación se expide para la autorización del UNICO PAGO, por la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$2.422.840), el cual corresponde al 100%, del valor total del contrato.

En constancia de lo anterior se firma en Yumbo a los ocho (08) dias del mes de mayo de 2026

  
**JOHN SEBASTIAN ECHEVERRI COLLAZOS**

Gerente

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Elaboro                   | Clara Ines Barragan Tovar   |
| Reviso                    | John Sebastian Echeverri C. |
| <b>GESTION DOCUMENTAL</b> |                             |
| Original:                 |                             |
| Copia(s):                 | Carpeta No. 13.05.185       |

**SUMINISTROS EN PREVENCIÓN DE  
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

NIT 31948257-8



**CERTIFICADO DE BAJA**

**Extintor diclorotrifluoroetano (HCFC-123)**

Santiago de Cali, 29 de Abril 2026

**EMPRESA: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO - IMCY**

**NIT: 890330180-2**

**Dirección: CRA 5 #6-34**

**Teléfono: 602 86691529**

**Extintor:**

- Tipo: SOLKAFLAM
- Tipo de incendios: ABC
- Capacidad: 10 lb
- Cantidad: 7

**Motivo de la baja:**

Descontinuación del agente extintor agente contaminante del medio ambiente y capa de ozono

**Observaciones:**

- El extintor fue inspeccionado y se encontró que el agente extintor pertenece al grupo de residuos peligrosos (RESPEL)
- El extintor fue retirado del servicio y se realizó disposición final

Esto de acuerdo con la Resolución 2749 de 2017 debido a que el agente limpio HCFC-123 es nocivo para el medio ambiente, dado que es una sustancia agotadora de la capa de ozono listada en el Anexo C del Protocolo de Montreal

**Firma:**

**Miguel Fabian González Navarro**  
**Representante Legal**

**SUMINISTROS EN PREVENCIÓN DE  
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

NIT 31948257-8



**CERTIFICADO DE BAJA  
Extintor ABC**

**Santiago de Cali, 29 de Abril 2026**

**EMPRESA: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO - IMCY**

**NIT: 890330180-2**

**Dirección: CRA 5 #6-34**

**Teléfono: 602 86691529**

**Extintor:**

- Tipo: PQS
- Tipo de incendios: ABC
- Capacidad: 10 lb
- Cantidad: 1

**Motivo de la baja:**

Se encuentra poroso

**Observaciones:**

- El extintor fue inspeccionado y se encontró no apto para funcionamiento.
- El extintor fue retirado del servicio y se realizó disposición final

**Firma:**

**Miguel Fabian González Navarro**  
**Representante Legal**

**SUMINISTROS EN PREVENCION DE  
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

NIT 901790187-5



**CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD POR VENTA,  
RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES  
NTC 2885 - DEC 1072:2015**

**IDENTIFICACION**

**RAZON SOCIAL:** INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO - IMCY

**DIRECCION:** CRA 5 # 6-34

**EVALUACION:** RECARGA DE EXTINTOR CONTRA INCENDIO

**FECHA:** 29 DE ABRIL DE 2026

Mediante la presente **SUMINISTROS EN PREVENCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO - SUPRESST** garantiza el funcionamiento y eficiencia de los extintores de incendio portátiles que se detallan en este documento, habiéndose efectuado recarga de los equipos, utilizando agentes autorizados y reglamentados en la **NORMA TECNICA COLOMBIANA - NTC 2885**, por lo que se emite el presente, después de haber realizando el servicio de mantenimiento y recarga de los siguientes extintores:

| CANTIDAD | TIPO DE AGENTE<br>EXTINTOR | CAPACIDAD | FECHA DE<br>RECARGA | FECHA DE<br>VENCIMIENTO<br>CARGA | OPERACIÓN                           |
|----------|----------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 25       | ABC                        | 10 LBS    | ABRIL 2026.         | ABRIL 2027.                      | RECARGA                             |
| 2        | ABC                        | 20 LBS    | ABRIL 2026.         | ABRIL 2027.                      | RECARGA                             |
| 16       | CO2                        | 10 LBS    | ABRIL 2026.         | ABRIL 2027.                      | MANTENIMIENTO                       |
| 3        | CO2                        | 10 LBS    | ABRIL 2026.         | ABRIL 2027.                      | PRUEBA<br>HIDROSTATICA Y<br>RECARGA |
| 5        | AGUA (H2O)                 | 2,5 GL    | ABRIL 2026.         | ABRIL 2027.                      | RECARGA                             |

**SUMINISTROS EN PREVENCIÓN DE  
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

NIT 901790187-5



**CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD POR VENTA,  
RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES  
NTC 2885 - DEC 1072:2015**

**IDENTIFICACION**

**RAZON SOCIAL:** INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO - IMCY

**DIRECCION:** CRA 5 # 6-34

**EVALUACION:** RECARGA DE EXTINTOR CONTRA INCENDIO

**FECHA:** 29 DE ABRIL DE 2026

Por tal razón, se expide el siguiente certificado, teniendo en cuenta que el servicio tiene una garantía de un año (desde la fecha de recarga), siempre y cuando el extintor se despresurice: no por uso, activación o condiciones ambientales que puedan deteriorar la superficie del extintor.

Atentamente,

Miguel F Gonzalez N  
Representante Legal



**Ambiente**  
Nº 900 867 590-1

# MANIFIESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS

Nº 71774

Ubicación  
Carretera 21 #9-01 Callesinas

Tel: (005) 895 719  
Cel: 315 549129 / 314 883842  
E-mail: Sr. Oscar Velez

Placa Vehículo:

W-7023

Fecha:

20/05/20

Ciudad:

Cali

Conductor:

Alfonso

Operario:

Juan

## Datos Básicos del Generador

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Nombre del Generador     | SUNFEST SAS          |
| Número de Identificación | 1                    |
| Dirección de recolección | Cra. 116 E - 1102-15 |

| Corriente / Sub cte | Residuos                                                                       | Peso Kg | Manejo              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| Y1.1                | Anatomopatológicos                                                             |         | EST                 |
| Y1.2                | Biosanitarios                                                                  |         | EST                 |
| Y1.3                | Cortopunzantes                                                                 |         | INC                 |
| Y1.4                | Desechos de Animales                                                           |         | INC                 |
| Y4                  | Medic. Fármacos vencidos                                                       |         | BP                  |
| A4010               | Envases de medicamentos                                                        |         | INC                 |
| Y16                 | Líquido Fijador <input type="checkbox"/> Placa de RX <input type="checkbox"/>  |         | APROVE              |
|                     | Líquido Revalorador <input type="checkbox"/>                                   |         |                     |
|                     | Otros:                                                                         |         |                     |
| Y14                 | Glutaraldehído                                                                 |         | Término Destrucción |
| A1180               | RAEES                                                                          |         | APROVE              |
| INDUSTRIALES        |                                                                                |         |                     |
| Y9                  | WAIPES <input type="checkbox"/> PINTURA <input type="checkbox"/>               |         | Término Destrucción |
|                     | ACEITES <input type="checkbox"/> FILTROS <input type="checkbox"/>              |         |                     |
|                     | DOTACIÓN INDUSTRIAL <input type="checkbox"/>                                   |         |                     |
|                     | Mezclas de aceite / Hidrocarburos y Agua <input type="checkbox"/>              |         |                     |
|                     | Otros: Extintores                                                              | 24,9 Kg |                     |
| Y12                 | Sólidos contaminados con solventes                                             |         | INC                 |
|                     | PINTURA <input type="checkbox"/> TINTAS <input type="checkbox"/>               |         |                     |
|                     | BARNIZ <input type="checkbox"/> TONER <input type="checkbox"/>                 |         |                     |
|                     | Otros:                                                                         |         |                     |
| Y29                 | Amalgamas <input type="checkbox"/> Termómetros <input type="checkbox"/>        |         | CS/ APROVE          |
|                     | Pilas <input type="checkbox"/> Baterías <input type="checkbox"/>               |         |                     |
|                     | Lámparas <input type="checkbox"/> Tubos Fluorescentes <input type="checkbox"/> |         |                     |
|                     | Otros:                                                                         |         |                     |

Observaciones:

SUMINISTROS EN PREVENCIÓN DE SEGURIDAD Y  
SALUD EN EL TRABAJO S.A.S  
NIT 901790187-5



## Informe de Servicio Técnico Extintores Portátiles

**Cliente:** Instituto Municipal de Cultura de Yumbo

**Prestador del Servicio:** Suministros en Prevención de Seguridad y Salud en el Trabajo SAS - SUPRESST

**Fecha de Intervención:** 27 de Abril de 2026

**Normativa de Referencia:** NTC 2885 (Segunda actualización)

### 1. Resumen de Equipos Intervenidos

Se realizó el servicio a un total de 51 unidades, desglosadas de la siguiente manera conforme a los requerimientos técnicos de la norma:

| Cantidad | Tipo de Extintor         | Capacidad | Servicio Realizado            |
|----------|--------------------------|-----------|-------------------------------|
| 25       | ABC (Polvo Químico Seco) | 10 lb     | Recarga y Mantenimiento Anual |
| 16       | CO2 (Dióxido de Carbono) | 10 lb     | Mantenimiento Preventivo      |
| 5        | Agua a Presión           | 2,5 gln   | Recarga y Mantenimiento Anual |
| 2        | ABC (Polvo Químico Seco) | 20 lb     | Recarga y Mantenimiento Anual |
| 3        | CO2 (Dióxido de Carbono) | 10 lb     | Prueba Hidrostática y Recarga |

SUMINISTROS EN PREVENCIÓN DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO S.A.S

NIT 901790187-5



## 2. Hallazgos y Acciones Correctivas (Repuestos)

Durante el proceso de inspección y mantenimiento, se identificaron no conformidades que requirieron la sustitución de componentes para garantizar la operatividad y seguridad del equipo:

- **Mangueras de descarga** (25 unidades): Se reemplazaron boquillas por mangueras.
- **Manómetros** (10 unidades): Sustitución de indicadores de presión con cristales rotos o punteros inmóviles, asegurando que la lectura de presión sea fiable.
- **Válvula** (1 unidad): Se cambió una válvula con roscas dañadas o mecanismo de activación obstruido, recuperando la integridad del conjunto.

## 3. Pruebas de Seguridad y Certificación Externas

Se realizaron 3 pruebas hidrostáticas bajo la supervisión de SUPRESST, ejecutadas por el laboratorio aliado *Hidrostáticas de Occidente*.

- **Objetivo:** Verificar la resistencia del cilindro a una rotura indeseable mediante una prueba de presión controlada.
- **Frecuencia:** Para extintores de CO<sub>2</sub>, esta prueba es obligatoria cada **5 años**.
- **Documentación:** Se anexa el certificado original emitido por el laboratorio, donde se detallan las presiones de prueba alcanzadas.

## 4. Criterios Técnicos de Mantenimiento y Recarga

- **Inspección Interna:** Todos los extintores recargados fueron sometidos a un examen interno minucioso para detectar corrosión o daños en el sifón.
- **Agentes Extintores:** Se utilizó exclusivamente Nitrógeno de grado industrial como gas expelente para los tipos presurizados, garantizando un punto de rocío de  $-60^{\circ}F$  para evitar humedad interna.
- **Identificación:** Cada unidad cuenta ahora con su respectivo collar de verificación de servicio alrededor del cuello del cilindro, indicando el mes y año de la intervención, requisito indispensable para auditorías del SG-SST.

## 5. Recomendaciones de Auditoría para el SG-SST

Para mantener el cumplimiento de los estándares mínimos de seguridad, se sugiere al Instituto:

1. **Inspección Mensual:** Verificar que los manómetros se mantengan en el rango verde y que el acceso a los equipos no esté obstruido.
-

SUMINISTROS EN PREVENCIÓN DE SEGURIDAD Y


SALUD EN EL TRABAJO S.A.S

NIT 901790187-5



2. **Ubicación y Altura:** Asegurar que los extintores de menos de 40 lb estén instalados a una altura máxima de 1,53 m desde la parte superior al suelo.
3. **Señalización:** Mantener placas visibles cerca de los equipos, especialmente para riesgos específicos.

**6. Evidencia Fotografía:**

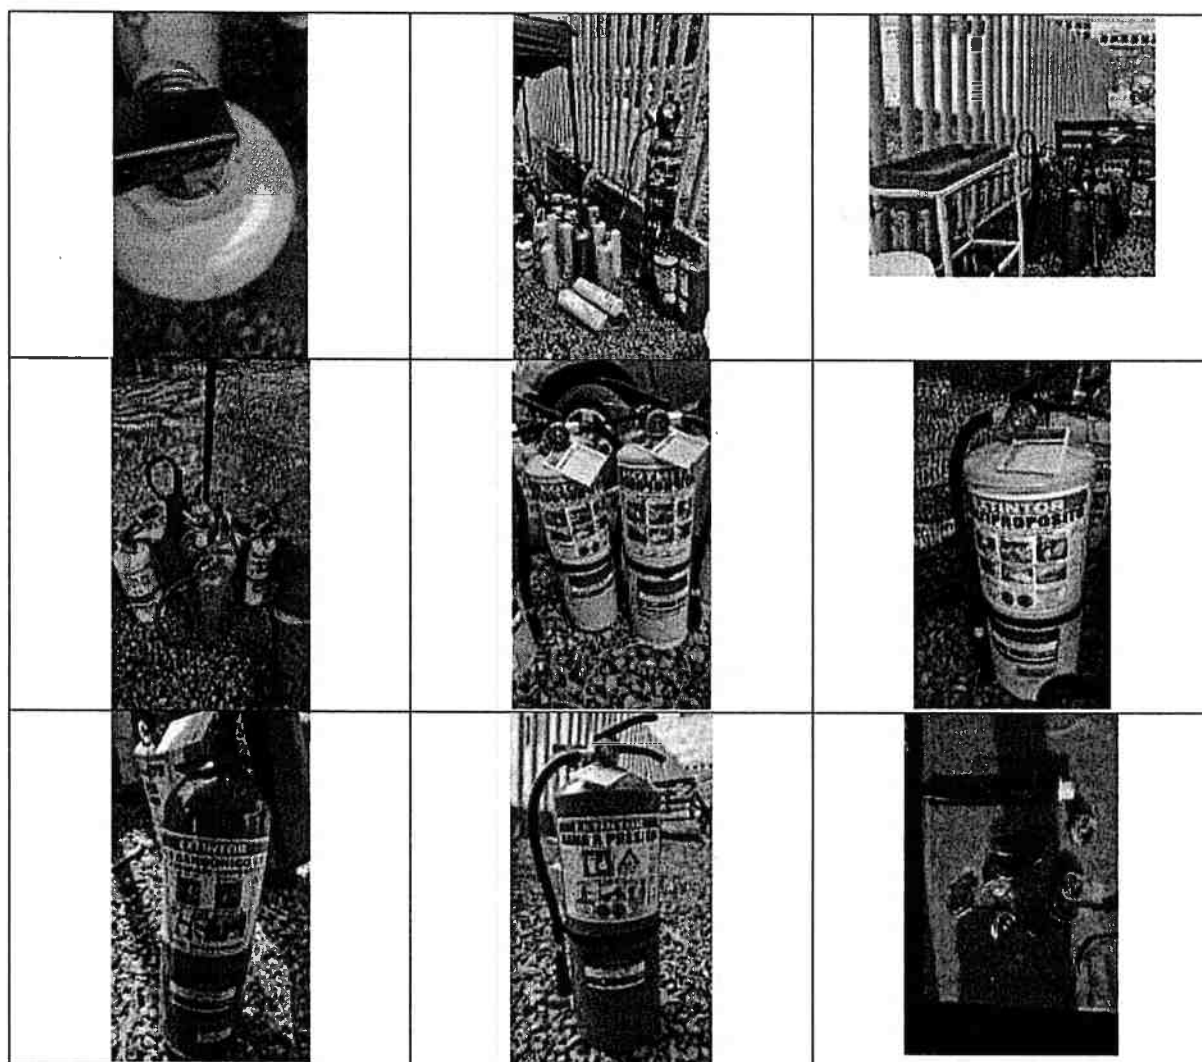



ISO/IEC 17025:2017  
21-LAB-017

## HIDROSTATICAS DE OCCIDENTE S.A.S

### REPORTE DE ENSAYO

PML-RE-F03

Versión 06

2025/07/09

Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA  
DE YUMBO IMCY

Nit: 890330180

Dirección: CRA 5 #6-34

Tel: 6026691529

No. de Reporte: CERT031506

Fecha recepción cilindro: 28/04/2026

Fecha emisión reporte: 30/04/2026

#### DATOS DEL CILINDRO

N° de Serie del cilindro: 00049

Norma de fabricación: No Aplica

Fecha de fabricación: 2021/01

Tipo de cilindro: TIPO I

Peso (Kg): 0

% Variación de masa: 0,00

Factor de conversión: 150 250 BAR

Presión de servicio (psi): 2175

Fabricante: CHINO

Gas servicio: CO2

Peso Actual (kg): 9,9

Capacidad (l): 10

Orden de Servicio: 010527

Presión de prueba (psi): 3625

Diámetro X longitud (mm): 152,4 X 508

Tipo de rosca: 28.8x14 DIN

Espesor mínimo de diseño (mm): No Aplica

Espesor mínimo actual (mm): No Aplica

#### INSPECCIÓN VISUAL INTERNO Y EXTERNO "NO ACREDITADO"

| Corrosión y Picaduras | Abolladura  | Corrosión/Surcos /Canales | Contaminación Interna | Daños por fuego | Protuberancia | Defectos del cuello | Defectos de aro base | Válvula     | Soldadura   |
|-----------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|
| No Presenta           | No Presenta | No Presenta               | No Presenta           | No Presenta     | No Presenta   | No Presenta         | No Presenta          | No Presenta | No Presenta |

#### PRUEBA HIDROSTÁTICA "EN HIDROSTATICAS DE OCCIDENTE CONTAMOS CON ACREDITACIÓN ONAC VIGENTE A LA FECHA, CON CODIGO DE ACREDITACIÓN 21-LAB-017, BAJO LA NORMA ISO/IEC 17025:2017".

| Fecha de Ensayo | Presión de Prueba (psi) | Expansión Volumétrica Total (cm³) | Expansión Volumétrica Permanente (cm³) | Expansión Elástica (cm³) | Ree (cm³) | Tiempo de Prueba (s) | Porcentaje de Expansión Volumétrica (%) | Incertidumbre (%) | Temperatura del Agua en (°C) |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 30/04/2026      | 3625                    | 30,2                              | 0,9                                    | 29,3                     | No Aplica | 30                   | 2,98                                    | 0,72              | 27                           |

|              |          |                                                                 |      |                |    |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------|------|----------------|----|
| Disposición: | APROBADO | Condiciones ambientales al realizar la prueba Temperatura (°C): | 28,1 | Humedad (%hr): | 58 |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------|------|----------------|----|

Ensayo para determinar la Expansión Volumétrica por el método CAMISA DE AGUA a cilindros de alta presión en la industria de gases comprimidos

Norma para el Ensayo:

NTC-5171:2013-03-20 Numeral 5

NTC 4828:2001-10-31 Numeral 7.4.10.3

#### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD, REGLA DE DECISIÓN APLICADA

Con respecto al Ensayo de determinación de expansión volumétrica por el método Camisa de Agua:

Para cilindros de acero (Tipo I), el cilindro es conforme y APROBADO si el resultado del % de Expansión Volumétrica + la Incertidumbre es < al 10 %, según la NTC 4828:2001 Numeral 7.4.10.3 c) y el CFR título 49 numeral 180.205 literal I) Cylinder condemnation.

Para cilindros reforzados con fibra (Tipo II), el cilindro es conforme y APROBADO si el % de Expansión Volumétrica + la Incertidumbre es < al 5% según la GTC 94:2003.

Para los cilindros que presentan Expansión Elástica (REE o EE) la cual está expresada en el rotulo del cilindro, es conforme y APROBADO si la expansión elástica resultado del ensayo es menor al valor REE, calculado según NTC 5171 2013-03-20 Numeral 5.2.2 (los cilindros Tipo III, estarán exento de la suma de Incertidumbre para la regla de decisión)

La Incertidumbre está estimada en un factor de cobertura k=2 garantiza un nivel de confianza de 95%

#### OBSERVACIONES

Con Válvula

Nota: \*Prohibido reproducir parcialmente este documento sin la autorización expresa de HIDROSTÁTICAS DE OCCIDENTE S.A.S

\* Ensayo realizado en las instalaciones de HIDROSTÁTICAS DE OCCIDENTE S.A.S.

\* Los resultados obtenidos en este reporte de resultados se aplican a la muestra como se recibió (Ítem suministrado por el Cliente) y solo estan relacionados con este (Datos del Cilindro).

El factor de conversión empleado es de acuerdo a la NIST SP 811 3/2020 Special publication, factor de conversión a : psi a kPa 6.89476.

K. ARTEAGA



ISO/IEC 17025:2017  
21-LAB-017

## HIDROSTATICAS DE OCCIDENTE S.A.S

### REPORTE DE ENSAYO

PML-RE-F03

Versión 06

2025/07/09

Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA  
DE YUMBO IMCY

Dirección: CRA 5 #6-34

Nit: 890330180

Tel: 6026691529

No. de Reporte : CERT031504

Fecha recepción cilindro : 28/04/2026

Fecha emisión reporte : 30/04/2026

#### DATOS DEL CILINDRO

N° de Serie del cilindro: 0069

Norma de fabricación: No Aplica

Fecha de fabricación: 2020/08

Tipo de cilindro: TIPO I

Peso (Kg): 0

% Variación de masa: 0,00

Factor de conversión : 150 250 BAR

Presión de servicio (psi) : 2175

Fabricante : CHINO

Gas servicio : CO2

Peso Actual (kg) : 7,7

Capacidad (l) : 10

Orden de Servicio: 010527

Presión de prueba (psi) : 3625

Diámetro X longitud (mm): 152,4 X 508

Tipo de rosca : 28.8x14 DIN

Espesor mínimo de diseño (mm): No Aplica

Espesor mínimo actual (mm) : No Aplica

#### INSPECCIÓN VISUAL INTERNO Y EXTERNO "NO ACREDITADO"

| Corrosión y Picaduras | Abolladura  | Corrosión/Surcos /Canales | Contaminación interna | Daños por fuego | Protuberancia | Defectos del cuello | Defectos de aro base | Válvula     | Soldadura   |
|-----------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|
| No Presenta           | No Presenta | No Presenta               | No Presenta           | No Presenta     | No Presenta   | No Presenta         | No Presenta          | No Presenta | No Presenta |

#### PRUEBA HIDROSTÁTICA "EN HIDROSTATICAS DE OCCIDENTE CONTAMOS CON ACREDITACIÓN ONAC VIGENTE A LA FECHA, CON CODIGO DE ACREDITACIÓN 21-LAB-017, BAJO LA NORMA ISO/IEC 17025:2017".

| Fecha de Ensayo | Presión de Prueba (psi) | Expansión Volumétrica Total (cm³) | Expansión Volumétrica Permanente (cm³) | Expansión Elástica (cm³) | Ree (cm³) | Tiempo de Prueba (s) | Porcentaje de Expansión Volumétrica (%) | Incertidumbre (%) | Temperatura del Agua en (°C) |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 30/04/2026      | 3625                    | 30,3                              | 0,5                                    | 29,8                     | No Aplica | 30                   | 1,65                                    | 0,72              | 27                           |

|               |          |                                                                  |      |                 |    |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----|
| Disposición : | APROBADO | Condiciones ambientales al realizar la prueba Temperatura (°C) : | 28,1 | Humedad (%hr) : | 58 |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----|

Ensayo para determinar la Expansión Volumétrica por el método CAMISA DE AGUA a cilindros de alta presión en la industria de gases comprimidos  
Norma para el Ensayo:

NTC-5171:2013-03-20 Numeral 5

NTC 4828:2001-10-31 Numeral 7.4.10.3

#### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD, REGLA DE DECISIÓN APLICADA

Con respecto al Ensayo de determinación de expansión volumétrica por el método Camisa de Agua:

Para cilindros de acero (Tipo I), el cilindro es conforme y APROBADO si el resultado del % de Expansión Volumétrica + la incertidumbre es < al 10 %, según la NTC 4828:2001 Numeral 7.4.10.3 c) y el CFR título 49 numeral 180.205 literal i) Cylinder condemnation.

Para cilindros reforzados con fibra (Tipo II), el cilindro es conforme y APROBADO si el % de Expansión Volumétrica + la incertidumbre es < al 5% según la GTC 94:2003.

Para los cilindros que presentan Expansión Elástica (REE o EE) la cual está expresada en el rotulo del cilindro, es conforme y APROBADO si la expansión elástica resultado del ensayo es menor al valor REE, calculado según NTC 5171 2013-03-20 Numeral 5.2.2 (los cilindros Tipo III, estarán exento de la suma de Incertidumbre para la regla de decisión)

La incertidumbre está estimada en un factor de cobertura k=2 garantiza un nivel de confianza de 95%

#### OBSERVACIONES

Con Válvula

Nota: \*Prohibido reproducir parcialmente este documento sin la autorización expresa de HIDROSTÁTICAS DE OCCIDENTE S.A.S

\* Ensayo realizado en las instalaciones de HIDROSTÁTICAS DE OCCIDENTE S.A.S.

\* Los resultados obtenidos en este reporte de resultados se aplican a la muestra como se recibió (Ítem suministrado por el Cliente) y solo están relacionados con este (Datos del Cilindro).

El factor de conversión empleado es de acuerdo a la NIST SP 811 3/2020 Special publication, factor de conversión a : psi a kPa 6.89476.

K. ARTEAGA



ISO/IEC 17025:2017  
21-LAB-017

## HIDROSTATICAS DE OCCIDENTE S.A.S

### REPORTE DE ENSAYO

PML-RE-F03

Versión 06

2025/07/09

Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA  
DE YUMBO IMCY

Nit: 890330180

No. de Reporte : CERT031505

Fecha recepción cilindro : 28/04/2026

Dirección: CRA 5 #6-34

Tel: 6026691529

Fecha emisión reporte : 30/04/2026

#### DATOS DEL CILINDRO

N° de Serie del cilindro: 00459

Factor de conversión : 150 250 BAR Orden de Servicio: 010527

Norma de fabricación: No Aplica

Presión de servicio (psi) : 2175 Presión de prueba (psi) : 3625

Fecha de fabricación: 2021/01

Fabricante : CHINO Diámetro X longitud (mm): 152,4 X 508

Tipo de cilindro: TIPO I

Gas servicio : CO2 Tipo de rosca : 28.8x14 DIN

Peso (Kg): 0

Peso Actual (kg) : 9,9 Espesor mínimo de diseño (mm): No Aplica

% Variación de masa: 0,00

Capacidad (l) : 10 Espesor mínimo actual (mm) : No Aplica

#### INSPECCIÓN VISUAL INTERNO Y EXTERNO "NO ACREDITADO"

| Corrosión y Picaduras | Abolladura  | Corrosión/Surcos /Canales | Contaminación Interna | Daños por fuego | Protuberancia | Defectos del cuello | Defectos de aro base | Válvula     | Soldadura   |
|-----------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|
| No Presenta           | No Presenta | No Presenta               | No Presenta           | No Presenta     | No Presenta   | No Presenta         | No Presenta          | No Presenta | No Presenta |

#### PRUEBA HIDROSTÁTICA "EN HIDROSTATICAS DE OCCIDENTE CONTAMOS CON ACREDITACIÓN ONAC VIGENTE A LA FECHA, CON CODIGO DE ACREDITACIÓN 21-LAB-017, BAJO LA NORMA ISO/IEC 17025:2017".

| Fecha de Ensayo | Presión de Prueba (psi) | Expansión Volumétrica Total (cm³) | Expansión Volumétrica Permanente (cm³) | Expansión Elástica (cm³) | Ree (cm³) | Tiempo de Prueba (s) | Porcentaje de Expansión Volumétrica (%) | Incertidumbre (%) | Temperatura del Agua en (°C) |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 30/04/2026      | 3625                    | 30,5                              | 1,2                                    | 29,3                     | No Aplica | 30                   | 3,93                                    | 0,71              | 27                           |

|               |          |                                                                  |      |                 |    |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----|
| Disposición : | APROBADO | Condiciones ambientales al realizar la prueba Temperatura (°C) : | 28,1 | Humedad (%hr) : | 58 |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----|

Ensayo para determinar la Expansión Volumétrica por el método CAMISA DE AGUA a cilindros de alta presión en la industria de gases comprimidos

Norma para el Ensayo:

NTC-5171:2013-03-20 Numeral 5

NTC 4828:2001-10-31 Numeral 7.4.10.3

#### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD, REGLA DE DECISIÓN APLICADA

Con respecto al Ensayo de determinación de expansión volumétrica por el método Camisa de Agua:

Para cilindros de acero (Tipo I), el cilindro es conforme y APROBADO si el resultado del % de Expansión Volumétrica + la Incertidumbre es < al 10 %, según la NTC 4828:2001 Numeral 7.4.10.3 c) y el CFR título 49 numeral 180.205 literal i) Cylinder condemnation.

Para cilindros reforzados con fibra (Tipo II), el cilindro es conforme y APROBADO si el % de Expansión Volumétrica + la incertidumbre es < al 5% según la GTC 94:2003.

Para los cilindros que presentan Expansión Elástica (REE o EE) la cual está expresada en el rotulo del cilindro, es conforme y APROBADO si la expansión elástica resultado del ensayo es menor al valor REE, calculado según NTC 5171 2013-03-20 Numeral 5.2.2 (los cilindros Tipo III, estarán exento de la suma de incertidumbre para la regla de decisión)

La Incertidumbre está estimada en un factor de cobertura k=2 garantiza un nivel de confianza de 95%

#### OBSERVACIONES

Con Válvula

Nota: \*Prohibido reproducir parcialmente este documento sin la autorización expresa de HIDROSTÁTICAS DE OCCIDENTE S.A.S

\* Ensayo realizado en las instalaciones de HIDROSTÁTICAS DE OCCIDENTE S.A.S.

\* Los resultados obtenidos en este reporte de resultados se aplican a la muestra como se recibió (Ítem suministrado por el Cliente) y solo estan relacionados con este (Datos del Cilindro).

El factor de conversión empleado es de acuerdo a la NIST SP 811 3/2020 Special publication, factor de conversión a : psi a kPa 6.89476.

K. ARTEAGA

## Informe de Servicio Técnico Extintores Portátiles

**Cliente:** Instituto Municipal de Cultura de Yumbo

**Prestador del Servicio:** Suministros en Prevención de Seguridad y Salud en el Trabajo SAS - SUPRESST

**Fecha de Intervención:** 27 de Abril de 2026

**Normativa de Referencia:** NTC 2885 (Segunda actualización)

### 1. Resumen de Equipos Intervenido

Se realizó el servicio a un total de 51 unidades, desglosadas de la siguiente manera conforme a los requerimientos técnicos de la norma:

| Cantidad | Tipo de Extintor         | Capacidad | Servicio Realizado            |
|----------|--------------------------|-----------|-------------------------------|
| 25       | ABC (Polvo Químico Seco) | 10 lb     | Recarga y Mantenimiento Anual |
| 16       | CO2 (Dióxido de Carbono) | 10 lb     | Mantenimiento Preventivo      |
| 5        | Agua a Presión           | 2,5 gln   | Recarga y Mantenimiento Anual |
| 2        | ABC (Polvo Químico Seco) | 20 lb     | Recarga y Mantenimiento Anual |
| 3        | CO2 (Dióxido de Carbono) | 10 lb     | Prueba Hidrostática y Recarga |

## 2. Hallazgos y Acciones Correctivas (Repuestos)

Durante el proceso de inspección y mantenimiento, se identificaron no conformidades que requirieron la sustitución de componentes para garantizar la operatividad y seguridad del equipo:

- **Mangueras de descarga** (25 unidades): Se reemplazaron boquillas por mangueras.
- **Manómetros** (10 unidades): Sustitución de indicadores de presión con cristales rotos o punteros inmóviles, asegurando que la lectura de presión sea fiable.
- **Válvula** (1 unidad): Se cambió una válvula con roscas dañadas o mecanismo de activación obstruido, recuperando la integridad del conjunto.

## 3. Pruebas de Seguridad y Certificación Externas

Se realizaron 3 pruebas hidrostáticas bajo la supervisión de SUPRESST, ejecutadas por el laboratorio aliado *Hidrostáticas de Occidente*.

- **Objetivo:** Verificar la resistencia del cilindro a una rotura indeseable mediante una prueba de presión controlada.
- **Frecuencia:** Para extintores de CO<sub>2</sub>, esta prueba es obligatoria cada **5 años**.
- **Documentación:** Se anexa el certificado original emitido por el laboratorio, donde se detallan las presiones de prueba alcanzadas.

## 4. Criterios Técnicos de Mantenimiento y Recarga

- **Inspección Interna:** Todos los extintores recargados fueron sometidos a un examen interno minucioso para detectar corrosión o daños en el sifón.
- **Agentes Extintores:** Se utilizó exclusivamente Nitrógeno de grado industrial como gas expelente para los tipos presurizados, garantizando un punto de rocío de -60°F para evitar humedad interna.
- **Identificación:** Cada unidad cuenta ahora con su respectivo collar de verificación de servicio alrededor del cuello del cilindro, indicando el mes y año de la intervención, requisito indispensable para auditorías del SG-SST.

## 5. Recomendaciones de Auditoría para el SG-SST

Para mantener el cumplimiento de los estándares mínimos de seguridad, se sugiere al Instituto:

1. **Inspección Mensual:** Verificar que los manómetros se mantengan en el rango verde y que el acceso a los equipos no esté obstruido.

2. **Ubicación y Altura:** Asegurar que los extintores de menos de 40 lb estén instalados a una altura máxima de 1,53 m desde la parte superior al suelo.
3. **Señalización:** Mantener placas visibles cerca de los equipos, especialmente para riesgos específicos.

**6. Evidencia Fotografía:**



**CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD POR VENTA,  
RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES  
NTC 2885 - DEC 1072:2015**

**IDENTIFICACION**

**RAZON SOCIAL:** INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO - IMCY

**DIRECCION:** CRA 5 # 6-34

**EVALUACION:** RECARGA DE EXTINTOR CONTRA INCENDIO

**FECHA:** 29 DE ABRIL DE 2026

Mediante la presente **SUMINISTROS EN PREVENCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SUPRESST** garantiza el funcionamiento y eficiencia de los extintores de incendio portátiles que se detallan en este documento, habiéndose efectuado recarga de los equipos, utilizando agentes autorizados y reglamentados en la **NORMA TECNICA COLOMBIANA - NTC 2885**, por lo que se emite el presente, después de haber realizando el servicio de mantenimiento y recarga de los siguientes extintores:

| CANTIDAD | TIPO DE AGENTE<br>EXTINTOR | CAPACIDAD | FECHA DE<br>RECARGA | FECHA DE<br>VENCIMIENTO<br>CARGA | OPERACIÓN                           |
|----------|----------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 25       | ABC                        | 10 LBS    | ABRIL 2026.         | ABRIL 2027.                      | RECARGA                             |
| 2        | ABC                        | 20 LBS    | ABRIL 2026.         | ABRIL 2027.                      | RECARGA                             |
| 16       | CO2                        | 10 LBS    | ABRIL 2026.         | ABRIL 2027.                      | MANTENIMIENTO                       |
| 3        | CO2                        | 10 LBS    | ABRIL 2026.         | ABRIL 2027.                      | PRUEBA<br>HIDROSTATICA Y<br>RECARGA |
| 5        | AGUA (H2O)                 | 2,5 GL    | ABRIL 2026.         | ABRIL 2027.                      | RECARGA                             |

**CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD POR VENTA,  
RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES  
NTC 2885 - DEC 1072:2015**

**IDENTIFICACION**

**RAZON SOCIAL:** INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO - IMCY

**DIRECCION:** CRA 5 # 6-34

**EVALUACION:** RECARGA DE EXTINTOR CONTRA INCENDIO

**FECHA:** 29 DE ABRIL DE 2026

Por tal razón, se expide el siguiente certificado, teniendo en cuenta que el servicio tiene una garantía de un año (desde la fecha de recarga), siempre y cuando el extintor se despresurice: no por uso, activación o condiciones ambientales que puedan deteriorar la superficie del extintor.

Atentamente,



Miguel F Gonzalez N  
Representante Legal



**SUMINISTROS EN PREVENCIÓN DE  
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

NIT 31948257-8



**CERTIFICADO DE BAJA**  
**Extintor ABC**

**Santiago de Cali, 29 de Abril 2026**

**EMPRESA: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO - IMCY**

**NIT: 890330180-2**

**Dirección: CRA 5 #6-34**

**Teléfono: 602 86691529**

**Extintor:**

- Tipo: PQS
- Tipo de incendios: ABC
- Capacidad: 10 lb
- Cantidad: 1

**Motivo de la baja:**

Se encuentra poroso

**Observaciones:**

- El extintor fue inspeccionado y se encontró no apto para funcionamiento.
- El extintor fue retirado del servicio y se realizó disposición final

**Firma:**

**Miguel Fabian González Navarro**  
**Representante Legal**

**SUMINISTROS EN PREVENCIÓN DE  
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

NIT 31948257-8



**CERTIFICADO DE BAJA**

**Extintor diclorotrifluoroetano (HCFC-123)**

Santiago de Cali, 29 de Abril 2026

**EMPRESA: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO - IMCY**

**NIT: 890330180-2**

**Dirección: CRA 5 #6-34**

**Teléfono: 602 86691529**

**Extintor:**

- Tipo: SOLKAFLAM
- Tipo de incendios: ABC
- Capacidad: 10 lb
- Cantidad: 7

**Motivo de la baja:**

Descontinuación del agente extintor agente contaminante del medio ambiente y capa de ozono

**Observaciones:**

- El extintor fue inspeccionado y se encontró que el agente extintor pertenece al grupo de residuos peligrosos (RESPEL)
- El extintor fue retirado del servicio y se realizó disposición final

Esto de acuerdo con la Resolución 2749 de 2017 debido a que el agente limpio HCFC-123 es nocivo para el medio ambiente, dado que es una sustancia agotadora de la capa de ozono listada en el Anexo C del Protocolo de Montreal

**Firma:**

**Miguel Fabian González Navarro**  
**Representante Legal**



3142147009



info@supresst.com.co



www.supresst.com.co



**Ambiente**  
Nº 800 667 590-1

# MANIFIESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS

**Nº 71774**

Ubicación  
Carrera 21 #9-01 Calles de Bogotá

Tel: (01) 260 7100 / 7101  
Cel: 315 540020 / 315 540021  
E-mail: info@ambiente.gov.co

Placa Vehículo:

11-7023

Fecha:

2/05/26

Ciudad:

Cali

Conductor:

Manuel

Operario:

Manuel

## Datos Básicos del Generador

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Nombre del Generador     | SANFEST SAS            |
| Número de Identificación | 1                      |
| Dirección de recolección | C.O.M. 116 E-1 7D-2-15 |

| Corriente / Sub cte | Residuos                                                                      | Peso Kg | Manejo              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| Y1.1                | Anatomopatológicos                                                            |         | EST                 |
| Y1.2                | Biosanitarios                                                                 |         | EST                 |
| Y1.3                | Cortopunzantes                                                                |         | INC                 |
| Y1.4                | Desechos de Animales                                                          |         | INC                 |
| Y4                  | Medic. Fármacos vencidos                                                      |         | BP                  |
| A4010               | Envases de medicamentos                                                       |         | INC                 |
| Y16                 | Líquido Fijador <input type="checkbox"/> Placa de RX <input type="checkbox"/> |         | APROVE              |
|                     | Líquido Reavalador <input type="checkbox"/>                                   |         |                     |
|                     | Otros:                                                                        |         |                     |
| Y14                 | Glutaraldehído                                                                |         | Término Destrucción |
| A1180               | RAEES                                                                         |         | APROVE              |

## INDUSTRIALES

|     |                                                                                |         |                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| Y9  | WAIPES <input type="checkbox"/> PINTURA <input type="checkbox"/>               |         | Término Destrucción |
|     | ACEITES <input type="checkbox"/> FILTROS <input type="checkbox"/>              |         |                     |
|     | DOTACIÓN INDUSTRIAL <input type="checkbox"/>                                   |         |                     |
|     | Mezclas de aceite / Hidrocarburos y Agua <input type="checkbox"/>              |         |                     |
|     | Otros: <i>EXTRACTOS</i>                                                        | 24.9 Kg |                     |
| Y12 | Sólidos contaminados con solventes                                             |         | INC                 |
|     | PINTURA <input type="checkbox"/> TINTAS <input type="checkbox"/>               |         |                     |
|     | BARNIZ <input type="checkbox"/> TONER <input type="checkbox"/>                 |         |                     |
|     | Otros:                                                                         |         |                     |
| Y29 | Amalgamas <input type="checkbox"/> Termómetros <input type="checkbox"/>        |         | CS/ APROVE          |
|     | Pilas <input type="checkbox"/> Batería <input type="checkbox"/>                |         |                     |
|     | Lámparas <input type="checkbox"/> Tubos Fluorescentes <input type="checkbox"/> |         |                     |
|     | Otros:                                                                         |         |                     |

Observaciones:

RESPONSABLE DE LA ENTREGA

AMBIENTE



ISO/IEC 17025:2017  
21-LAB-017

## HIDROSTATICAS DE OCCIDENTE S.A.S

### REPORTE DE ENSAYO

PML-RE-F03

Versión 06

2025/07/09

|            |                                              |      |            |                           |            |
|------------|----------------------------------------------|------|------------|---------------------------|------------|
| Cliente:   | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO IMCY | Nit: | 890330180  | No. de Reporte:           | CERT031505 |
| Dirección: | CRA 5 #6-34                                  | Tel: | 6026691529 | Fecha recepción cilindro: | 28/04/2026 |
|            |                                              |      |            | Fecha emisión reporte:    | 30/04/2026 |

#### DATOS DEL CILINDRO

|                           |           |                            |             |                                |             |
|---------------------------|-----------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| N° de Serie del cilindro: | 00459     | Factor de conversión:      | 150 250 BAR | Orden de Servicio:             | 010527      |
| Norma de fabricación:     | No Aplica | Presión de servicio (psi): | 2175        | Presión de prueba (psi):       | 3625        |
| Fecha de fabricación:     | 2021/01   | Fabricante:                | CHINO       | Diámetro X longitud (mm):      | 152,4 X 508 |
| Tipo de cilindro:         | TIPO I    | Gas servicio:              | CO2         | Tipo de rosca:                 | 28.8x14 DIN |
| Peso (Kg):                | 0         | Peso Actual (kg):          | 9,9         | Espesor mínimo de diseño (mm): | No Aplica   |
| % Variación de masa:      | 0,00      | Capacidad (l):             | 10          | Espesor mínimo actual (mm):    | No Aplica   |

#### INSPECCIÓN VISUAL INTERNO Y EXTERNO "NO ACREDITADO"

|                       |             |                           |                       |                 |               |                     |                      |             |             |
|-----------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|
| Corrosión y Picaduras | Abolladura  | Corrosión/Surcos /Canales | Contaminación interna | Daños por fuego | Protuberancia | Defectos del cuello | Defectos de aro base | Válvula     | Soldadura   |
| No Presenta           | No Presenta | No Presenta               | No Presenta           | No Presenta     | No Presenta   | No Presenta         | No Presenta          | No Presenta | No Presenta |

#### PRUEBA HIDROSTÁTICA "EN HIDROSTATICAS DE OCCIDENTE CONTAMOS CON ACREDITACIÓN ONAC VIGENTE A LA FECHA, CON CODIGO DE ACREDITACIÓN 21-LAB-017, BAJO LA NORMA ISO/IEC 17025:2017".

| Fecha de Ensayo | Presión de Prueba (psi) | Expansión Volumétrica Total (cm³) | Expansión Volumétrica Permanente (cm³) | Expansión Elástica (cm³) | Ree (cm³) | Tiempo de Prueba (s) | Porcentaje de Expansión Volumétrica (%) | Incertidumbre (%) | Temperatura del Agua en (°C) |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 30/04/2026      | 3625                    | 30,5                              | 1,2                                    | 29,3                     | No Aplica | 30                   | 3,93                                    | 0,71              | 27                           |

|              |          |                                                                 |      |                |    |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------|------|----------------|----|
| Disposición: | APROBADO | Condiciones ambientales al realizar la prueba Temperatura (°C): | 28,1 | Humedad (%hr): | 58 |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------|------|----------------|----|

Ensayo para determinar la Expansión Volumétrica por el método CAMISA DE AGUA a cilindros de alta presión en la industria de gases comprimidos

Norma para el Ensayo:

NTC-5171:2013-03-20 Numeral 5

NTC 4828:2001-10-31 Numeral 7.4.10.3

#### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD, REGLA DE DECISIÓN APLICADA

Con respecto al Ensayo de determinación de expansión volumétrica por el método Camisa de Agua:

Para cilindros de acero (Tipo I), el cilindro es conforme y APROBADO si el resultado del % de Expansión Volumétrica + la Incertidumbre es < al 10 %, según la NTC 4828:2001 Numeral 7.4.10.3 c) y el CFR título 49 numeral 180.205 literal l) Cylinder condemnation.

Para cilindros reforzados con fibra (Tipo II), el cilindro es conforme y APROBADO si el % de Expansión Volumétrica + la Incertidumbre es < al 5% según la GTC 94:2003.

Para los cilindros que presentan Expansión Elástica (REE o EE) la cual está expresada en el rotulo del cilindro, es conforme y APROBADO si la expansión elástica resultado del ensayo es menor al valor REE, calculado según NTC 5171 2013-03-20 Numeral 5.2.2 (los cilindros Tipo III, estarán exento de la suma de incertidumbre por la regla de decisión)

La incertidumbre está estimada en un factor de cobertura k=2 garantiza un nivel de confianza de 95%

#### OBSERVACIONES

Con Válvula

Nota: \*Prohibido reproducir parcialmente este documento sin la autorización expresa de HIDROSTÁTICAS DE OCCIDENTE S.A.S

\* Ensayo realizado en las instalaciones de HIDROSTÁTICAS DE OCCIDENTE S.A.S.

\* Los resultados obtenidos en este reporte de resultados se aplican a la muestra como se recibió (Ítem suministrado por el Cliente) y solo estan relacionados con este (Datos del Cilindro).

El factor de conversión empleado es de acuerdo a la NIST SP 811 3/2020 Special publication, factor de conversión a : psi a kPa 6.89476.

K. ARTEAGA

Realizó el Ensayo: Técnico de Pruebas

Aprobó: Director Técnico

\*\*\* FIN DEL INFORME \*\*\*

Calle 26 No. 12-29 B/ Benjamín Herrera. Cali - Valle Teléfonos: 602 390 4792 - 320 502 8986

Página 1 de 1



ISO/IEC 17025:2017  
21-LAB-017

## HIDROSTATICAS DE OCCIDENTE S.A.S

### REPORTE DE ENSAYO

PML-RE-F03

Versión 06

2025/07/09

No. de Reporte :

CERT031504

Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA  
DE YUMBO IMCY

Nit : 890330180

Fecha recepción cilindro : 28/04/2026

Dirección: CRA 5 #6-34

Tel : 6026691529

Fecha emisión reporte : 30/04/2026

#### DATOS DEL CILINDRO

N° de Serie del cilindro: 0069

Norma de fabricación: No Aplica

Fecha de fabricación: 2020/08

Tipo de cilindro: TIPO I

Peso (Kg): 0

% Variación de masa: 0,00

Factor de conversión : 150 250 BAR

Presión de servicio (psi) : 2175

Fabricante : CHINO

Gas servicio : CO2

Peso Actual (kg) : 7,7

Capacidad (l) : 10

Orden de Servicio: 010527

Presión de prueba (psi) : 3625

Diámetro X longitud (mm): 152,4 X 508

Tipo de rosca : 28.8x14 DIN

Espesor mínimo de diseño (mm): No Aplica

Espesor mínimo actual (mm) : No Aplica

#### INSPECCIÓN VISUAL INTERNO Y EXTERNO "NO ACREDITADO"

| Corrosión y Picaduras | Abolladura  | Corrosión/Surcos /Canales | Contaminación interna | Daños por fuego | Protuberancia | Defectos del cuello | Defectos de aro base | Válvula     | Soldadura   |
|-----------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|
| No Presenta           | No Presenta | No Presenta               | No Presenta           | No Presenta     | No Presenta   | No Presenta         | No Presenta          | No Presenta | No Presenta |

#### PRUEBA HIDROSTÁTICA "EN HIDROSTATICAS DE OCCIDENTE CONTAMOS CON ACREDITACIÓN ONAC VIGENTE A LA FECHA, CON CODIGO DE ACREDITACIÓN 21-LAB-017, BAJO LA NORMA ISO/IEC 17025:2017".

| Fecha de Ensayo | Presión de Prueba (psi) | Expansión Volumétrica Total (cm³) | Expansión Volumétrica Permanente (cm³) | Expansión Elástica (cm³) | Ree (cm³) | Tiempo de Prueba (s) | Porcentaje de Expansión Volumétrica (%) | Incertidumbre (%) | Temperatura del Agua en (°C) |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 30/04/2026      | 3625                    | 30,3                              | 0,5                                    | 29,8                     | No Aplica | 30                   | 1,65                                    | 0,72              | 27                           |

|               |          |                                                                  |      |                 |    |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----|
| Disposición : | APROBADO | Condiciones ambientales al realizar la prueba Temperatura (°C) : | 28,1 | Humedad (%hr) : | 58 |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----|

Ensayo para determinar la Expansión Volumétrica por el método CAMISA DE AGUA a cilindros de alta presión en la industria de gases comprimidos

Norma para el Ensayo:

NTC-5171:2013-03-20 Numeral 5

NTC 4828:2001-10-31 Numeral 7.4.10.3

#### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD, REGLA DE DECISIÓN APLICADA

Con respecto al Ensayo de determinación de expansión volumétrica por el método Camisa de Agua:

Para cilindros de acero (Tipo I), el cilindro es conforme y APROBADO si el resultado del % de Expansión Volumétrica + la incertidumbre es < al 10 %, según la NTC 4828:2001 Numeral 7.4.10.3 c) y el CFR título 49 numeral 180.205 literal i) Cylinder condemnation.

Para cilindros reforzados con fibra (Tipo II), el cilindro es conforme y APROBADO si el % de Expansión Volumétrica + la incertidumbre es < al 5% según la GTC 94:2003.

Para los cilindros que presentan Expansión Elástica (REE o EE) la cual está expresada en el rotulo del cilindro, es conforme y APROBADO si la expansión elástica resultado del ensayo es menor al valor REE, calculado según NTC 5171 2013-03-20 Numeral 5.2.2 (los cilindros Tipo III, estarán exento de la suma de incertidumbre para la regla de decisión)

La incertidumbre está estimada en un factor de cobertura k=2 garantiza un nivel de confianza de 95%

#### OBSERVACIONES

Con Válvula

Nota: \*Prohibido reproducir parcialmente este documento sin la autorización expresa de HIDROSTÁTICAS DE OCCIDENTE S.A.S

\* Ensayo realizado en las instalaciones de HIDROSTÁTICAS DE OCCIDENTE S.A.S.

\* Los resultados obtenidos en este reporte de resultados se aplican a la muestra como se recibió (Ítem suministrado por el Cliente) y solo están relacionados con este (Datos del Cilindro).

El factor de conversión empleado es de acuerdo a la NIST SP 811 3/2020 Special publication, factor de conversión a : psi a kPa 6.89476.

K. ARTEAGA

Realizó el Ensayo: Técnico de Pruebas

Aprobó: Director Técnico

\*\*\* FIN DEL INFORME \*\*\*

Calle 26 No. 12-29 B/ Benjamín Herrera. Call - Valle Teléfonos: 602 390 4792 - 320 502 8986

Página 1 de 1



# HIDROSTATICAS DE OCCIDENTE S.A.S

## REPORTE DE ENSAYO

PML-RE-F03

Versión 06

2025/07/09

|                           |                                              |                            |             |                                |             |
|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| Cliente:                  | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO IMCY | Nit:                       | 890330180   | No. de Reporte:                | CERT031506  |
| Dirección:                | CRA 5 #6-34                                  | Tel:                       | 6026691529  | Fecha recepción cilindro:      | 28/04/2026  |
|                           |                                              |                            |             | Fecha emisión reporte:         | 30/04/2026  |
| DATOS DEL CILINDRO        |                                              |                            |             |                                |             |
| N° de Serie del cilindro: | 00049                                        | Factor de conversión:      | 150 250 BAR | Orden de Servicio:             | 010527      |
| Norma de fabricación:     | No Aplica                                    | Presión de servicio (psi): | 2175        | Presión de prueba (psi):       | 3625        |
| Fecha de fabricación:     | 2021/01                                      | Fabricante:                | CHINO       | Diámetro X longitud (mm):      | 152,4 X 508 |
| Tipo de cilindro:         | TIPO I                                       | Gas servicio:              | CO2         | Tipo de rosca:                 | 28.8x14 DIN |
| Peso (Kg):                | 0                                            | Peso Actual (kg):          | 9,9         | Espesor mínimo de diseño (mm): | No Aplica   |
| % Variación de masa:      | 0,00                                         | Capacidad (l):             | 10          | Espesor mínimo actual (mm):    | No Aplica   |

### INSPECCIÓN VISUAL INTERNO Y EXTERNO "NO ACREDITADO"

| Corrosión y Picaduras | Abolladura  | Corrosión/Surcos /Canales | Contaminación interna | Daños por fuego | Protuberancia | Defectos del cuello | Defectos de aro base | Válvula     | Soldadura   |
|-----------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|
| No Presenta           | No Presenta | No Presenta               | No Presenta           | No Presenta     | No Presenta   | No Presenta         | No Presenta          | No Presenta | No Presenta |

### PRUEBA HIDROSTÁTICA "EN HIDROSTATICAS DE OCCIDENTE CONTAMOS CON ACREDITACIÓN ONAC VIGENTE A LA FECHA, CON CODIGO DE ACREDITACIÓN 21-LAB-017, BAJO LA NORMA ISO/IEC 17025:2017".

| Fecha de Ensayo | Presión de Prueba (psi) | Expansión Volumétrica Total (cm³) | Expansión Volumétrica Permanente (cm³) | Expansión Elástica (cm³) | Ree (cm³) | Tiempo de Prueba (s) | Porcentaje de Expansión Volumétrica (%) | Incertidumbre (%) | Temperatura del Agua en (°C) |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 30/04/2026      | 3625                    | 30,2                              | 0,9                                    | 29,3                     | No Aplica | 30                   | 2,98                                    | 0,72              | 27                           |

|              |          |                                                                 |      |                |    |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------|------|----------------|----|
| Disposición: | APROBADO | Condiciones ambientales al realizar la prueba Temperatura (°C): | 28,1 | Humedad (%hr): | 58 |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------|------|----------------|----|

Ensayo para determinar la Expansión Volumétrica por el método CAMISA DE AGUA a cilindros de alta presión en la industria de gases comprimidos

Norma para el Ensayo:

NTC-5171:2013-03-20 Numeral 5

NTC 4828:2001-10-31 Numeral 7.4.10.3

### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD, REGLA DE DECISIÓN APLICADA

Con respecto al Ensayo de determinación de expansión volumétrica por el método Camisa de Agua:

Para cilindros de acero (Tipo I), el cilindro es conforme y APROBADO si el resultado del % de Expansión Volumétrica + la incertidumbre es < al 10 %, según la NTC 4828:2001 Numeral 7.4.10.3 c) y el CFR título 49 numeral 180.205 literal i) Cylinder condemnation.

Para cilindros reforzados con fibra (Tipo II), el cilindro es conforme y APROBADO si el % de Expansión Volumétrica + la incertidumbre es < al 5% según la GTC 94:2003.

Para los cilindros que presentan Expansión Elástica (REE o EE) la cual está expresada en el rotulo del cilindro, es conforme y APROBADO si la expansión elástica resultado del ensayo es menor al valor REE, calculado según NTC 5171 2013-03-20 Numeral 5.2.2 (los cilindros Tipo III, estarán exento de la suma de incertidumbre para la regla de decisión)

La Incertidumbre está estimada en un factor de cobertura k=2 garantiza un nivel de confianza de 95%

### OBSERVACIONES

Con Válvula

Nota: \*Prohibido reproducir parcialmente este documento sin la autorización expresa de HIDROSTÁTICAS DE OCCIDENTE S.A.S

\* Ensayo realizado en las instalaciones de HIDROSTÁTICAS DE OCCIDENTE S.A.S.

\* Los resultados obtenidos en este reporte de resultados se aplican a la muestra como se recibió (Ítem suministrado por el Cliente) y solo estan relacionados con este (Datos del Cilindro).

El factor de conversión empleado es de acuerdo a la NIST SP 811 3/2020 Special publication, factor de conversión a : psi a kPa 6.89476.

K. ARTEAGA

Realizó el Ensayo: Técnico de Pruebas

Aprobó: Director Técnico

\*\*\* FIN DEL INFORME \*\*\*

Calle 26 No. 12-29 B/ Benjamín Herrera. Cali - Valle Teléfonos: 602 390 4792 - 320 502 8986

Página 1 de 1



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL ASEGURANTE**

TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NIT  
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SUMASISTROS EN PREVENCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SAS  
CÓDIGO: 231001  
CÓDIGO FONDO: 231001  
CÓDIGO FONDO: 231001

DEPARTAMENTO: CAJ  
MUNICIPIO: VALLE  
CÓDIGO MUNICIPIO: 3142147  
CÓDIGO MUNICIPIO: 3142147

TIPO DE APORTANTE: CLASE APORTANTE  
FORMA DE PRESTACIÓN: PRIVADA  
ACTIVIDAD ECONÓMICA: Comercio a por menor de otros artículos diversos

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEMA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

NÚMERO PLANILLA: 6018121259  
PERIODO COSEGUROS OTROS: 2008  
FECHA PAGO (fecha de pago): 2008/05/01  
MES: MAY  
AÑO: 2008  
NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2008/05/01

TIPO DE PLANILLA: TIPO DE PLANILLA: 2008  
PERIODO COSEGUROS SALUD: 2008/05/01  
NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2008/05/01

| ADMINISTRADORA |           | TOTAL APORTES A PERIODO |            | FSP       |      | MORA      |      | APORTES   |      | MORA      |      |
|----------------|-----------|-------------------------|------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| CÓDIGO         | NOMBRE    | Nº. COTIZANTES          | COTIZACIÓN | EXONERADO | S.D. | SOLICITUD | S.D. | SOLICITUD | S.D. | SOLICITUD | S.D. |
| 231001         | COLFONDOS | 1                       | \$ 330.200 |           |      |           |      |           |      |           |      |
| SUBTOTAL:      |           |                         |            |           |      |           |      |           |      |           |      |

| ADMINISTRADORA |           | TOTAL APORTES A SALUD |            | FSP       |      | MORA      |      | APORTES   |      | MORA      |      |
|----------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| CÓDIGO         | NOMBRE    | Nº. COTIZANTES        | COTIZACIÓN | EXONERADO | S.D. | SOLICITUD | S.D. | SOLICITUD | S.D. | SOLICITUD | S.D. |
| 231001         | COLFONDOS | 1                     | \$ 330.200 |           |      |           |      |           |      |           |      |
| SUBTOTAL:      |           |                       |            |           |      |           |      |           |      |           |      |

| ADMINISTRADORA |           | TOTAL APORTES A SALUD |            | FSP       |      | MORA      |      | APORTES   |      | MORA      |      |
|----------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| CÓDIGO         | NOMBRE    | Nº. COTIZANTES        | COTIZACIÓN | EXONERADO | S.D. | SOLICITUD | S.D. | SOLICITUD | S.D. | SOLICITUD | S.D. |
| 231001         | COLFONDOS | 1                     | \$ 330.200 |           |      |           |      |           |      |           |      |
| SUBTOTAL:      |           |                       |            |           |      |           |      |           |      |           |      |

| ADMINISTRADORA |           | TOTAL APORTES A SALUD |            | FSP       |      | MORA      |      | APORTES   |      | MORA      |      |
|----------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| CÓDIGO         | NOMBRE    | Nº. COTIZANTES        | COTIZACIÓN | EXONERADO | S.D. | SOLICITUD | S.D. | SOLICITUD | S.D. | SOLICITUD | S.D. |
| 231001         | COLFONDOS | 1                     | \$ 330.200 |           |      |           |      |           |      |           |      |
| SUBTOTAL:      |           |                       |            |           |      |           |      |           |      |           |      |

| ADMINISTRADORA |           | TOTAL APORTES A SALUD |            | FSP       |      | MORA      |      | APORTES   |      | MORA      |      |
|----------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| CÓDIGO         | NOMBRE    | Nº. COTIZANTES        | COTIZACIÓN | EXONERADO | S.D. | SOLICITUD | S.D. | SOLICITUD | S.D. | SOLICITUD | S.D. |
| 231001         | COLFONDOS | 1                     | \$ 330.200 |           |      |           |      |           |      |           |      |
| SUBTOTAL:      |           |                       |            |           |      |           |      |           |      |           |      |

| ADMINISTRADORA |           | TOTAL APORTES A SALUD |            | FSP       |      | MORA      |      | APORTES   |      | MORA      |      |
|----------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| CÓDIGO         | NOMBRE    | Nº. COTIZANTES        | COTIZACIÓN | EXONERADO | S.D. | SOLICITUD | S.D. | SOLICITUD | S.D. | SOLICITUD | S.D. |
| 231001         | COLFONDOS | 1                     | \$ 330.200 |           |      |           |      |           |      |           |      |
| SUBTOTAL:      |           |                       |            |           |      |           |      |           |      |           |      |

TOTAL PAGADO



SUMINISTROS EN PREVENCIÓN DE  
SEGURIDAD Y SALUD EN EL  
TRABAJO S.A.S. (Razón Social)

NIT: 901790187

CL 46 C 1 D 2 15  
CALI, VALLE DEL CAUCA (CO)

## Colilla de pago

**MIGUEL FABIAN GONZALEZ NAVARRO CC (1130624117)**

**Salario:** \$1,750,905

**Contrato:** 01/01/2026

**Sin Cargo**

**Periodo:** 1 - 30 Abril 2026

**Información bancaria**  
Sin información

**CRA 11**  
CALI, VALLE DEL CAUCA (CO)

### Devengados

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Básico (30 días)      | \$1,750,905.00 |
| Auxilio de Transporte | \$249,095.00   |
| <hr/>                 |                |
| Total                 | \$2,000,000.00 |

### Deducciones

|         |              |
|---------|--------------|
| Salud   | \$70,036.20  |
| Pensión | \$70,036.20  |
| <hr/>   |              |
| Total   | \$140,072.40 |

**Total a pagar** **\$1,859,927.60**

**SUMINISTROS EN PREVENCIÓN DE SEGURIDAD Y  
SALUD EN EL TRABAJO S.A.S**  
NIT 901790187-5



**FORMATO 6**  
**CERTIFICACION DE PAGOS Y SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**

Yo, Miguel Fabián González Navarro, identificado con C.C. No. 1.1130.624.117, en mi condición de Representante Legal de SUMINISTROS EN PREVENCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S.A.S. identificada con Nit 901790187-5 certifico el pago de los siguientes aportes a mis empleados, correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) (cuando hay lugar a ellos), durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Dado en Santiago de Cali a los siete (7) días del mes de mayo de 2026

**MIGUEL FABIAN GONZÁLEZ NAVARRO**

**C.C. 1.1130.624.117**

**Representante Legal**

**SUMINISTROS EN PREVENCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**NIT. 901790187-5**

**Teléfono: 31242147009**

**Calle 45 C # 1 D 2 2 15**

**Santiago de Cali – Valle del Cauca**



SUMINISTROS EN PREVENCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Actividad Económica Principal 7  
No somos Gran Contribuyente  
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA  
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios  
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FV - 1279

Representación Gráfica  
Autorización Numeración de Facturación Electrónica  
No. 18764099328511 de 29/09/2025 - 29/09/2027 autoriza FV - 1,000 a FV - 2,000

Tipo de Operación Estandar  
Fecha de Generación 06/05/2026 14:21  
Fecha de Vencimiento 21/05/2026 14:21  
Fecha de Validación 06/05/2026 14:22  
Forma de Pago Crédito 15 DÍAS  
Medio de Pago Transferencia Débito Bancaria  
Moneda COP



### DATOS DEL EMISOR

Razón Social SUMINISTROS EN PREVENCIÓN DE  
SEGURIDAD Y SALUD EN EL  
TRABAJO S.A.S.  
Nombre Comercial SUPRESST S.A.S  
NIT 901790187  
Obligación IVA  
Email INFO@SUPRESST.COM  
Teléfono 3142147009  
Dirección Fiscal CL 46 C 1 D 2 15, CALI, (VALLE DEL  
CAUCA, CO)

### DATOS DEL CLIENTE

Razón Social INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA  
DE YUMBO  
Nombre Comercial  
NIT 890330180  
Obligación NO APLICA  
Email gerencia@imcy.gov.co  
Teléfono 6026691529  
Dirección CRA 5 #6-34  
Ciudad, Depart. YUMBO, VALLE DEL CAUCA (CO)

| No | REF | DESCRIPCIÓN                                                                                                                              | CANT | U/M | PRECIO       | IMP     | SUBTOTAL     | TOTAL ITEM   |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------|---------|--------------|--------------|
| 1  | 001 | INSPECCIÓN TÉCNICA, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES TIPO ABC DE 10 LIBRAS.                                                     | 25   | EA  | \$20,000.00  | IVA 19% | \$500,000.00 | \$595,000.00 |
| 2  | 006 | INSPECCIÓN TÉCNICA, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES TIPO CO2 DE 10 LIBRAS                                                     | 16   | EA  | \$22,000.00  | IVA 19% | \$352,000.00 | \$418,880.00 |
| 3  | 068 | INSPECCIÓN TÉCNICA, REVISIÓN, RECARGA, MANTENIMIENTO Y PRUEBA HIDROSTÁTICAS DE LOS EXTINTORES TIPO CO2 DE 10 LIBRAS.                     | 3    | EA  | \$198,000.00 | IVA 19% | \$594,000.00 | \$706,860.00 |
| 4  | 014 | INSPECCIÓN TÉCNICA, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES TIPO AGUA DE 2.5 GALONES.                                                  | 5    | EA  | \$20,000.00  | IVA 19% | \$100,000.00 | \$119,000.00 |
| 5  | 008 | INSPECCIÓN TÉCNICA, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES TIPO ABC DE 20 LIBRAS DE LA SEDE CCY.                                      | 2    | EA  | \$25,000.00  | IVA 19% | \$50,000.00  | \$59,500.00  |
| 6  | 080 | INSTALACIÓN DE MANGUERAS A EXTINTORES TIPO ABC.                                                                                          | 25   | EA  | \$12,000.00  | IVA 19% | \$300,000.00 | \$357,000.00 |
| 7  | 077 | INSPECCIÓN TÉCNICA PARA MANTENIMIENTO Y RECARGA O CONDENAR AL EXTINTOR TIPO AGENTE LIMPIO DE 10 LIBRAS REALIZAR CERTIFICADO DE CONDENADO | 7    | EA  | \$20,000.00  | IVA 19% | \$140,000.00 | \$166,600.00 |

7

CUFE: 7997e6e744b67405df4eb541e29eff812182c7102d9b41cd6a9df62c069bd5789af34b9ef6c59fc4eb1cea6631c040ba

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



SUMINISTROS EN PREVENCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Actividad Económica Principal 7

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del Impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FV - 1279

Representación Gráfica

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764099328511 de 29/09/2025 - 29/09/2027 autoriza FV - 1,000 a FV - 2,000

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

06/05/2026 14:21

Fecha de Vencimiento

21/05/2026 14:21

Fecha de Validación

06/05/2026 14:22

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Transferencia Débito Bancaria

Moneda

COP



Subtotal

\$2,036,000.00

IVA 19%

\$386,840.00

Total a Pagar

\$2,422,840.00

Unidades de medida: EA = cada

  
FIRMA EMISOR


\_\_\_\_\_  
FIRMA CLIENTE



INSTITUTO MUNICIPAL DE  
CULTURA DE YUMBO

RECEPCIÓN

IMCY

Por: 

Fecha: 6 / 05 / 2026

Hora: 14:11 pm

CUFE: 7997e6e744b67405df4eb541e29eff812182c7102d9b41cd6a9df62c069bd5789af34b9ef6c59fc4eb1cea6631c040ba

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 2 / 2

**INC-8 ADO**  
Individual/Personal Properties  
for each student  
SALARY SURVEY 2011-12 of school districts