
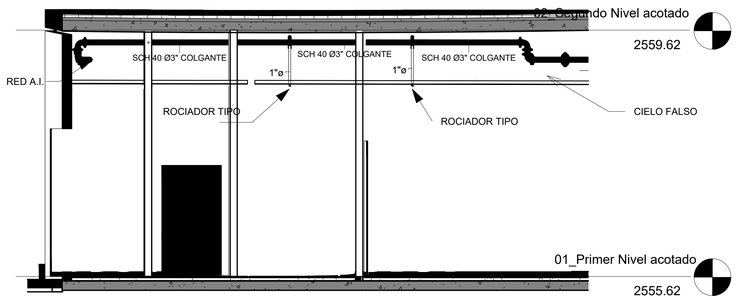



DETALLE INSTALACION ROCIADORES

ESC:------1/50

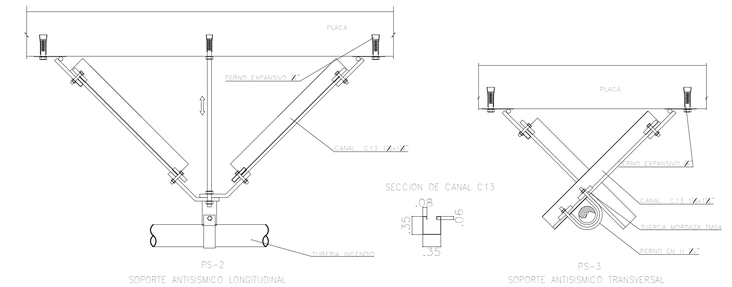


DETALLE SOPORTERIA ANTISISMICA

ESC:-------------SIN

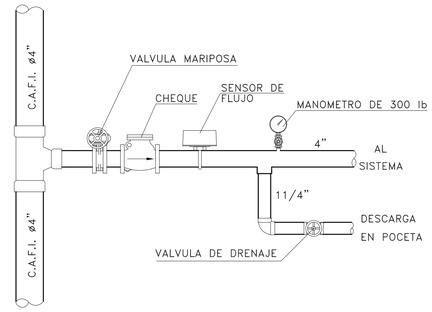


DETALLE ESTACION DE CONTROL

ESC:-------------SIN

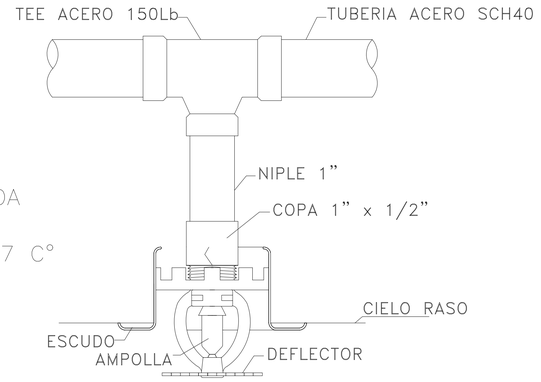


ROCIADOR ESTANDAR
DE RESPUESTA RAPIDA
K= 5.6 GPM/ √PSI
TEMPERATURA= 57-77 C°
TIPO PENDENT
RIESGO LIGERO

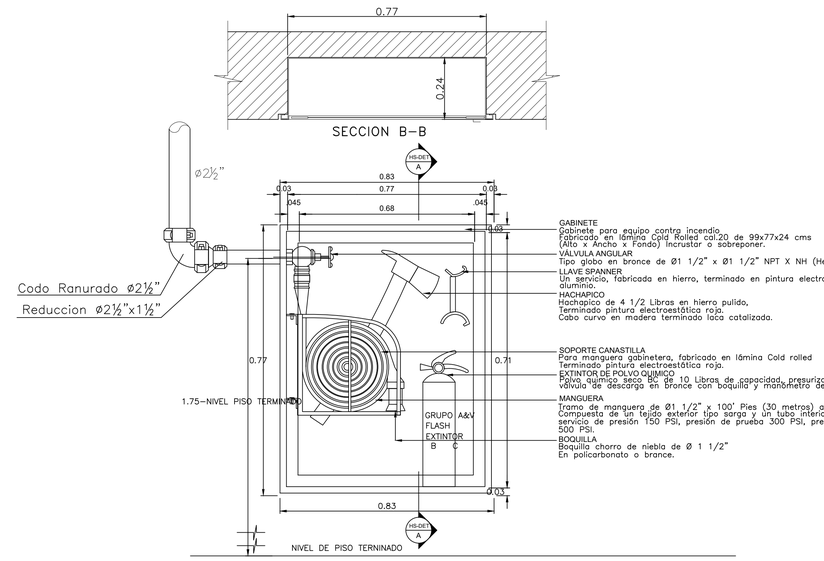

DETALLE GABINETE CONTRAINCENDIO - TIPO II

ESC:-------------1/10

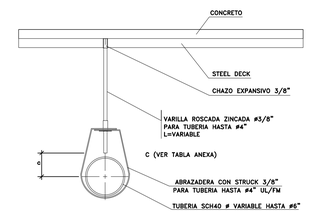


VISTA FRONTAL

DIAMETRO TUBERIA	DIAMETRO PERNO	DISTANCIA C MINIMA	DISTANCIA C MAXIMA
1"	3/8"	5/8"	1"3/4"
1.1/4"	3/8"	13/16"	1"7/8"
1.1/2"	3/8"	15/16"	2"
2"	3/8"	1"3/16"	2"3/8"
2.1/2"	3/8"	1"7/16"	2"3/4"
3"	3/8"	1"3/4"	3"1/4"
4"	3/8"	2"1/4"	3"7/8"
6"	1/2"	3"5/16"	5"1/2"

DETALLES SOPORTERIA

ESC:-------------SIN

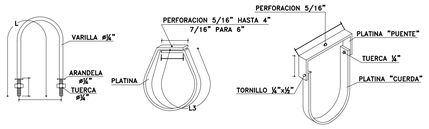




Ⓐ COLGANTE EN U PARA RAMALES
Ⓑ COLGANTE EN U PARA TUBERIAS TRANSVERSALES Y TUBERIAS PRINCIPALES DE ALIMENTACION
Ⓒ SOPORTE GRADUABLE PARA RAMALES
Ⓓ COLGANTE GRADUABLE PARA SUJECION AL COSTADO DE LA VIGA
Ⓔ COLGANTE GRADUABLE DE HIERRO PLANO

DETALLES SOPORTERIA


ESC:-------------SIN

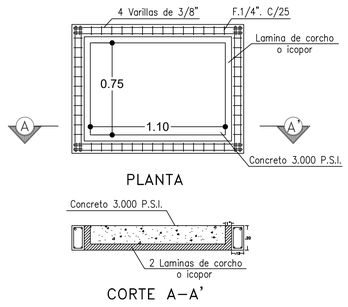

Las dimensiones superficiales de la base dependen de las dimensiones de la bomba


DETALLE BASE ANTIVIBRATORIA

ESC:-------------1/20

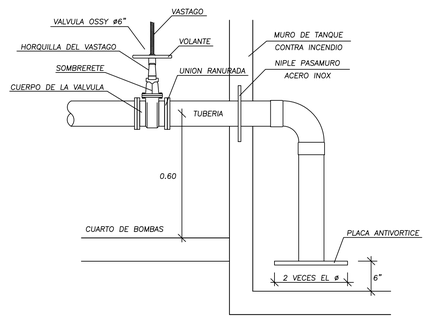

DETALLE SUCCION BOMBA CONTRAINCENDIO Y PLACA ANTIVORTICE

ESC:-------------SIN

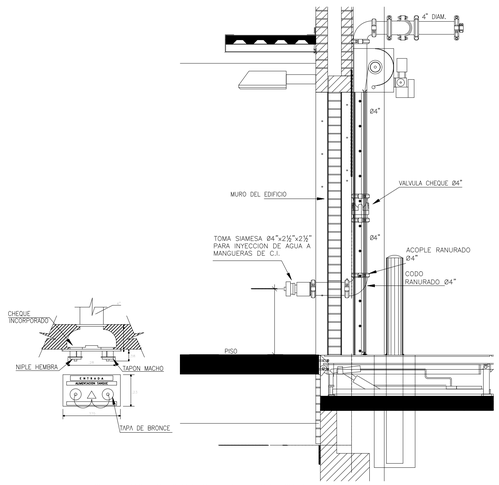

NOTA: VER ESPECIFICACIONES TECNICAS

DETALLE SIAMESA

ESC:-------------SIN

HS - 11

PLANO No:	11
REVISION:	02
REVISION:	1
ARCHIVO DIGITAL: Verificador	ELABORO
ESCALA: COMO SE INDICA	FECHA: NOVIEMBRE 2025

DETALLES CONSTRUCCIÓN

CONTENIDO

CONTRATANTE:

- ALCALDÍA DE - CAJICÁ

CAJICÁ - CUNDINAMARCA

FABIOLA JÁCOME RINCÓN
ALCALDESA - MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA

CONTRATISTA:

LA MUJER

PROYECTO:

CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CASA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ

IDENTIFICACIÓN PREDIAL:

TIPO DE TRAMITE :OBRA NUEVA Y CERRAMIENTO

NUMERO DE MATRICULA INMO:176-241059

DIRECCION : CALLE 1 SUR 2 99 "Casa de la Mujer"

CONSULTOR - DISEÑADOR:

JAVIER AUGUSTO GARMENTO URIBE
1082531967/9 - STD

REPRESENTANTE LEGAL:
VIVIANA ANDREA MUJICA BOLIVAR

NOTAS GENERALES:

SI POR ALGUN MOTIVO EL CONSTRUCTOR GENERAL, EL PROPIETARIO, EL CONTRATISTA INSTALADOR DE LA OBRA O UN TERCERO MODIFICA LOS PLANOS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PREPARADAS POR EL CONSULTOR, SIN CONSULTA PREVIA O SI LA INSTALACIÓN NO ESTA DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS PREPARADOS POR EL CONSULTOR, SE ENTIENDE QUE LA EMPRESA, NO TIENE NINGUNA RESPONSABILIDAD, COMPLETA O PARCIAL, EN RELACIÓN CON ESTE PROYECTO.

LAS REDES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SE CONSTRUIRAN EN MATERIAL PVC PRESIÓN, CON TUBERÍAS FABRICADAS BAJO NORMA NTC 382 ACCESORIOS SEGÚN NTC 1339 Y UNIDOS CON SOLDADURA QUE CUMPLA NTC 576.

EL CONTRATISTA SE HACE RESPONSABLE POR LA ENTREGA DE LAS RESPECTIVAS PRUEBAS DE PRESIÓN EN LAS REDES HIDRÁULICAS Y AGUAS RESIDUALES.

PARA LA UBICACIÓN DE LAS BOCAS HIDRÁULICAS Y DE DESAGÜES SE DEBE COORDINAR CON LOS PLANOS.

LAS SALIDAS Y CONEXIONES HIDRÁULICAS Y DE DESAGÜES SE DEBEN VERIFICAR EN OBRA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LOS APARATOS A INSTALAR.

EL CONTRATISTA ANTES DE INICIAR

- VERIFICAR MEDIDAS Y NIVELES EN PLANOS

- VERIFICAR EN TERRENO RASANTES Y COTAS CLAVES DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO

ANTES DE INICIAR LAS OBRAS SE DEBEN VERIFICAR LAS REDES DE AGUAS LLUVIAS, AGUAS NEGRAS Y AGUA POTABLE EXISTENTES.

LOS REGISTROS DE CONTROL DE LAS UNIDADES HIDRÁULICAS SERÁN DE BOLA Y SE UBICARAN A 0.30 METROS DEL PISO, A EXCEPCIÓN DE LOS TRABAJOS SUCIOS, TRABAJOS LIMPIOS LAVADO DE CARROS Y LAVADO DE CAMILLAS QUE SE UBICARAN A 1.80 METROS DEL PISO, LOS REGISTROS DE SECTORIZACIÓN SERÁN DE PASO DIRECTO Y SE INSTALARAN A LA ALTURA DEL TECHO.

NOTAS:

MODIFICACIONES:

No.	OBSERVACION:	FECHA:

CONVENCIONES:

- RED GABINETES
- RED ROCIADORES
- TEE CON ACOPLES
- CODO 90° CON ACOPLES
- TEE ROSCADA
- CODO 90° ROSCADO
- CAMBIO DE NIVEL
- TEE MECANICA
- ROCIADOR
- ESTACION DE CONTROL
- VALVULA MARIPOSA
- CHEQUE AMORTIGUADO
- REDUCCION

LOCALIZACION:

CONTENIDO:

ESCALA: COMO SE INDICA	FECHA: Noviembre 2025
ARCHIVO DIGITAL: Verificador	ELABORO:
VERSION: V2	REVISION: 1
PLANO No: 11	PLANCHA No: HS - 11