



5 SOTANO CABLEADO ESTRUCTURADO

1 : 100


ALTURAS TÍPICAS (MEDIDAS EN METROS)

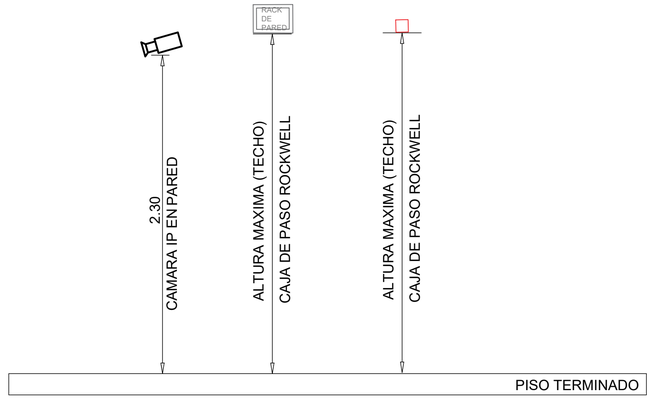

PONCHADO TIPO T-568B

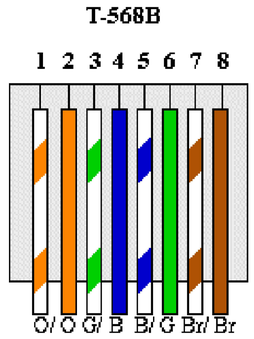

UBICACIÓN

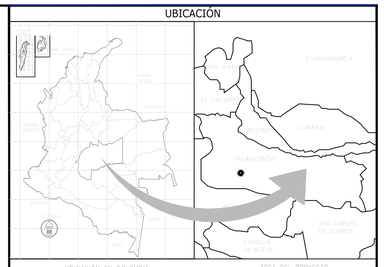

PLANOS Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA

NOTAS

1. En las terminales RJ45 para el CCTV, hace referencia al cable UTP con la terminal ponchada con la norma T568B.
2. El cable UTP utilizado debe ser UTP 100% cobre CAT 6A certificado para CCTV, voz y datos.
3. El cable en los puntos de CCTV debera salir 20 cm como minimo antes de instalar la camara.
4. Tuberia no señalizada indica que es un solo tubo.

ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES

CONVENCIONES

- PUERTO DE RED DE DATOS SENCILLO
- PUERTO DE RED DE VOZ Y DATOS
- BAJANTE POR BUITRON DE PLANTA 1
- INDICA DUCTERÍA MT PEGADA AL TECHO
- TERMINAL PONCHADO RJ45
- CAJA DE PASO ROCKWELL
- RACK DE PARED 12UR 60X54X50

REV.	DESCRIPCIÓN	DIBUJÓ	DISEÑÓ	REVISÓ	APROBÓ	FECHA
1	ACTU. APROB. PARA CONSTRUCCION	M.M.	J.H.	J.H.	F.P.	01/07/2025
0	APROBADO PARA CONSTRUCCION	M.M.	J.H.	J.H.	F.P.	30/10/2024
B1	EMITIDO PARA COMEN DEL CLIENTE	M.M.	J.H.	J.H.	F.P.	25/10/2024
A1	EMITIDO PARA COMENT INTERNOS	M.M.	J.H.	J.H.	F.P.	10/10/2024

REVISIONES

DISEÑOS COMPLEMENTARIOS
DEL CENTRO DE MONITOREO

DISEÑO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO
CCTV - SOTANO

PROYECTO: 6000007501 / 4700102856			PLANCHA No. 5 DE 6
DISEÑÓ: J. HERRERA	APROBÓ: FRANK PEÑA		ESCALA: INDICADA
REVISÓ: J. HERRERA	DIBUJÓ: M. MORENO		FECHA: 10/10/2024
CÓDIGO PLANO GEOPARK: GPK-COL-LL34-IDEAM-AIC-PLT-451_5			REV. 1

ESCALA PLOT: 1:1

FORMATO A1 (841x594)

GEOPARK Este documento hace parte del proceso de Ingeniería de Geopark Colombia. Se prohíbe su reproducción total o parcial.