
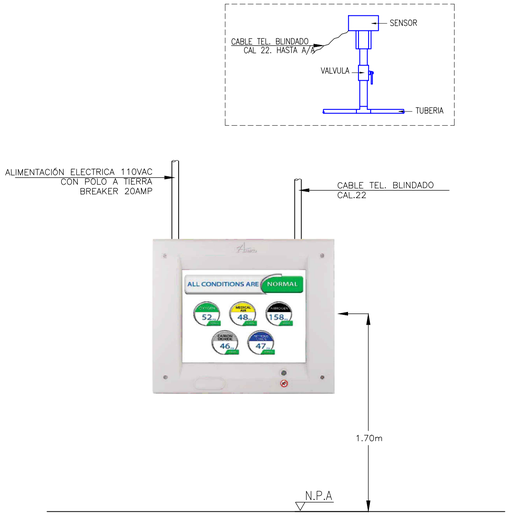


DETALLE ALARMA LCD

DETALLE ALARMA DE AREA Y MAESTRA MARCA AMICO

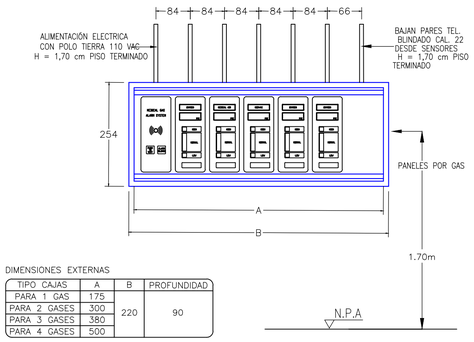

DIMENSIONES EXTERNAS

TIPO CAJAS	A	B	PROFUNDIDAD
PARA 1 GAS	175	220	90
PARA 2 GASES	300		
PARA 3 GASES	380		
PARA 4 GASES	500		

CAJAS OPCIONALES

TIPO CAJAS	A	B	C
PARA 5 GASES	620	220	90
PARA 6 GASES	750		

Cantidad Modulos Visualizacion	A (mm)	B (mm)	Grupos
1 Modulo	178	203	2
1 y 2 Modulos	272	305	3
De 1 a 3 Modulos	356	381	4
De 1 a 4 Modulos	439	465	5
De 1 a 6 Modulos	610	635	7


1- Las alarmas de area y maestra deben tener suministro de energia 10/120 voltios con tierra fisica) conectada a la red de emergencia. Esta acometida ingresa a la alarma por la parte superior izquierda en forma vertical.

2- La altura de las alarmas es a 1.70 metros de piso acabado.


3- Para la alarma maestra deberá canalizarze en tubería de PVC 10 pares de cables telefónicos blindados que traen las señales remotas de los manifolds, compresor de aire medicinal, secadores, bomba de vacio, las alarmas de area monitor punto de rocío y co. Estas ingresan por la parte superior derecha de la alarma.

DIMENSIONES EN MILIMETROS

TOMAS DE PARED AMICO, CHEMETRON, GENTEC Ó SIMILAR

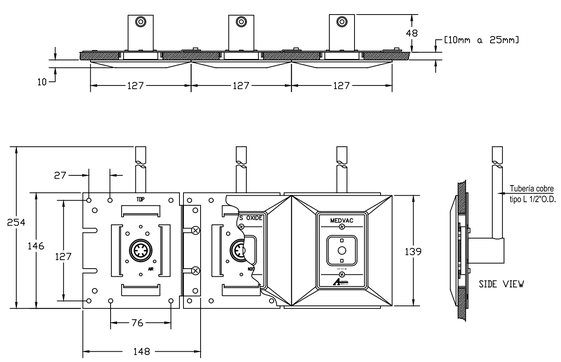

TOMAS DE TECHO SALIDA CIELÍTICA AMICO, CHEMETRON, GENTEC Ó SIMILAR

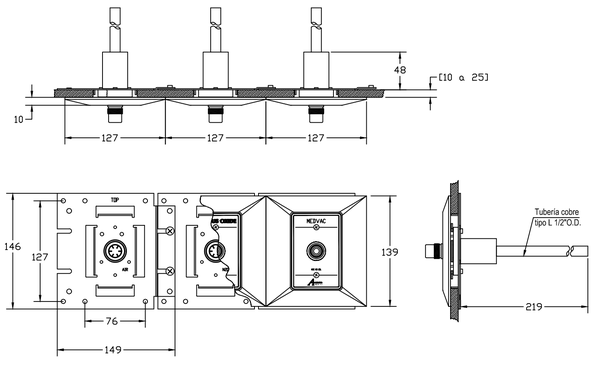

DIMENSIONES EN MILIMETROS

CONTENIDO:
RED DE GASES MEDICINALES
DETALLES BASICOS

CLIENTE:
HOSPITAL DE LERIDA

Construct Tech Ltda.
INGENIERÍA CIVIL, ELÉCTRICA Y GASES

Este Plano es propiedad de Construct Tech Ltda, y es prestado con el acuerdo tácito de que no será usado de manera diferente al propósito para el cual específicamente se presta.

DISENO:	ARCHIVO No.	ESCALA:	PLANO: 1
CONSTRUCT TECH SAS	CT-HL-0661-4	SIN	DE: 1

REVISO:	APROBO:	DIBUJO:	FECHA:	DIMENSIONES:	REVISION:
A. JARAMILLO	A. JARAMILLO	CARLOS CASTAÑEDA	15/04/2026	METROS	A