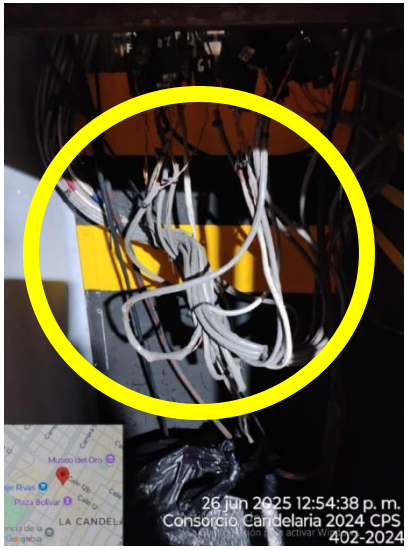
CC24

CONSORCIO CANDELARIA 2024

CAPACITACIÓN PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS - PEC
PARQUEADERO LA CASA ROJA

Inspección: 26 de Junio de 2025	**Atendido por:** Jorge Iván Barrios	**Realizado por:** Adriana Buitrago - Dayana Sabogal Especialistas en Seguridad y Salud en el Trabajo
REGISTRO FOTOGRÁFICO	**RIESGO**	**MEJORA**
 	**1. Riesgo eléctrico** • Cables sueltos y sin canalizar representan: - **Posibilidad de cortocircuitos**, sobrecalentamiento o desgaste del aislamiento. - **Riesgo de electrocución** si los cables están deteriorados o manipulados incorrectamente. **2. Riesgo locativo** • Pueden causar **tropiezos, caídas o atrapamientos**, especialmente si están en zonas de paso o tránsito de motos/personas. **3. Riesgo normativo (RETIE)** • Aun fuera de la zona húmeda, el **RETIE exige canalización, soporte, señalización y protección del cableado**. • No cumplirlo puede llevar a **sanciones o requerimientos por parte de la ARL o entes de control**.	**1. Canalización del cableado** • Usar canaletas plásticas o metálicas según el tipo de instalación (baja tensión, señal, etc.). • Evitar recorridos desordenados por el suelo o áreas comunes. **2. Sujeción y organización** • Fijar los cables a las paredes o techos mediante **grapas, soportes o ductos**. **3. Inspección técnica del sistema eléctrico** • Verificar **condiciones del aislamiento**, la conexión a tierra, y si hay **sobrecargas o derivaciones informales**. **4. Señalización y delimitación** • Si hay zonas técnicas o con tableros eléctricos, **delimitarlas y señalizarlas adecuadamente**.

	**1. Riesgo locativo:**
	• **Al estar en el suelo, pueden dañarse físicamente** por humedad, golpes o caídas accidentales.
	
	2. Riesgo normativo:
	
	• Incumplen normas técnicas como la **NTC 2885** y criterios del **RETIE** y del **SG-SST**, que exigen: "Extintores **fijados a la pared o pedestal**, a una **altura entre 1.00 m y 1.50 m**."
		1. Instalación adecuada:
		
		• Fijar cada extintor en:
		  • **Soporte metálico en la pared**, o
		  • **Pedestal portátil**, si no se puede perforar la estructura.
		• Respetar altura reglamentaria: **entre 1.0 m y 1.5 m desde el suelo a la manija**.
		
		2. Señalización:
		
		• Usar **pictograma normado** (fondo blanco o rojo con símbolo de extintor).
		• La señal debe ser visible desde **al menos 10 metros de distancia**.

	**1. Riesgo organizacional** • **Difícil localización y acceso** al botiquín en momentos críticos. • **Desconocimiento del personal** sobre su ubicación exacta.	**1. Reubicación inmediata** • Instalar el botiquín a una altura **entre 1.20 y 1.50 metros del suelo**, en un lugar **visible, despejado y de fácil acceso**. **2. Señalización adecuada** • Colocar un **pictograma verde con cruz blanca** visible desde distintas partes del lugar. • Si el área es grande o de varios niveles, incluir **señales direccionales**.

RECOMENDACIONES GENERALES:

1. Actualización y mantenimiento continuo del Plan de Emergencias: Asegurar que todos los elementos del plan (señalización, rutas, botiquines, camillas, planos) estén vigentes, funcionales y visibles para toda la empresa).
2. Señalización: Instalar o reubicar señales fotoluminiscentes, visibles, con flechas direccionales, planos "Usted está aquí" salidas, punto de encuentro, extintores y botiquines.
3. Reposición total del botiquín, verificación mensual, registro de control
4. Instalar canaletas o ductos de protección adecuados
5. Instalar canaletas o ductos de protección adecuados de cableado de elementos de conexiones de internet.
6. Mantenimiento continuo de los extintores y recargas anualmente

CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD VIGENTE:

- **Resolución 5018 de 2019*:*** Por la cual se adopta el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE

- **Resolución 2400 de 1979**
    - Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
    - Artículo 89: Obliga a instalar extintores portátiles en sitios visibles, de fácil acceso y en cantidad suficiente según el riesgo.
    - Artículo 90: Determina el mantenimiento periódico de extintores y recargas.
- Artículo 203: Obliga señalización de riesgos y de equipos de emergencia
- **Decreto 1072 de 2015**
- Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.
- Establece el SG-SST y los lineamientos de inspección preventiva.
- **Resolución 0312 de 2019:** Estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluye mantenimiento de extintores, botiquines, sistemas de alarma.