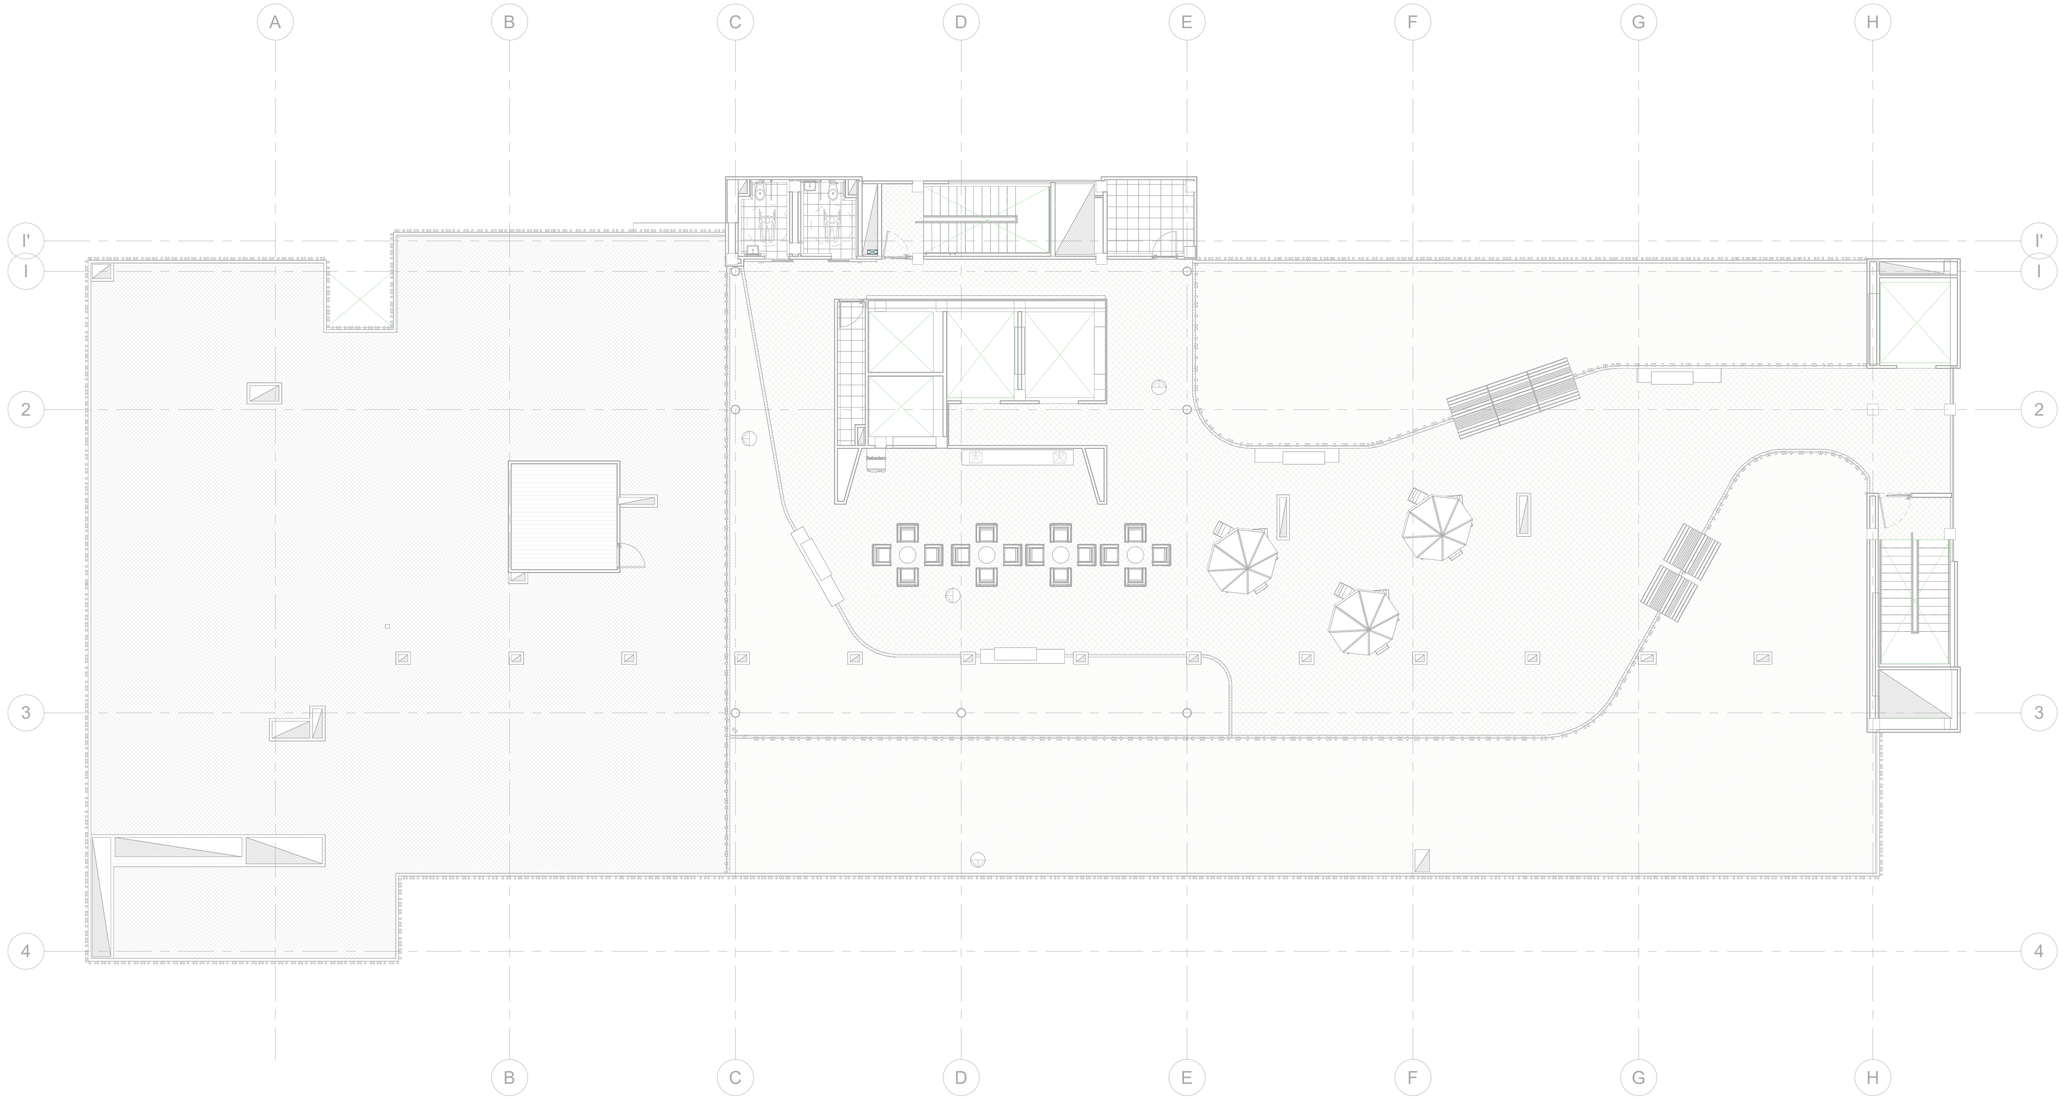

1 Nivel 5 Llamado de Enfermeria

1 : 100

ESE Hospital San Rafael Yolombó
Transformando vidas

Proyecto:

HSR YOLOMBO

DEACIVIL S.A.S
4482768 - 3006159285
Calle 45G #77-130, Barrio El Velódromo

Convenciones:

- TIRADOR DE BAÑO
- PULSADOR LLAMADO DE ENFERMERIA
- LUZ DE TECHO
- PANTALLA TACTIL
- TERMINAL HABITACIONES
- CONSOLA DE ENFERMERAS
- PULSADOR DE ALARMA Y PRESENCIA
- BANDEJA DUCTO CERRADO (Con Datos)

IDENTIFICACION CONVENCIONES

B ⟶ PULSADOR
XXX NUMERO
P ⟶ PISO
XXX PULSADOR
B ⟶ PANTALLA
XXX NUMERO
P ⟶ PISO
XXX PANTALLA

Notas:

- TODA TUBERIA EXPUESTA AL INTERIOR DEL EDIFICIO SERA TIPO: METALICA (EMT) Y EL DIAMETRO DE LA NO ESPECIFICADA SERA Ø=3/4".

- LOS TOMAS EN LAS AREAS EXTERIORES SERAN CON CAJAS PVC Y CON PROTECCION CONTRA INTEMPERIE.

- LAS INSTALACIONES, ASI COMO LOS PROCEDIMIENTOS, DEBERAN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO 10 DEL CODIGO ELECTRICO NACIONAL (NTC2050 Y RETIE Y AL RETILAP.

- LOS RECORRIDOS DE LAS TUBERIAS SON SOLO INDICATIVOS. ESTOS SERAN DEFINIDOS EN OBRA.

- TODA TUBERIA INDICADA DE PVC DE 2" Y SUPERIORES, SERAN DE TIPO DB. SIEMPRE Y CUANDO ESTEN EMPOTRADAS EN MUROS, SE DEBERA DEJAR UN TERMINAL CAMPANA COMO ACOPLAMIENTO A LAS CAJAS.

- NO DEBEN COLOCARSE MAS DE DOS CURVAS ENTRE DOS CAJAS CONSECUTIVAS.

NOMENCLATURA:

AUTOMATIZACION
- I-REC-XXX: TABLERO RECOLECTOR SEÑALES

CCTV
- WC-CCTV-XXX: GABINETE-CCTV-No. GABINETE
- CAM-XXX: NUMERO DE CAMARA O CANAL

LLAMADO DE ENFERMERIA
- P-XXX:NUMERO DE PULSADOR
- PX: PISO
- Hmx.com: Altura respecto a nivel interior

DETECCION DE INCENDIO
- F-007: PANEL DE DETECCION DE INCENDIO PRINCIPAL
- Z-XXX: ZONA-NUMERO DE ZONA INCENDIO

CONTROL DE ACCESO
- EL-XXX: ELECTROIMAN
- A-XXX: CONTROLADOR DE ACCESO
- L-XXX: LECTORA PROXIMIDAD TARJETA O MAGIC SWITCH (ver convenciones)
- B-XXX: PULSADOR NO TOUCH DE SALIDA

SONIDO PA/VA
- Z-XXX-XX: ZONA-AMPLIFICADOR-PISO
- PARLANTE: PARLANTE, MICROFONO ETC)
- TDH: POTENCIA EN W

IDENTIFICACIÓN TUBERIAS

1 EMT Ø 3/4"
- Diametro en Pulgadas
- Material Tuberia
- Cantidad

CONTROL CAMBIOS

N.º	Fecha	Descripción
1	30-09-2022	Anteproyecto
2	14-10-2022	Avance de proyecto
3	31-10-2023	Proyecto
4	24-11-2023	Correcciones

Diseño:

Diseñado por:
ARQ. DARIO BRICEÑO

Arq. Andrés Suarez
REVISÓ

PROFESIONALES COLABORADORES:
Lisseth Buitrago Bermudez

Contenido:

PLANTA NIVEL 5
LLAMADO ENFERMERA

Escala:	Fecha:
As indicated	24-11-2023
Revisión: 4	Plano No.: ENF07

CODIGO: HSR-INX-ETO-ENF-P2-PLA-007

ARCHIVO: BIM 360://Hospital San Rafael Yolombó/HSR-INX-ETO-ZZ-MOD-001.rvt