

ANALISIS DATOS LABORATORIO VIRTUAL BODIESEL


GRUPO 19TGPID

98,23
Promedio de OEE %

24,00
Intentos_Requeridos

☒ Calidad de lavado óptima
Alerta_Saponificacion

Promedio de OEE % por Cuadrilla

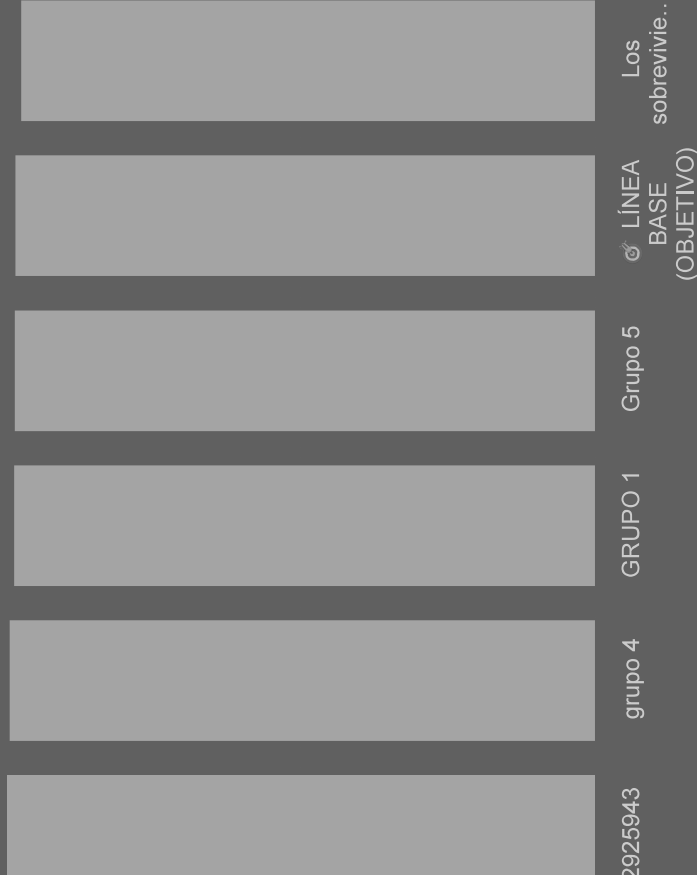

Control Termodinámico: Temperatura vs. Rendimiento OEE



Juicio Evaluativo

Cuadrilla	OEE_Rendimiento_%	Juicio_Evaluativo
2925943	99,40	✓ APROBADO (Cumple)
GRUPO 1	98,25	✓ APROBADO (Cumple)
grupo 4	99,03	✓ APROBADO (Cumple)
Grupo 5	98,14	✓ APROBADO (Cumple)
Los sobrevivientes	97,05	✓ APROBADO (Cumple)
Total	98,23	✓ APROBADO (Cumple)