

TALLER GRUPAL - 19TGPIQN

78,50

Tiempo Medio Análisis

55,00

Promedio Coherencia

0

Alertas: Fallas Clase A

50,00 %


Tasa_Aprobacion_Cohor

☒


Aprobado

Estado_Aprobacion_Taller

Rendimiento: Asertividad vs. de Análisis

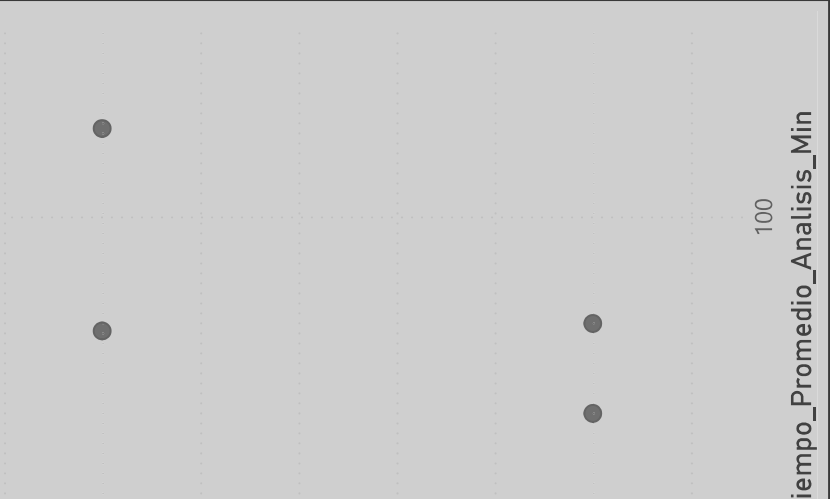

Distribución de Tácticas Seleccionadas por Equipo

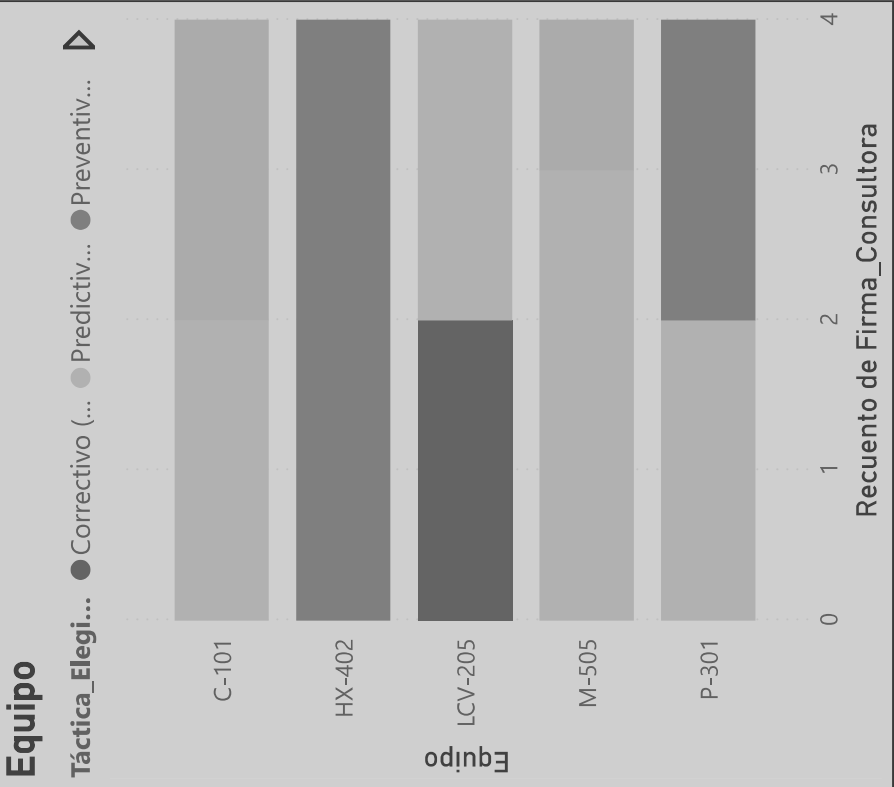

Auditoría de Justificaciones Técnicas y Calificación				
Firma_Consultora	Clase_Alumno	Clase_Docente	Validación	
<input type="checkbox"/> BIODISEL 5	...	-	?	
C-101	B	A	✗	Error
HX-402	C	B	✗	Error
LCV-205	C	C	✓	Correcto
M-505	C	A	✗	Error
P-301	C	B	✗	Error
<input type="checkbox"/> ECOKIP-DIESEL	...	-	?	
C-101	B	A	✗	Error
HX-402	C	B	✗	Error
LCV-205	A	C	✗	Error
M-505	A	A	✓	Correcto
P-301	A	B	✗	Error
<input type="checkbox"/> ECOSMART	...	-	?	
C-101	B	A	✗	Error
Total	...	-	?	