INPEC

Funza, Cundinamarca, 28 de mayo 2026

INVITACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 009 de 2026
EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y EXPERIENCIA

OBJETO: ***CONTRATAR EL SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUAS RESIDUALES PTAR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DEL INPEC.***

Para la presente invitación de mínima cuantía 009, se presentaron 14 ofertas, procediendo a realizar la apertura de sobres para la revisión de documentación.

OFERTAS PRESENTADAS PARA EVALUACION DEL PROCESO 009 DE PTAR				
N°	**OFERTA ECONOMICA**			**EMPRESA**
1	$ 66.289.664,00			CLEAN WORLD SERVICE S.A.S.
2	$ 73.590.675,00			RED & TEC SAS
3	$ 76.365.000,00			PRESSUREMATIC SAS
4	$ 80.160.000,00			INGYEMEL PROFESIONALES J&H S.A.S
5	$ 80.189.702,36			INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS
6	$ 82.288.670,03			Andrés García A
7	$ 82.714.000,00			M&P INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
8	$ 86.579.673,00			ORG IGP SAS
9	$ 87.463.833,00			ECOLOBRAS SAS
10	$ 95.222.334,00			PROFESIONALES AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A.S
11	$ 96.403.750,00			OCEAN PLANET SAS
12	$ 97.956.950,00			CAVING SAS
13	$ 100.989.000,00			CONTRUSERVICIOS TORO SAS
14	$ 386.462.064,10			Aquasaf SAS

Tabla 1. Presentación de ofertas

- ***OFERTA N° 1***

CLEAN WORLD SERVICE S.A.S
Representante legal. ESTEBAN CAMILO RODRIGUEZ GAONA
CC: 1.030.641.723 de Bogotá.
NIT. 901.242.245-4 Régimen Común.
Teléfono: 3024606590 - 3005444613
gestion.cms@outlook.com
Oferta económica $ 66.289.664 ML

❖ ***SOLICITAR ACLARACION.***

Mediante mensaje en la plataforma de Secop 2 de fecha 20/05/2026, se le requiere aclaración al representante legal, para que sustente los valores de la oferta, los cuales se encuentran muy por debajo del valor promedio cotizado, siendo este un motivo fundado, para que se aclare al comité evaluador los aspectos técnicos y económicos de su oferta, base fundamental para que la entidad acepte o rechace la oferta.

El día 21 de mayo hogaño, mediante oficio de 06 páginas, dio respuesta el representante legal, justificando aspectos que considera importantes de la empresa, indica que los valores ofertados se ajustan a los valores de la compañía, la cual detalla en eficiencias operativas internas de la compañía, proveedores directos aliados, herramientas y personal operativo para ejecución del contrato.

La propuesta y justificación de precios artificialmente bajos, realizada por el representante legal de la empresa CLEAN WORLD SERVICE S.A.S, no satisface al comité evaluador puesto que se encuentra por debajo del valor promedio cotizado, permitiendo, determinar un desequilibrio económico entre el valor ofertado y el presupuesto oficial estimado, colocando en riesgo la ejecución del contrato, aunque existan pólizas que amparen el contrato la entidad NO busca un riesgo de incumplimiento, en caso de que le fuese adjudicado.

Por lo anterior **NO SE ACEPTA** y se **RECHAZA** la oferta presentada por el representante legal ESTEBAN CAMILO RODRIGUEZ GAONA de la empresa CLEAN WORLD SERVICE S.A.S.

Además, como se presentaron mas de 5 ofertas Colombia compra eficiente permite desarrollar la metodología o guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación.

1. Tomar el conjunto de ofertas a evaluar (Tabla 1)
2. Calcular la mediana ordenando los valores de menor a mayor

OFERTAS PRESENTADAS PARA EVALUACION DEL PROCESO 009 DE PTAR				
N°	OFERTA ECONOMICA	MEDINA		EMPRESA
1	$ 386.462.064,10		$ 0,00	Aquasaf SAS
2	$ 100.989.000,00		$ 252.672.419.169.189,00	CONTRUSERVICIOS TORO SAS
3	$ 97.956.950,00		$ 165.472.795.914.312,00	CAVING SAS
4	$ 96.403.750,00		$ 127.925.667.760.304,00	OCEAN PLANET SAS

OFERTAS PRESENTADAS PARA EVALUACION DEL PROCESO 009 DE PTAR				
N°	**OFERTA ECONOMICA**	**MEDINA**		**EMPRESA**
5	$ 95.222.334,00		$ 102.596.782.198.309,00	PROFESIONALES AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A.S
6	$ 87.463.833,00		$ 5.619.298.553.805,71	ECOLOBRAS SAS
7	$ 86.579.673,00	$ 84.646.836,50	$ 2.209.224.342.535,28	ORG IGP SAS
8	$ 82.714.000,00		$ 5.661.197.115.688,56	M&P INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
9	$ 82.288.670,03		$ 7.866.100.887.648,92	Andrés García A
10	$ 80.189.702,36		$ 24.045.534.904.232,50	INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS
11	$ 80.160.000,00		$ 24.337.715.584.928,50	INGYEMEL PROFESIONALES J&H S.A.S
12	$ 76.365.000,00		$ 76.183.692.742.628,40	PRESSUREMATIC SAS
13	$ 73.590.675,00		$ 132.311.003.723.263,00	RED & TEC SAS
14	$ 66.289.664,00		$ 353.577.743.345.788,00	CLEAN WORLD SERVICE S.A.S.
PROMEDIO	$ 85.093.327,03		$ 98.498.398.172.510	Sumatoria
MEDIANA	$ 84.646.836,50		$ 9.924.636	Desviación estándar
			$74.722.201	**Valor mínimo aceptable**

Tabla 2 Cálculo de la mediana, desviación estándar y valor mínimo aceptable.

3. La entidad puede fijar un valor mínimo aceptable, respecto a los datos aportados y la formula establecida.
4. Para la entidad el valor determinado como mínimo aceptable es de **$ 74.722.201 ML** (Tabla 2).
5. Es importante indicar que el valor ofertado por Aquasaf SAS de $ 386.462.064,10 ML, no se tendrá en cuenta por que supera el presupuesto estimado del contrato, y al ser incluido en la tabla, altera el valor promedio cotizado y por ende el valor mínimo aceptable.

➢ ***OFERTA N° 2***

RED & TEC SAS
Representante legal. PAULA YULIETH DUQUE ESCALANTE
CC: 1.006.455.983 De Arauca
NIT. 900608824-8
Teléfono: 3144227251
redytecsas@hotmail.com
Oferta económica $ 73.590.675 ML

Al verificar la información aportada en: requisitos habilitantes, en el cargue de la documentación necesaria, NO se evidencia las hojas de vida del personal requerido así:

2.2 ALCANCE DEL OBJETO:


C. OTRAS CONSIDERACIONES O ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS.

El oferente debe aportar y cargar en archivo anexo PDF, las hojas de vida y certificaciones de experiencia, de alguno de los perfiles profesionales solicitados por la entidad así:

- Ingeniero eléctrico, Ingeniero mecánico, Ingeniero electromecánico, Ingeniero electrónico, o tecnólogo en electromecánica, con título profesional y experiencia certificada mínima de 3 años, en mantenimiento de equipos mecánicos como motores generadores eléctricos, tableros de control y/o equipos de bombeo.

- Operario con título de tecnólogo o técnico en control ambiental, gestión ambiental y/o manejo de plantas de tratamiento con 3 años de experiencia certificada.

Las hojas de vida y certificaciones son objeto de evaluación y por ende el NO cargue será causal de rechazo, puesto que este requerimiento NO es subsanable.

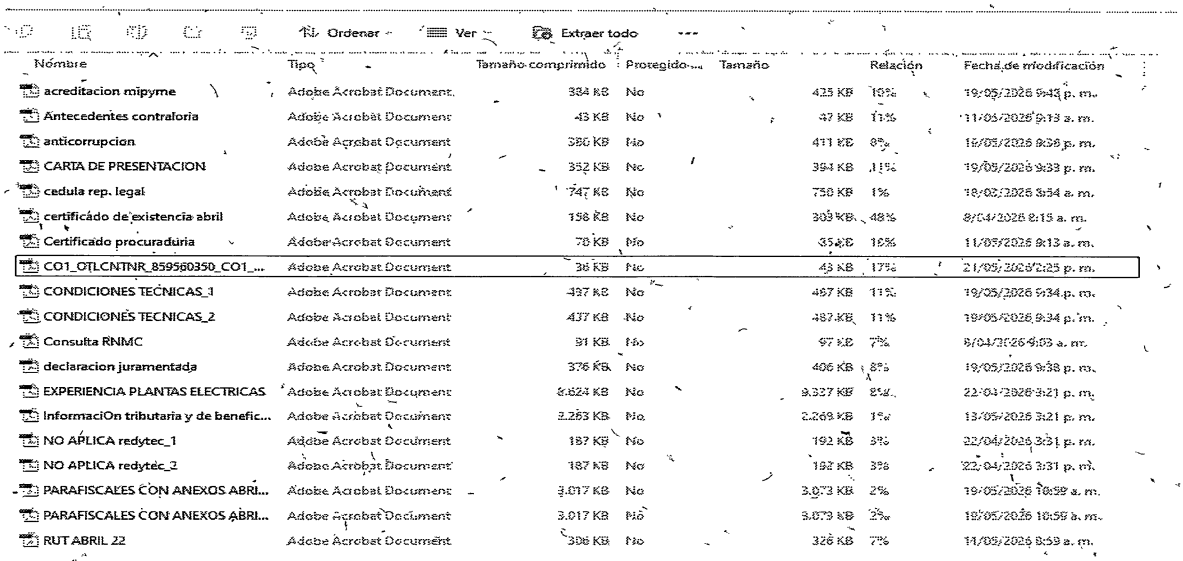

Ordenar · Ver · Extraer todo ···

Nombre	Tipo	Tamaño comprimido	Protegido	Tamaño	Relación	Fecha de modificación
acreditacion mipyme	Adobe Acrobat Document	384 KB	No	425 KB	10%	19/05/2026 9:43 p. m.
Antecedentes contraloria	Adobe Acrobat Document	43 KB	No	47 KB	11%	11/05/2026 9:13 a. m.
anticorrupcion	Adobe Acrobat Document	380 KB	No	411 KB	8%	19/05/2026 9:38 p. m.
CARTA DE PRESENTACION	Adobe Acrobat Document	352 KB	No	394 KB	11%	19/05/2026 9:33 p. m.
cedula rep. legal	Adobe Acrobat Document	747 KB	No	758 KB	1%	18/05/2026 3:54 a. m.
certificado de existencia abril	Adobe Acrobat Document	158 KB	No	303 KB	48%	8/04/2026 8:15 a. m.
Certificado procuraduria	Adobe Acrobat Document	78 KB	No	95 KB	18%	11/05/2026 9:13 a. m.
CO1_OTLCNTNR_859560350_CO1_...	Adobe Acrobat Document	36 KB	No	43 KB	17%	21/05/2026 2:25 p. m.
CONDICIONES TECNICAS_1	Adobe Acrobat Document	437 KB	No	487 KB	11%	19/05/2026 9:34 p. m.
CONDICIONES TECNICAS_2	Adobe Acrobat Document	437 KB	No	487 KB	11%	19/05/2026 9:34 p. m.
Consulta RNMC	Adobe Acrobat Document	91 KB	No	97 KB	7%	8/04/2026 9:03 a. m.
declaracion juramentada	Adobe Acrobat Document	376 KB	No	406 KB	8%	19/05/2026 9:38 p. m.
EXPERIENCIA PLANTAS ELECTRICAS	Adobe Acrobat Document	8.624 KB	No	9.327 KB	8%	22/04/2026 3:21 p. m.
InformaciOn tributaria y de benefic...	Adobe Acrobat Document	2.263 KB	No	2.269 KB	1%	13/05/2026 3:21 p. m.
NO APLICA redytec_1	Adobe Acrobat Document	187 KB	No	192 KB	3%	22/04/2026 3:31 p. m.
NO APLICA redytec_2	Adobe Acrobat Document	187 KB	No	192 KB	3%	22/04/2026 3:31 p. m.
PARAFISCALES CON ANEXOS ABRI...	Adobe Acrobat Document	3.017 KB	No	3.073 KB	2%	19/05/2026 10:59 a. m.
PARAFISCALES CON ANEXOS ABRI...	Adobe Acrobat Document	3.017 KB	No	3.073 KB	2%	19/05/2026 10:59 a. m.
RUT ABRIL 22	Adobe Acrobat Document	306 KB	No	326 KB	7%	11/05/2026 9:59 a. m.

Por lo anterior NO SE ACEPTA y se RECHAZA la oferta presentada por la representante legal PAULA YULIETH DUQUE ESCALANTE de la empresa RED & TEC S.A.S, ya que no cumple con una de las condiciones técnicas exigidas en la invitación, HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL, por tal motivo no se requirió.

➢ ***OFERTA N° 3***

PRESSUREMATIC S.A.S
Representante legal. RUSSBELTH ORTEGA PABON
CC: 1.075.208.219 expedida en Neiva
NIT. 900.860.963
Teléfono: 3112215144
pressurematic@outlook.com
Oferta económica $ 73.365.000 ML

Al verificar la información aportada en el sobre único, se evidencia el cargue las hojas de vida del personal requerido así:

❖ **HOJAS DE VIDA**

PERFILES PROFESIONALES OFERTADOS	
PROFESIONAL	**RUSSBELTH ORTEGA PABON** CC. 1.075.208.219 de Neiva Huila, INGENIERO ELECTRONICO de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, matricula profesional CN 206-98341, quien al verificar la experiencia certificada solicitada cumple con lo establecido en la invitación.
OPERARIO PTAR	**NICOLAS YUSSEPE BONILLA CANO** CC: 1.081.156.395, TECNOLOGO EN CONTROL AMBIENTAL del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, registro 334880 – 2010/09/01 quien al verificar la experiencia certificada solicitada cumple con lo establecido en la invitación. Certificado consultado el día 25 de mayo 2026. Consulta Certificado[1]

La propuesta económica presentada por el señor RUSSBELTH ORTEGA PABON CC 1.075.208.219 expedida en Neiva, representante legal de PRESSUREMATIC S.A.S, se encuentra dentro del valor estimado del contrato $ 73.365.000 ML, además cumple con el requisito de hojas de vida, procediendo a verificar los requisitos habilitantes, técnicos, económicos y de experiencia.

[1] Certificado consultado el día 25 de mayo 2026. https://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/certificaciones.html

❖ EVALUACIÓN TÉCNICA

ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 2026	CANT	UNIDAD	OFERTA	NO OFERTA
PLANTA DE TRATAMIENTO, Y ESTACION ELEVADORA DE AGUAS RESIDUALES					
1	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA ESTACION DE BOMBEO CONSISTENTE EN RETIRO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AMARILLO EN VALVULAS, BRIDAS Y ACCESORIOS UBICADOS EN CAJA DE INSPECCION LOS CUALES PRESENTAN ESTADO DE CORROSION POR EL AGUA RESIDUAL.	1	GLOBAL	X	
2	OPERARIO CON EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CON DEDICACIÓN DEL 50% (4 HORAS DE LUNES A SABADO SIN IMPORTAR QUE ESTOS DIAS SEAN FESTIVOS). EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES LE CORRESPONDE EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE LOS EQUIPOS, APLICACIÓN DE PRODUCTOS (BACTERIAS) ELABORACIÓN DE PLANILLAS Y BITACORA, ASEO, MANTENIMIENTO LOCATIVO Y DE DEMAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL MANUAL DE OPERACION DIARIA DE LA PTAR. (LA BITACORA, LOS ELEMENTOS DE ASEO, LA NASA O MALLA PARA RETIRO DE GRASAS, LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN, SERAN SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA). EL NUMERO DE MESES DEPENDERA DE EL TIEMPO DE EJECUCION DEL CONTRATO UNA VEZ QUEDE FIRMADO POR LAS PARTES.	5	MES	X	
3	PARAMETROS DE AGUA RESIDUAL CON ANALISIS DE DBO5, DQO, FOSFORO TOTAL, ANALISIS DE GRASAS Y ACEITES, NITRATOS, NITROGENO AMONIACAL, PH, CAUDAL, SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES SST, SOLIDOS SEDIMENTABLES. (Y DEMAS QUE INCLUYA LA RESOLUCIÓN 631 DE 2015) **COMPUESTO 8 HORAS**	1	UNIDAD	X	
4	RETIRO Y SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO GRAVAS Y ARENAS PARA LOS LECHOS DE SECADO, QUE ACTUARA COMO MATERIAL FILTRANTE, PROCEDENTE DEL TANQUE CLARIFICADOR, Y REACTOR BIOLOGICO.	1	M3	X	
5	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 METROS DE TUBO DE 6": INCLUYE 01 BRIDA PLASTICA DE 6" CON 8 TORNILLOS, 01 CODO Y 01 UNION DE 6" PINTADA DE COLOR NEGRO	1	GLOBAL	X	
6	RETIRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MOTOR DE TRES FASES 6,6 HP, MARCA SIEMMENS, PARA MANTENIEMIENTO QUE INCLUYE: CAMBIO DE RODAMIENTOS, SELLO MECANICO, BARNIZADO, LIMPIEZA, PINTURA, VERIFICACIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DEMAS ACTIVIDADESNQUE PERMITAN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	1	GLOBAL	X	
7	RETIRO, TRANSPORTE E INSTALACION, DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO CAPACIDAD DE 150CFM a 5psi. PARA EL MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: CAMBIO DE ACEITE EXCLUSIVO PARA SOPLADORES, CAMBIO DE EMPAQUES, RODAMIENTOS, RETENEDORES, LIMPIEZA GENERAL, PINTURA, Y DEMAS ACTIVIDADES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	1	GLOBAL	X	
8	RETIRO, TRANSPORTE Y POSTERIOR INSTALACION DE UNA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA BARMESA A 220V PARA EL MANTENIEMIENTO QUE INCLUYE: CAMBIO DE RODAMIENTOS, SELLO MECANICO, EMPAQUETADURA GENERAL, BRIDA CABLE, ACEITE DIELECTRICO, LIMPIEZA Y PINTURA GENERAL.	2	UNIDAD	X	

ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 2026	CANT	UNIDAD	OFERTA	NO OFERTA
9	SUMINISTRO DE BACTERIAS (INOCULANTE BIOLOGICO EN FORMA LIQUIDA PARA DEGRADACION DE MATERIA ORGANICA) PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO Y POZOS SEPTICOS, EN ENVASE PLASTICO POR 20 LITROS DE BIODYNE 301.	5	UNIDAD	X	
10	SUMINISTRO DE NUTRIENTE MINERAL ORGANICO SOLIDO BIODYNE, BOLSA POR 1 KG.	48	KG	X	
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS BX49 PARA EL SISTEMA DE AIREACIÓN, ACOPLAMIENTO DE MOTOR DE TRES FASES 5HP 1800 RPM Y BLOWER.	1	UNIDAD	X	
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR REFERENCIA AFC75E. DE BURBUJA GRUESA, DE MEMBRANA EPDM DIAMETRO 125 mm, DIAMETRO DE LA ROSCA 3/4" PERFORADA CON DISCO, PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	13	UNIDAD	X	
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASARELA, (TRAFICO PEATONAL) EN ANGULO DE 2", CON BARANDAS EN TUBO REDONDO DE 1" x 2mm, EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: ANCHO 1,10 MTS, ALTURA 0,90 MTS, LONGITUD 6 MTS, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA DE COLOR AMARILLO, PISO CON REJILLAS METALICAS TIPO T Y/O MUESCAS ANTIDESLIZANTE, RESISTENTES A LA CORROSION, CON LA OPCION DE RETIRARSE LAS REJILLAS PARA SU MANTENIMIENTO.	1	GLOBAL	X	
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA EN LAMINA COLL ROLLER ALFAJOR O ANTIDESLIZANTE ABISAGRADA INCLUYE MARCO DE DESCANSO CON MANIJA, PINTADA DE COLOR AMARILLO, MEDIDAS 1,05M x 1,05M, ELEVADA 10 CM DEL SUELO CON UN MARCO O POLLO EN CONCRETO.	1	GLOBAL	X	
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK CORTINA DE 3" EN TUBOS DE INGRESO DE AGUAS RESIDUALES DEL TANQUE DE IGUALACION AL RECTOR BIOLOGICO. INCLUYE ACCESORIOS PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	2	UNIDAD	X	
16	RETIRO SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO HEXAG 5/8* 4,1/2" INCLUYE TURCA, WASA Y ARANDELA EN MATERIAL ZINC O UN MATERIAL TIPO INOXIDABLE, EL CUAL EVITA CUALQUIER TIPO DE CORROSION POR EL AGUA RESIDUAL.	40	UNIDAD	X	
ESTACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y RED CONTRA INCENDIOS					
17	RETIRO, TRANSPORTE Y POSTERIOR INSTALACION DE ELECTROBOMBA IHM MOTOR SIMMENS DE 18 HP, DOBLE NUCLEO a 220V, **DE LA RED CONTRA INCENDIOS**, PARA MANTENIEMIENTO QUE INCLUYE: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS, SELLOS MECANICO, EMPAQUETADURA, BUJE O CASQUILLO, LIMPIEZA Y PINTURA GENERAL.	1	UNIDAD	X	
18	RETIRO, TRANSPORTE Y POSTERIOR INSTALACION DE ELECTROBOMBA IHM MOTOR SIMMENS DE 5,0 HP a 220V, 3800 RPM PARA MANTENIEMIENTO QUE INCLUYE: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE RODAMIENTOS, SELLOS MECANICO, EMPAQUETADURA GENERAL, BUJE O CASQUILLO, LIMPIEZA Y PINTURA GENERAL.	2	UNIDAD	X	

ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 2026	CANT	UNIDAD	OFERTA	NO OFERTA
19	RETIRO, TRANSPORTE Y POSTERIOR INSTALACION DE ELECTROBOMBA IHM MOTOR SIMMENS DE 5,0 HP a 220V, 3800 RPM PARA MANTENIEMIENTO QUE INCLUYE: ***EMBOBINADO***, CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE RODAMIENTOS, SELLOS MECANICO, EMPAQUETADURA GENERAL, BUJE O CASQUILLO, LIMPIEZA Y PINTURA GENERAL.	1	UNIDAD	X	
20	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA PARA RED CONTRAINCENDIOS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS: LONGITUD 15 METROS, DIAMETRO DE 1 1/2", DOBLE CHAQUETA, POLIESTER EXTERIOR DE LA CHAQUETA COLOR ROJO, LA CUAL PROPORCIONA MAYOR RESISTENCIA A LA ABRASION, POLIESTER INTERNO DE LA CHAQUETA, REVESTIMINETO EPDM DE CAUCHO VULCANIZADO, PRESION DE PRUEBA 250, 300, 400 PSI/BAR ACOPLAMIENTOS DE ALUMINIO, LATON Y/O BRONCE. INCLUYE BOQUILLA EN MATERIAL DE POLIPROPILENO DE 1 1/2".	5	UNIDAD	X	
21	RETIRO DE LA TUBERIA GALAVANIZADA EXISTENTE, SUMINISTRO Y MODERNIZACION DEL SISTEMA HIDRONEUMATICO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, EL CUAL CONSTA DE 03 ELECTROBOMBAS IHM MOTOR SIMMENS DE 5,0 HP a 220V, 3800 RPM, CON CONEXIÓN A UN HIDRO FLO Y TABLERO DE CONTROL, **LA TUBERIA A REEMPLAZAR DEBE SER ACERO AL CARBON DE 4"-3"-2" O 1, 1/2" PULGADAS SEGUN CORRESPONDA, CON LA REFERENCIA DE LAS BOMBAS Y EL HIDRO FLO EXISTENTE, SU SISTEMA DEBE SER DE ACOPLE RANURADO, BRIDAS DE ACOPLE RAPIDO, VALVULAS CHEK EN BRONCE, MEDIDORES DE PRESION POR CADA ELECTROBOMBA, UN MEDIDOR DIGITAL DE PRESION GENERAL, UNA VALVULA DE ALIVIO Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA UN CARRECTO FUNCIONAMIENTO,** PINTADO SEGUN CODIGO DE COLORES Y ACOPLADA A LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE.	1	GLOBAL	X	
SUBESTACION ELECTRICA Y TABLEROS DE CONTROL					
22	CAMBIO Y SUMINISTRO DE ACEITE PARA MOTOR REFERENCIA **15W-40 MOBIL SELLADO**, PARA LA PLANTA ELÉCTRICA MOTOR STAMFORD AC GENERATOR FROM NEWAGE INTERNATIONAL MARCA CUMMINS MODELO 1996 - 125 KVA -1800 RPM -330 AMPS - KW 100 VOLTS 220/127.	1	GLOBAL	X	
23	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA ACANALADA PARA MOTOR STAMFORD AC GENERATOR FROM NEWAGE INTERNATIONAL MARCA CUMMINS MODELO 1996	1	GLOBAL	X	
24	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS PARA LA PLANTA ELÉCTRICA CON LAS SIGUIENTES REFERENCIAS: FILTRO PC 1242 COMBUSTIBLE ROSCA 1" X 14H INCLUYE TAPA VASO TRASPARENTE CON LLAVE DE PURGA / FILTRO DE COMBUSTIBLE A CARBURANT P553004/ FILTRO WATER SEPARATOR FS1280 CON REGISTRO DE PURGA/ FILTRO LUBE FILTER LF3349 / FILTRO DE AIRE METALICO SELLADO CUMMINS REFERENCIA AD7802. ESTAS REFERENCIAS SON ESPECIFICAS PARA MOTOR CUMMINS MODELO 1996 - 125 KVA - 1800RPM -330 AMPS - KW 100 VOLTS 220/127.	1	GLOBAL	X	

❖ OTRAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS

<table>
<tr><th>ITEM</th><th colspan="2">OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Horarios</td><td>• El oferente deberá garantizar que se acoge al horario de la jornada laboral de la Escuela de Formación, es decir de 07:00 de la mañana a las 04:00 de la tarde, de lunes a sábado, para dar cumplimiento al objeto del contrato.
• En caso de requerir por parte del contratista trabajar el día domingo, deberá elevar la solicitud a al supervisor del contrato, para el respectivo tramite ente la dirección de la Escuela de Formación del INPEC.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Materiales</td><td>• Los materiales, elementos y repuestos utilizados deben corresponder a las especificaciones y características técnicas solicitadas, no se permiten alteraciones, modificaciones ni productos con condiciones similares a las solicitadas, en el caso de requerir cambio de accesorios eléctricos de los tableros de bombas, planta PTAR y eléctrica deben ser de marcas reconocidas y diferentes a la CHINT.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Equipos y herramientas</td><td>• El oferente debe contar con los equipos y herramientas necesarios para la ejecución del objeto del contrato, entre ellas HIDROLAVADORA para aseo diario de la PTAR, esta será de propiedad del contratista y retirada por el mismo cuando se termine el objeto del contrato.
• El oferente debe suministrar al operario uniforme de dotación que represente la empresa prestadora del servicio, con elementos de protección personal y de seguridad y salud en el trabajo.
• El oferente suministrara libro de minuta o bitácora al operario para el registro de cada una de las actividades diarias.
• El oferente suministrara las herramientas necesarias para el retiro diario de las natas, grasas y demás que se generen en el pozo clarificador, (nasa con cabo), así mismo las bolsas de desecho para residuos generados en la PTAR.
• El oferente suministrara todos los elementos de aseo que requiera el operario para las diferentes actividades diarias con el fin de mantener en completo orden, aseo y limpieza de la PTAR.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Capacidad del recurso Humano.</td><td>Para la ejecución del presente contrato el oferente debe contar con cualquiera de los siguientes perfiles profesionales.
• Un (ingeniero eléctrico, mecánico, electromecánico, electrónico, o tecnólogo en electromecánica, con título profesional y con experiencia mínimo de 3 años en mantenimiento de motores generadores eléctricos tableros de control y equipos de bombeo).
• Un (operario de PTAR con título profesional en tecnología o técnico en (control ambiental, gestión ambiental y/o manejo de plantas de tratamiento) con experiencia certificada mínima de 3 años.
<table>
<tr><th colspan="2">PERFILES PROFESIONALES OFERTADOS</th></tr>
<tr><td>PROFESIONAL</td><td>RUSSBELTH ORTEGA PABON CC. 1.075.208.219 de Neiva Huila, INGENIERO ELECTRONICO de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, matricula profesional CN 206-98341, quien al verificar la experiencia certificada solicitada cumple con lo establecido en la invitación.</td></tr>
<tr><td>OPERARIO PTAR</td><td>NICOLAS YUSSEPE BONILLA CANO CC: 1.081.156.395, TECNOLOGO EN CONTROL AMBIENTAL del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, registro 334880 – 2010/09/01 quien al verificar la experiencia certificada solicitada cumple con lo establecido en la invitación.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

ITEM	OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS	
		Certificado consultado el día 25 de mayo 2026. Consulta Certificado[2]
5	Laboratorios.	La caracterización de las aguas, y muestreo compuesto 8 horas deben ser realizados por laboratorios, con acreditación otorgada por cualquier organismo Nacional como IDEAM, ONAC o CAR. Los resultados deben salir a nombre de la Escuela Penitenciaria Nacional, deben ser entregados al supervisor del contrato de manera física y magnética. ***La toma de los laboratorios se realizará en el mes de noviembre con sus respectivos soportes***.
6	Desarrollo del contrato.	El contratista debe garantizar el desarrollo del contrato por fases así; ***Primera fase:*** • Se realizará el mantenimiento preventivo y correctivo de la planta de tratamiento PTAR, cuarto de bombeo y subestación eléctrica, con plazo máximo de 70 días calendario. • Operación de la PTAR, suministro de elementos de protección y aseo. ***Segunda fase***. • Toma de laboratorios mes de noviembre. • Cambio de aceite y filtros de la planta eléctrica en caso de darse la adición. Cualquier novedad presentada en los tiempos establecidos para el desarrollo de las fases, debe ser informada de manera inmediata al supervisor del contrato. Si se determina que el contratista no presenta justificación razonable, se dará inicio al proceso por incumplimiento parcial. El oferente debe entregar al final del contrato, informe detallado de actividades realizadas con registro fotográfico, y si es el caso sugerir requerimientos y/o observaciones de actividades necesarias a contratar, para el correcto funcionamiento de la PTAR, cuarto de bombas y estación de bombeo de agua potable.

❖ EVALUACIÓN ECONÓMICA

ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 2026	CANT	UNIDAD	VALOR PROMEDIO COTIZADO	VALOR TOTAL
PLANTA DE TRATAMIENTO, Y ESTACION ELEVADORA DE AGUAS RESIDUALES					
1	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA ESTACION DE BOMBEO CONSISTENTE EN RETIRO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AMARILLO EN VALVULAS, BRIDAS Y ACCESORIOS UBICADOS EN CAJA DE INSPECCION LOS CUALES PRESENTAN ESTADO DE CORROSION POR EL AGUA RESIDUAL.	1	GLOBAL	$ 1.050.000,00	$ 1.050.000,00

[2] Certificado consultado el día 25 de mayo 2026. https://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/certificaciones.html

ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 2026	CANT	UNIDAD	VALOR PROMEDIO COTIZADO	VALOR TOTAL
2	OPERARIO CON EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CON DEDICACIÓN DEL 50% (4 HORAS DE LUNES A SABADO SIN IMPORTAR QUE ESTOS DIAS SEAN FESTIVOS). EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES LE CORRESPONDE EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE LOS EQUIPOS, APLICACIÓN DE PRODUCTOS (BACTERIAS) ELABORACIÓN DE PLANILLAS Y BITACORA, ASEO, MANTENIMIENTO LOCATIVO Y DE DEMAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL MANUAL DE OPERACION DIARIA DE LA PTAR. (LA BITACORA, LOS ELEMENTOS DE ASEO, LA NASA O MALLA PARA RETIRO DE GRASAS, LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN, SERAN SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA). EL NUMERO DE MESES DEPENDERA DE EL TIEMPO DE EJECUCION DEL CONTRATO UNA VEZ QUEDE FIRMADO POR LAS PARTES.	5	MES	$ 3.000.000,00	$ 15.000.000,00
3	PARAMETROS DE AGUA RESIDUAL CON ANALISIS DE DBO5, DQO, FOSFORO TOTAL, ANALISIS DE GRASAS Y ACEITES, NITRATOS, NITROGENO AMONIACAL, PH, CAUDAL, SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES SST, SOLIDOS SEDIMENTABLES. (Y DEMAS QUE INCLUYA LA RESOLUCIÓN 631 DE 2015) **COMPUESTO 8 HORAS**	1	UNIDAD	$ 5.150.000,00	$ 5.150.000,00
4	RETIRO Y SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO GRAVAS Y ARENAS PARA LOS LECHOS DE SECADO, QUE ACTUARA COMO MATERIAL FILTRANTE, PROCEDENTE DEL TANQUE CLARIFICADOR, Y REACTOR BIOLOGICO.	1	M3	$ 1.400.000,00	$ 1.400.000,00
5	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 METROS DE TUBO DE 6": INCLUYE 01 BRIDA PLASTICA DE 6" CON 8 TORNILLOS, 01 CODO Y 01 UNION DE 6" PINTADA DE COLOR NEGRO	1	GLOBAL	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
6	RETIRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MOTOR DE TRES FASES 6,6 HP, MARCA SIEMMENS, PARA MANTENIEMIENTO QUE INCLUYE: CAMBIO DE RODAMIENTOS, SELLO MECANICO, BARNIZADO, LIMPIEZA, PINTURA, VERIFICACIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DEMAS ACTIVIDADESNQUE PERMITAN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	1	GLOBAL	$ 1.350.000,00	$ 1.350.000,00
7	RETIRO, TRANSPORTE E INSTALACION, DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO CAPACIDAD DE 150CFM a 5psi. PARA EL MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: CAMBIO DE ACEITE EXCLUSIVO PARA SOPLADORES, CAMBIO DE EMPAQUES, RODAMIENTOS, RETENEDORES, LIMPIEZA GENERAL, PINTURA, Y DEMAS ACTIVIDADES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	1	GLOBAL	$ 1.950.000,00	$ 1.950.000,00
8	RETIRO, TRANSPORTE Y POSTERIOR INSTALACION DE UNA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA BARMESA A 220V PARA EL MANTENIEMIENTO QUE INCLUYE: CAMBIO DE RODAMIENTOS, SELLO MECANICO, EMPAQUETADURA GENERAL, BRIDA CABLE, ACEITE DIELECTRICO, LIMPIEZA Y PINTURA GENERAL.	2	UNIDAD	$ 1.400.000,00	$ 2.800.000,00
9	SUMINISTRO DE BACTERIAS (INOCULANTE BIOLOGICO EN FORMA LIQUIDA PARA DEGRADACION DE MATERIA ORGANICA) PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO Y POZOS SEPTICOS, EN ENVASE PLASTICO POR 20 LITROS DE BIODYNE 301.	5	UNIDAD	$ 850.000,00	$ 4.250.000,00
10	SUMINISTRO DE NUTRIENTE MINERAL ORGANICO SOLIDO BIODYNE, BOLSA POR 1 KG.	48	KG	$ 25.000,00	$ 1.200.000,00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS BX49 PARA EL SISTEMA DE AIREACIÓN, ACOPLAMIENTO DE MOTOR DE TRES FASES 5HP 1800 RPM Y BLOWER.	1	UNIDAD	$ 385.000,00	$ 385.000,00

ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 2026	CANT	UNIDAD	VALOR PROMEDIO COTIZADO	VALOR TOTAL
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR REFERENCIA AFC75E. DE BURBUJA GRUESA, DE MEMBRANA EPDM DIAMETRO 125 mm, DIAMETRO DE LA ROSCA 3/4" PERFORADA CON DISCO, PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	13	UNIDAD	$ 225.000,00	$ 2.925.000,00
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASARELA, (TRAFICO PEATONAL) EN ANGULO DE 2", CON BARANDAS EN TUBO REDONDO DE 1" x 2mm, EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: ANCHO 1,10 MTS, ALTURA 0,90 MTS, LONGITUD 6 MTS, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA DE COLOR AMARILLO, PISO CON REJILLAS METALICAS TIPO T Y/O MUESCAS ANTIDESLIZANTE, RESISTENTES A LA CORROSION, CON LA OPCION DE RETIRARSE LAS REJILLAS PARA SU MANTENIMIENTO.	1	GLOBAL	$ 15.500.000,00	$ 15.500.000,00
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA EN LAMINA COLL ROLLER ALFAJOR O ANTIDESLIZANTE ABISAGRADA INCLUYE MARCO DE DESCANSO CON MANIJA, PINTADA DE COLOR AMARILLO, MEDIDAS 1,05M x 1,05M, ELEVADA 10 CM DEL SUELO CON UN MARCO O POLLO EN CONCRETO.	1	GLOBAL	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK CORTINA DE 3" EN TUBOS DE INGRESO DE AGUAS RESIDUALES DEL TANQUE DE IGUALACION AL RECTOR BIOLOGICO. INCLUYE ACCESORIOS PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	2	UNIDAD	$ 780.000,00	$ 1.560.000,00
16	RETIRO SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO HEXAG 5/8* 4,1/2" INCLUYE TURCA, WASA Y ARANDELA EN MATERIAL ZINC O UN MATERIAL TIPO INOXIDABLE, EL CUAL EVITA CUALQUIER TIPO DE CORROSION POR EL AGUA RESIDUAL.	40	UNIDAD	$ 4.000,00	$ 160.000,00
ESTACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y RED CONTRA INCENDIOS				$ -	$
17	RETIRO, TRANSPORTE Y POSTERIOR INSTALACION DE ELECTROBOMBA IHM MOTOR SIMMENS DE 18 HP, DOBLE NUCLEO a 220V, **DE LA RED CONTRA INCENDIOS**, PARA MANTENIEMIENTO QUE INCLUYE: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS, SELLOS MECANICO, EMPAQUETADURA, BUJE O CASQUILLO, LIMPIEZA Y PINTURA GENERAL.	1	UNIDAD	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00
18	RETIRO, TRANSPORTE Y POSTERIOR INSTALACION DE ELECTROBOMBA IHM MOTOR SIMMENS DE 5,0 HP a 220V, 3800 RPM PARA MANTENIEMIENTO QUE INCLUYE: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE RODAMIENTOS, SELLOS MECANICO, EMPAQUETADURA GENERAL, BUJE O CASQUILLO, LIMPIEZA Y PINTURA GENERAL.	2	UNIDAD	$ 1.200.000,00	$ 2.400.000,00
19	RETIRO, TRANSPORTE Y POSTERIOR INSTALACION DE ELECTROBOMBA IHM MOTOR SIMMENS DE 5,0 HP a 220V, 3800 RPM PARA MANTENIEMIENTO QUE INCLUYE: ***EMBOBINADO***, CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE RODAMIENTOS, SELLOS MECANICO, EMPAQUETADURA GENERAL, BUJE O CASQUILLO, LIMPIEZA Y PINTURA GENERAL.	1	UNIDAD	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00

ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 2026	CANT	UNIDAD	VALOR PROMEDIO COTIZADO	VALOR TOTAL
20	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA PARA RED CONTRAINCENDIOS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS: LONGITUD 15 METROS, DIAMETRO DE 1 1/2", DOBLE CHAQUETA, POLIESTER EXTERIOR DE LA CHAQUETA COLOR ROJO, LA CUAL PROPORCIONA MAYOR RESISTENCIA A LA ABRASION, POLIESTER INTERNO DE LA CHAQUETA, REVESTIMINETO EPDM DE CAUCHO VULCANIZADO, PRESION DE PRUEBA 250, 300, 400 PSI/BAR ACOPLAMIENTOS DE ALUMINIO, LATON Y/O BRONCE. INCLUYE BOQUILLA EN MATERIAL DE POLIPROPILENO DE 1 1/2".	5	UNIDAD	$ 850.000,00	$ 4.250.000,00
21	RETIRO DE LA TUBERIA GALAVANIZADA EXISTENTE, SUMINISTRO Y MODERNIZACION DEL SISTEMA HIDRONEUMATICO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, EL CUAL CONSTA DE 03 ELECTROBOMBAS IHM MOTOR SIMMENS DE 5,0 HP a 220V, 3800 RPM, CON CONEXIÓN A UN HIDRO FLO Y TABLERO DE CONTROL, **LA TUBERIA A REEMPLAZAR DEBE SER ACERO AL CARBON DE 4"-3"-2" O 1, 1/2" PULGADAS SEGUN CORRESPONDA, CON LA REFERENCIA DE LAS BOMBAS Y EL HIDRO FLO EXISTENTE, SU SISTEMA DEBE SER DE ACOPLE RANURADO, BRIDAS DE ACOPLE RAPIDO, VALVULAS CHEK EN BRONCE, MEDIDORES DE PRESION POR CADA ELECTROBOMBA, UN MEDIDOR DIGITAL DE PRESION GENERAL, UNA VALVULA DE ALIVIO Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA UN CARRECTO FUNCIONAMIENTO,** PINTADO SEGUN CODIGO DE COLORES Y ACOPLADA A LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE.	1	GLOBAL	$ 4.800.000,00	$ 4.800.000,00
SUBESTACION ELECTRICA Y TABLEROS DE CONTROL					$ -
22	CAMBIO Y SUMINISTRO DE ACEITE PARA MOTOR REFERENCIA **15W-40 MOBIL SELLADO**, PARA LA PLANTA ELÉCTRICA MOTOR STAMFORD AC GENERATOR FROM NEWAGE INTERNATIONAL MARCA CUMMINS MODELO 1996 - 125 KVA -1800 RPM -330 AMPS - KW 100 VOLTS 220/127.	1	GLOBAL	$ 1.550.000,00	$ 1.550.000,00
23	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA ACANALADA PARA MOTOR STAMFORD AC GENERATOR FROM NEWAGE INTERNATIONAL MARCA CUMMINS MODELO 1996	1	GLOBAL	$ 385.000,00	$ 385.000,00
24	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS PARA LA PLANTA ELÉCTRICA CON LAS SIGUIENTES REFERENCIAS: FILTRO PC 1242 COMBUSTIBLE ROSCA 1" X 14H INCLUYE TAPA VASO TRASPARENTE CON LLAVE DE PURGA / FILTRO DE COMBUSTIBLE A CARBURANT P553004/ FILTRO WATER SEPARATOR FS1280 CON REGISTRO DE PURGA/ FILTRO LUBE FILTER LF3349 / FILTRO DE AIRE METALICO SELLADO CUMMINS REFERENCIA AD7802. ESTAS REFERENCIAS SON ESPECIFICAS PARA MOTOR CUMMINS MODELO 1996 - 125 KVA -1800RPM -330 AMPS - KW 100 VOLTS 220/127.	1	GLOBAL	$ 1.850.000,00	$ 1.850.000,00
SUB TOTAL					$ 64.172.268,91
IVA DEL 19%					$ 12.192.731,09
TOTAL					**$ 76.365.000,00**


EL VALOR DE LA PROPUESTA ES DE SETENTA Y SEIS MILLONES, TRECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS **($ 76.365.000)** M. L.

INSTITUTO NACIONAL PENITECNIARIO Y CARCELARIO - INPEC
Dirección: Kilometro 3 Vía Funza Siberia Vereda la Isla
Conmutador: 2347474 OPC. 3 Ext. 4424
benedicto.torres@inpec.gov.co


VERIFICACIÓN EXPERIENCIA

ENTIDAD QUE CONTRATO	CONTRATO N°	AÑO	OBJETO	VALOR EN SMMLV	DURACION	VALOR DEL CONTRTO
SENA	CO1.PCCNTR.6248916	2024	Prestar el servicio de Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Con Suministro de repuestos a los sistemas agua cruda, agua potable y saneamiento básico del centro de formación agroindustrial del SENA regional Huila. Lote 1 Especialidad mantenimiento Pozo Profundo - Lote 2 - Especialidad Mantenimiento Agua Potable y Lote 3 - Especialidad Mantenimiento	49.9	2 MESES	$ 64.872.000
MINISTERIO DE DEFENSA POLICIA NACIONAL	35-7-10025-2021	2021	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los equipos, muebles y enseres, planta de tratamiento de agua residual (PTAR) y sistema hidráulico de la planta de tratamiento de agua potable (PTAB) en algunos puntos de servicio del departamento de policía Quindío (incluye insumos, repuestos, mano de obra y puesta en funcionamiento "	77.0	5 MESES, 26 DIAS	$ 70.000.000

De acuerdo al informe de Evaluación Jurídica le solicitó al oferente subsanar por mensaje en la plataforma del SECOP II el día 27 de mayo del presente año a las 2:25 pm, los siguientes documentos Certificados de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal, expedidos por la Contraloría General de la República de la Sociedad y Representante Legal, Certificado del Sistema de Registro de Medidas Correctivas RNMC, Certificado de no encontrarse escrito en el Registro de Deudores Morosos - REDAM y Certificados de Antecedentes disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la República. de la Sociedad y Representante Legal.

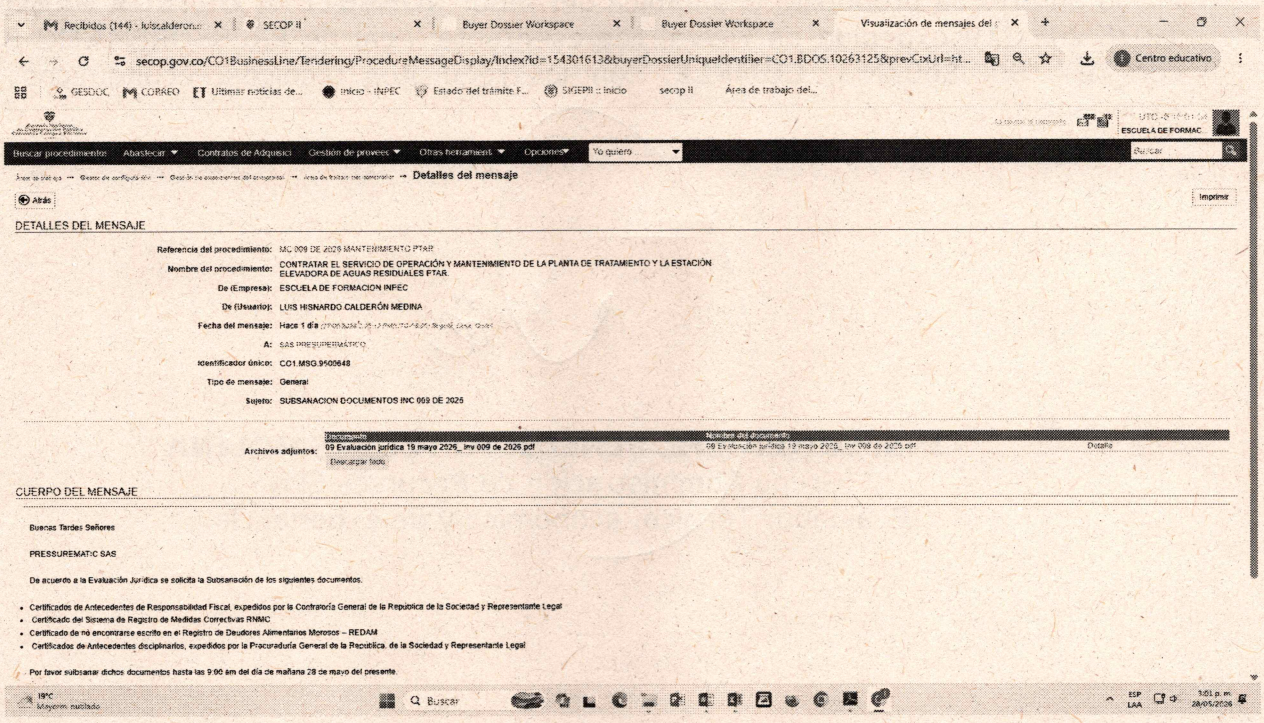

El oferente allega por mensaje en la plataforma del SECOP II con fecha del 28 de mayo del presente año a las 8:19 am los documentos solicitados, quedando a si subsanado el incumplimiento de los requisitos habilitantes exigidos en la presente invitación pública.

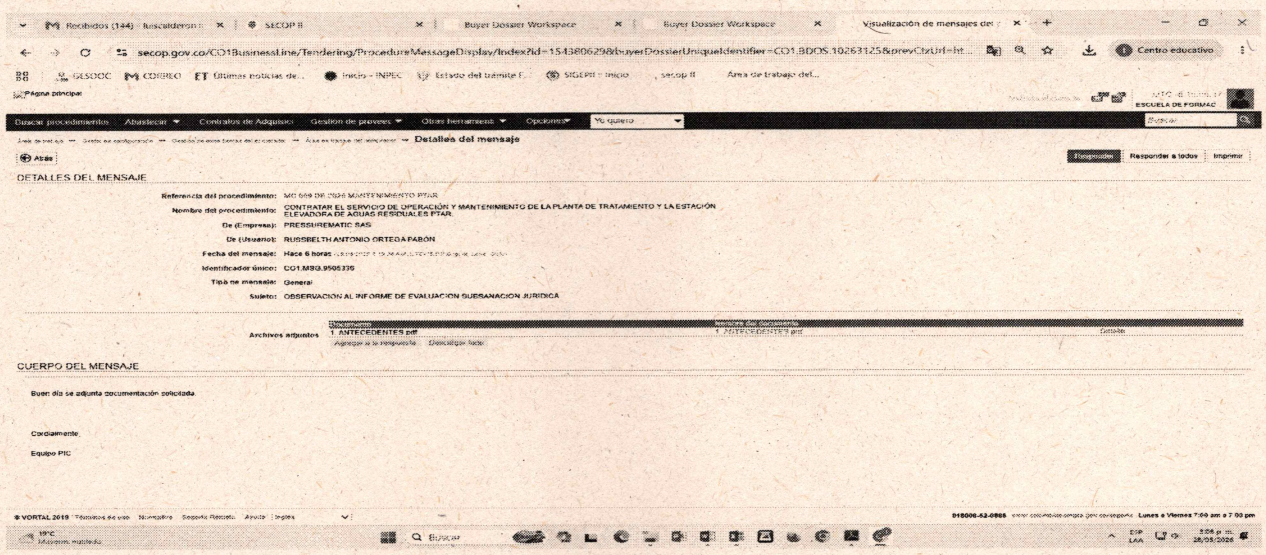

INSTITUTO NACIONAL PENITECNIARIO Y CARCELARIO - INPEC
Dirección: Kilometro 3 Vía Funza Siberia Vereda la Isla
Conmutador: 2347474 OPC. 3 Ext. 4424
benedicto.torres@inpec.gov.co

Por lo anterior la propuesta económica del señor **RUSSBELTH ORTEGA PABON** CC 1.075.208.219 expedida en Neiva, representante legal de PRESSUREMATIC S.A.S, con NIT. 900.860.963, **CUMPLE**, con los requisitos técnicos, económicos y de experiencia.



INSPECTOR JEFE. BENEDICTO TORRES MOLINA
Grupo Administración de Recursos EPN
Evaluador Técnico, económico y de experiencia.

INSTITUTO NACIONAL PENITECNIARIO Y CARCELARIO - INPEC
Dirección: Kilometro 3 Vía Funza Siberia Vereda la Isla
Conmutador: 2347474 OPC. 3 Ext. 4424
benedicto.torres@inpec.gov.co