
MACG INGENIERIA CIVIL SAS
NIT: 900[illegible]6

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN CILINDROS DE CONCRETO

INV E-410



CLIENTE: CUBINGECOL SAS

OBRA: MEDICINA LEGAL


DATOS CILINDRO

ENSAYO LAB No.	CONSECUTIVO OBRA	ELEMENTO	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	RESISTENCIA ESPERADA (Lb/pulg2)	SLUMP (pulg)	EDAD (dias)	PESO CILINDRO (gr)	DIÁMETRO CILILNDRO (cm)	ALTURA (cm)	DENSIDAD (gr/cm3)	AREA CILINDRO (puig2)	CARGA (Lb)	RESISTENCIA (Lb/pulg2)	DESARROLLO DEL CONCRETO (%)	TIPO DE CEMENTO	TIPO DE FALLA
1		CILINDRO 9"	22/01/2026	29/01/2026	3000		7	13116	15,1	30,3	2,41721	27,8	23109,44	2833	94,4%	ARGOS OBRA	d



COMPORTAMIENTO DEL CONCRETO A 28 DÍAS



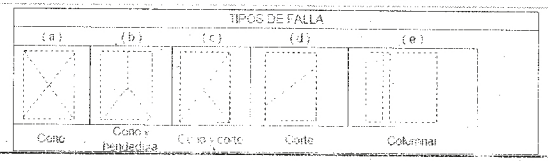

OBSERVACIONES:
Muestras tomadas y suministradas por el cliente.

ELABORÓ
JUAN C CUARTAS

REVISÓ:
MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL GALVEZ
TP 25202 290[illegible]CND

MACG INGENIERIA Y GEOTECNIA