

ACONDICIONANDO S.A.S

AIRE ACONDICIONADO - VENTILACIÓN - CONSTRUCCIÓN

#

CONSECUTIVO
INST-AIRE-010

July
17

FECHA
2026-04-22



MANTENIMIENTO



LLAMADA POR SERVICIO



REPARACIÓN



INSTALACIÓN

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE

Cubingecol

SUCURSAL

Medicina Legal

UBICACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO

sala de juntas

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS

TIPO DE EQUIPO

Mini split

MARCA

LG

CAPACIDAD

18000 BTU

MODELO

S18CJ N53

SERIAL

909KAXV00106

PLACA / # DE ACTIVO

909KAXV00106

INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REALIZADO

Se realiza instalación de mini split LG de 18000 Btu/Hr en Sala de juntas, se instaló tubería de 1/2 y 3/8 con su respectivo aislamiento, se instala base metálica para la unidad condensadora; se detecta puerto de alta con fuga de Refrigerante por lo que se recomienda cambiarlo, se ajustan los tapones, se realizan pruebas, el equipo queda funcionando en observación.

CREAMOS EXPERIENCIAS MEMORABLES

Parque Industrial Manzana 11 Casa 12 • Sector D • Pereira

Correo: acondicionandosas@gmail.com • Tel: 316 610 9591 – 317 680 1633

CONDICIONES DE OPERACIÓN

PARÁMETROS GENERALES		LECTURAS ELÉCTRICAS Y TÉRMICAS	
Voltaje	209V	Amperaje de la Condensadora	7.5A y 7.3A
Amperaje de placa	8.9A	Temperatura de suministro	9.1°C
Presión de succión	60 psi	Presión de alta	N/A
Tecnología	Convencional LG	Refrigerante	R 22
Amperaje del motor de ventilador	N/A		


EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



CREAMOS EXPERIENCIAS MEMORABLES

Parque Industrial Manzana 11 Casa 12 • Sector D • Pereira

Correo: acondicionandosas@gmail.com • Tel: 316 610 9591 – 317 680 1633

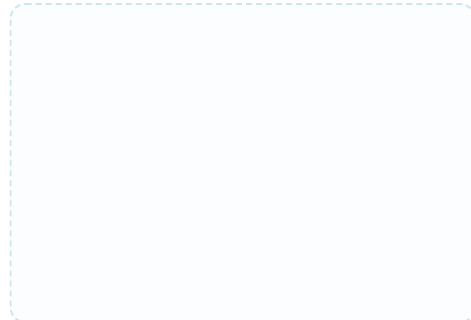

Felipe González
FIRMA CLIENTE

**Andres Mauricio Tamayo
Restrepo**
FIRMA TÉCNICO 1

Luis Fernández Suárez
FIRMA TÉCNICO 2

Luciana Mosquera Ayala
FIRMA GERENCIA TÉCNICA