

ACONDICIONANDO S.A.S

AIRE ACONDICIONADO - VENTILACIÓN - CONSTRUCCIÓN

#

CONSECUTIVO
INST-AIRE-008

July
17

FECHA
2026-03-26



MANTENIMIENTO



LLAMADA POR SERVICIO



REPARACIÓN



INSTALACIÓN

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE

Cubingecol

SUCURSAL

Medicina Legal

UBICACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO

Coordinación de Laboratorio

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS

TIPO DE EQUIPO

Mini Split

MARCA

LG ELECTRONICS

CAPACIDAD

9000 BTU/HR

MODELO

G092CA NJ8

SERIAL

MEZ62934207

PLACA / # DE ACTIVO

MEZ62934207

INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REALIZADO

Se realizó la se realizó la instalación del equipo tanto como unidad interior como unidad exterior y se instalaron 5 metros de tubería de 1/4 y de 3/8 con su respectivo aislamiento; cuando se pone a funcionar el equipo se evidencia que no arranca, se revisa y se encuentra el compresor aterrizada, se desmonta la unidad condensadora y se realiza el cambio por la unidad condensadora del equipo que estaba instalado en el área, se realizan pruebas y el equipo queda funcionando en el momento; y también se le hace la recarga de gas refrigerante R22 ya que el equipo estaba sin gas. El equipo queda funcionando bien, sin embargo queda en observación porque la unidad condensadora es una adaptación de otro equipo. Se recomienda realizarle mantenimiento general preventivo ya que el equipo se encuentra sucio. .

CREAMOS EXPERIENCIAS MEMORABLES


Parque Industrial Manzana 11 Casa 12 • Sector D • Pereira

Correo: acondicionandosas@gmail.com • Tel: 316 610 9591 – 317 680 1633

CONDICIONES DE OPERACIÓN

PARÁMETROS GENERALES		LECTURAS ELÉCTRICAS Y TÉRMICAS	
Voltaje	220	Amperaje de la Condensadora	4.1 y 4.1
Amperaje de placa	4.0	Temperatura de suministro	14°
Presión de succión	60 psi	Presión de alta	N/A
Tecnología	Convencional	Refrigerante	R22
Amperaje del motor de ventilador	N/A		


EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

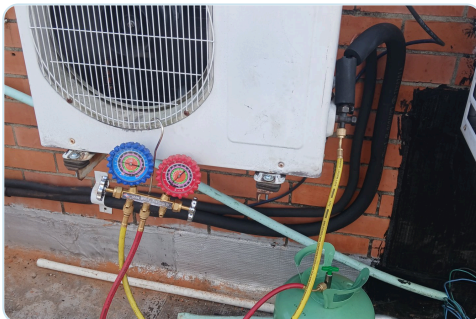

CREAMOS EXPERIENCIAS MEMORABLES

Parque Industrial Manzana 11 Casa 12 • Sector D • Pereira

Correo: acondicionandosas@gmail.com • Tel: 316 610 9591 – 317 680 1633

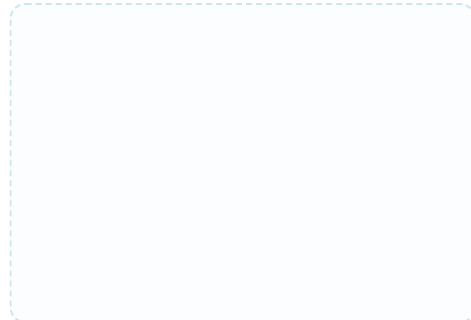

Felipe Gonzalez
FIRMA CLIENTE

Oscar Andres Sierre Zuluaga
FIRMA TÉCNICO 1

Fernando Suarez
FIRMA TÉCNICO 2

Luciana Mosquera Ayala
FIRMA GERENCIA TÉCNICA