

12 de marzo de 2026

Señores
SENA
Leticia, Amazonas

A. ACTIVIDADES PREVIAS A LA INSTALACIÓN (ALISTAMIENTO Y PREPARACIÓN)
A.A. Gestión de accesos / Gestión de la fuerza laboral y del talento:

Yo DARVINSON CAMACHO PORRAS cc 80004595 de Bogotá en representación de la empresa COMPAÑÍA MAYFER SB SAS niT 901114836-9, doy fe y Garantizo para mi personal el suministro y uso de elementos de protección personal, herramienta reglamentaria y certificada, instrumentos de medición con certificado de calibración no superior a 1 año, atendiendo protocolos de seguridad y salud en el trabajo aplicables a cada labor respectiva que se realizara en las instalaciones del SENA REGIONAL AMAZONAS para la instalación de las UPS del contrato. PCCNTR 8621097.

ADJUNTO DOCUMENTACION RESPECTVA.

- 1 Certificado de estudios en electricidad, electricidad industrial, o idóneos para las actividades eléctricas a realizar.
2. Certificado de registro en consejo nacional CONTE / CONALTEL / COPNIA según aplique
3. Certificado emitido por el fabricante de los equipos eléctricos adquiridos, demostrando ser idóneo en las actividades a realizar.
4. Experiencia comprobada en instalación de sistemas UPS monofásicas, bifásicas y trifásicas, según aplique con los equipos a instalar.
5. Certificado de seguridad social vigente.
6. Certificación de la ARL vigente indicando el nivel de riesgo cubierto.

Atentamente



Darvinson Camacho Porras
Representante Legal.
Compañía Mayfer SB S.A.S
NIT 901.114.836-9

Queremos confirmarles nuestro decidido interés en atender sus necesidades, colocando a su disposición el recurso humano, técnico y logístico idóneo para la ejecución de sus proyectos

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE COMPAÑÍA MAYFER SB SAS

CERTIFICA QUE:


La empresa tomo las medidas necesarias para eliminar y minimizar los posibles efectos e impactos negativos sobre el medioambiente que se pudieran causar durante la ejecución y desarrollo del objeto contractual, de conformidad con lo establecido en las normas ambientales vigentes.

Se realizó la gestión ambiental adecuada y la disposición final y/o post consumo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónico RAEE, así como de los residuos no peligrosos provenientes del resultado final de las actividades; teniendo en cuenta la normatividad nacional vigente sobre almacenamiento, transporte, manejo y disposición final.

De igual forma, la empresa mantuvo en perfectas condiciones de aseo las áreas en las que se realizaron las actividades objeto del contrato. Los envases y embalajes de los materiales suministrados son reciclables o reutilizables y no contienen sustancias tóxicas o peligrosas.

Para el cumplimiento de las actividades objeto del contrato no se generaron disposición o aprovechamiento de residuos peligrosos y/o especiales generados.

La presente certificación se expide el 31 de Marzo de 2026.



DARVINSON CAMACHO PORRAS

Representante Legal

CC. 80.004.595

COMPAÑÍA MAYFER SB SAS

NIT. 901.114.836-9

mayfersas@gmail.com

Queremos confirmarles nuestro decidido interés en atender sus necesidades, colocando a su disposición el recurso humano, técnico y logístico idóneo para la ejecución de sus proyectos



Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Ciudad.

El suscrito **DARVINSON CAMACHO PORRAS** identificado con cedula de ciudadanía No. 80.004.595 expedida en Bogotá, en condición de Representante legal de **COMPAÑÍA MAYFER SB SAS**, NIT. 901.114.836-9 en atención al proceso antes mencionado, **certifica y garantiza** lo siguiente:

1. Que todos los equipos a suministrar contarán con etiqueta de eficiencia energética o su equivalente, con clasificación A o B, garantizando que se encuentran dentro del rango de menor consumo de energía eléctrica, conforme a las siguientes categorías:
 - **RETIQ:** tipo B o inferior
 - **EU:** tipo B o inferior
 - **Energy Star** o equivalente
2. Que los equipos objeto de suministro que deben incluir etiquetado de eficiencia energética o certificación del fabricante/comercializador que demuestre su alta eficiencia son los siguientes:
 - Acondicionadores de aire para recintos y unitarios (etiqueta tipo A, B, C o D según la mayor eficiencia disponible en el mercado).
 - Equipos de cómputo.
 - Refrigeradores y/o congeladores de uso doméstico y comercial.
 - Lavavajillas.
 - Lavadoras y lavadoras-secadoras.
 - Frigoríficos, incluidos los destinados a vinos.
 - Lámparas.
 - Pantallas electrónicas (televisores, monitores y pantallas digitales de señalización).
 - Balastos electromagnéticos y electrónicos para iluminación.
 - Motores eléctricos monofásicos desde 0.18 kW hasta 373 kW.
 - Motores eléctricos trifásicos desde 0.18 kW hasta 373 kW.
 - Lavadoras de ropa eléctrica de uso doméstico.
 - Calentadores de agua eléctricos tipo acumulador.
 - Gasodomésticos para cocción.
 - Calentadores a gas de paso.
3. **Nota 1:** En caso de requerirse la adquisición de equipos adicionales no contemplados en el listado anterior, el oferente **adjuntará certificación del fabricante o comercializador** que acredite su bajo consumo energético o los valores de eficiencia energética correspondientes. Esta condición podrá evidenciarse mediante la ficha técnica del producto.
4. **Nota 2 (Excepciones RETIE):** Se excluyen de la obligación de etiquetado o certificación los motores eléctricos que cumplan una o más de las siguientes condiciones:
 - Motores con tensión nominal superior a 1000 voltios.



COMPAÑÍA MAYFER

NIT. 901114836-9

- Monofásicos y trifásicos con potencia nominal menor a 180 W.
 - Motores importados o fabricados exclusivamente como repuestos para electrodomésticos, gasodomésticos, máquinas o herramientas.
 - Motores eléctricos incorporados como parte integral de electrodomésticos, automotores, navíos, aeronaves o equipos de electromedicina.
 - Motores fabricados exclusivamente para operación con convertidores.
 - Motores incorporados en máquinas y herramientas que no representen el mayor consumo energético o no sean el principal generador de fuerza motriz.
5. Para la adquisición de equipos de **uso significativo de energía no incluidos en el listado anterior**, el oferente optará por **seleccionar aquellos con mejor eficiencia energética disponible en el mercado**.
6. En el caso de motores monofásicos y trifásicos con capacidad desde **0.18 kW hasta 373 kW**, se recomienda adquirirlos con **etiqueta de eficiencia energética RETIQ tipo A o B**, o con **eficiencia premium IE4 o IE3**, según corresponda.

En constancia de lo anterior, se firma la presente certificación en la ciudad de Bogotá D.C., a los 31 días del mes de octubre de 2025.

Atentamente,

DARVINSON CAMACHO PORRAS

80.004.595 DE BOGOTÁ

COMPAÑÍA MAYFER SB SAS

901.114.836-9

Carrera. 69B 23ª - 37 sur

310 238 7911

mayfersas@gmail.com



Powering Business Worldwide

Eaton Industries Colombia, SAS
Av. El Dorado Calle 26 No. 68 C - 61
Torre Central Oficina 829
Bogotá, D.C.
TEL: (57) 404 3333
N.I.T. 900430151-3

EATON Powering Business Worldwide		REGISTRO ASISTENCIA	
TEMA TRATADO	Funcionamiento ups (9px y 534) 6kva y 6kva Sede lagos		
CIUDAD	LETICIA	HORA	12:00 m
FECHA	28/03/2026	DURACION (Hr)	3: Horas
FACILITADOR			
☒ Inducción	☒ Capacitacion	☒ Charla Informativa	
☐ Reinducción	☐ Entrenamiento		
No.	NOMBRE	AREA	FIRMA
1	Victor Miguel Del Castillo Priaga	Sistemas	[Firma]
2	Jesús Andres Dominguez Cuellar	Sistemas	[Firma]
3	Jonathan Cavassa Lozano	Sistemas	[Firma]
4	Hernan Castro	electricista	[Firma]
5	Cristian A. Miranda	Sistemas	[Firma]
6	Luis M. Rojas Nanta	Sistemas	[Firma]
7	[Firma]	Sistemas	[Firma]
8	[Firma]	Sistemas	[Firma]
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
Observaciones: Dentro de la capacitación, se socializa sobre funcionamiento de las ups modos de operación e identificación de alarmas.			

7 de abril de 2026

Señores
SENA
Leticia, Amazonas

Asunto: Radicación de factura – Contrato CO1.PCCNTR.8621097

Buen día, estimado señor Juan Carlos Salazar Cuellar:

Cordial saludo.

Por medio de la presente, me permito remitir los documentos correspondientes para la radicación de la factura derivada del contrato CO1.PCCNTR.8621097, cuyo objeto consistió en la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos necesarios para la prestación del servicio de energía eléctrica regulada en la Regional Amazonas del SENA.

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, se adjunta la documentación soporte requerida para el trámite respectivo, incluyendo la factura y los demás documentos exigidos para su revisión, validación y posterior proceso de pago.

- a) Factura con el lleno de los requisitos administrativos y fiscales exigidos por la ley y la Entidad,
- b) Informe donde se relacione los elementos suministrados a la entidad con las respectivas autorizaciones y pedidos del supervisor.
- c) La certificación de pago de los aportes parafiscales, esto en cumplimiento de la ley 789 de 2002 y del artículo 23 de la ley 1150 de 2007.


Adicional se adjunta

- d) Carta de cambio de régimen de común a simple.
- e) Cedula del representante legal.
- f) Certificado bancario.
- g) Rut actualizado.

Agradezco de antemano la atención prestada y solicito comedidamente se sirva confirmar la recepción de la presente información. De igual manera, quedo atento a cualquier observación, ajuste o requerimiento adicional que sea necesario para dar continuidad al proceso.

Sin otro particular, reitero mi disposición para atender cualquier inquietud.

Atentamente:



Darvinson Camacho Porras
Representante Legal.
Compañía Mayfer SB S.A.S
NIT 901.114.836-9

Queremos confirmarles nuestro decidido interés en atender sus necesidades, colocando a su disposición el recurso humano, técnico y logístico idóneo para la ejecución de sus proyectos

TRIPP-LITE by EATON		UPS EATON S3M 10KVA a 100KVA																	
Empresa		SENA REGIONAL AMAZONAS					Fecha		27-mar-26										
Dirección		SEDE LAGOS					Trabajo Realizado												
Ciudad		LETICIA					Puesta en Marcha			☒									
Código Postal		910001					Mantenimiento Correctivo			☐									
Contacto		DARVINSON CAMACHO PORRAS					Mantenimiento Preventivo			☐									
Celular		310-238-7911					Mantenimiento Overhaull			☐									
Información del Equipo																			
Modelo del UPS		S3M60K			S/N (18 dígitos):			3542AKRPS884000008											
Modelo Banco Baterías		BP240V100			S/N (18 dígitos):			3543AKRBP006000004											
Modelo Tarjeta de Red		WEBCARDLXMINI			S/N (18 dígitos):			3529RV0AC8B4000161											
Verificación de Información Preliminar										Sí		No							
				Sí		No		Temperatura/Humedad controlada?				X							
Gabinetes Dañado?						X		Cumple con los Requisitos Ambientales?				X							
Componentes Dañados?						X		Voltajes de baterías Internas											
Entrada Doble de Alimentación al UPS?						X		Bandeja +1		141.1		Bandeja +2		NA		Bandeja +3		NA	
Comprobación de corto-circuitos?						X		Bandeja -1		141.1		Bandeja -2		NA		Bandeja -3		NA	
Interruptor o Breaker de Entrada UPS				250		A		Gabinete de Batería Externa						Sí		No			
Calibre de las Fases de Entrada UPS				2*(1/0)		Awg.		Banco de Baterías (Positivo, Neutro y Negativo)?						X					
Calibre del Neutro de Entrada UPS				2*(1/0)		Awg.		Utiliza el Cable de Batería Suministrado por EATON?								X			
Interruptor o Breaker de Salida UPS				175		A		Banco Batería externo conectado a tierra?						X					
Calibre de las Fases de Salida UPS				2*(1/0)		Awg.		String Baterías						1					
Calibre del Neutro de Salida UPS				2*(1/0)		Awg.		Capacidad de las baterías (AH)						100					
Calibre del Cable de Tierra UPS				1/0		Awg.		Max. Corriente Recarga Baterías (A)						10					
Configuración Avanzada UPS																			
Modo de Trabajo		Singular ☒			Paralelo ☐			Autoestart			Habilitado ☒			Inhabilitado ☐					
Convertidor frecuencia		Habilitado ☐			Inhabilitado ☒			Voltaje de salida (V)			120 ☒			127 ☐					
Alta eficiencia		Habilitado ☐			Inhabilitado ☒			Frecuencia salida (Hz)			60 ☒			50 ☐					
Configuración Baterías						Medidas Baterías			Multimetro			Pantalla							
String Baterías		1						Voltaje P+ Baterías (V)			141.1			141.1					
Capacidad de las baterías (AH)		100						Voltaje P- Baterías (V)			141.2			141.3					
Max. Corriente Recarga Baterías (A)		10						Corriente baterías (I)			2.1			2.3					
Información de Puesta en Marcha del UPS																			
Puesta en Marcha (con red comercial)				Sí		No		Encendido en Frío				Sí		No					
Pantalla táctil operativa?				X				Voltaje Salida y Frecuencia dentro de limites?				X							
Transferencia a Modo de Bypass sin alarma?				X				Transferencia a Modo Unitario sin alarmas?				X							
Esta correcta la hora del sistema?				X				Firmware del sistema											
Funcionan todos los LEDs del Panel de control?				X				V.LCD:			V02AB002D010								
Transferencia a Modo Unitario sin alarmas?				X				V.REC:			V004B002D000								
Voltaje y Frecuencia de Salida dentro de los limites?				X				V.INV:			V004B002D000								
El UPS funciona en BATERÍA?				X				V.MONITOR:			V010B012D000								
Vuelve a Modo Unitario (Línea)?				X				ECU DPS:			V004B002D000								
Apagado OK?				X				ECU:			V010B033D000								
PRUEBAS GENERALES				Sí		No		Otros				Sí		No					
Transferencia perfecta a Modo de Bypass?				X				El Firmjware REC e INV es ingual en los UPMS?				X							
Prueba de EPO?				X				Se transfirió la carga al UPS?				X							
Transferencia sin interrupciones a Bypass Mant.?				X				Se proporciono capacitación al cliente?				X							
Todos los LEDs de la Pantalla están operativos?				X				Existe algún problema o incumplimiento?						X					
Prueba con Generador?				X				Se requiere algún seguimiento adicional?						X					

MEDIDAS	ENTRADA						SALIDA					
	R (L1)		S (L2)		T (L3)		R (L1)		S (L2)		T (L3)	
	LCD	MULTI.	LCD	MULTI.	LCD	MULTI.	LCD	MULTI.	LCD	MULTI.	LCD	MULTI.
UPS Modo Normal												
Voltaje L-L	214.8	215.1	215.2	215.6	214.9	214.9	209	208.9	209	208.9	209	208.9
Voltaje L-N	124.2	124.19	124.2	124.2	124.2	124.4	120	120.2	120	121.1	120	121.1
Voltaje L-T	124.2	124.1	124.2	124.2	124.2	124.4	120	120.2	120	121.1	120	121.1
Corriente (I)	7.6	8.4	7.9	8.6	7.6	8.2	3.6	4.4	8.1	7.6	5.3	7.2
F (Hz)	60.0	60.1	60.0	60.1	60.0	60.1	60	60.01	60	60.01	60	60.01
UPS Modo Baterías												
Voltaje L-L	0	0	0	0	0	0	209	208.7	209	208.7	209	208.7
Voltaje L-N	0	0	0	0	0	0	120	121.4	120	122.1	120	121.8
Voltaje L-T	0	0	0	0	0	0	120	121.7	120	122.5	120	121.6
Corriente (I)	0	0	0	0	0	0	3.6	4.4	8.1	7.6	5.3	7.2
F (Hz)	0	0	0	0	0	0	60	60.01	60	60.01	60	60.01
UPS Modo Bypass												
Voltaje L-L	221	222.1	221	221.7	221	222.1	221	222.1	221	221.7	221	222.1
Voltaje L-N	121.3	121.5	122.3	122.5	121.4	121.4	121.3	121.5	122.3	122.5	121.4	121.4
Voltaje L-T	121.3	121.4	122.3	122.6	121.4	121.4	121.3	121.4	122.3	122.6	21.4	121.4
Corriente (I)	7.6	8.4	7.9	8.6	7.6	8.2	7.6	8.4	7.9	8.6	7.6	8.2
F (Hz)	60.0	60.1	60.0	60.1	60.0	60.1	60.0	60.1	60.0	60.1	60.0	60.1
Observaciones	Se procede a realizar instalacion de ups EATON S3M60K, dentro de lo realizado por parte del integrador. Realiza el cambio de breaker de entrada del equipo de 250A, instalacion de DPS a la entrada junto con el breaker de alimentacion del mismo, se realiza cambio de acometidas de entrada y salida del equipo conforme a lo requerido por EATON para proceder con el procedimiento de start-up y parametrizacion. se realiza el conexionado del banco externo de baterias junto con la configuracion respectiva en el equipo. se realizan pruebas de funcionamiento tales como operacion en baterias, funcionamiento en modo bypass y modo normal. se realiza configuracion y parametrizacion de tarjeta de red snmp. Datos configurados: IP: 10.4.168.251 MASK: 255.255.255.128 GATEWAY: 10.4.168.1 DNS PRIMARIO: 198.54.100.32 DNS SECUNDARIO: 198.54.100.33 CREDENCIALES: (USUARIO: localadmin; CONTRASEÑA: EATON2026*) Ups queda operando en modo normal sin presentar ningun tipo de alarma y operando en modo normal. Se recomienda mantener el cuarto tecnico con temperatura controlada ya que por la alta concentracion de humedad en el entorno es de gran importancia para no afectar la continuidad de la carga.											
Imágenes	1. Parte frontal del UPS, 1 m de distancia.....OK 2. Lado izquierdo del UPS, 1 m de distancia.....OK 3. Lado derecho del UPS, 1 m de distancia.....OK 4. Parte posterior del UPS, 1 m de distancia.....OK 5. Imagen del UPS dentro del cuarto.....OK 6. Panel de Mantenimiento de Bypass; Baterías y/o Gabinetes de Batería de EATON y/o suministrado por el cliente.....BANCO BATERIAS 7. Bloques de terminales y cableado (Entrada de MAINS, Entrada de Bypass, Salida incluyendo todos los conductores neutros y tierras).....OK 8. Breaker de entrada donde se vea claramente la capacidad.....OK 9. Breaker de salida donde se vea claramente la capacidad.....OK 10. Fotografías de cualquier daño, defecto y/o anomalías.....OK 11. Foto de la placa de identificación del equipo.....OK 12. Pantallazo de la configuracion de tarjeta exitosa y comunicando..OK											
												
PARTE FRONTAL DEL UPS						LADO IZQUIERDO DEL UPS						




LADO DERECHO DEL UPS



PARTE POSTERIOR DEL UPS




IMAGEN DEL UPS DENTRO DEL CUARTO

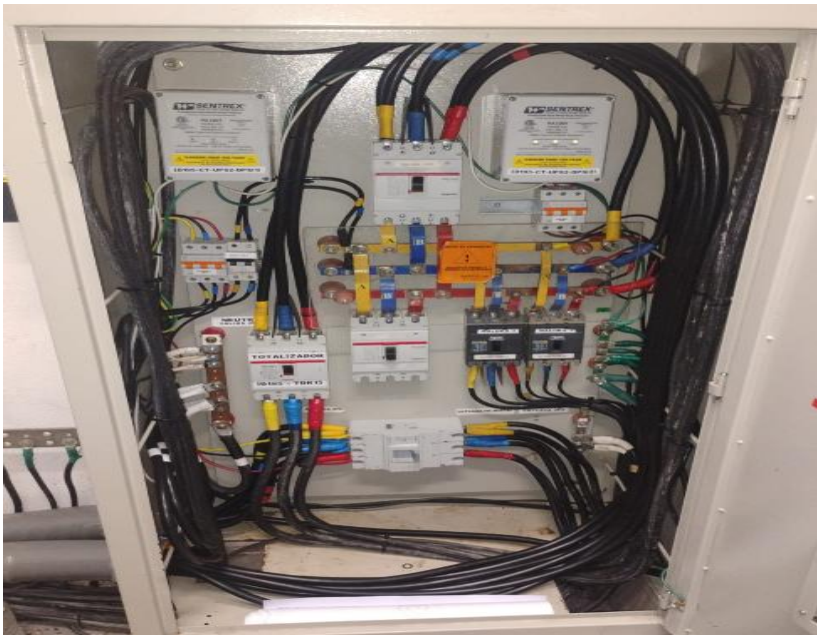

PANEL DE MANTENIMIENTO DE BYPASS/ TABLERO DE DISTRIBUCION




BATERÍAS Y/O GABINETES DE BATERÍA

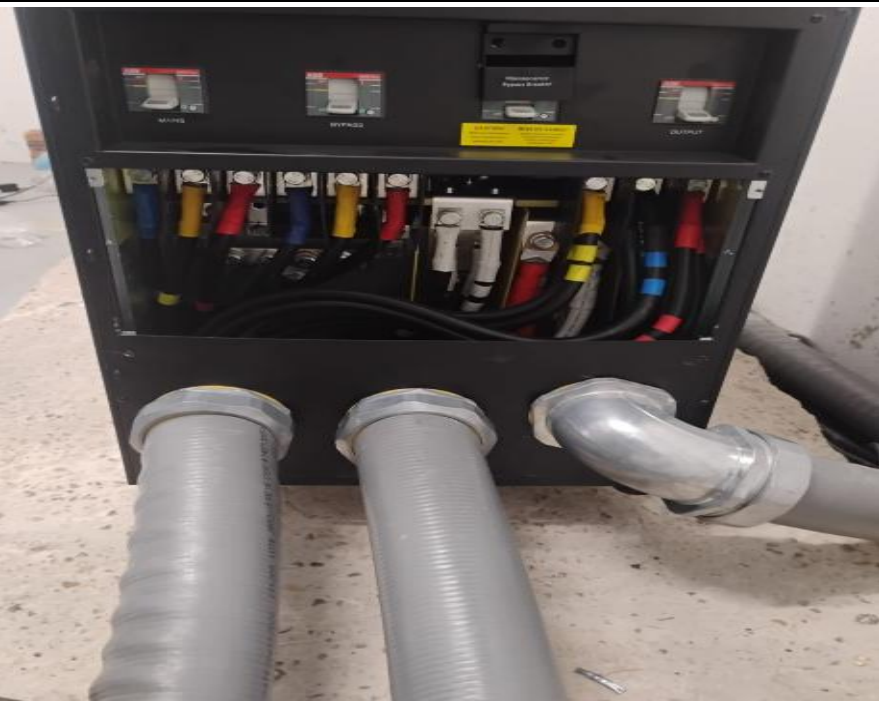

BLOQUES DE TERMINALES Y CABLEADO




BREAKER DE ENTRADA

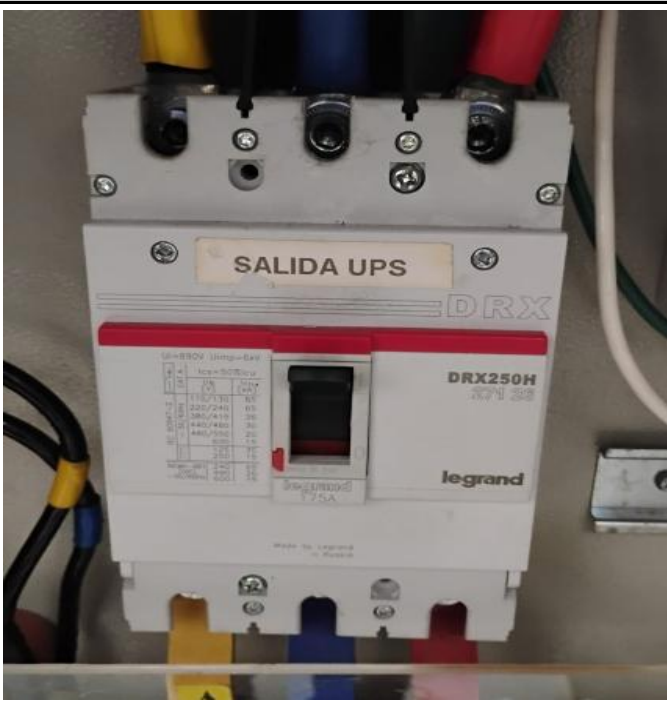

BREAKER DE SALIDA



FOTO DE LA PLACA

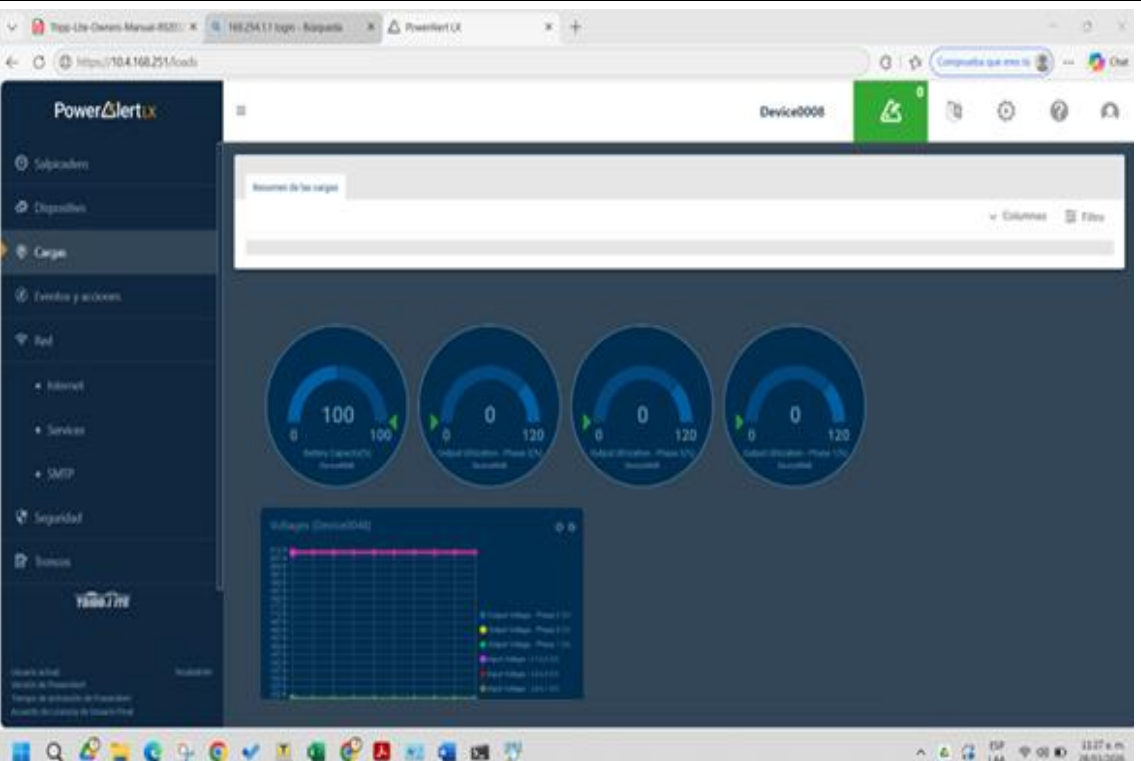

CONFIGURACION DE TARJETA

Nombre, firma y fecha del Cliente	Nombre, firma y fecha de Profesional Tecnico EATON
	John Alexander Sanabria Tovar 27/03/2026

	UPS EATON 9PX 6KVA a 10KVA				
Empresa	SENA REGIONAL AMAZONAS			Fecha	27/03/2026
Dirección	CALLE 12 # 10-60 SEDE LAGOS			Trabajo Realizado	
Ciudad	LETICIA			Puesta en Marcha	☒
Código Postal	910001			Mantenimiento Correctivo	☐
Contacto	DARVINSON CAMACHO PORRAS			Mantenimiento Preventivo	☐
Celular	310-238-7911			Mantenimiento Overhauill	☐
Información del Equipo					
Modelo del UPS	9PX6KG2	S/N	PN72T47L42		
Modelo Banco Baterías	9PXEBM180RTG2	S/N	PN79T47A58		
Modelo PPDm	9PXPPDM2G2	S/N	PN94T37741		
Modelo Tarjeta de Red	GIGABIT NETWORK-M3	S/N	002085BBD904		
Verificación de Información Preliminar					
	Sí	No		Sí	No
Gabinets Dañado?		X	Temperatura/Humedad controlada?	X	
Componentes Dañados?		X	Cumple con los Requisitos Ambientales?	X	
Entrada Doble de Alimentación al UPS?		X	Cumple con las distancias ares de mantenimiento?	X	
Comprobación de corto-circuitos?		X	Voltajes de Baterías Internas	X	
Interruptor o Breaker de Entrada UPS	32	A	Gabinete de Batería Externa	Sí	No
Calibre de las Fases de Entrada UPS	8	Awg.	Banco de Baterías (Positivo, Negativo y Tierra)?	X	
Calibre del Neutro de Entrada UPS	6	Awg.	Utiliza el Cable de Batería Suministrado por EATON?	X	
Interruptor o Breaker de Salida UPS	32	A	Banco Batería externo conectado a tierra?	X	
Calibre de las Fases de Salida UPS	8	Awg.	String Baterías	2	
Calibre del Neutro de Salida UPS	6	Awg.	Capacidad de las baterías (AH)	5	
Calibre del Cable de Tierra UPS	10	Awg.	Max. Corriente Recarga Baterías (A)	2	
Configuración Avanzada UPS					
Modo de Trabajo	Singular ☒	Paralelo ☐	Autoestart	Habilitado ☒	Inhabilitado ☐
Convertidor frecuencia	Habilitado ☐	Inhabilitado ☐	Voltaje de salida (V)	220/110 ☒	240/120 ☐
Alta eficiencia	Habilitado ☐	Inhabilitado ☐	Frecuencia salida (Hz)	60 ☒	50 ☐
Configuración Baterías		Medidas Baterías		Multímetro	Pantalla
String Baterías (externo e interno)	3		Voltaje DC Baterías (V)	209.6	207.8
Capacidad de las baterías (AH)	5		Corriente baterías (I)	1	1
Max. Corriente Recarga Baterías (A)	3				
Información de Puesta en Marcha del UPS					
Puesta en Marcha (con red comercial)	Sí	No	Encendido en Frío	Sí	No
Pantalla táctil operativa?	X		Voltaje Salida y Frecuencia dentro de límites?	X	
Transferencia a Modo de Bypass sin alarma?	X		Transferencia a Modo Unitario sin alarmas?	X	
Esta correcta la hora del sistema?	X		Pruebas Generales	Sí	No
Funcionan todos los LEDs del Panel de control?	X		Transferencia perfecta a Modo de Bypass?	X	
Transferencia a Modo Unitario sin alarmas?	X		Prueba de EPO?	X	
Voltaje y Frecuencia de Salida dentro de los límites?	X		Transferencia sin interrupciones a Bypass Mant.?	X	
El UPS funciona en BATERÍA?	X		Todos los LEDs de la Pantalla están operativos?	X	
Vuelve a Modo Unitario (Línea)?	X		Prueba con Generador?		X
Apagado OK?	X		Prueba en modo baterías?	X	
Otros	Sí	No	Otros	Sí	No
Se transfirió la carga al UPS?	X		Se proporciono capacitación al cliente?	X	
Existe algún problema o incumplimientos?		X	Se requiere algún seguimiento adicional?	X	
Firmware del Sistema			02.08.0119		

MEDIDAS	ENTRADA						SALIDA					
	L1 - L2 / L1		L2 - L3 / L2		L3 - L1 / L3		L1 - L2 / L1		L2 - L3 / L2		L3 - L1 / L3	
	LCD	MULTI.	LCD	MULTI.	LCD	MULTI.	LCD	MULTI.	LCD	MULTI.	LCD	MULTI.
UPS Modo Normal												
215	215	214.8	215	214.6	0	0	208.7	207.9	208.8	207.9	0	0
Voltaje L-N	125	126.1	123	124.1	0	0	120	121.6	120	121.5	0	0
Voltaje L-T	125	126.2	125	124.3	0	0	120	121.7	120	121.7	0	0
Corriente (I)	3	2.9	2.8	2.7	0	0	2.7	2.5	3.5	3.4	0	0
F (Hz)	59.9	60.01	59.9	60.01	0	0	59.9	60.01	59.9	60.01	0	0
UPS Modo Baterías												
Voltaje L-L	0	0	0	0	0	0	208.7	207.9	208.8	207.9	0	0
Voltaje L-N	0	0	0	0	0	0	120	121.6	120	121.5	0	0
Voltaje L-T	0	0	0	0	0	0	120	121.7	120	121.7	0	0
Corriente (I)	0	0	0	0	0	0	2.7	2.5	3.5	3.4	0	0
F (Hz)	0	0	0	0	0	0	59.9	60.01	59.9	60.01	0	0
UPS Modo Bypass												
Voltaje L-L	215	214.8	215	214.6	0	0	215	214.8	215	214.6	0	0
Voltaje L-N	125	126.1	123	124.1	0	0	125	126.1	123	124.1	0	0
Voltaje L-T	125	126.2	125	124.3	0	0	125	126.2	125	124.3	0	0
Corriente (I)	3	2.9	2.8	2.7	0	0	3	2.9	2.8	2.7	0	0
F (Hz)	59.9	60.01	59.9	60.01	0	0	59.9	60.01	59.9	60.01	0	0
Observaciones	Se procede a realizar la respectiva instalación de ups EATON 9PX, Se realiza el conexionado de 01 modulo de baterias (02 bancos de bateriasl internos), instalacion de transformador de aislamiento junto con las pruebas correspondientes de funcionamiento, se realiza la configuración de los bancos de baterías y pruebas de funcionamiento aislando red comercial, en modo bypass y en modo normal. adicional se realiza configuracion de tarjeta de red GIGABIT NETWORK-M3 con pruebas de conectividad y monitoreo. Datos configurados: IP: 10.4.168.252 MASK: 255.255.255.128 GATEWAY: 10.4.168.1 DNS PRIMARIO: 198.54.100.32 DNS SECUNDARIO: 198.54.100.33 CREDENCIALES: (USUARIO: admin; CONTRASEÑA: Eaton2026*) Ups queda operando en modo normal sin presentar ningun tipo de alarma y operando en modo normal. Se recomienda mantener el cuarto tecnico con temperatura controlada ya que por la alta concentracion de humedad en el entorno es de gran importancia para no afectar la continuidad de la carga. La ups no cuenta con una base que la eleve del suelo, se recomienda mantener elevado el equipo para disminuir afectaciones futuras debido a posibles inundaciones en el cuarto tecnico.											
Imágenes	1. Parte frontal del UPS, 1 m de distancia.....OK 2. Lado izquierdo del UPS, 1 m de distancia.....OK 3. Lado derecho del UPS, 1 m de distancia.....OK 4. Parte posterior del UPS, 1 m de distancia....OK. 5. Imagen del UPS dentro del cuarto.....OK 6. Panel de Mantenimiento de Bypass; Baterías y/o Gabinetes de Batería de EATON y/o suministrado por el cliente.....OK 7. Bloques de terminales y cableado (Entrada de MAINS, Entrada de Bypass, Salida incluyendo todos los conductores neutros y tierras).....OK 8. Breaker de entrada donde se vea claramente la capacidad.....OK 9. Breaker de salida donde se vea claramente la capacidad.....OK 10. Fotografías de cualquier daño, defecto y/o anomalías.....OK 11. Foto de la placa de identificacion del equipo.....OK 12. Pantallazo de la configuracion de tarjeta exitosa y comunicando.....OK											
												
PARTE FRONTAL DEL UPS					LADO IZQUIERDO DEL UPS							



LADO DERECHO DEL UPS



PARTE POSTERIOR DEL UPS




IMAGEN DEL UPS DENTRO DEL CUARTO

NA

PANEL DE MANTENIMIENTO DE BYPASS



BATERÍAS Y/O GABINETES DE BATERÍA

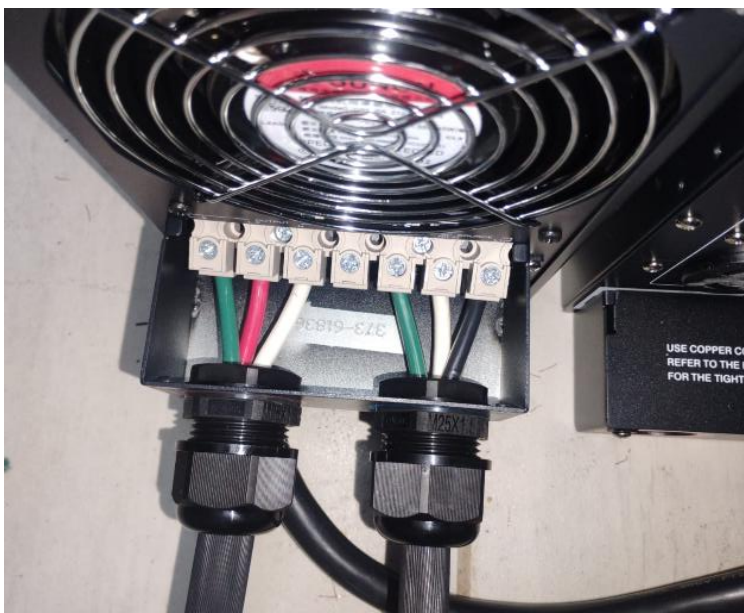


BLOQUES DE TERMINALES Y CABLEADO



BREAKER DE ENTRADA



BREAKER DE SALIDA

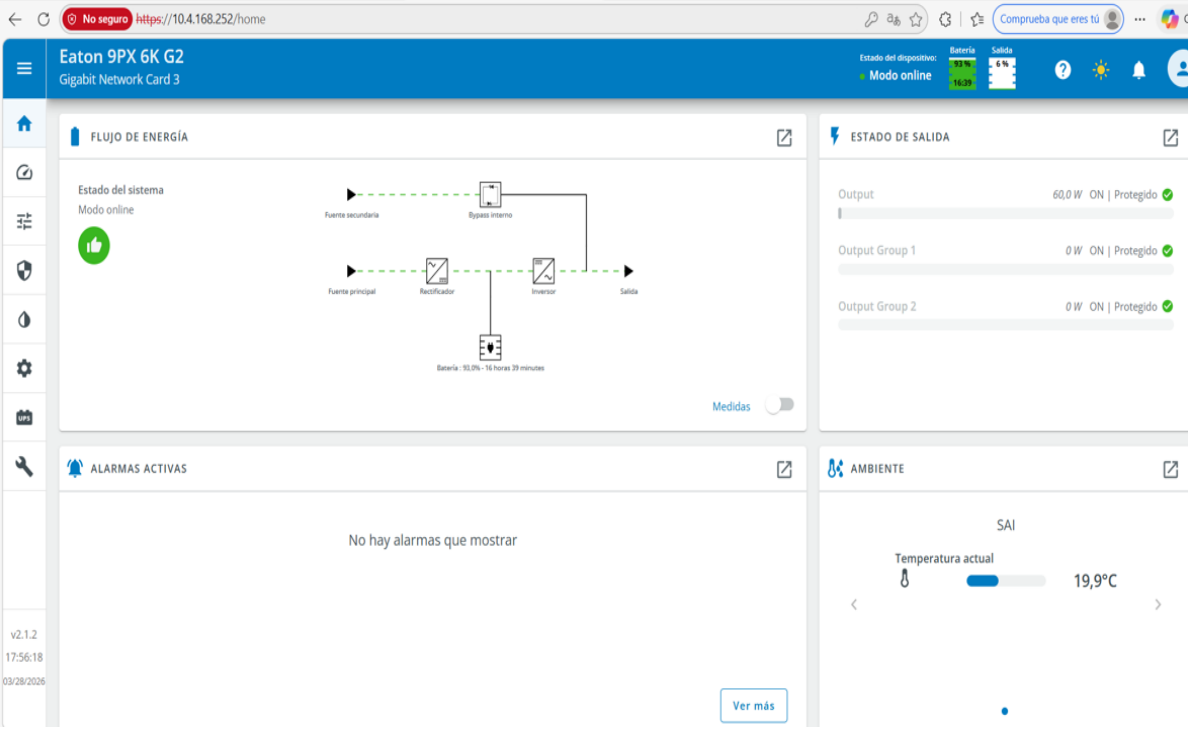	
FOTO DE LA PLACA	CONFIGURACION DE TARJETA

FOTOGRAFIAS DE CUALQUIER DAÑO, DEFECTO Y/O ANOMALIAS.	FOTOGRAFIAS DE CUALQUIER DAÑO, DEFECTO Y/O ANOMALIAS.
Nombre, firma y fecha del Cliente	Nombre, firma y fecha de Profesional Tecnico EATON
 Darvinson Camacho Porras Representante Legal. Compañía Mayer SB S.A.S NIT 901.114.836-9	 John Alexander Sanabria Tovar



Eaton Industries Colombia, SAS
Av. El Dorado Calle 26 No. 68 C – 61
Torre Central Oficina 829
Bogotá, D.C.
TEL: (57) 404 3333
N.I.T. 900430151-3



Eaton Industries Colombia, SAS
Av. El Dorado Calle 26 No. 68 C – 61
Torre Central Oficina 829
Bogotá, D.C.
TEL: (57) 404 3333
N.I.T. 900430151-3






Eaton Industries Colombia, SAS
Av. El Dorado Calle 26 No. 68 C – 61
Torre Central Oficina 829
Bogotá, D.C.
TEL: (57) 404 3333
N.I.T. 900430151-3

TRIPP-LITE by EATON		UPS EATON S3M 10KVA a 100KVA																	
Empresa		SENA REGIONAL AMAZONAS					Fecha		25-mar-26										
Dirección		CALLE 12 # 10-60 SEDE CENTRO					Trabajo Realizado												
Ciudad		LETICIA					Puesta en Marcha			☒									
Código Postal		910001					Mantenimiento Correctivo			☐									
Contacto		DARVINSON CAMACHO PORRAS					Mantenimiento Preventivo			☐									
Celular		310-238-7911					Mantenimiento Overhaull			☐									
Información del Equipo																			
Modelo del UPS		S3M15K3B			S/N (18 dígitos):			2541AKGPS883900048											
Modelo Banco Baterías		NA			S/N (18 dígitos):			NA											
Modelo Tarjeta de Red		WEBCARDLXMINI			S/N (18 dígitos):			3529RV0AC8B4000167											
Verificación de Información Preliminar										Sí		No							
				Sí		No		Temperatura/Humedad controlada?				X							
Gabinetes Dañado?						X		Cumple con los Requisitos Ambientales?				X							
Componentes Dañados?						X		Voltajes de baterías Internas											
Entrada Doble de Alimentación al UPS?						X		Bandeja +1		141.3		Bandeja +2		141.3		Bandeja +3		141.3	
Comprobación de corto-circuitos?						X		Bandeja -1		141.5		Bandeja -2		141.5		Bandeja -3		141.5	
Interruptor o Breaker de Entrada UPS				50		A		Gabinete de Batería Externa						Sí		No			
Calibre de las Fases de Entrada UPS				6		Awg.		Banco de Baterías (Positivo, Neutro y Negativo)?								NA			
Calibre del Neutro de Entrada UPS				6		Awg.		Utiliza el Cable de Batería Suministrado por EATON?								NA			
Interruptor o Breaker de Salida UPS				50		A		Banco Batería externo conectado a tierra?								NA			
Calibre de las Fases de Salida UPS				6		Awg.		String Baterías								NA			
Calibre del Neutro de Salida UPS				6		Awg.		Capacidad de las baterías (AH)								NA			
Calibre del Cable de Tierra UPS				8		Awg.		Max. Corriente Recarga Baterías (A)								NA			
Configuración Avanzada UPS																			
Modo de Trabajo		Singular ☒			Paralelo ☐			Autoestart			Habilitado ☒			Inhabilitado ☐					
Convertidor frecuencia		Habilitado ☐			Inhabilitado ☒			Voltaje de salida (V)			120 ☒			127 ☐					
Alta eficiencia		Habilitado ☐			Inhabilitado ☒			Frecuencia salida (Hz)			60 ☒			50 ☐					
Configuración Baterías						Medidas Baterías			Multimetro			Pantalla							
String Baterías					3			Voltaje P+ Baterías (V)			141.3			141.1					
Capacidad de las baterías (AH)					9			Voltaje P- Baterías (V)			141.5			141.1					
Max. Corriente Recarga Baterías (A)					3			Corriente baterías (I)			1.19			1.2					
Información de Puesta en Marcha del UPS																			
Puesta en Marcha (con red comercial)				Sí		No		Encendido en Frío				Sí		No					
Pantalla táctil operativa?				X				Voltaje Salida y Frecuencia dentro de limites?				X							
Transferencia a Modo de Bypass sin alarma?				X				Transferencia a Modo Unitario sin alarmas?				X							
Esta correcta la hora del sistema?				X				Firmware del sistema											
Funcionan todos los LEDs del Panel de control?				X				V.LCD:			V026B000D000								
Transferencia a Modo Unitario sin alarmas?				X				V.REC:			V001B46DD002								
Voltaje y Frecuencia de Salida dentro de los limites?				X				V.INV:			V001B48DD002								
El UPS funciona en BATERÍA?				X				V.MONITOR:			NA								
Vuelve a Modo Unitario (Línea)?				X				ECU DPS:			NA								
Apagado OK?				X				ECU:			NA								
PRUEBAS GENERALES				Sí		No		Otros				Sí		No					
Transferencia perfecta a Modo de Bypass?				X				El Firmjware REC e INV es ingual en los UPMS?				X							
Prueba de EPO?				X				Se transfirió la carga al UPS?				X							
Transferencia sin interrupciones a Bypass Mant.?						X		Se proporciono capacitación al cliente?				X							
Todos los LEDs de la Pantalla están operativos?				X				Existe algún problema o incumplimiento?						X					
Prueba con Generador?						X		Se requiere algún seguimiento adicional?						X					

MEDIDAS	ENTRADA						SALIDA					
	R (L1)		S (L2)		T (L3)		R (L1)		S (L2)		T (L3)	
	LCD	MULTI.	LCD	MULTI.	LCD	MULTI.	LCD	MULTI.	LCD	MULTI.	LCD	MULTI.
UPS Modo Normal												
Voltaje L-L	221	222.1	221	221.7	221	222.1	209	208.7	209	208.7	209	208.7
Voltaje L-N	121.3	121.5	122.3	122.5	121.4	121.4	120	121.4	120	122.1	120	121.8
Voltaje L-T	121.3	121.4	122.3	122.6	21.4	121.4	120	121.7	120	122.5	120	121.6
Corriente (I)	7.6	8.4	7.9	8.6	7.6	8.2	3.6	4.4	8.1	7.6	5.3	7.2
F (Hz)	60.0	60.1	60.0	60.1	60.0	60.1	60	60.01	60	60.01	60	60.01
UPS Modo Baterías												
Voltaje L-L	0	0	0	0	0	0	209	208.7	209	208.7	209	208.7
Voltaje L-N	0	0	0	0	0	0	120	121.4	120	122.1	120	121.8
Voltaje L-T	0	0	0	0	0	0	120	121.7	120	122.5	120	121.6
Corriente (I)	0	0	0	0	0	0	3.6	4.4	8.1	7.6	5.3	7.2
F (Hz)	0	0	0	0	0	0	60	60.01	60	60.01	60	60.01
UPS Modo Bypass												
Voltaje L-L	221	222.1	221	221.7	221	222.1	221	222.1	221	221.7	221	222.1
Voltaje L-N	121.3	121.5	122.3	122.5	121.4	121.4	121.3	121.5	122.3	122.5	121.4	121.4
Voltaje L-T	121.3	121.4	122.3	122.6	21.4	121.4	121.3	121.4	122.3	122.6	21.4	121.4
Corriente (I)	3.6	4.4	8.1	7.6	5.3	7.2	3.6	4.4	8.1	7.6	5.3	7.2
F (Hz)	60.0	60.1	60.0	60.1	60.0	60.1	60.0	60.1	60.0	60.1	60.0	60.1
Observaciones	Se procede a realizar la respectiva instalacion de ups EATON S3M15K3B, dentro de lo realizado se contempla (adecuaciones electricas para una correcta instalacion en base a la normatividad RETIE. Se realiza instalacion de DPS a la entrada junto con el cambio de breaker de 50A. se procede a realizar el conexionado correspondiente y las parametrizaciones necesarias para un buen funcionamiento, seguido se realizan pruebas de funcionamiento en baterías, bypass y monitoreo desde la tarjeta de red HUMEDAD RELATIVA: TEMPERATURA: Datos configurados: IP: 10.8.151.243 MASK: 255.255.255.128 GATEWAY: 10.8.151.1 DNS PRIMARIO: 198.54.100.32 DNS SECUNDARIO: 198.54.100.33 CREDENCIALES: (USUARIO: localadmin; CONTRASEÑA: EATON2026*) Ups queda operando en modo normal sin presentar ningun tipo de alarma y operando en modo normal. Se recomienda mantener el cuarto tecnico con temperatura controlada ya que por la alta concentracion de humedad en el entorno es de gran importancia para no afectar la continuidad de la carga.											
Imágenes	1. Parte frontal del UPS, 1 m de distancia.....OK 2. Lado izquierdo del UPS, 1 m de distancia.....OK 3. Lado derecho del UPS, 1 m de distancia.....OK 4. Parte posterior del UPS, 1 m de distancia.....OK 5. Imagen del UPS dentro del cuarto.....OK 6. Panel de Mantenimiento de Bypass; Baterías y/o Gabinetes de Batería de EATON y/o suministrado por el cliente.....NA 7. Bloques de terminales y cableado (Entrada de MAINS, Entrada de Bypass, Salida incluyendo todos los conductores neutros y tierras).....OK 8. Breaker de entrada donde se vea claramente la capacidad.....OK 9. Breaker de salida donde se vea claramente la capacidad.....OK 10. Fotografías de cualquier daño, defecto y/o anomalías.....OK. 11. Foto de la placa de identificacion del equipo.....OK 12. Pantallazo de la configuracion de tarjeta exitosa y comunicando.....OK											
												
PARTE FRONTAL DEL UPS					LADO IZQUIERDO DEL UPS							

YA	
	
LADO DERECHO DEL UPS	PARTE POSTERIOR DEL UPS

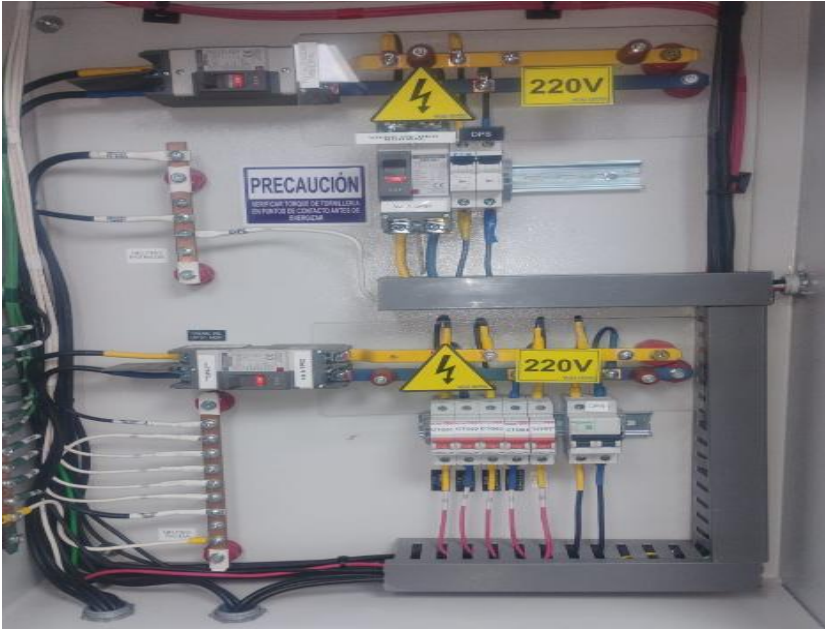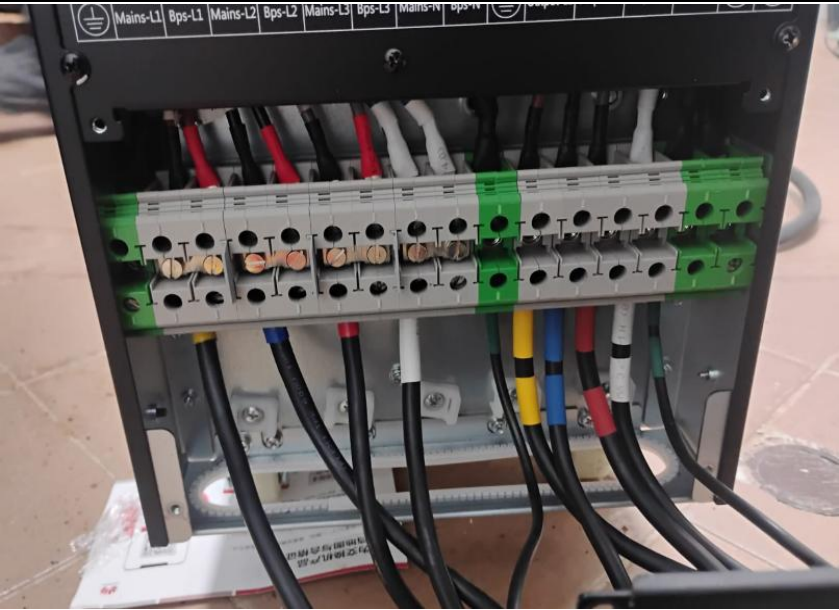	
IMAGEN DEL UPS DENTRO DEL CUARTO	PANEL DE MANTENIMIENTO DE BYPASS/ TABLERO DISTRIBUCION
NA	
BATERÍAS Y/O GABINETES DE BATERÍA	BLOQUES DE TERMINALES Y CABLEADO

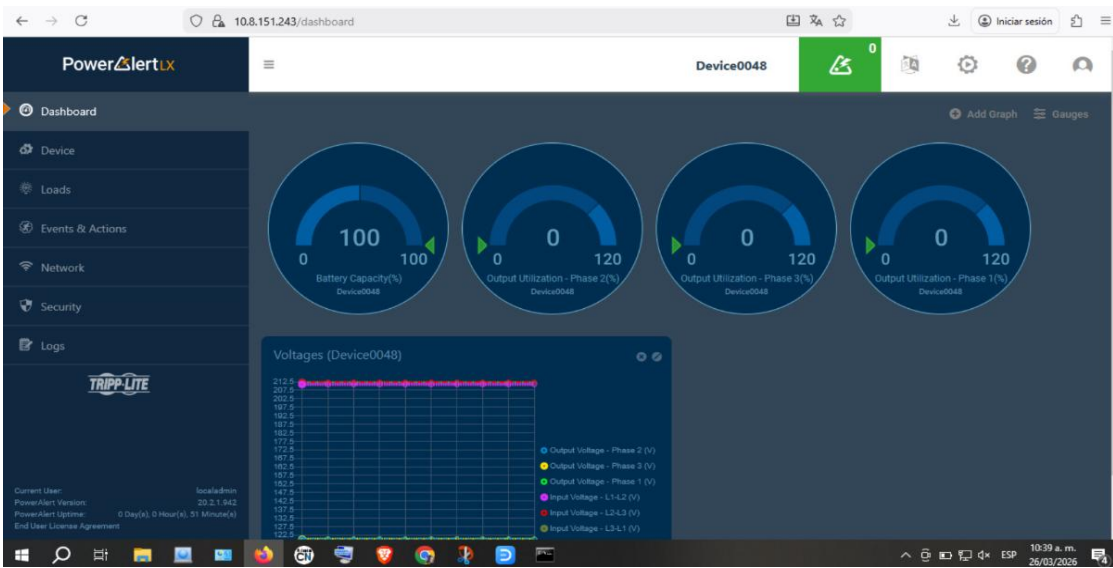	
BREAKER DE ENTRADA	BREAKER DE SALIDA
	
FOTO DE LA PLACA	CONFIGURACION DE TARJETA

Nombre, firma y fecha del Cliente	Nombre, firma y fecha de Profesional Tecnico EATON
 Darvinson Camacho Porras Representante Legal. Compañia Mayfer SB S.A.S NIT 901.114.836-9	 John Alexander Sanabria Tovar 27/03/2026

	UPS EATON 9PX 6KVA a 10KVA				
Empresa	SENA REGIONAL AMAZONAS			Fecha	25/03/2026
Dirección	CALLE 12 # 10-60 SEDE CENTRO			Trabajo Realizado	
Ciudad	LETICIA			Puesta en Marcha	☒
Código Postal	910001			Mantenimiento Correctivo	☐
Contacto	DARVINSON CAMACHO PORRAS			Mantenimiento Preventivo	☐
Celular	310-238-7911			Mantenimiento Overhauill	☐
Información del Equipo					
Modelo del UPS	9PX6KG2	S/N	PN72T47L41		
Modelo Banco Baterías	9PXEBM180RTG2	S/N	PN79T47A57		
Modelo PPDm	9PXPPDM2G2	S/N	PN94T37739		
Modelo Tarjeta de Red	GIGABIT NETWORK-M3	S/N	002085BBD909		
Verificación de Información Preliminar					
	Sí	No		Sí	No
Gabinets Dañado?		X	Temperatura/Humedad controlada?	X	
Componentes Dañados?		X	Cumple con los Requisitos Ambientales?	X	
Entrada Doble de Alimentación al UPS?		X	Cumple con las distancias ares de mantenimiento?	X	
Comprobación de corto-circuitos?		X	Voltajes de Baterías Internas	X	
Interruptor o Breaker de Entrada UPS	30	A	Gabinete de Batería Externa	Sí	No
Calibre de las Fases de Entrada UPS	8	Awg.	Banco de Baterías (Positivo, Negativo y Tierra)?	X	
Calibre del Neutro de Entrada UPS	6	Awg.	Utiliza el Cable de Batería Suministrado por EATON?	X	
Interruptor o Breaker de Salida UPS	30	A	Banco Batería externo conectado a tierra?	X	
Calibre de las Fases de Salida UPS	8	Awg.	String Baterías	2	
Calibre del Neutro de Salida UPS	6	Awg.	Capacidad de las baterías (AH)	5	
Calibre del Cable de Tierra UPS	10	Awg.	Max. Corriente Recarga Baterías (A)	2	
Configuración Avanzada UPS					
Modo de Trabajo	Singular ☒	Paralelo ☐	Autoestart	Habilitado ☒	Inhabilitado ☐
Convertidor frecuencia	Habilitado ☐	Inhabilitado ☐	Voltaje de salida (V)	220/110 ☒	240/120 ☐
Alta eficiencia	Habilitado ☐	Inhabilitado ☐	Frecuencia salida (Hz)	60 ☒	50 ☐
Configuración Baterías			Medidas Baterías	Multimetro	Pantalla
String Baterías (externo e interno)	3		Voltaje DC Baterías (V)	209.6	207.8
Capacidad de las baterías (AH)	5		Corriente baterías (I)	1	1
Max. Corriente Recarga Baterías (A)	3				
Información de Puesta en Marcha del UPS					
Puesta en Marcha (con red comercial)	Sí	No	Encendido en Frío	Sí	No
Pantalla táctil operativa?	X		Voltaje Salida y Frecuencia dentro de limites?	X	
Transferencia a Modo de Bypass sin alarma?	X		Transferencia a Modo Unitario sin alarmas?	X	
Esta correcta la hora del sistema?	X		Pruebas Generales	Sí	No
Funcionan todos los LEDs del Panel de control?	X		Transferencia perfecta a Modo de Bypass?	X	
Transferencia a Modo Unitario sin alarmas?	X		Prueba de EPO?	X	
Voltaje y Frecuencia de Salida dentro de los limites?	X		Transferencia sin interrupciones a Bypass Mant.?	X	
El UPS funciona en BATERÍA?	X		Todos los LEDs de la Pantalla están operativos?	X	
Vuelve a Modo Unitario (Línea)?	X		Prueba con Generador?		X
Apagado OK?	X		Prueba en modo baterías?	X	
Otros	Sí	No	Otros	Sí	No
Se transfirió la carga al UPS?	X		Se proporciono capacitación al cliente?	X	
Existe algún problema o incumplimientos?		X	Se requiere algún seguimiento adicional?	X	
Firmware del Sistema			02.08.0119		

MEDIDAS	ENTRADA						SALIDA					
	L1 - L2 / L1		L2 - L3 / L2		L3 - L1 / L3		L1 - L2 / L1		L2 - L3 / L2		L3 - L1 / L3	
	LCD	MULTI.	LCD	MULTI.	LCD	MULTI.	LCD	MULTI.	LCD	MULTI.	LCD	MULTI.
UPS Modo Normal												
Voltaje L-L	212	213.1	212	121.2	0	0	208	208.1	208	208.2	0	0
Voltaje L-N	125.4	126.1	123.6	124.1	0	0	120.1	119.9	120	119.9	0	0
Voltaje L-T	125.2	126.3	123.4	124.4	0	0	120	120.01	120	120.01	0	0
Corriente (I)	4	4.1	4	4.5	0	0	2	2.3	4.1	4.5	0	0
F (Hz)	59.9	60.01	59.9	60.01	0	0	60	60	60	60	0	0
UPS Modo Baterías												
Voltaje L-L	0	0	0	0	0	0	208	208.1	208	208.2	0	0
Voltaje L-N	0	0	0	0	0	0	120.1	119.9	120	119.9	0	0
Voltaje L-T	0	0	0	0	0	0	120	120.01	120	120.01	0	0
Corriente (I)	0	0	0	0	0	0	2	2.3	4.1	4.5	0	0
F (Hz)	0	0	0	0	0	0	60	60	60	60	0	0
UPS Modo Bypass												
Voltaje L-L	212	213.1	212	121.2	0	0	212	213.1	212	121.2	0	0
Voltaje L-N	125.4	126.1	123.6	124.1	0	0	125.4	126.1	123.6	124.1	0	0
Voltaje L-T	125.2	126.3	123.4	124.4	0	0	125.2	126.3	123.4	124.4	0	0
Corriente (I)	2	2.3	4.1	4.5	0	0	2	2.3	4.1	4.5	0	0
F (Hz)	59.9	60.01	59.9	60.01	0	0	59.9	60.01	59.9	60.01	0	0
Observaciones	Se procede a realizar la respectiva instalación de ups EATON 9PX, Se realiza el conexionado de 01 modulo de baterías (02 bancos de bateríasl internos), instalacion de transformador de aislamiento junto con las pruebas correspondientes de funcionamiento, se realiza la configuración de los bancos de baterías y pruebas de funcionamiento aislando red comercial, en modo bypass y en modo normal. adicional se realiza configuracion de tarjeta de red GIGABIT NETWORK-M3 con pruebas de conectividad y monitoreo. Datos configurados: IP: 10.8.151.248 MASK: 255.255.255.128 GATEWAY: 10.8.151.1 DNS PRIMARIO: 198.54.100.32 DNS SECUNDARIO: 198.54.100.33 CREDENCIALES: (USUARIO: admin; CONTRASEÑA: Eaton2026*) Ups queda operando en modo normal sin presentar ningun tipo de alarma y operando en modo normal. Se recomienda mantener el cuarto tecnico con temperatura controlada ya que por la alta concentracion de humedad en el entorno es de gran importancia para no afectar la continuidad de la carga.La ups no cuenta con una base que la eleve del suelo, se recomienda mantener elevado el equipo para disminuir afectaciones futuras debido a posibles inundaciones en el cuarto tecnico.											
Imágenes	1. Parte frontal del UPS, 1 m de distancia.....OK 2. Lado izquierdo del UPS, 1 m de distancia.....OK 3. Lado derecho del UPS, 1 m de distancia.....OK 4. Parte posterior del UPS, 1 m de distancia....OK. 5. Imagen del UPS dentro del cuarto.....OK 6. Panel de Mantenimiento de Bypass; Baterías y/o Gabinetes de Batería de EATON y/o suministrado por el cliente.....OK 7. Bloques de terminales y cableado (Entrada de MAINS, Entrada de Bypass, Salida incluyendo todos los conductores neutros y tierras).....OK 8. Breaker de entrada donde se vea claramente la capacidad.....OK 9. Breaker de salida donde se vea claramente la capacidad.....OK 10. Fotografías de cualquier daño, defecto y/o anomalías.....OK 11. Foto de la placa de identificacion del equipo.....OK 12. Pantallazo de la configuracion de tarjeta exitosa y comunicando.....OK											
												
PARTE FRONTAL DEL UPS				LADO IZQUIERDO DEL UPS								



LADO DERECHO DEL UPS



PARTE POSTERIOR DEL UPS



IMAGEN DEL UPS DENTRO DEL CUARTO

foto tablero
distribucion

PANEL DE MANTENIMIENTO DE BYPASS/ TABLERO DE DISTRIBUCIÓN



BATERÍAS Y/O GABINETES DE BATERÍA





BLOQUES DE TERMINALES Y CABLEADO



BREAKER DE ENTRADA



BREAKER DE SALIDA

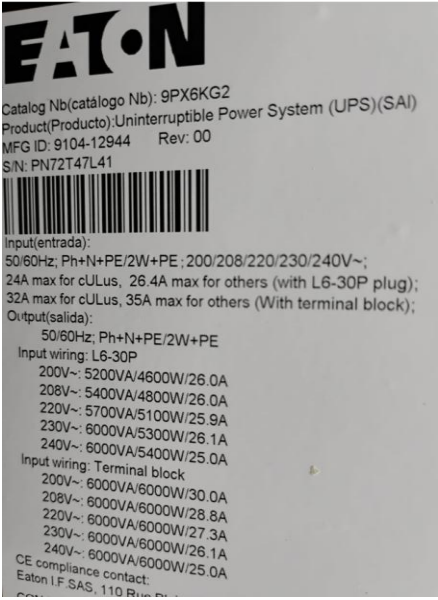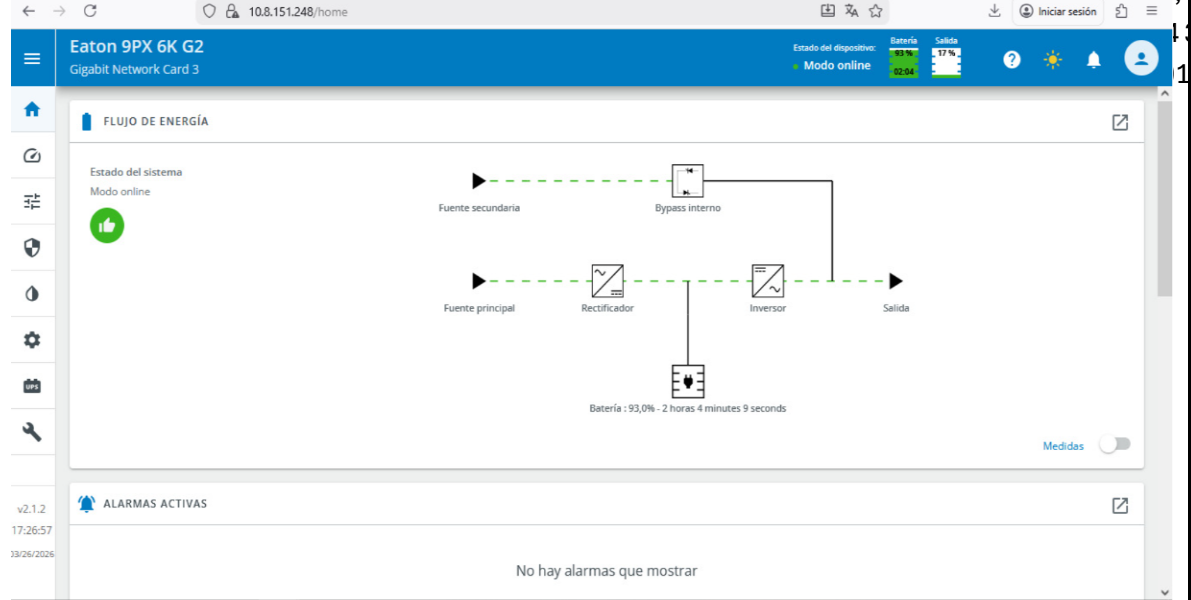	
FOTO DE LA PLACA	CONFIGURACION DE TARJETA

FOTOGRAFIAS DE CUALQUIER DAÑO, DEFECTO Y/O ANOMALIAS.	FOTOGRAFIAS DE CUALQUIER DAÑO, DEFECTO Y/O ANOMALIAS.
Nombre, firma y fecha del Cliente	Nombre, firma y fecha de Profesional Tecnico EATON
 Darvinson Camacho Porras Representante Legal. Compañía Mayfer SB S.A.S NIT 901.114.836-9	 John Alexander Sanabria Tovar 27/03/2026

DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales		Declaración de Importación		Privada	500																																																						
1. Año 2026 Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)				4. Número de formulario 032026000353295-0																																																							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 860531287		6. DV. 5		11. Apellidos y nombres o Razón Social SONEPAR COLOMBIA SAS																																																							
13. Dirección AUT NORTE 114 44 OF 702		15. Teléfono 5874400		16. Cód. Dpto 11																																																							
		12. Cód. Admón. 03		17. Cód. Ciudad Municipio 001																																																							
24. Número de Identificación Tributaria (NIT) 830023585		25. DV. 7		26. Razón social del declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS SIACOMEX SAS NIVEL 1																																																							
29. Número documento de identificación 52727210		30. Apellidos y nombres BELTRAN TORRES MARIA VERONICA		27. Tipo usuario 26																																																							
				28. Cód. usuario 369																																																							
31. Clase Importador 02		32. Tipo declaración Inicial		33. Cód. 1																																																							
34. No. Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXXX		35. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX		36. Cód. Admón. XX																																																							
37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXXX		38. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX		39. Cód. Admón. XX																																																							
40. Cód. lugar ingreso de las mercancías BOG		41. Cód. Depósito 13907		42. Manifiesto de carga No. 9194709378																																																							
43. Año - Mes - Día 2026 - 03 - 05		44. Documento de transporte No. 2ES-34518-S		45. Año - Mes - Día 2025 - 12 - 17																																																							
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior EATON INDUSTRIES COLOMBIA S.A.S.				47. Ciudad BOGOTA																																																							
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior CI 99 # 10 - 08 Of.502 Bogotá, Colombia				50. E-mail 405-9811																																																							
51. No. de factura DS-21492		52. Año - Mes - Día 2025 - 12 - 19		53. Cód. país procedencia 267																																																							
54. Cód. Modo Transporte 1		55. Código de Bandera 169		56. Cód. Depósito destino 0																																																							
57. Empresa transportadora LOGISTICA TOTAL S.A.		58. Tasa de cambio \$ cvs.																																																									
59. Subpartida arancelaria S 8504401000		60. Cód. Complementario XX		61. Cód. Suplementario XX																																																							
62. Cód. Modalidad C200		63. No. cuotas o meses XX		64. Valor cuota USD XXXX																																																							
65. Periodicidad del pago de la cuota XX		66. Cód. país de origen 267		67. Cód. Acuerdo XXX																																																							
68. Forma de pago de la importación 01		69. Tipo de importación 01		70. Cód. país compra 169																																																							
71. Peso bruto kgs. 5,745.00		72. Peso neto kgs. 5,170.50		73. Código embalaje BX																																																							
74. No. bultos 16		75. Subpartidas 1		76. Cód. unidad comercial U																																																							
77. Cantidad doms. 90.00																																																											
78. Valor FOB USD		79. Valor fletes USD																																																									
80. Valor Seguros US\$		81. Valor Otros Gastos USD																																																									
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD		83. Ajuste valor USD																																																									
84. Valor aduana USD		85. Código registro o licencia R		86. Número 50044573																																																							
87. Cód. oficina 3		88. Año 2026		89. Programa No. XXXXXXXXXX																																																							
90. Cód. Interno del Producto 0																																																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>%</th> <th>Base</th> <th>Total Liquidado (\$)</th> <th>Total a pagar con esta declaración (\$)</th> <th>Total Liquidado (USD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arancel</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>19.00</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Salvaguardia</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Derechos Compensatorios</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Derechos Antidumping</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Sanción</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rescate</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)	Arancel	0.00		0	0	0.00	I.V.A.	19.00		0	0	0.00	Salvaguardia	0.00		0	0	0.00	Derechos Compensatorios	0.00		0	0	0.00	Derechos Antidumping	0.00		0	0	0.00	Sanción	0		0	0		Rescate	0		0	0		Total					0.00
Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)																																																						
Arancel	0.00		0	0	0.00																																																						
I.V.A.	19.00		0	0	0.00																																																						
Salvaguardia	0.00		0	0	0.00																																																						
Derechos Compensatorios	0.00		0	0	0.00																																																						
Derechos Antidumping	0.00		0	0	0.00																																																						
Sanción	0		0	0																																																							
Rescate	0		0	0																																																							
Total					0.00																																																						
91. Descripción de las mercancías (No incluir la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluir marcas, series y otros) Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo (Se exige 1 línea por renglón)																																																											
DO B0G261431PR1 CODIGO OEA 0E0350 PEDIDO PEDIDO DO 239-25 DECLARACION 1 DE 1; NOS ACOGEMOS AL DECRETO 1881 DE 2021 CON GRAVAMEN ARANCELARIO DEL 0% ; CON VISTO BUENO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO NO. VSIC-2613650 //FACTURA:DS-21492, FECHA:19-12-2025 , PRODUCTO: SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA, 6000W, MONTAJE EN RACK 3U, REFERENCIA: 9PX6KG2, USO O DESTINO: COMUNICACIONES, CENTROS DE DATOS, INFRAESTRUCTURA IT EMPRESARIAL, SISTEMAS INDUSTRIALES, MARCA: EATON, MODELO: SIN MODELO, SERIAL: PN72T43G69, P PN72T47N90, PN72T46H66, PN72T47N88, PN72T47M36, PN72T47L22, PN72T47M37, PN72T47L36, PN72T43G70, PN72T47L43, PN72T46H64, PN72T47L52, PN72T47M52, PN72T47K06, PN72T47L35, PN72T47K08, PN72T47L38, PN72T47M47, PN72T47L44, PN72T47N86, PN72T46J5 (continúa al respaldo)																																																											
127. Valor pagos anteriores: 0		128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXXX		129. Fecha: XXXX XX XX																																																							
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior		131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores		132. No. Aceptación declaración 032026000353295																																																							
133. Fecha 2026 - 03 - 06		134. Levante No. 032026000321960		135. Fecha 2026 - 03 - 06																																																							
136. Nombre 137. C.C. No.		Firma funcionario responsable		138. Nombre 137. C.C. No.																																																							
Firma declarante		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario		980. Pago Total \$ 0 996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo) SYGA Autoadhesivo 92032606046491 Fecha presentación 2026-03-06 11:16:25 Valor pagado \$0.00																																																							

Fecha de Impresión: 2026-03-06 11:17:59



Aceptación : 032026000353295-0
 Subpartida : 8504401000

Página 1 de 1

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, señales y otros)

[illegible]

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

032026000353295-0

DIAN Directorio de Impuestos y Aduanas Nacionales		Declaración de Importación		Privada	500
1. Año 2025 Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)				4. Número de formulario 352025001535686-6	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 860531287		6. DV. 5		11. Apellidos y nombres o Razón Social SONEPAR COLOMBIA SAS	
13. Dirección AUT NORTE 114 44 OF 702		15. Teléfono 5874400		12. Cod. Admón. 35	16. Cod. Dpto. 11
17. Cod. Ciudad Municipio 001		24. Número de Identificación Tributaria (NIT) 830023585		25. DV. 7	
26. Razón social del declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS SIACOMEX SAS NIVEL 1		27. Tipo usuario 26		28. Cod. usuario 369	
29. Número documento de identificación 14472110		30. Apellidos y nombres REYNA MESA JOSE MARIA			
31. Clase importador 02	32. Tipo declaración Inicial	33. Cod. 1 1	34. No. Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXXX	35. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX	36. Cod. Admón. XX
37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXXX		38. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX		39. Cod. Admón. XX	
40. Cod. lugar ingreso de las mercancías BUN	41. Cod. Depósito 99900	42. Manifiesto de carga No. 116575016416726		43. Año - Mes - Día 2025 - 12 - 13	44. Documento de transporte No. SZXS071196
45. Año - Mes - Día 2025 - 11 - 17				46. Nombre exportador o proveedor en el exterior EATON INDUSTRIES COLOMBIA S.A.S.	
47. Ciudad BOGOTA				48. Cod. País Exportador 169	
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior Ci 99 # 10 - 08 Of.502 Bogotá, Colombia				50. E-mail 405-9811	
51. No. de factura DS-21193		52. Año - Mes - Día 2025 - 11 - 13		53. Cod. país procedencia 215	54. Cod. Modo Transporte 1
55. Código de Bandera 472		56. Cod. Depto destino 0		57. Empresa transportadora AGUNSA COLOMBIA SAS	
58. Tasa de cambio \$ cvs. 127.00		59. Subpartida arancelaria 8504401000			
60. Cod. Complementario XX		61. Cod. Suplementario XX		62. Cod. Modalidad C100	
63. No. cuotas o meses XX		64. Valor cuota USD XXXX		65. Periodicidad del pago de la cuota XX	
66. Cod. país de origen 215		67. Cod. Acuerdo XXX			
68. Forma de pago de la importación 01	69. Tipo de importación 01	70. Cod. país compra 169	71. Peso bruto kgs. 24.096.24	72. Peso neto kgs. 21.686.62	73. Código embalaje BX
74. No. bultos 334	75. Subpartidas 2	76. Cod. unidad comercial U	77. Cantidad doms. 127.00		
78. Valor FOB USD		79. Valor fletes USD			
80. Valor Seguros USD		81. Valor Otros Gastos USD			
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD		83. Ajuste valor USD			
84. Valor aduana USD		85. Código registro o licencia R			
86. Número 50000084		87. Cod. oficina 3			
88. Año 2025		89. Programa No. XXXXXXXXXX			
90. Cod. Interno del Producto 0		91. Descripción de las mercancías (No incluir la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, series y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)			
DO BUN252785 CODIGO OEA OE0350 PEDIDO PEDIDO 210-25 DECLARACION 2 DE 4; NOS ACOGEMOS AL DECRETO 1881 DE 2021 CON GRAVAMEN ARANCELARIO DEL 0%; //FACTURA:DS-21193, FECHA:13-11-2025, ; CON VISTO BUENO DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO NO: VSIC-24742 71 DE FECHA: 2024-12-27, PRODUCTO: UPS TRIFÁSICO DE DOBLE CONVERSIÓN, MARCA: EATON, MODELO: S3M20K-NIB, REFERENCIA: S3M20K-NIB, SERIAL: 3541AKGPS883C00001, 3541AKGPS883C00002, 3541AKGPS883C00003, 3541AKGPS883C00004, 3541AKGPS883C00005, 3541AKGPS883C00006, 3541AKGPS883C00007, 3541AKGPS883C00008, 3541AKGPS883C00009, 3541AKGPS883C00010, 3541AKGPS883C00011, 3541AKGPS883C00012, 3541AKGPS883C00013, 3541AKGPS883C00014, 3541AKGPS883C00015, 3541AKGPS883C00016, 3541AKGPS883C00017, 3541AKGPS883C00018 (continúa al respaldo)					
127. Valor pagos anteriores: 0		128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX		129. Fecha: XXXX XX XX	
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior		131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores		132. No. Aceptación declaración 352025001535686	
133. Fecha: 2025 12 17		134. Levante No. 352025001022544			
135. Fecha 2025 - 12 - 17		136. Nombre 137. C.C. No.		138. Firma declarante	
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario		980. Pago Total \$ 0 996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo) SYGA Autoadhesivo 92352503659804 Fecha presentación 2025-12-17 12:46:26 Valor pagado \$0.00			

Fecha de Impresión: 2025-12-17 12:49:00



Aceptación : 352025001535686-6
Subpartida : 8504401000

Página 1 de 1

105. Continuación descripción mercancías (incluya marcas, seriales y otros)

[illegible]

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

352025001535686-6



Powering Business Worldwide

Eaton Industries Colombia, SAS
Av. El Dorado Calle 26 No. 68 C - 61
Torre Central Oficina 829
Bogotá, D.C.
TEL: (57) 404 3333
N.I.T. 900430151-3



Powering Business Worldwide

REGISTRO ASISTENCIA

TEMA TRATADO	Funcionamiento UPS (9P x 4 33M) Sede Centro 6kVA y 15kVA		
CIUDAD	LETICIA	HORA	9:00 AM
FECHA	28/03/2026	DURACION (Hr)	2: Horas
FACILITADOR	John Alexander Zambora Fover		

☒ Inducción	☒ Capacitacion	☒ Charla Informativa
☐ Reinducción	☐ Entrenamiento	

No.	NOMBRE	AREA	FIRMA
1	Victor Miguel Del la Hilla Braga	Sistemas	[Firma]
2	Camilo Andres Molina TOMELOS	Sistemas	[Firma]
3	Jesus Andres Dominguez Ueller	Sistemas	[Firma]
4	Jhonatan Cavassa LOZANO	Sistemas	[Firma]
5	Hernan Castro	electrónica	[Firma]
6	Cristian A. Miranda	Sistemas	[Firma]
7	Luis Maurice Rojas Ruiz	Sistemas	[Firma]
8	Miguel Angel Ramirez Ramirez	Sistemas	[Firma]
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			

Observaciones:

Dentro de la capacitación, se socializa sobre el funcionamiento de los ups, modos de operación e identificación de Alarmas.