

ÍTEM 2.4 RELLENO MANUAL CON ARENA DE PEÑA LAVADA



ÍTEM 2.4 RELLENO MANUAL CON ARENA DE PEÑA LAVADA




ÍTEM 2.4 RELLENO MANUAL CON ARENA DE PEÑA LAVADA



ÍTEM 2.4 RELLENO MANUAL CON ARENA DE PEÑA LAVADA



ITEM 2.5 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO GRANULAR TIPO B-200

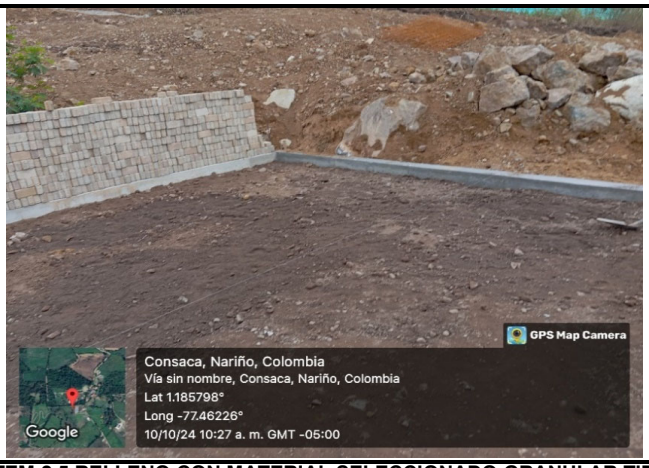

ITEM 2.5 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO GRANULAR TIPO B-200



ÍTEM 2.5 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO GRANULAR TIPO B-200



ÍTEM 2.5 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO GRANULAR TIPO B-200



ÍTEM 3.2 CONCRETO CICLÓPEO



ÍTEM 3.2 CONCRETO CICLÓPEO




ÍTEM 3.2 CONCRETO CICLÓPEO



ÍTEM 3.2 CONCRETO CICLÓPEO



ÍTEM 3.5. CORTE EN PLACA PARA DILATACIONES DE PISO, CON MÁQUINA CORTADORA Y DISCO

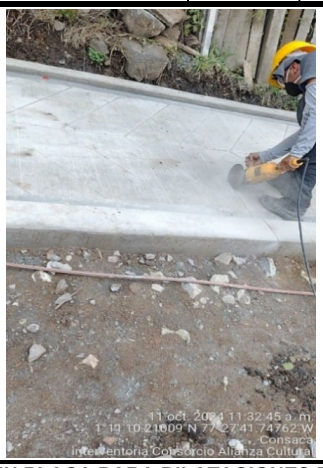

ÍTEM 3.5. CORTE EN PLACA PARA DILATACIONES DE PISO, CON MÁQUINA CORTADORA Y DISCO




ÍTEM 3.5. CORTE EN PLACA PARA DILATACIONES DE PISO, CON MÁQUINA CORTADORA Y DISCO



ÍTEM 3.5. CORTE EN PLACA PARA DILATACIONES DE PISO, CON MÁQUINA CORTADORA Y DISCO



ÍTEM 4.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI

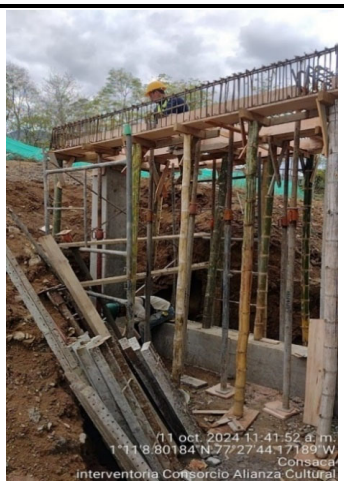

ÍTEM 4.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI




ÍTEM 4.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI




ÍTEM 4.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI



ÍTEM 4.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA

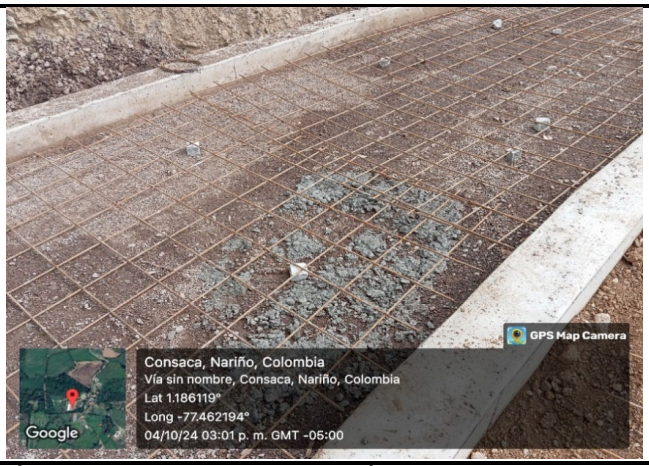


ÍTEM 4.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA

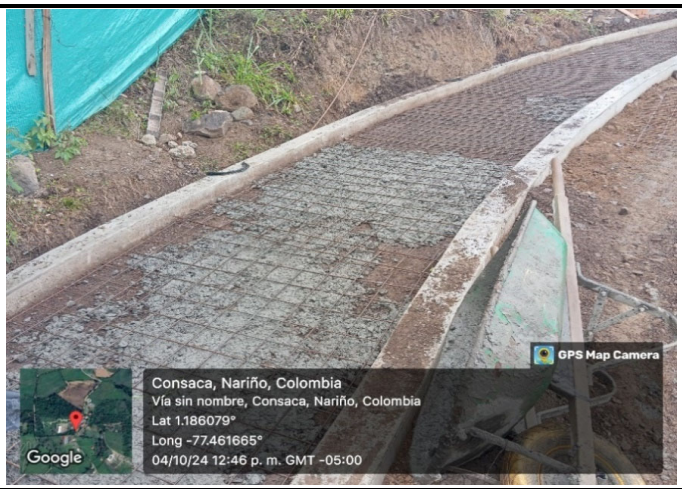


ÍTEM 4.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA



ÍTEM 4.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA

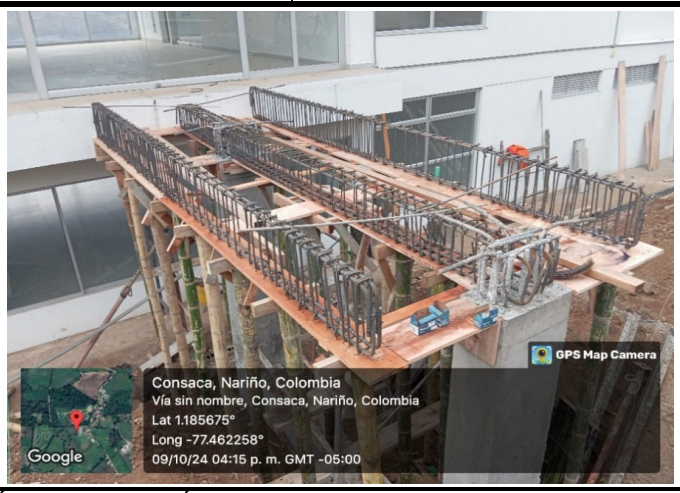

ÍTEM 5.10 . VIGA AÉREA INCLINADA EN CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI

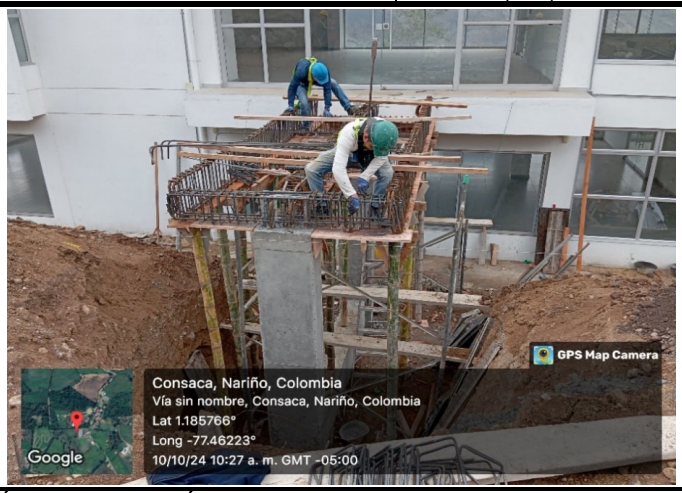

ÍTEM 5.10 . VIGA AÉREA INCLINADA EN CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI



ÍTEM 5.10 . VIGA AÉREA INCLINADA EN CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI



ÍTEM 5.10 . VIGA AÉREA INCLINADA EN CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI




ÍTEM 5.11. PLACA RAMPA ACCESO PISO 2 EN CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI



ÍTEM 5.11. PLACA RAMPA ACCESO PISO 2 EN CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI




ÍTEM 5.11. PLACA RAMPA ACCESO PISO 2 EN CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI

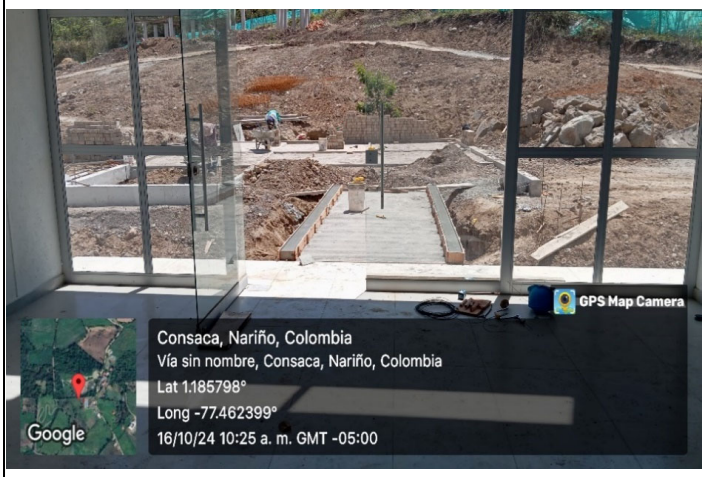

ÍTEM 5.11. PLACA RAMPA ACCESO PISO 2 EN CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI



ÍTEM 8.2.2. MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACION PARA RED DE ENERGIA INCLUYE 2 TUBOS PVC 3"

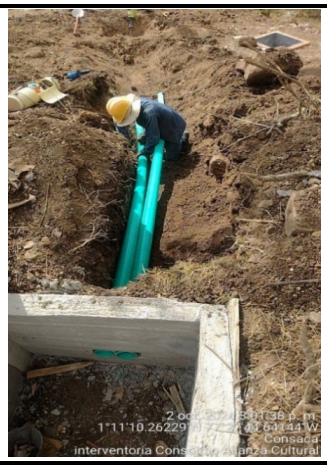

ÍTEM 8.2.2. MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACION PARA RED DE ENERGIA INCLUYE 2 TUBOS PVC 3"



ÍTEM 8.2.2. MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACION PARA RED DE ENERGIA INCLUYE 2 TUBOS PVC 3"



ÍTEM 8.2.2. MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACION PARA RED DE ENERGIA INCLUYE 2 TUBOS PVC 3"



ÍTEM 8.9.4 SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA CANALIZACIÓN EN BAJA TENSIÓN



ÍTEM 8.9.4 SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA CANALIZACIÓN EN BAJA TENSIÓN



ÍTEM 8.9.4 SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA CANALIZACIÓN EN BAJA TENSIÓN



ÍTEM 8.9.4 SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA CANALIZACIÓN EN BAJA TENSIÓN




ÍTEM 8.9.14 SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN CABLE DE COBRE 1F#10+1N#10+1T#10



ÍTEM 8.9.14 SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN CABLE DE COBRE 1F#10+1N#10+1T#10




ÍTEM 8.9.14 SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN CABLE DE COBRE 1F#10+1N#10+1T#10

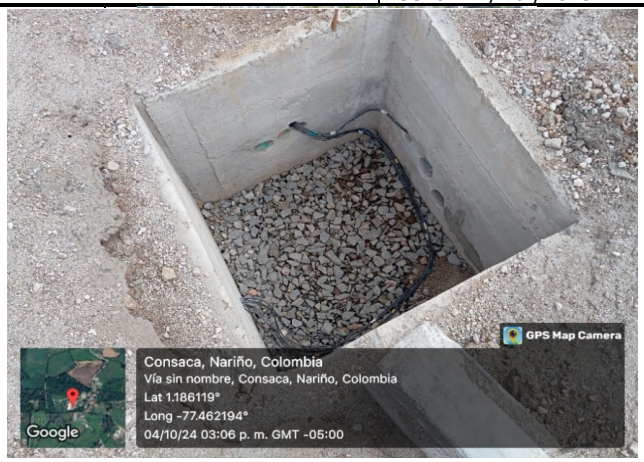

ÍTEM 8.9.14 SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN CABLE DE COBRE 1F#10+1N#10+1T#10



22.1 ANDENES y RAMPAS EN CONCRETO ESCOBEADO f'c = 2500 PSI

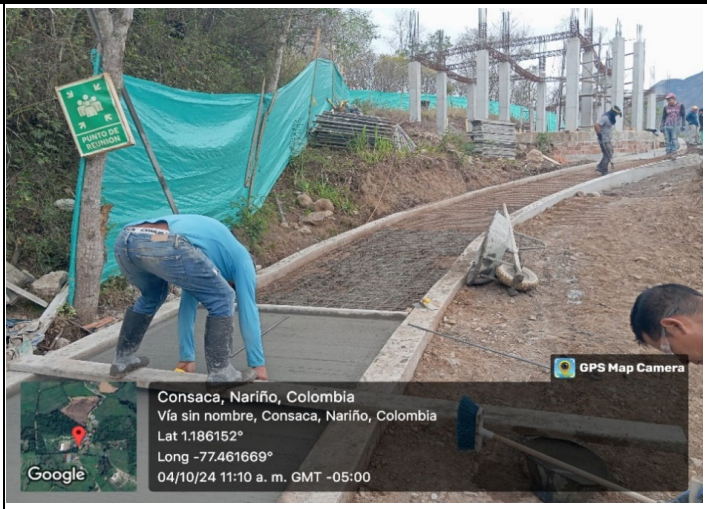

22.1 ANDENES y RAMPAS EN CONCRETO ESCOBEADO f'c = 2500 PSI



22.1 ANDENES y RAMPAS EN CONCRETO ESCOBEADO f'c = 2500 PSI



22.1 ANDENES y RAMPAS EN CONCRETO ESCOBEADO f'c = 2500 PSI




ÍTEM 22.2 BORDILLO EN CONCRETO (BASE: 20 cm - ALTO: 35 cm) - DOSIFICACIÓN DEL CONCRETO PARA 3000 PSI



ÍTEM 22.2 BORDILLO EN CONCRETO (BASE: 20 cm - ALTO: 35 cm) - DOSIFICACIÓN DEL CONCRETO PARA 3000 PSI



ÍTEM 22.2 BORDILLO EN CONCRETO (BASE: 20 cm - ALTO: 35 cm) - DOSIFICACIÓN DEL CONCRETO PARA 3000 PSI

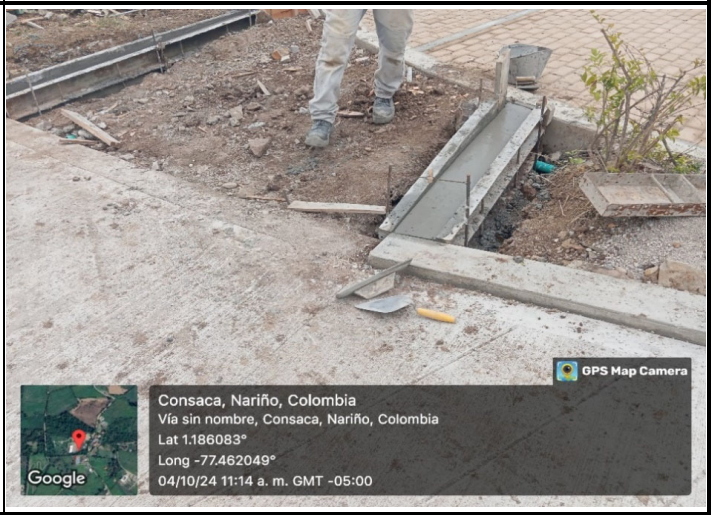

ÍTEM 22.2 BORDILLO EN CONCRETO (BASE: 20 cm - ALTO: 35 cm) - DOSIFICACIÓN DEL CONCRETO PARA 3000 PSI



NP01 VIGAS DE CONFINAMIENTO INTERNO DE ADOQUIN EN CONCRETO DE 3000PSI



NP01 VIGAS DE CONFINAMIENTO INTERNO DE ADOQUIN EN CONCRETO DE 3000PSI



NP01 VIGAS DE CONFINAMIENTO INTERNO DE ADOQUIN EN CONCRETO DE 3000PSI




NP01 VIGAS DE CONFINAMIENTO INTERNO DE ADOQUIN EN CONCRETO DE 3000PSI



ÍTEM NP02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUIN RECTANGULAR, TRAFICO PEATONAL,




ÍTEM NP02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUIN RECTANGULAR, TRAFICO PEATONAL,

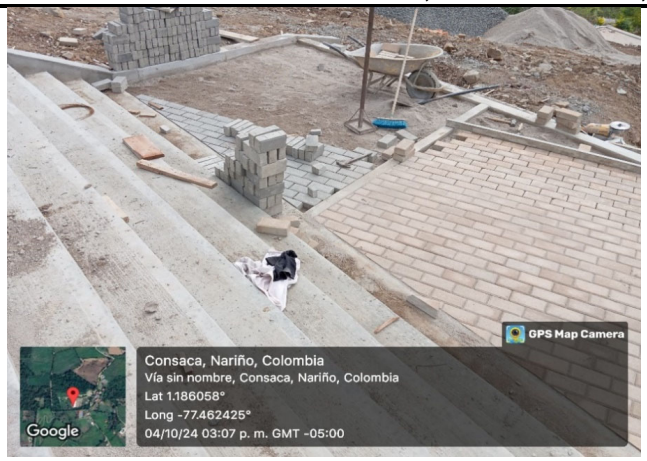

ÍTEM NP02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUIN RECTANGULAR, TRAFICO PEATONAL,



ÍTEM NP02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUIN RECTANGULAR, TRAFICO PEATONAL,

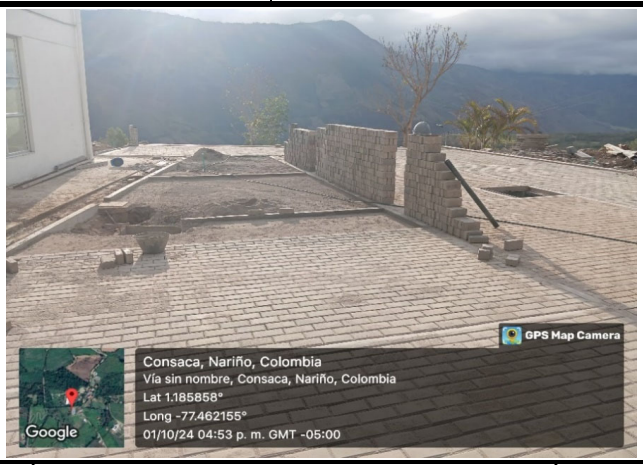

ÍTEM NP03 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUIN RECTANGULAR, TRAFICO PEATONAL,



ÍTEM NP03 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUIN RECTANGULAR, TRAFICO PEATONAL,



ÍTEM NP03 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUIN RECTANGULAR, TRAFICO PEATONAL,



ÍTEM NP03 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUIN RECTANGULAR, TRAFICO PEATONAL,



ÍTEM 13.1 ENCHAPE DE PARED EN CERÁMICA BLANCO GRAN FORMATO RECTANGULAR - BAÑOS CENTRO CÍVICO



ÍTEM 2.3 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN - ÍTEM 2.5 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO GRANULAR TIPO B-200



ÍTEM 8.9.3 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJAS DE INSPECCIÓN EN EL SITIO DE INSTALACIÓN LUMINARIAS - CANTIDAD EJECUTADA: 20 UND



ÍTEM 22.2 BORDILLO EN CONCRETO (BASE: 20 cm - ALTO: 35 cm) - DOSIFICACIÓN DEL CONCRETO PARA 3000 PSI



ÍTEM 22.1 ANDENES y RAMPAS EN CONCRETO ESCOBEADO f'c = 2500 PSI E= 0.10 m



ÍTEM 4.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA - ÍTEM 7.2.2 SUM. E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1" - ÍTEM 7.2.3 SUM. E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 3/4" - ÍTEM 7.2.4 SUM. E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1/2"- ÍTEM 7.2.5 PUNTO DE AGUA FRÍA 1/2" - PRUEBA HIDROSTÁTICA.



ÍTEM 22.2 BORDILLO EN CONCRETO (BASE: 20 cm - ALTO: 35 cm) - DOSIFICACIÓN DEL CONCRETO PARA 3000 PSI



ÍTEM NP01 VIGAS DE CONFINAMIENTO INTERNO DE ADOQUIN EN CONCRETO DE 3000PSI



ÍTEM NP03 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUIN RECTANGULAR, TRAFICO PEATONAL, COLOR AMARILLO



ÍTEM 7.3.23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR ø 110 mm (4")



ÍTEM 4.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA - NP 11 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POLISEC - INSTALACIÓN REF. VIGUETA (B.



ÍTEM NP01 VIGAS DE CONFINAMIENTO INTERNO DE ADOQUIN EN CONCRETO DE 3000PSI - ÍTEM 4.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI



ÍTEM 2.3 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN - RAMPA ACCESO CENTRO CÍVICO



ÍTEM 5.1 PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO REFORZADO, f'c = 4000 PSI - BATERÍA SANITARIA



ÍTEM NP03 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUIN RECTANGULAR, TRAFICO PEATONAL,



ÍTEM 5.1 PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO REFORZADO, f'c = 4000 PSI - BATERÍA SANITARIA



VISITA TECNICA DIRECTORA TECNICA OPERATIVA Y DIRECCION DE INTERVENTORIA EL 07 DE OCT. 2024



VISITA TECNICA DIRECTORA TECNICA OPERATIVA Y DIRECCION DE INTERVENTORIA EL 07 DE OCT. 2024



VISIT DIRECCION DE INTERVENTORIA EL 23 DE OCT. 2024



VISIT DIRECCION DE INTERVENTORIA EL 23 DE OCT. 2024

ING. LYDA R. LEDEZMA B.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALIANZA CULTURAL-INTERVENTOR

ARQ. JAVIER GALÁN HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALIANZA CULTURAL-INTERVENTOR