Diar / FLEISCHMANN COLOMBIA


INNERTECH GROUP

OPERACIÓN EN CASO DE ALARMA PANEL VS4 EDWARDS

1. Validar y localizar equipo que genera alarma.

2. En caso de ser positivo el reporte y corresponda a una alarma de incendio real, debe proceder con la activación del protocolo de evacuación de edificio acuerdo al plan de emergencia que se disponga por parte del área encargada.

3. Después de validar el evento y en caso de ser falsa alarma, presionar el botón **RECONOCER Y SILENCIAR**

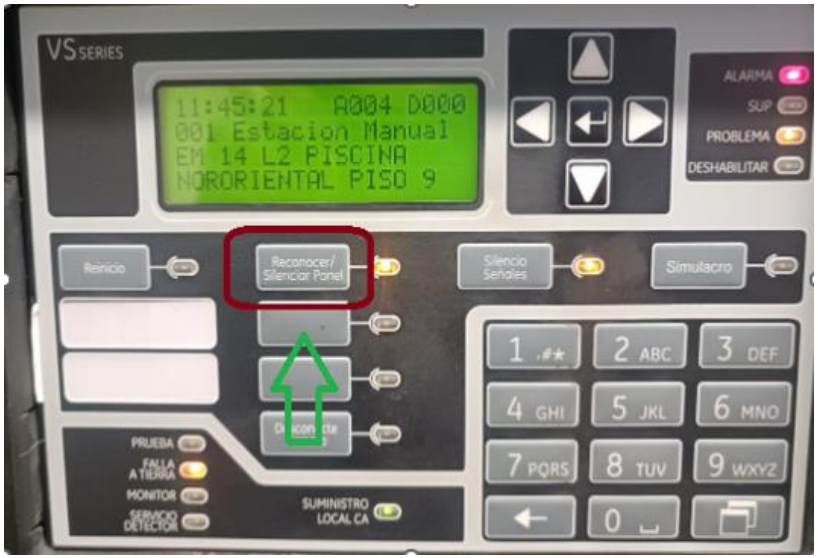

4. Se debe validar el dispositivo que generó el evento de alarma, una vez descartada la alarma, presionar el botón **REINICIAR** del panel principal por 2 segundos.



Diar / FLEISCHMANN COLOMBIA

INNERTECH GROUP

REINICIE EL SISTEMA



5. En caso de alarma generada por un dispositivo detector fotoeléctrico, térmico, estación manual, o un sensor de flujo de la red RCI, después de validar y descartar una emergencia, únicamente debe presionar el botón **REINICIE EL SISTEMA** del panel principal por 2 segundos.

6. En caso de que el sistema no se encuentre en su estado normal "**SISTEMA NORMAL**" y siga presentando una alarma recurrente sin evidenciar una emergencia real, contactar a la persona encargada de la administración y/o mantenimiento del sistema.

OPERACIÓN EN CASO DE PROBLEMA O SUPERVISIÓN.

1. Validar y localizar equipo que genera problema o supervisión.
2. Después de validar el problema y que efectivamente el presente una anomalía, reportar inmediatamente al personal encargado del mantenimiento y/o administración del sistema.
3. En caso contrario, y que visualmente el equipo que reporta la falla se encuentre en estado normal presionar el botón **RECONOCER/SILENCIAR PANEL** (1) y luego **REINICIAR** (2).



OBSERVACIONES.

1. El personal encargado de monitorear el sistema, debe contar con experiencia en centros de monitoreo de sistemas de seguridad y en este caso detección de incendio.
2. El personal debe contar con una capacitación para la manipulación y operación del sistema.
3. En caso de rotación de personal, se recomienda realizar capacitación por parte del personal encargado del mantenimiento y/o administración sistema.