



CONSULTORIA Y MANTENIMIENTO

LV CORPORATION SAS

Nit: 901640545-6

Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Tel: 3209725231

Email: info@lvsas.com

Dir: virtual

Madrid - Cundinamarca

Resolución DIAN N° 18764080162534 de fecha 2024-09-24 hasta 2026-09-24 prefijo  
del rango 201 al 1000

CUFE: 01edc637116010ab5f71f812aff8e778aa0f63d054d85269ee9a882c086b9db7675f7c592d407396ebc0d2987a3ee920



|                        |                                                |                |                  |
|------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Cliente:</b>        | E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ         | <b>Tel:</b>    | 3204690586       |
| <b>Identificación:</b> | 890680031-4 (NIT)                              | <b>Ciudad:</b> | Arbeláez         |
| <b>Correo:</b>         | HSAPROVEEDORES@GMAIL.COM                       | <b>Dir:</b>    | Calle 7 No. 8-48 |
| <b>Régimen:</b>        | Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA |                |                  |

|                       |                                    |                |       |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|-------|
| <b>Medio de pago:</b> | Transferencia Débito Interbancario | <b>Moneda:</b> | Pesos |
| <b>Forma de pago:</b> | Contado                            |                |       |

|                          |                              |                        |                         |
|--------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Fecha de emisión:</b> | <b>Fecha de vencimiento:</b> | <b>Hora de emisión</b> | <b>Validación Dian:</b> |
| 2026-06-30               | 2026-06-30                   | 09:55:39               | 2026-06-30 09:55:39     |

| # | Código   | Artículo                                                                                                                              | Cant. | U/M    | P/Unitario   | Imp.         | Total        |
|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | AR01     | ALQUILER DE UN (1) BANCO DE CONDENSADORES TRIFASICO PARA LA SUBESTACION ELECTRICA DE LA E.S.E HOSPITAL                                | 1     | unidad | 2,555,000.00 | 485,450.00   | 3,040,450.00 |
| 2 | AR02     | ALQUILER DE UN (1) SUPRESOR DE TRASCIENTES PARA LA SUBESTACION ELECTRICA DE LA E.S.E HOSPITAL                                         | 1     | unidad | 2,950,000.00 | 560,500.00   | 3,510,500.00 |
| 3 | AR03     | ALQUILER DE DOS (2) UPS DE 30 KVA PARA EL DATACENTER DE LA E.S.E HOSPITAL                                                             | 1     | unidad | 4,800,000.00 | 912,000.00   | 5,712,000.00 |
| 4 | AR04     | ALQUILER DE UNA (1) UNIDAD DE POTENCIA PARA EL EQUIPO DE RAYOS X DE LA E.S.E HOSPITAL                                                 | 1     | unidad | 4,800,000.00 | 912,000.00   | 5,712,000.00 |
| 5 | AR05     | ALQUILER DE UNA (1)UPS DE 10 KVA PARA EL COMPRESOR DEL HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ                                               | 1     | unidad | 2,950,000.00 | 560,500.00   | 3,510,500.00 |
| 6 | ARBTRANS | ALQUILER DE UNA (1) TRASNFERENCIA AUTOMATICA Y MANUAL ASCO SERIE 300 PARA LA SUBESTACION DE LA E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ | 1     | unidad | 6,200,000.00 | 1,178,000.00 | 7,378,000.00 |

Total Items: 6

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Base</b>           | 24,255,000.00 |
| <b>Total IVA 19%:</b> | 4,608,450.00  |
| <b>Total Neto</b>     | 28,863,450.00 |

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observaciones: Valor en letras: veintiocho millones ocho-cientos sesenta y tres mil cuatrocientos cincuenta coma cero pesos | Informacion adicional: Según Contrato de Arrendamiento de Equipos N° 743 - 2026<br>Correspondiente al mes de mayo de 2026.<br>Pagar a la cuenta Davivienda de Ahorros : 456100148067 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## INFORME DE ARRENDAMIENTO VISITA DE MAYO 2026

### SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 743 DE 2026

**CON OBJETO:** ALQUILER DE UN (01) BANCO CONDENSADOR TRIFÁSICO Y UN (01) SUPRESOR DE TRANSCIENTES PARA LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA; DOS (2) UPS PARA EL DATACENTER Y UNA (01) UNIDAD DE POTENCIA PARA EQUIPO DE RAYOS X, ALQUILER DE UNA (01) TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA Y MANUAL ASCO SERIE 300, ALQUILER DE UNA (1) UPS DE 10 KVA PARA LOS COMPRESORES DEL E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ.

**1.Mantenimiento al banco de condensadores y supresor:** Se realiza mantenimiento preventivo al banco de condensadores, que incluye la inspección del estado físico de los condensadores y sus etapas. Se verifica y ajusta la bornería, se realizan pruebas a los contactores, y se comprueba que los terminales no presenten sulfatación ni estén flojos, así como la ausencia de sobrecalentamiento. Además, se lleva a cabo la limpieza exhaustiva del equipo para eliminar polvo y partículas, y se aseguran las conexiones de los contactores mediante pruebas de torque. Se realiza prueba de condensadores, ajuste de terminales, limpieza de contactores ajuste y limpieza general.

| DESCRIPCIÓN                        | DETALLE                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>ESPECIFICACIONES ELECTRICAS</b> |                                                             |
| TENSIÓN DE TRABAJO                 | 220 V                                                       |
| POTENCIA FIJA                      | 5 KVAR                                                      |
| POTENCIA AUTOMÁTICA                | 45 KVAR                                                     |
| FASES DE CAPACITADORES             | R,S,T DE DESCARGA RÁPIDA Y CONTINUA                         |
| TIPO DE MICROPROCESADOR            | RELÉ ELECTRÓNICO CON SEIS(6) PASOS DE CORRECCIÓN AUTOMÁTICO |
| TIPO DE CONTACTORES                | TRIFÁSICOS SEGÚN NORMA IEC947                               |
| TIPO DE CAPACITORES                | SEGÚN NORMA IEC-831                                         |
| BATERÍAS                           | PARA ALARMAS REMPLAZABLE                                    |
| <b>ESPECIFICACIONES DE TRABAJO</b> |                                                             |
| TEMPERATURA AMBIENTE               | -10 a 55 pc / HR 90%                                        |
| TIPO DE TRABAJO                    | LINEAL                                                      |



### CARACTERÍSTICAS DEL SUPRESOR DE TRANSCIENTES:

| Especificaciones Eléctricas                          |     |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voltaje                                              |     | 120/208V CA 3ØY                                                                                                |
| Frecuencia                                           |     | 50/60 Hz                                                                                                       |
| Tecnología contra transitorios                       |     | Diseño MOV de                                                                                                  |
|                                                      |     | 40mm                                                                                                           |
| Capacidad recomendada del interruptor termomagnético |     | 30A, 120V                                                                                                      |
| Datos de Desempeño                                   |     |                                                                                                                |
| Corriente nominal de descarga (IN)                   |     | 10/20 kA1                                                                                                      |
| Voltaje máximo de operación continua (MCOV)          | L-N | 150V                                                                                                           |
|                                                      | L-G | 300V                                                                                                           |
|                                                      | N-G | 150V                                                                                                           |
|                                                      |     |                                                                                                                |
|                                                      | L-L | 300V                                                                                                           |
| Voltaje nominal de protección (VPR)                  | L-N | 1000V                                                                                                          |
|                                                      | L-G | 1500V                                                                                                          |
|                                                      | N-G | 800V                                                                                                           |
|                                                      | L-L | 1500V                                                                                                          |
| Máxima corriente transitoria, por modo (por fase)    |     | 150kA (150kA)                                                                                                  |
| Especificaciones Mecánicas                           |     |                                                                                                                |
| Tipo de conexión                                     |     | Cableado en paralelo, bloque de terminales de doble hilo<br>de alimentación directa: Acepta cable hasta #3 AWG |
| Diagnóstico                                          |     | Estatus de protección en tiempo real con Leds y alarma audible                                                 |
| Supervisión remota                                   |     | Contactos secos - N.O./N.C. Clasificación de forma C a 7 Amps @<br>240V CA o 30V CD                            |

| Especificaciones Ambientales     |                                                                               |                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de gabinete                 | Gabinete de acero NEMA 12                                                     |                             |
| Temperatura de operación         | -20°C a 60°C                                                                  |                             |
| Temperatura de almacenamiento    | -20°C a 85°C                                                                  |                             |
| Flamabilidad                     | Clasificado V-2 conforme a la norma UL 94                                     |                             |
| Humedad relativa                 | 5% a 95% sin condensación                                                     |                             |
| Normas y Certificaciones         |                                                                               |                             |
| Organismos de Certificación      | Tipo 2 registrado conforme a UL 1449 3ª edición y certificado según CSA C22.2 | Certificado según CSA C22.2 |
| ANSI/IEEE categorías A, B y C    | C-62.41 y C-62.45                                                             | C-62.41 y C-62.45           |
| Garantía                         |                                                                               |                             |
| Garantía del producto            | 1 AÑO                                                                         |                             |
| Garantía del módulo de reemplazo | 1 AÑO                                                                         |                             |



- Verificación de leads
- Limpieza interna del equipo
- Ajuste de borneria
- Inspección de cables y conexiones

## CARACTERÍSTICAS DE LAS DOS UPS EN ARRIENDO PARA EL DATACENTER:

| Características generales [sistema NXa de Liebert]                         |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelos                                                                    | UoM                                                                         | 30                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Potencia nominal para un factor potencia de 0,8                            | kVA                                                                         | 30                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Parámetros de entrada</b>                                               |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tipo de rectificador                                                       | PFC basado en IGBT controlado vectorialmente (factor de potencia corregido) |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tensión de entrada al rectificador                                         | Vca                                                                         | 380 / 400 / 415** (400V : nominal) 3 fases, 3 hilos                                                                                                                                                                                                 |
| Tensión de entrada a la derivación                                         | Vca                                                                         | 380 / 400 / 415** (400V : nominal) 3 fases, 4 (fases + neutro)                                                                                                                                                                                      |
| Intervalo admisible de tensiones de entrada para el rectificador           | Vca                                                                         | 305 a 477                                                                                                                                                                                                                                           |
| Frecuencia de entrada                                                      | Hz                                                                          | 50 o 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                          |
| Intervalo admisible de frecuencias de entrada para el rectificador         | Hz                                                                          | 40 a 70                                                                                                                                                                                                                                             |
| Distorsión total armónica de la corriente de entrada a la tensión nominal  | %                                                                           | < 3* sin ningún filtro                                                                                                                                                                                                                              |
| Factor potencia de entrada a la tensión nominal                            |                                                                             | = 0,99* sin ningún filtro                                                                                                                                                                                                                           |
| Aumento progresivo de la potencia flexible en un periodo de segundos       |                                                                             | 5 a 30 s (seleccionable)                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Batería</b>                                                             |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Baterías tipo                                                              | Vcc                                                                         | VRLA (plomo ácido regulada con válvulas), húmeda / inundada o de Ni/Cd                                                                                                                                                                              |
| Nominal del bus de las baterías                                            | Vcc                                                                         | (tensión flotante: 540V)                                                                                                                                                                                                                            |
| Tensión final de los elementos                                             | Vcc/elemento                                                                | seleccionable entre 1,70 y 1,90 (para VRLA)                                                                                                                                                                                                         |
| Corriente de ondulación de corriente continua en modo flotante             | %                                                                           | < 5 (de capacidad C de 10 Ah), valor eficaz                                                                                                                                                                                                         |
| Tensión de ondulación de c.c. en modo flotante y carga a tensión constante | %                                                                           | < 1 (valor eficaz)                                                                                                                                                                                                                                  |
| Carga de las baterías con compensación por temperatura                     | %                                                                           | estándar para baterías incorporadas de unidades de 30 y 40 kVA y opcional para todas las demás configuraciones de baterías                                                                                                                          |
| Función de arranque autónomo con las baterías                              |                                                                             | disponible opcionalmente sin aumentar el espacio ocupado                                                                                                                                                                                            |
| Baterías VRLA incorporadas                                                 |                                                                             | opcionalmente para unidades de 30 y 40 kVA                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Parámetros de salida</b>                                                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Inversor del tipo                                                          |                                                                             | de control vectorial basado en IGBT, repetitivo y PI                                                                                                                                                                                                |
| Potencia de salida                                                         | kW                                                                          | 24 32 48 64                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tensión de salida                                                          | Vca                                                                         | 380 / 400 / 415** (400V : nominal) 3 fases, 4 hilos (fases + neutro)                                                                                                                                                                                |
| Regulación de la tensión de salida                                         | %                                                                           | +/- 0,5 (media de los valores eficaces de las 3 fases)                                                                                                                                                                                              |
| Frecuencia de salida                                                       | Hz                                                                          | 50 o 60                                                                                                                                                                                                                                             |
| Regulación de la frecuencia de salida                                      | %                                                                           | +/- 0,05                                                                                                                                                                                                                                            |
| Distorsión total armónica de la tensión de salida a la tensión nominal     | %                                                                           | 1% (máxima)                                                                                                                                                                                                                                         |
| Capacidad de alimentar cargas con factores de cresta de elevados           |                                                                             | 3:1 (de conformidad con la norma IEC 62040-3)                                                                                                                                                                                                       |
| Capacidad para soportar cambios bruscos de carga                           |                                                                             | de 0 a 100 o de 100 a 0                                                                                                                                                                                                                             |
| Recuperación de transitorios                                               | ms                                                                          | < 0,5 (recuperación hasta el 95% del nivel de tensión)                                                                                                                                                                                              |
| 10 (recuperación hasta el 99% del nivel de tensión)                        |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Capacidad de alimentar cargas con factor potencia en avance                | %                                                                           | de hasta 0,9                                                                                                                                                                                                                                        |
| Desplazamiento de tensión                                                  | °el                                                                         | 120° +/- 1° el (con carga desequilibrada al 100%)                                                                                                                                                                                                   |
| Cumplimiento del reglamento de EMC, clase A                                |                                                                             | Aplicable a energía radiada y conducida                                                                                                                                                                                                             |
| Condiciones de sobrecarga a la tensión de entrada nominal                  | % de plena carga                                                            | 110 durante 60 minutos<br>125 durante 10 minutos<br>150 durante 1 minuto                                                                                                                                                                            |
| <b>Parámetros físicos y normas</b>                                         |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Anchura                                                                    | mm                                                                          | 600                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fondo                                                                      | mm                                                                          | 825                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Altura                                                                     | mm                                                                          | 1.600                                                                                                                                                                                                                                               |
| Peso (aproximado) sin baterías                                             | kg                                                                          | 312 341 401 445                                                                                                                                                                                                                                     |
| Color                                                                      |                                                                             | Pantone 877 (gris plata)                                                                                                                                                                                                                            |
| Redundancia de ventiladores al 100%                                        |                                                                             | Opcional                                                                                                                                                                                                                                            |
| Grado de protección de la caja de la UPS                                   |                                                                             | IP 20, incluso con la puerta delantera abierta Normas y conformidades<br>IEC 62040-3, IEC 62040-2, IEC 62040-1-1, IEC 60146-1-1, IEC 61000-4-2, 4, 5, 6, 8, 11,<br>EN 50091-1-1, EN 50091-2, EN 50091-3, EN 60950, EN 60959, ANSI C62.41 (IEEE 387) |
| <b>Parámetros medioambientales</b>                                         |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Intervalo de temperatura de almacenamiento                                 | °C                                                                          | -20 a 70 (UPS) y -20 a 30 (baterías)                                                                                                                                                                                                                |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento                                | °C                                                                          | 0 a 40 (UPS) y 25 +/- 5 (baterías)                                                                                                                                                                                                                  |
| Humedad relativa                                                           | %                                                                           | 0 a 95 (sin condensación)                                                                                                                                                                                                                           |
| Altitud máxima sobre el nivel medio del mar                                | m                                                                           | 1.000 (de acuerdo con la norma IEC 62040-3)                                                                                                                                                                                                         |

CEL 311 247 70 TORRE 15 AF 10 201, MADRID CONDINAMARCA, CEL 3209725231

**MANTENIMIENTO DE UPS (2):** El mantenimiento consiste en revisar conectores, baterías, ventilador, voltajes y fusibles. Se inspeccionan las tarjetas electrónicas y los bornes de entrada y salida. Incluye limpieza interna y externa, pruebas bajo carga y verificación de parámetros eléctricos. Las baterías están al 100%. Se realiza inspección de baterías de prueba, ajuste de tarjetas electrónicas, simulación de corte de energía, ajuste de bornería.

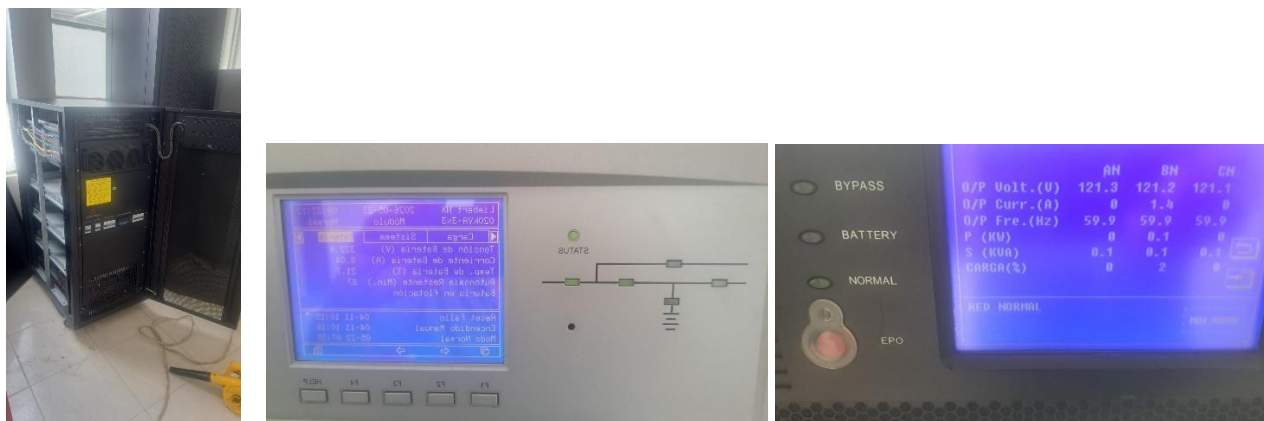



Figura 1. Ups Datacenter



Figura 2. Ups Datacenter

**MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE POTENCIA:** Se revisan las baterías y el amperaje de la unidad de potencia, se le hacen pruebas de tensión y potencia, se realizan test de bypass, de baterías y de fallas. Y todas las pruebas se realizaron con éxito.

Se le realiza mantenimiento preventivo verificando voltajes de entrada y salida, tanto como sus baterías, los ventiladores trabajan el doble debido a que están encerrados en un espacio pequeño, se pondrá un aire acondicionado para alargar la vida útil del equipo. Se realiza revisión de parámetros de voltaje, revisión de ventiladores y soplado de partes internas.

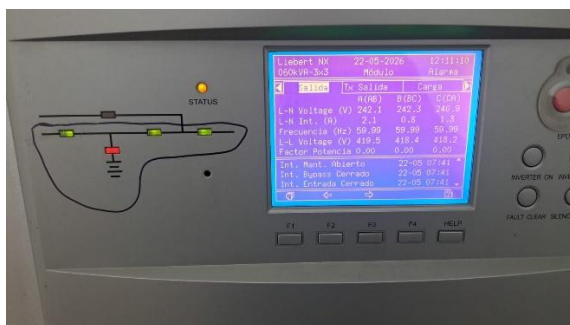

**CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD DE POTENCIA:**

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>CORRECCION DE ARMONICOS DE LA CORRIENTE DE ENTRADA</b>                   |
| <b>CORRECCION DEL FACTOR DE POTENCIA DE ENTRADA</b>                         |
| <b>CORRECCION DE INTERVALOS DE FLUCCTUACIONES DE CORRIENTE DE ENTRADA</b>   |
| <b>TARJETA DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN REDUNDANTE</b>                         |
| <b>COMUNICACIÓN SIMULTANEA</b>                                              |
| <b>REFRIGERACIÓN ESTRATIFICADA</b>                                          |
| <b>MANEJO ELECTRICA EN ENTORNOS B2B</b>                                     |
| <b>BATERIAS DE LION Ni/Cd</b>                                               |
| <b>BATERIAS SE CAMBIAN CADA 12 MESES POR TRABAJO CRITICO</b>                |
| <b>ENERGIA DE RESPALDO MINIMO PARA 10 PROCDIMIENTOS</b>                     |
| <b>POTENCIA 60 KVA</b>                                                      |
| <b>RECTIFICADR: TIPO IGBT, CONTROLADO VECTORIALMENTE</b>                    |
| <b>TENSION DE ENTRADA: 380/ 440/ 480</b>                                    |
| <b>FRRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60 HERTZ</b>                                  |
| <b>TENSION FLOTANTE 540 VOLTIOS CORRIENTE DIRECTA</b>                       |
| <b>INVERSOR DE SALIDA POR IGBT CON CONTROL VECTORIAL</b>                    |
| <b>TENSION DE SALIDA: 380/ 440/ 480 VOLTIOS</b>                             |
| <b>FRECUENCIA DE SALIDA 60 HERTZ</b>                                        |
| <b>CAPACIDAD DE ALIMENTAR CARGAS CON CRETA DE ELEVADOS 3:1</b>              |
| <b>CUMPLE NORMA IEC 62040 – 3</b>                                           |
| <b>SOPORTA CAMBIOS BRUSCOS DE CARGA DE 0 A 100 Y DE 100 A 0</b>             |
| <b>RECUPERACIÓN ms menor a 0,5 recupera el 95% de su carga</b>              |
| <b>DESPLAZAMIENTO DE LA TENSION DEL 120% CON CARGADESEQUILIBRADA L 100%</b> |
| <b>CUMPLE REGLAMENTO EMC, CLASE A DE ENERGIA RADICA Y CONDUCTIDA</b>        |
| <b>CONDICIONES DE SOBRECARGA: 150% DURANTE 1 MINUTO</b>                     |
| <b>CONDICION DE SOBRECARGA: 125% DURANTE 10 MINUTOS</b>                     |
| <b>ALTURA DEL EQUIPO: 1,6 METROS</b>                                        |
| <b>ANCHO DEL EQUIPO: 0,6 METROS</b>                                         |
| <b>FONDO DEL EQUIPO: 0,83 METROS</b>                                        |
| <b>PESO DEL EQUIPO: 445 KILOS</b>                                           |

## TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA :

Se realiza la verificación del funcionamiento de cada componente, asegurando la correcta secuencia operativa y el cumplimiento de las especificaciones técnicas asociadas a tiempo de transferencia, voltaje, frecuencia, corriente y retardos temporales. Asimismo, se llevan a cabo labores de limpieza interna y externa de los equipos, así como la limpieza de tableros ajuste de conexiones de potencia inspección de componentes desgastados, prueba de funcionamiento. Se realiza limpieza y apriete de bornería, simulación de corte de energía y prueba de bobinas de alta



## MANTENIMIENTO UPS 10 KVA

Remoción de polvo acumulado en ventiladores, filtros de aire y componentes internos con aire comprimido o aspirado. Inspección de Baterías, Verificación de voltaje, revisión de baterías al 100% medición de resistencia interna, test de transferencia a bypass, verificación de los tiempos de autonomía y prueba de carga

Revisión de baterías limpieza de capuchones. Inspección de ventiladores, simulación de corte de energía para el cambio de transferencia.





Quedamos atentos a cualquier solicitud o inquietud.

Cordialmente,

Lizet Yohana Vargas Barrera

Representante Legal



CONSULTORIA Y MANTENIMIENTO

LV CORPORATION SAS  
NIT 901640545-6  
LIZETVARGAS.SAS@GMAIL.COM

## REPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

|                                                                                                                                         |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| FECHA: 22-05-2026                                                                                                                       | CLASE DE MANTENIMIENTO: Preventivo |
| CLIENTE: Hospital San Antonio de Arbelaez                                                                                               |                                    |
| EQUIPO A REVISAR: Baño de                                                                                                               | SERIE: Condensaciones              |
| MARCA: CHNT                                                                                                                             | MODELO:                            |
| UBICACIÓN: Cuarto Sub Estación Hospital                                                                                                 |                                    |
| ACTIVIDADES REALIZADAS                                                                                                                  |                                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- prueba condensaciones</li><li>- ajuste terminales</li><li>- Lt - pieza general equipo</li></ul> |                                    |
| FALLAS DETECTADAS                                                                                                                       | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES  |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>                                                                                                |                                    |
| Repuestos instalados: SI: <input type="checkbox"/> NO: <input checked="" type="checkbox"/>                                              | Cual?:                             |
| Equipo operativo: SI: <input checked="" type="checkbox"/> NO: <input type="checkbox"/>                                                  |                                    |
| Técnico que realizó el servicio:                                                                                                        | Recibido a Satisfacción:           |
| Firma:                                                                                                                                  | Firma:                             |
| Nombre: Juan E. Bohórquez                                                                                                               | Nombre: PSC                        |
| Cédula: 19.362.218                                                                                                                      | Cédula: 2965036 de N.T.U.          |



S.A.S

CONSULTORIA Y MANTENIMIENTO

LV CORPORATION SAS  
NIT. 901640545-6  
LIZETVARGAS.SAS@GMAIL.COM

## REPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

|                                                                                                                                                                            |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| FECHA: 22-05-2026                                                                                                                                                          | CLASE DE MANTENIMIENTO: Preventivo |
| CLIENTE: Hospital San Antonio Arbelaez                                                                                                                                     |                                    |
| EQUIPO A REVISAR: Supresor de                                                                                                                                              | SERIE: Picos                       |
| MARCA: LEVITON                                                                                                                                                             | MODELO:                            |
| UBICACIÓN: Cuanto de subestación                                                                                                                                           |                                    |
| ACTIVIDADES REALIZADAS                                                                                                                                                     |                                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Verificación Leeds</li><li>- Limpieza interna equipo</li><li>- Ajuste bornes</li><li>- Inspección de cables y conexiones</li></ul> |                                    |
| FALLAS DETECTADAS                                                                                                                                                          | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES  |
|                                                                                                                                                                            |                                    |
| Repuestos instalados: SI: <input type="checkbox"/> NO: <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                 | Cual?:                             |
| Equipo operativo: SI: <input checked="" type="checkbox"/> NO: <input type="checkbox"/>                                                                                     |                                    |
| Técnico que realizó el servicio:                                                                                                                                           | Recibido a Satisfacción:           |
| Firma:                                                                                                                                                                     | Firma:                             |
| Nombre: Jaime Bohórquez                                                                                                                                                    | Nombre: Pablo A. López             |
| Cédula: 19.362.218                                                                                                                                                         | Cédula: 2965056 de no              |



S.A.S

CONSULTORIA Y MANTENIMIENTO

LV CORPORATION SAS  
NIT. 901640545-6  
LIZETVARGAS.SAS@GMAIL.COM

## REPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

|                                                                                                                                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| FECHA: 22-05-2026                                                                                                                                                           | CLASE DE MANTENIMIENTO: Preventivo |
| CLIENTE: HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAER                                                                                                                                   |                                    |
| EQUIPO A REVISAR: UPS                                                                                                                                                       | SERIE:                             |
| MARCA:                                                                                                                                                                      | MODELO: 30 KVA                     |
| UBICACIÓN: Rayos X Hospital                                                                                                                                                 |                                    |
| ACTIVIDADES REALIZADAS                                                                                                                                                      |                                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Inspección Baterías</li><li>Revisión Parámetros de Voltage</li><li>Revisión Ventiladores</li><li>Soplado de partes Internas</li></ul> |                                    |
| FALLAS DETECTADAS                                                                                                                                                           | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES  |
|                                                                                                                                                                             |                                    |
| Repuestos Instalados: SI: <input type="checkbox"/> NO: <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                  | Cual?:                             |
| Equipo operativo: SI: <input checked="" type="checkbox"/> NO: <input type="checkbox"/>                                                                                      |                                    |
| Técnico que realizó el servicio:                                                                                                                                            | Recibido a Satisfacción:           |
| Firma:                                                                                                                                                                      | Firma:                             |
| Nombre: Jaime Bohórquez                                                                                                                                                     | Nombre: operador de mtto y         |
| Cédula: 19.362.212                                                                                                                                                          | Cédula:                            |



S.A.S

CONSULTORIA Y MANTENIMIENTO

L.V. CORPORATION SAS  
NIT 901640545-6  
LIZETVARGAS.SAS@GMAIL.COM

## REPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

|                                                                                                                                                      |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| FECHA: 23-05-2026                                                                                                                                    | CLASE DE MANTENIMIENTO: preventivo |
| CLIENTE: Hospital SAN ANTONIO de ARBELAER                                                                                                            |                                    |
| EQUIPO A REVISAR: UPS #1                                                                                                                             | SERIE:                             |
| MARCA: NAL                                                                                                                                           | MODELO: 10 KVA                     |
| UBICACIÓN: Datacenter Hospital                                                                                                                       |                                    |
| ACTIVIDADES REALIZADAS                                                                                                                               |                                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Prueba de Baterías</li><li>- Ajuste tarjetas electrónicas</li><li>- Simulación de corte de energía</li></ul> |                                    |
| FALLAS DETECTADAS                                                                                                                                    | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES  |
|                                                                                                                                                      |                                    |
| Repuestos instalados: SI: <input type="checkbox"/> NO: <input checked="" type="checkbox"/>                                                           | Cual?:                             |
| Equipo operativo: SI: <input checked="" type="checkbox"/> NO: <input type="checkbox"/>                                                               |                                    |
| Técnico que realizó el servicio:                                                                                                                     | Recibido a Satisfacción:           |
| Firma:                                                                                                                                               | Firma:                             |
| Nombre: Jaime Bohórquez                                                                                                                              | Nombre: P36. A. G. Lopez           |
| Cédula: 19362-20                                                                                                                                     | Cédula: 2965036 de Ar              |




S.A.S

CONSULTORIA Y MANTENIMIENTO



L.V. CORPORATION SAS  
NIT. 901640545-6  
LIZETVARGAS.SAS@GMAIL.COM

## REPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

|                                                                                                                                                                              |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| FECHA: 23-05-2016                                                                                                                                                            | CLASE DE MANTENIMIENTO:           |
| CLIENTE: HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAER                                                                                                                                    |                                   |
| EQUIPO A REVISAR: UPS #2                                                                                                                                                     | SERIE: NXBDA 0030C                |
| MARCA: LIEBER                                                                                                                                                                | MODELO:                           |
| UBICACIÓN: Datacenter                                                                                                                                                        | HOSPITAL                          |
| ACTIVIDADES REALIZADAS                                                                                                                                                       |                                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- LT - PIZZA PROFUNDA</li><li>- medición y prueba de Baterías</li><li>- Ajuste Batería</li><li>- Simulación corte de Energía</li></ul> |                                   |
| FALLAS DETECTADAS                                                                                                                                                            | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES |
|                                                                                                                                                                              |                                   |
| Repuestos Instalados: SI: <input type="checkbox"/> NO: <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                   | Cual?:                            |
| Equipo operativo: SI: <input checked="" type="checkbox"/> NO: <input type="checkbox"/>                                                                                       |                                   |
| Técnico que realizó el servicio:                                                                                                                                             | Recibido a Satisfacción:          |
| Firma:                                                                                                                                                                       | Firma:                            |
| Nombre: Jaime Bohórquez                                                                                                                                                      | Nombre: Pablo A. St. Lope         |
| Cédula: 19362-218                                                                                                                                                            | Cédula: CC 2965036 de AS          |



# REPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA: 22-05-2026                                                                                                                                                                                                                 | CLASE DE MANTENIMIENTO: Preventivo                                                           |
| CLIENTE: Hospital - SAN ANTONIO ARBELAEZ.                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |
| EQUIPO A REVISAR: UPS                                                                                                                                                                                                             | SERIE:                                                                                       |
| MARCA: Powert.                                                                                                                                                                                                                    | MODELO: 10KVA                                                                                |
| UBICACIÓN: comedor externo Hospital.                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |
| ACTIVIDADES REALIZADAS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisión Baterías</li> <li>- Inspección de Capuchones</li> <li>- Inspección de Ventiladores</li> <li>- Simulación corte de Energía para verificar el cambio de transparencia.</li> </ul> |                                                                                              |
| FALLAS DETECTADAS                                                                                                                                                                                                                 | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |
| Repuestos instalados: SI: <input type="checkbox"/> NO: <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                        | Cual?:                                                                                       |
| EQUIPO operativo: SI: <input checked="" type="checkbox"/> NO: <input type="checkbox"/>                                                                                                                                            |                                                                                              |
| Técnico que realizó el servicio:                                                                                                                                                                                                  | Recibido a Satisfacción:                                                                     |
| Firma:                                                                                                                                         | Firma:   |
| Nombre: Jaime Bohórquez                                                                                                                                                                                                           | Nombre: C2965056 de Ar.                                                                      |
| Cédula: 19-362-21                                                                                                                                                                                                                 | Cédula:  |



CONSULTORIA Y MANTENIMIENTO

LV CORPORATION SAS  
KIT 50160545-4  
LIZETVANDASAS@GMAIL.COM

## REPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

|                                                                                                                                                                                          |                                  |                                   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|
| FECHA:                                                                                                                                                                                   | 22-05-2016                       | CLASE DE MANTENIMIENTO:           | preventivo |
| CLIENTE:                                                                                                                                                                                 | HOSPITAL SAN ANTONIO DE ABELARDO |                                   |            |
| EQUIPO A REVISAR:                                                                                                                                                                        | TRANSFERENCIA AUTOMATICA         |                                   |            |
| MARCA:                                                                                                                                                                                   | VORTEX                           | MODELO:                           |            |
| UBICACIÓN:                                                                                                                                                                               | Cuarto de Estaciones Hospital    |                                   |            |
| ACTIVIDADES REALIZADAS                                                                                                                                                                   |                                  |                                   |            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Limpieza polvo y ajuste Bateria</li><li>- Simulación corte energía para verificar operación equipo</li><li>- Prueba de Bobinas de alta</li></ul> |                                  |                                   |            |
| FALLAS DETECTADAS                                                                                                                                                                        |                                  | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES |            |
|                                                                                                                                                                                          |                                  |                                   |            |
| Repuestos instalados: SI: <input type="checkbox"/> NO: <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                               |                                  | Cual?:                            |            |
| Equipo operativo: SI: <input checked="" type="checkbox"/> NO: <input type="checkbox"/>                                                                                                   |                                  |                                   |            |
| Técnico que realizó el servicio:                                                                                                                                                         |                                  | Recibido a Satisfacción:          |            |
| Firma:                                                                                                                                                                                   |                                  | Firma:                            |            |
| Nombre: Juan B. Bohórquez                                                                                                                                                                |                                  | Nombre: Pablo A. Gómez López      |            |
| Cédula: 19.362.213                                                                                                                                                                       |                                  | Cédula: cc 2965086 de A-          |            |

Madrid, Cundinamarca

## CERTIFICACIÓN

Yo LUZ STELLA CALDERON CASTRO, identificado con la C.C. No. 41.661.720 de Bogotá, en mi calidad de CONTADORA, de la empresa LV CORPORATION S.A.S con N.I.T. No. 901640545- 6 en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789/2002 en concordancia con el art. 1º de la Ley 828/2003, manifiesto bajo la gravedad de juramento que se ha cumplido a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de Salud - E.P.S., Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales – ARL-, Caja de Compensación Familiar.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Cordialmente.



---

**FIRMA**  
**C.C. 41.661.720**  
**Luz Stella Calderón Castro**  
En calidad de Contadora  
Madrid, Mayo de 2026

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **41.661.720**

**CALDERON CASTRO**  
APELLIDOS

**LUZ STELLA**  
NOMBRES

*[Firma]*  
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **04-OCT-1955**  
**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.60** **O+** **F**  
ESTATURA G.S. RH SEXO

**31-AGO-1976 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Firma]*  
REGISTRADORA NACIONAL  
ALMADRETRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1500112-42117632-F-0041661720-20031210 00610 03344B 02 149941492

Republica de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**15368-T**

**LUZ STELLA**  
**CALDERON CASTRO**  
**C.C. 41.661.720**  
**RESOLUCION INSCRIPCION 1185-T FECHA 03-VII-86**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**



*[Firma]*  
Presidente

00022790

CARVALL SA

*[Firma]*  
FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

90A78F76071E050F

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LUZ STELLA CALDERON CASTRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 41661720 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 15368-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE     |         |                    |                             |                    |             |                     |                  |                       |             |
|-----------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|---------------------|------------------|-----------------------|-------------|
| Identificación                    | dv      | Razon Social       | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Direccion   | Ciudad-Departamento | Teléfono         | Exonerado SENA e ICBF |             |
| NIT 901640545                     | 6       | LV CORPORATION SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL          | C 1 # 24 70 | MADRID-CUNDINAMARCA | 7892491          | Si                    |             |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |                    |                             |                    |             |                     |                  |                       |             |
| Periodo                           |         | Clave              |                             | Tipo               | Fecha       |                     | Pago             |                       |             |
| Pensión                           | Salud   | Pago               | Planilla                    | Planilla           | Limite      | Pago                | Banco            | Dias Mora             | Valor       |
| 2026-04                           | 2026-05 | 276713902          | 9504261721                  | E                  | 2026/05/13  | 2026/05/04          | BANCO DAVIVIENDA | 0                     | \$8,265,300 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES                      |                |            |                 |        |              |             |           |        |              |             |           |       |              |             |           |       |              |             |              |        |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|--------|--------------|-------------|-----------|--------|--------------|-------------|-----------|-------|--------------|-------------|-----------|-------|--------------|-------------|--------------|--------|
| EMPLEADO                                              |                |            | PENSION         |        |              |             | SALUD     |        |              |             | CCF       |       |              |             | RIESGOS   |       |              |             | PARAFISCALES |        |
| No.                                                   | Identificación | Nombres    | Codigo          | Días   | IBC          | Aporte      | Codigo    | Días   | IBC          | Aporte      | Codigo    | Días  | IBC          | Aporte      | Codigo    | Días  | IBC          | Aporte      | Días         | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL (13 Afiliados)                    |                |            |                 |        | \$30,452,715 | \$4,872,600 |           |        | \$32,203,620 | \$1,288,400 |           |       | \$32,203,620 | \$1,288,400 |           |       | \$32,203,620 | \$815,900   |              | \$0    |
| Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 ( 8 Afiliados) |                |            |                 |        | \$22,150,905 | \$3,544,200 |           |        | \$22,150,905 | \$886,100   |           |       | \$22,150,905 | \$886,100   |           |       | \$22,150,905 | \$116,000   |              | \$0    |
| Ciudad: MADRID Depto: CUNDINAMARCA ( 8 Afiliados)     |                |            |                 |        | \$22,150,905 | \$3,544,200 |           |        | \$22,150,905 | \$886,100   |           |       | \$22,150,905 | \$886,100   |           |       | \$22,150,905 | \$116,000   |              | \$0    |
| 1                                                     | CC             | 1070918592 | BELTRAN MARIBEL | 230201 | 30           | \$2,200,000 | \$352,000 | EPS017 | 30           | \$2,200,000 | \$88,000  | CCF21 | 30           | \$2,200,000 | \$88,000  | 14-23 | 30           | \$2,200,000 | \$11,500     | \$0    |
| 2                                                     | CC             | 11316170   | CELIS URIEL     | 25-14  | 30           | \$2,400,000 | \$384,000 | EPS017 | 30           | \$2,400,000 | \$96,000  | CCF21 | 30           | \$2,400,000 | \$96,000  | 14-23 | 30           | \$2,400,000 | \$12,600     | \$0    |
| 3                                                     | CC             | 11320701   | GARCIA MIGUEL   | 231001 | 30           | \$2,500,000 | \$400,000 | EPS002 | 30           | \$2,500,000 | \$100,000 | CCF21 | 30           | \$2,500,000 | \$100,000 | 14-23 | 30           | \$2,500,000 | \$13,100     | \$0    |
| 4                                                     | CC             | 1069746791 | GONZALEZ DIEGO  | 230201 | 30           | \$3,300,000 | \$528,000 | EPS017 | 30           | \$3,300,000 | \$132,000 | CCF21 | 30           | \$3,300,000 | \$132,000 | 14-23 | 30           | \$3,300,000 | \$17,300     | \$0    |
| 5                                                     | CC             | 1007475905 | LEYVA SEBASTIAN | 230301 | 30           | \$1,750,905 | \$280,200 | EPS008 | 30           | \$1,750,905 | \$70,100  | CCF21 | 30           | \$1,750,905 | \$70,100  | 14-23 | 30           | \$1,750,905 | \$9,200      | \$0    |
| 6                                                     | CC             | 11344197   | SIERRA MIGUEL   | 25-14  | 30           | \$2,200,000 | \$352,000 | EPS002 | 30           | \$2,200,000 | \$88,000  | CCF21 | 30           | \$2,200,000 | \$88,000  | 14-23 | 30           | \$2,200,000 | \$11,500     | \$0    |
| 7                                                     | CC             | 52346574   | VARGAS MARIA    | 25-14  | 30           | \$5,200,000 | \$832,000 | EPS005 | 30           | \$5,200,000 | \$208,000 | CCF21 | 30           | \$5,200,000 | \$208,000 | 14-23 | 30           | \$5,200,000 | \$27,200     | \$0    |
| 8                                                     | CC             | 1031178070 | VILLALBA OSCAR  | 230301 | 30           | \$2,600,000 | \$416,000 | EPS008 | 30           | \$2,600,000 | \$104,000 | CCF21 | 30           | \$2,600,000 | \$104,000 | 14-23 | 30           | \$2,600,000 | \$13,600     | \$0    |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 5 Afiliados)           |                |            |                 |        | \$8,301,810  | \$1,328,400 |           |        | \$10,052,715 | \$402,300   |           |       | \$10,052,715 | \$402,300   |           |       | \$10,052,715 | \$699,900   |              | \$0    |
| Ciudad: MADRID Depto: CUNDINAMARCA ( 5 Afiliados)     |                |            |                 |        | \$8,301,810  | \$1,328,400 |           |        | \$10,052,715 | \$402,300   |           |       | \$10,052,715 | \$402,300   |           |       | \$10,052,715 | \$699,900   |              | \$0    |
| 9                                                     | CC             | 52585149   | BARRERA AMANDA  | 25-14  | 30           | \$2,200,000 | \$352,000 | EPS008 | 30           | \$2,200,000 | \$88,000  | CCF21 | 30           | \$2,200,000 | \$88,000  | 14-23 | 30           | \$2,200,000 | \$153,200    | \$0    |
| 10                                                    | CC             | 79996675   | GUERRERO MANUEL | 230201 | 30           | \$1,750,905 | \$280,200 | EPS005 | 30           | \$1,750,905 | \$70,100  | CCF21 | 30           | \$1,750,905 | \$70,100  | 14-23 | 30           | \$1,750,905 | \$121,900    | \$0    |
| 11                                                    | CC             | 1075655238 | SANCHEZ ANDRES  | 231001 | 30           | \$2,600,000 | \$416,000 | EPS017 | 30           | \$2,600,000 | \$104,000 | CCF21 | 30           | \$2,600,000 | \$104,000 | 14-23 | 30           | \$2,600,000 | \$181,000    | \$0    |
| 12                                                    | CC             | 92497241   | TOVAR JULIO     | 0      |              | \$0         |           | EPS008 | 30           | \$1,750,905 | \$70,100  | CCF21 | 30           | \$1,750,905 | \$70,100  | 14-23 | 30           | \$1,750,905 | \$121,900    | \$0    |
| 13                                                    | CC             | 1015471679 | VARGAS LIZET    | 25-14  | 30           | \$1,750,905 | \$280,200 | EPS017 | 30           | \$1,750,905 | \$70,100  | CCF21 | 30           | \$1,750,905 | \$70,100  | 14-23 | 30           | \$1,750,905 | \$121,900    | \$0    |
| Total Afiliados( 13)                                  |                |            |                 |        | \$30,452,715 | \$4,872,600 |           |        | \$32,203,620 | \$1,288,400 |           |       | \$32,203,620 | \$1,288,400 |           |       | \$32,203,620 | \$815,900   |              | \$0    |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                    |                             |                    |             |                     |          |                       |
|-------------------------------|----|--------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social       | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Direccion   | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 901640545                 | 6  | LV CORPORATION SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL          | C 1 # 24 70 | MADRID-CUNDINAMARCA | 7892491  | Si                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |           |            |          |            |            |                  |           |             |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|------------------|-----------|-------------|
| Periodo                           |         | Clave     |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago             |           |             |
| Pensión                           | Salud   | Pago      | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco            | Dias Mora | Valor       |
| 2026-04                           | 2026-05 | 276713902 | 9504261721 | E        | 2026/05/13 | 2026/05/04 | BANCO DAVIVIENDA | 0         | \$8,265,300 |

| RESUMEN DE PAGO              |        |             |    |           |                 |                |                        |               |  |
|------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|--|
| RIESGO                       | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |  |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4)     |        |             |    | 12        | \$4,872,600     | \$0            | \$0                    | \$4,872,600   |  |
| COLFONDOS                    | 231001 | 800,227,940 | 6  | 2         | \$816,000       | \$0            | \$0                    | \$816,000     |  |
| COLPENSIONES                 | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 5         | \$2,200,200     | \$0            | \$0                    | \$2,200,200   |  |
| PORVENIR                     | 230301 | 800,224,808 | 8  | 2         | \$696,200       | \$0            | \$0                    | \$696,200     |  |
| PROTECCION                   | 230201 | 800,229,739 | 0  | 3         | \$1,160,200     | \$0            | \$0                    | \$1,160,200   |  |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 13        | \$815,900       | \$0            | \$0                    | \$815,900     |  |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23  | 860,011,153 | 6  | 13        | \$815,900       | \$0            | \$0                    | \$815,900     |  |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 13        | \$1,288,400     | \$0            | \$0                    | \$1,288,400   |  |
| CAFAM                        | CCF21  | 860,013,570 | 3  | 13        | \$1,288,400     | \$0            | \$0                    | \$1,288,400   |  |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4)     |        |             |    | 13        | \$1,288,400     | \$0            | \$0                    | \$1,288,400   |  |
| COMPENSAR                    | EPS008 | 860,066,942 | 7  | 4         | \$332,200       | \$0            | \$0                    | \$332,200     |  |
| FAMISANAR                    | EPS017 | 830,003,564 | 7  | 5         | \$490,100       | \$0            | \$0                    | \$490,100     |  |
| SALUD TOTAL                  | EPS002 | 800,130,907 | 4  | 2         | \$188,000       | \$0            | \$0                    | \$188,000     |  |
| SANITAS                      | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 2         | \$278,100       | \$0            | \$0                    | \$278,100     |  |
| TOTAL                        |        |             |    | 13        | \$8,265,300     | \$0            | \$0                    | \$8,265,300   |  |