ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL


CONTROL Y REGISTRO DE TEMPERATURA CUARTOS FRIOS DE VACUNAS

Código	SDS-BYS-FT-107	Versión	2

Elaboró: MAURO YESMID BEJARANO GARZÓN -WILMER FERNEY ACEVEDO MONTAÑO Revisó: OSCAR RAMIRO REYES MUÑOZ Aprobó: CARLOS FERNANDO MEZA SOLÍS

AÑO	2025	UBICACIÓN	CUARTO FRIO	EQUIPO	CUARTO FRIO # 15	MODELO	HJZ050D39Q	NUMERO DE SERIE	MDO18414014

MES: AGOSTO — TERMOMETRO: TC-940RI — SERIE: N/A

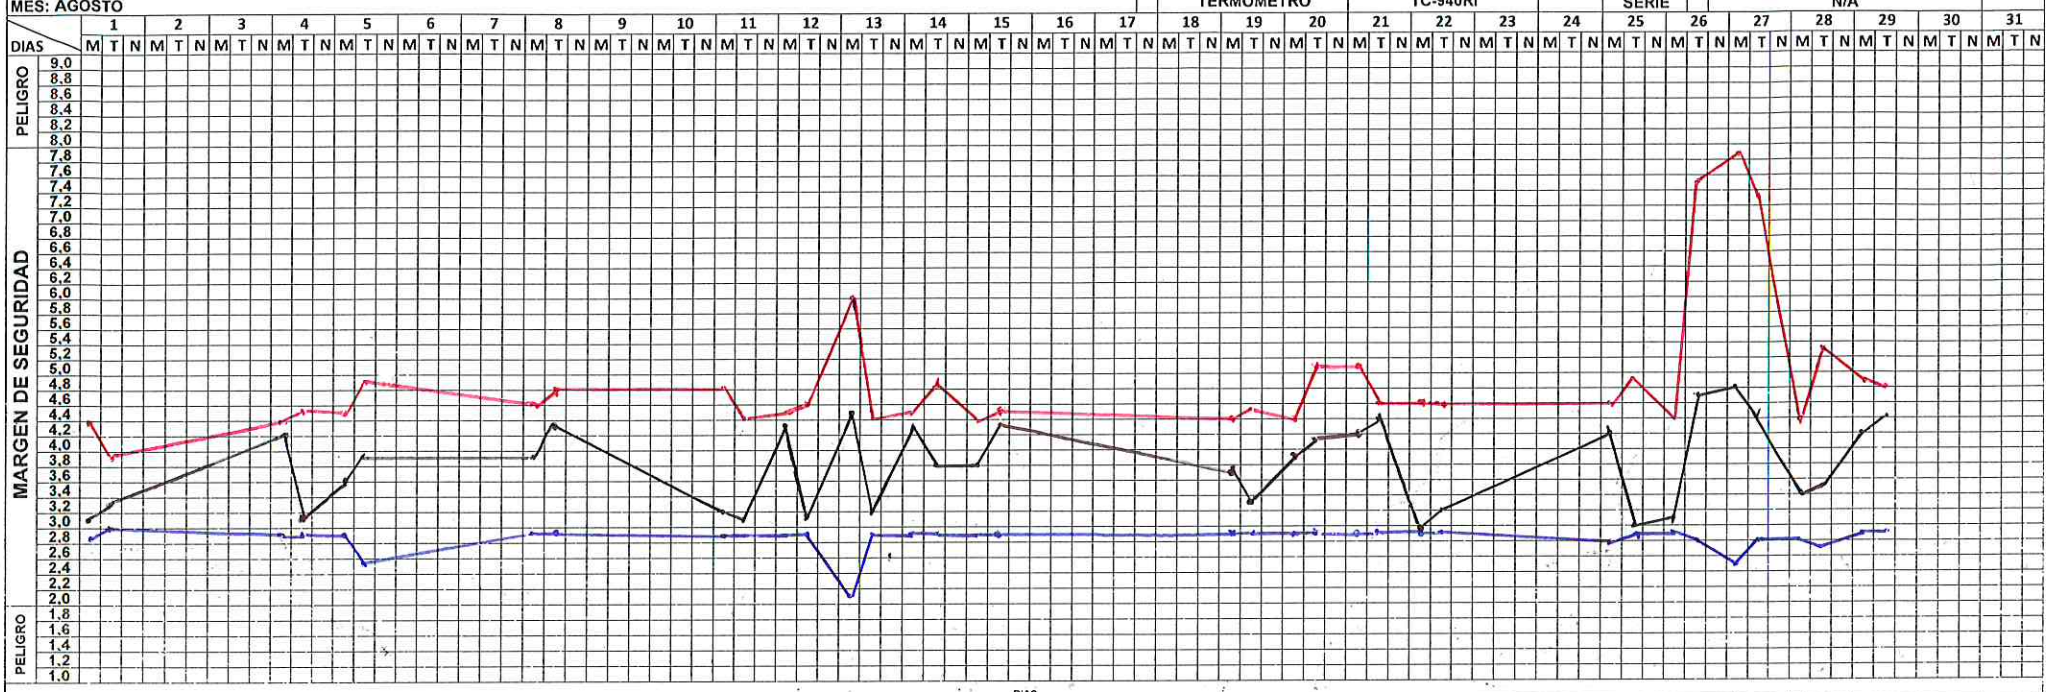

DIAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	M T N	M T N	M T N	M T N	M T N	M T N	M T N	M T N	M T N	M T N	M T N	M T N	M T N	M T N	M T N	M T N	M T N	M T N	M T N	M T N	M T N	M T N	M T N	M T N	M T N	M T N	M T N	M T N	M T N	M T N	M T N
TEMPERATURA MAXIMA (°C)	2.8 3.0 4.3			2.8 4.1 4.3				2.8 3.9 4.5			3.1 4.7		2.8 4.2 4.4					2.8 3.6 4.3		2.8 4.1 5.0					2.8 4.1 4.5		2.8 3.0 4.3			2.8 4.1 4.8	
TEMPERATURA ACTUAL (°C)	2.9 3.2 3.8			2.8 3.0 4.4				2.8 4.2 4.7			2.8 3.0 4.3		2.8 3.0 4.5					2.8 4.2 4.4		2.8 4.3 4.5					2.8 4.2 4.4		2.9 3.4 4.6			2.8 4.3 4.7	
TEMPERATURA MINIMA (°C)	2.8 2.9 3.2			2.8 2.9 4.0				2.8 4.2 4.7			2.8 2.9 4.2		2.8 3.1 4.3					2.8 4.2 4.3		2.8 4.3 4.5					2.8 4.2 4.4		2.9 3.4 4.7			2.8 4.3 4.7	
HUMEDAD RELATIVA (%)	58 58 59			56 42 49				53 39 45			55 48 47		56 44 45					59 63 60		56 43 45					57 43 43		59 44 52			60 47 48	
TEMPERATURA AMBIENTE (°C)	19 19 19			19 19 18				18 19 19			19 18 18		18 16 16					16 17 16		16 17 16					17 16 16		16 16 16			16 16 16	
HORA REGISTRO	7:30 4:25			2:36 4:20				7:42 4:27			8:50 4:25		7:30 4:00					7:27 4:16		7:20 4:25					8:43 4:21		7:35 4:00			7:15 4:00	
NOMBRE DE QUIEN REGISTRA	OHOFFE Dayana			Fredy Dayana				Dayana Fredy			OHOFFE Norma		OHOFFE Dayana					Fredy Dayana		Fredy Dayana					Fredy Dayana		OHOFFE Norma			OHOFFE Norma	

OBSERVACIONES: -EL DI 01-AGOSTO SE REALIZA CALIBRACION DE SONDAS POR LA EMPRESA SETGAD EN REPRESENTACION DE BIOINGENIERIA SAS (O.C)

Dayana Perez.
FIRMA VERIFICA- SEMANA 1

Fredy Mesa
FIRMA VERIFICA- SEMANA 3

Norma Alvarez
FIRMA VERIFICA- SEMANA 2

OHOFFE CELIS
FIRMA VERIFICA SEMANA 4

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL


CONTROL Y REGISTRO DE TEMPERATURA CUARTOS FRIOS DE VACUNAS

Código	SDS-BYS-FT-107	Versión	2

Elaboró: MAURO YESMID BEJARANO GARZÓN -WILMER FERNEY ACEVEDO MONTAÑO Revisó: OSCAR RAMIRO REYES MUÑOZ Aprobó: CARLOS FERNANDO MEZA SOLIS

AÑO	2025	UBICACIÓN	CUARTO FRIO	EQUIPO	CUARTO FRIO # 16	MODELO	HJZ050D39Q	NUMERO DE SERIE	MDO180414008

MES: AGOSTO TERMOMETRO: TC940 RI SERIE: N-A

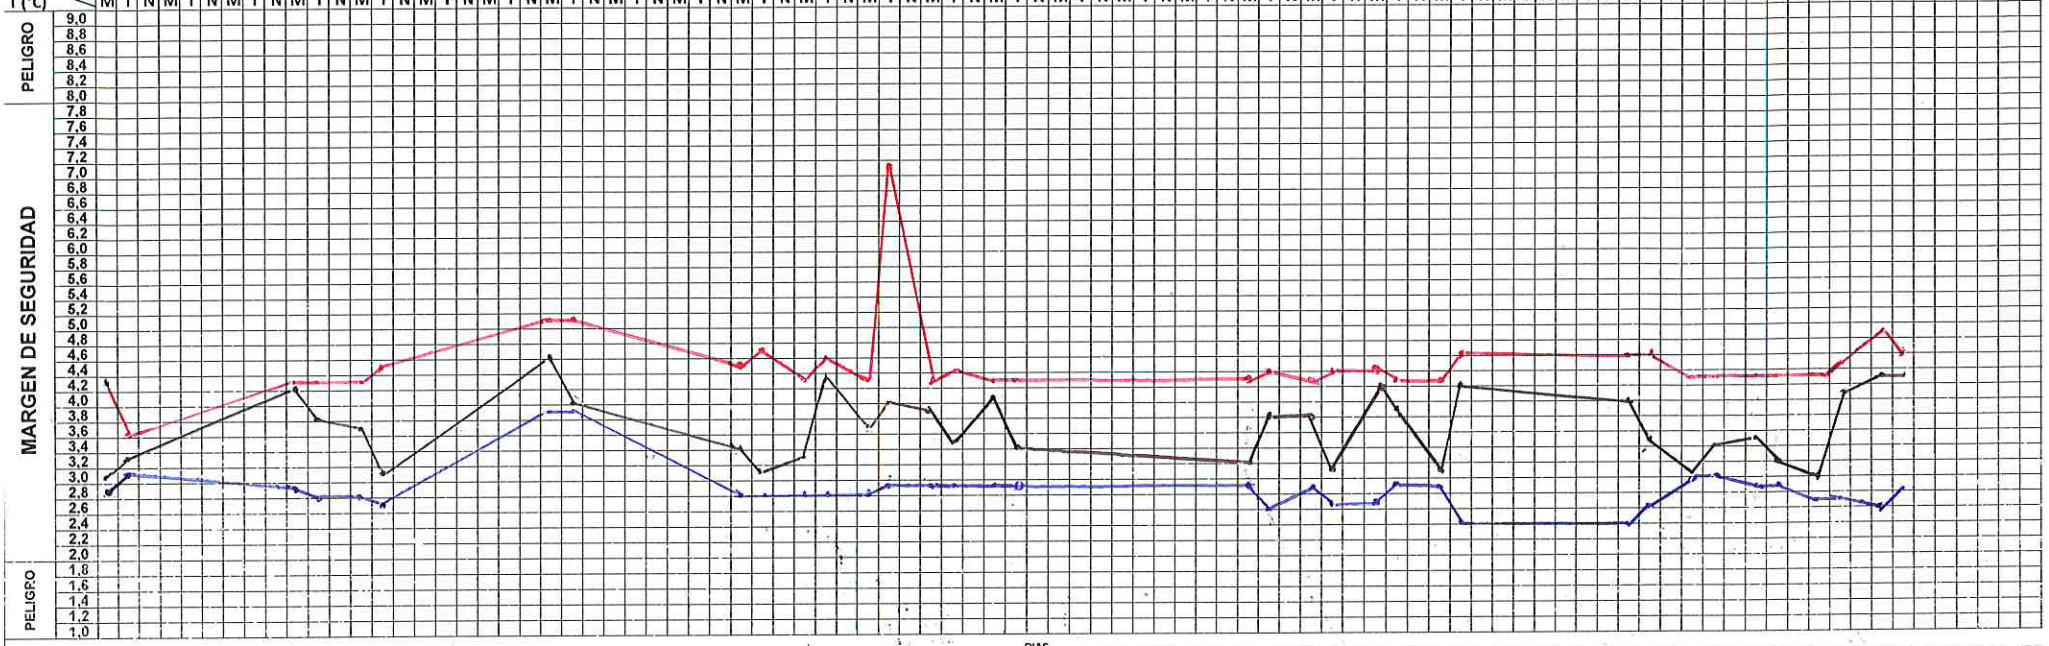

VARIABLE \ DIAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TEMPERATURA MAXIMA (°C)	M 4.2	T 3.5	N	M	T	N	M	T 4.1	N 4.2	M	T 4.2	N 4.2	M	T 4.2	N 4.4	M	T 5.0	N 5.0	M	T 4.2	N 4.3	M	T 4.3	N	M	T 4.5	N 4.5	M	T 4.2	N 4.2	M	T 4.8	N 4.5	M	T	N	M	T	N	M	T	N
TEMPERATURA ACTUAL (°C)	M 3.0	T 3.2	N	M	T	N	M	T 3.7	N	M	T 3.0	N	M	T 3.9	N 3.9	M	T 3.3	N	M	T 4.2	N 4.3	M	T 3.8	N	M	T 3.4	N	M	T 3.7	N	M	T 4.2	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N
TEMPERATURA MINIMA (°C)	M 2.8	T 3.0	N	M	T	N	M	T 2.3	N	M	T 2.2	N	M	T 2.8	N 3.5	M	T 2.8	N	M	T 2.5	N 2.6	M	T 2.8	N	M	T 2.5	N	M	T 2.9	N	M	T 2.8	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N
HUMEDAD RELATIVA (%)	M 58	T 58	N	M	T	N	M	T 50	N	M	T 52	N	M	T 56	N 53	M	T 60	N	M	T 59	N 59	M	T 58	N	M	T 58	N	M	T 59	N	M	T 60	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N
TEMPERATURA AMBIENTE (°C)	M 19	T 18	N	M	T	N	M	T 19	N	M	T 18	N	M	T 18	N 18	M	T 17	N	M	T 16	N 17	M	T 16	N	M	T 16	N	M	T 16	N	M	T 16	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N
HORA REGISTRO	M 7:30	T 4:25	N	M	T 7:37	N 4:15	M	T 7:30	N 4:15	M	T 7:40	N 4:05	M	T 7:20	N 4:15	M	T 7:30	N 4:00	M	T 7:20	N 4:10	M	T 7:20	N	M	T 7:30	N 4:20	M	T 7:45	N 4:15	M	T 7:45	N 4:20	M	T	N	M	T	N	M	T	N
NOMBRE DE QUIEN REGISTRA	M Jhofre	T Norma	N	M	T Freidy	N Norma	M	T Freidy	N Dayana	M	T Jhofre	N Norma	M	T Jhofre	N Dayana	M	T Jhofre	N Norma	M	T Jhofre	N Norma	M	T Freidy	N	M	T Freidy	N Dayana	M	T Jhofre	N Norma	M	T Jhofre	N Norma	M	T	N	M	T	N	M	T	N

OBSERVACIONES

- El día 01 de agosto se realiza calibración de sondas por la empresa SCT. Gad en representación de IQ Bio ingeniería SAS.
- El día 13 de agosto a las 10:59 am se presenta falla de energía eléctrica, a las 11:24 am Previo apagado del equipo se traslada la vacuna saliendo a 4.0 °C de Temperatura, se lleva los inmunobiologicos. al cuarto frio #15. y terminado el descargue. al cuarto Frio No 16. queda a 6.4°C de temperatura.
- Se prende cuarto frio No 16 siendo la 3.34 pm identificando Temperatura en 7.4 °C, el dia 13 de agosto.

Dayana Porras
FIRMA VERIFICA SEMANA 1

Freidy Mola
FIRMA VERIFICA SEMANA 3

Norma Alvarez
FIRMA VERIFICA- SEMANA 2

Jhofre Celis
FIRMA VERIFICA SEMANA 4