

INFORME N° 4006

Control de plagas

Fecha de ejecución: 01 / 03 / 2026



Nit 900.411.603-1

SERVICIOS ESPECIALES DE LA COSTA S.A.S

CR 52 70 93

35414 BARRANQUILLA · Atlántico

<https://secostafumigaciones.com/>

Concepto sanitario: 0319

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón Social : UNIVERSIDAD LIBRE

NIT/RUT: 860013798

Sede: UNIVERSIDAD LIBRE - SEDE CENTRO

Dirección: Cra. 46 # 48, Al de Homecenter

Municipio:

Departamento: Atlántico

Tel.: 315 5456685

PRESTA EL SERVICIO

SERVICIOS ESPECIALES DE LA COSTA S.A.S

CRA 52 70 93

35414 BARRANQUILLA · Atlántico

Concepto sanitario: 0319

1 TRATAMIENTOS

Vigilancia / Monitorización

CONTROL INSECTOS, RASTREROS, VOLADORES, COMEJEN Y ROEDORES

MÉTODO DE CONTROL: Químico

FECHA Y HORARIO

01/03/26 11:02 - 14:34

CONTRATO

Contrato N°: 839-2026.

Caduca: 27/02/2027

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Observaciones de dosificación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
CONTROL INSECTOS, RASTREROS, VOLADORES, COMEJEN Y ROEDORES								
HAWKER PLUS LITRO (Cipermetrina 25% + Tetrametrina 15%)	RGSP-370-2018	3 horas	Aspersión manual	25-30 ML / 5 LTS AGUA	10 ml/	140 ml		
KLERAT BLOQUES KG (Brodifacouma)	RGSP-0013-95	No aplica	Cebaderos	20g	10 g/	200 g		
K-OTHRINE EC 25 (Deltametrina)	RGSP 0061-96	3 Horas	Nebulización	5cc / Litro de Agua	10 ml/	600 ml		

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

INCIDENCIAS:

INFORME N° 4006

Control de plagas

Fecha de ejecución: 01 / 03 / 2026



Nit 900.411.603-1

SERVICIOS ESPECIALES DE LA COSTA S.A.S


CR 52 70 93

35414 BARRANQUILLA · Atlántico

<https://secostafumigaciones.com/>

Concepto sanitario: 0319

Se realiza el manejo integrado de plagas en todas las áreas autorizadas, mediante nebulización para el control de insectos rastreros y voladores, empleando productos adecuados para una acción eficaz. Adicionalmente, se ejecuta el control de roedores mediante la instalación de cebos en posiciones estratégicas.

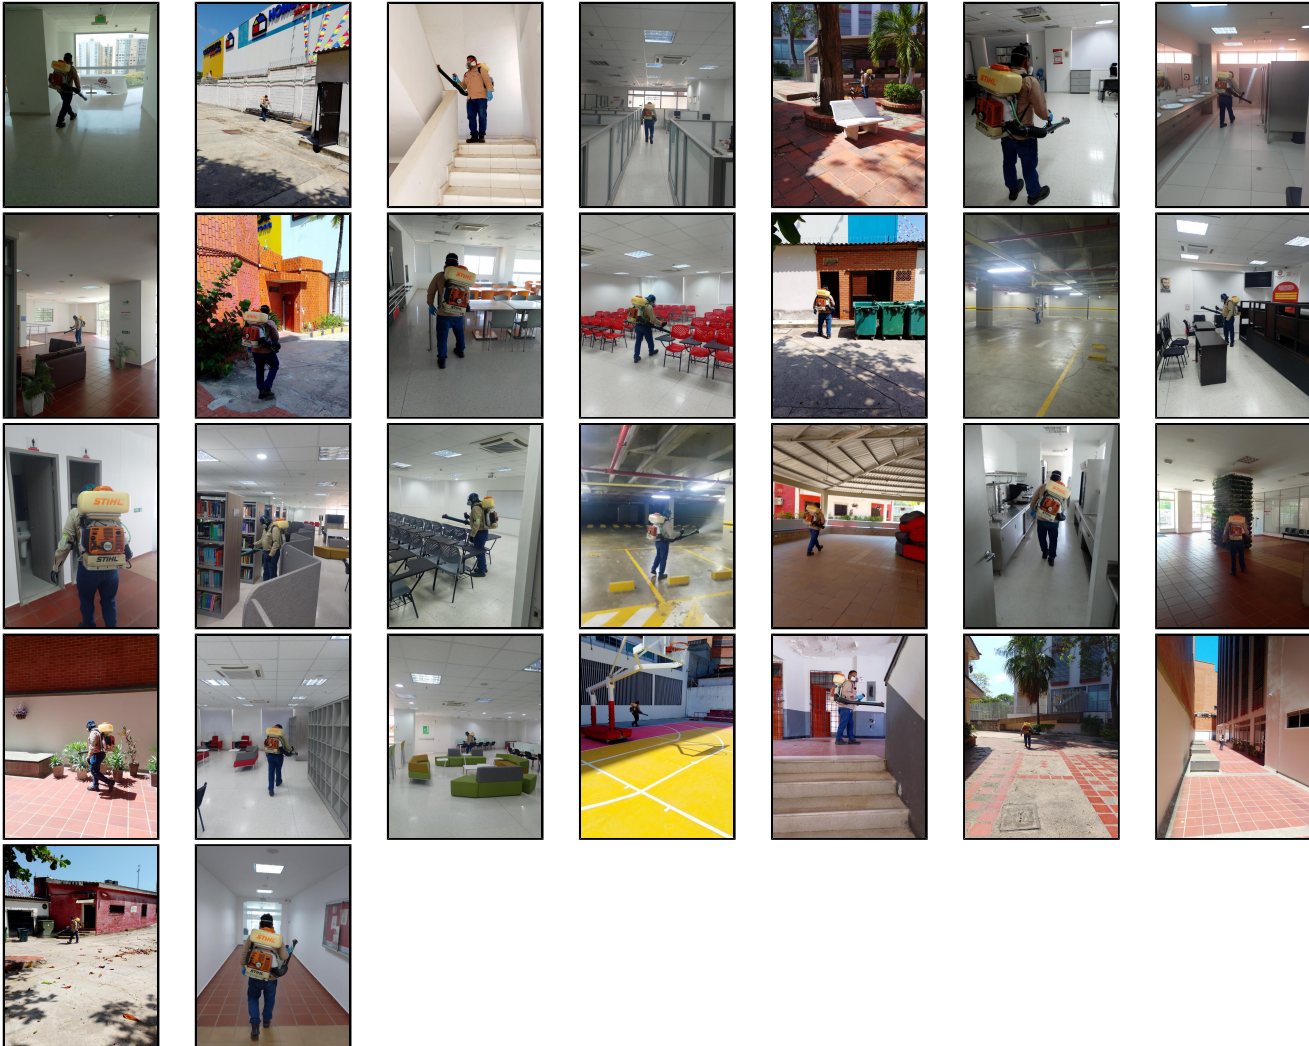

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS

INFORME N° 4006

Control de plagas

Fecha de ejecución: 01 / 03 / 2026



Nit 900.411.603-1

SERVICIOS ESPECIALES DE LA COSTA S.A.S

CR 52 70 93

35414 BARRANQUILLA · Atlántico

<https://secostafumigaciones.com/>

Concepto sanitario: 0319

Recibí del Cliente

Nombre y C.C.: Gleider moya vigilante en turno

1083434162

01/03/2026 14:34

Nombre y firma del Responsable Técnico

MAURICIO JOSE CABARCAS

C.C.: 1.140.866.460

Nombre y firma del Técnico Aplicador

EDER NAY ROZO SOTELO

C.C.: 1048274674

Nombre y firma del Técnico Aplicador

JEAN CARLOS TORRES FUENTES

C.C.: 1045692219

INFORME N° 4006

Control de plagas
Fecha de ejecución: 01 / 03 / 2026



Nit 900.411.603-1
SERVICIOS ESPECIALES DE LA COSTA S.A.S
CR 52 70 93
35414 BARRANQUILLA · Atlántico
<https://secostafumigaciones.com/>
Concepto sanitario: 0319

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

Vigilancia / Monitorización

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
-----------	------------------	--------------------------------

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Plaga	Estimación poblacional	Ubicación
Rata gris alcantarilla (R. norvegicus)	Alto	Todas las áreas.
Mosquito Anopheles (Anopheles sp)	Alto	Todas las áreas

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12