





Notas y recomendaciones

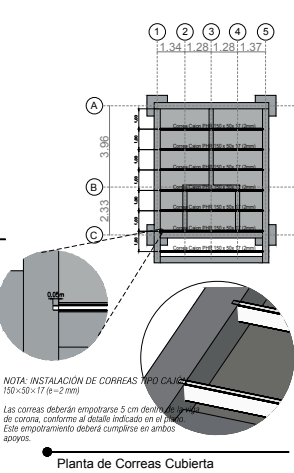

NOTA: INSTALACIÓN DE CORREAS TIPO CAJAS 150x50x17 (B=2mm)
Las correas deberán empalmarse 5 cm dentro de la zona de coronas, conforme al detalle indicado en el 7-40. Este empalmamiento deberá cumplirse en ambos apoyos.

	<p>Proyecto: CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN AREAS DE PRODUCCION Y AREA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE - CBC</p>	<p>ELABORÓ: ESNEIDER GARCIA ABELLO</p>	<p>Ubicación: Municipio: VALLEDUPAR Departamento: CESAR</p>	<p>Profesional Responsable: </p>	<p>Director de Obra Contratista: </p>	<p>Fecha: _____</p>	<p>Revisión: _____</p>	<p>Calidad: _____</p>	<p>1/1</p>
		<p>Área:</p>	<p>Nombre Sede: CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE - CBC</p>	<p>Profesional Responsable Entidad: </p>	<p>Director de Obra Interventoría: </p>	<p>Fecha: _____</p>	<p>Revisión: _____</p>	<p>Calidad: _____</p>	<p>1/1</p>