
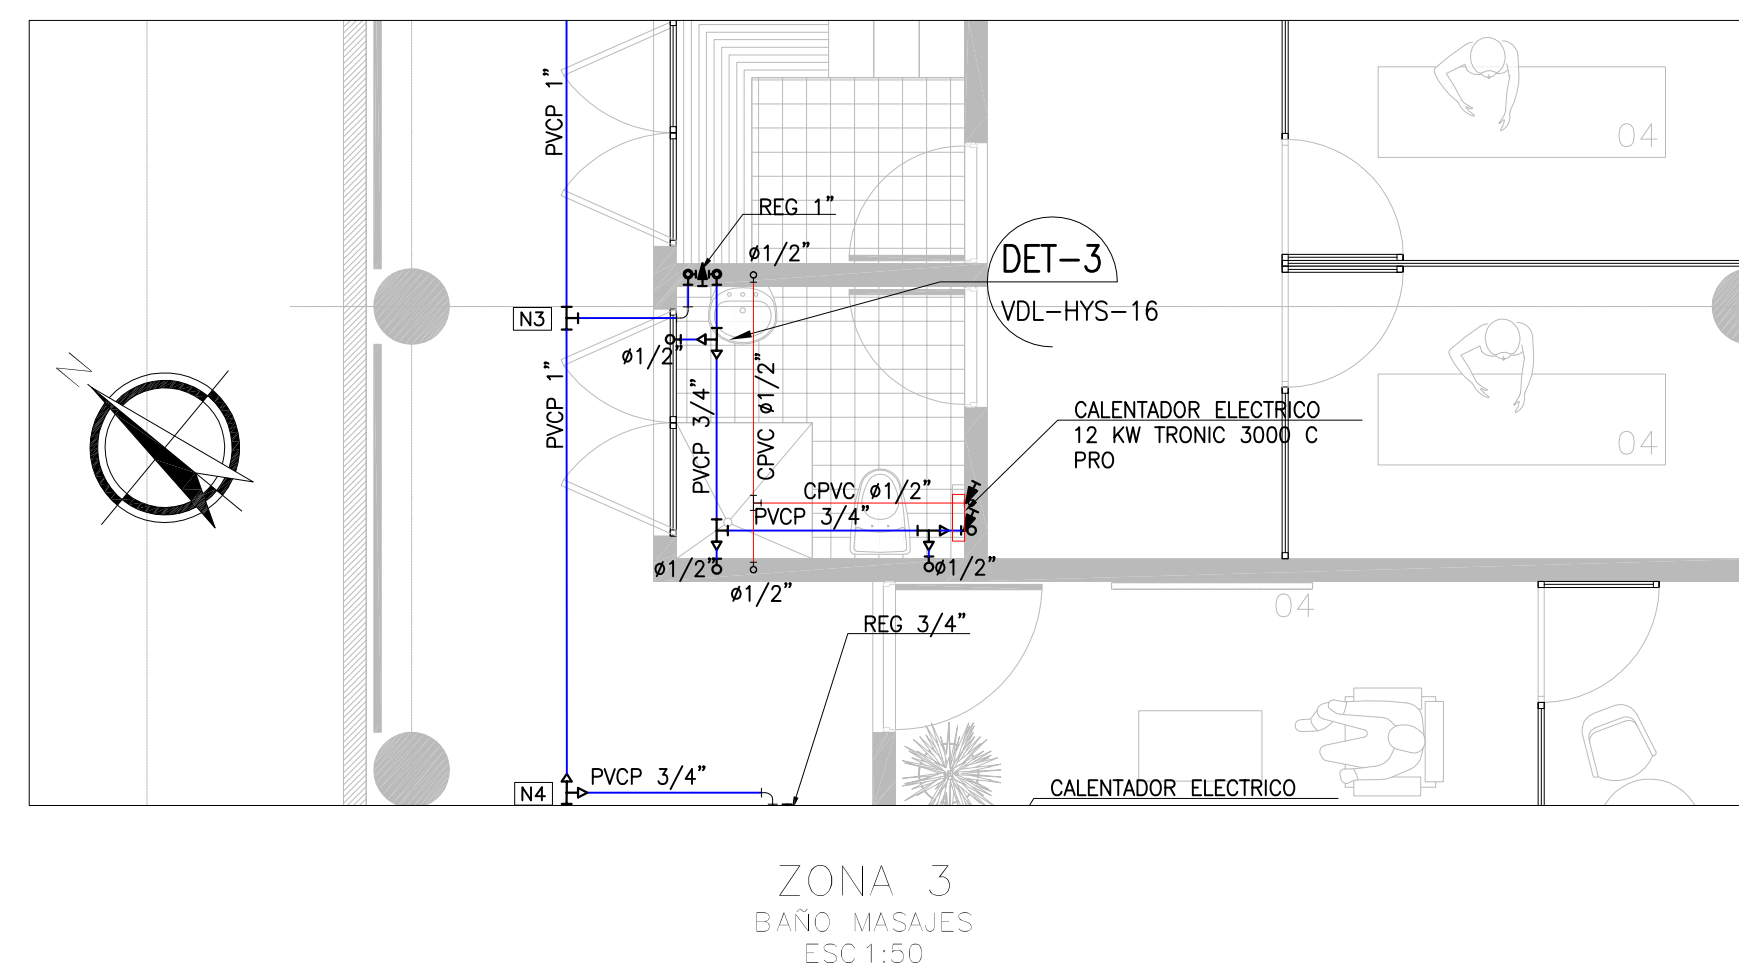
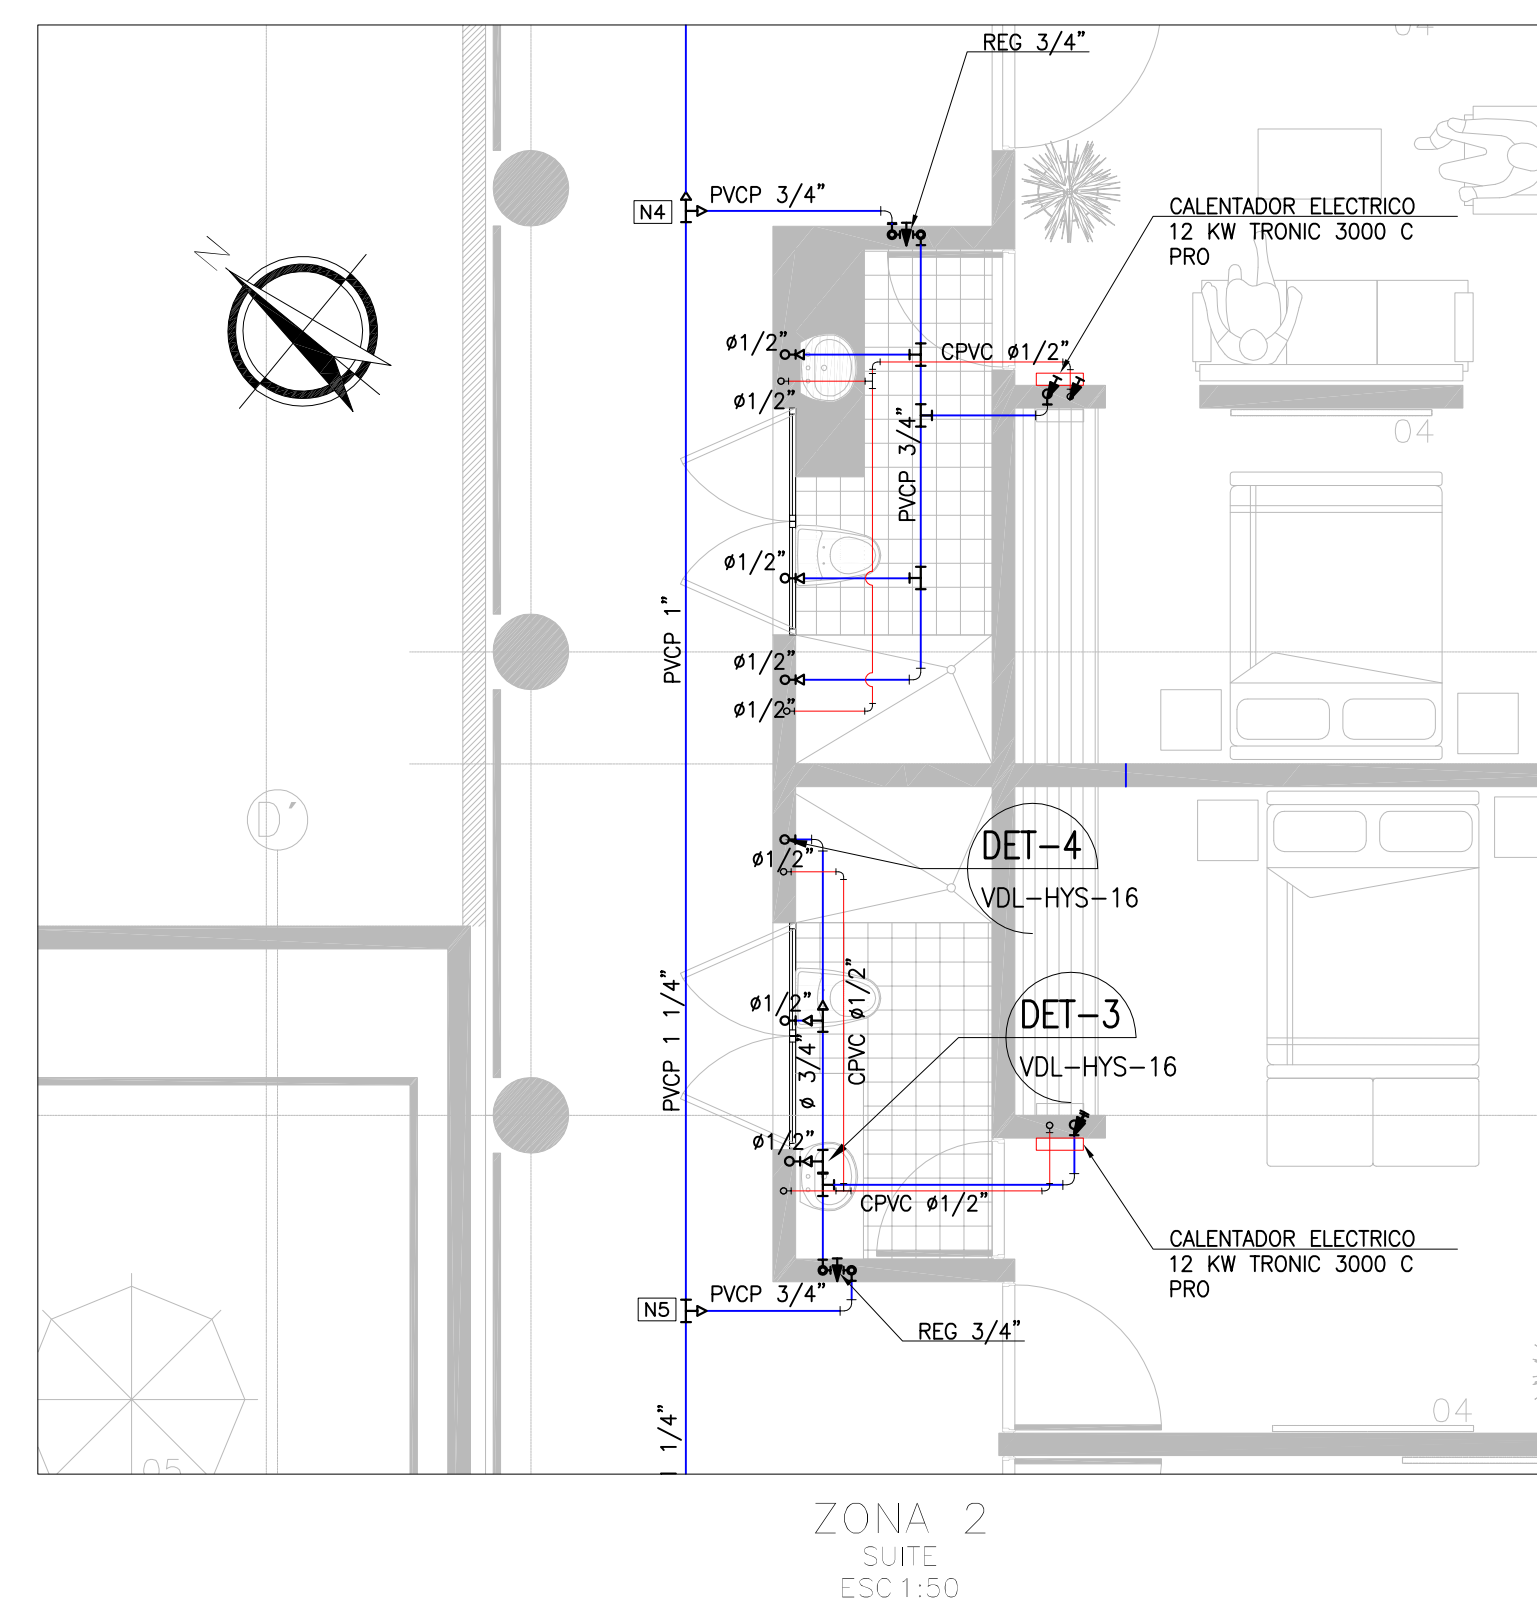
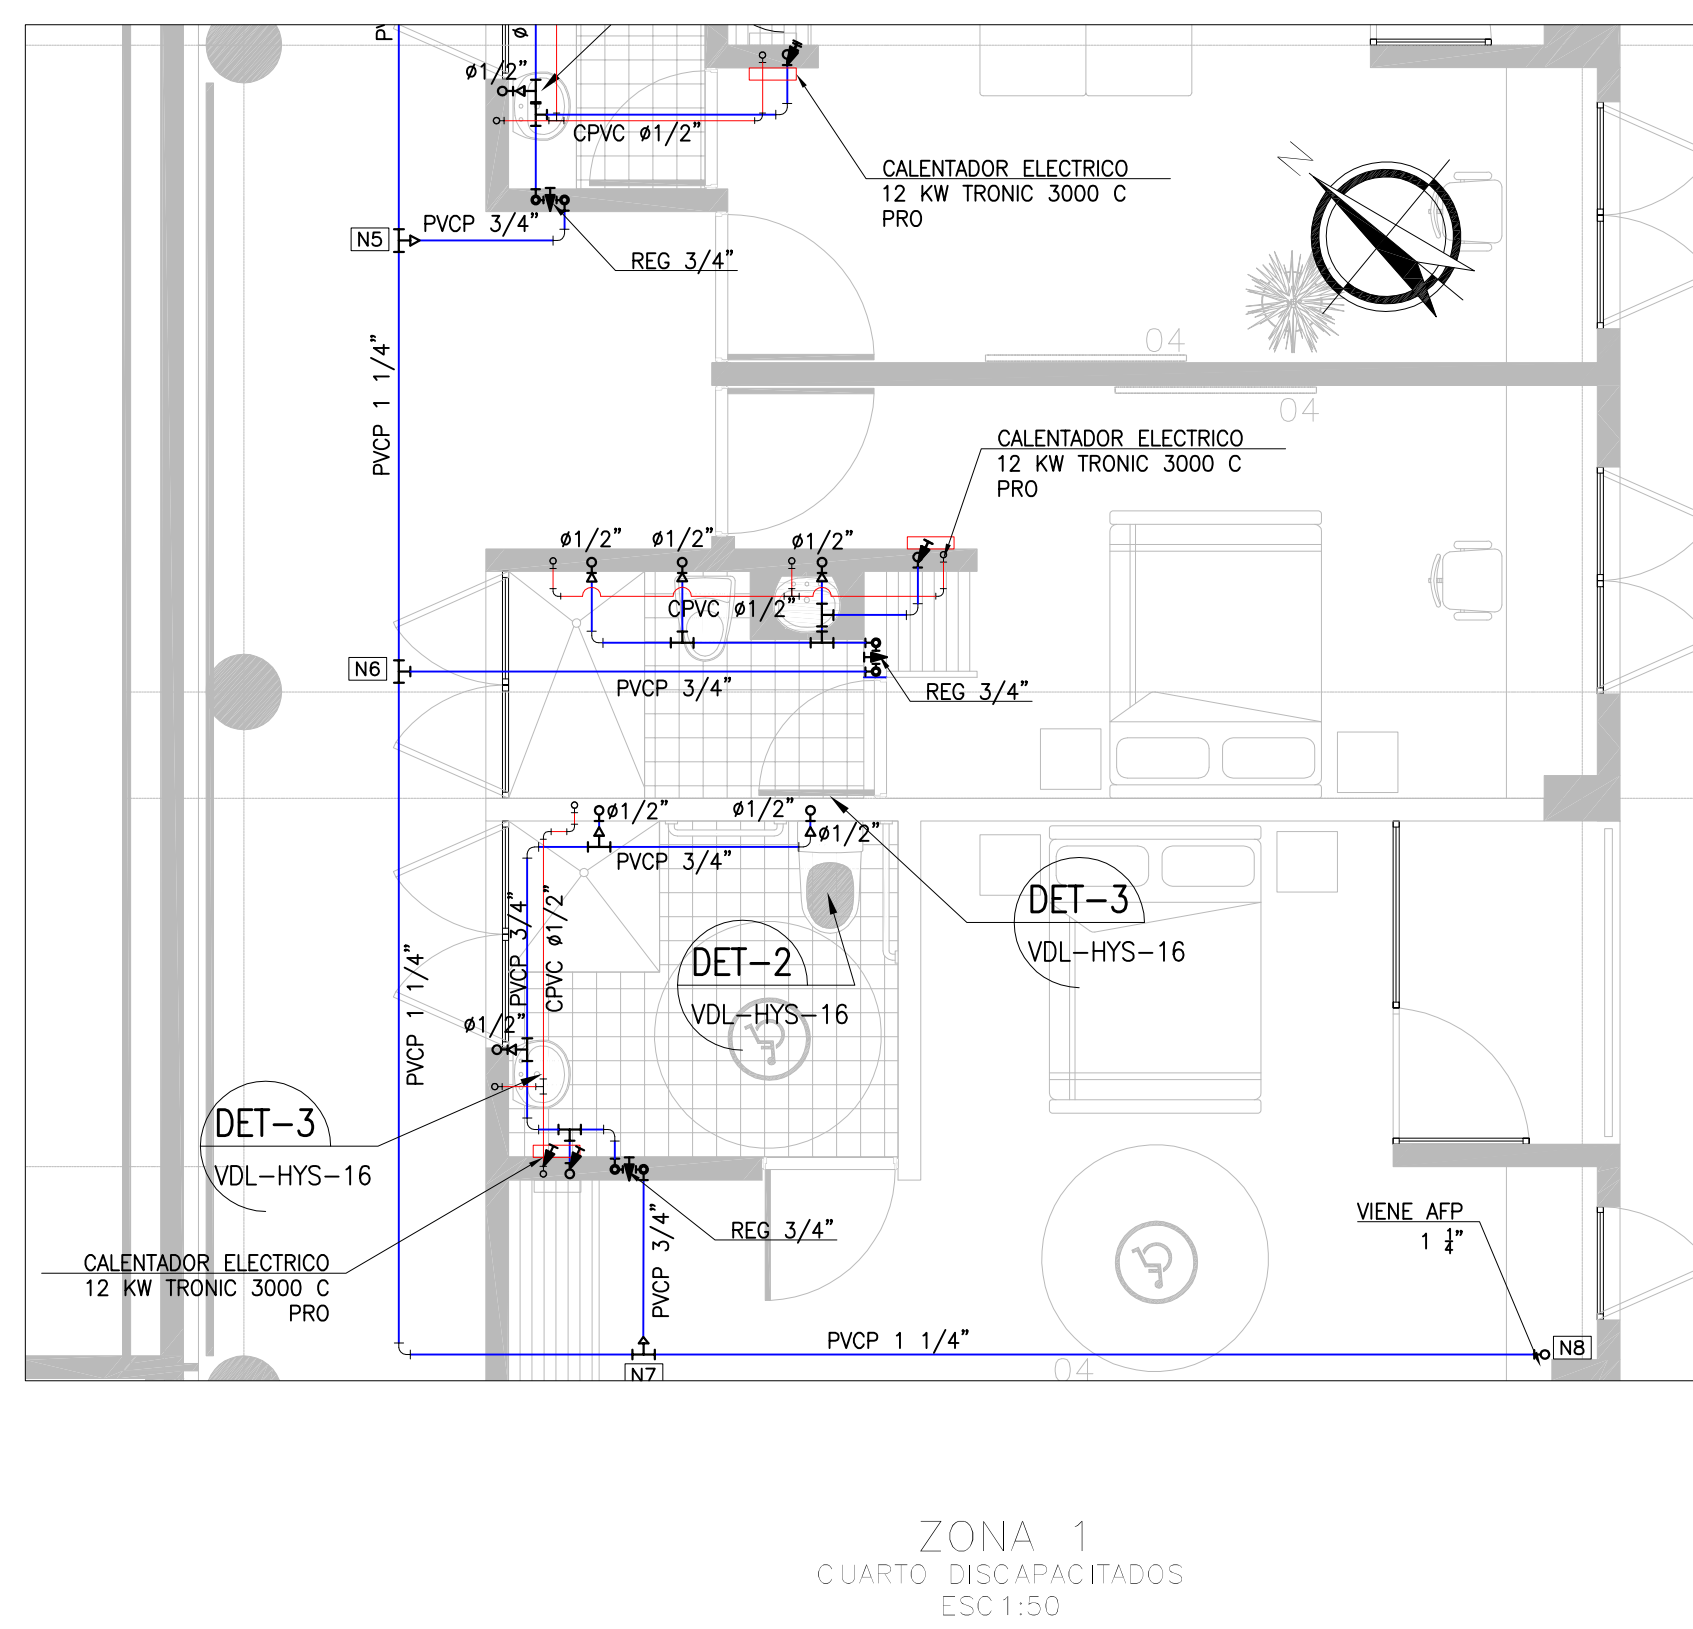
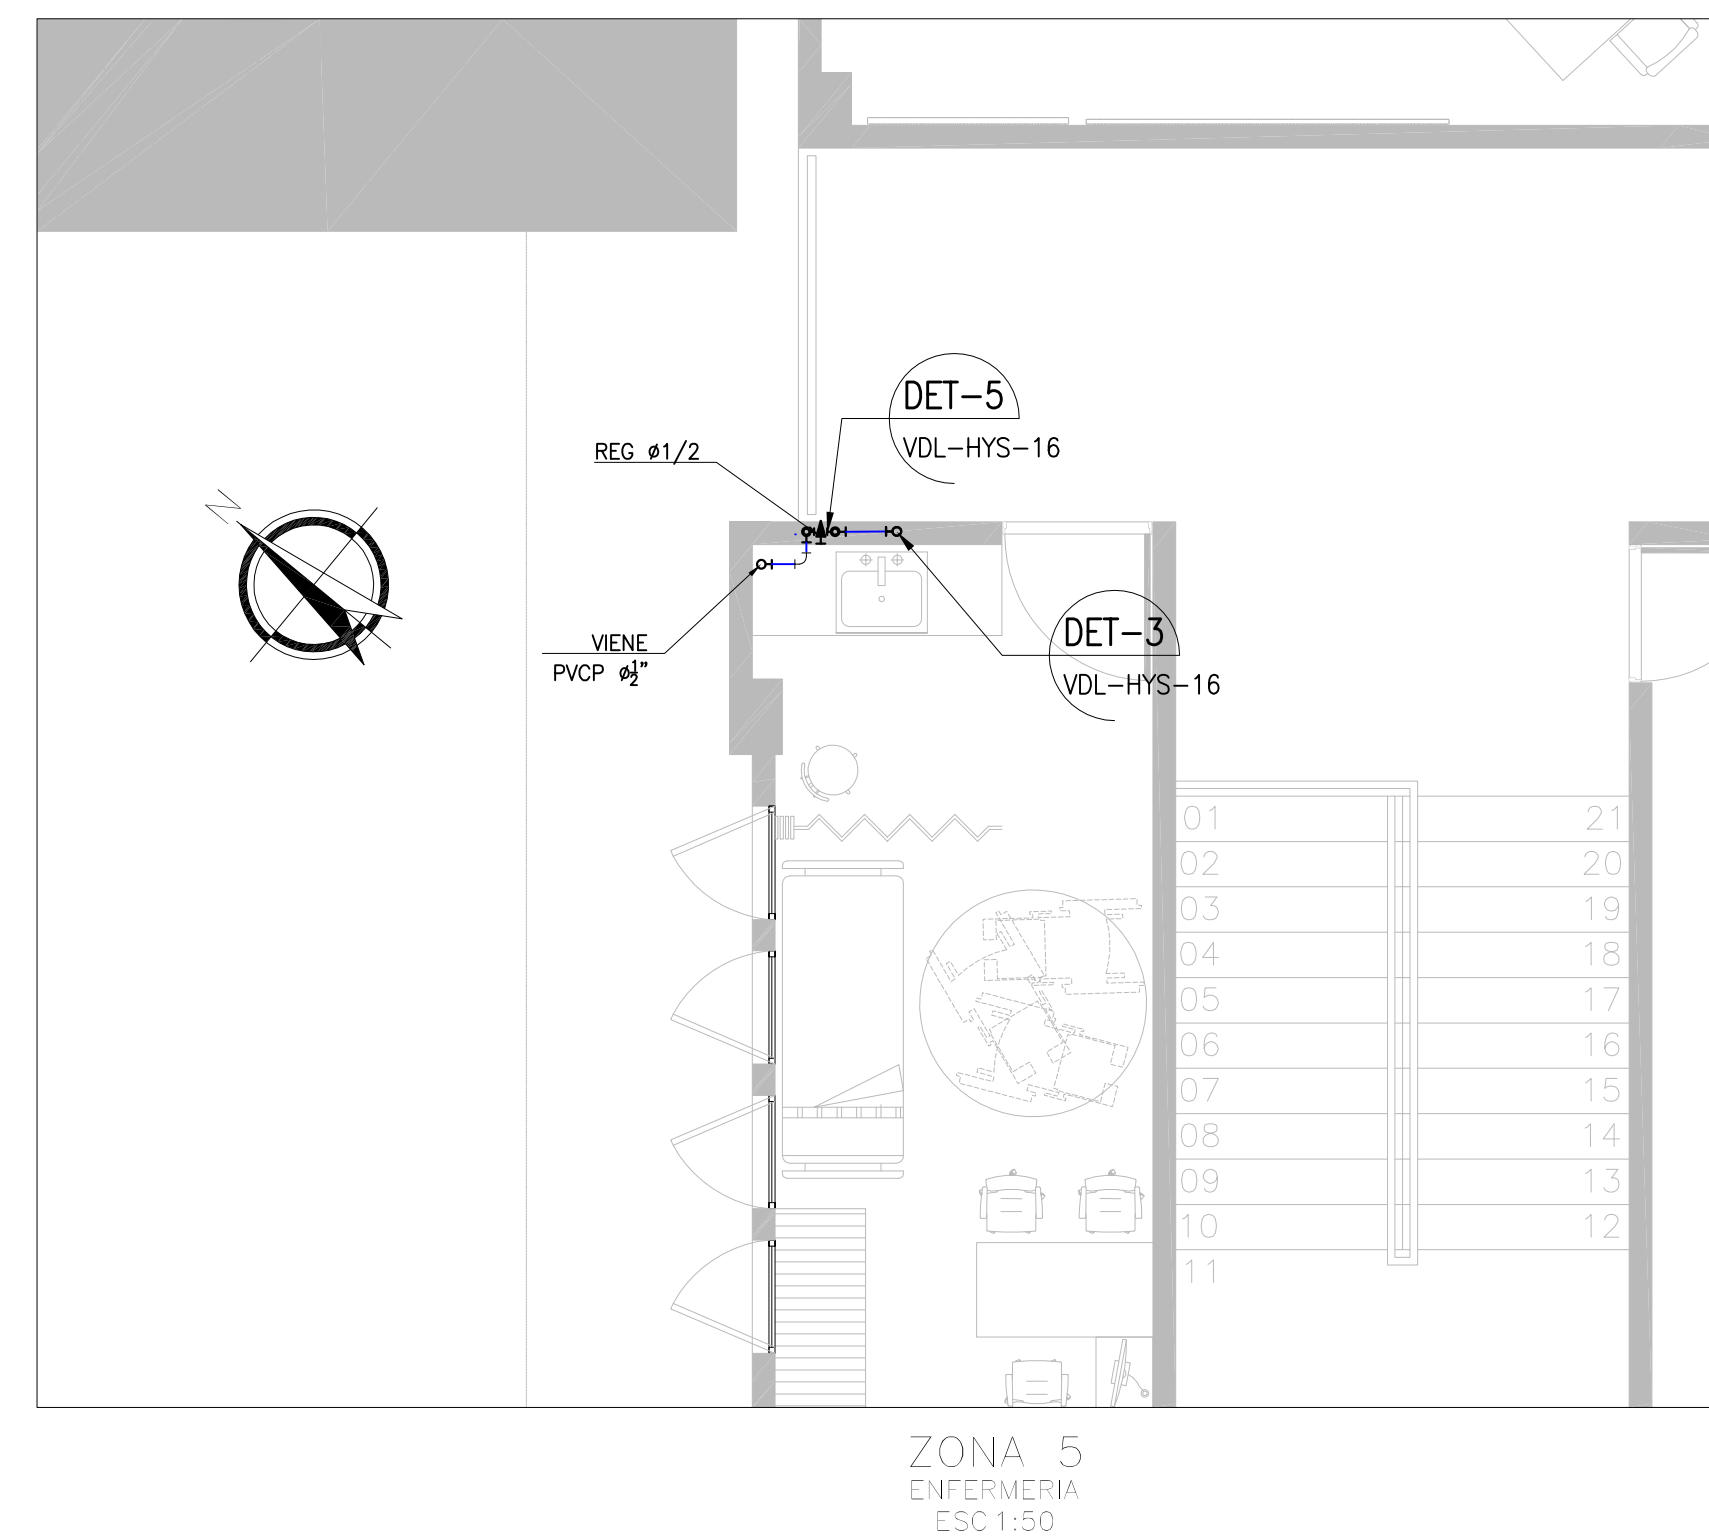


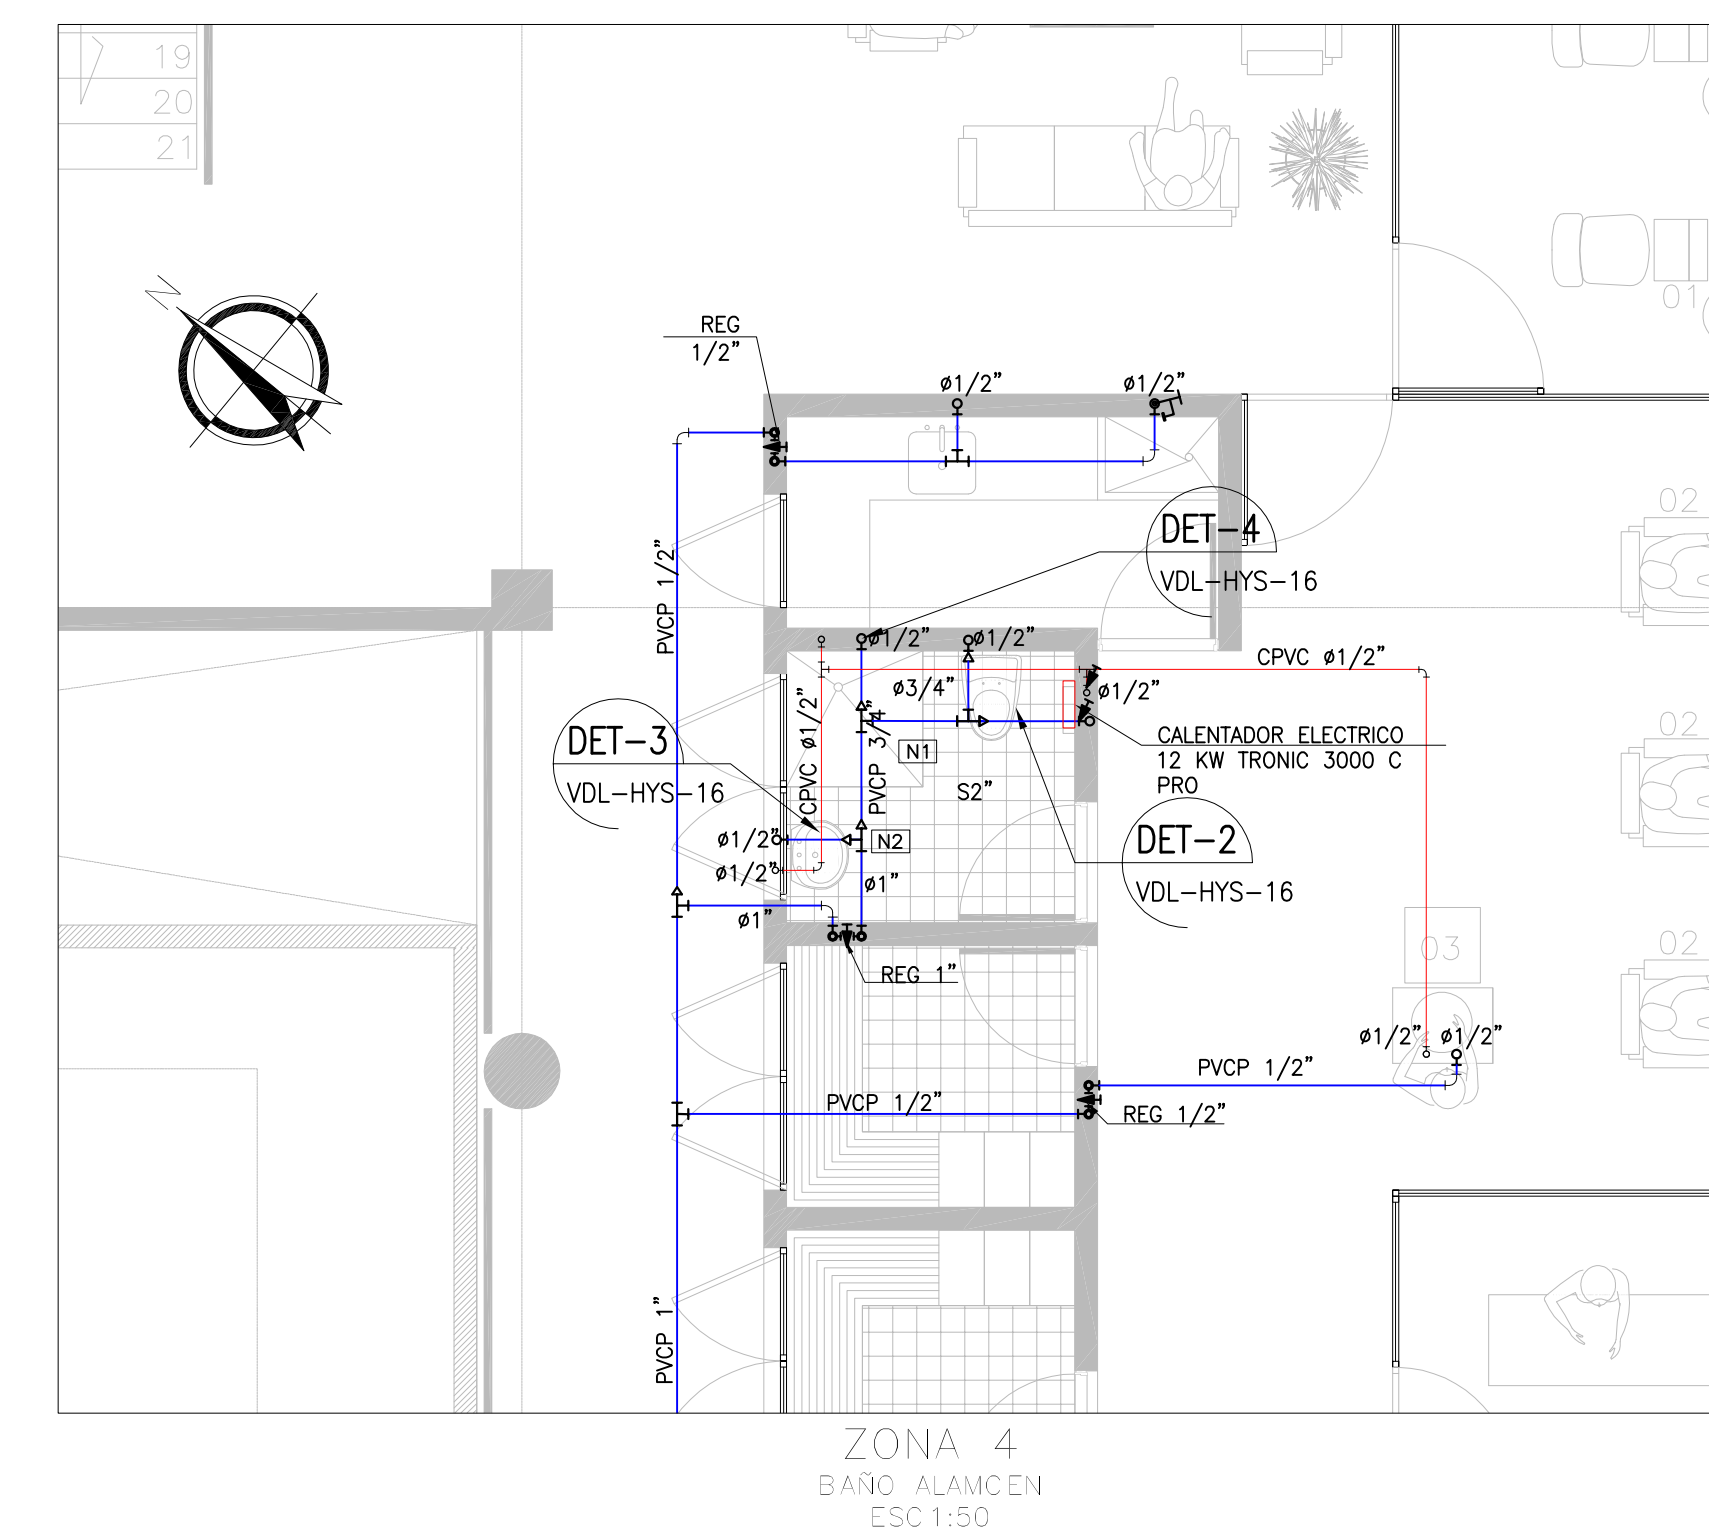

CONEXIONES	
	PVC PRESION
	PVC AGUA CALDA
	PVC-SANTIBARRIO
	PVC LIMPIO
	C45°
	C90°
	C90°
	YEE
	YEE REDUCIDA
	YEE DOBLE
	DOBLE REDUCIDO YEE
	TEES
	TEES REDUCIDA
	VÁLVULAS
	BLOWES
	LLM
	SIFÓN
	BLOWES
	CAVA INSPECCION

- NOTAS GENERALES**
1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS, LAS CORRECCIONES Y ELEVACIONES EN METROS, EXCEPTO DONDE SE INDIQUE OTRO VALOR.
 2. LOS DISEÑOS FUERON ELABORADOS EMPLEANDO COMO REFERENCIA LAS NORMAS INC 1500 Y EL REGLAMENTO RAS 2000.
 3. LA TIERRA A INSTALAR EN LA DE SUBSISTENTE DEBE SER PUCY Y CUMPLIR CON LAS NORMAS, INC 3826 INC 13330 INC 576.
 4. LAS ALZAS A INSTALAR DEBE CUMPLIR CON LA NORMA INC 1279.
 5. LA TIERRA A INSTALAR EN LA RED DE ACSUBSISTIDO, SUMINISTRO Y PUNTA DEBE CUMPLIR CON LA NORMA INC 3729.
 6. EL CONSTRUCTO DEBE VERIFICAR EN EL TERRENO LAS DIMENSIONES, NIVELES, CANTIDADES Y TIPO DE MATERIALES, SIENDO NECESARIO AUXILIARLO EN CAMPO PARA APROBACIÓN DEL CLIENTE Y/O SU REPRESENTANTE.
 7. EL CONTRATISTA DEBE TENER LAS PREVISIONES NECESARIAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA CUBRIR LAS OBRAS, INICIANDO LAS OBRAS EN LOS LÍMITES Y GRAS EXISTENTES, CUALQUIER DADO DEBE SER CUBIERTO A TODO COSTO POR ESTE.
 8. LOS DOS TRABAJOS DEBEN DECORRER DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DENOMINACIÓN DE BOMBAS.
 9. EN CASO DE PRESENTESE INTERFERENCIAS CON OTRAS REDES O SISTEMAS QUE OBSTACULICEN EL CUMPLO DE LOS TRABAJOS PROPUESTOS, EL CONTRATISTA DEBE COORDINAR CON AUTORIDAD PARA EL CUMPLO DE LOS TRABAJOS PROPUESTOS.
 10. EL NÚMERO 2000 ACORRUELO CORRESPONDE AL NÚMERO 2145.56 DE TERCIERO.